


Вид передней панели

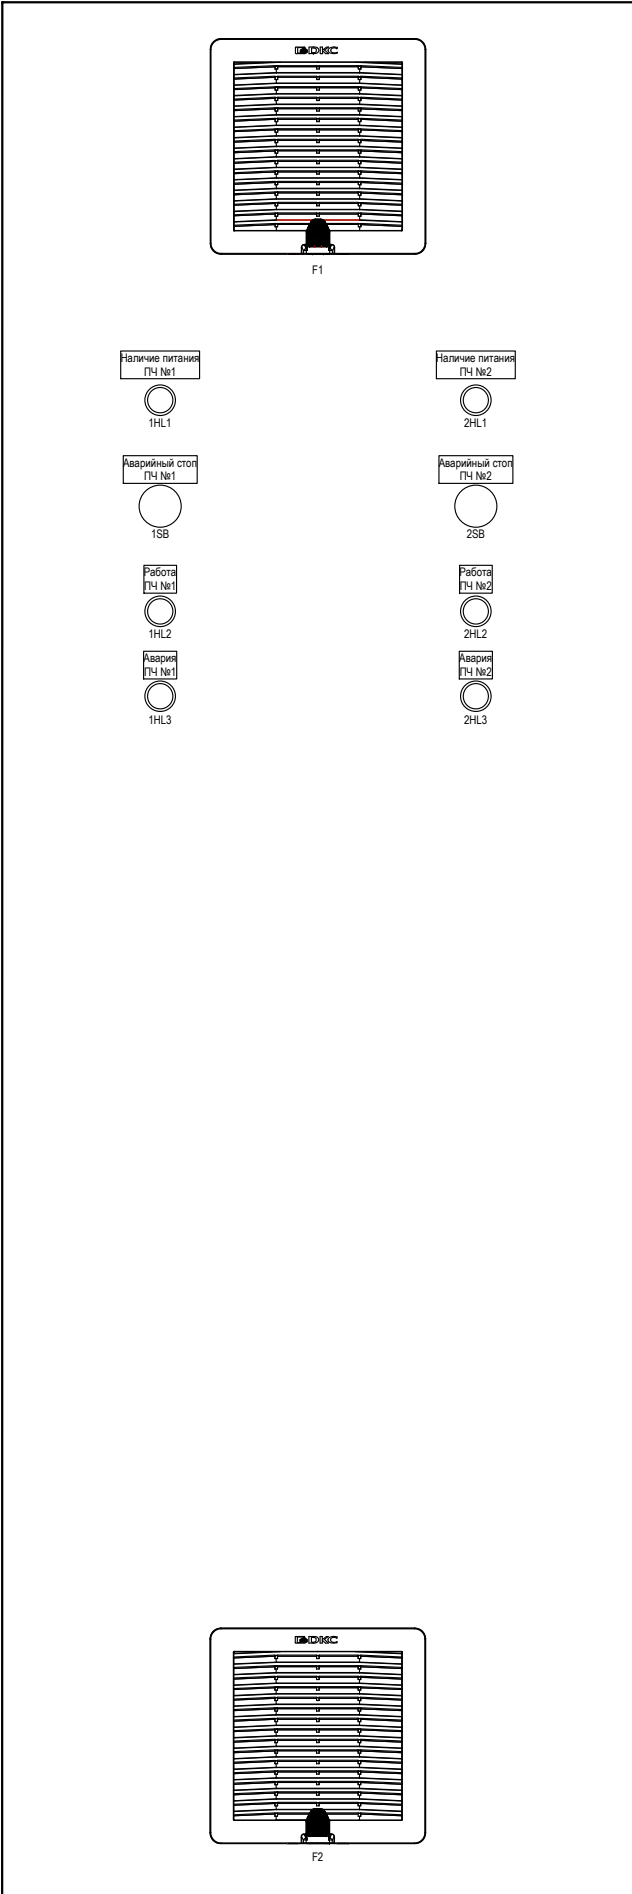

| Позиция | Описание | Кол-во |
|------------|--|--------|
| F1 | Вентилятор с фильтром RV 100/105 м3/ч, 230 В, 205x205 мм, IP54 | 1 |
| 1..2HL1..2 | Светосигнальный индикатор цвет зеленый (230в) | 4 |
| 1..2SB | Кнопка "Грибок" АЕ-22 (красная) | 2 |
| 1..2HL3 | Светосигнальный индикатор цвет красный (230в) | 2 |
| F2 | Вентиляционная решетка с фильтром RF 205x205 мм, IP54 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------|-------|-------|-------|---|--------------------------------|------|--------|
| | | | | | | 357-22-АГСВ | | | |
| | | | | | | Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления | | | |
| Изм. | К.уч. | Лист | №Док. | Подп. | Дата | Автоматизация. Общекотельное оборудование | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | РД | 9.1 | 2 |
| Разраб. | Чураков | | | | 12.22 | ШУПЧв. Вид передней панели | ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru | | |
| Проверил | Шакиров | | | | | | | | |
| Н. контр. | Корепанов | | | | | | | | |