


Параметр	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Место отбора импульса или установки прибора	Заслонка газа горелки №2 закрыта	Заслонка воздуха горелки №2 не открыта	Заслонка воздуха горелки №2 открыта	Заслонка воздуха горелки №2 не закрыта	Заслонка воздуха горелки №2 закрыта	Наличие факела запальника горелки №2	Наличие факела горелки №2								
Позиция	1g2Ms3	1a2Ms2				1x2Bs1	1x2Bs2								

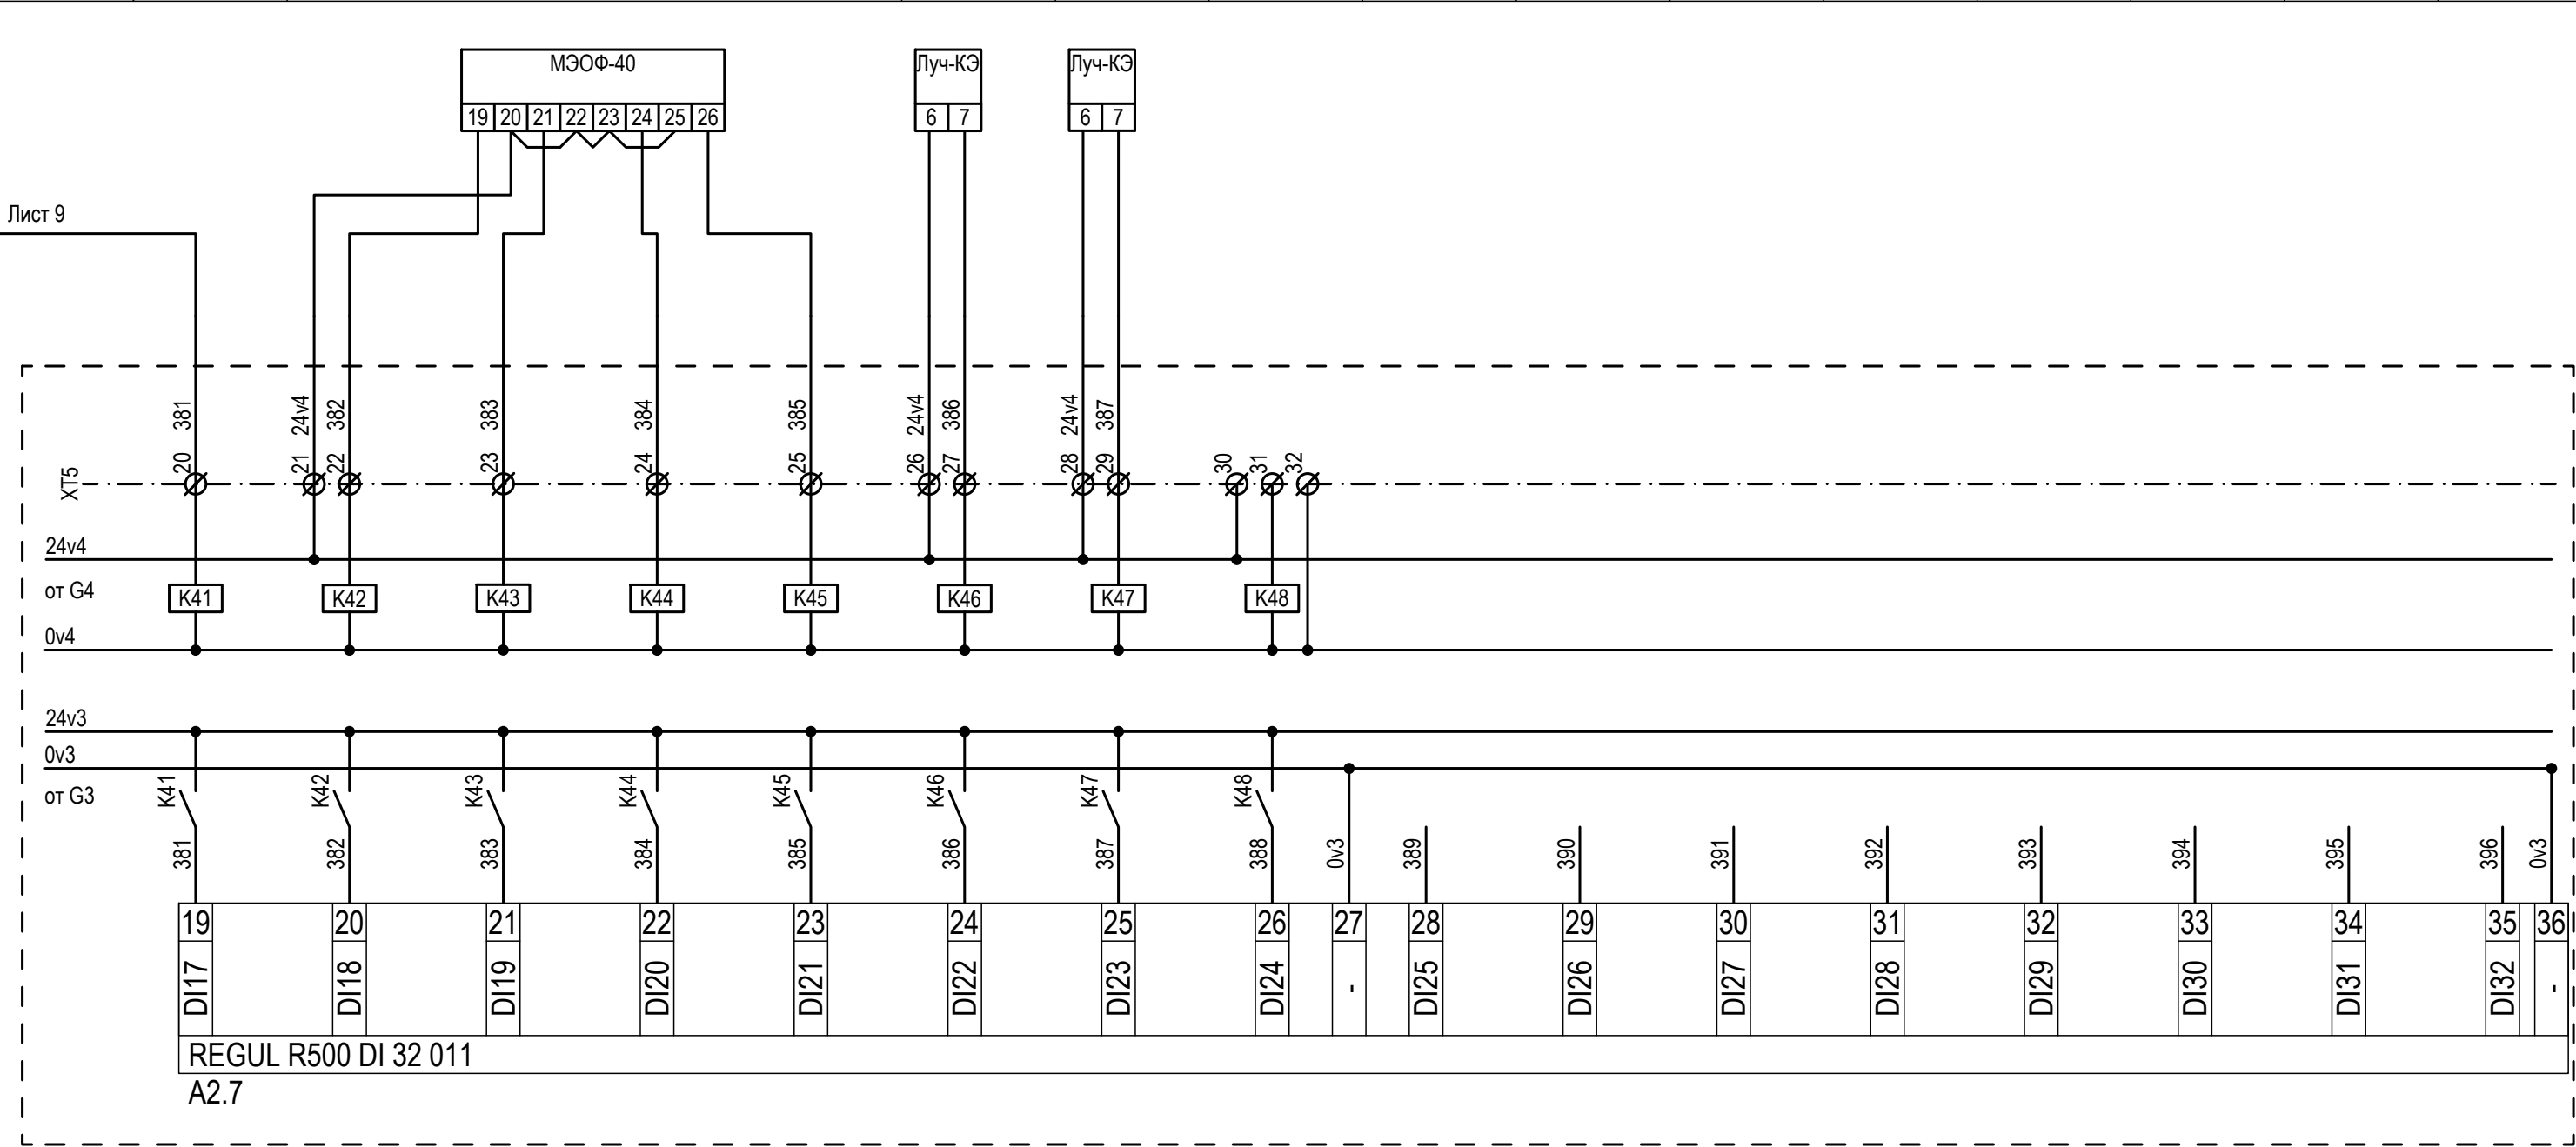

ШУК1

						357-22-АГСВ1.ШУК					
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1					
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата						
						Автоматизация			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чураков				11.22				РД	4.11	
Проверил	Шакиров					Схема принципиальная А2.7			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Н. контр.	Корепанов										