



1 Этаж

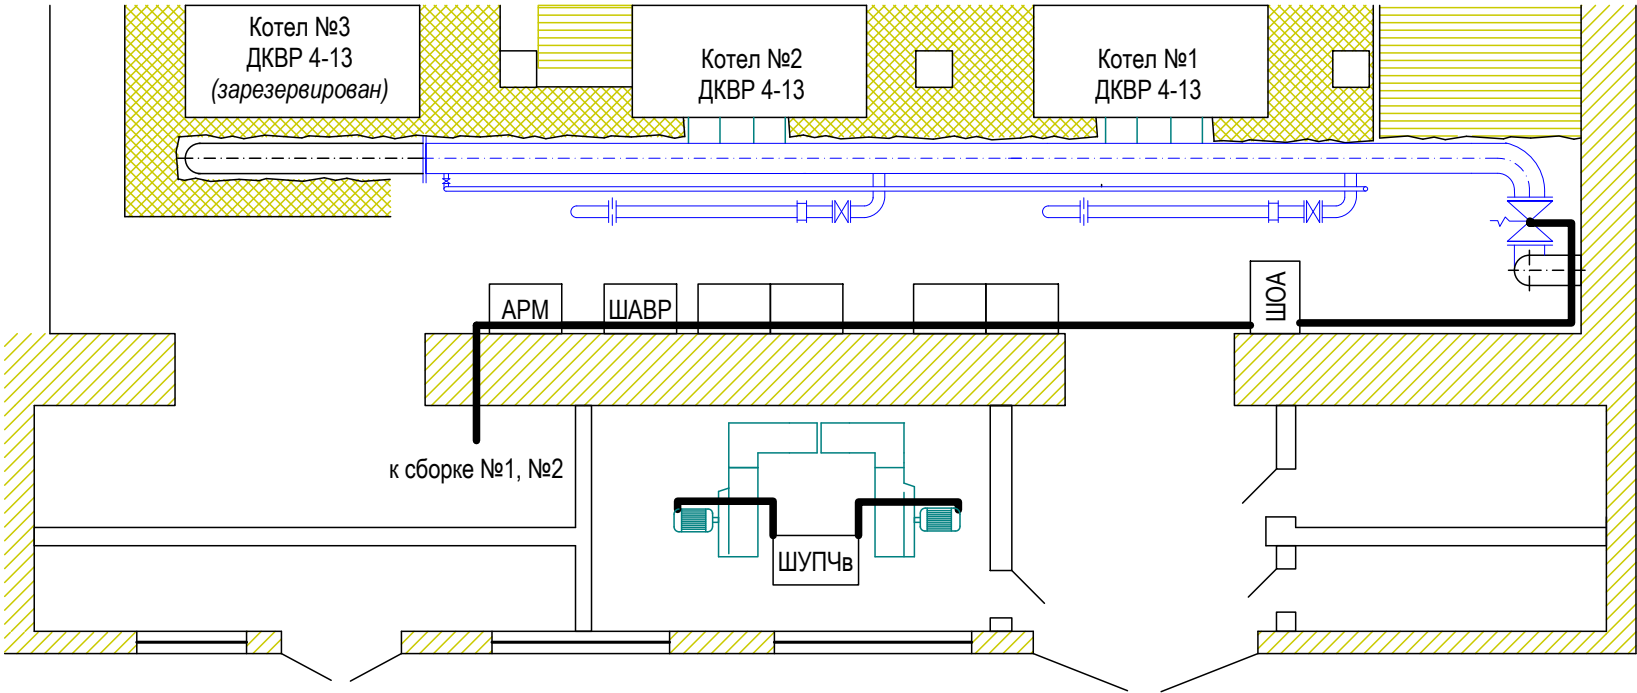

Подвал

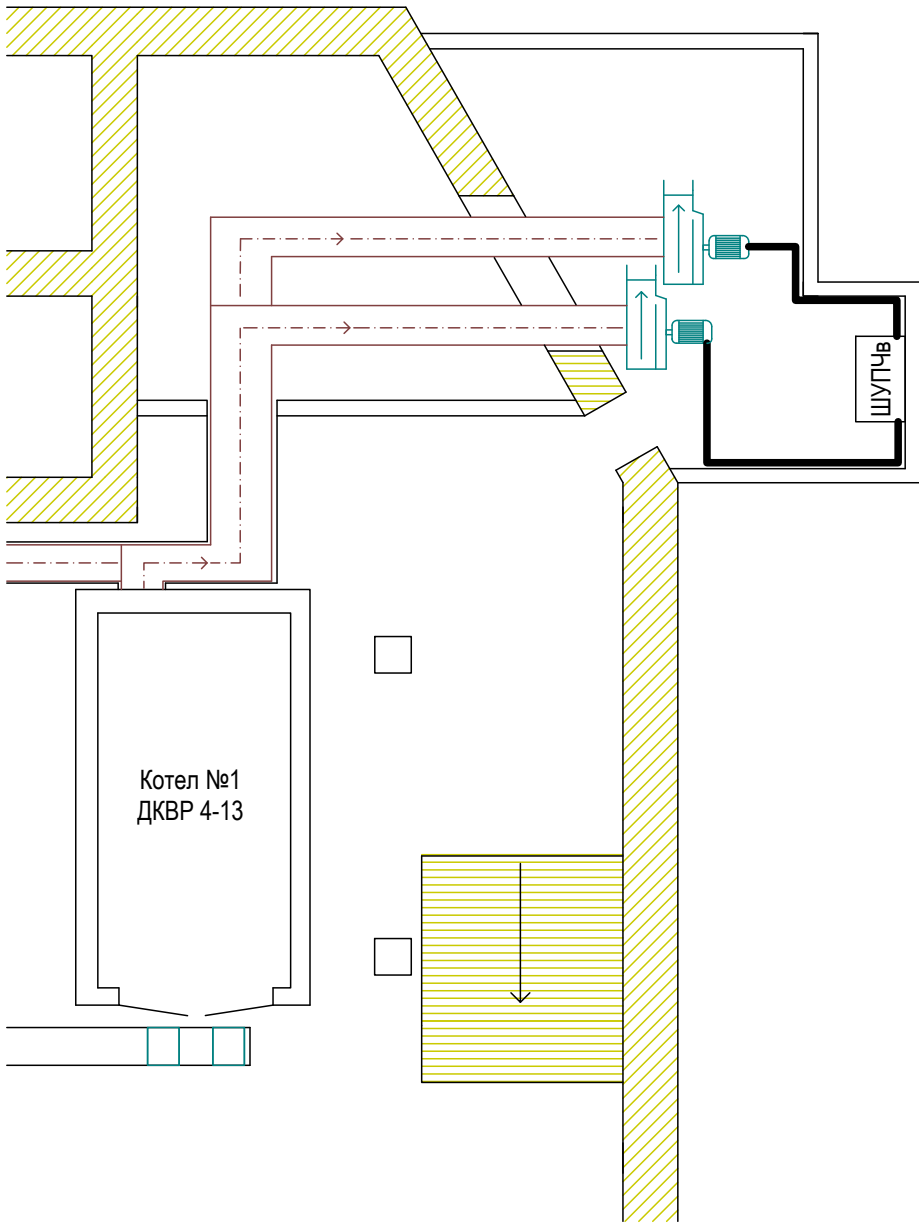

Позиция	Описание	Кол-во
ШОА	Шкаф общекотельной автоматики ШУ-7-32.32.16.0-4.1.1-0.0-35701	1
ШУПЧВ	Шкаф управления преобразователями частоты вентиляторов ШУП-0-13-2x11000-0.0.0.0-0.0.0-35704	1
ШУПЧД	Шкаф управления преобразователями частоты дымососов ШУП-0-13-2x37000-0.0.0.0-0.0.0-35705	1
ШАВР	Шкаф автоматического ввода резерва ШУП-6-0-0x0-8.4.0.0-0.0.0-35706	1

						357-22-АГСВ			
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Общекотельное оборудование	Стадия	Лист	Листов
							РД	3	
Разраб.	Чураков				12.22				
Проверил	Шакиров					План размещения средств автоматизации	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Н. контр.	Корепанов								