


Вид передней панели

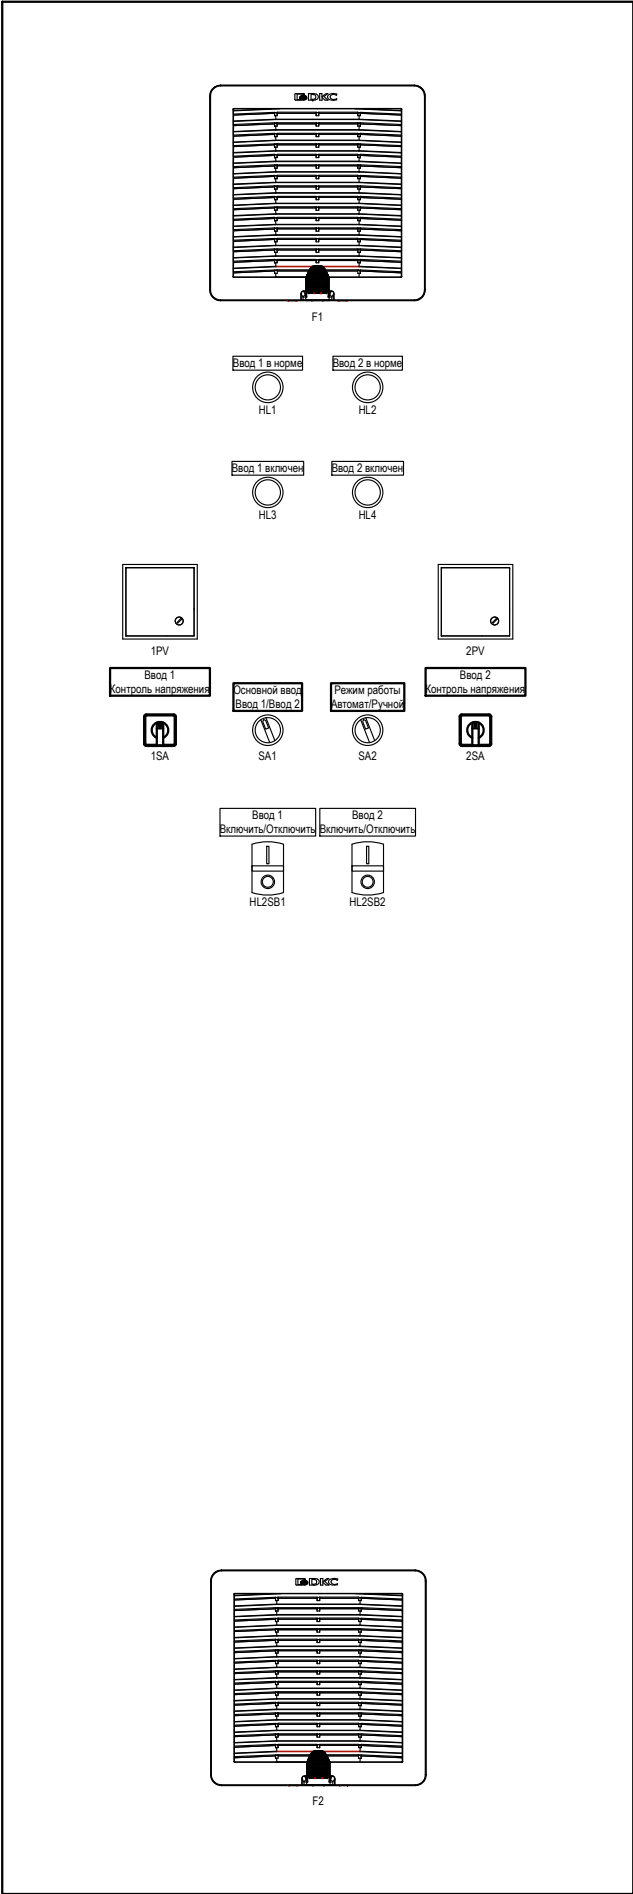

Позиция	Описание	Кол-во
F1	Решетка с вентилятором R5RV13230 (205x205)	1
HL1..4	Светосигнальный индикатор XB7EV03P (зеленый)	4
1..2PV	Вольтметр аналоговый 0-500В AC 16005	2
1..2SA	Переключатель кулачковый K10F027MCH	2
SA1..2	Переключатель XB7ND25 1НО,1НЗ	2
HL2SB1..2	Кнопка двойная с подсветкой XB5AW73731M5	2
F2	Решетка R5RF13 (205x205)	1

						357-22-АГСВ			
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Общекотельное оборудование	Стадия	Лист	Листов
							РД	11.1	2
Разраб.	Чураков				12.22	ШАВР. Вид передней панели	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров								
Н. контр.	Корепанов								