Параметр	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Место отбора импульса или установки прибора	Клапан опрессовки горелки №1 открыть	ПЗК-1 горелки №1 открыть	ПЗК-2 горелки №1 открыть	Клапан безопасности горелки №1 закрыть	Клапан запальника горелки №1 открыть	Заслонка газа горелки №1 закрыть	Заслонка газа горелки №1 открыть	Заслонка воздуха горелки №1 закрыть	Заслонка воздуха горелки №1 открыть	ИВН запальника горелки №1 включить						
Позиция	1g1Mv5	1g1Mv1	1g1Mv2	1g1Mv6	1g1Mv4	1g1Ms3		1a1Ms2		1x1B3						

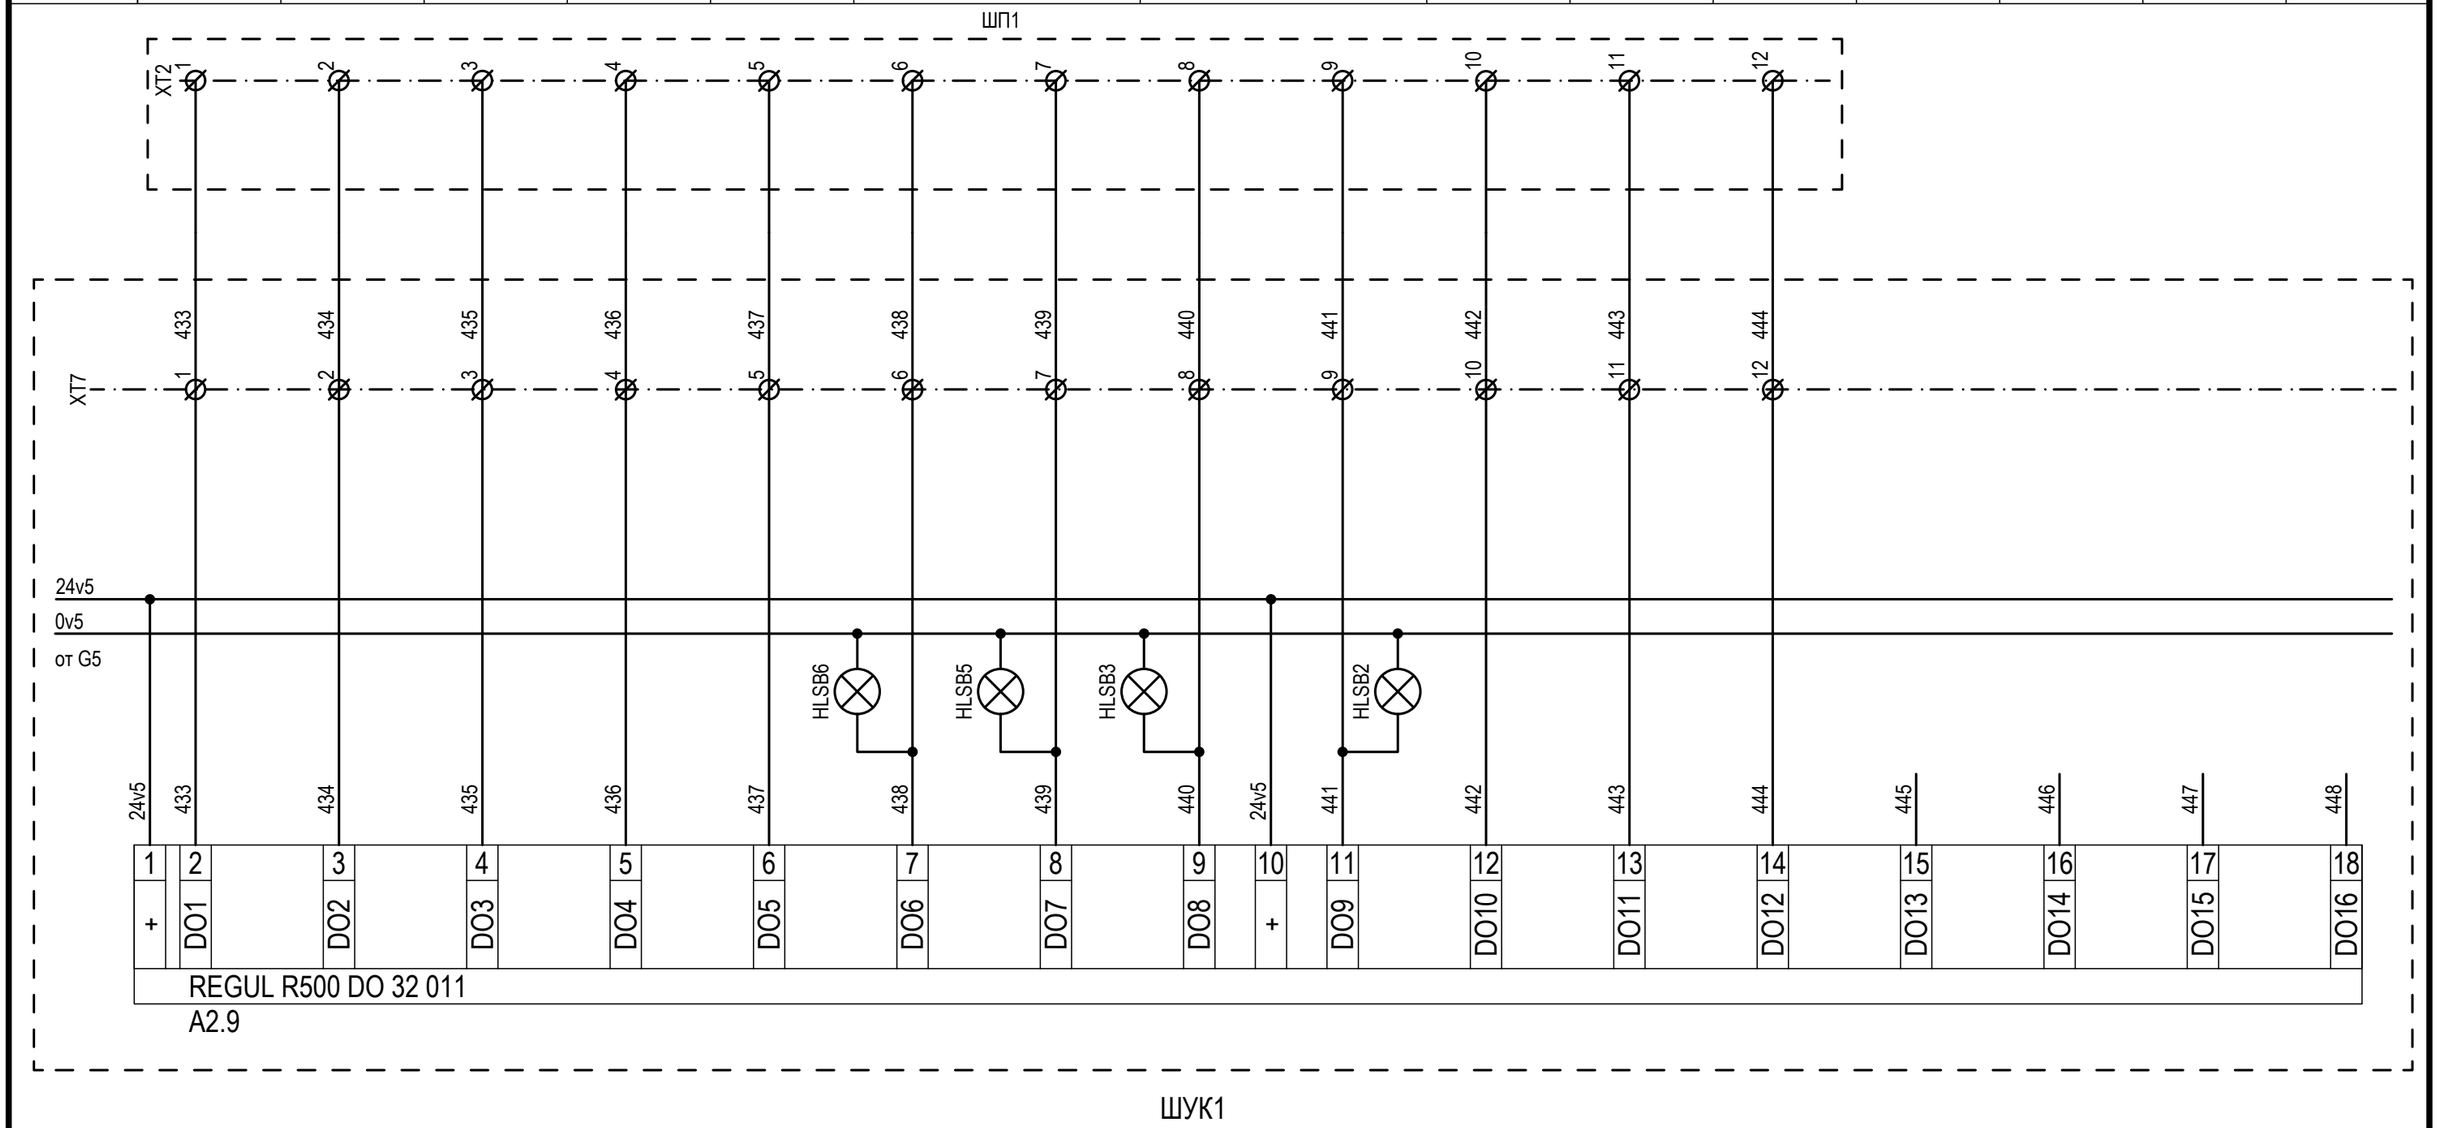

Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разраб.	Чураков				11.22
Проверил	Шакиров				
Н. контр.	Корепанов				

357-22-АГСВ1.ШУК

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева
г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1

Автоматизация

Стадия	Лист	Листов
РД	4.14	

Схема принципиальная А2.9

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru