


Параметр	Управление		Управление	Управление		Управление	Управление	
Место отбора импульса или установки прибора	Отсечной клапан открыть		Вентилятор котла №1	Вентилятор котла №2		Дымосос котла №1	Дымосос котла №2	
Позиция	0g0Mv1		1a0fMf1	2a0fMf1		1f0fMf2	2f0fMf2	

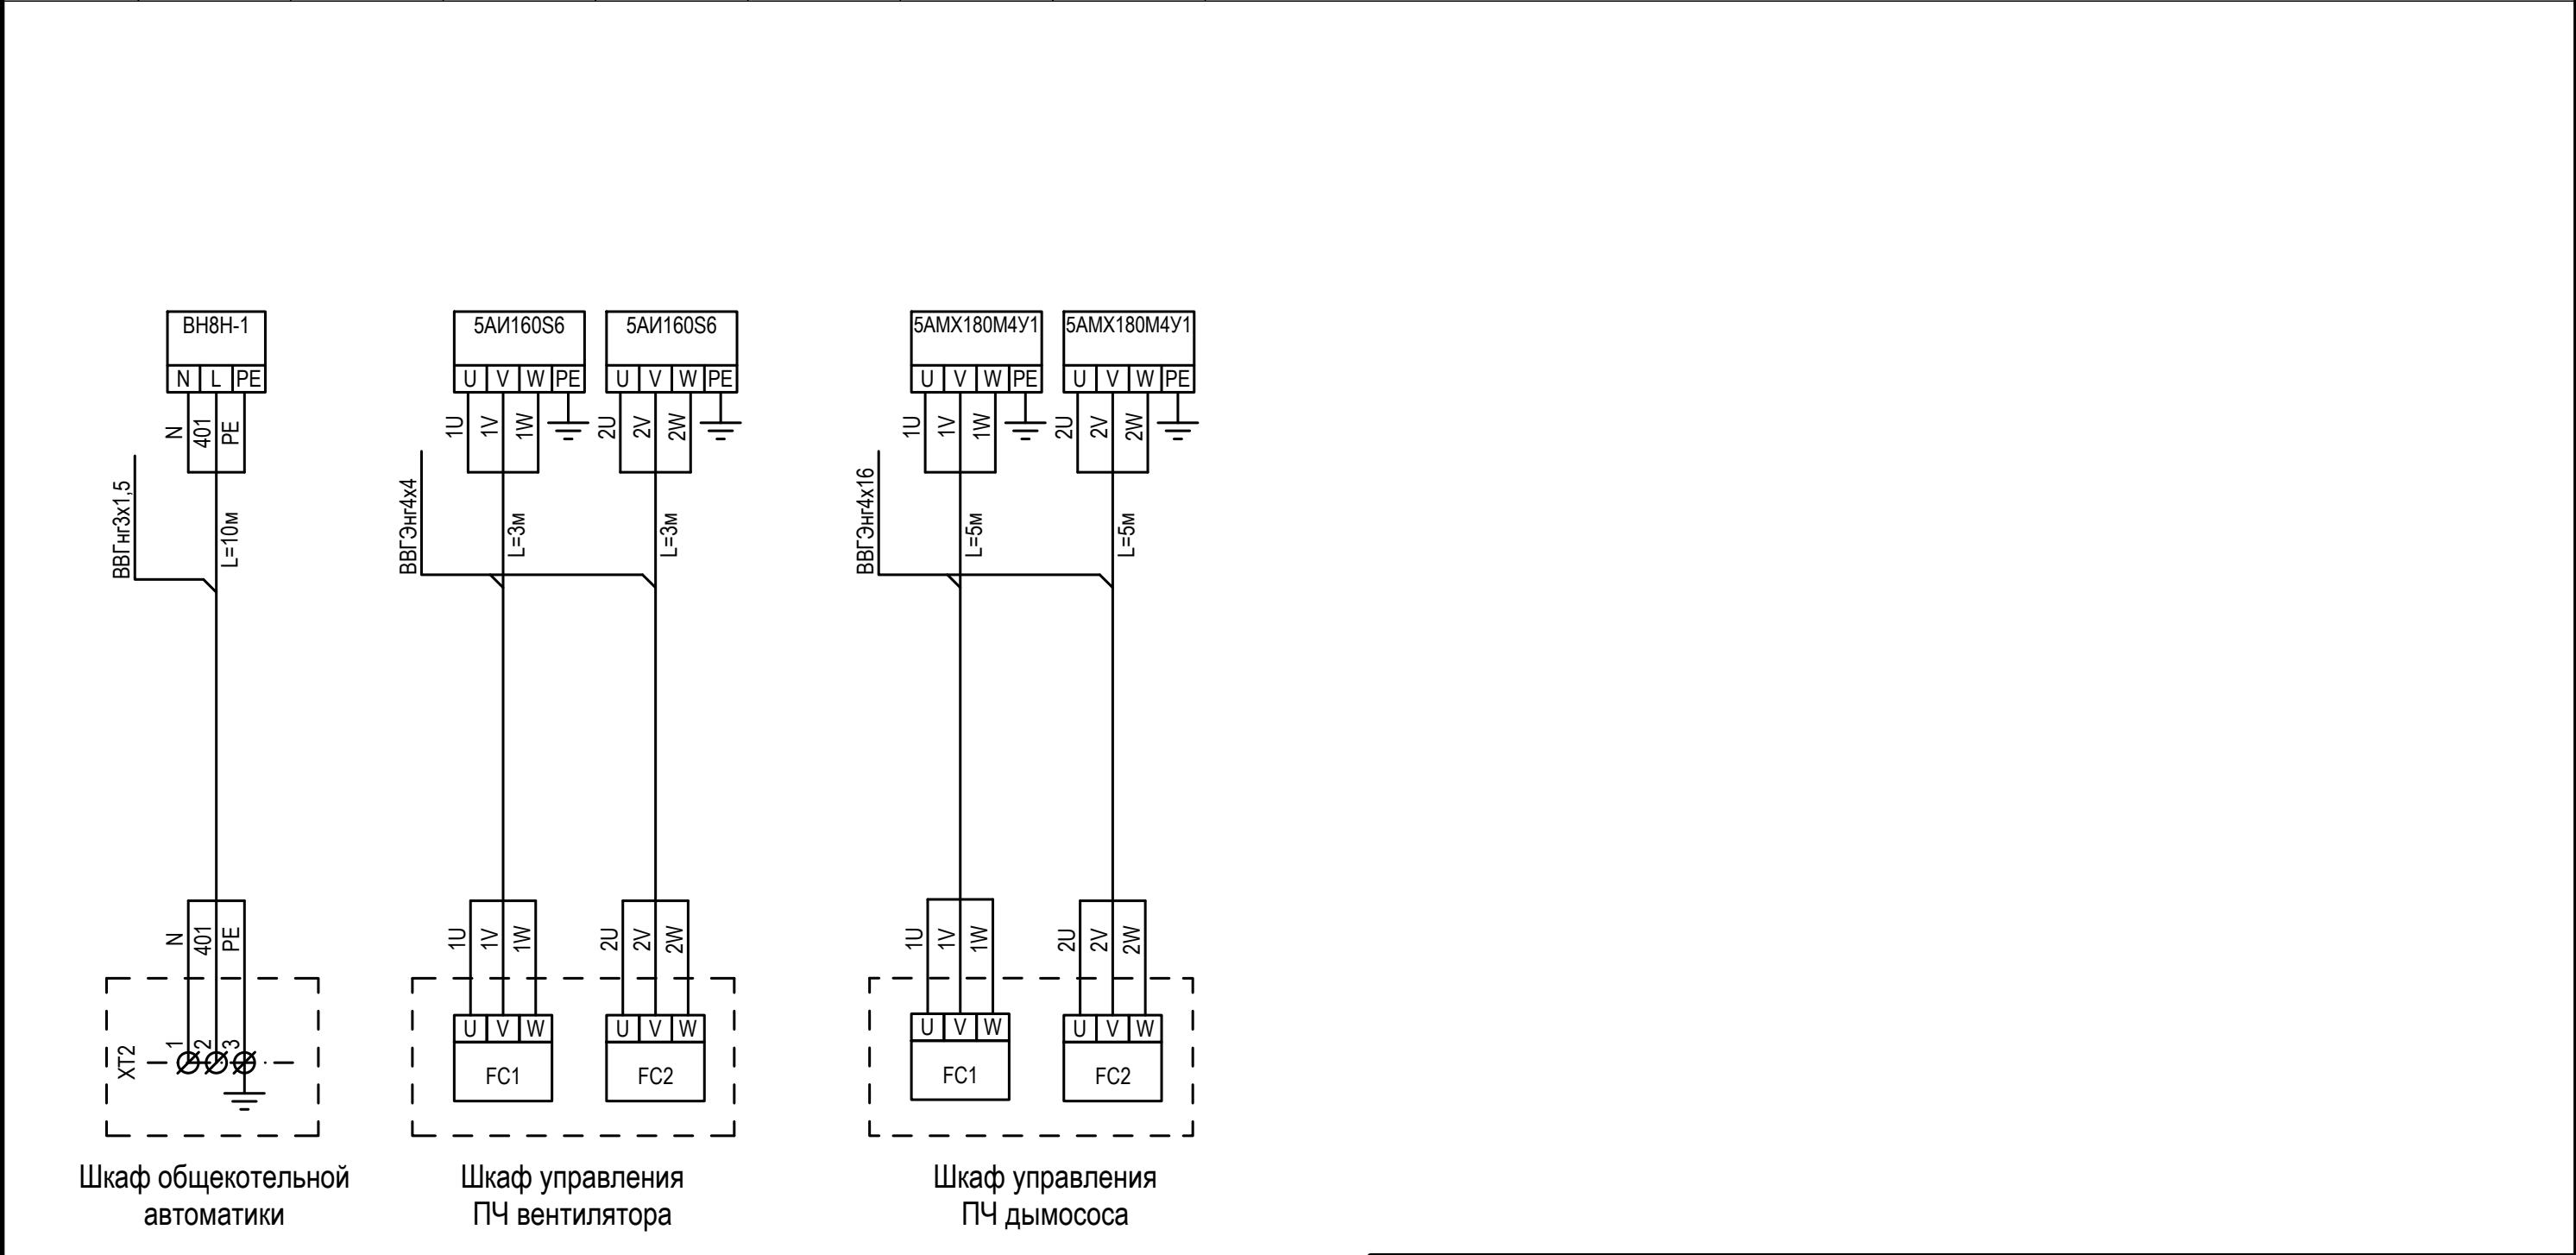

Позиция	Описание	Кол-во
ШУПЧв/ FC1..2	Частотный преобразователь 11кВт; Упит.~380В; Ин.вых 25А	2
ШУПЧд/ FC1..2	Частотный преобразователь 37кВт; Упит.~380В; Ин.вых 75А	2

						357-22-АГСВ			
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Корепанов						РД	5.2	2
Разраб.	Чураков				11.22				
Проверил	Шакиров								
Н. контр.	Корепанов					Схема внешних электрических проводов. Дискретные выходные сигналы	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		