


Параметр	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Управление	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль
Место отбора импульса или установки прибора	Концевики заслонки питательной воды	Состояние ПЧ вентилятора	ПЧ дымососа работа	Концевики осевой направляющей дымососа	Аварийный стоп котла	Клапан опрессовки горелки №1 открыт	ПЗК-1 горелки №1 открыт	ПЗК-2 горелки №1 открыт	Клапан безопасности горелки №1 закрыт	Клапан запальника горелки №1 открыт	Концевики заслонка газа горелки №1
Позиция	1w0Ms1	1a0fMf1	1f0fMf2	1f0Ms1	ШП1/SB3	1g1Mv5	1g1Mv1	1g1Mv2	1g1Mv6	1g1Mv4	1g1Ms3

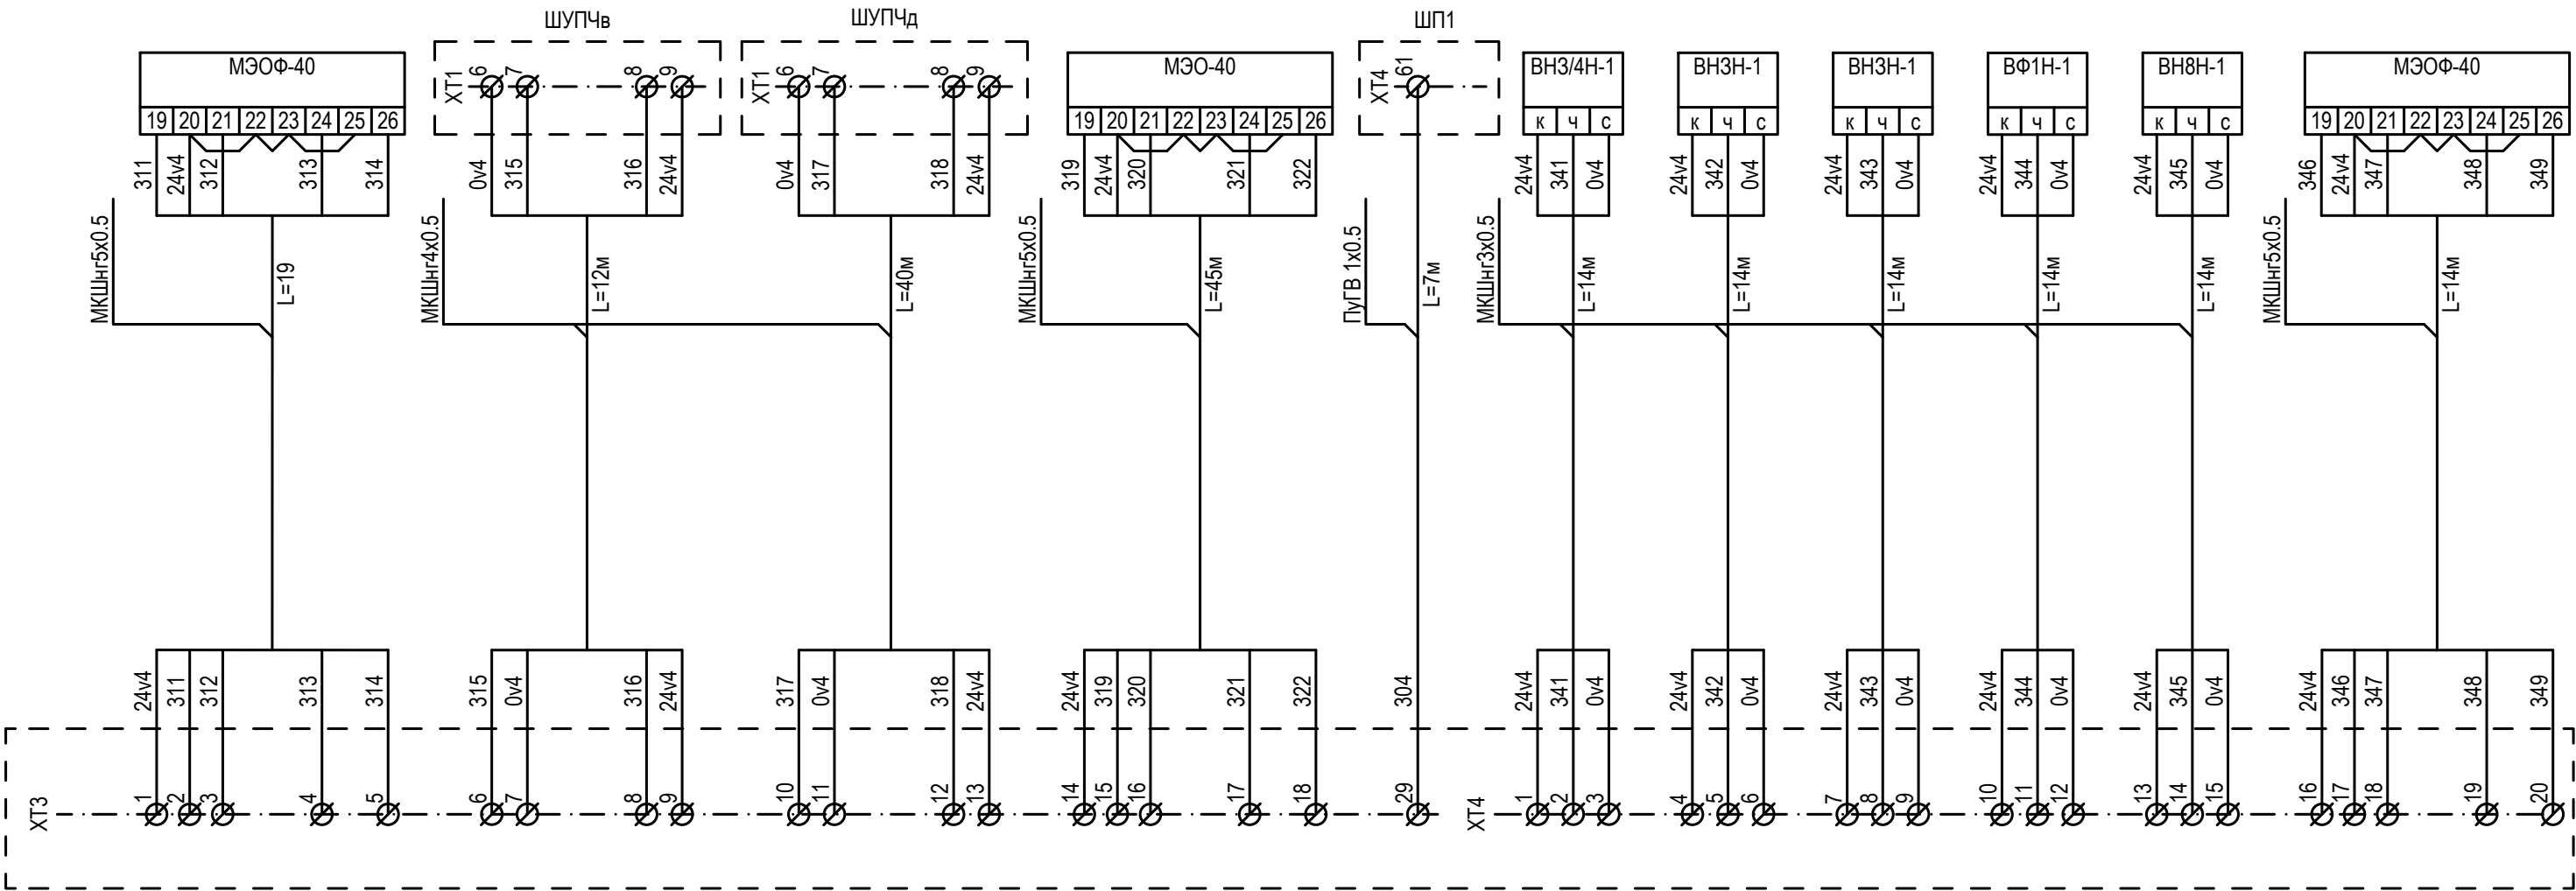

ШУК1

						357-22-АГСВ1			
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист
						Автоматизация. Котел №1 ДКВР-4/13		РД	5.4
Разраб.	Чураков				12.22				Листов
Проверил	Шакиров								8
Н. контр.	Корепанов					Схема внешних электрических проводок. Входящие дискретные сигналы (начало)		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	