


Параметр	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Резерв	Резерв	
Место отбора импульса или установки прибора	Клапан опрессовки горелки №2 открыть	ПЗК-1 горелки №2 открыть	ПЗК-2 горелки №2 открыть	Клапан безопасности горелки №2 закрыть	Клапан запальника горелки №2 открыть	Управление заслонкой газа горелки №2	Управление заслонкой воздуха горелки №2	ИВН запальника горелки №2 включить			
Позиция	1g2Mv5	1g2Mv1	1g2Mv2	1g2Mv6	1g2Mv4	1g2Ms3	1a2Ms2	1x2B3			

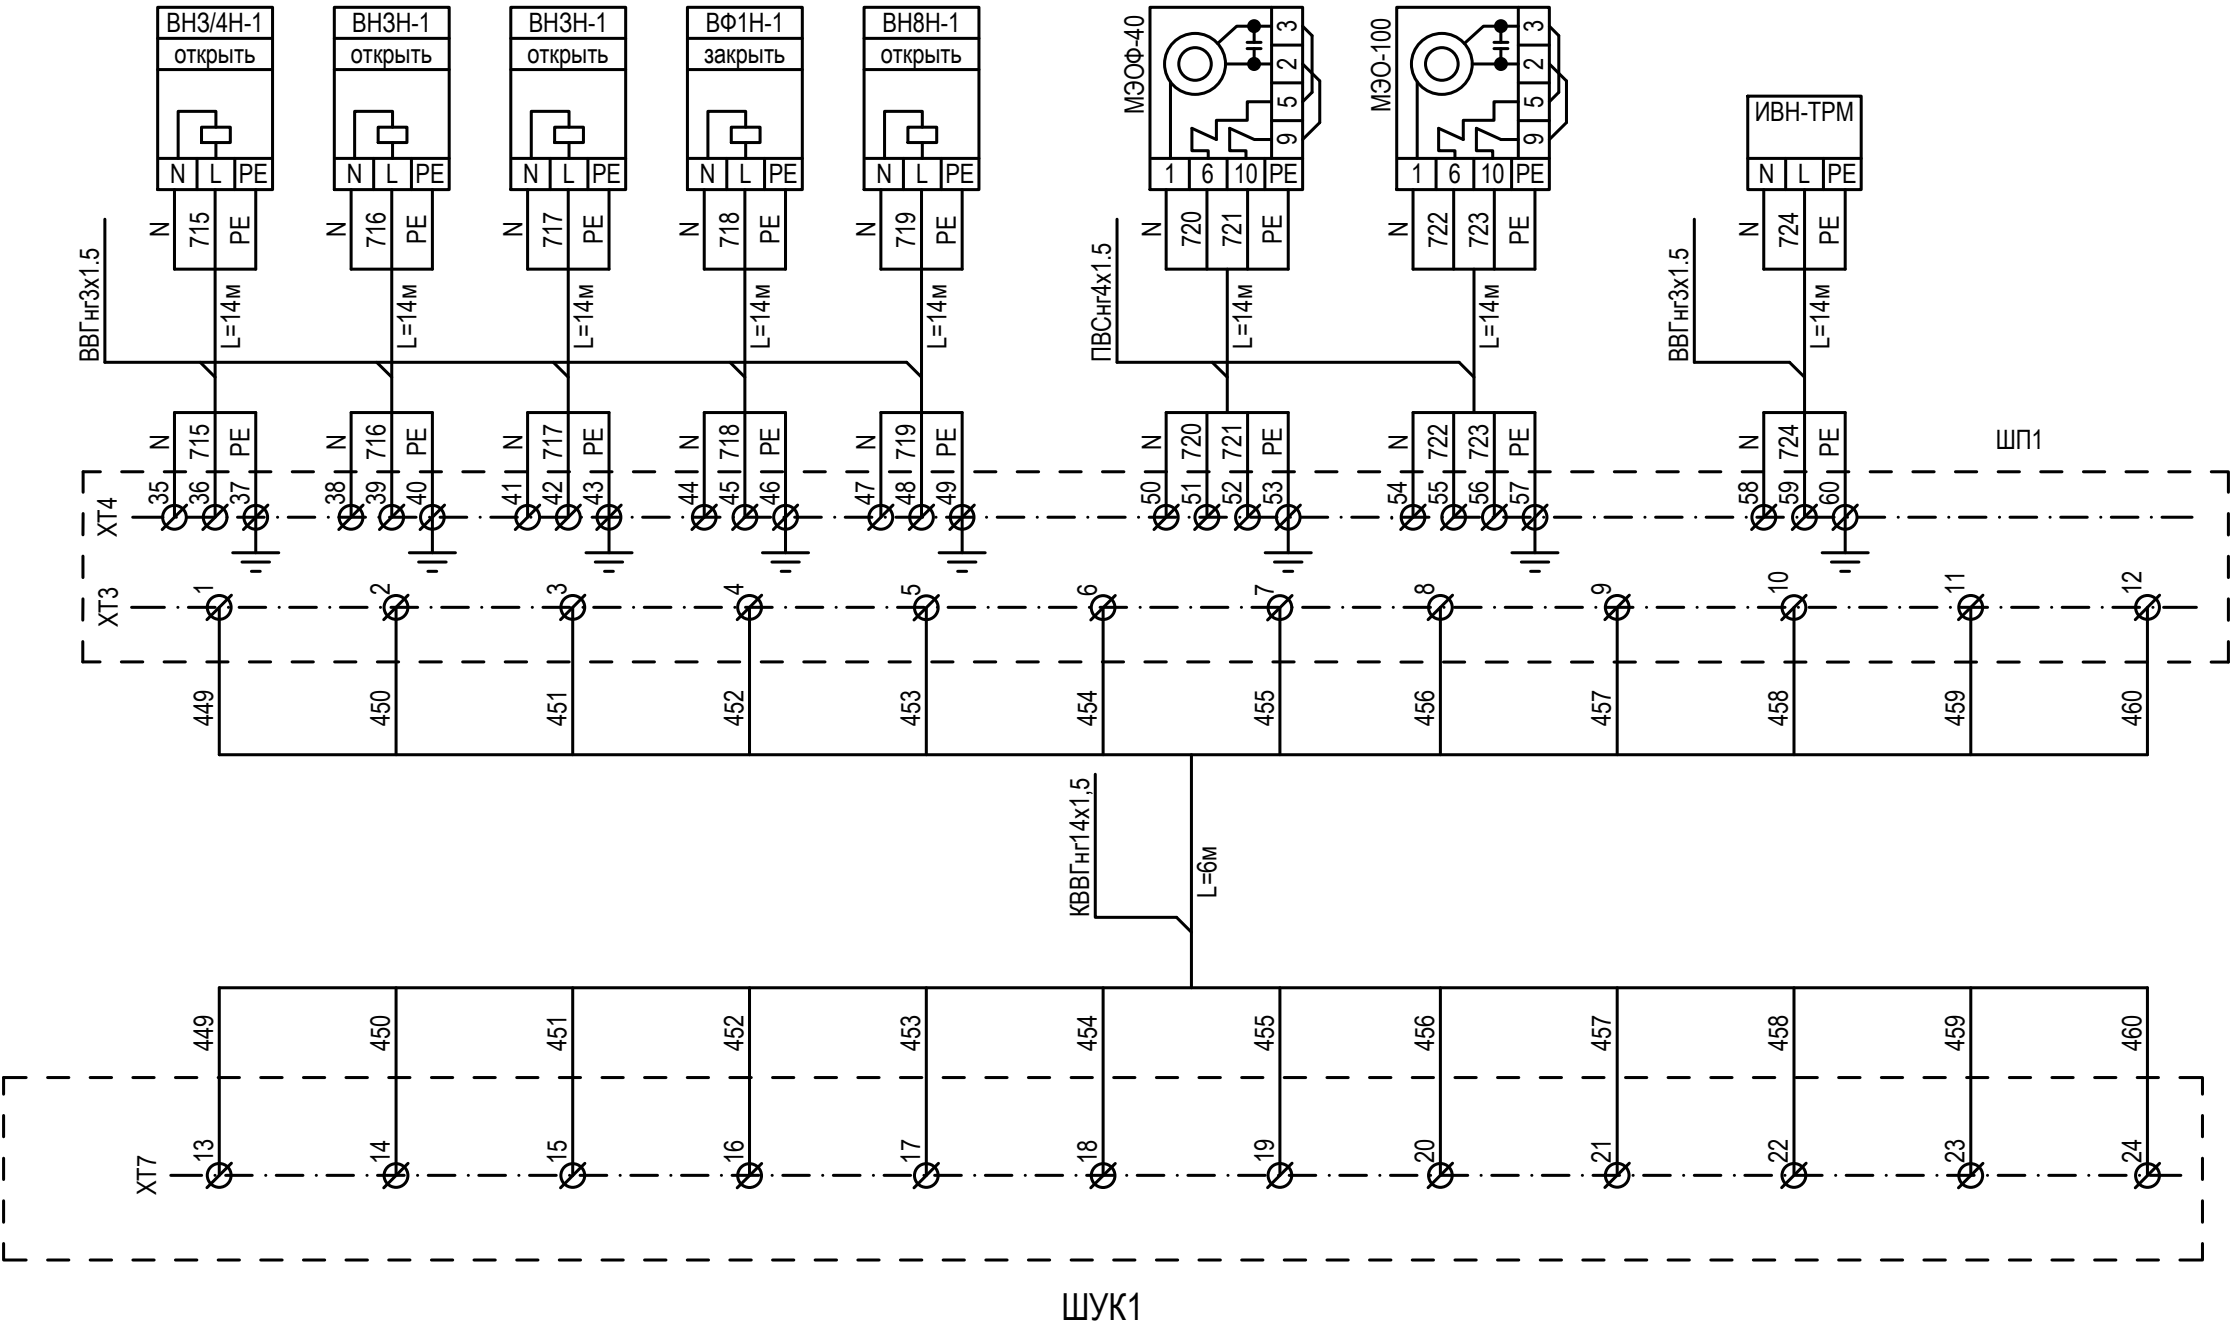

						357-22-АГСВ1			
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Котел №1 ДКВР-4/13	Стадия	Лист	Листов
							РД	5.8	8
Разраб.	Чураков				12.22	Схема внешних электрических проводок. Выходящие дискретные сигналы (окончание)	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров								
Н. контр.	Корепанов								