Параметр	Управление	Управление	Управление	Управление	
Место отбора импульса или установки прибора	Управление ПЧ вентилятора	Управление ПЧ дымососа	Управление осевой направляющей дымососа	Управление заслонкой питательной воды	
Позиция	1a0fMf1	1f0fMf2	1f0Ms1	1w0Ms1	

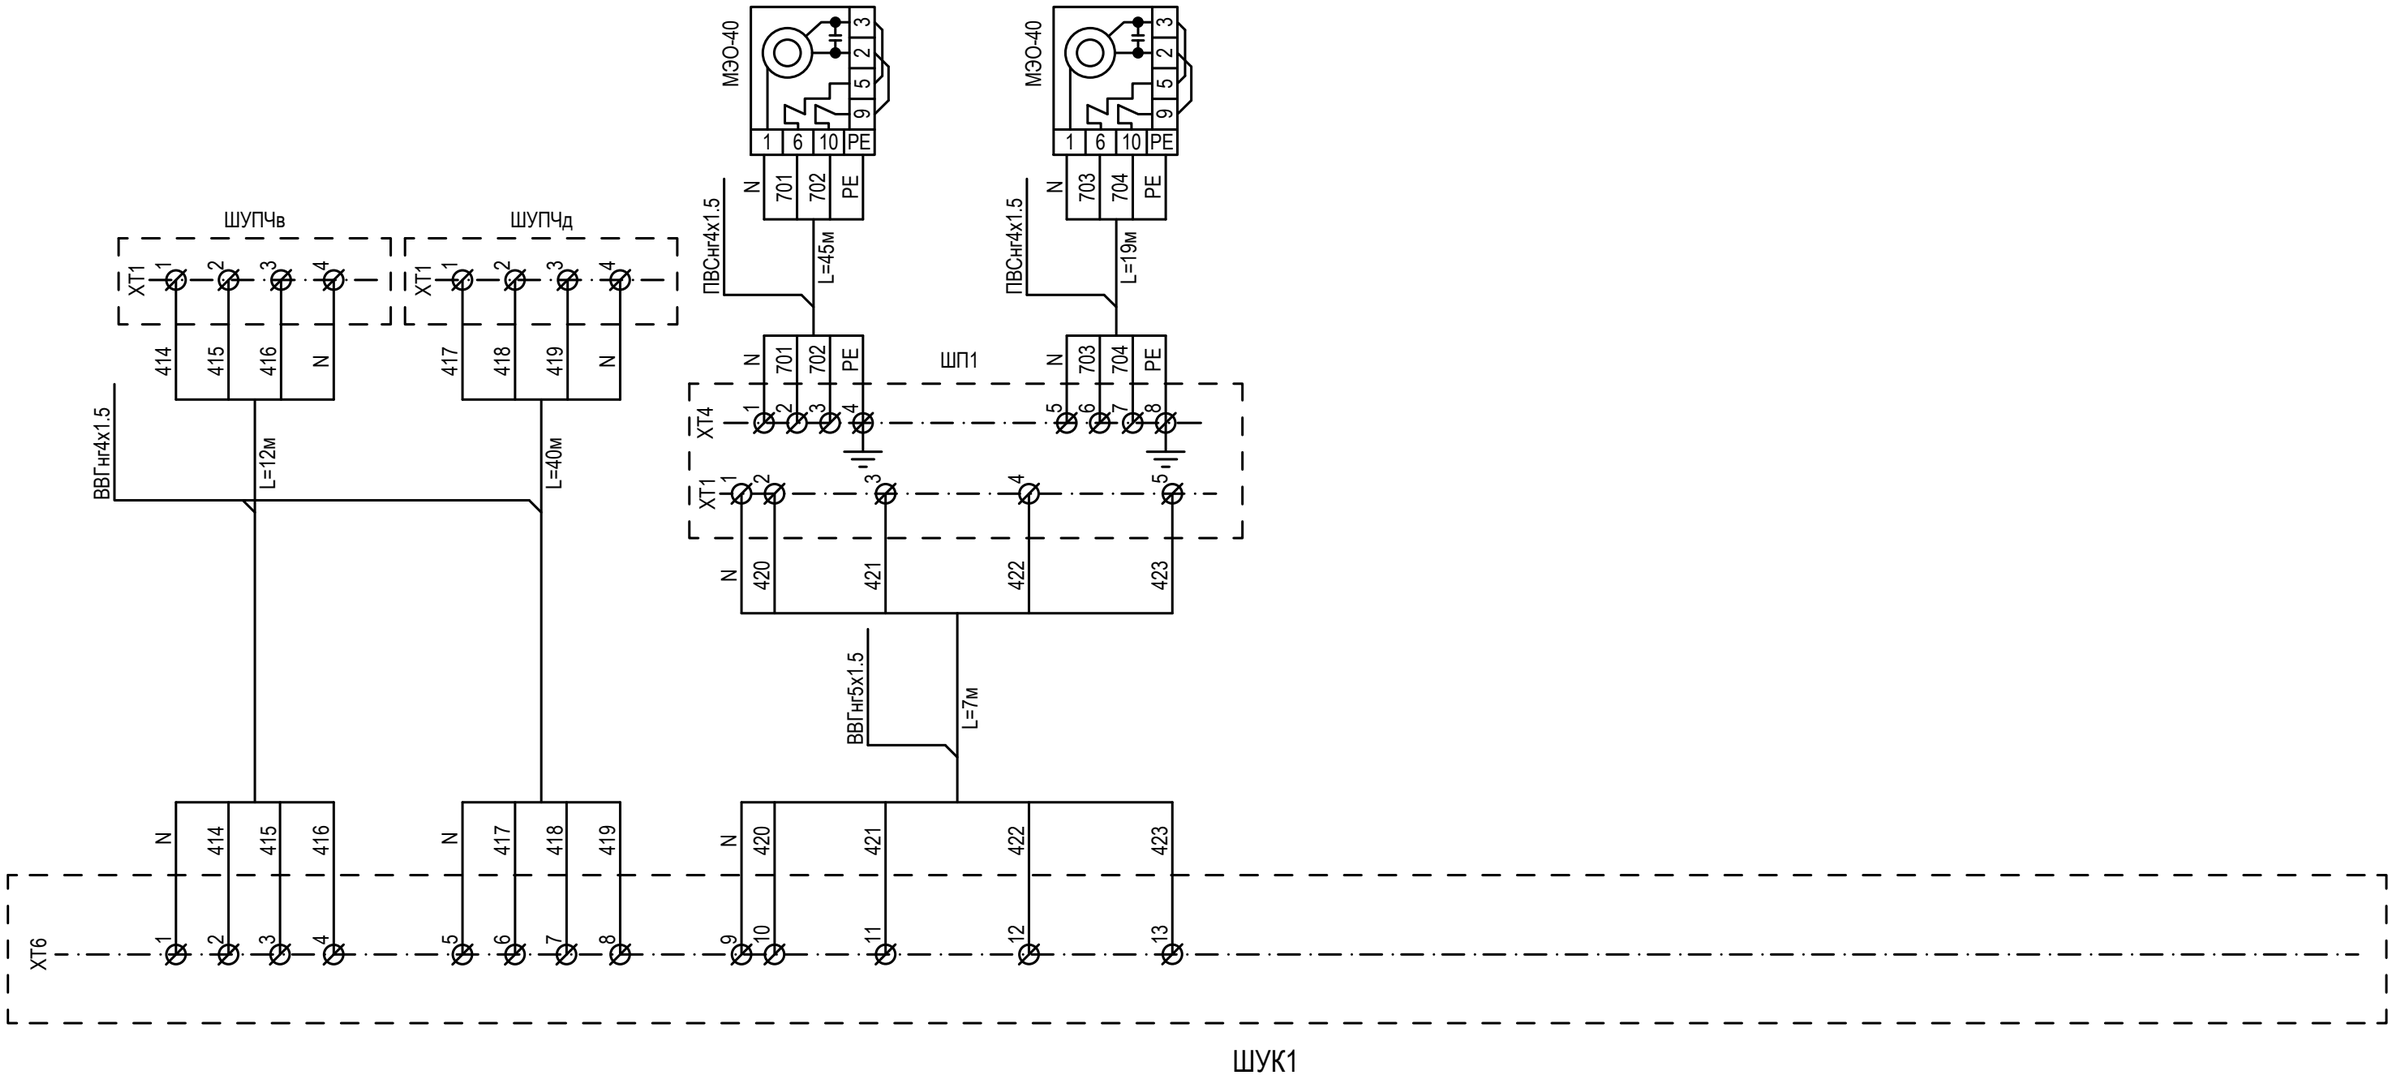

Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	**357-22-АГСВ1**
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления
Разраб.		Чураков			12.22	Автоматизация. Котел №1 ДКВР-4/13 — Стадия: РД; Лист: 5.6; Листов: 8
Проверил		Шакиров				Схема внешних электрических проводок. Выходящие дискретные сигналы (начало)
Н. контр.		Корепанов				ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru