


Параметр	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Место отбора импульса или установки прибора	Заслонка газа горелки №1 закрыта	Заслонка воздуха горелки №1 не открыта	Заслонка воздуха горелки №1 открыта	Заслонка воздуха горелки №1 не закрыта	Заслонка воздуха горелки №1 закрыта	Наличие факела запальника горелки №1	Наличие факела горелки №1									
Позиция	1g1Ms3	1a1Ms2				1x1Bs1	1x1Bs2									

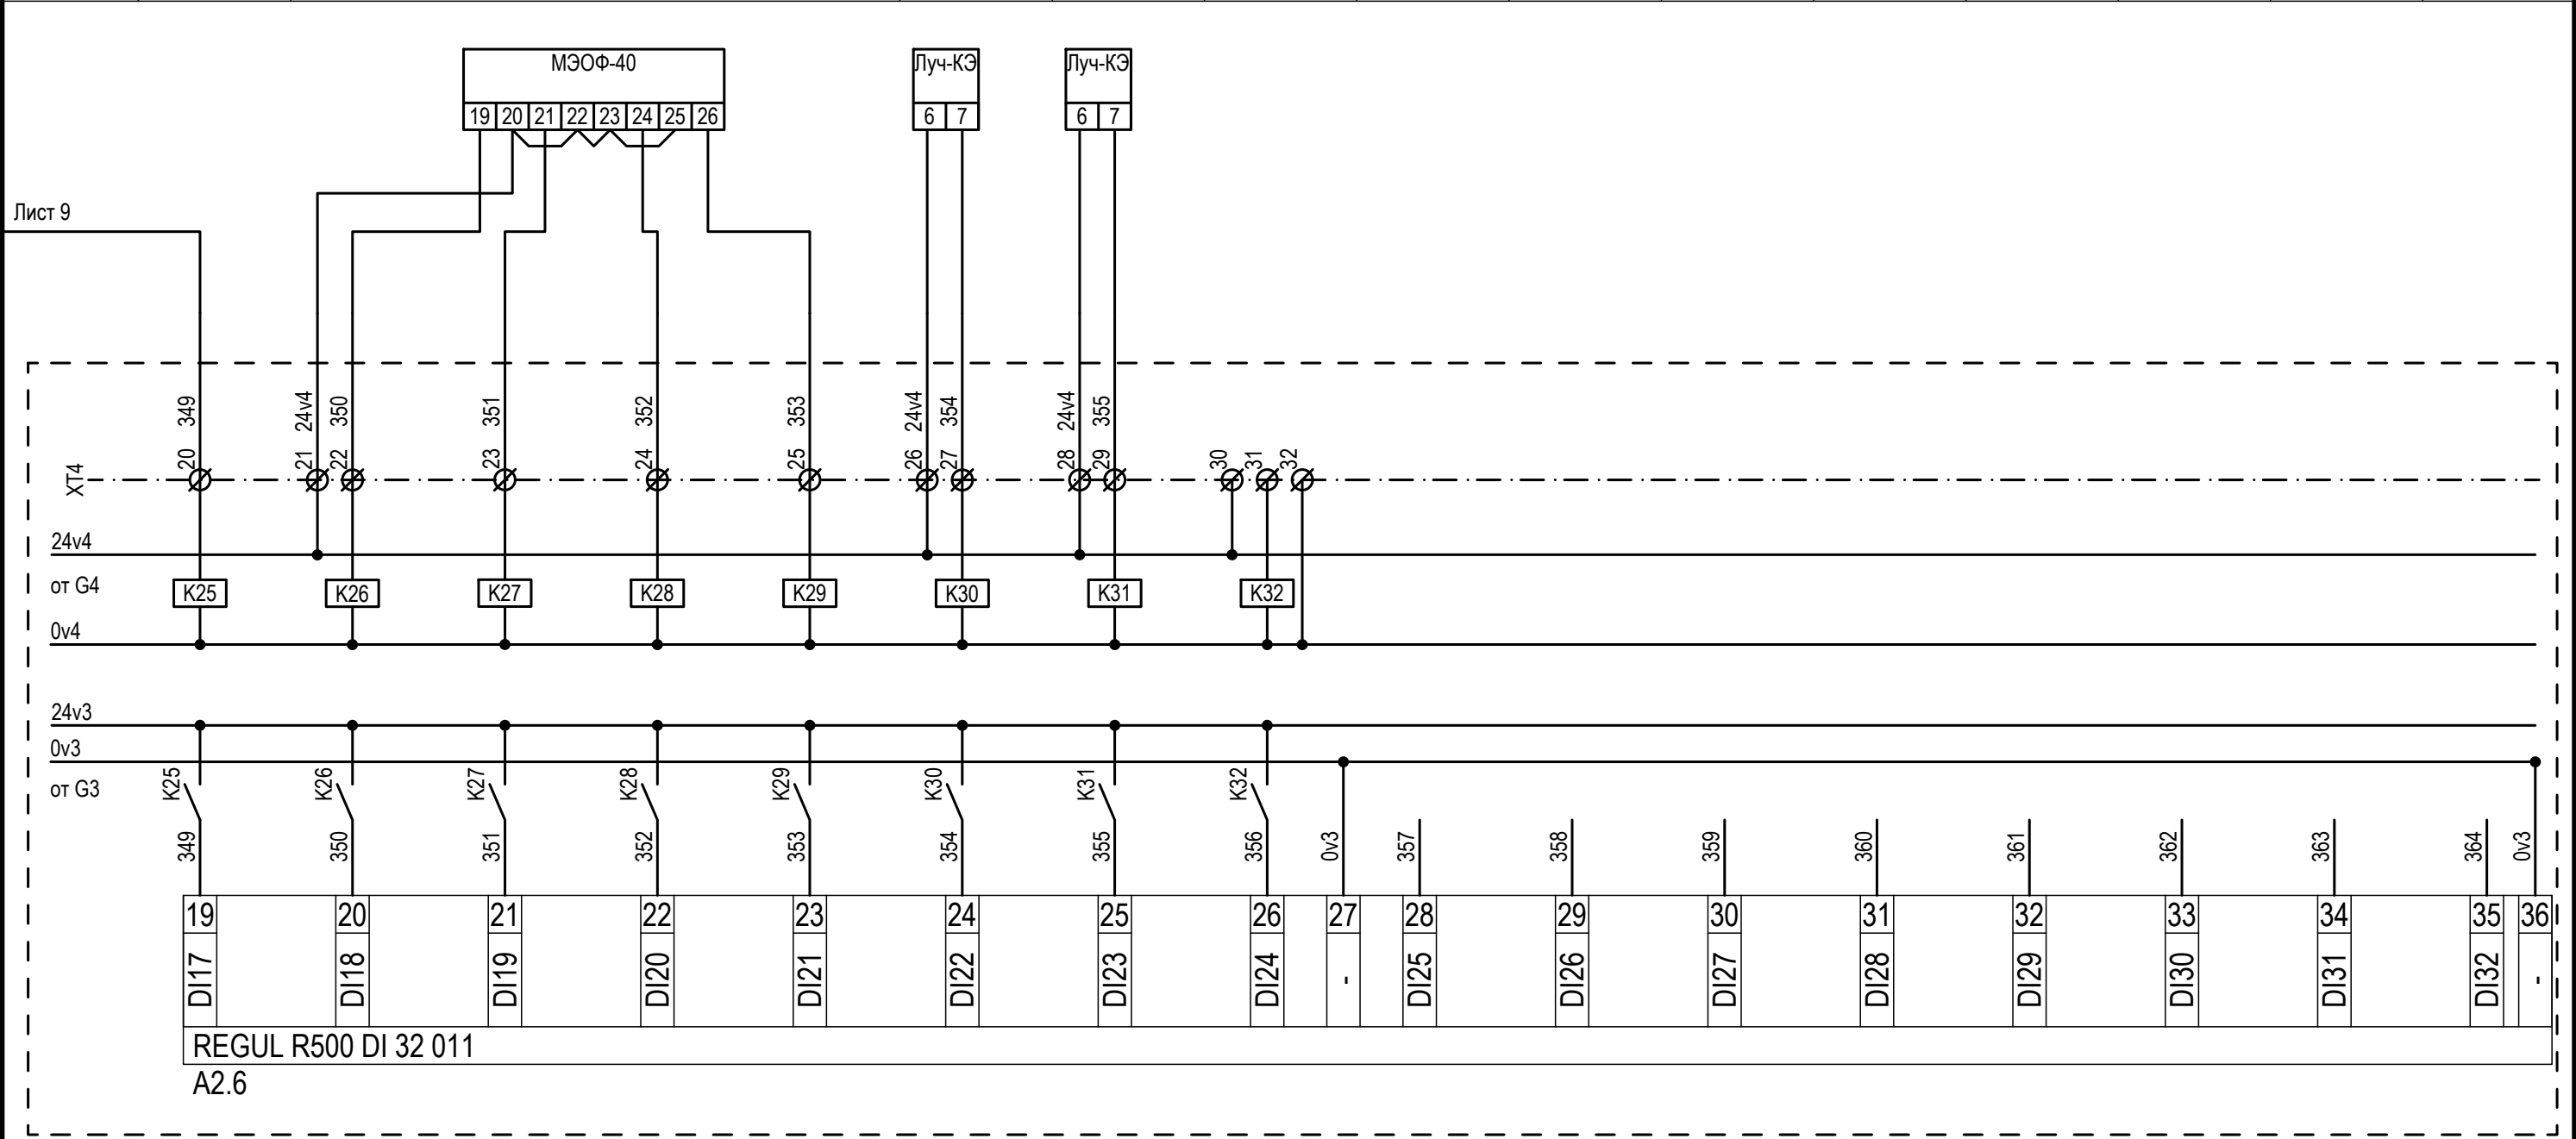

						357-22-АГСВ1.ШУК					
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1					
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация			Стадия	Лист	Листов
									РД	4.9	
Разраб.	Чураков				11.22	Схема принципиальная А2.6			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров										
Н. контр.	Корепанов										