


Параметр	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	
Место отбора импульса или установки прибора	Отсечной клапан открыт	Загазованность 1 СО	Загазованность 2 СО	Загазованность CH4 (Котельная)	Загазованность CH4 (ГРП)	
Позиция	0g0Mv1	0x0CO1		0x0CH1	0x0CH2	

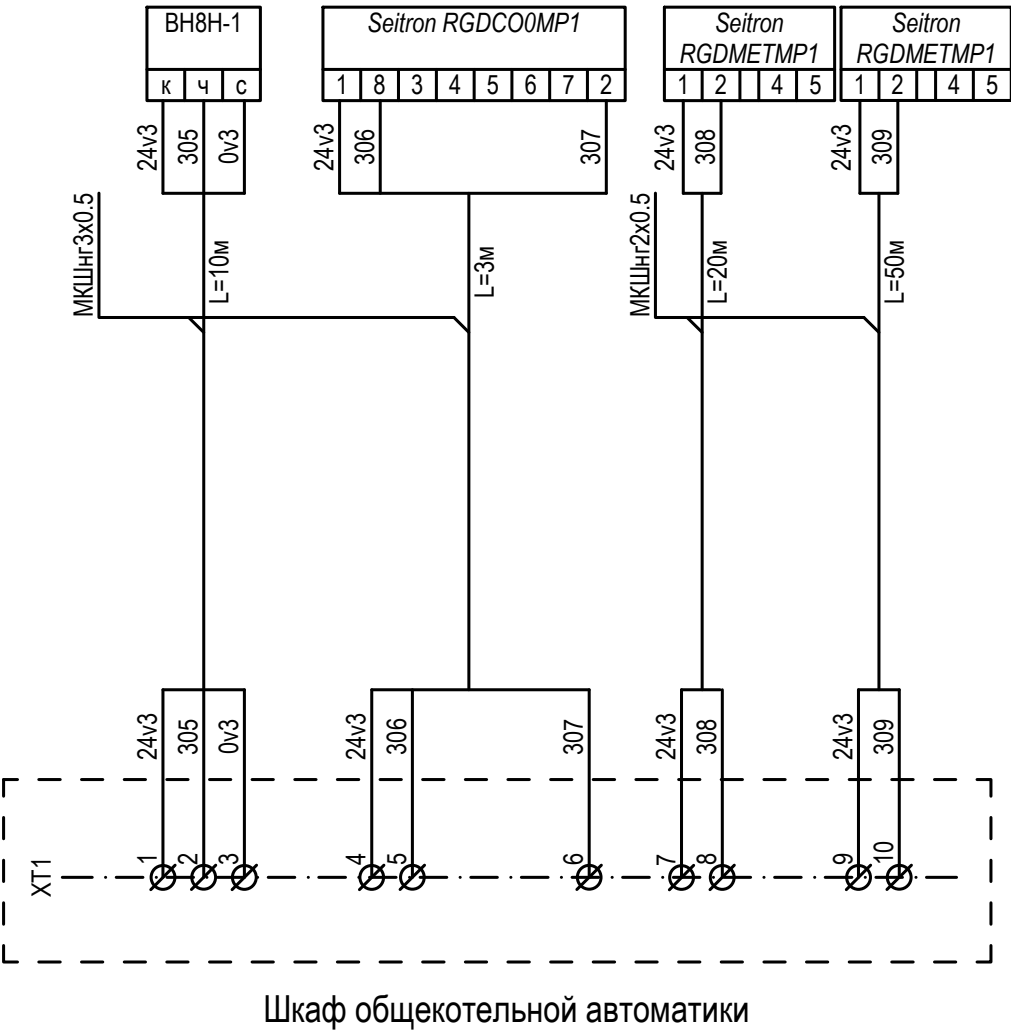

						357-22-АГСВ			
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
						Автоматизация. Общекотельное оборудование	Стадия	Лист	Листов
							РД	5.1	2
Разраб.	Чураков				12.22	Схема внешних электрических проводок. Дискретные входные сигналы	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров								
Н. контр.	Корепанов								