



Вид передней панели

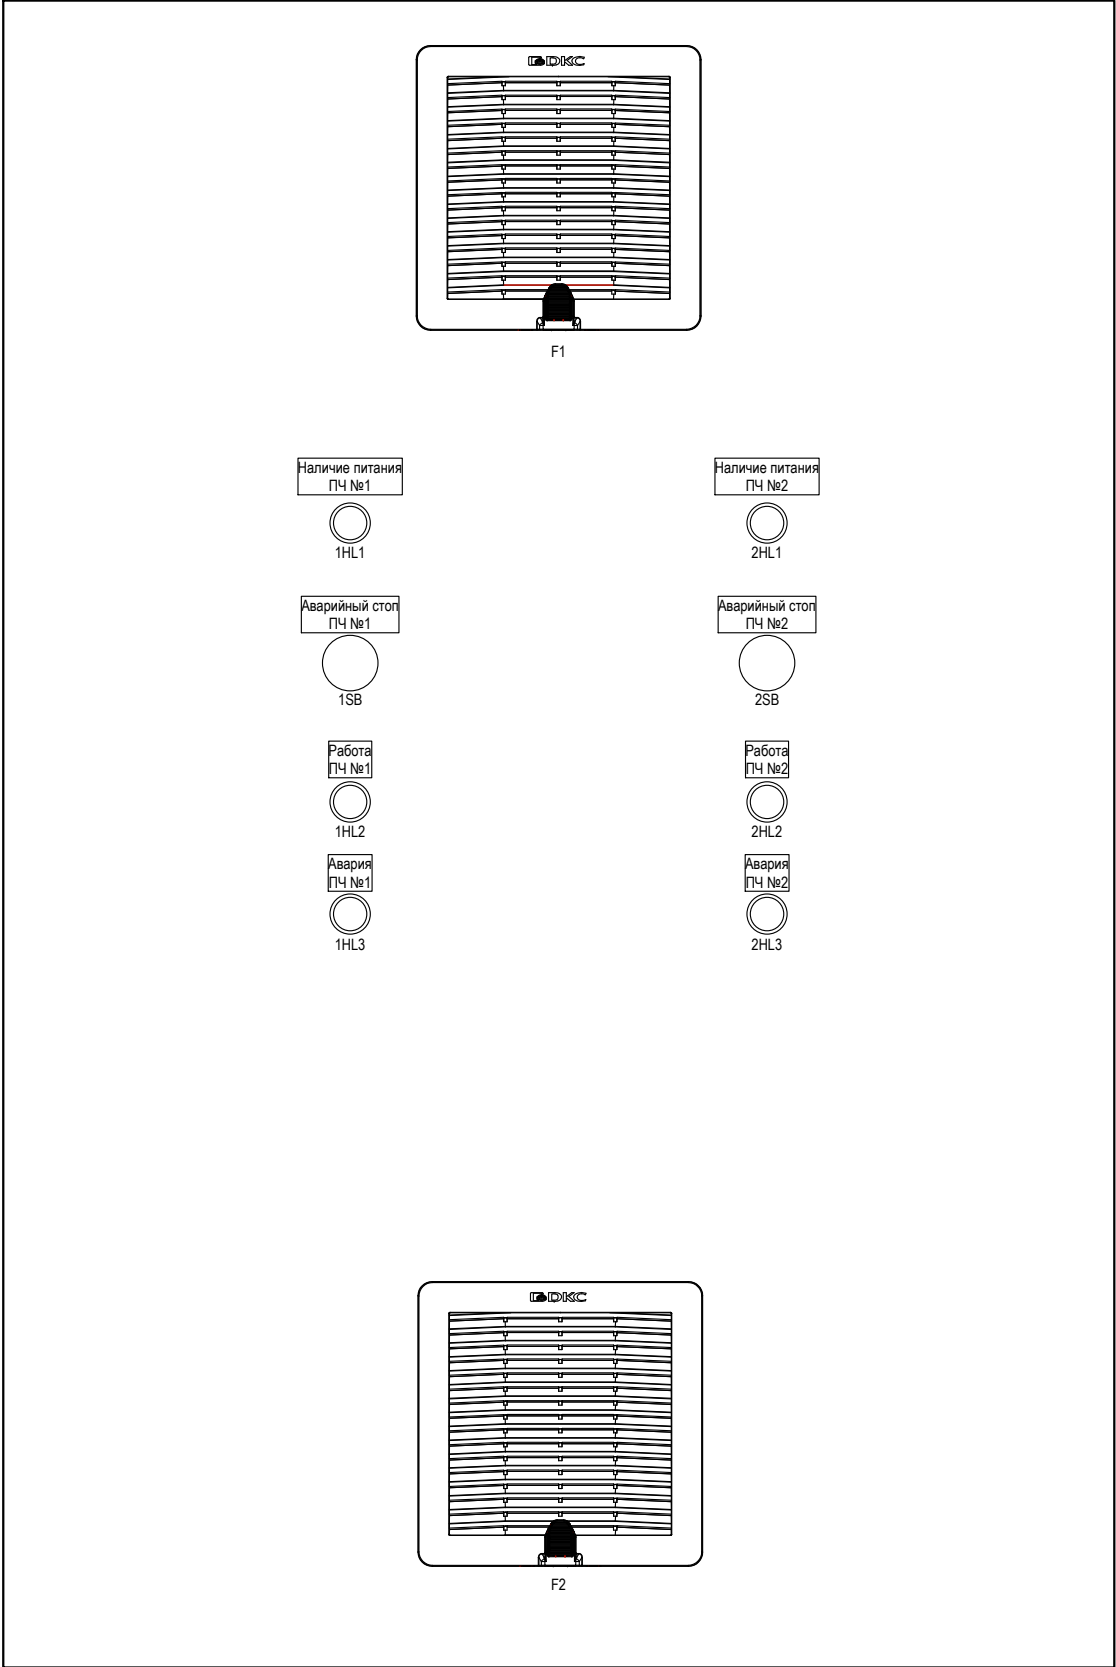

Позиция	Описание	Кол-во
F1	Вентилятор с фильтром RV 100/105 м3/ч, 230 В, 205x205 мм, IP54	1
1..2HL1..2	Светосигнальный индикатор цвет зеленый (230в)	4
1..2SB	Кнопка "Грибок" АЕ-22 (красная)	2
1..2HL3	Светосигнальный индикатор цвет красный (230в)	2
F2	Вентиляционная решетка с фильтром RF 205x205 мм, IP54	1


						357-22-АГСВ.ШУПЧд			
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Корепанов					РД	11.1	5
Разраб.		Чураков			11.22				
Проверил		Шакиров				Вид передней панели	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Н. контр.		Корепанов							

Вид монтажной панели

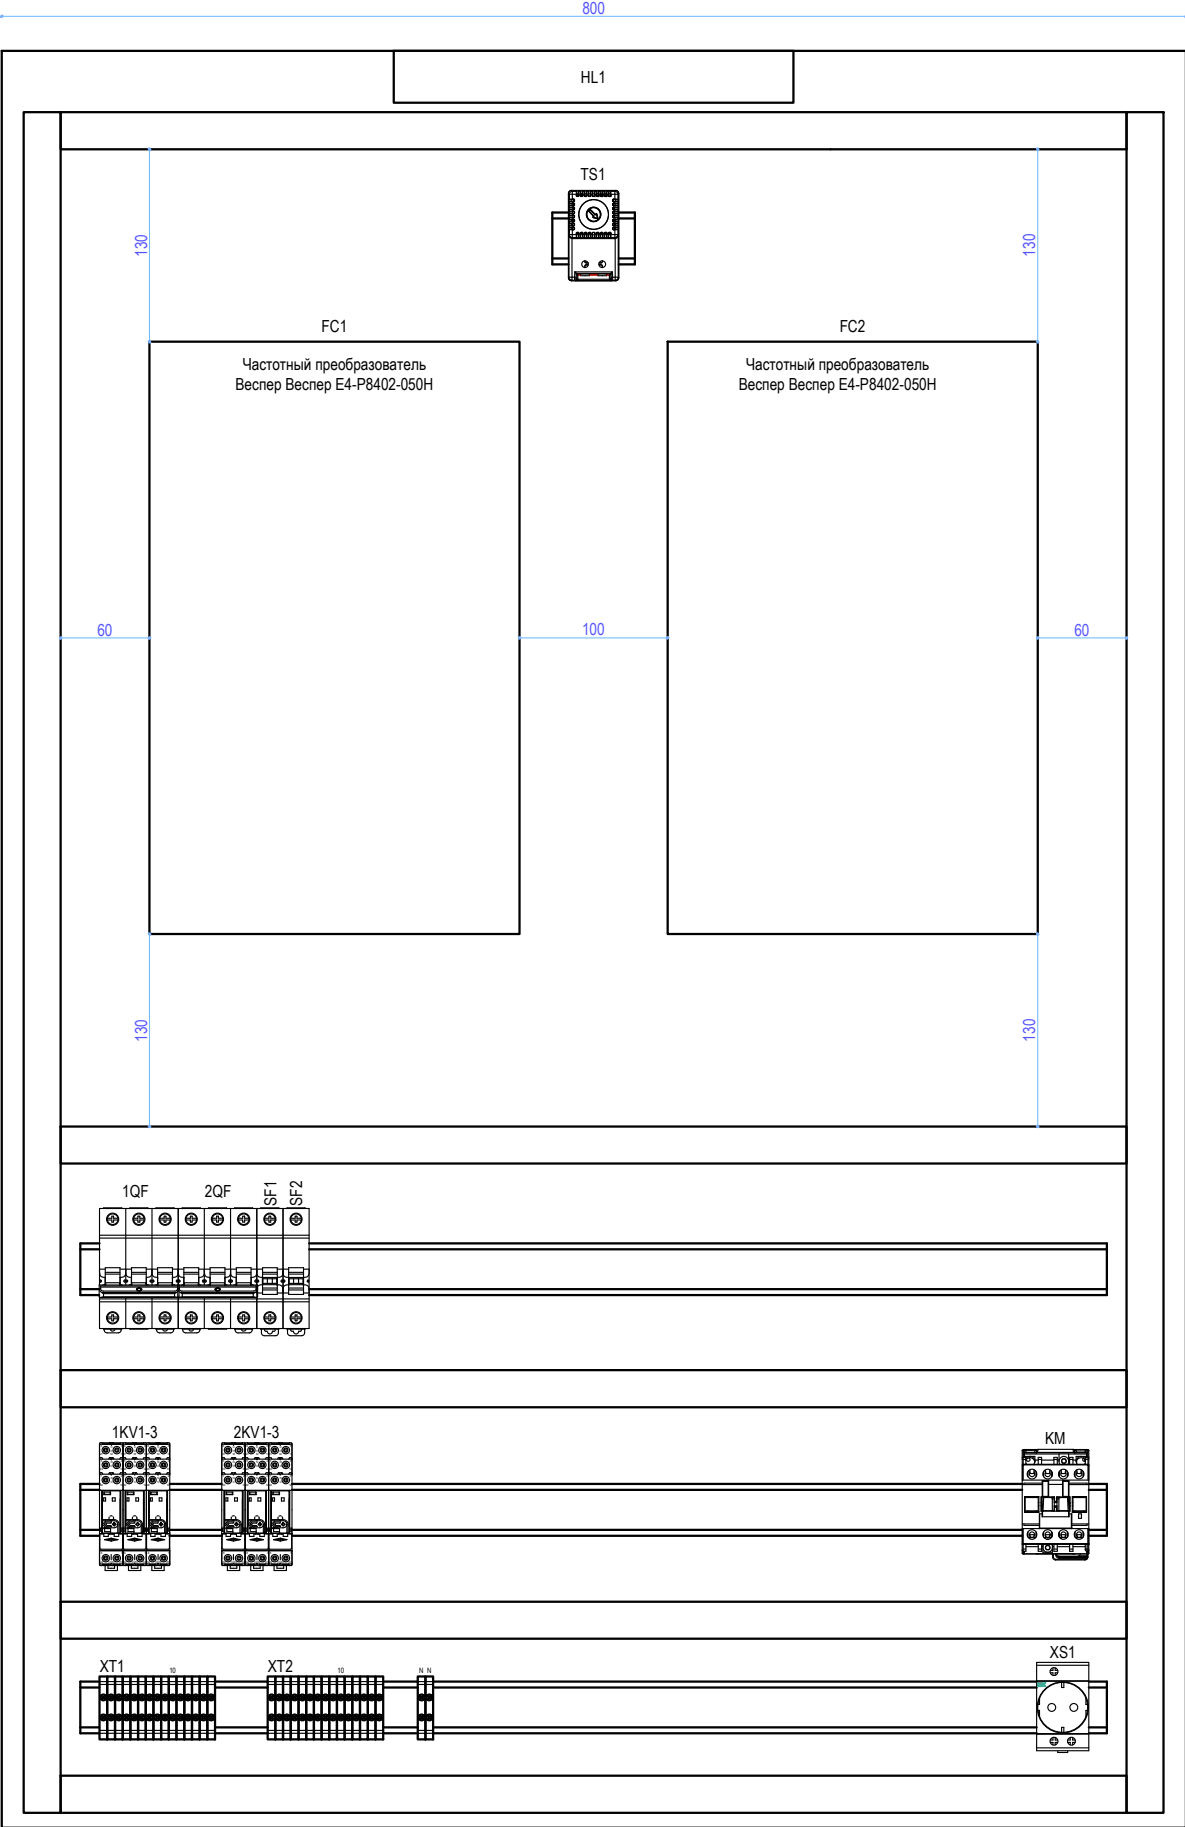



Позиция	Описание	Кол-во
HL1	Светильник светодиодный ДПО-6Вт 4000К	1
TS1	Термостат с регулируемым диапазоном температуры 0...+60°C, NO-контакт	1
FC1..2	Частотный преобразователь 37кВт; Упит.~380В; Ин.вых 75А	2
1..2QF	Автоматический выключатель 3П 80А хар-ка С	2
SF1..2	Автоматический выключатель 1П 6А хар-ка С	2
1..2KV1..3	Розетка для реле 40 9505 SPA (с реле и индикацией)	6
KM	Контактор 6А, кат. 220В, 3NO +(1NC) LC1 E0601 M5	2
XT1..3	Клемма проходная зажимная синяя MTU-2,5BL	4
XT1..2	Клемма проходная зажимная желтая MTU-2,5PE	2
XT1..2	Клемма проходная зажимная серая MTU-2,5	26
XS1	Розетка ~220В на DIN-рейку (широкая с з/к)	1


						357-22-АГСВ.ШУПЧд			
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Корепанов						РД	11.2	5
Разраб.	Чураков				11.22				
Проверил	Шакиров					Монтажная схема	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Н. контр.	Корепанов								

						357-22-АГСВ.ШУПЧд			
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
						Автоматизация	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Чураков		11.22			РД	11.3	
Проверил		Шакиров				Схема питания	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Н. контр.		Корепанов							

Параметр	
Место отбора импульса или установки прибора	
Позиция	

						357-22-АГСВ.ШУПЧд				
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1				
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата					
						Автоматизация		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Чураков		11.22				РД	11.4	
Проверил		Шакиров				Схема электрическая принципиальная		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Н. контр.		Корепанов								

Параметр	
Место отбора импульса или установки прибора	
Позиция	

						357-22-АГСВ.ШУПЧд				
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1				
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата					
						Автоматизация		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Чураков		11.22				РД	11.5	
Проверил		Шакиров				Схема электрическая принципиальная		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Н. контр.		Корепанов		