



Позиция	Описание	Кол-во
VGA	Монитор	1
ПК	Системный блок	1
ИБП	Источник бесперебойного питания	1

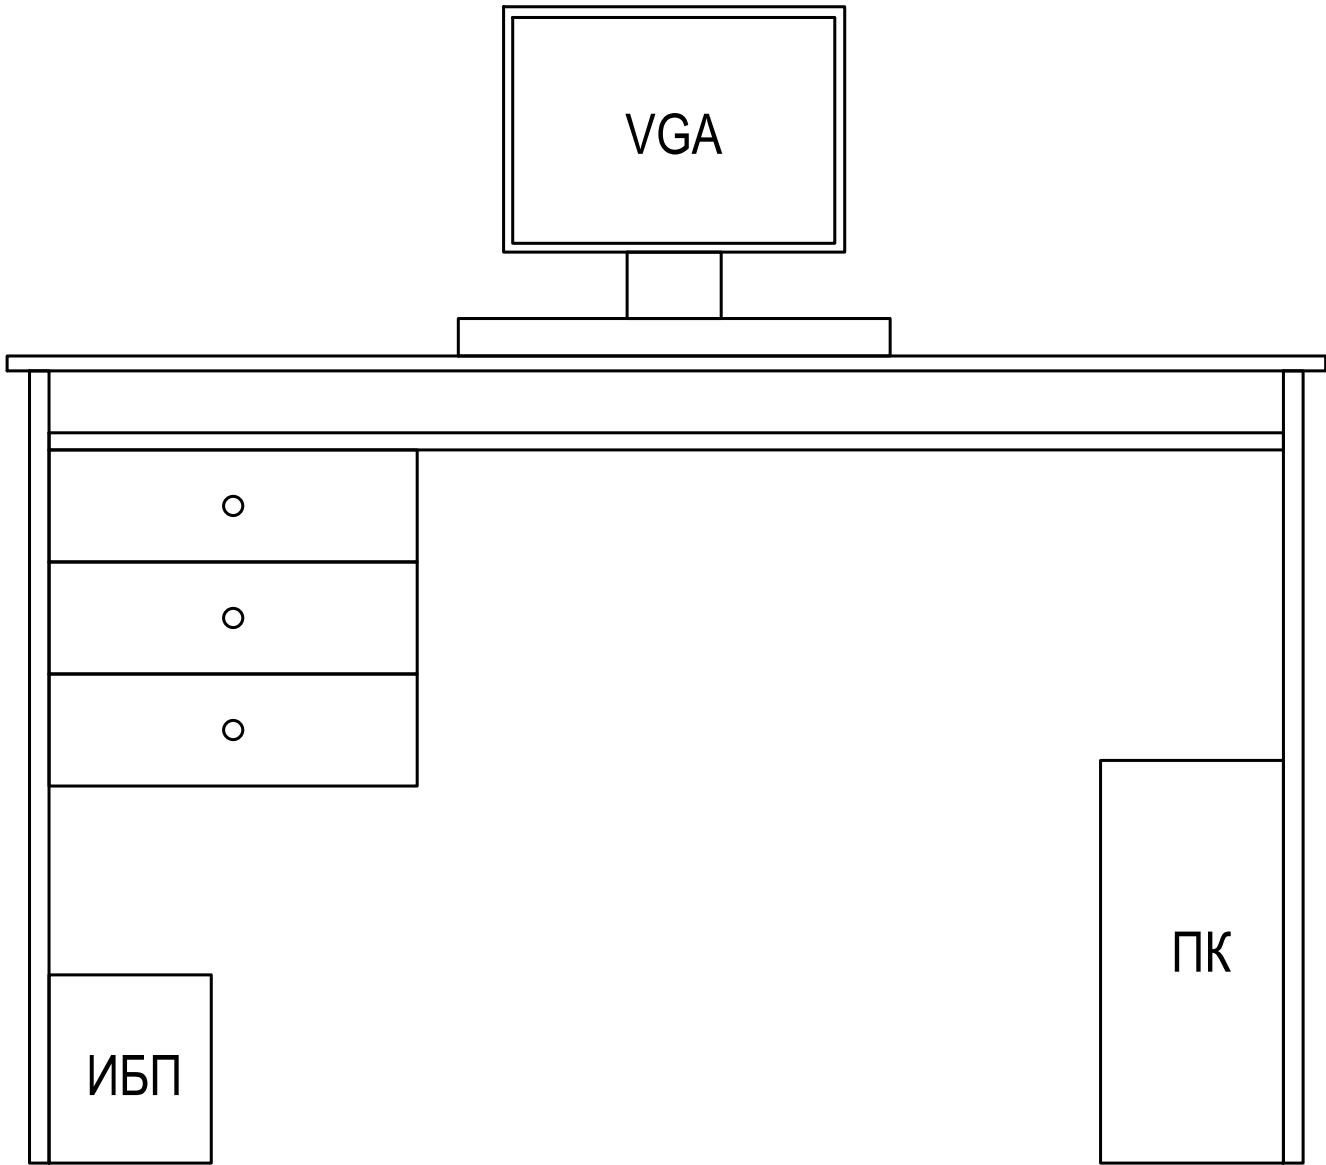

Примечание: стол и розетка питания для АРМ существующие.

						357-22-АГСВ			
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Корепанов				11.22		РД	7	
Разраб.	Чураков								
Проверил	Шакиров								
						Автоматизированное рабочее место	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Н. контр.	Корепанов			