


Параметр	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Место отбора импульса или установки прибора	Клапан опрессовки горелки №1 открыть	ПЗК-1 горелки №1 открыть	ПЗК-2 горелки №1 открыть	Клапан безопасности горелки №1 закрыть	Клапан запальника горелки №1 открыть	Заслонка газа горелки №1 закрыть	Заслонка газа горелки №1 открыть	Заслонка воздуха горелки №1 закрыть	Заслонка воздуха горелки №1 открыть	ИВН запальника горелки №1 включить						
Позиция	2g1Mv5	2g1Mv1	2g1Mv2	2g1Mv6	2g1Mv4	2g1Ms3		2a1Ms2		2x1B3						

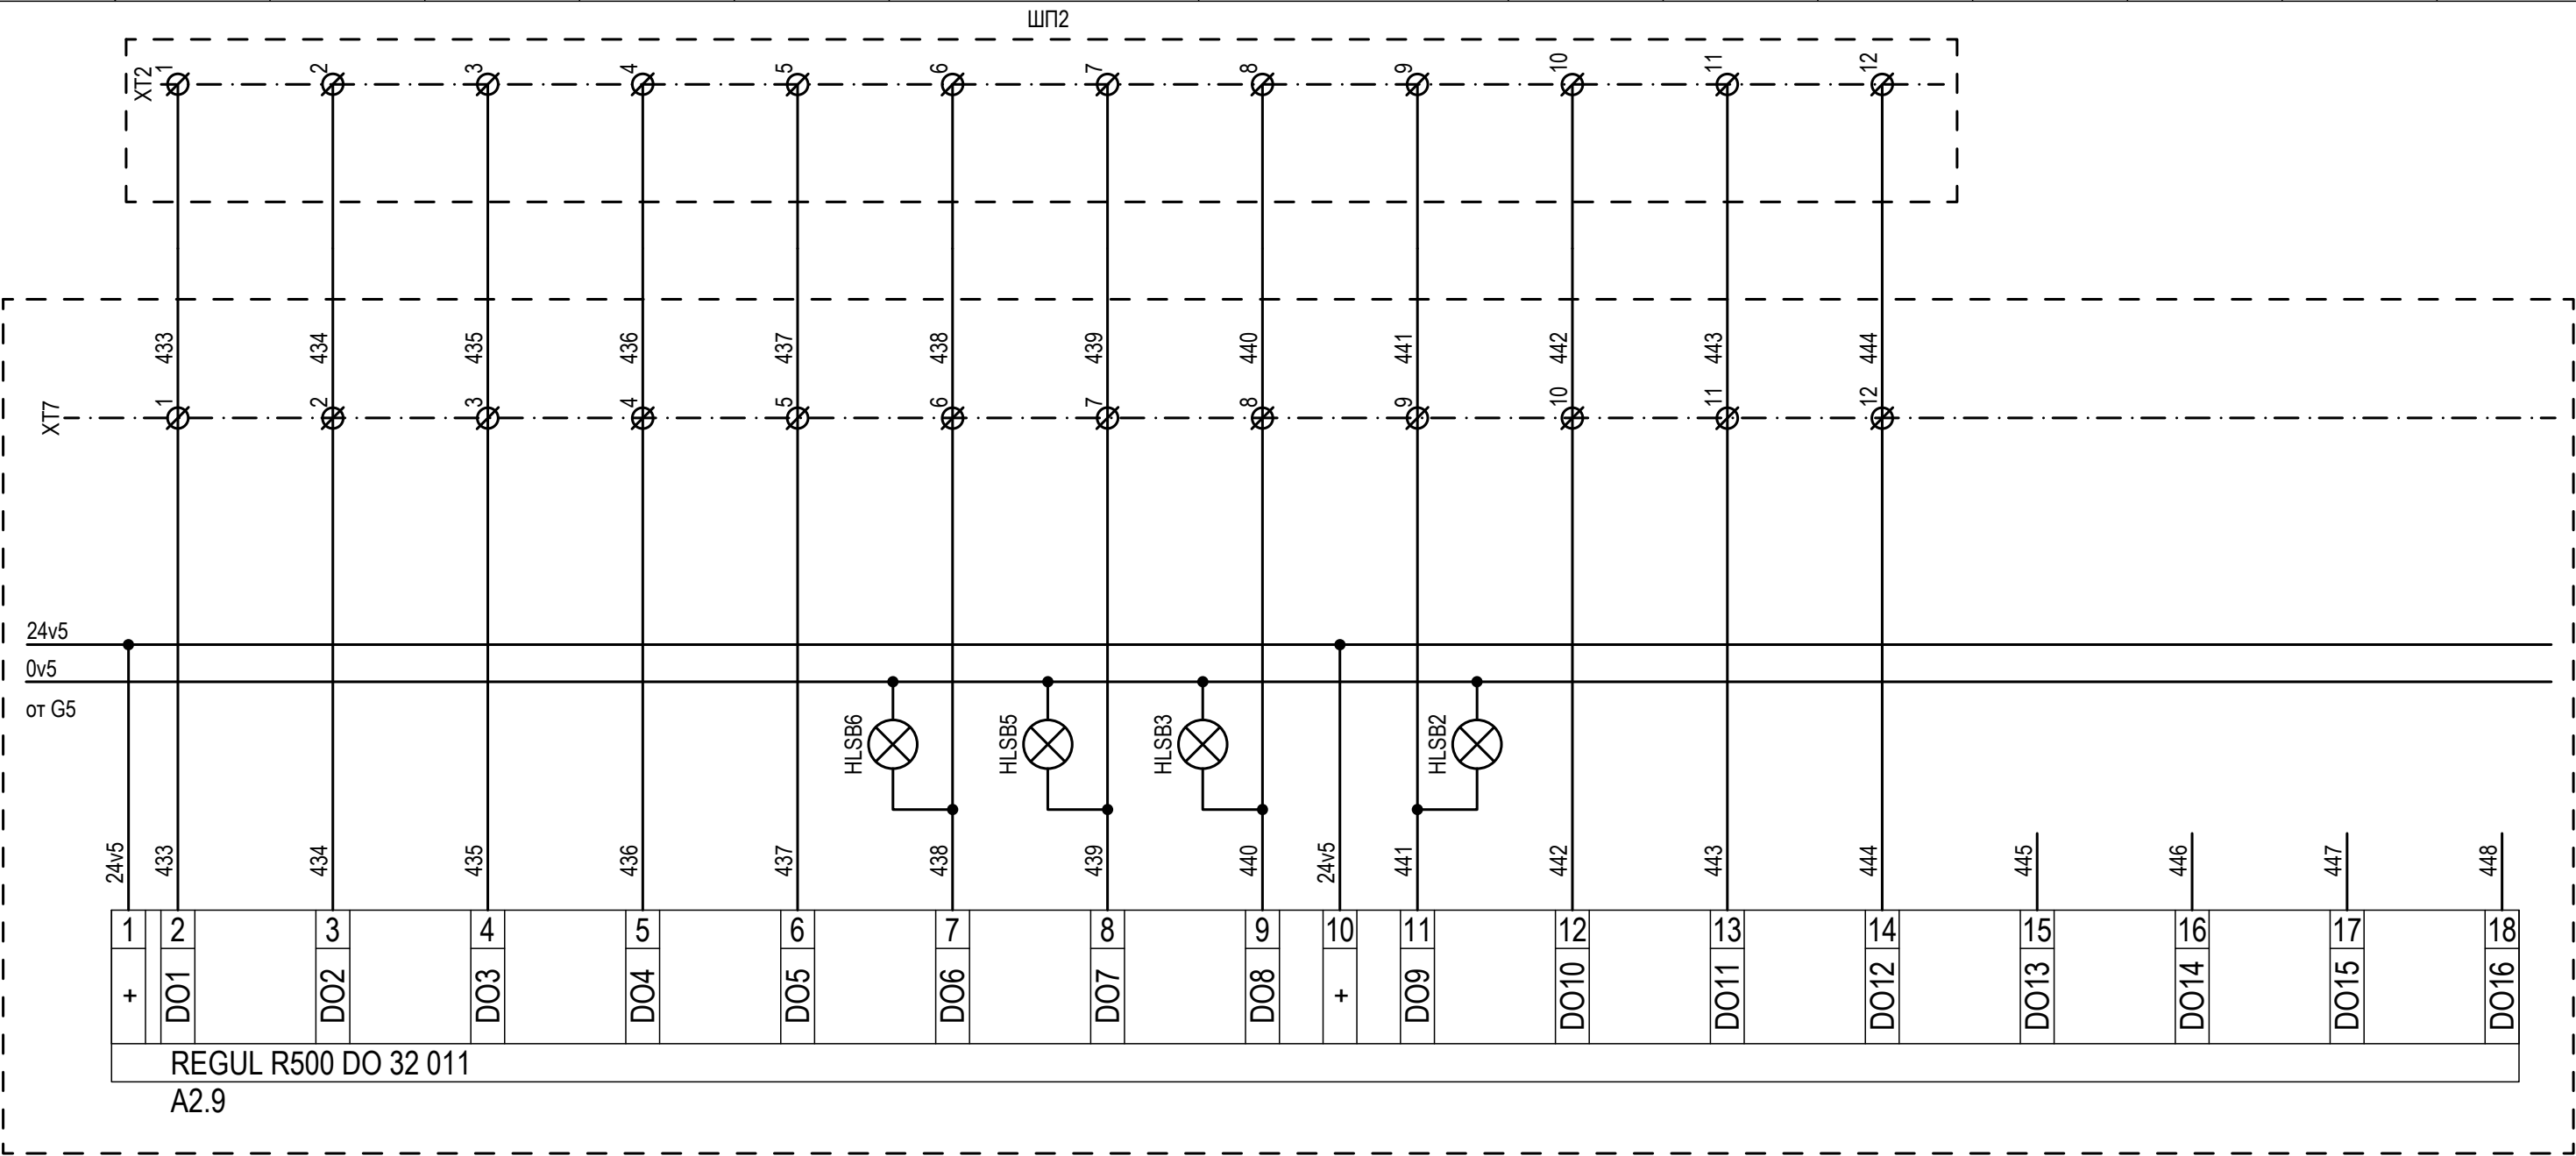

ШУК2

						357-22-АГСВ2.ШУК		
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления		
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
						Автоматизация. Котел №2 ДКВР-4/13		
Разраб.	Чураков				12.22			
Проверил	Шакиров							
Н. контр.	Корепанов					Схема принципиальная А2.9		
						Стадия	Лист	Листов
						РД	9.14	15
						ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		