


Параметр	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Место отбора импульса или установки прибора	ПЧ дымососа пуск	ПЧ дымососа меньше	ПЧ дымососа больше	Осевая направляющая дымососа закрыть	Осевая направляющая дымососа открыть	Заслонка питательной воды закрыть	Заслонка питательной воды открыть									
Позиция	2f0fMf2			2f0Ms1		2w0Ms1										

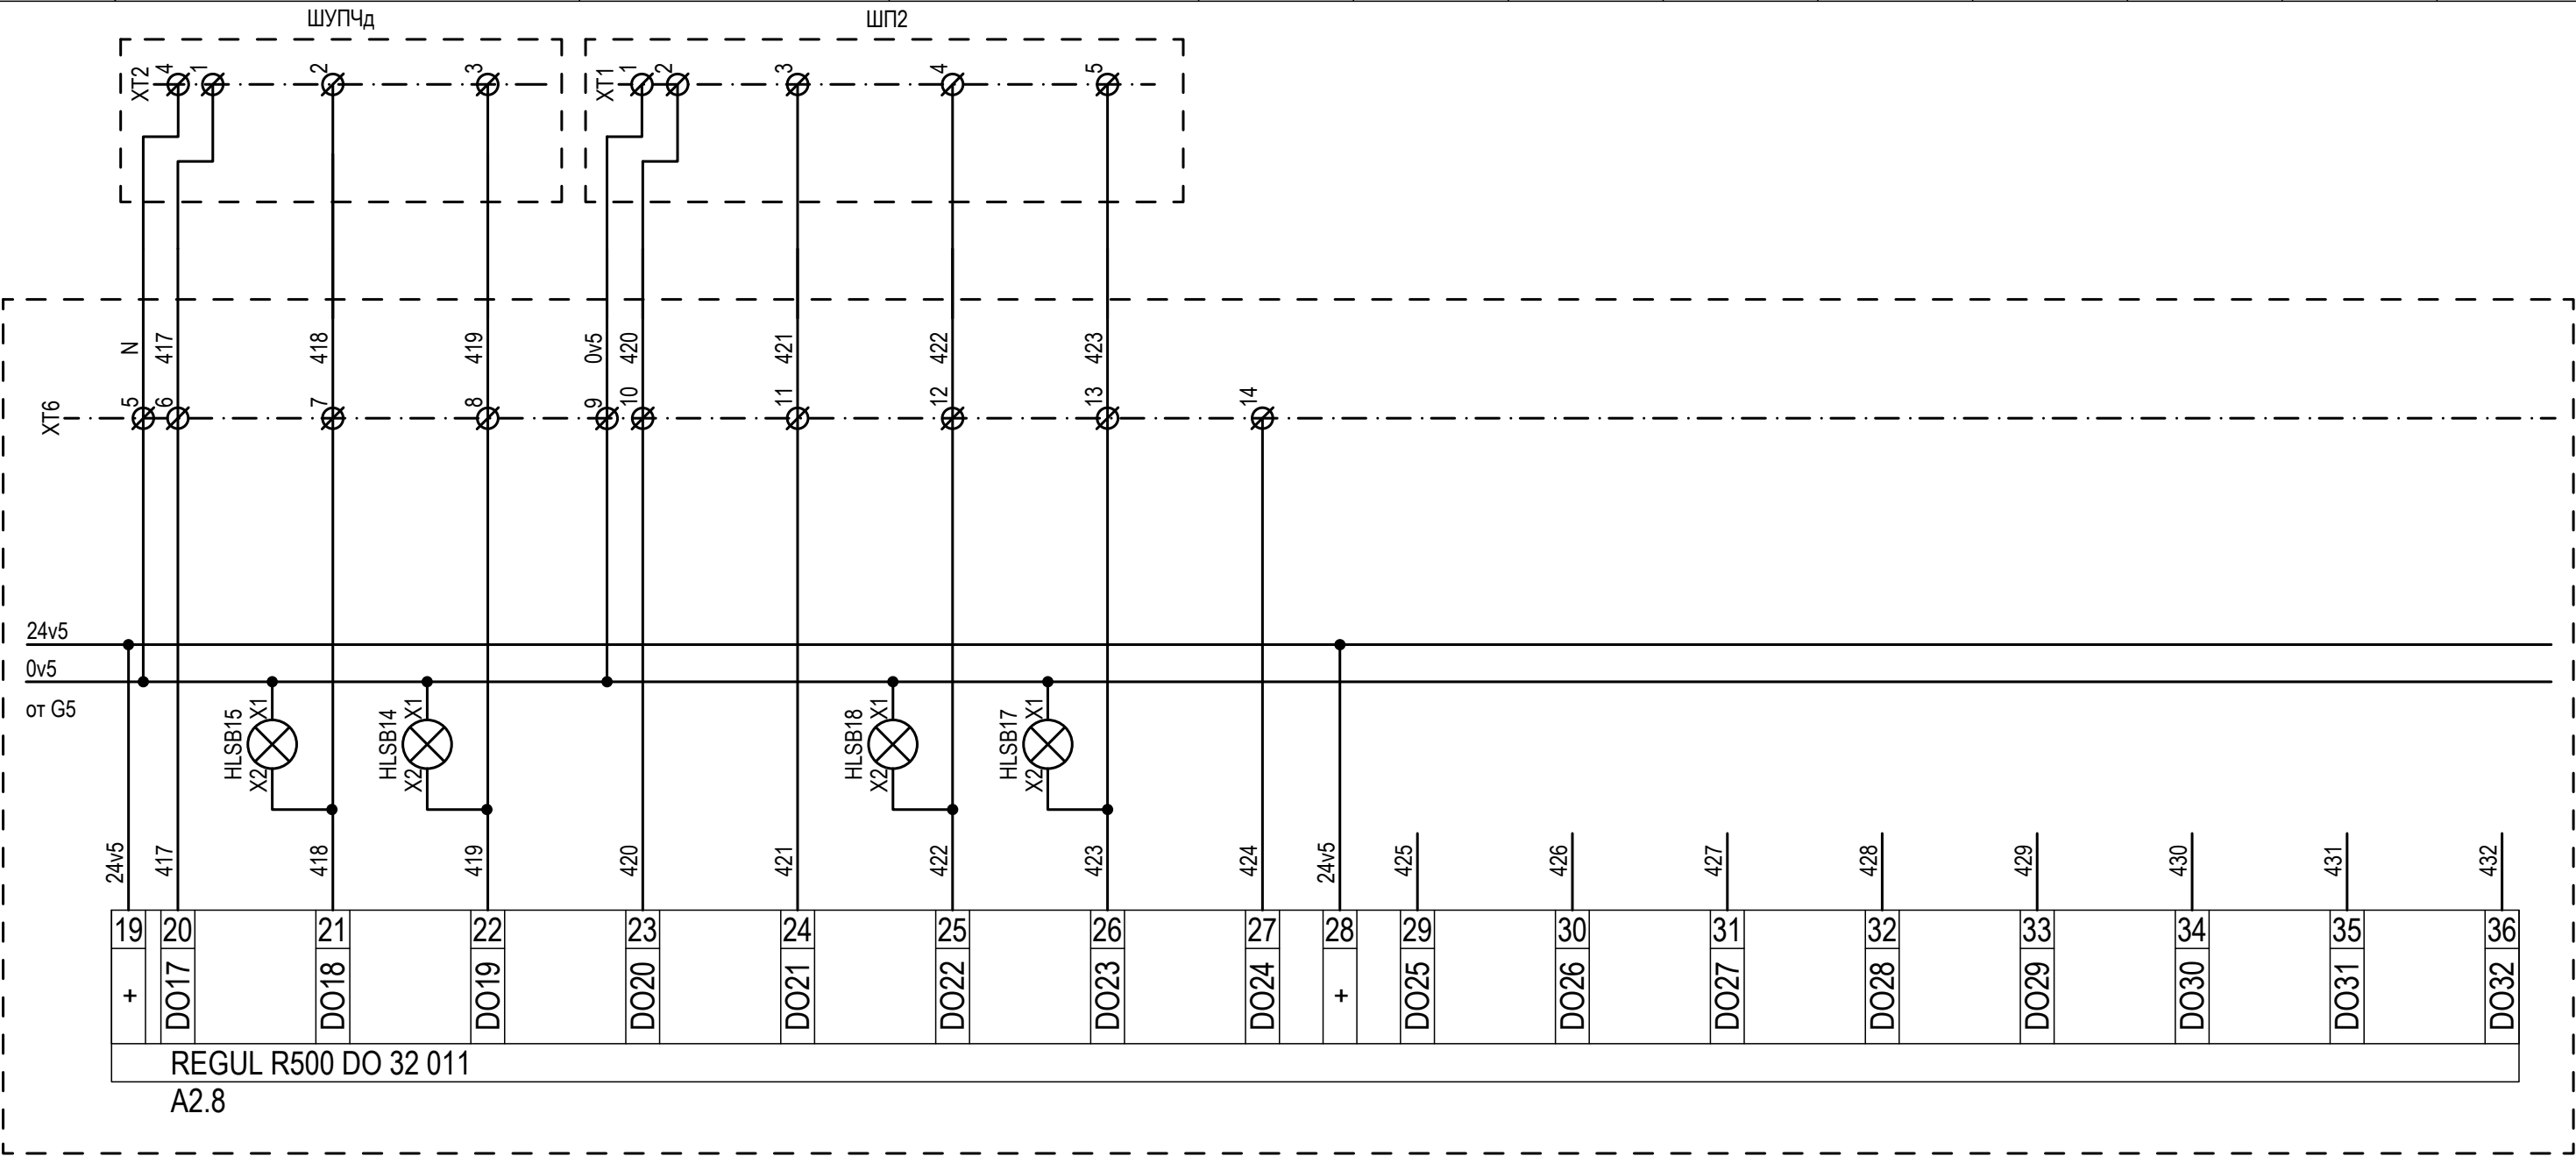

ШУК2

						357-22-АГСВ2.ШУК				
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления				
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Котел №2 ДКВР-4/13		Стадия	Лист	Листов
								РД	9.13	15
Разраб.	Чураков				12.22	Схема принципиальная А2.8		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров									
Н. контр.	Корепанов									