


Параметр	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Место отбора импульса или установки прибора																
Позиция																

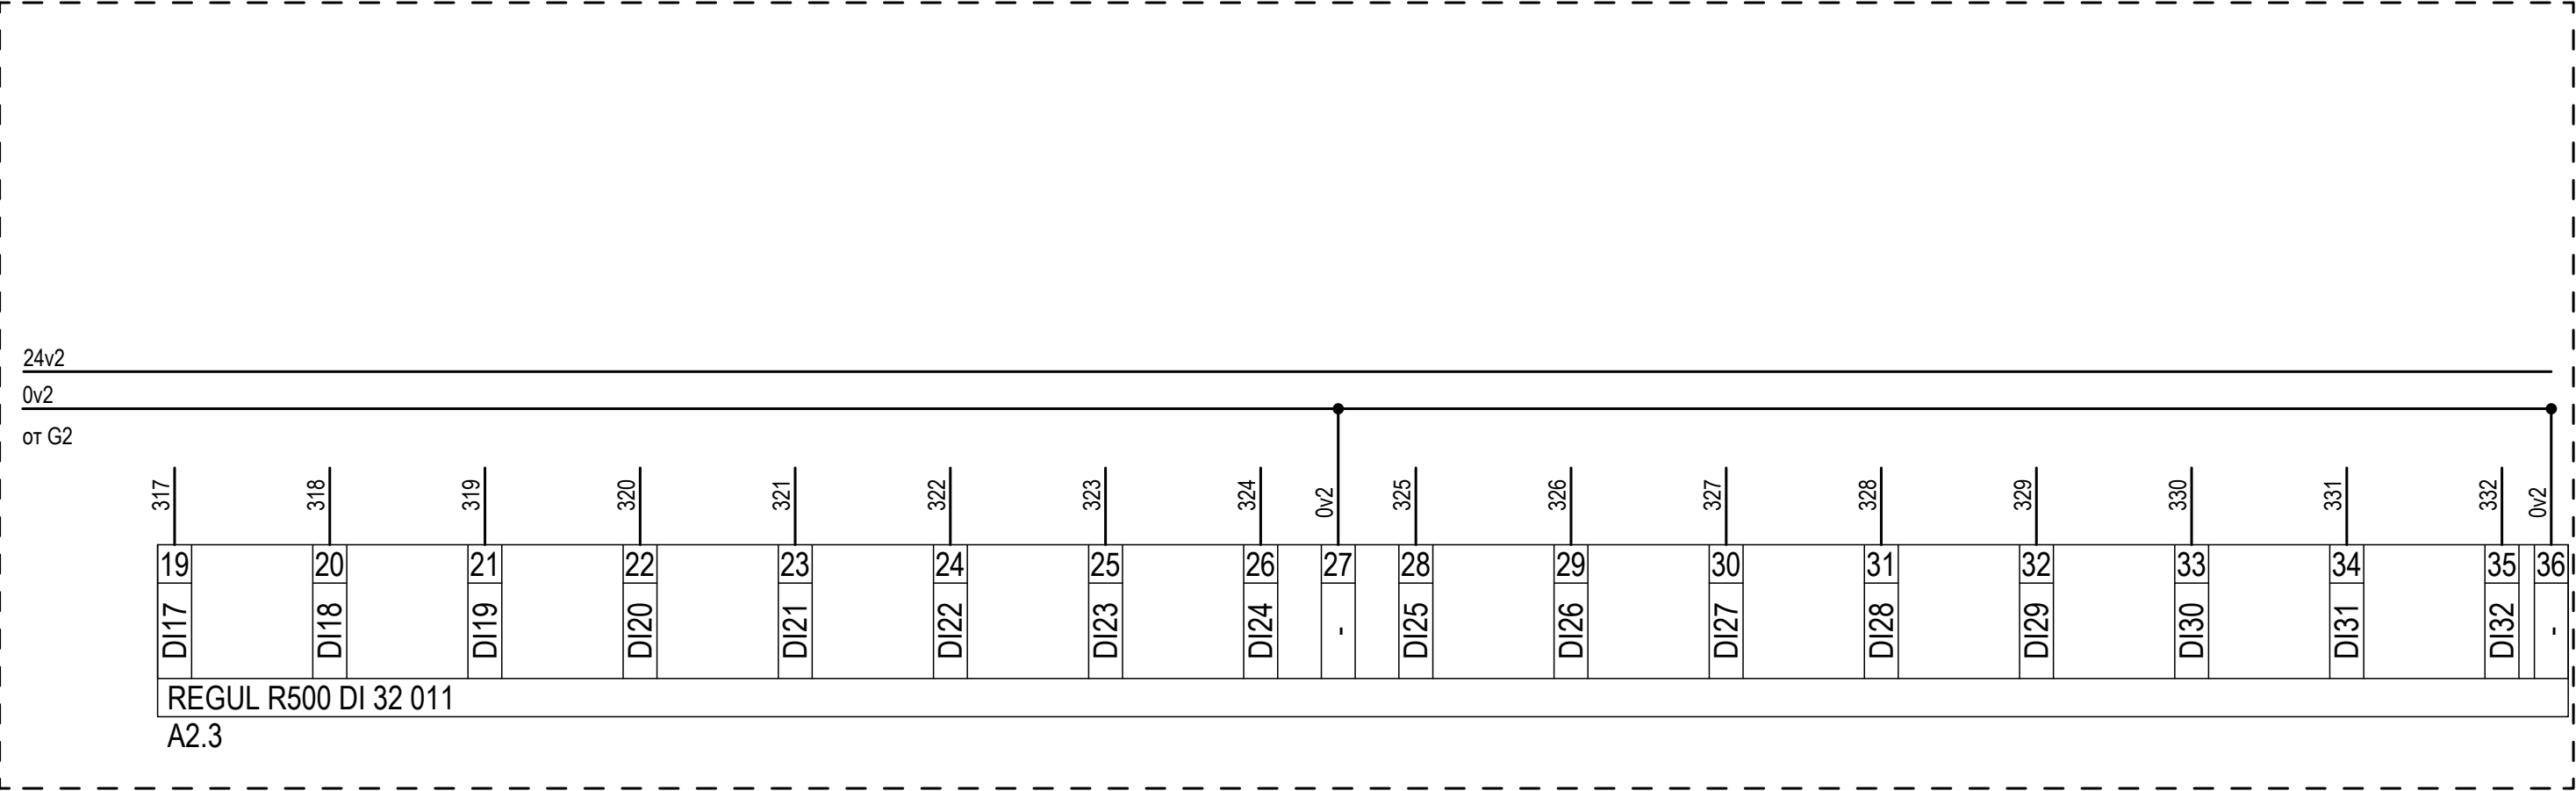

Шкаф общекотельной автоматики

Позиция	Описание	Кол-во
G2	Блок питания MDR-60-24 (24V/2.5A)	1

						357-22-АГСВ.ШОА			
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Корепанов						РД	9.5	7
Разраб.	Чураков				11.22				
Проверил	Шакиров					Схема принципиальная А2.3	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Н. контр.	Корепанов								