
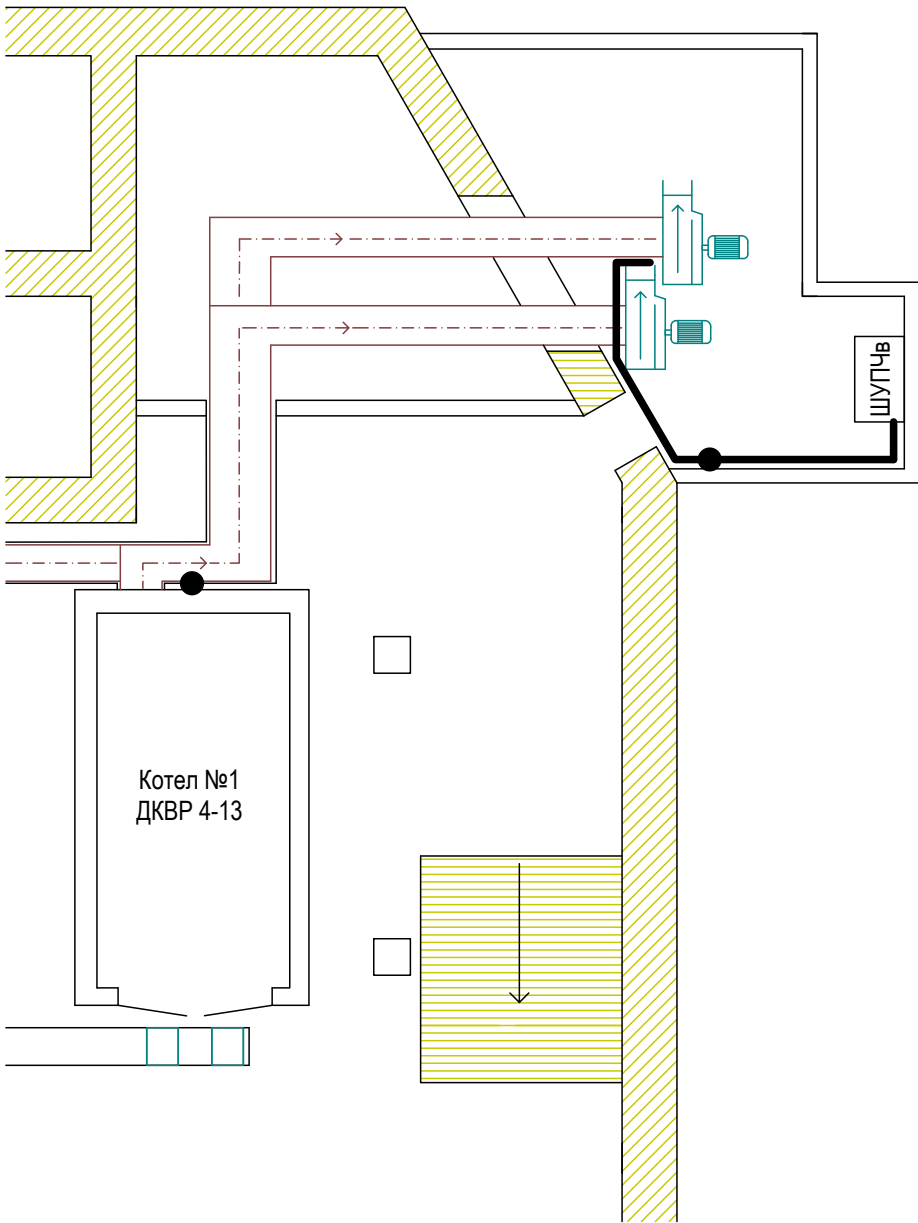


1 Этаж

Подвал

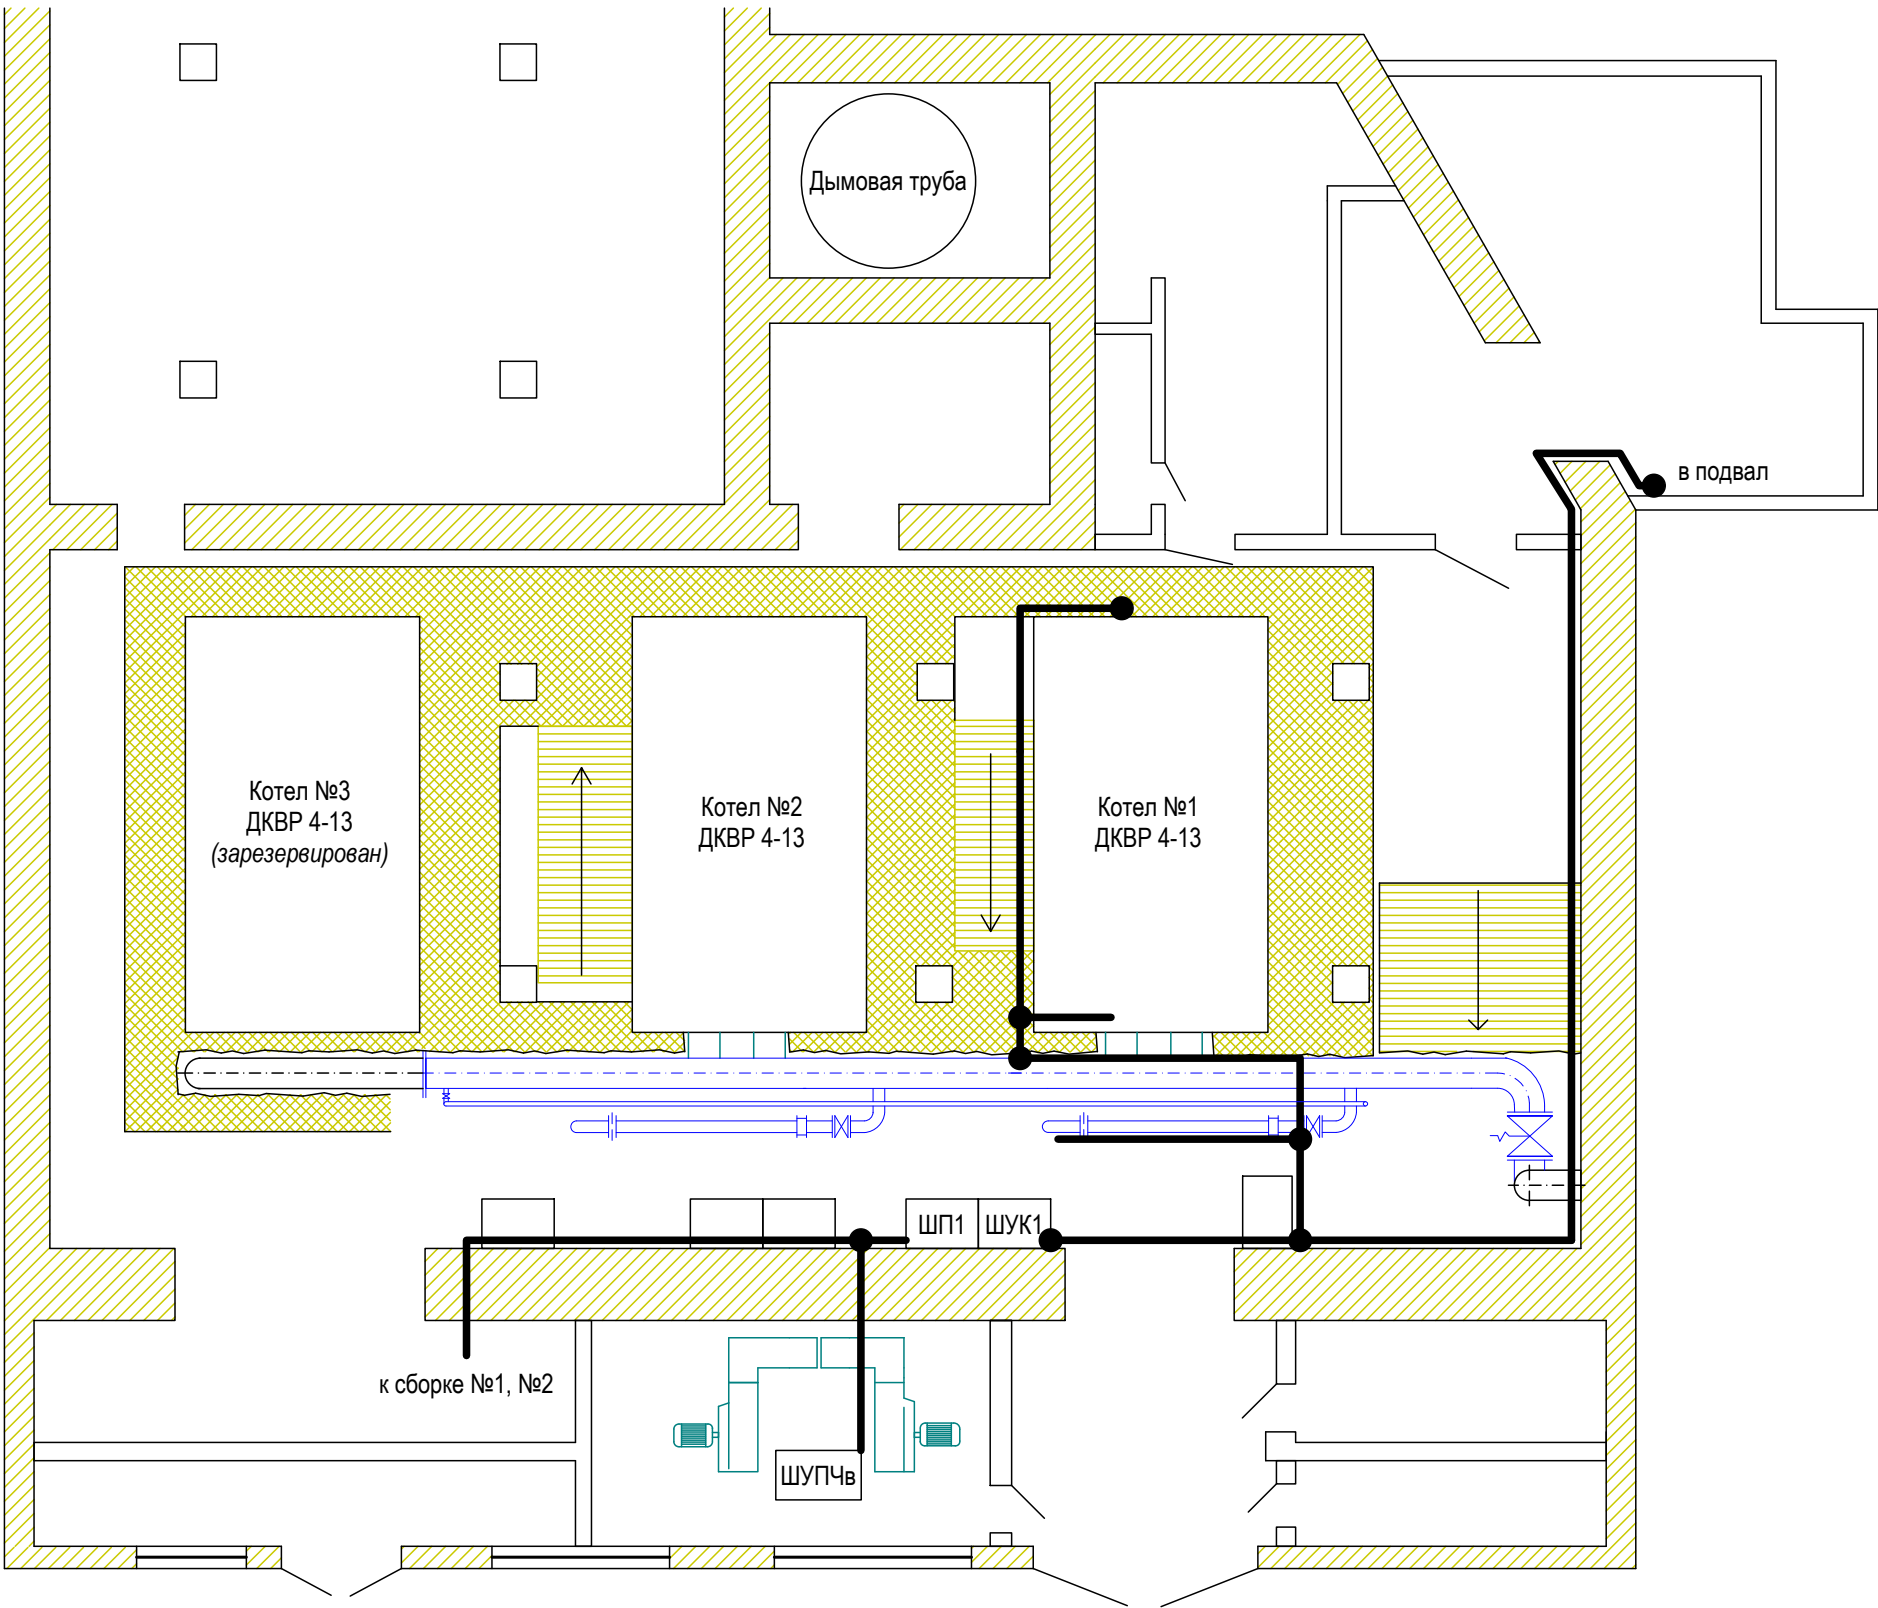

Позиция	Описание	Кол-во
ШУК1	Шкаф управления котлом №1 ШУ-7-96.64.32.0-4.1.1-0.0-35702	1
ШП1	Шкаф питания котла №1 ШУП-0-6x100-0.0.0.0-0.0-35703	1
ШУПЧв	см. АГСВ	1
ШУПЧд	см. АГСВ	1

						357-22-АГСВ1			
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Котел №1 ДКВР-4/13	Стадия	Лист	Листов
							РД	3	
Разраб.	Чураков				12.22	План размещения средств автоматизации	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров								
Н. контр.	Корепанов								