



Вид передней панели

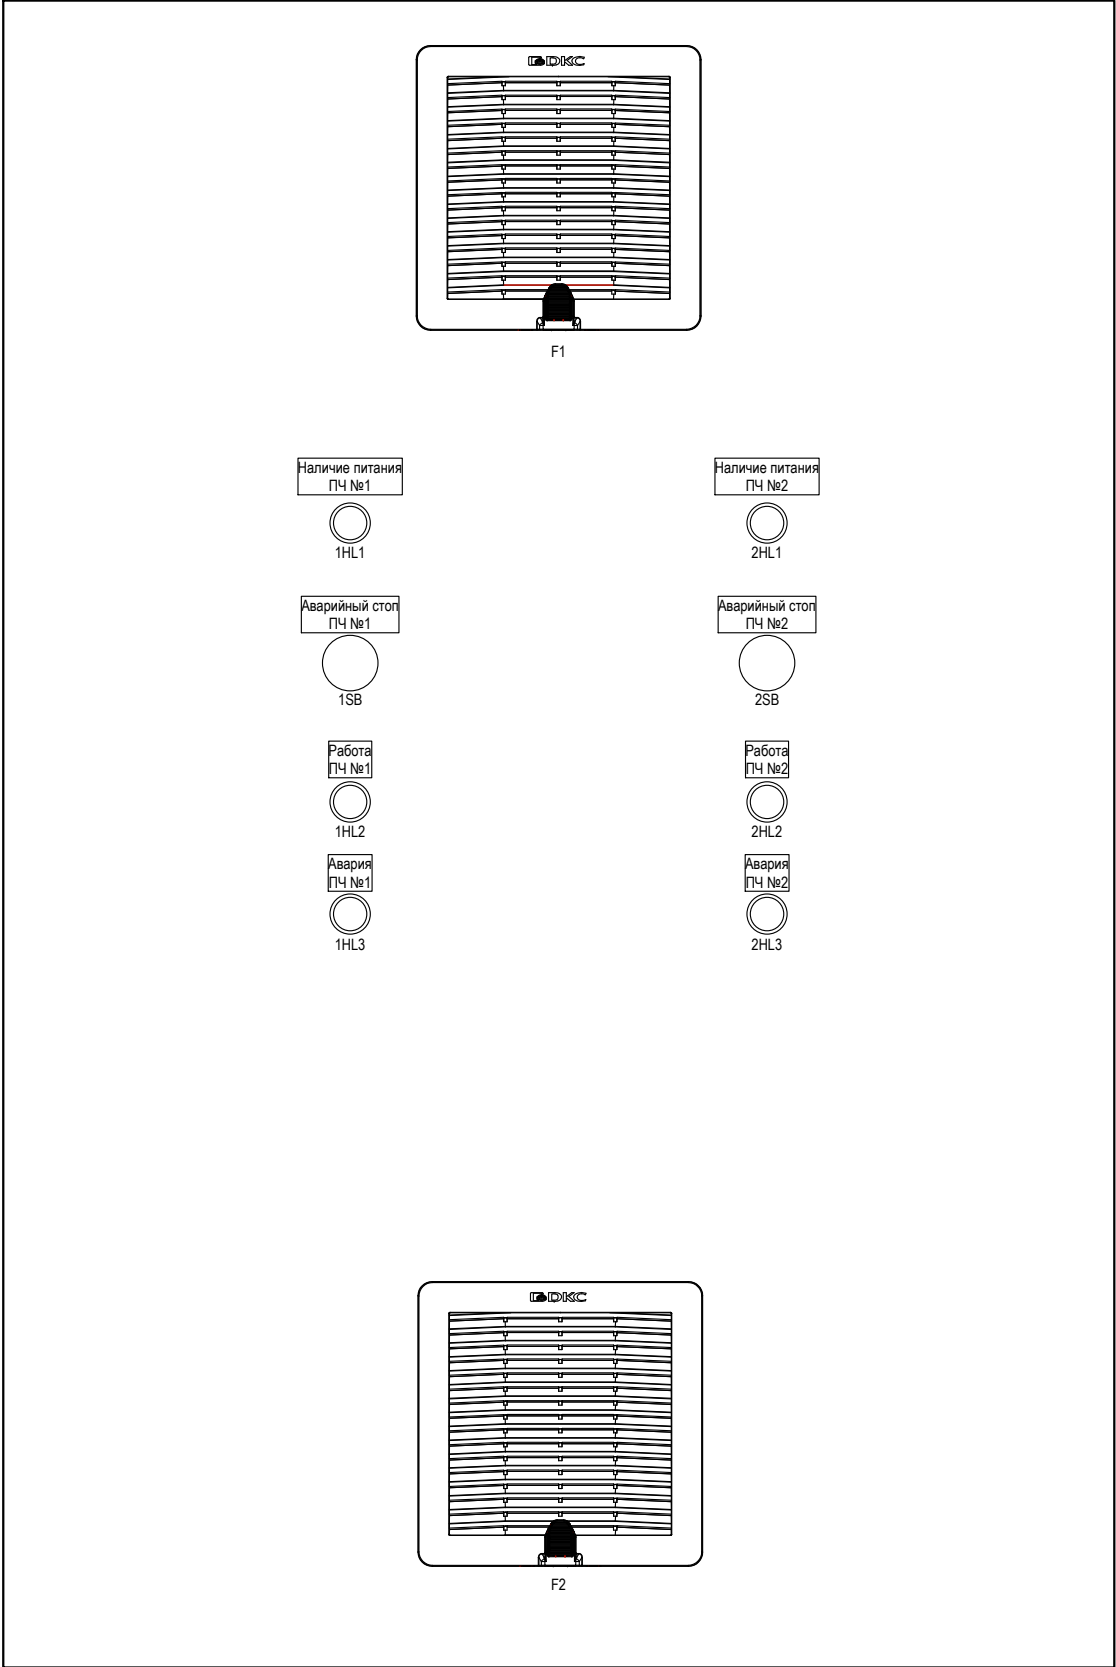

Позиция	Описание	Кол-во
F1	Вентилятор с фильтром RV 100/105 м3/ч, 230 В, 205x205 мм, IP54	1
1..2HL1..2	Светосигнальный индикатор цвет зеленый (230в)	4
1..2SB	Кнопка "Грибок" АЕ-22 (красная)	2
1..2HL3	Светосигнальный индикатор цвет красный (230в)	2
F2	Вентиляционная решетка с фильтром RF 205x205 мм, IP54	1

						357-22-АГСВ.ШУПЧд			
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Общеотельное оборудование	Стадия	Лист	Листов
							РД	11.1	5
Разраб.	Чураков				12.22	Вид передней панели	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров								
Н. контр.	Корепанов								

Вид монтажной панели

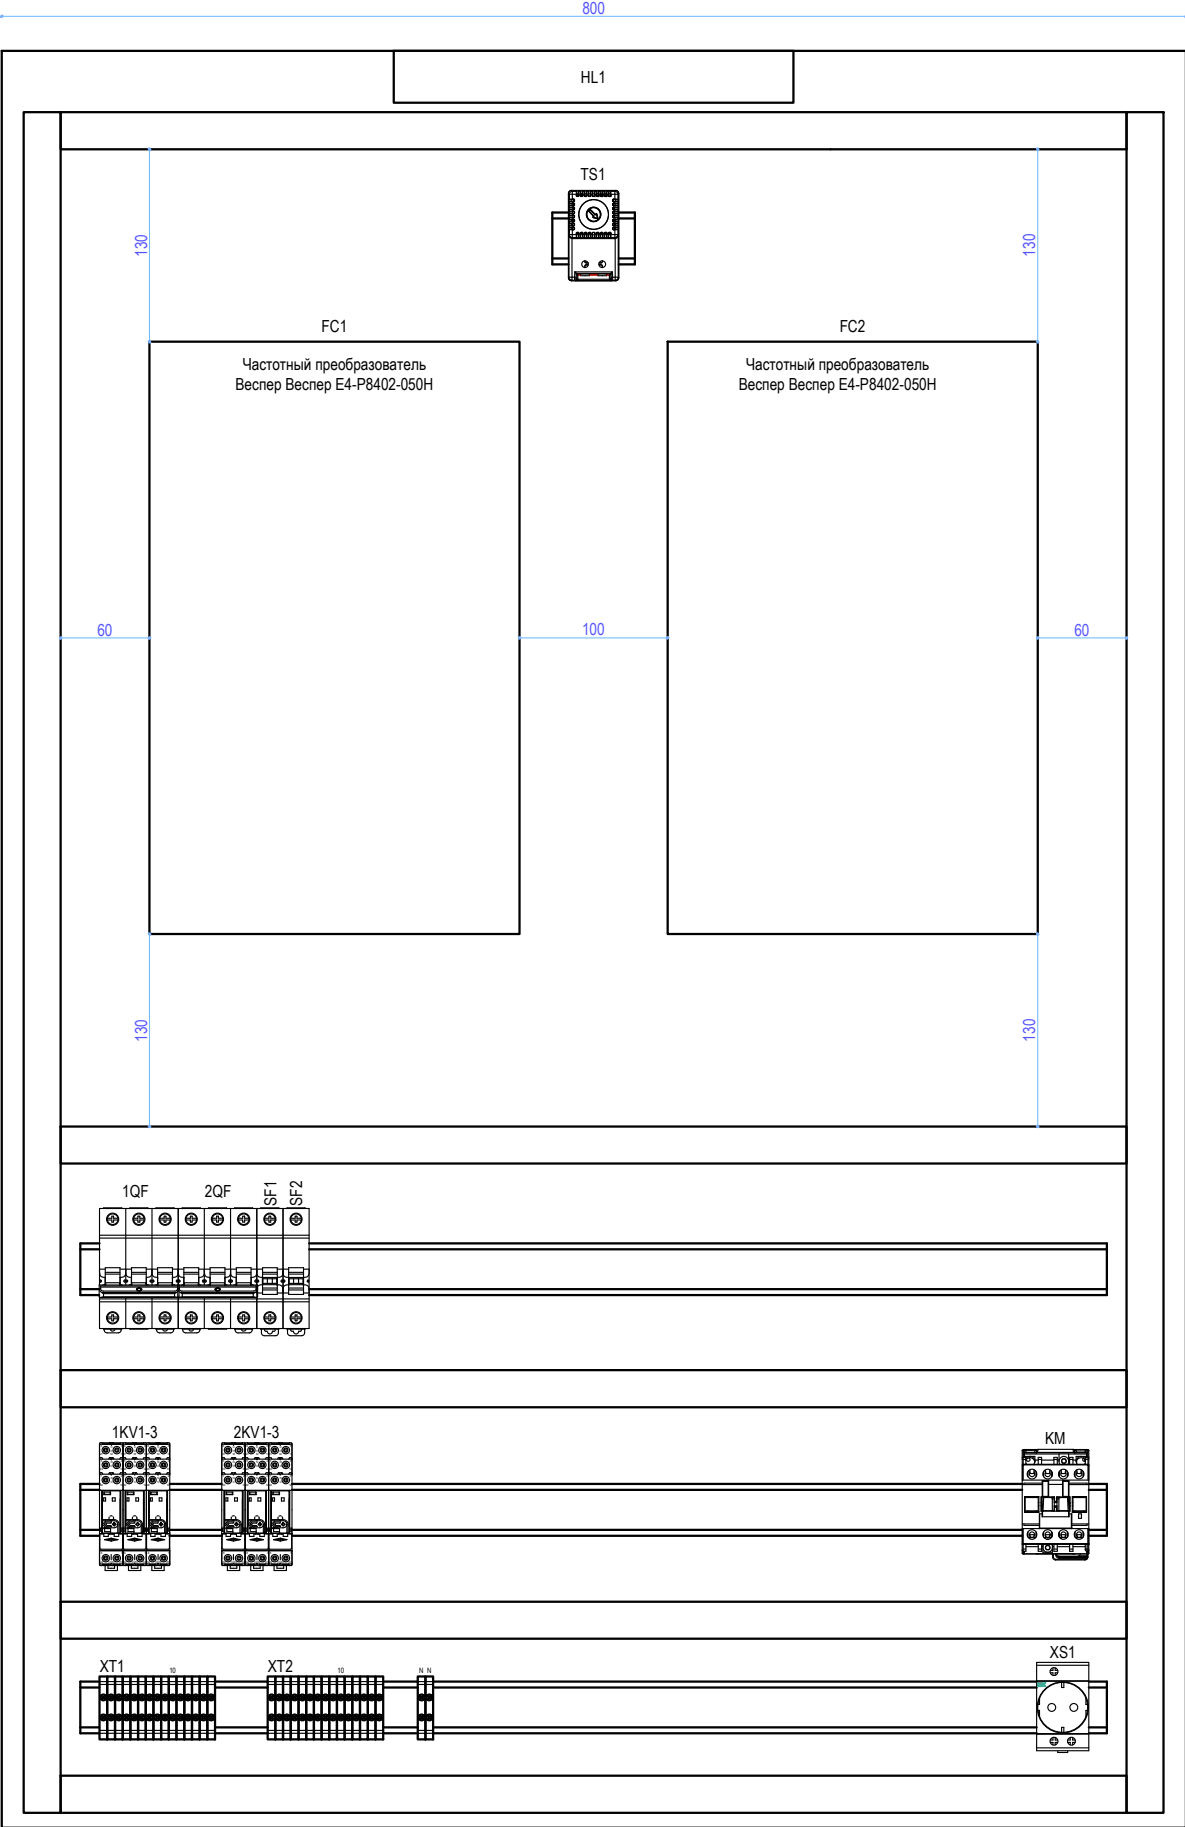

Позиция	Описание	Кол-во
HL1	Светильник светодиодный ДПО-6Вт 4000К	1
TS1	Термостат с регулируемым диапазоном температуры 0...+60°C, NO-контакт	1
FC1..2	Частотный преобразователь 37кВт; Упит.~380В; Ин.вых 75А	2
1..2QF	Автоматический выключатель 3П 80А хар-ка С	2
SF1..2	Автоматический выключатель 1П 6А хар-ка С	2
1..2KV1..3	Розетка для реле 40 9505 SPA (с реле и индикацией)	6
KM	Контактор 6А, кат. 220В, 3NO +(1NC) LC1 E0601 M5	2
XT1..3	Клемма проходная зажимная синяя MTU-2,5BL	4
XT1..2	Клемма проходная зажимная желтая MTU-2,5PE	2
XT1..2	Клемма проходная зажимная серая MTU-2,5	26
XS1	Розетка ~220В на DIN-рейку (широкая с з/к)	1

						357-22-АГСВ.ШУПЧд			
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Общеотельное оборудование	Стадия	Лист	Листов
							РД	11.2	5
Разраб.	Чураков				12.22	Монтажная схема	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров								
Н. контр.	Корепанов								