


Вид монтажной панели

600

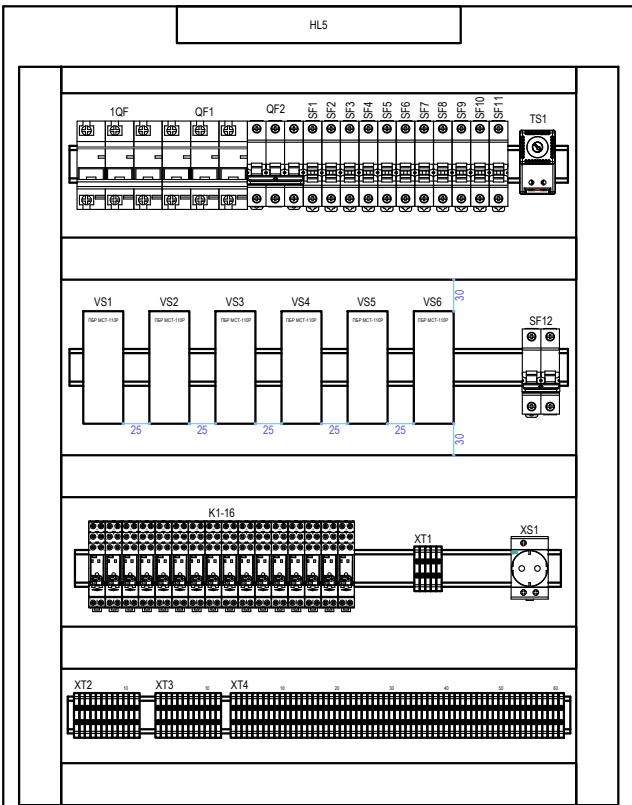

1 800

Позиция	Описание	Кол-во
HL5	Светильник светодиодный 450мм 4000K	1
1QF	Автоматический выключатель 3П 125А хар-ка С	1
QF1	Автоматический выключатель 3П 80А хар-ка С	1
QF2	Автоматический выключатель 3П 25А хар-ка С	1
SF1..11	Автоматический выключатель 1П 6А хар-ка С	11
TS1	Термостат с регулир. диапазон. 0...+60°С	1
VS1..6	Пускатель бесконтактный реверсивный 1ф / 220В / 6А	6
K1..16	Розетка для реле 40 9505 SPA (с реле и индикацией)	28
XT1..4	Клеммные наборы MTU-2.5	90
XS1	Розетка ~220В на DIN-рейку (широкая с з/к)	1

						357-22-АГСВ1			
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Котел №1 ДКВР-4/13	Стадия	Лист	Листов
							РД	8.2	2
Разраб.	Чураков				12.22				
Проверил	Шакиров					ШП. Вид монтажной панели	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Н. контр.	Корепанов								