


Параметр	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Резерв	Резерв	
Место отбора импульса или установки прибора	Клапан опрессовки горелки №1 открыть	ПЗК-1 горелки №1 открыть	ПЗК-2 горелки №1 открыть	Клапан безопасности горелки №1 закрыть	Клапан запальника горелки №1 открыть	Управление заслонкой газа горелки №1	Управление заслонкой воздуха горелки №1	ИБН запальника горелки №1 включить			
Позиция	1g1Mv5	1g1Mv1	1g1Mv2	1g1Mv6	1g1Mv4	1g1Ms3	1a1Ms2	1x1B3			

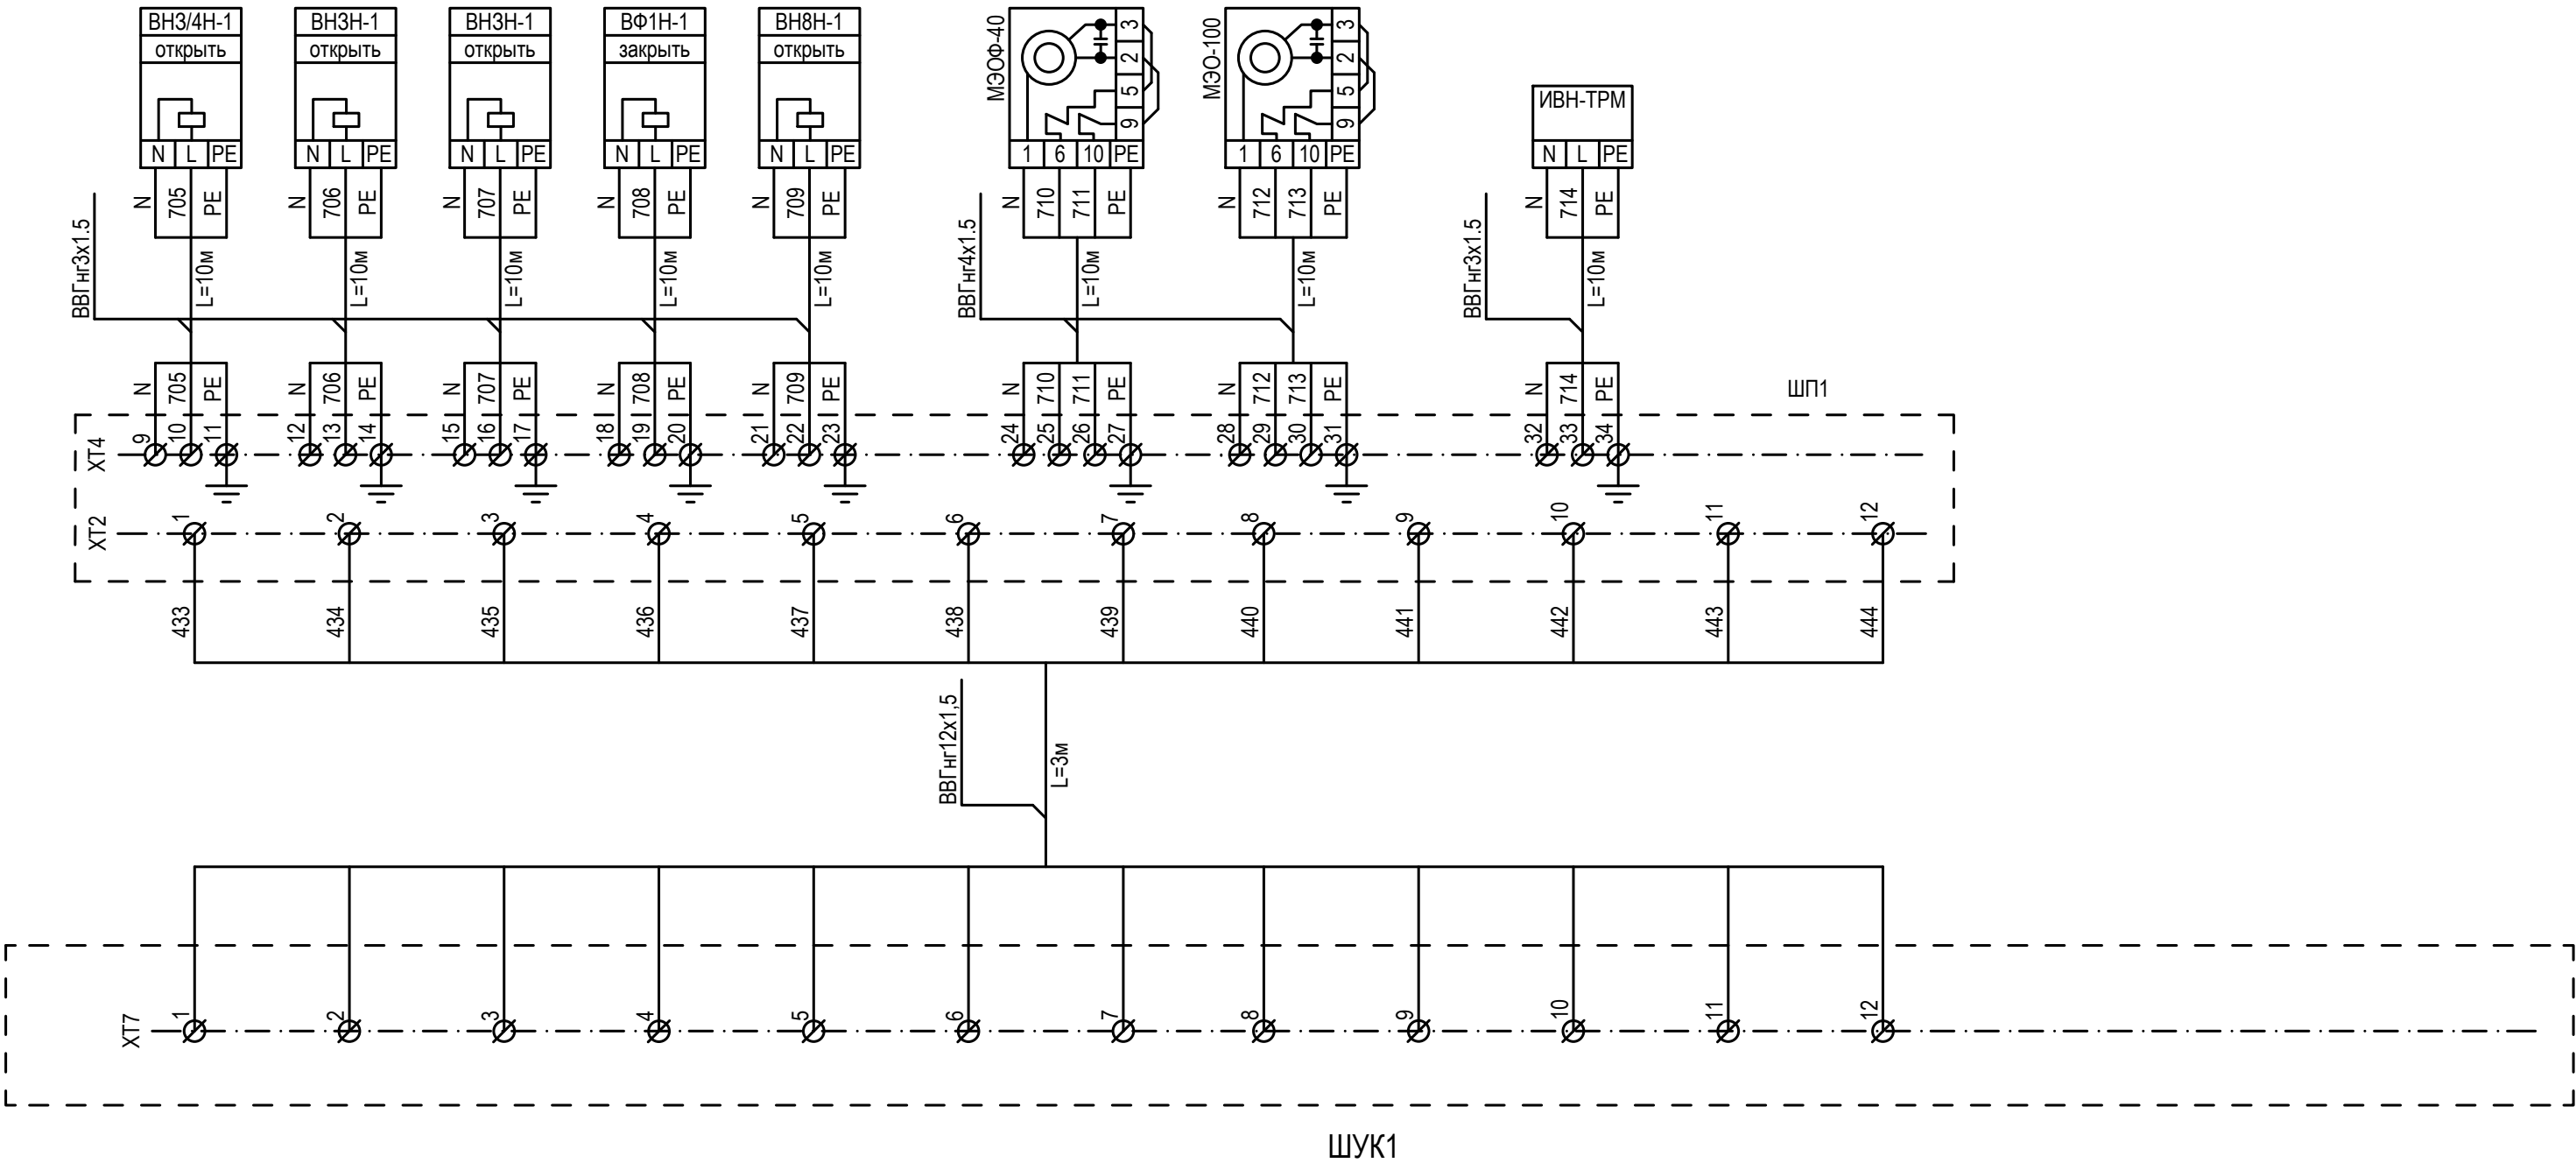

						357-22-АГСВ1			
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
						Автоматизация. Котел №1 ДКВР-4/13	Стадия	Лист	Листов
							РД	5.7	8
Разраб.	Чураков				12.22	Схема внешних электрических проводок. Выходящие дискретные сигналы	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров								
Н. контр.	Корепанов								