


Вид монтажной панели

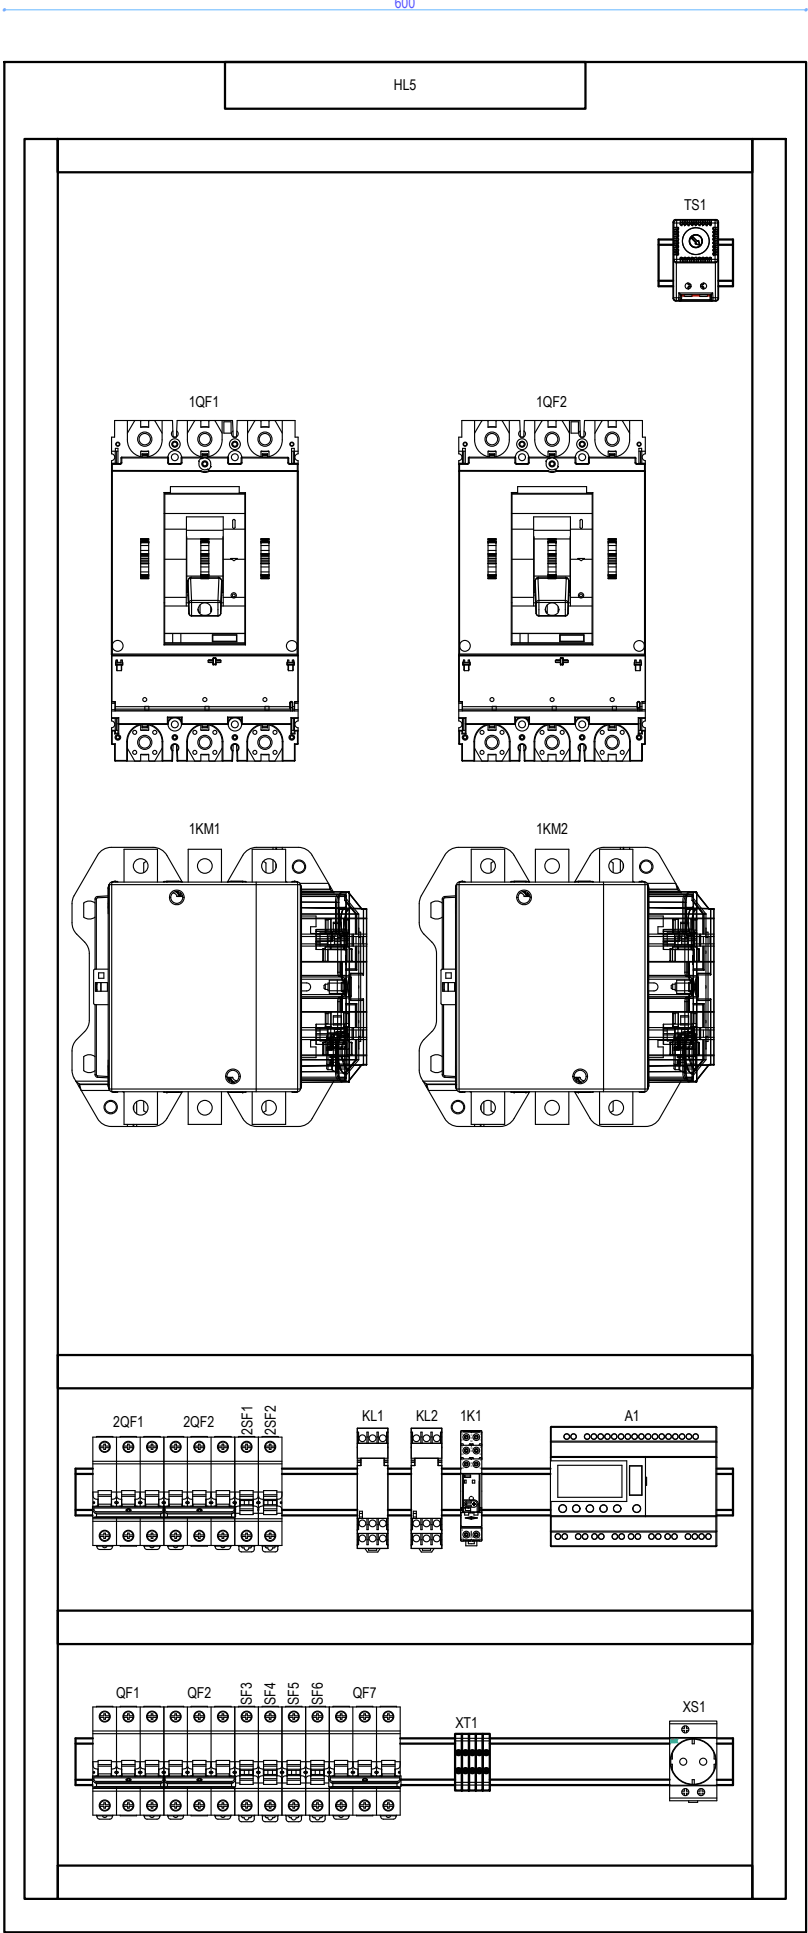

Позиция	Описание	Кол-во
HL5	Светильник светодиодный ДПО-6Вт Т5i	1
TS1	Термостат с рег. диапаз. 0..+60°C R5THV2	1
1QF1..2	Выключатель автомат.3полюсн. EZC400N3320N 320A	2
1KM1..2	Контактор LC1E300M5 300A	2
2QF1..2	Выключатель автомат.3полюсн. EZ9F34306 6A	2
2SF1..2	Выключатель автомат.1полюсн. EZ9F34106 6A	2
KL1..2	Реле контроля фаз RM22TR33	2
1K1	Реле промежуточное RSL1PVPU 230V AC/DC 1ПК (6A)	1
A1	Программируемое реле Zelio Logic SR2E201FU	1
QF1..2	Выключатель автомат.3полюсн. A9N18369 125A	2
SF3	Выключатель автомат.1полюсн. EZ9F34110 10A	1
SF4..6	Выключатель автомат.1полюсн. EZ9F34106 6A	3
QF7	Выключатель автомат.3полюсн. EZ9F34306 6A	1
XT1	Клеммные наборы MTU-2.5	1
XS1	Розетка на DIN-рейку PAp10-3-ОП 230В/6А	1

						357-22-АГСВ.ШАВР			
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Общекотельное оборудование	Стадия	Лист	Листов
							РД	14.2	3
Разраб.	Чураков				01.23	Монтажная схема	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров								
Н. контр.	Корепанов								