




Параметр	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль		Контроль	Контроль	Контроль	Контроль		Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	
Место отбора импульса или установки прибора	Отсечной клапан открыт	Загазованность 1 СО	Загазованность 2 СО	Загазованность СН4 (Котельная)	Загазованность СН4 (ГРП)		Вращение вентилятора №1	Неисправность вентилятора №1	Вращение дымососа №1	Неисправность дымососа №1		Вращение вентилятора №2	Неисправность вентилятора №2	Вращение дымососа №2	Неисправность дымососа №2	
Позиция	0g0Mv1	0x0CO1		0x0CH1	0x0CH2		1a0fMf1		1f0fMf2			2a0fMf1		2f0fMf2		

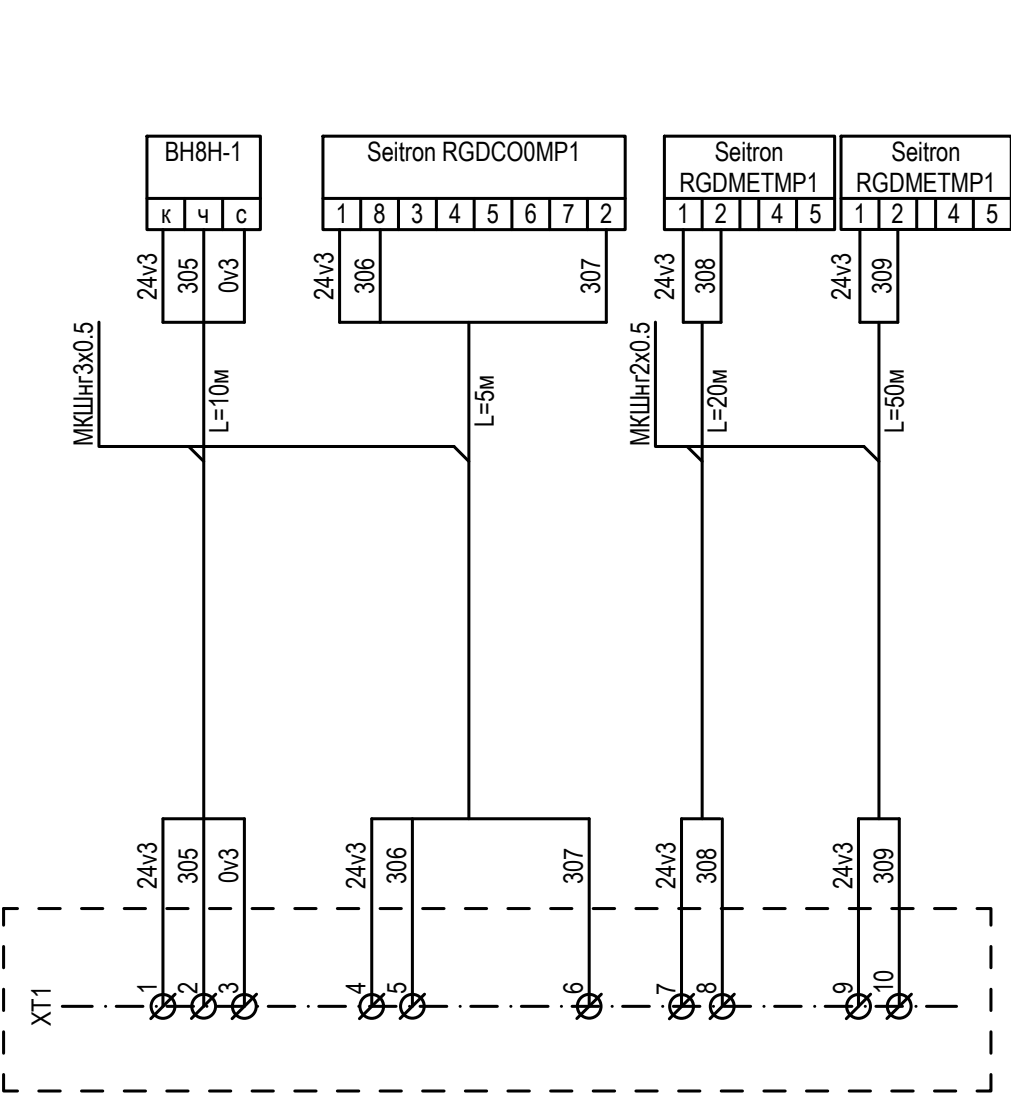

Шкаф общекотельной автоматики

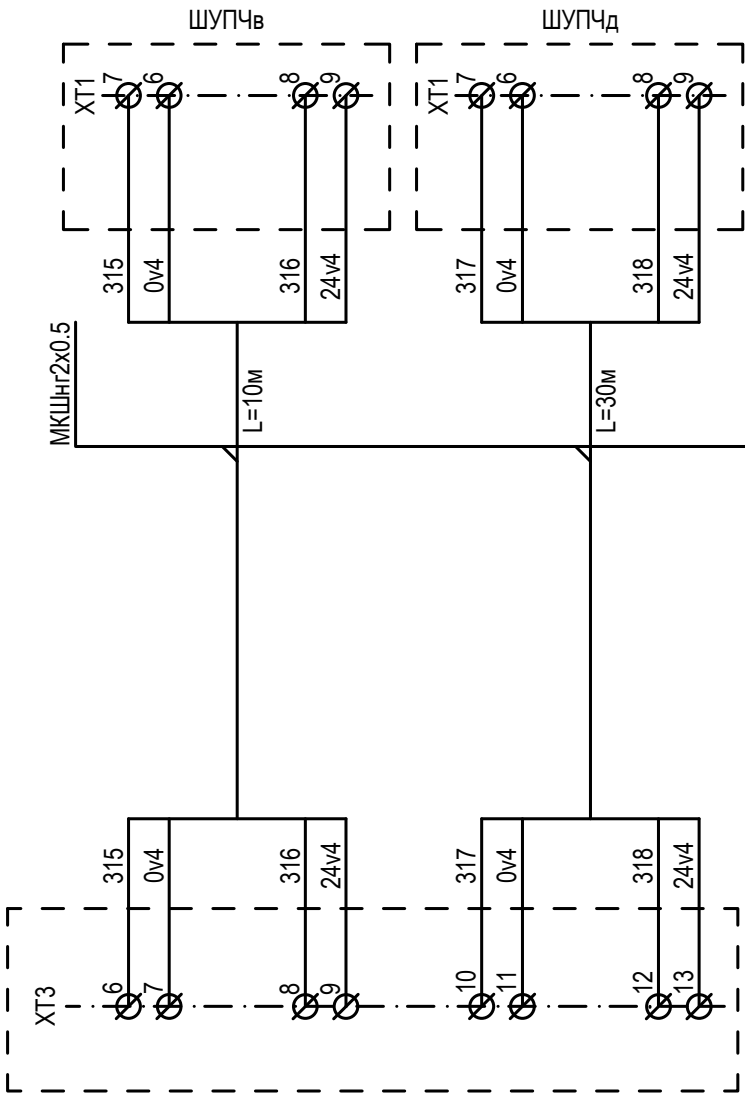

Шкаф управления котлом №1

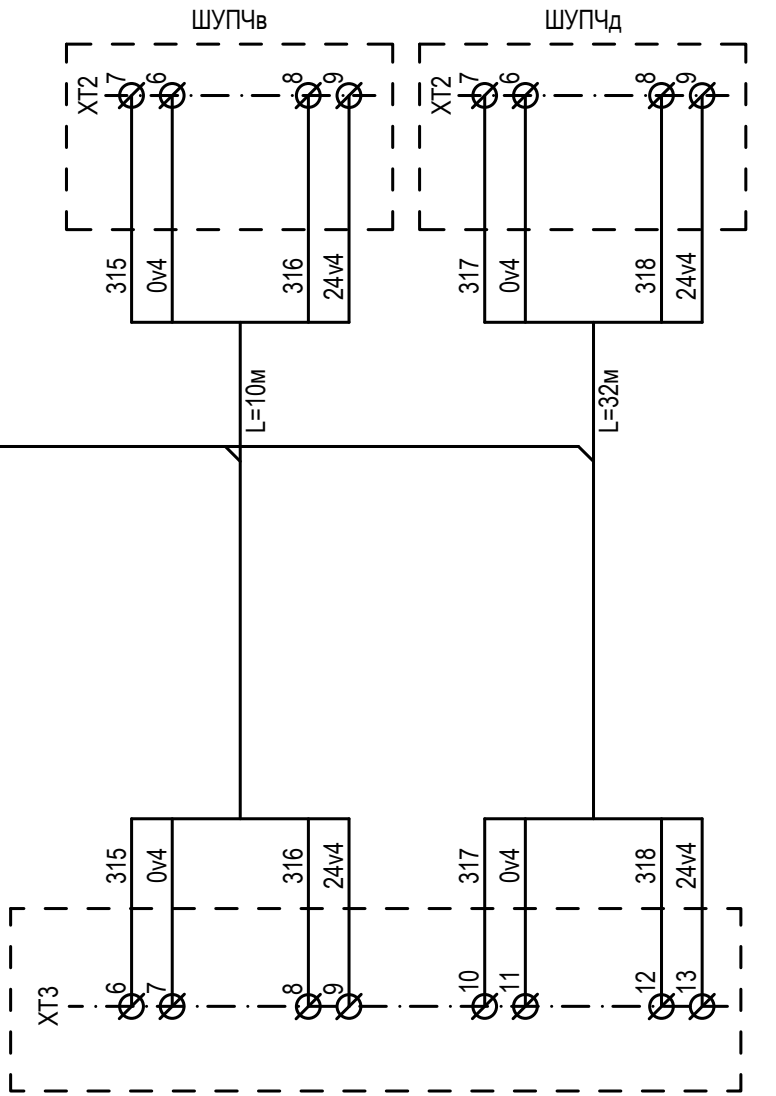

Шкаф управления котлом №2

						357-22-АГСВ					
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1					
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация			Стадия	Лист	Листов
									РД	5.1	2
ГИП	Корепанов					Схема внешних электрических проводов. Дискретные входные сигналы			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Разраб.	Чураков				11.22						
Проверил	Шакиров										
Н. контр.	Корепанов										