


Вид передней панели

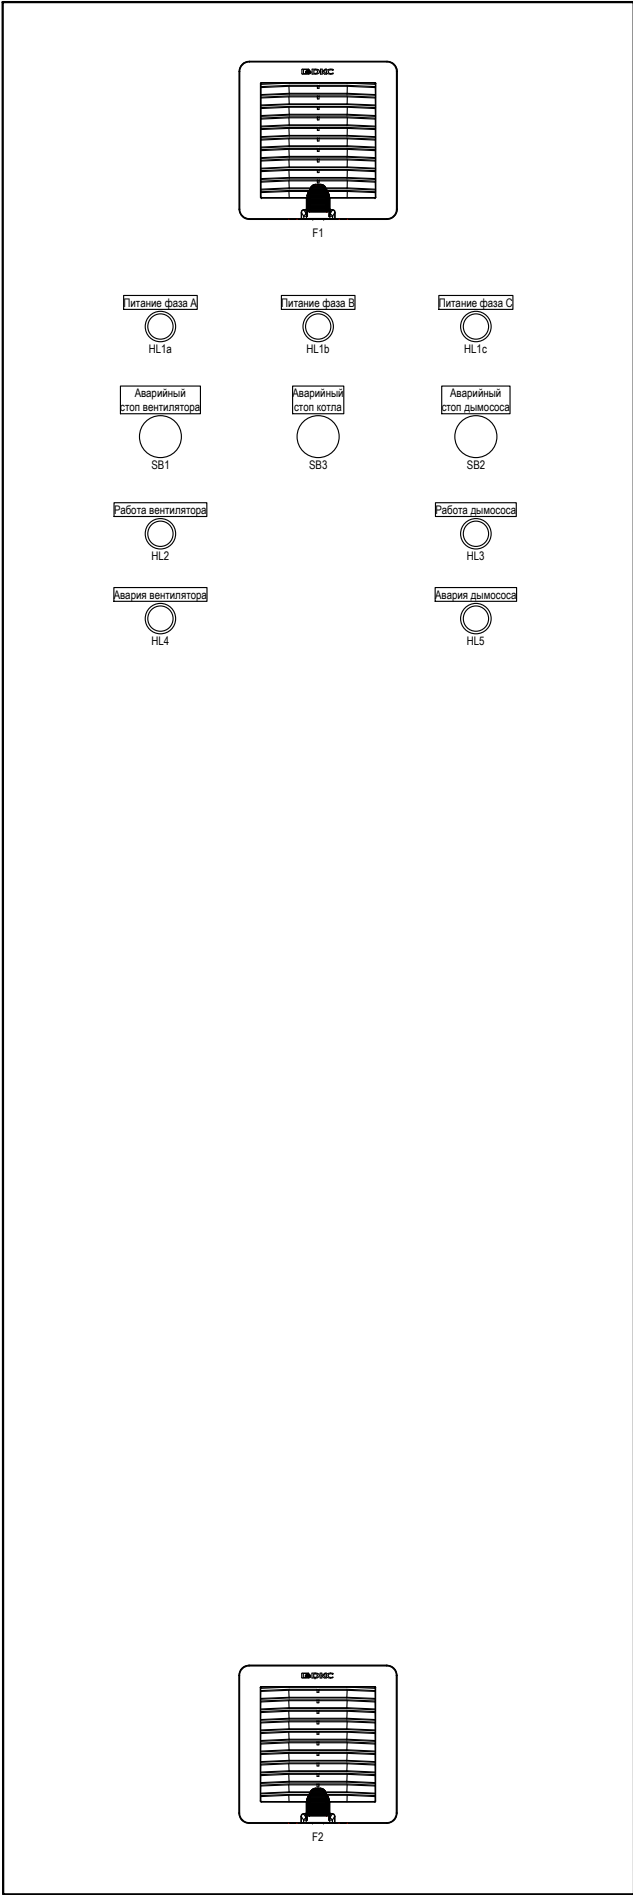

| Позиция | Описание | Кол-во |
|---------|---|--------|
| F1 | Решетка с вентилятором R5RV12230 (150x150) | 1 |
| HL1..3 | Светосигнальный индикатор XB7EV03P (зеленый) | 5 |
| SB1..3 | Кнопка управления XB7ES545P (красная, грибок) | 3 |
| HL4..5 | Светосигнальный индикатор XB7EV04P (красный) | 2 |
| F2 | Вентиляционная решетка R5RF12 (150x150) | 1 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------|-------|-------|-------|---|--------------------------------|------|--------|
| | | | | | | 357-22-АГСВ1 | | | |
| | | | | | | Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления | | | |
| Изм. | К.уч. | Лист | №Док. | Подп. | Дата | | | | |
| | | | | | | Автоматизация. Котел №1 ДКВР-4/13 | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Чураков | | | | 12.22 | | РД | 8.1 | 2 |
| Проверил | Шакиров | | | | | ШП. Вид передней панели | ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru | | |
| Н. контр. | Корепанов | | | | | | | | |