


Параметр	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Управление	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль
Место отбора импульса или установки прибора	Концевики заслонки питательной воды	Состояние ПЧ вентилятора	ПЧ дымососа работа	Концевики осевой направляющей дымососа	Аварийный стоп котла	Клапан опрессовки горелки №1 открыт	ПЗК-1 горелки №1 открыт	ПЗК-2 горелки №1 открыт	Клапан безопасности горелки №1 закрыт	Клапан запальника горелки №1 открыт	Концевики заслонка газа горелки №1
Позиция	2w0Ms1	2a0fMf1	2f0fMf2	2f0Ms1	ШП2/SB3	2g1Mv5	2g1Mv1	2g1Mv2	2g1Mv6	2g1Mv4	2g1Ms3

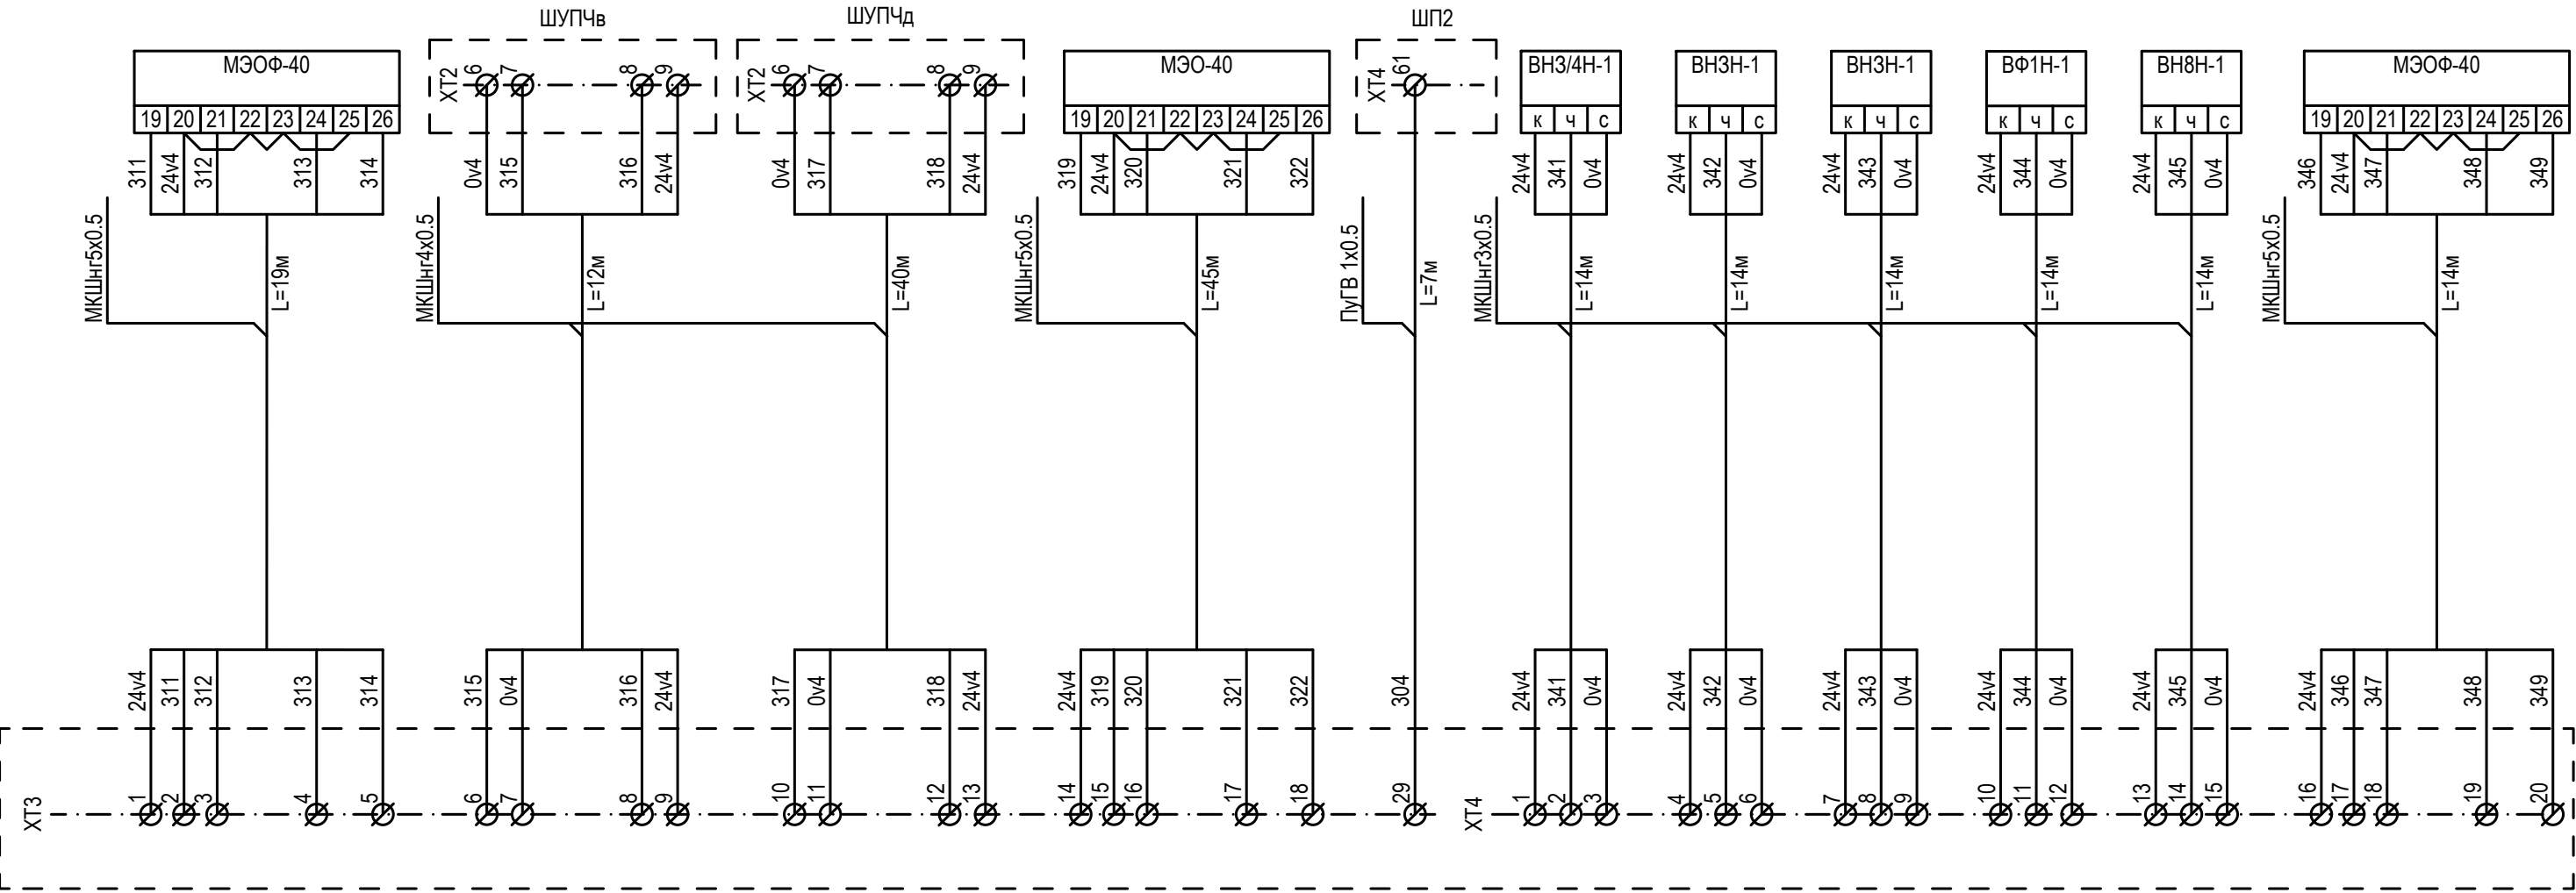

ШУК2

						357-22-АГСВ2				
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления				
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Котел №2 ДКВР-4/13		Стадия	Лист	Листов
								РД	5.4	8
Разраб.	Чураков				12.22	Схема внешних электрических проводок. Входящие дискретные сигналы (начало)		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров									
Н. контр.	Корепанов									