



	i	i	1	_							
						370-24-АКЗ.ШУГ					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных	Стадия	Лист	Листов		
						котлов ПТВМ-180 ст.№3	РД	1.1	5		
1							ГД 1.1 3				
Разраб	ботал	Чуракс)B	4	09.24		000 100 11				
Проверил Корепанов		non		вид переднеи панели		OOO HПП "3 www.nppesi					
Н. конт	Н. контр. Агафонов		Roll			www.nppesn.ru		iliu			

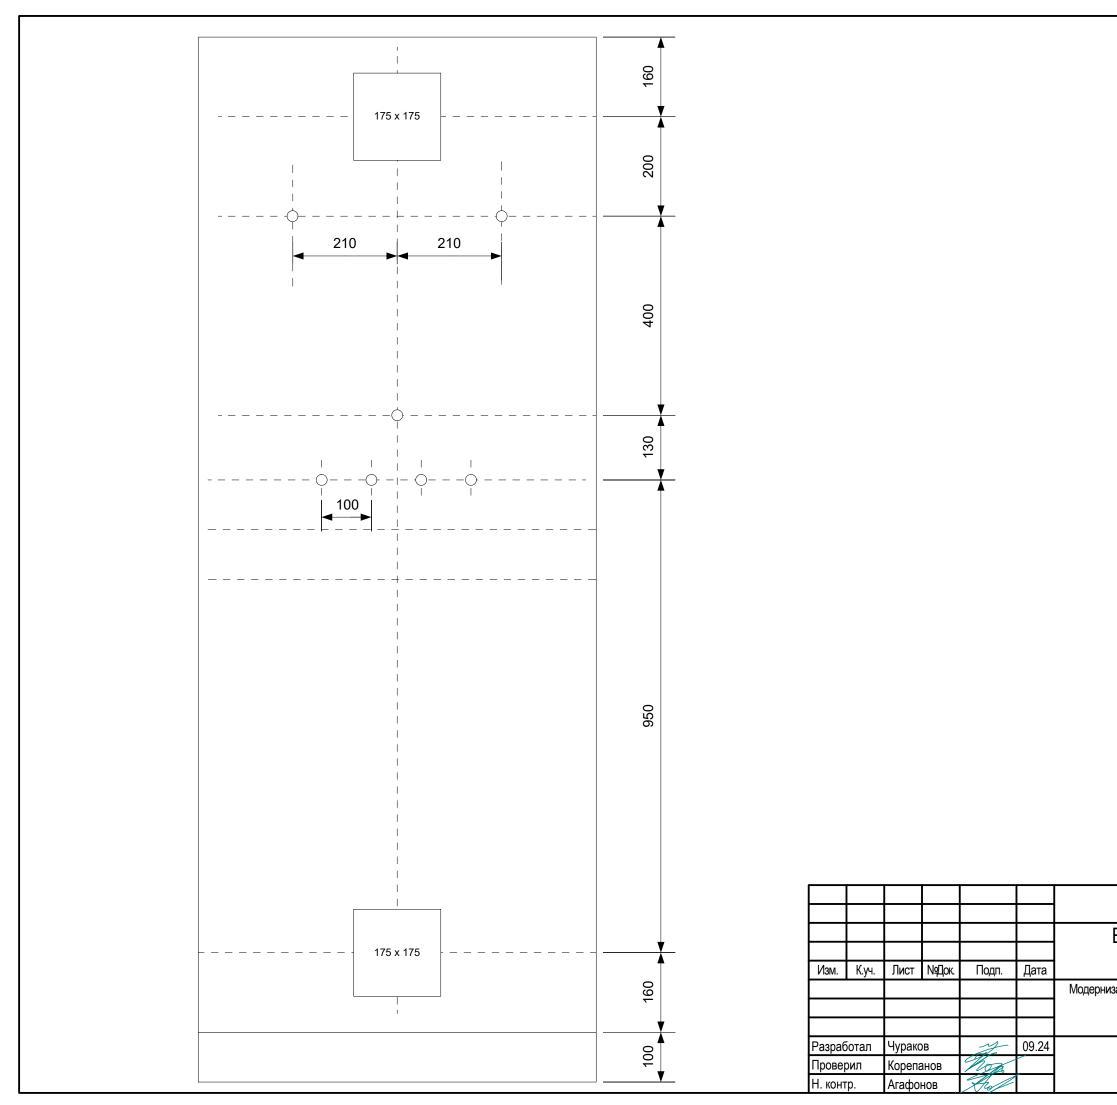


						370-24-АКЗ.ШУГ					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»					
						ПАО «Т Плюс»					
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных	Стадия	Лист	Листов		
						котлов ПТВМ-180 ст.№3	РД	1.2	5		
							' H	1.2	•		
Разраб	ботал	Чуракс)B	y	09.24		000 1100 1100 111				
Прове	Проверил		Корепанов Жор			Размеры передней панели	000 НПП "ЭСН"				
Н. кон	тр.	Агафо	нов	Roll			www.nppesn.ru				

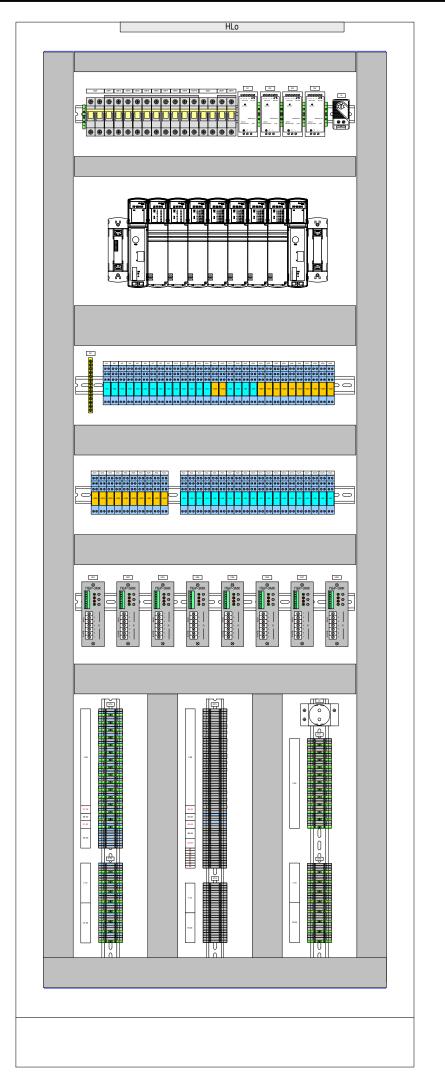



1QA	Ввод	Ввод 220В (после инвертора)					
1SF1	L1	ПЗК-1, СБ, КЗ, ИВН					
1SF2	L2	ПЗК-2					
1SF3	L3	Датчики факела					
1SF4	L4	Регуляторы газа					
1SF5	L5	Регуляторы воздуха					
1SF6	L6	Контроллер					
1SF7	L7	G1 (Ain)					
1SF8	L8	G2 (Din модули)					
1SF9	L9	G3 (Din реле)					
1SF10	L10	G4 (DOut)					
2QA	Ввод	220В (после АВР)					
2SF1	L11	Освещ шк, технолог розетка					
2SF2	L12	Вентилятор охлаждения шк.					

						370-24-АКЗ.ШУГ						
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»						
						ПАО «Т Плюс»						
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата							
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных	Стадия	Листов				
						котлов ПТВМ-180 ст.№3	ДΠ	1.3	5			
							РД 1.3 5					
Разраб	отал	Чуракс)B	y	09.24							
Проверил Кор		Корепанов Жор			вид монтажной панели в		000 HПП "3 ,www.nnnesi					
Н. конт	Н. контр. Агафонов		Roll			www.nppesn.ru		iliu				

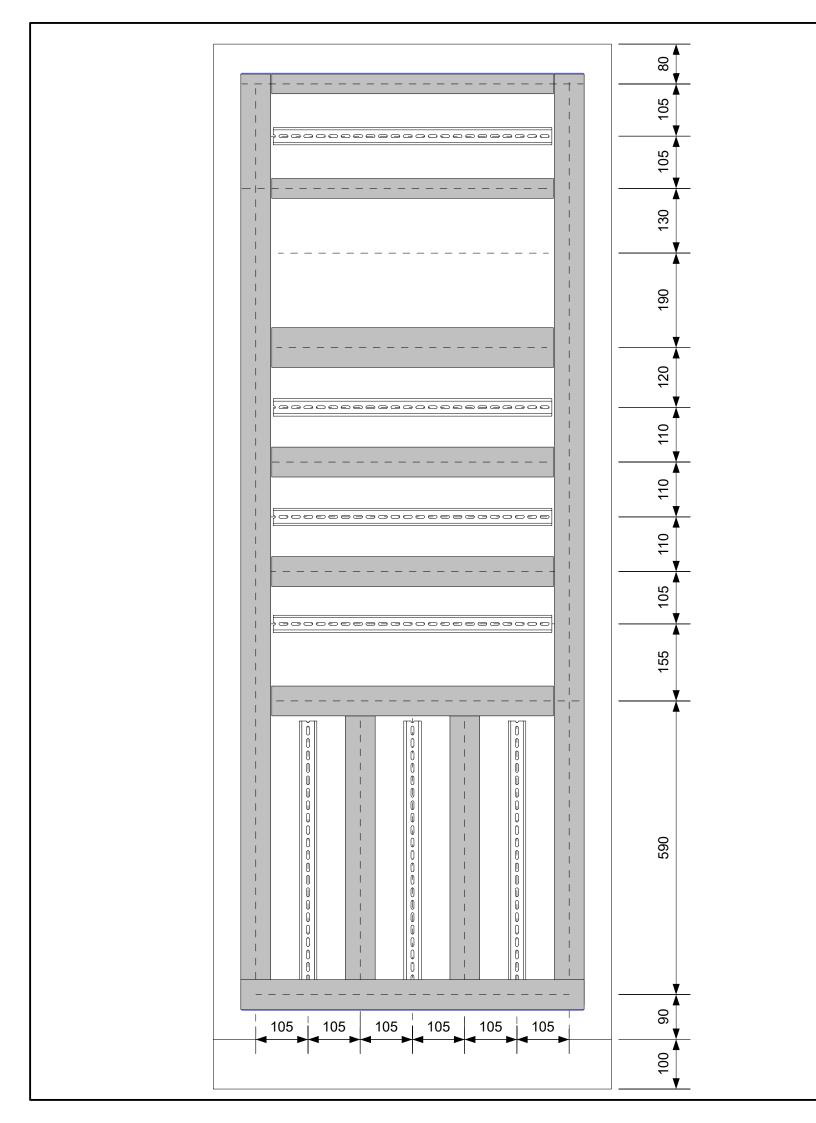

						370-24-АКЗ.ШУГ					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»					
						ПАО «Т Плюс»					
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных	Стадия	Лист	Листов		
						котлов ПТВМ-180 ст.№3	РД	1.4	5		
							РД 1.4 3				
Разра6	ботал	Чуракс)B	J-	09.24		000 177 100 11				
Прове	Проверил		Корепанов %			Размеры монтажной панели		000 НПП "ЭСН"			
Н. конт	гр.	Агафо	НОВ	Roll			www.nppesn.ru		i.i.u		

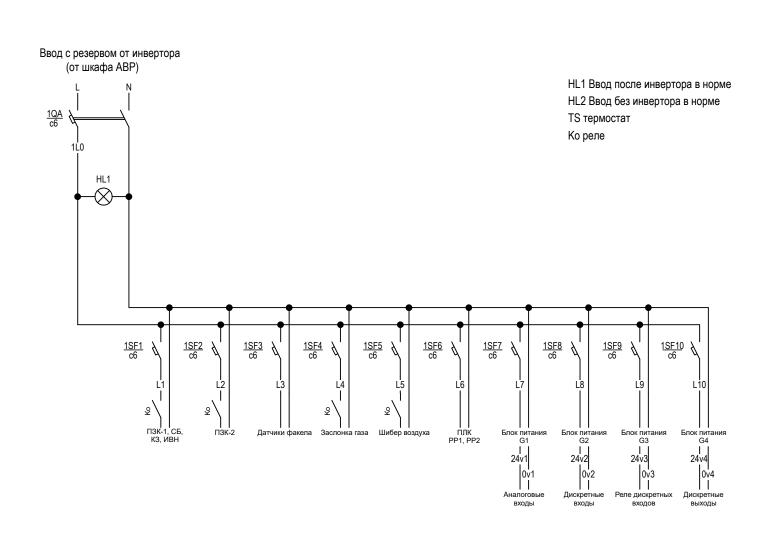

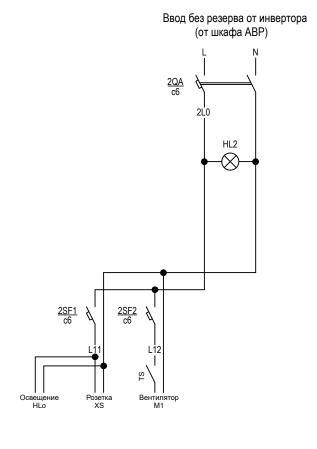

						370-24-АКЗ.ШУГ					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»					
<u> </u>					_	ПАО «Т Плюс»					
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных	Стадия	Лист	Листов		
						котлов ПТВМ-180 ст.№3	РД	1.5	5		
Разра6	Потап	Чуракс)B	N	09.24		 '' 				
	Проверил		анов	hom	00.ZT	Схема питания	000 НПП "ЭС				
Н. конт	i		нов	Hall			www.nppesn.ru				