


Согласовано					
Взам. инв. N					
Подпись и дата					
Инв. N подл.					

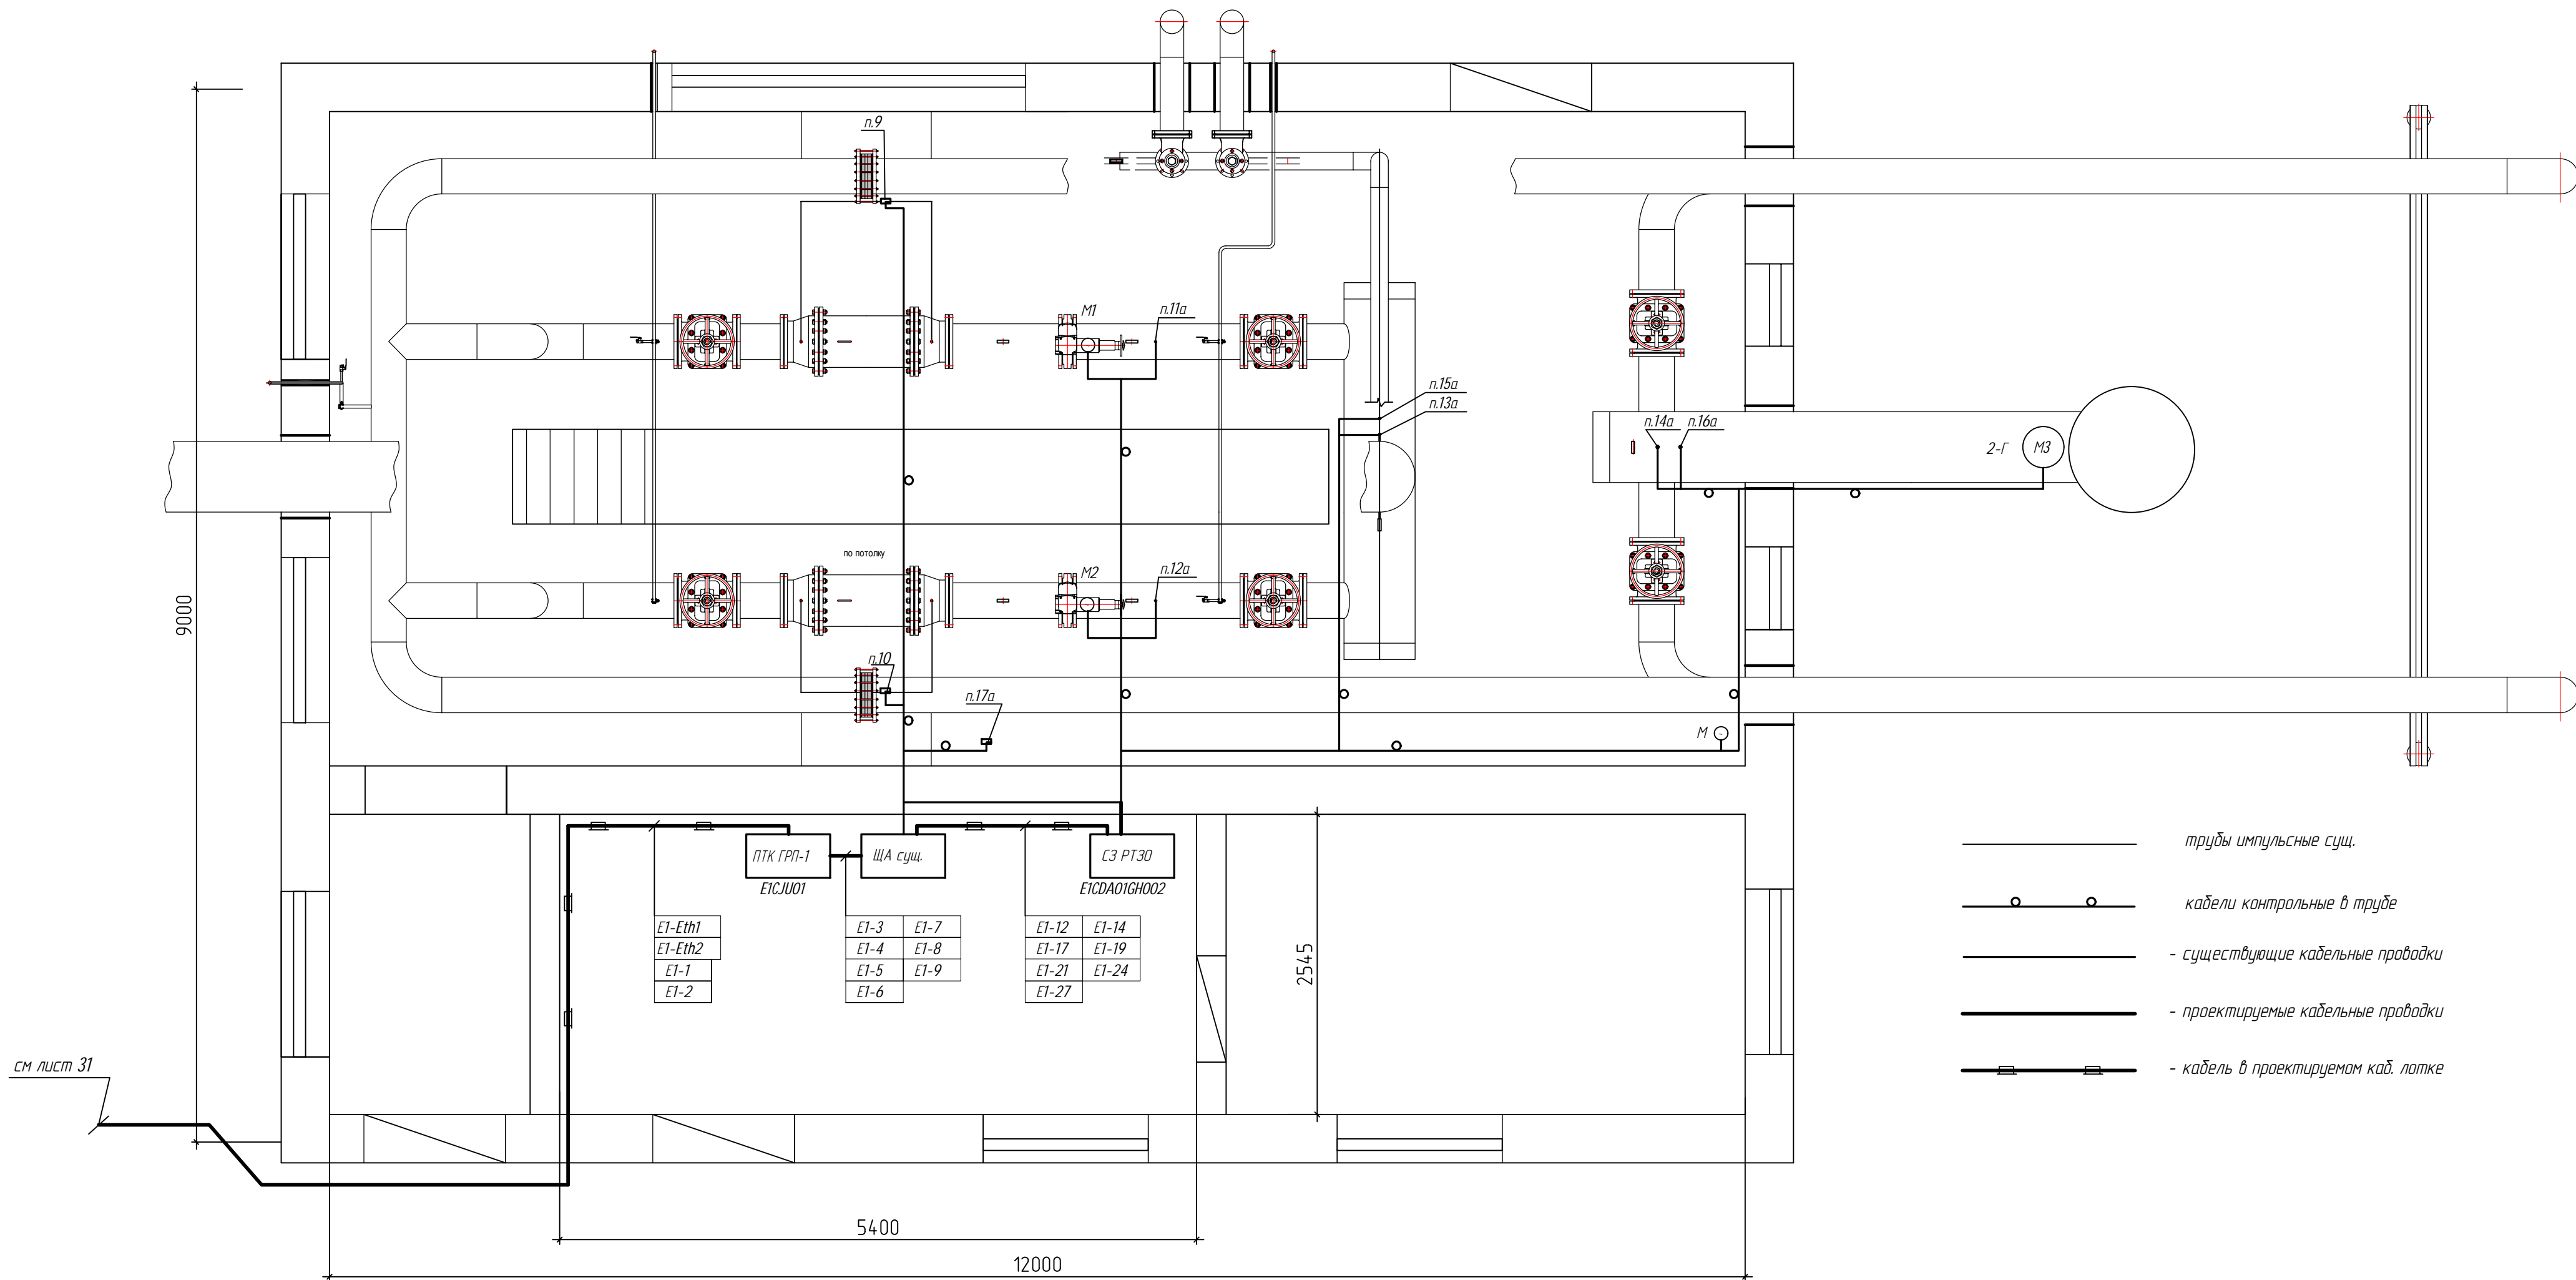

Примечания:
1. Наружную прокладку кабеля по зданию выполнить по сущ. трассе, предусмотренной в части проекта 44.02-012/0023-2015-30, ЭМ.
2. Место расположения сборки задвижек СЗ и шкафа ПТК ГРП-1 уточнить при монтаже.

						878.2023-АГСВ			
						Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.	Лист	Индок.	Подпись	Дата	Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
Разработ		Панчугина			04.24		Р	28	
ГИП	Дыч				04.24	ГРП-1. План кабельных проводок	ПКБ АО «Инженерный центр»		
Н. контр.	Ташаева				04.24				