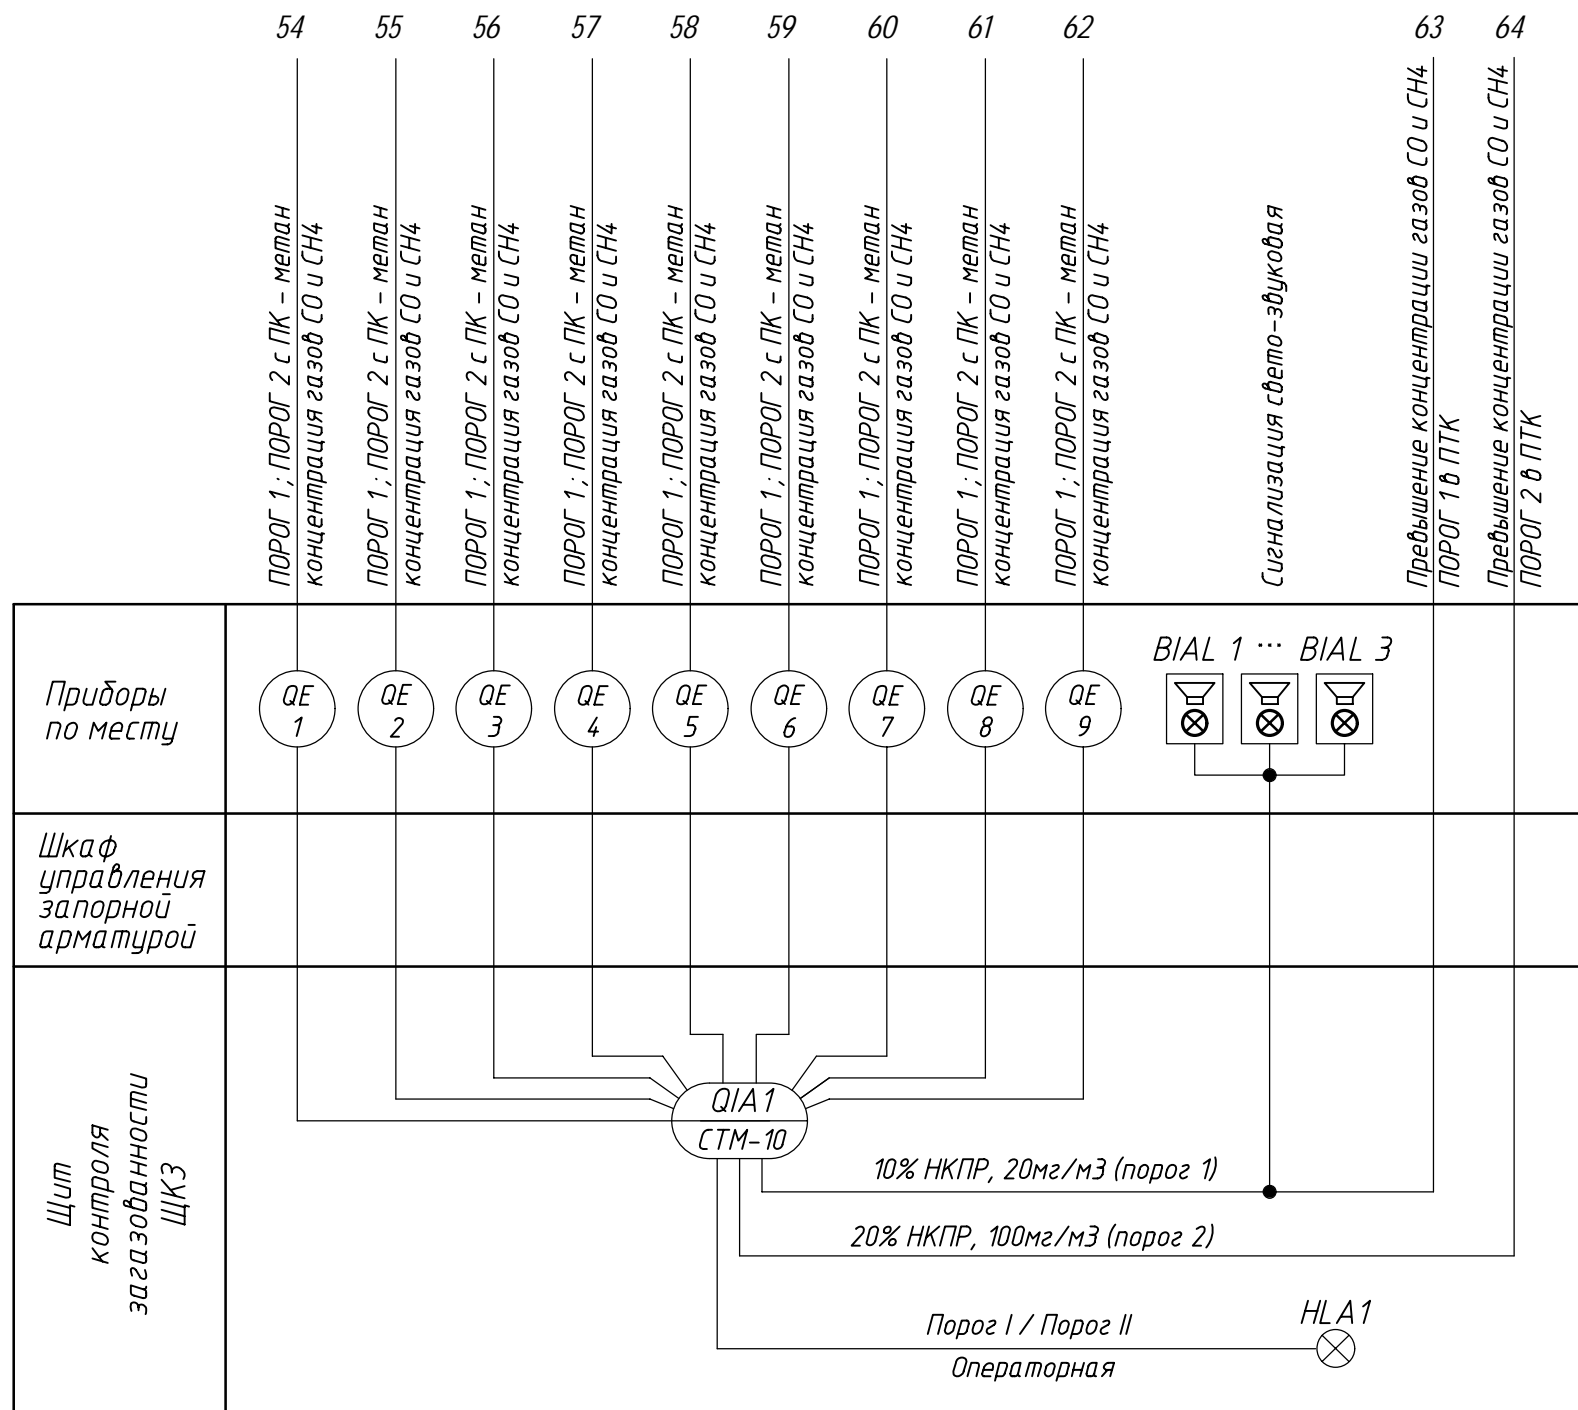


|              |                |              |             |  |  |
|--------------|----------------|--------------|-------------|--|--|
| Инф. N подл. | Подпись и дата | Взам. инф. N | Согласовано |  |  |
|              |                |              |             |  |  |

[illegible]

| ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ   |  |      |            |
|-----------------------|--|------|------------|
| Обозначение           | Наименование   | Кол. | Примечание |
| FE                    | Узел технического учета газа   | 16   |            |
| FF 2.1 –<br>FF 2.16   | Счетчик газа турбинный РГ–Т-Г1600                                      | 16   | см ГСВ     |
| FQI 2.1 –<br>FQI 2.16 | Корректор объема газа ЕК270  | 16   |            |
| 1UZ – 16UZ            | Блок питания электронного корректора БПЭК-02/М                         | 16   |            |
| TE2.1 –<br>TE2.16     | Термопреобразователи сопротивления платиновые 500П, встроенные в ЕК270 | 16   |            |
| PE2.1 –<br>PE2.16     | Преобразователи абсолютного давления, встроенные в ЕК270               | 16   |            |
|                       |  |      |            |
| QE-1... QE-9,<br>QIA1 | Сигнализатор горючих газов СТМ-10-0010 ДЦ-УХЛ1                         | 1    |            |
| BIAL1 – BIAL3         | Светозвуковое табло ПГСКО4 – 24ДС/ЗАГАЗОВАННОСТЬ/К/Ч-1хКНВМ1М-15       | 3    |            |
| HLA1                  | Оповещатель светозвуковой “Сфера 12-24” “Загазованность”               | 1    |            |

|      |       |      |        |         |      |               |      |
|------|-------|------|--------|---------|------|---------------|------|
|      |       |      |        |         |      | 878.2023-АГСБ | Лист |
| Изм. | Копия | Лист | № док. | Подпись | Дата |               | 5.5  |