


Согласовано

Инв. N подл.      Подпись и дата      Взам. инв. N

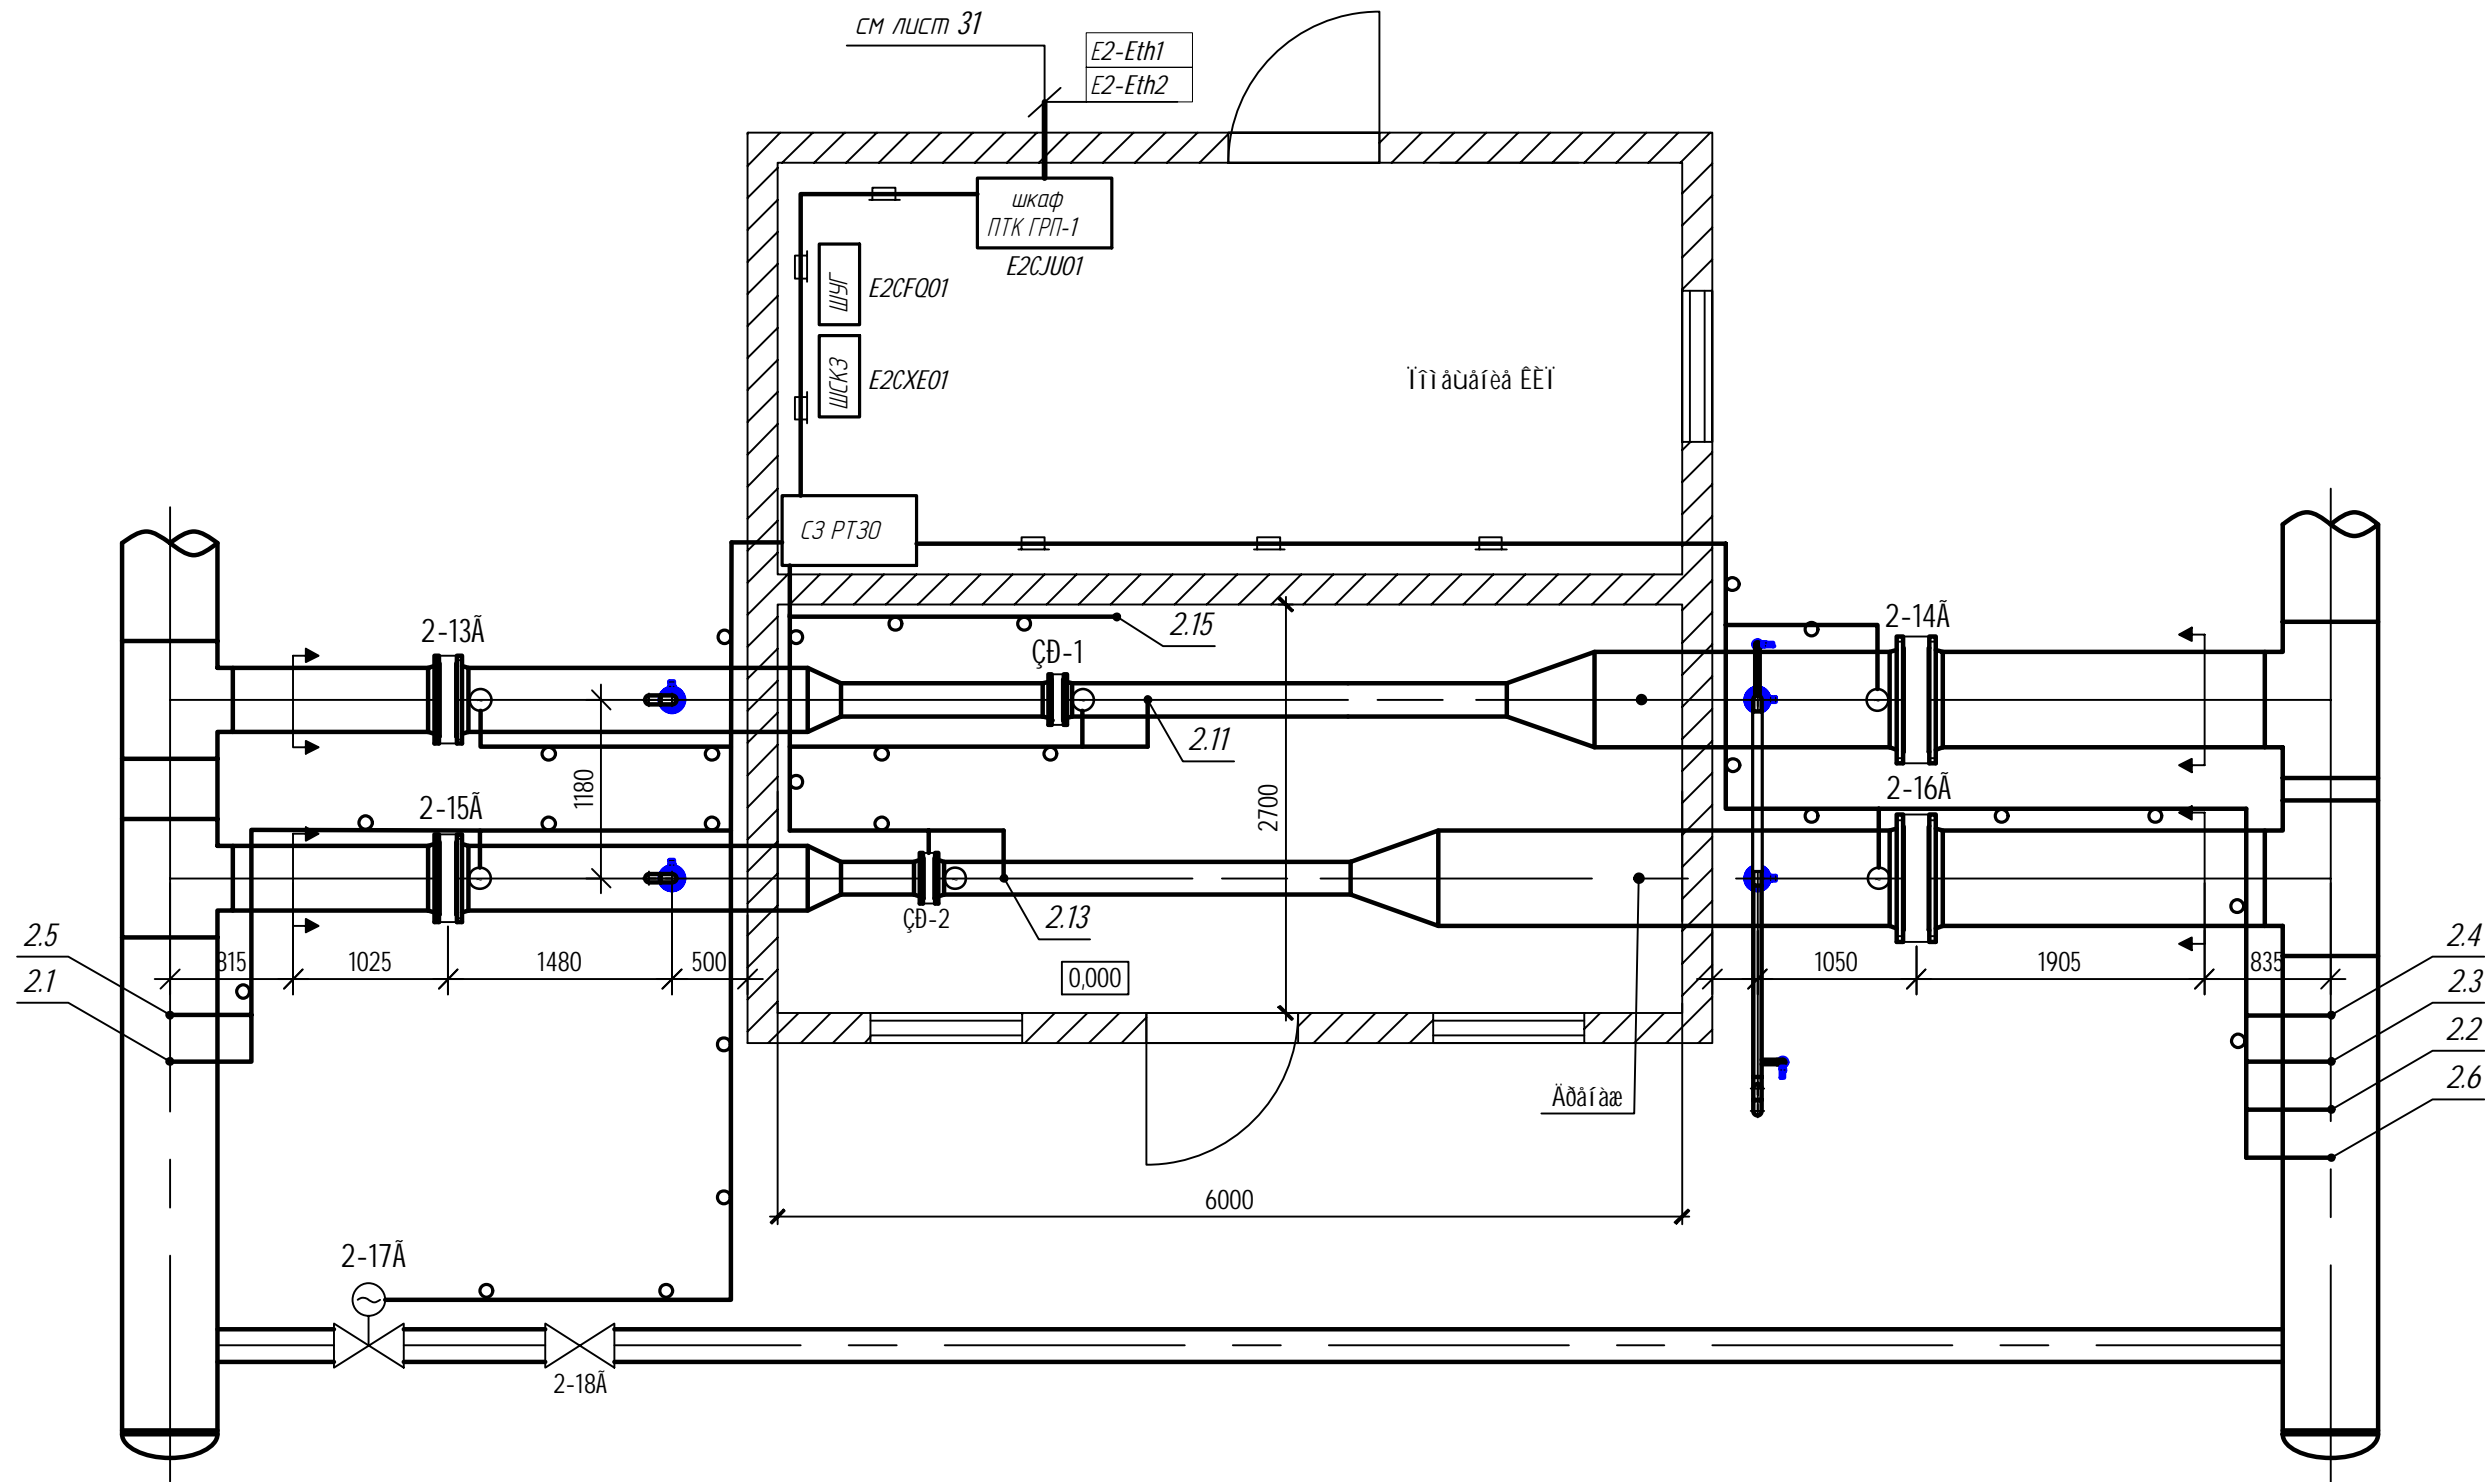

кабели контрольные в трубе ст.  
- кабель в проектируемом каб. лотке

|           |      |           |        |         |       |   |                              |      |        |
|-----------|------|-----------|--------|---------|-------|---|------------------------------|------|--------|
|           |      |           |        |         |       | 878.2023-АГСВ   |                              |      |        |
|           |      |           |        |         |       | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»  |                              |      |        |
| Изм.      | Кол. | Лист      | Издок. | Подпись | Дата  | Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2 | Стадия                       | Лист | Листов |
| Разработ  |      | Панчугина |        |         | 04.24 |   | Р                            | 29   |        |
| ГИП       |      | Дыч       |        |         | 04.24 | ГРП-2.<br>План кабельных проводок   | ПКБ<br>АО «Инженерный центр» |      |        |
| Н. контр. |      | Ташаева   |        |         | 04.24 |   |                              |      |        |