


1 План расположения шкафов ПТК ВК, ЭТО и оборудования верхнего уровня

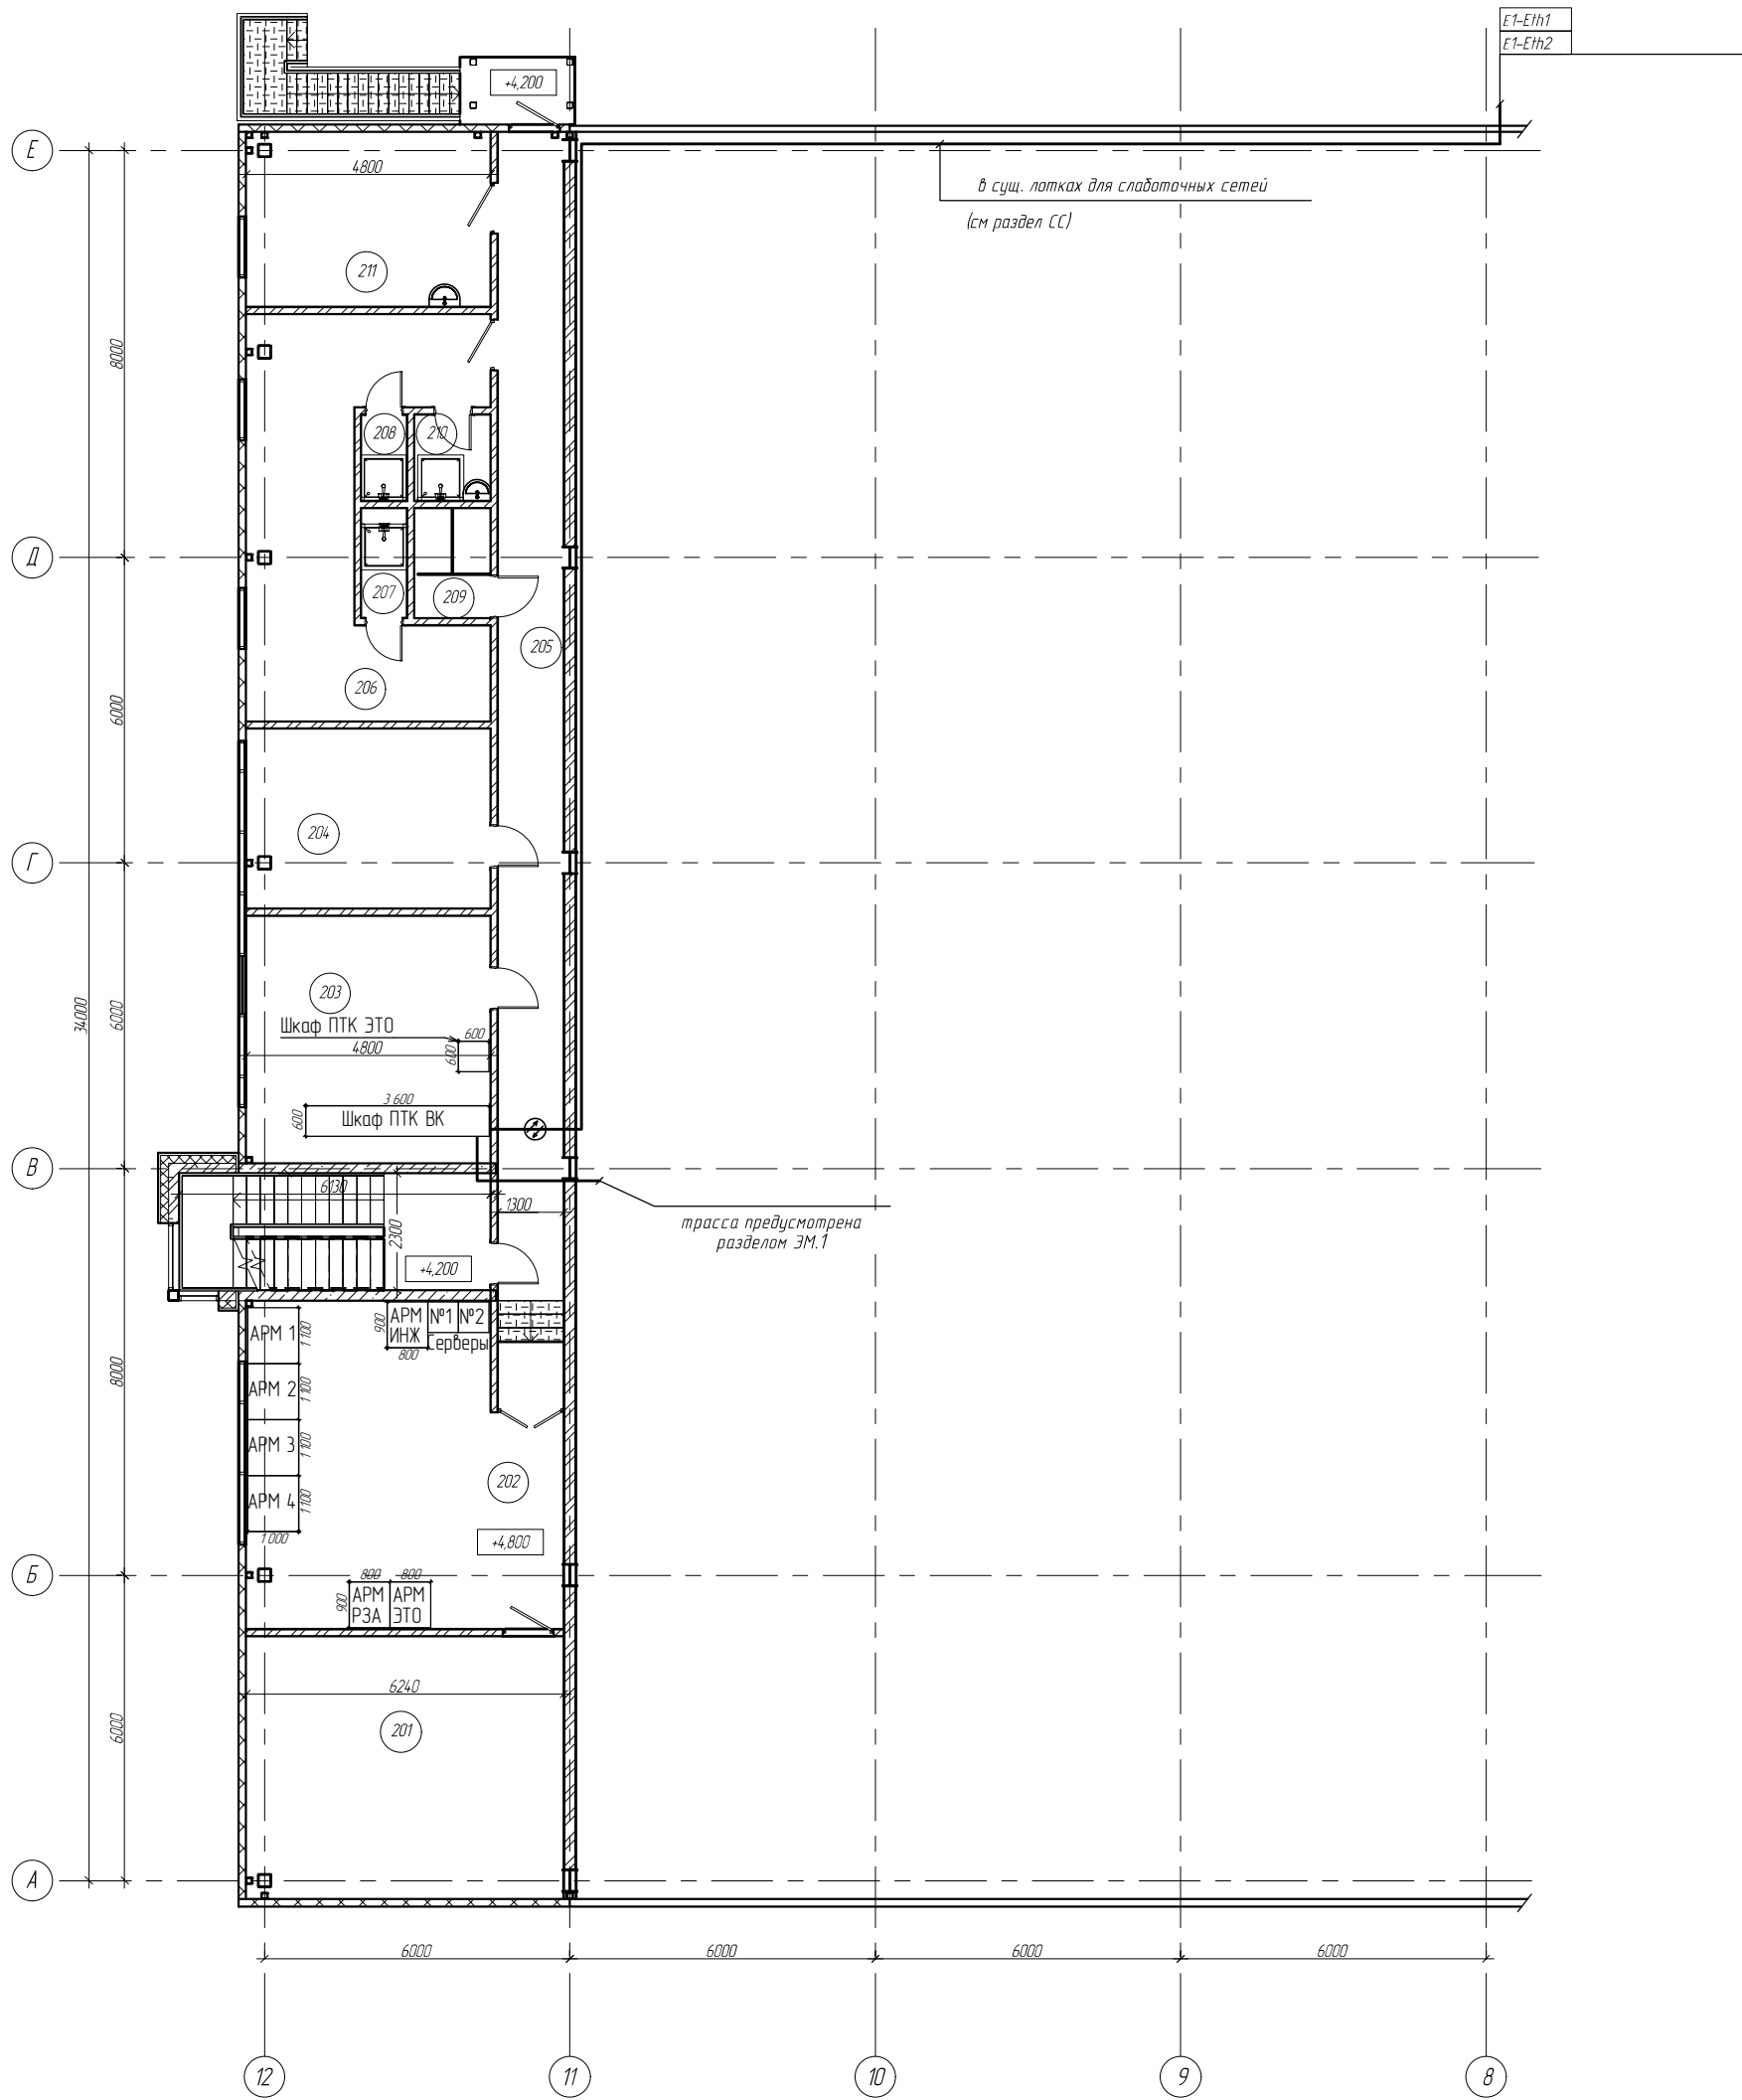


Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м ²	Кат. поме-ще-ния
201	Помещение РУ	32,20	В4
202	Операторская	37,14	В3
203	Аппаратная	23,33	В3
204	Кабинет	16,99	-
205	Коридор	26,34	-
206	Мужской гардероб (18 чел., 18)	26,93	-
207	Душевая	194	-
208	Душевая	153	-
209	Сан. узел	3,21	-
210	Кладовая уборочного инвентаря	2,55	-
211	Комната приема пищи	16,51	-

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С7


2 План расположения шкафа ПТК Здания теплообменников

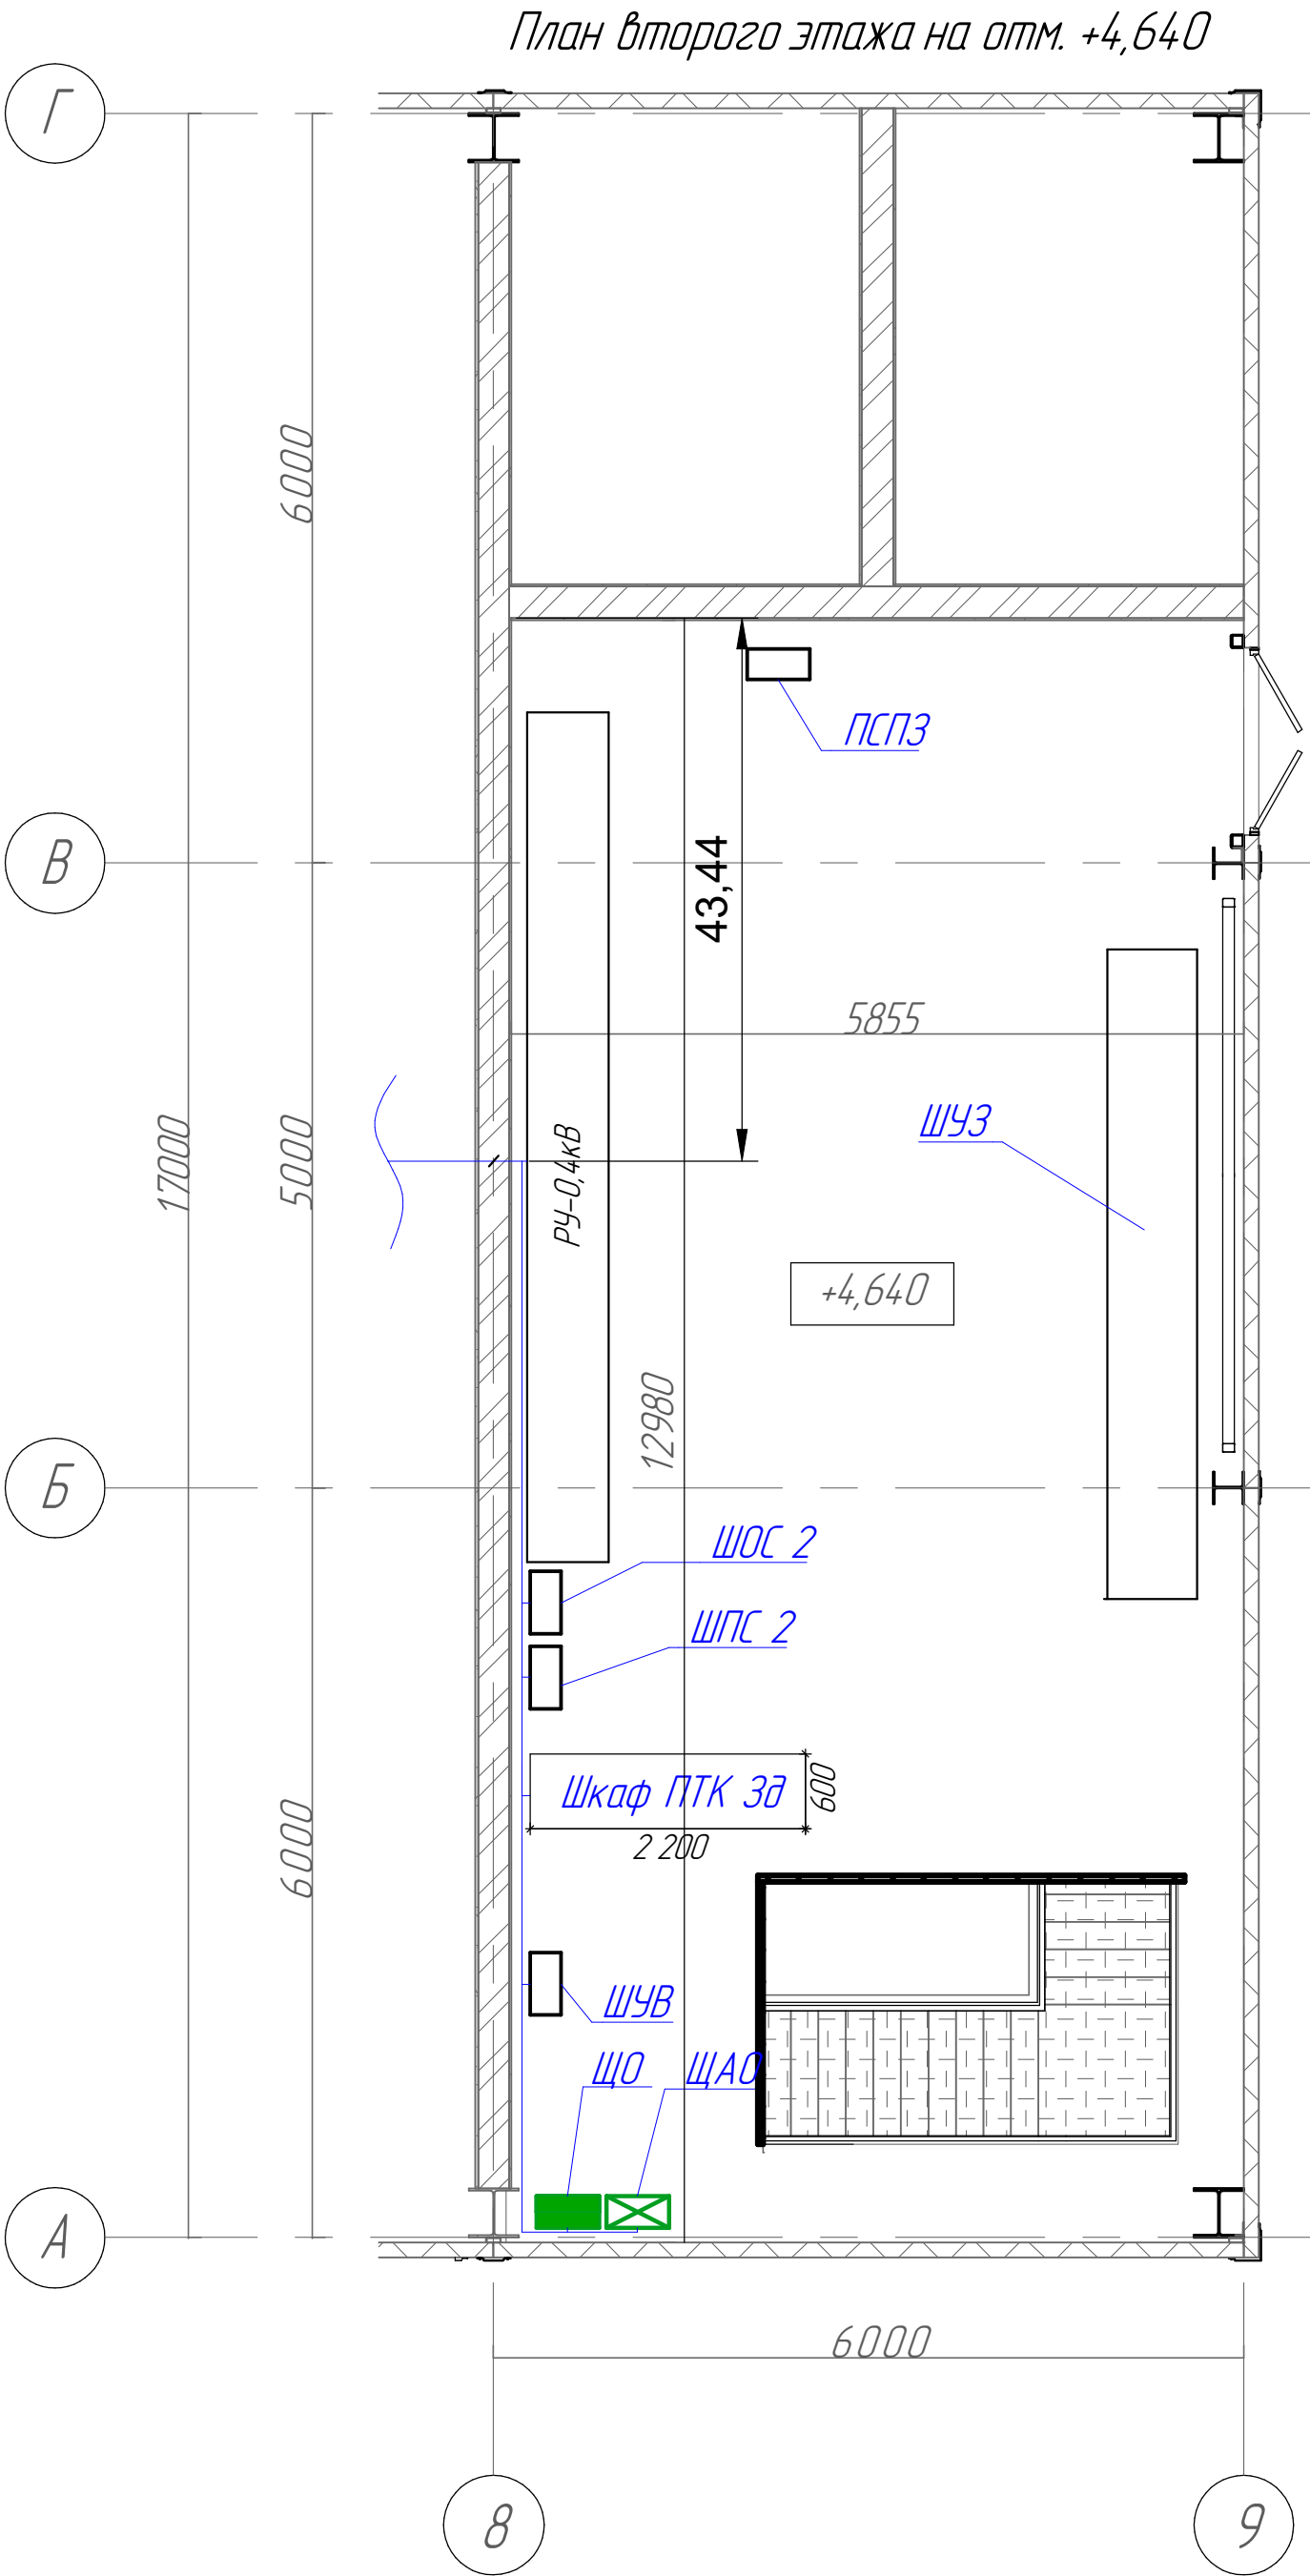

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3 План расположения шкафа ПТК НАБ в аккумуляторной насосной

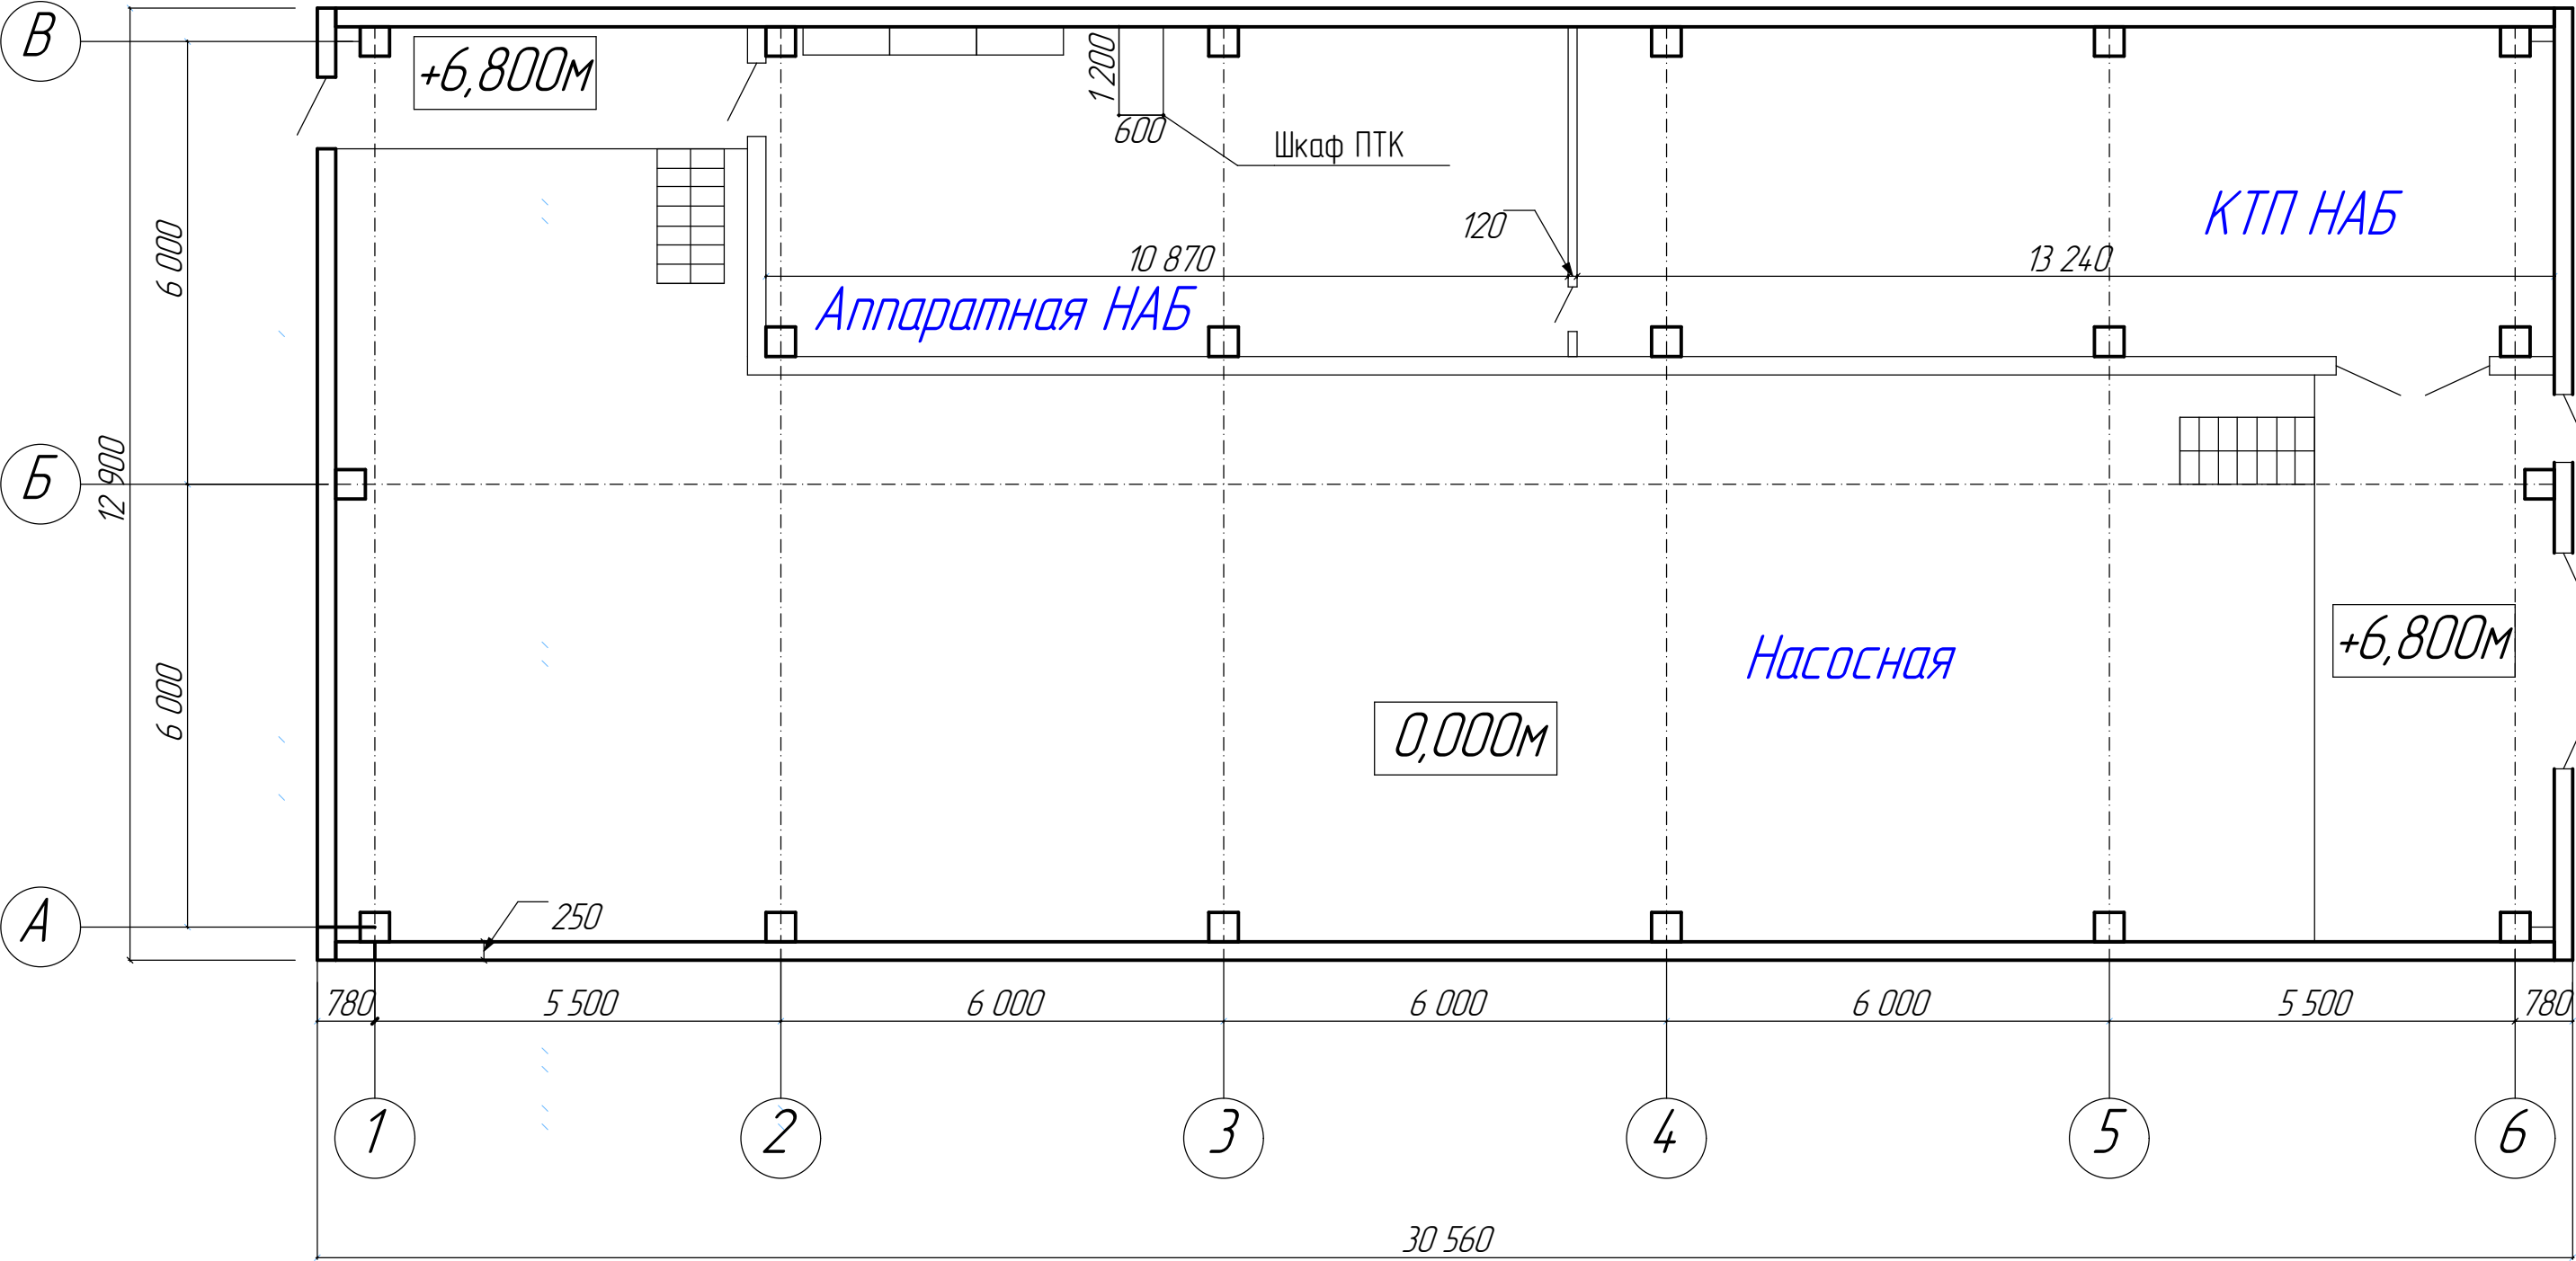

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4 План расположения шкафа ПТК ГРП-1

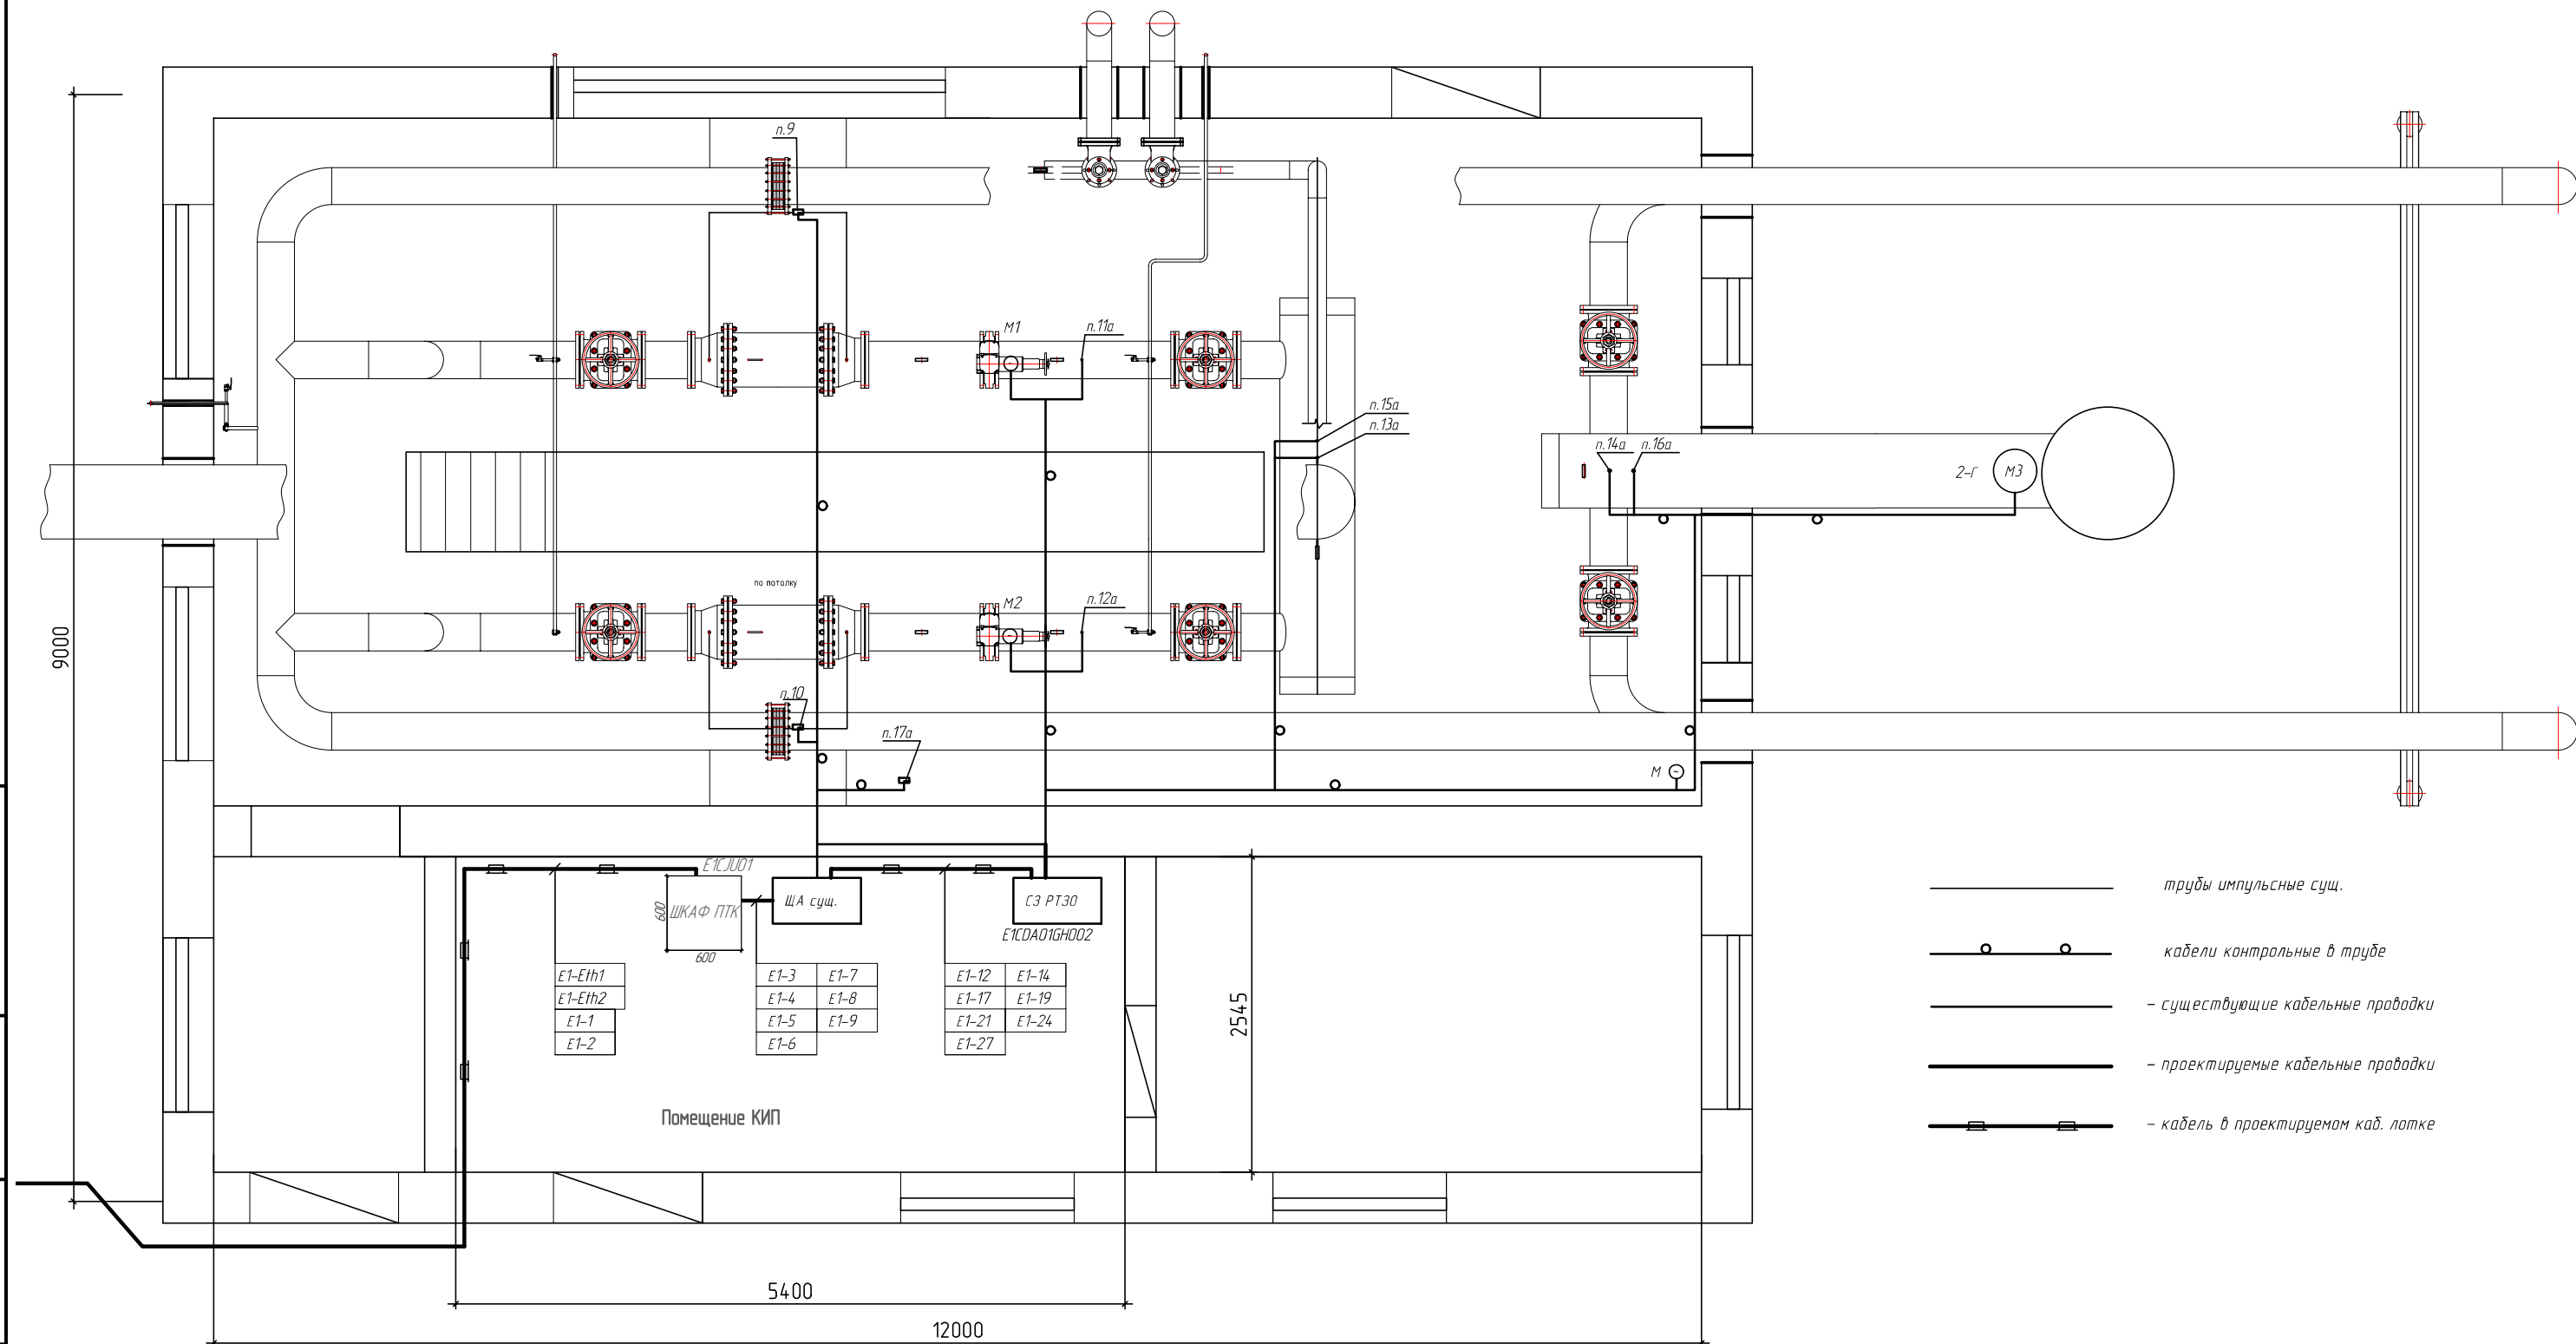

Примечания:

1. Наружную прокладку кабеля по зданию выполнить по сущ. трассе, предусмотренной в части проекта 44.02-012/0023-2015-ЭО, ЭМ.
2. Место расположения сборки задвижек СЗ и шкафа ПТК ГРП-1 уточнить при монтаже.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


878.2023-АСУ ТП.С7


Лист

5

5 План расположения шкафа ПТК ГРП-2

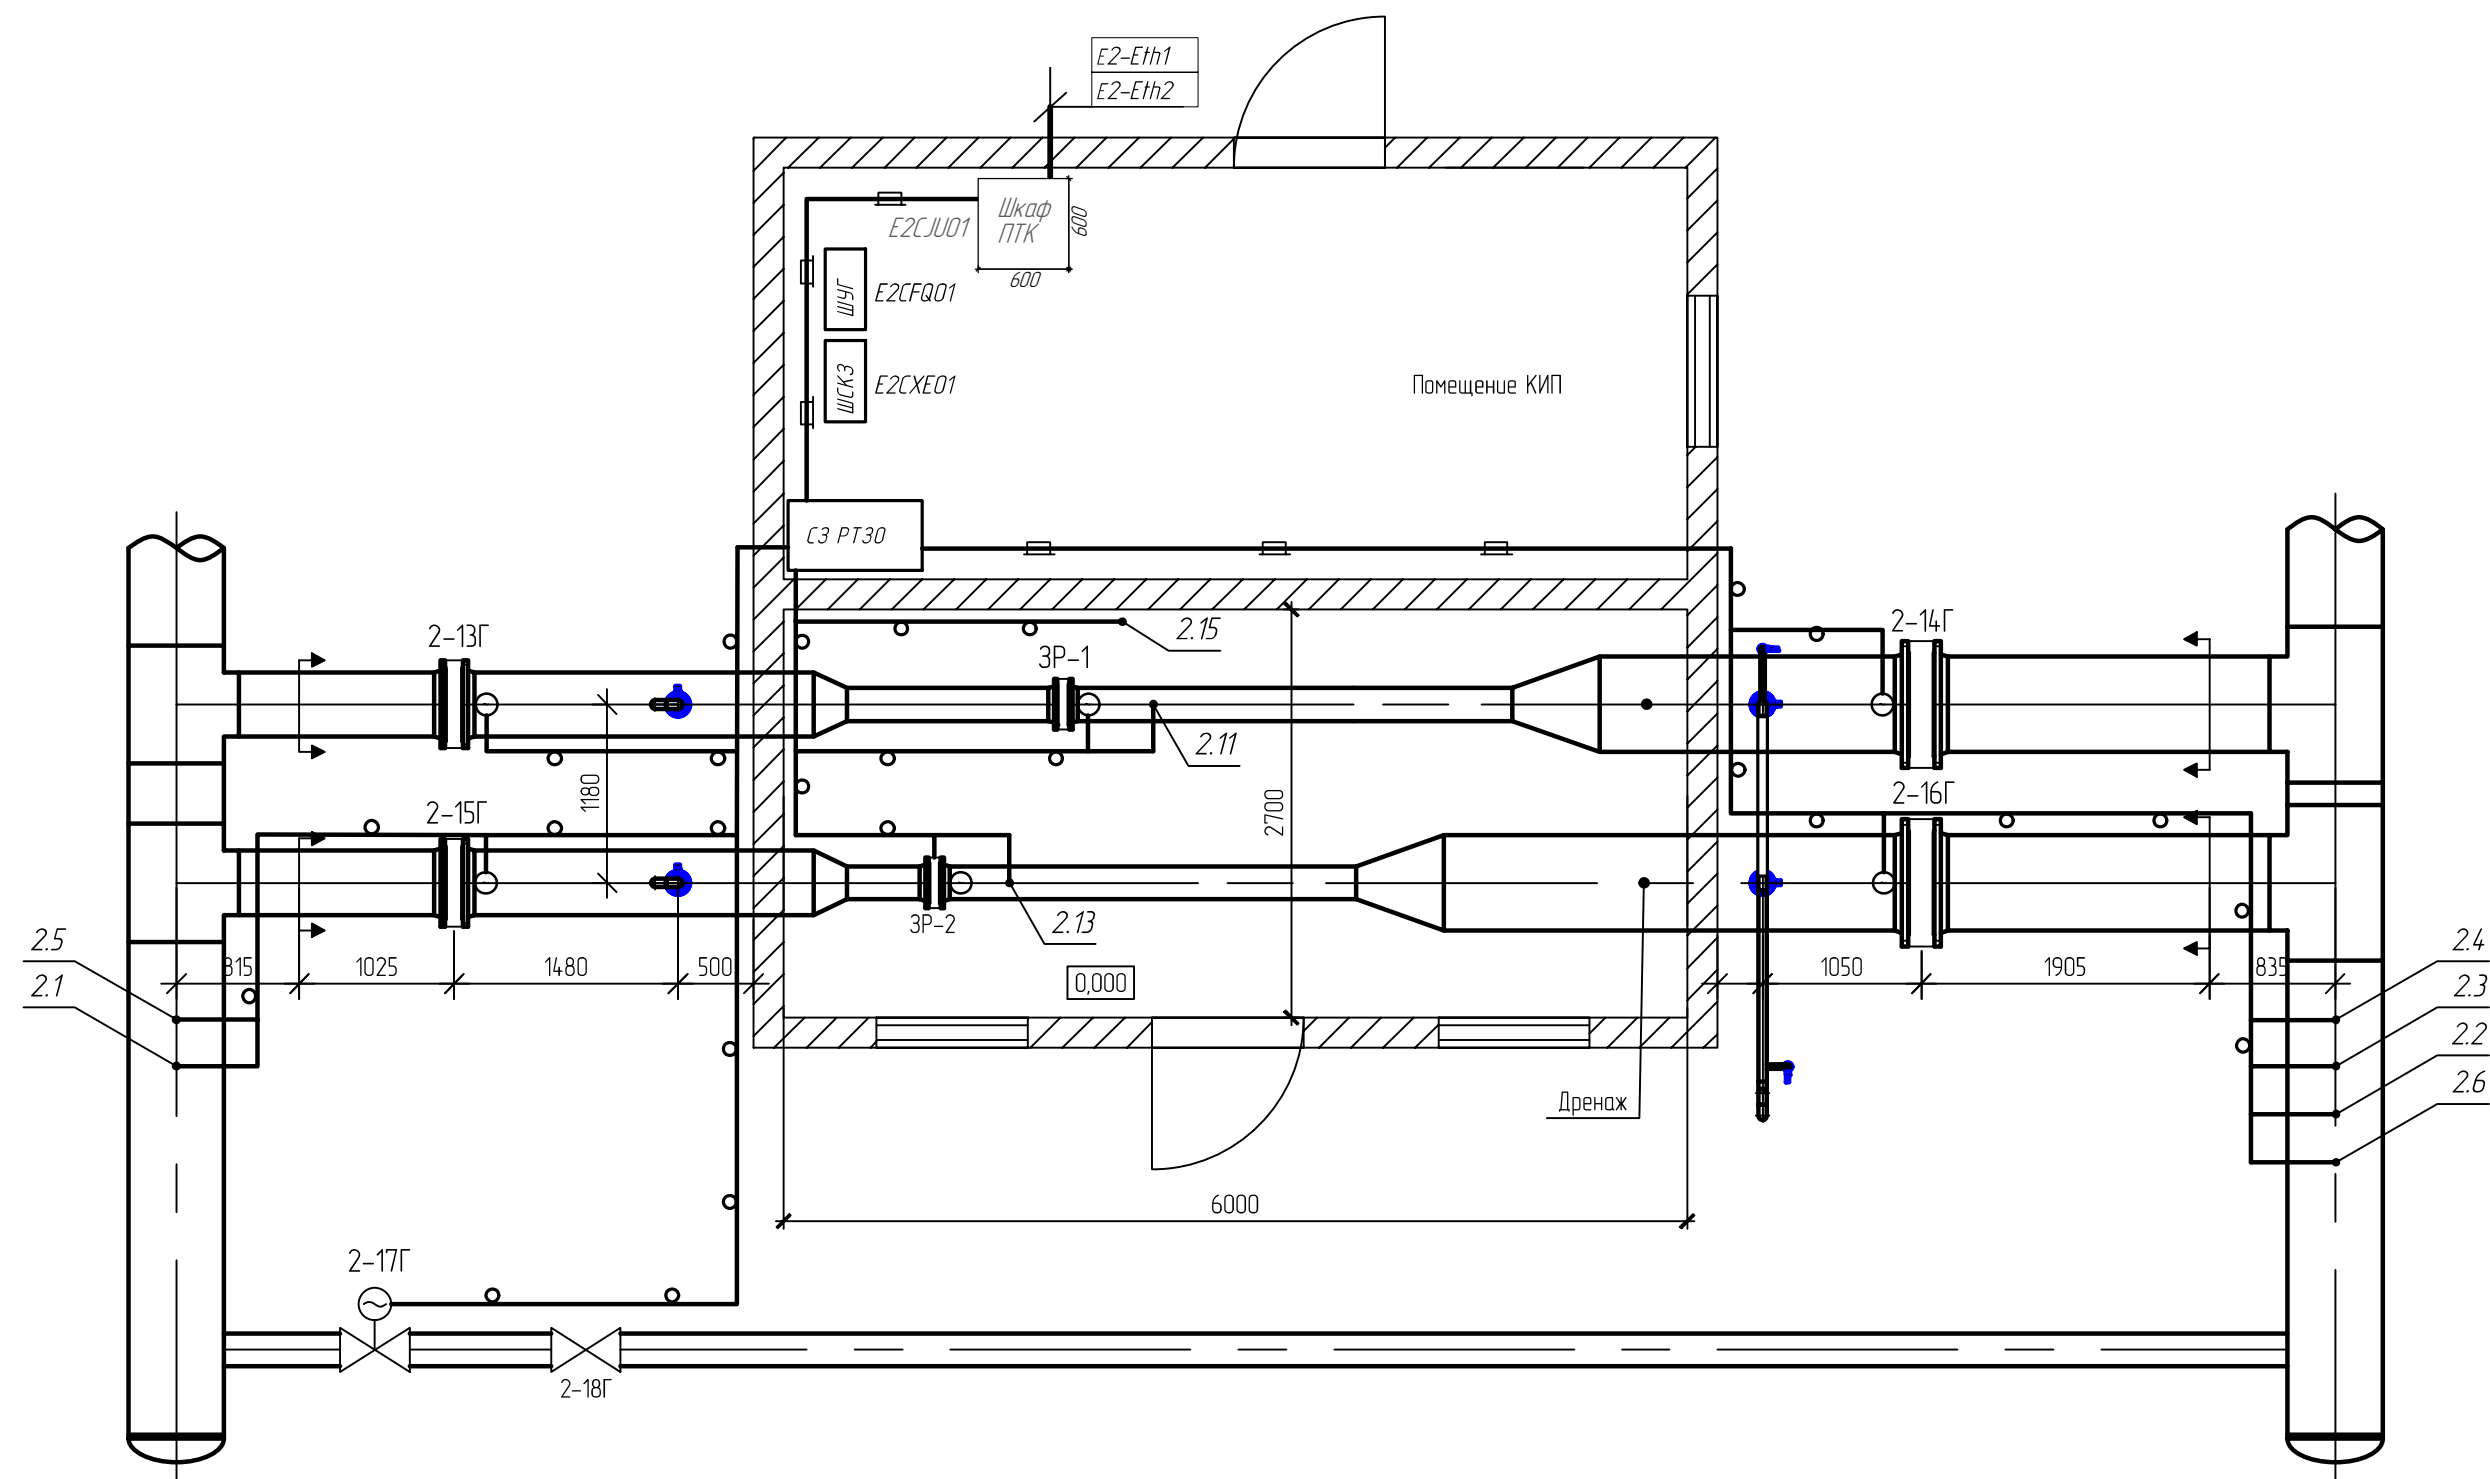

 кабели контрольные в трубе ст.

 - кабель в проектируемом каб. лотке

					878.2023-АКУ ТП.С7	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		