
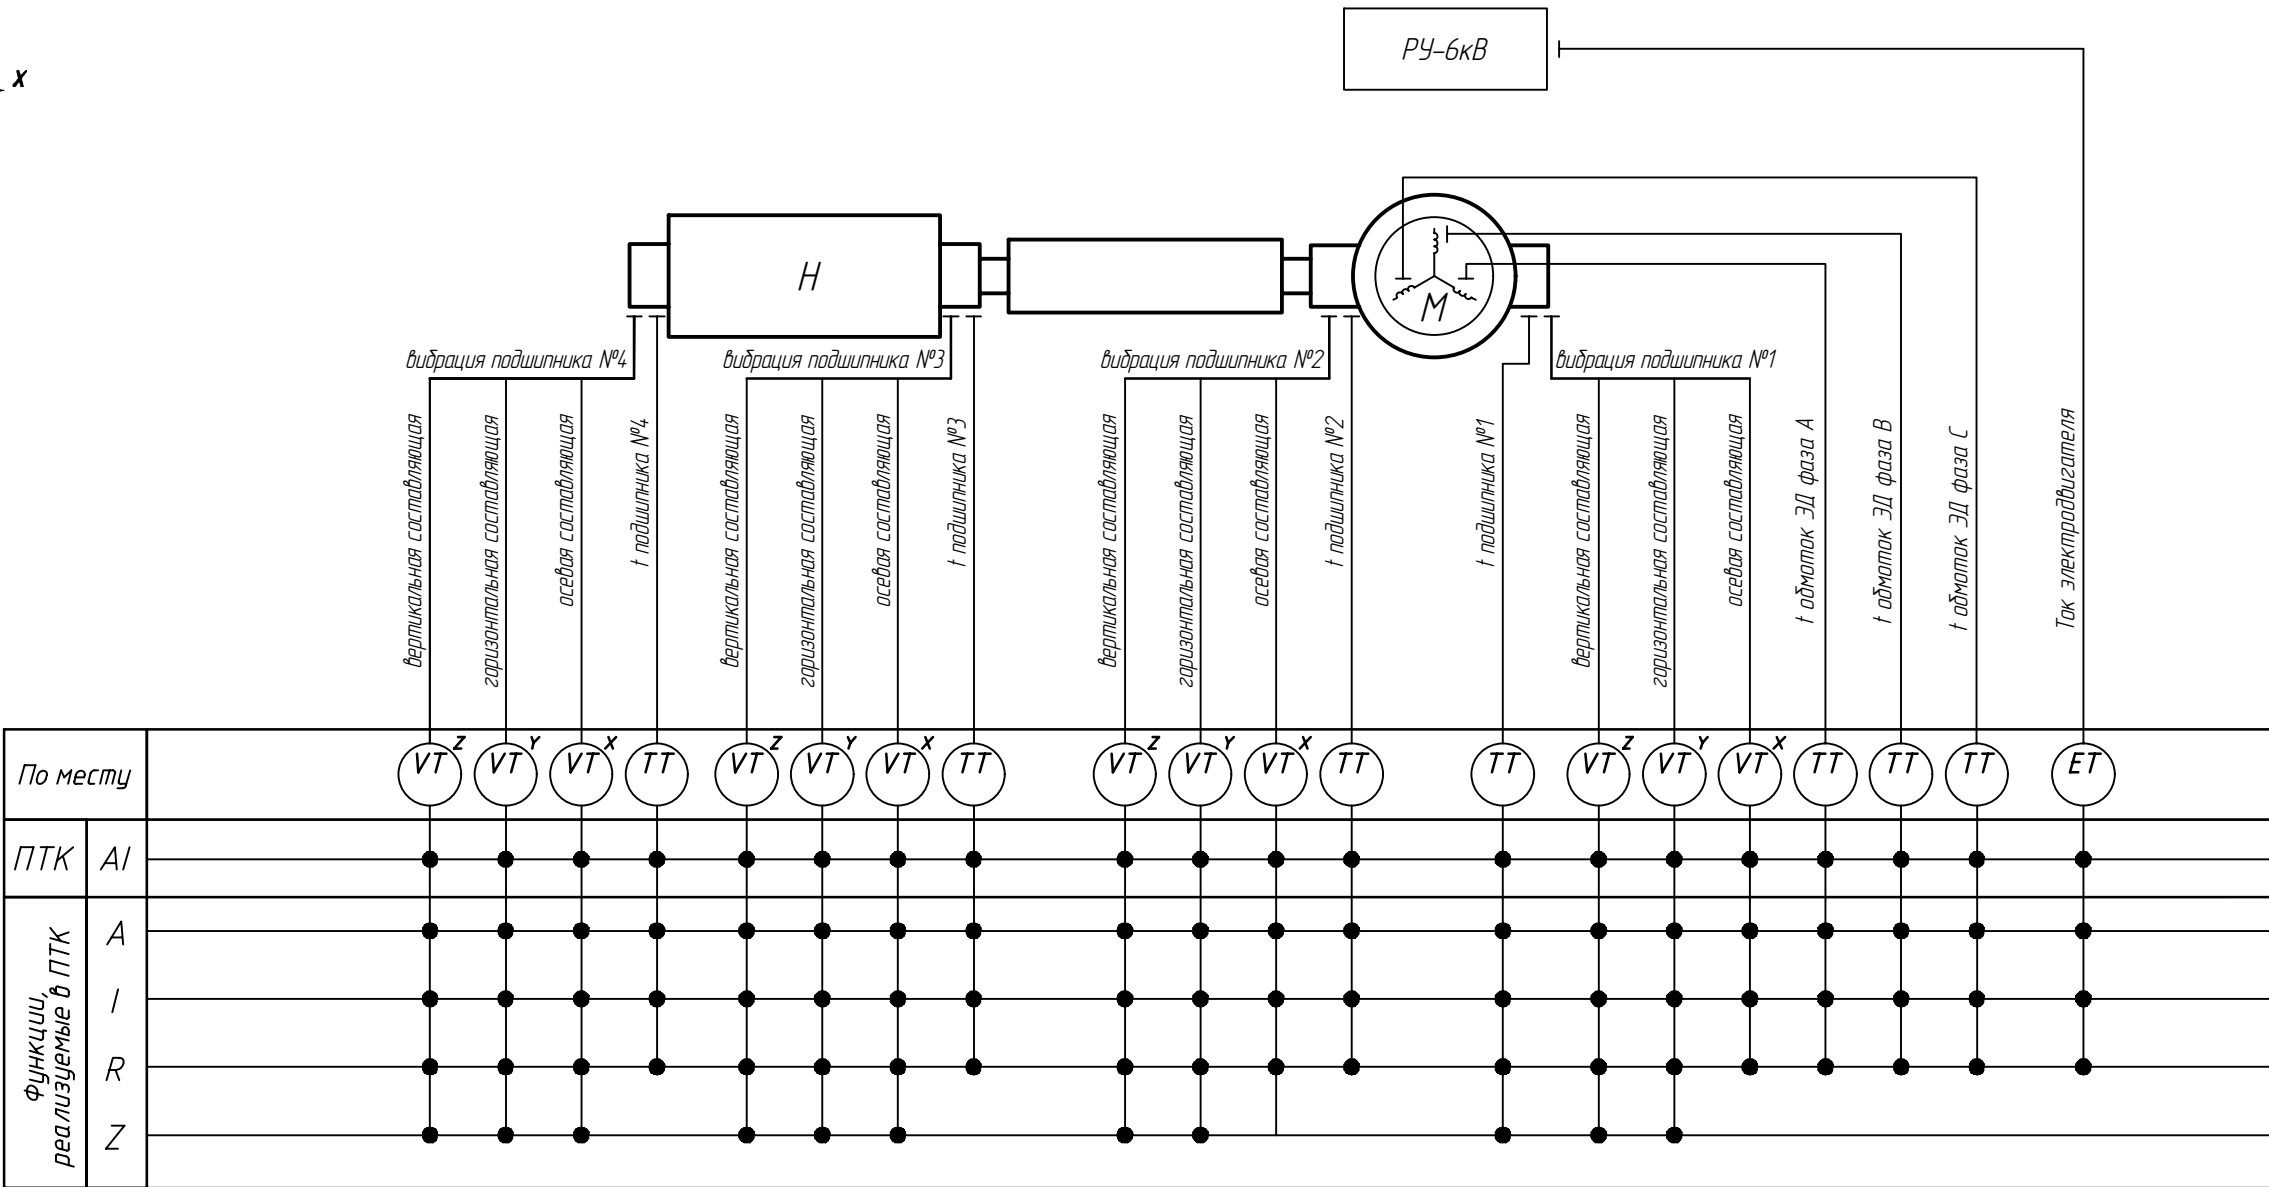


Направление осей  
на схеме



Примечания:  
1. Схема выполнена для насосов СН1-СН4;  
2. Датчики поставляются комплектно с насосом.

Условные обозначения:

A - Технологическая сигнализация  
I - Индикация  
R - Регистрация  
Z - Технологические защиты

ТТ - датчик температуры  
VT - датчик вибрации  
ЕТ - датчик силы тока

878.2023-А ТМ.2

Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»

Изм.	Кол.	Лист	Издок.	Подпись	Дата	Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2			Стадия	Лист	Листов
Разработ		Панчугина			05.24				Р	3	
ГИП		Дыч			05.24	Функциональная схема. Насосы СН-1 - СН-4			ПКБ АО «Инженерный центр»		
Н. контр.		Ташаева			05.24						