
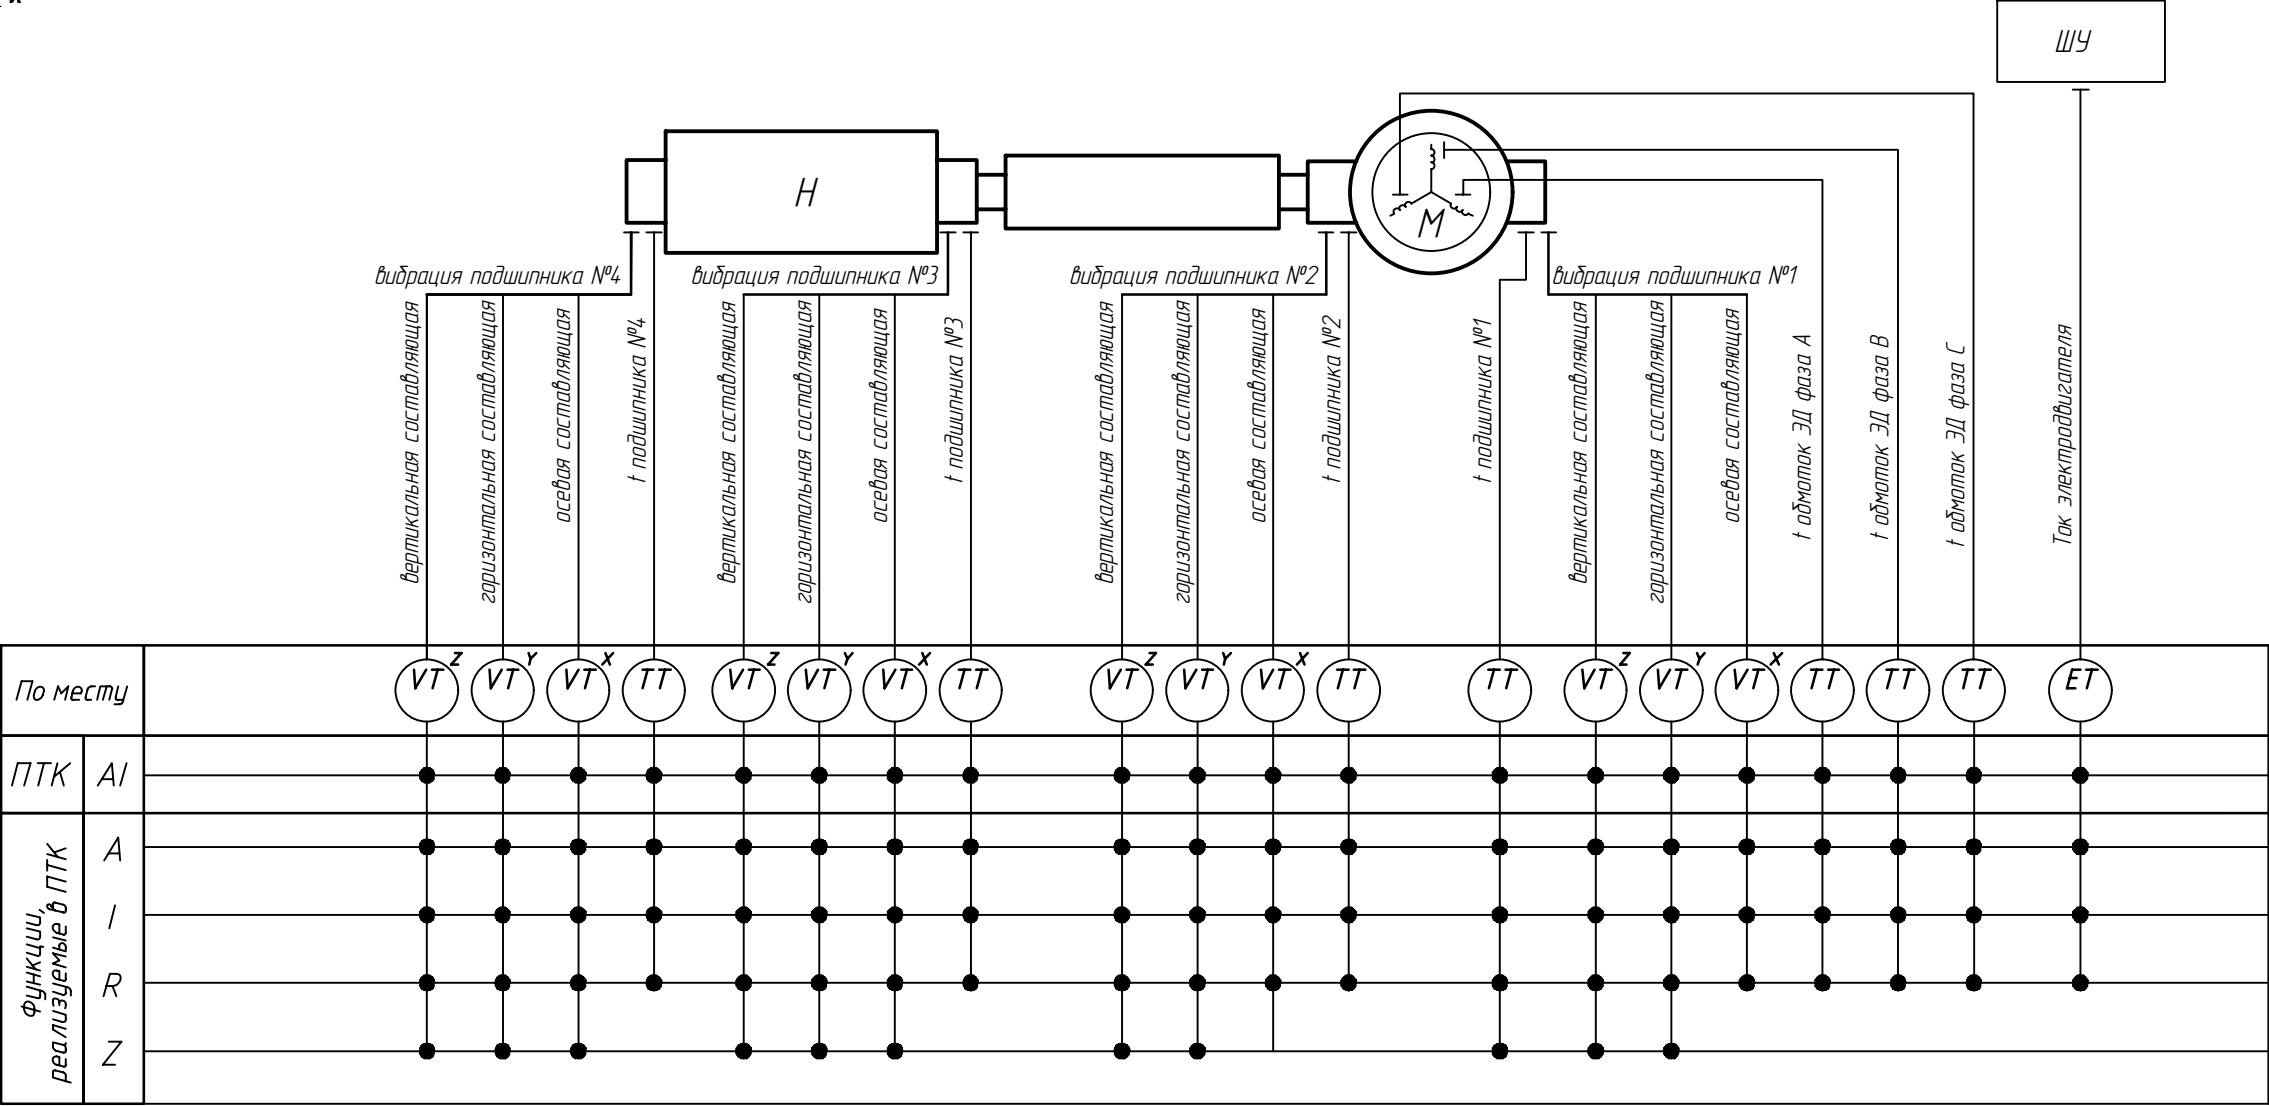


Направление осей
на схеме



Примечания:

1. Схема выполнена для котловых насосов К4.1–К4.4;
2. Датчики поставляются комплектно с насосом.

Условные обозначения:

A – Технологическая сигнализация
I – Индикация
R – Регистрация
Z – Технологические защиты



– датчик температуры



– датчик вибрации



– датчик силы тока