



3 План расположения шкафа ПТК НАБ в аккумуляторной насосной

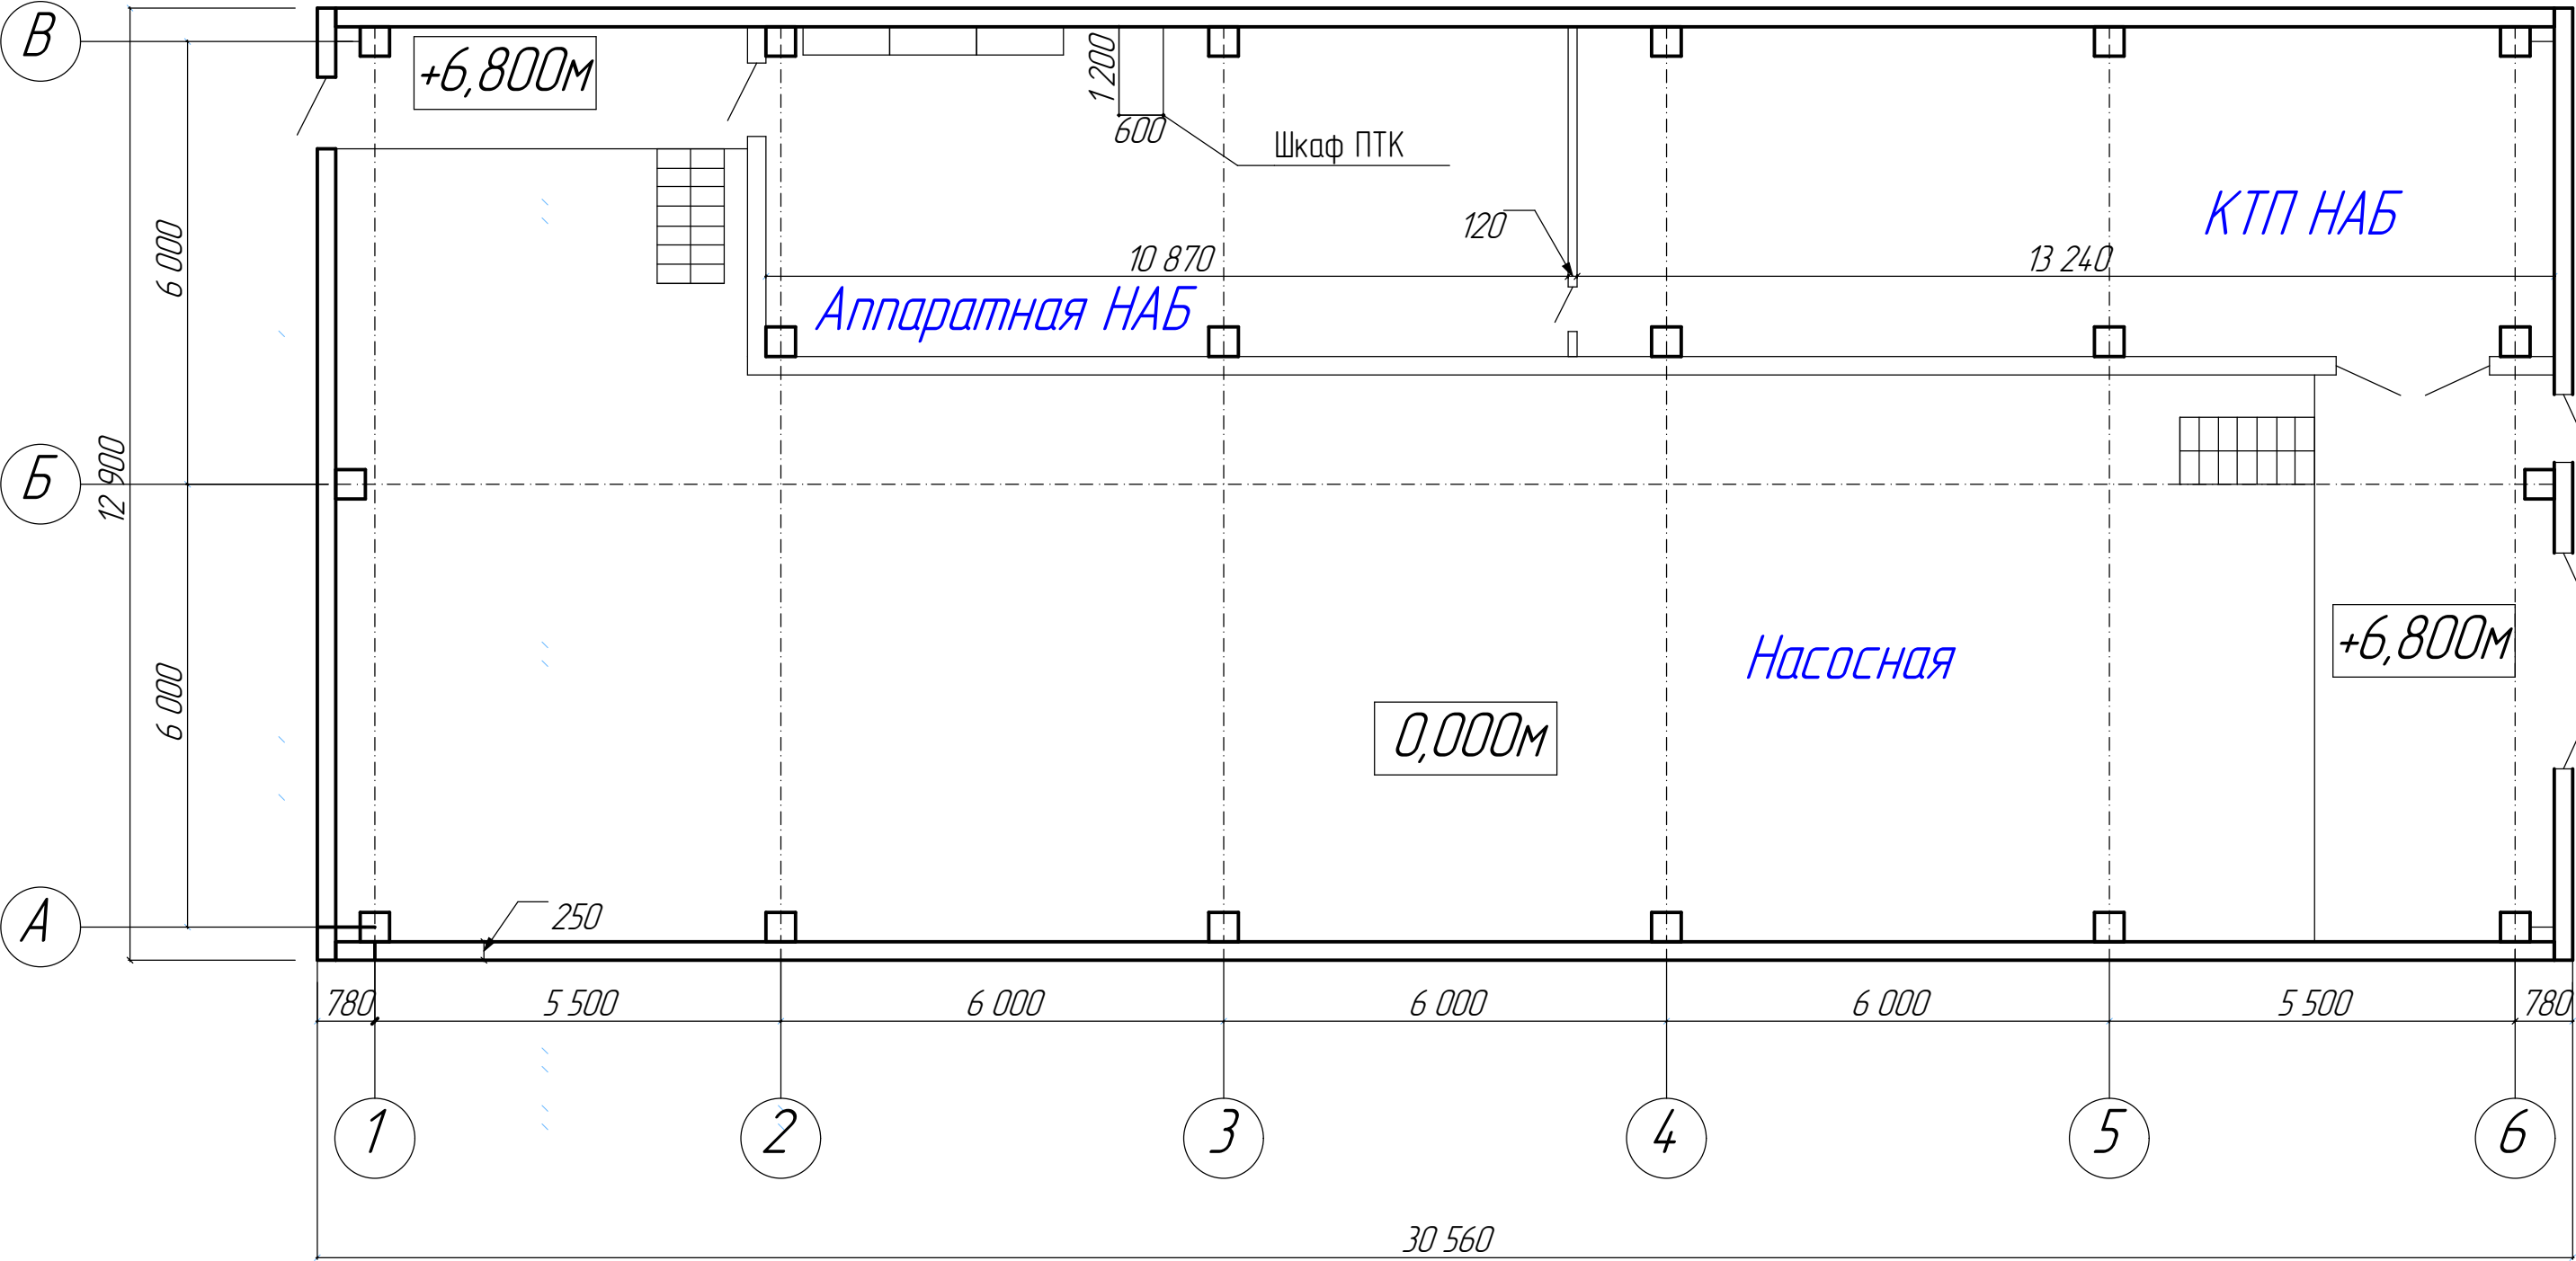

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4 План расположения шкафа ПТК ГРП-1

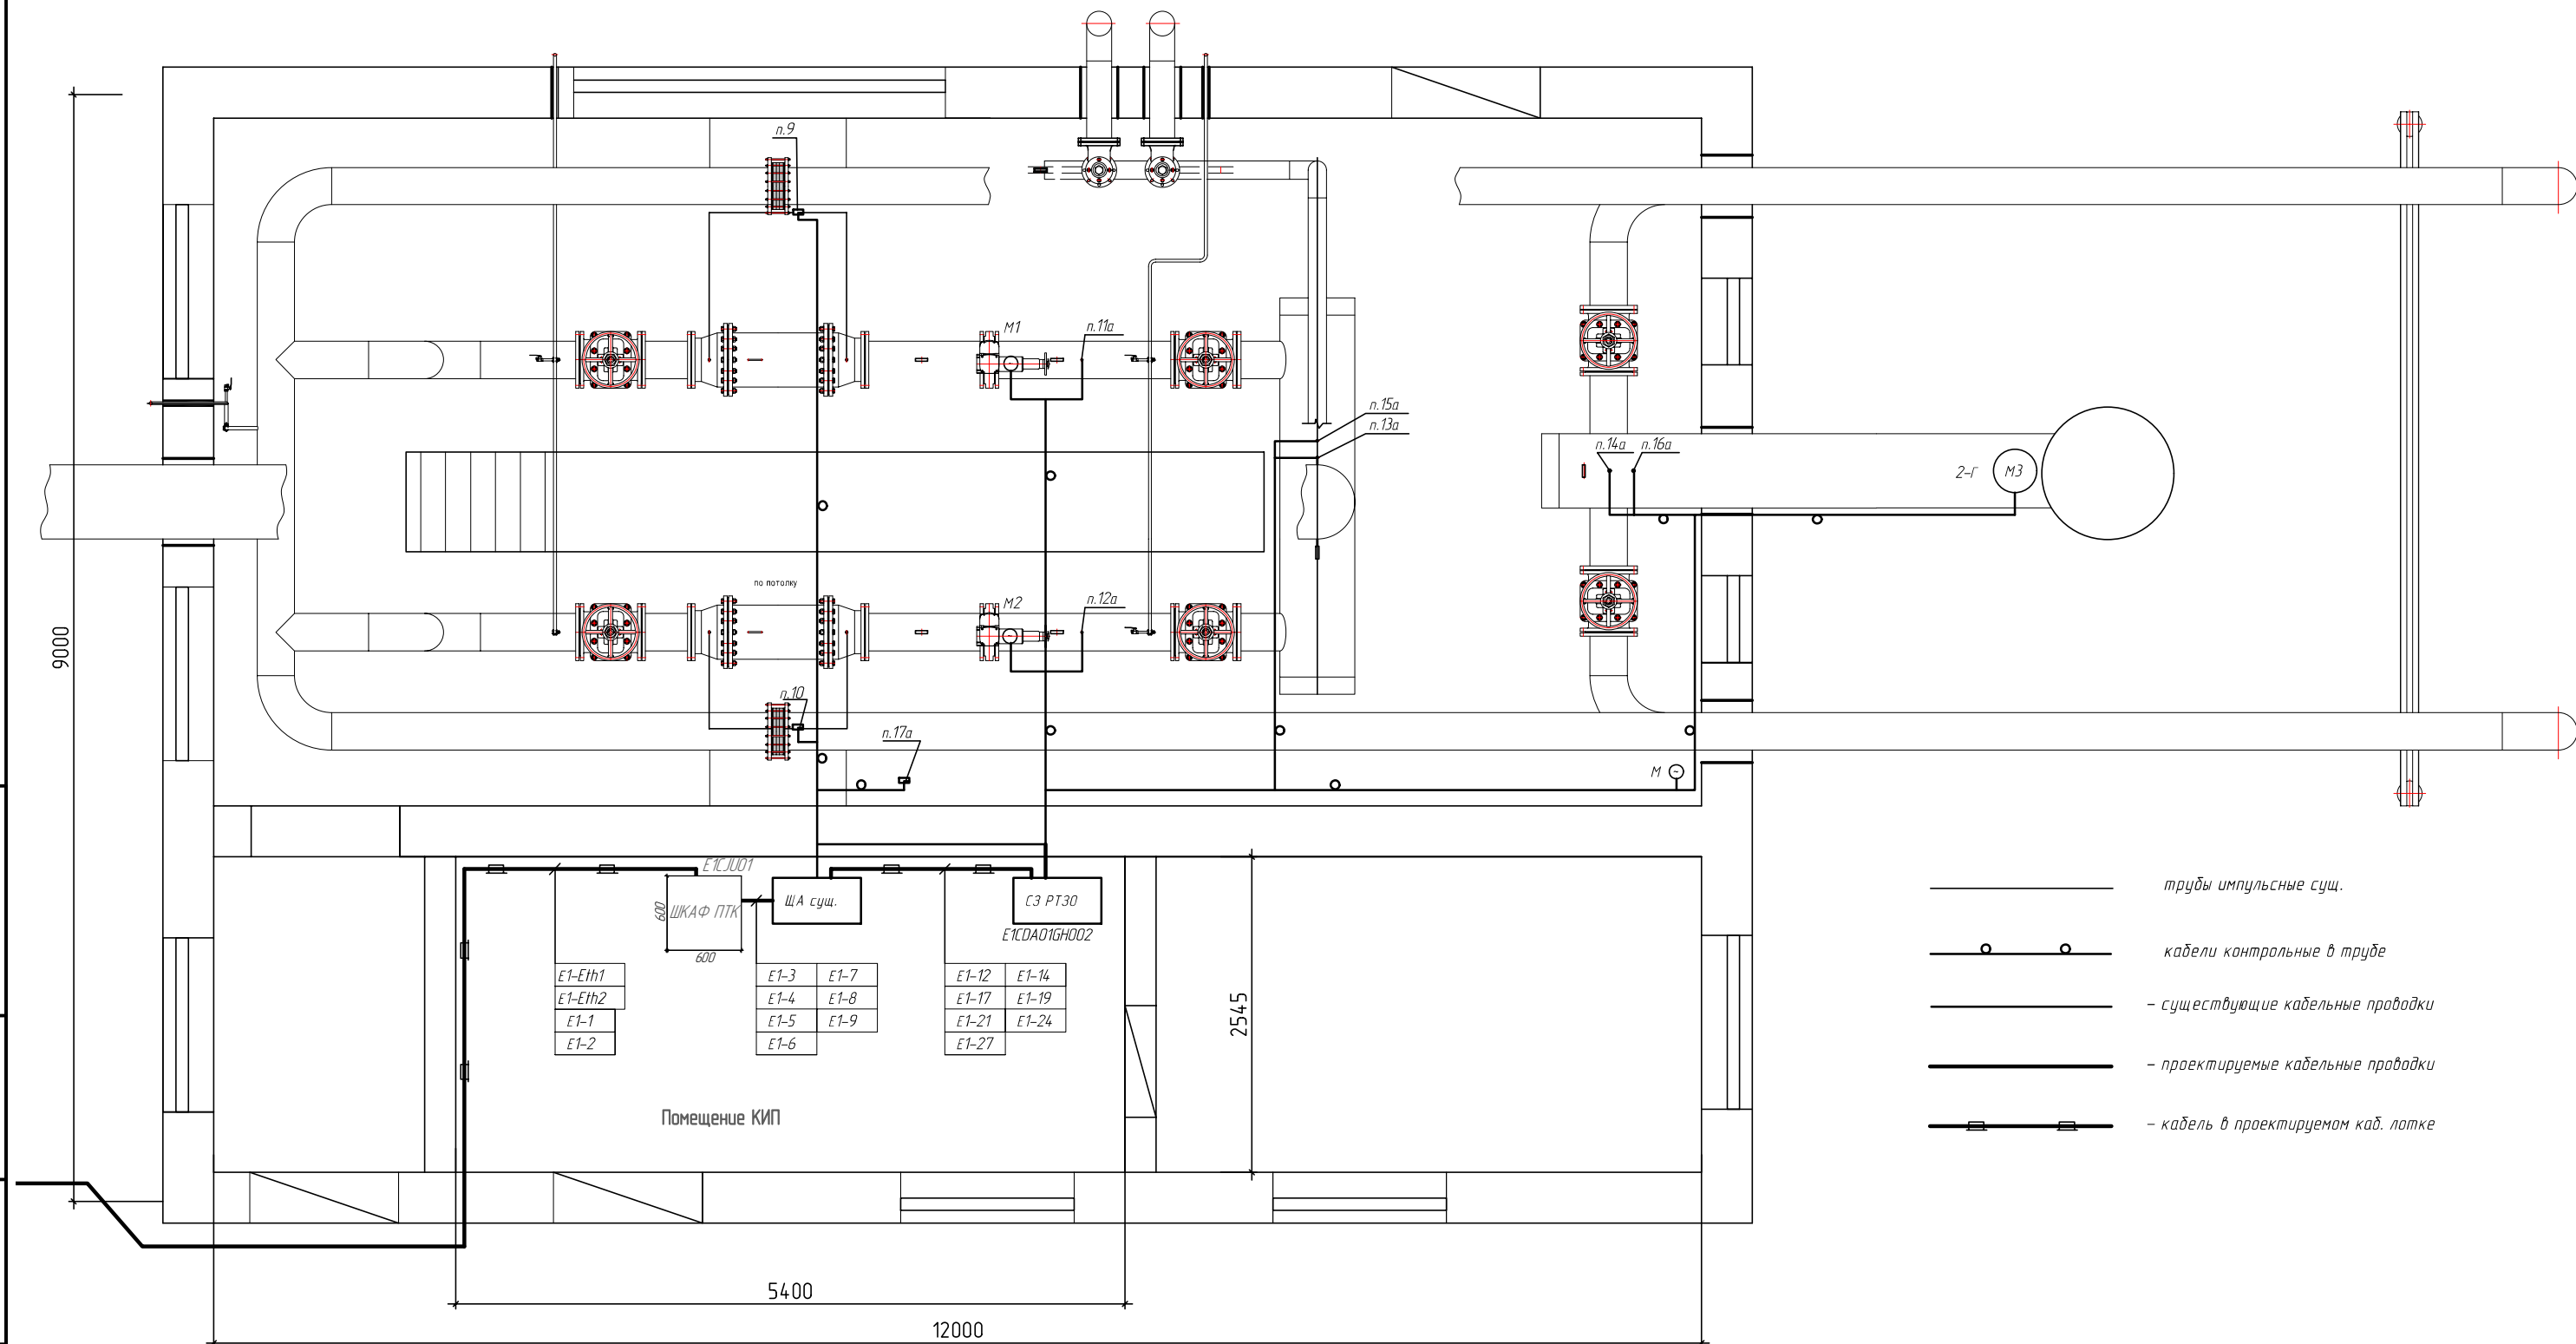

Примечания:

1. Наружную прокладку кабеля по зданию выполнить по сущ. трассе, предусмотренной в части проекта 44.02-012/0023-2015-ЭО, ЭМ.
2. Место расположения сборки задвижек СЗ и шкафа ПТК ГРП-1 уточнить при монтаже.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-ACU ТП.С7

Лист

5

5 План расположения шкафа ПТК ГРП-2

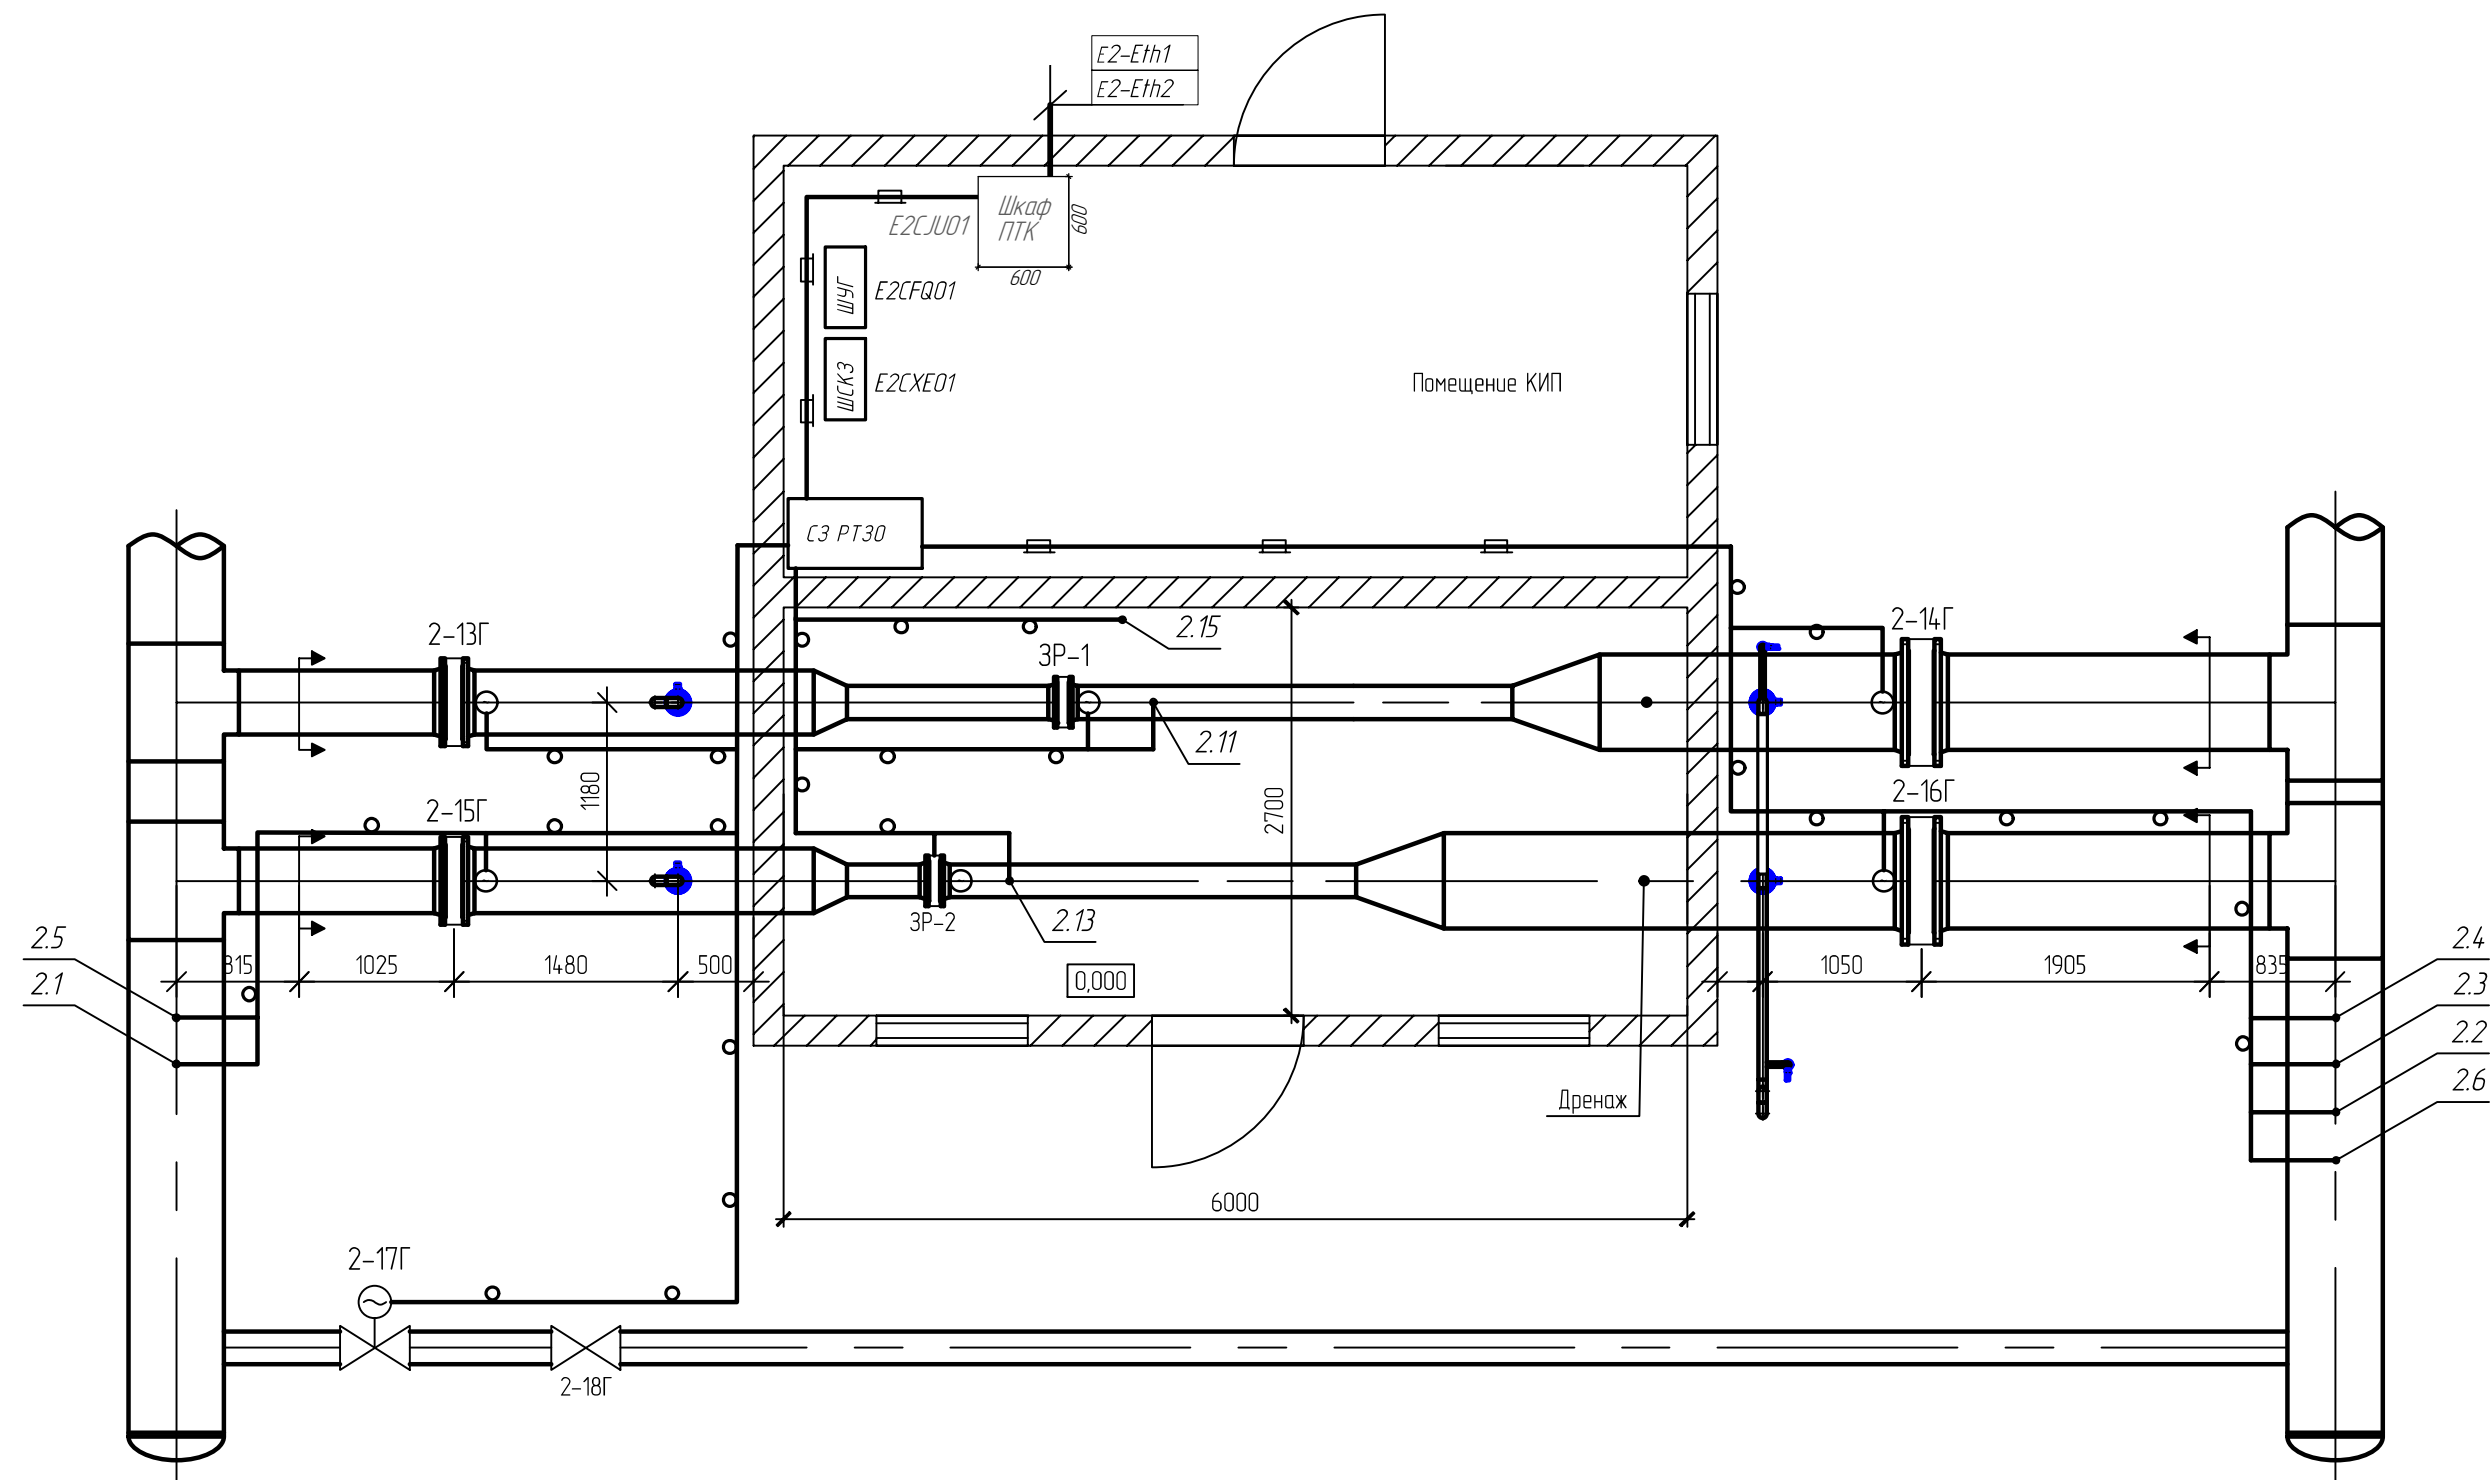

кабели контрольные в трубе ст.

— кабель в проектируемом каб. лотке

					878.2023-АКУ ТП.С7	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7