


План на отм. 0.000  
М1: 100


Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния
1	Котельный зал	64,24	Г
2	Насосная	63,64	
3	РУСН	76,15	
4	Т1	1112	
5	Т2	10,95	
Общая площадь: 5		804,10	



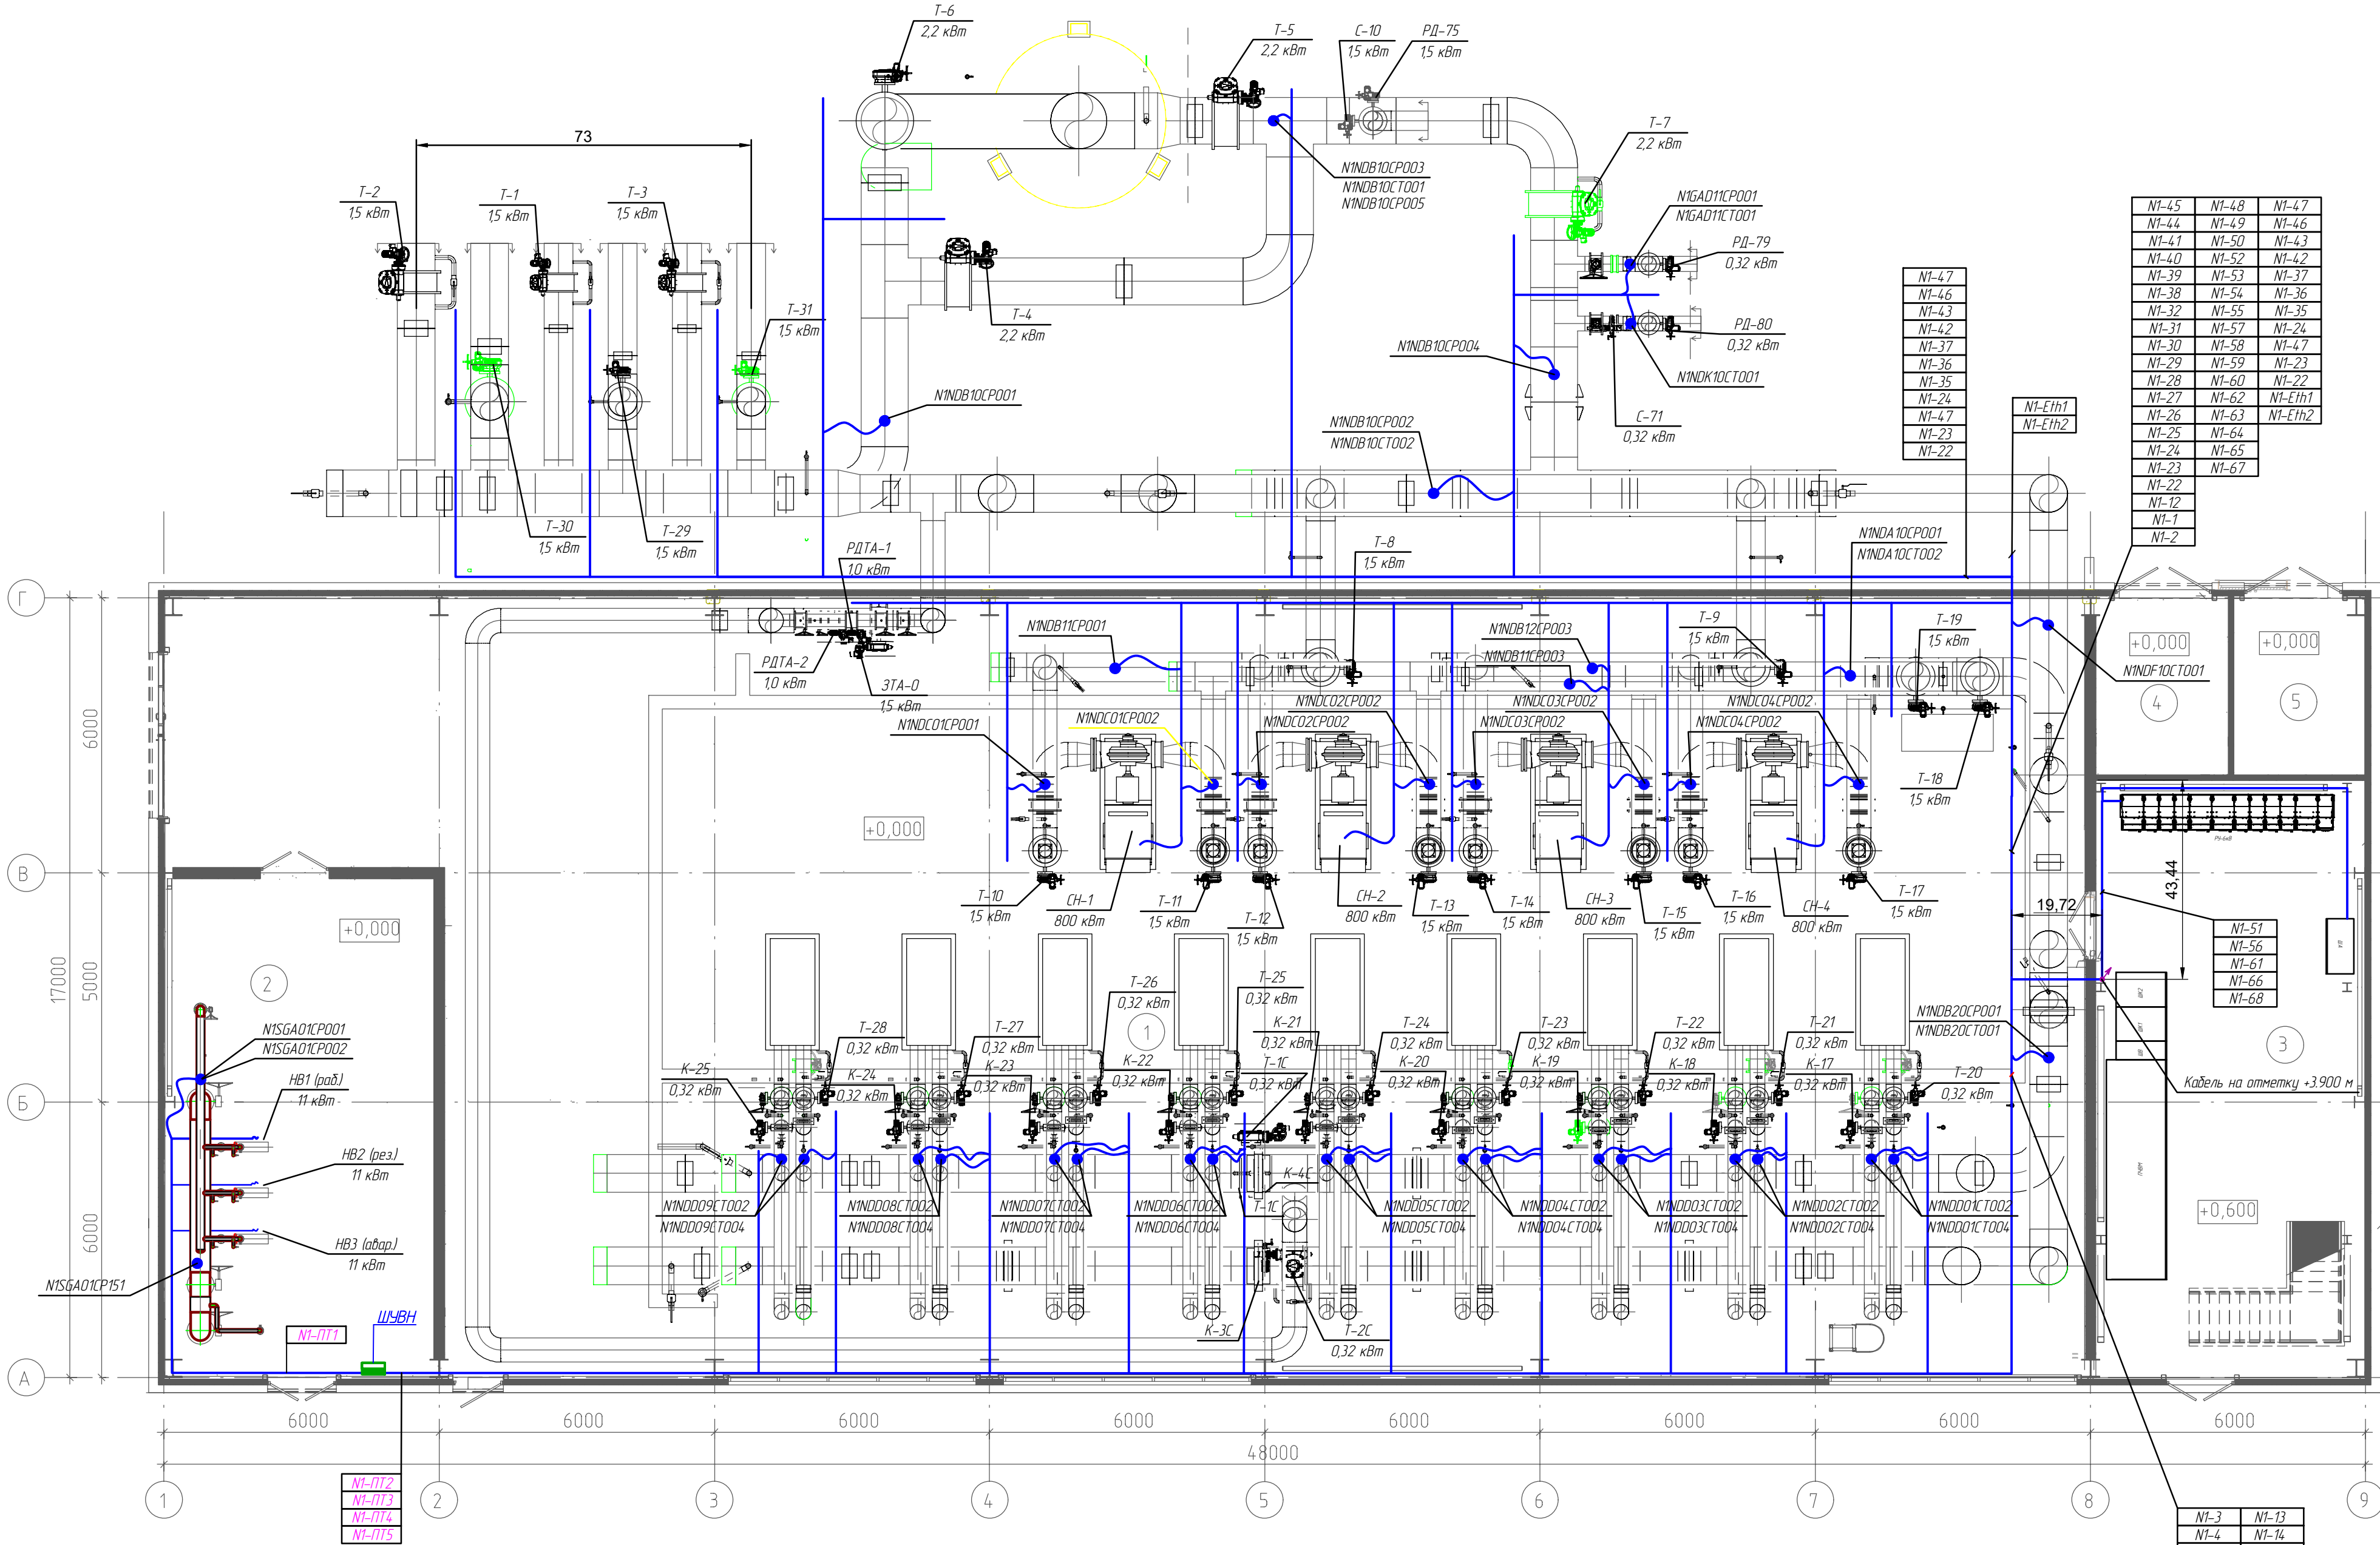


N1-48	N1-47	N1-3	N1-13	N1-51
N1-49	N1-46	N1-4	N1-14	N1-56
N1-50	N1-43	N1-5	N1-15	N1-61
N1-52	N1-42	N1-6	N1-16	N1-66
N1-53	N1-37	N1-7	N1-17	N1-68
N1-54	N1-36	N1-8	N1-18	
N1-55	N1-35	N1-9	N1-19	
N1-57	N1-24	N1-10	N1-20	
N1-58	N1-47	N1-11	N1-21	
N1-59	N1-23	N1-33	N1-34	
N1-60	N1-22			
N1-62	N1-112			
N1-63	N1-113			
N1-64	N1-114			
N1-65	N1-115			
N1-67	N1-E1h1			
N1-45	N1-E1h2			
N1-44				
N1-41				
N1-39				
N1-38				
N1-37				
N1-36				
N1-35				
N1-34				
N1-33				
N1-32				
N1-31				
N1-30				
N1-29				
N1-28				
N1-27				
N1-26				
N1-25				
N1-24				
N1-23				
N1-22				
N1-21				
N1-20				
N1-19				
N1-18				
N1-17				
N1-16				
N1-15				
N1-14				
N1-13				
N1-12				
N1-11				
N1-10				
N1-9				
N1-8				
N1-7				
N1-6				
N1-5				
N1-4				
N1-3				
N1-2				

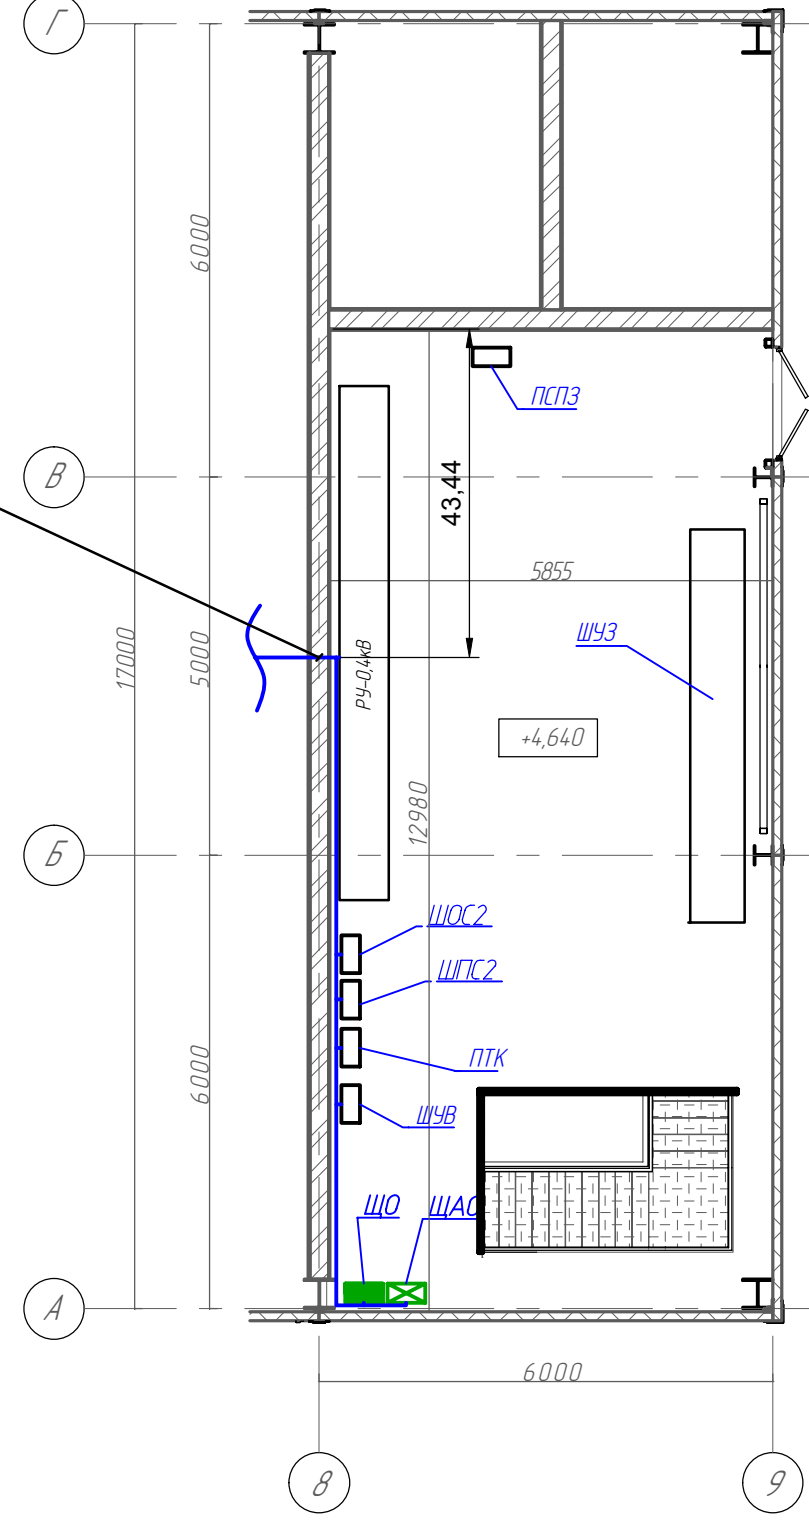План второго этажа на отм. +4.640  
М1:100



- N1-1 - обозначение кабеля
- кабель наверх с более низкой отметки
- кабель в металлорукаве
- существующие кабельные эстакады (эстакады предусмотрены разделом ЭМ2)

Примечание:  
Прокладка кабелей осуществляется по проектируемому лоткам по кабельным эстакадам, предусмотренным в разделе ЭМ2.  
Разрезы эстакады см раздел ЭМ2.  
Контрольные кабели прокладываются выше силовых кабелей.  
Стойки кабельной эстакады крепятся каждые 0,8 м.

					878.2023-А ТМ.2				
					Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработ		Панчугина			05.24	Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							Р	14.1	2
ГИП		Дыч			05.24	План трасс автоматизации	ПКБ АО «Инженерный центр»		
Н. контр.		Ташаева			05.24				