


1 План расположения шкафов ПТК ВК, ЭТО и оборудования верхнего уровня

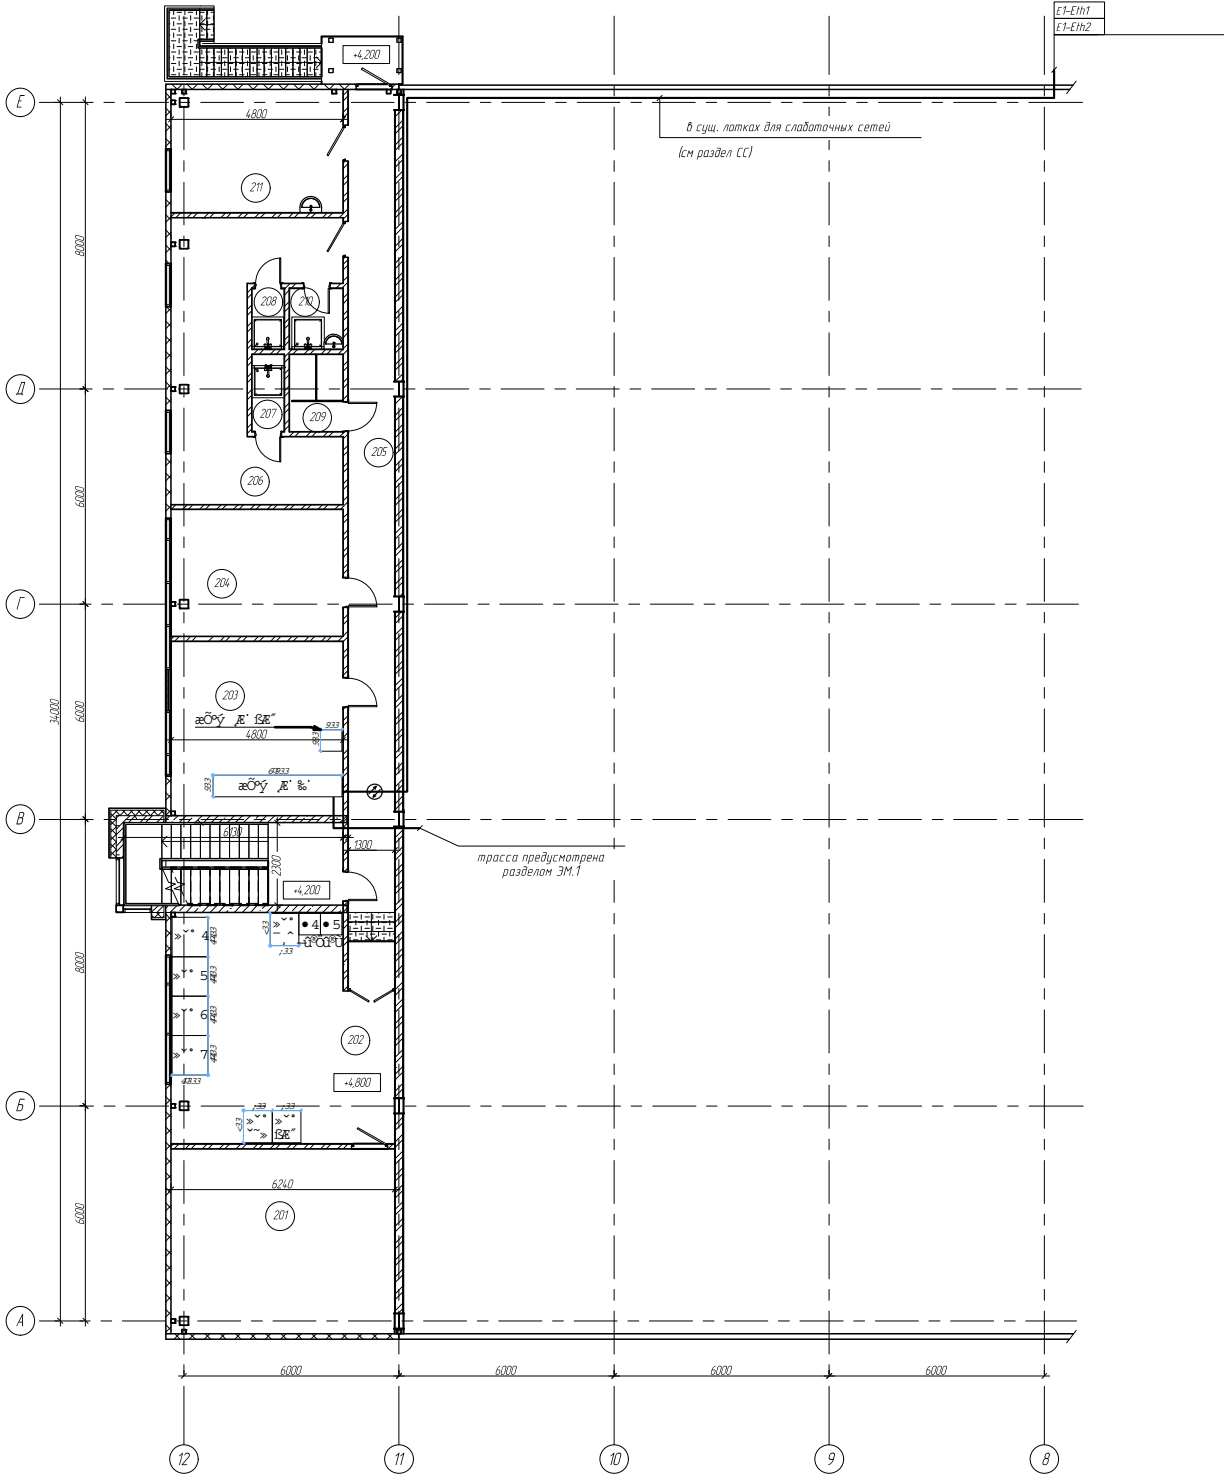


Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кот. помеще-ния
201	Помещение РЧ	32,20	В4
202	Операторская	37,4	В3
203	Аппаратная	23,33	В3
204	Кабинет	16,99	-
205	Коридор	26,34	-
206	Мужской туалет 18 чел. 181	26,93	-
207	Душевая	194	-
208	Душевая	153	-
209	Сан. узел	3,21	-
210	Кладовая уборочного инвентаря	2,55	-
211	Комната приема пищи	16,51	-

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С7

2 План расположения шкафа ПТК Здания теплообменников

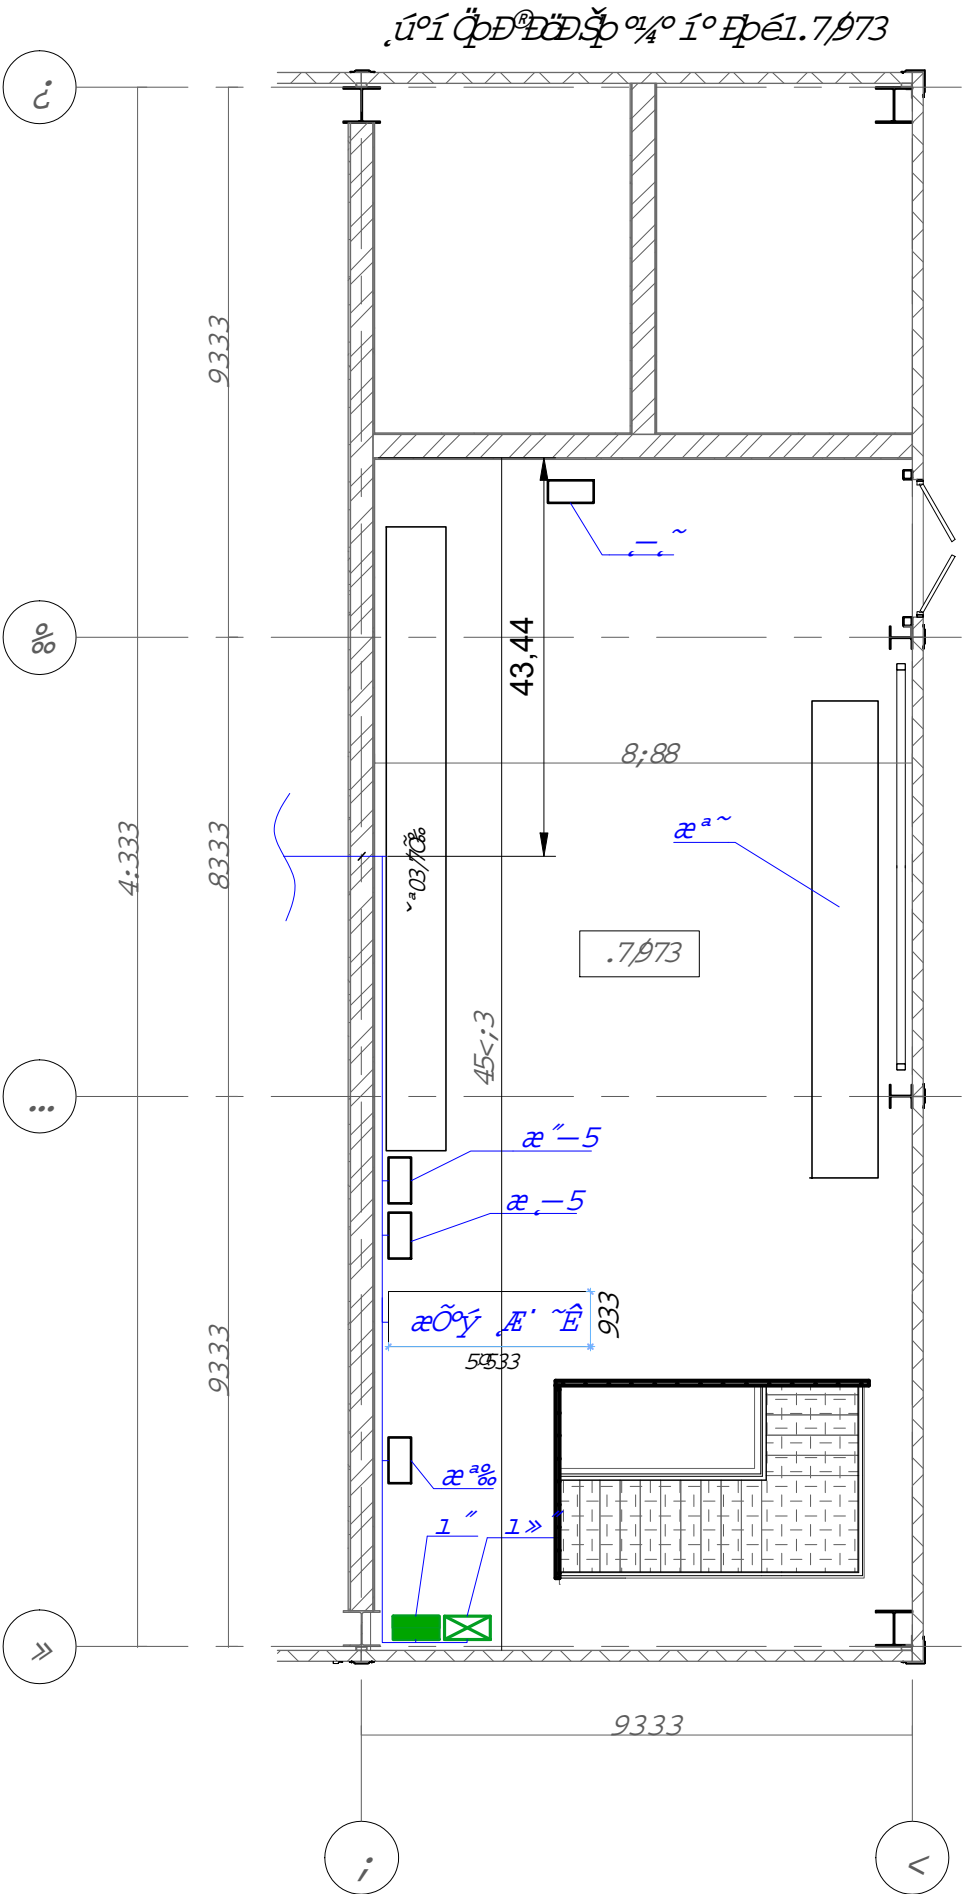

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум</i>	<i>Подп</i>	<i>Дата</i>

878.2023-ACУ ТП.С7

Лист

4


3 План расположения шкафа ПТК НАБ в аккумуляторной насосной

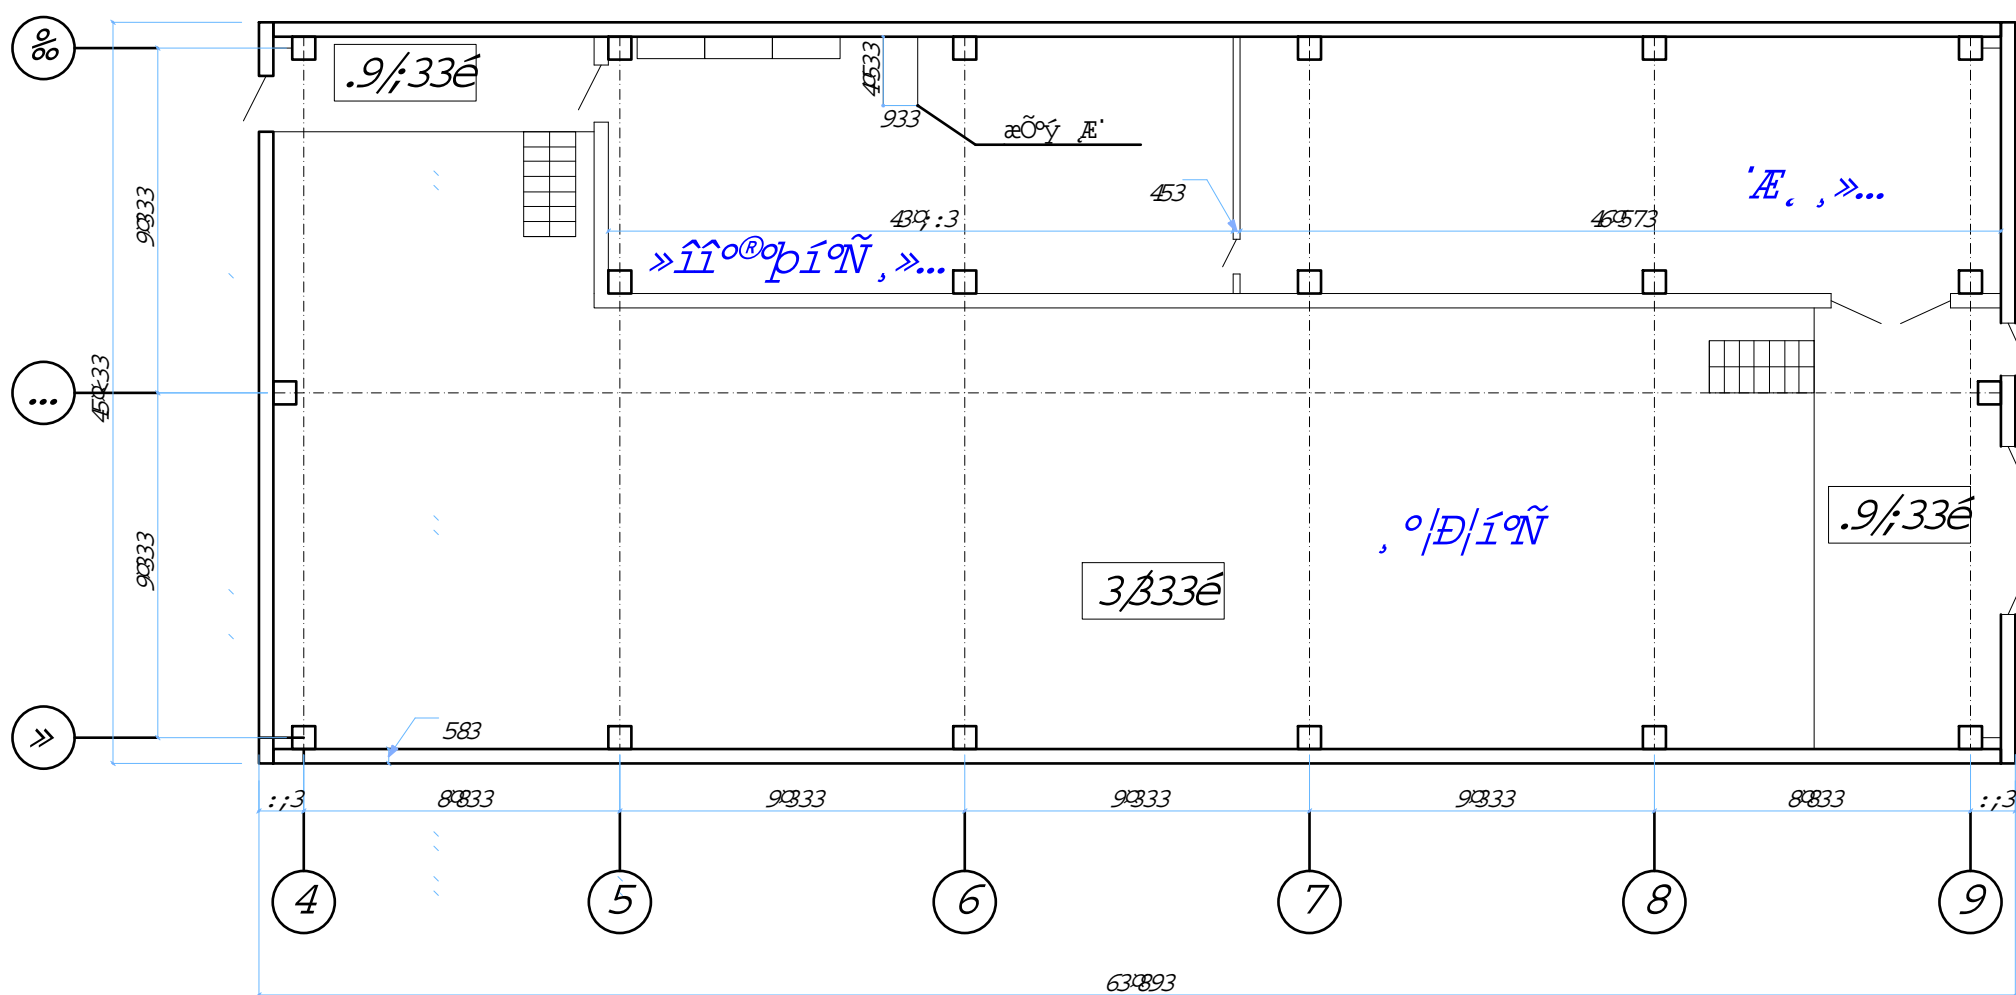

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					878.2023-ACY TIL.C7	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5

4 План расположения шкафа ПТК ГРП-1

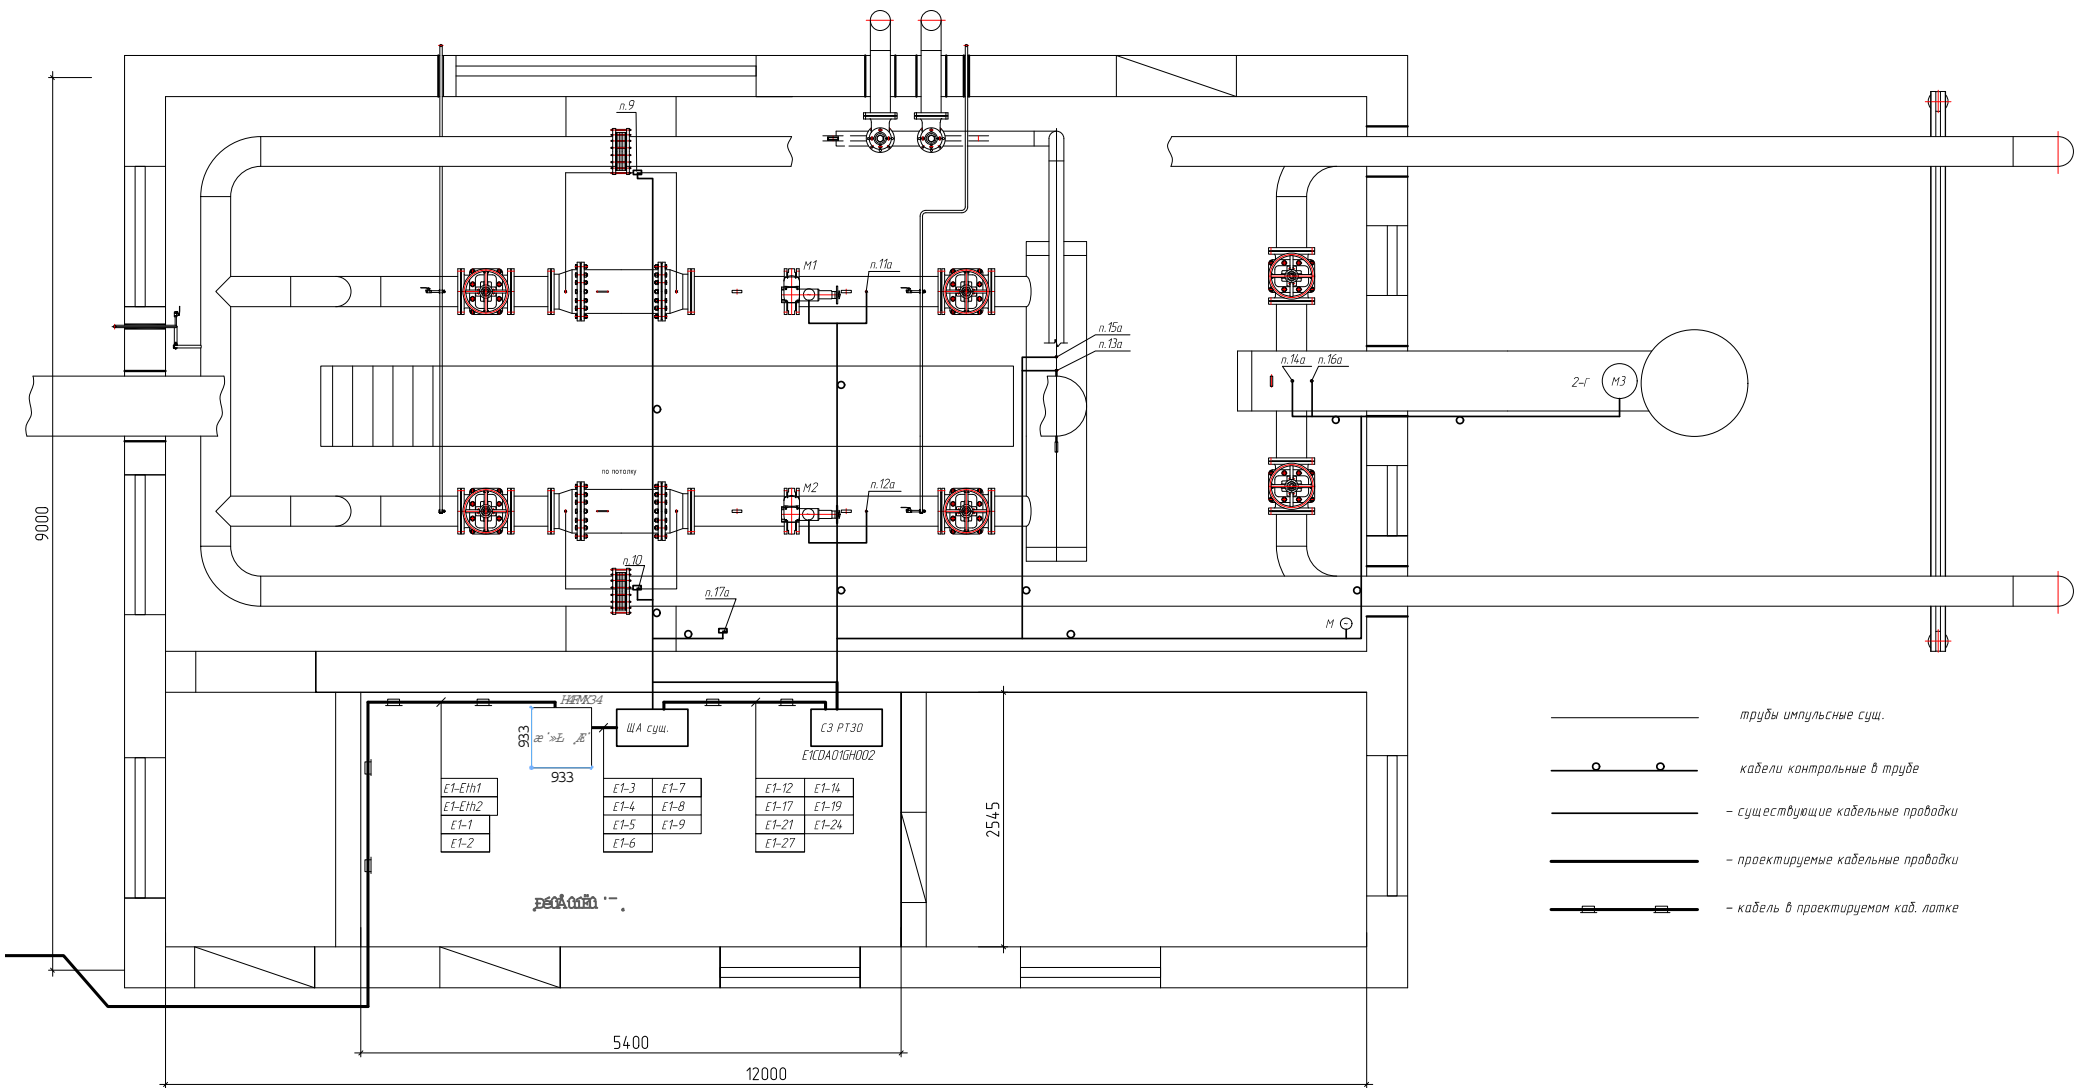


Примечания:
1. Наружную прокладку кабеля по зданию выполнить по сущ. трассе, предусмотренной в части проекта 44.02-012/0023-2015-30, ЭМ.
2. Места расположения сборки задвижек СЗ и шкафа ПТК ГРП-1 уточнить при монтаже.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Выполн. и инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С7	Лист
						6

5 План расположения шкафа ПТК ГРП-2

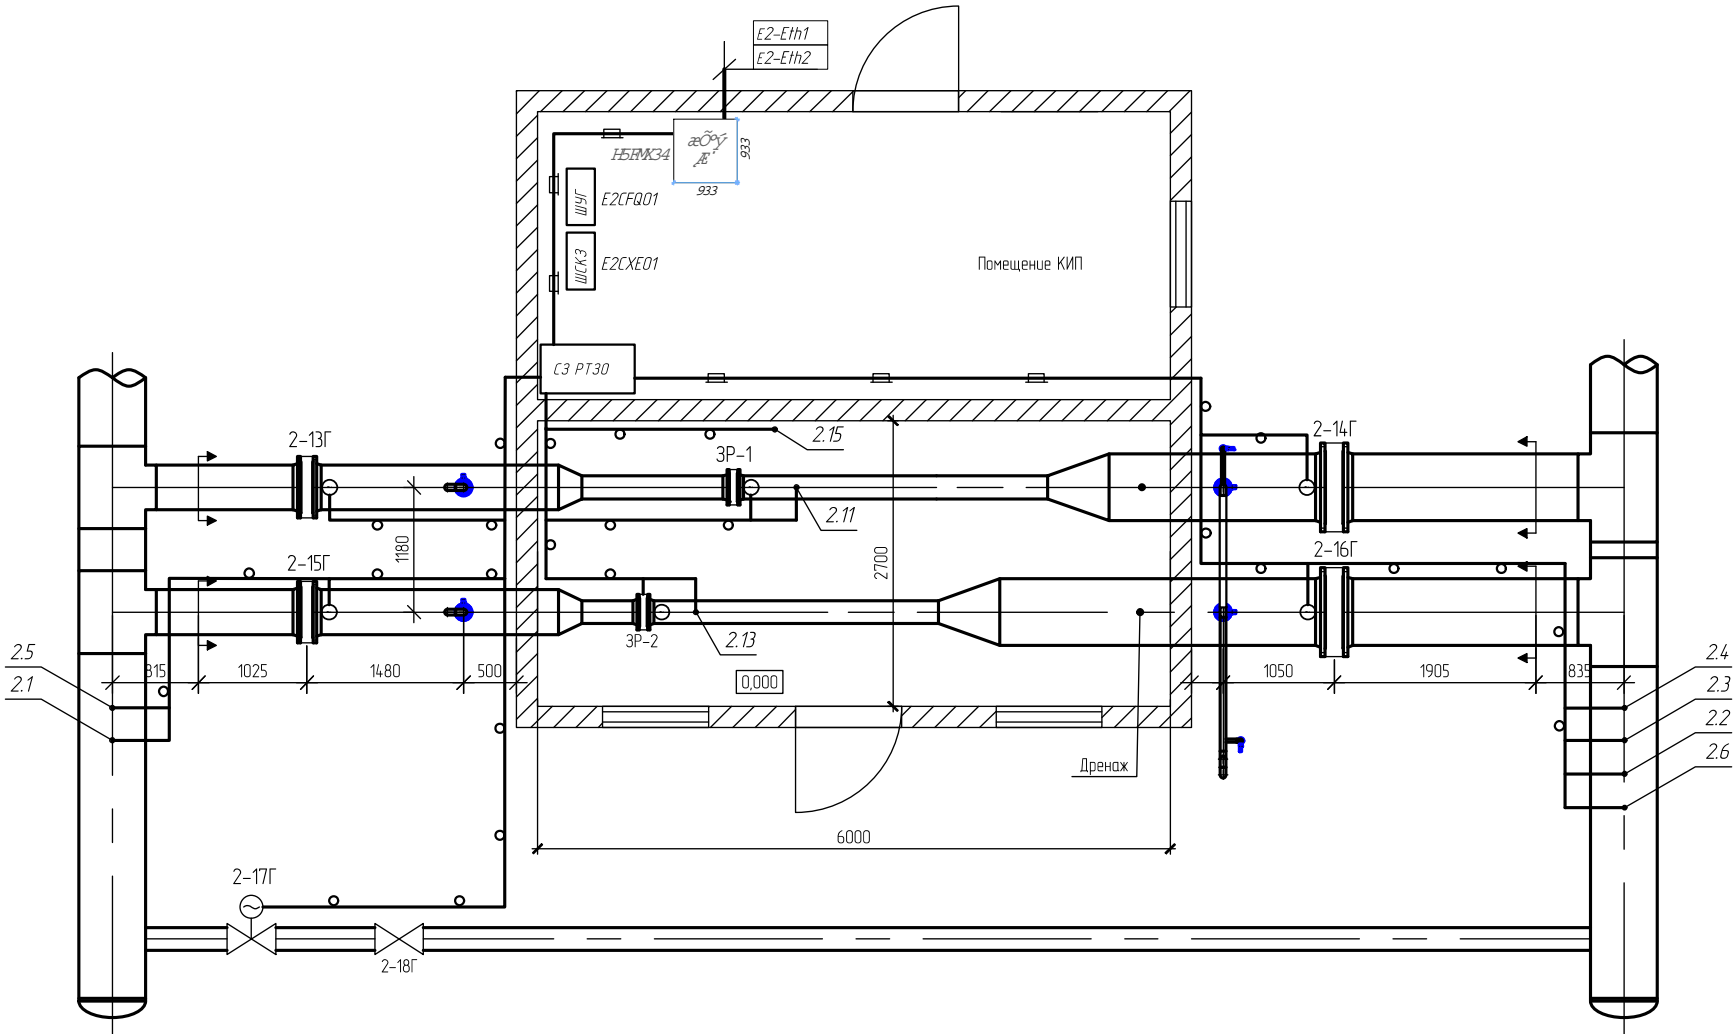

—○—○— кабели контрольные в трубе ст.
—■—■— кабель в проектируемом каб. лотке

					878.2023-АСУ ТП.С7	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7