



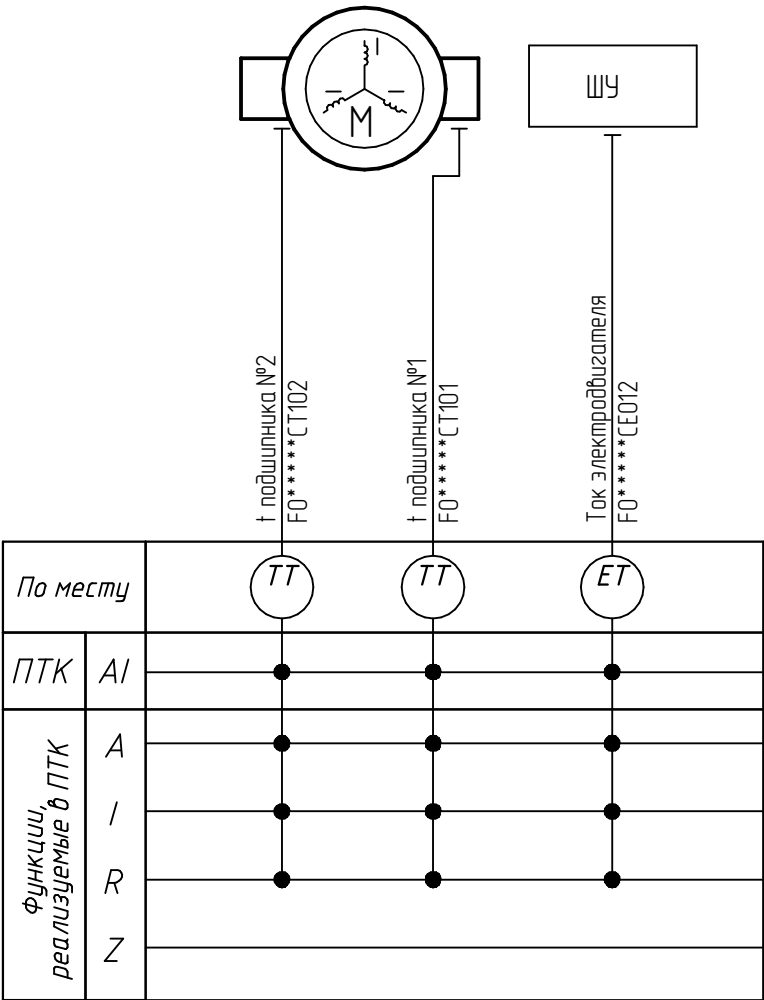

Примечание:
1. Схема выполнена для:
- насосов исходной воды К5.1 – К5.2 (FOGAF01, FOGAF02);
- насосов деаэрированной воды К6.1 – К6.3 (FONDK11, FONDK12, FONDK13);
- насосов рабочей воды К10.5.1, К10.5.2 (FOGADO1, FOGADO2);
Датчики поставляются комплектно с насосом.

Условные обозначения:

A – Технологическая сигнализация	TT – датчик температуры
I – Индикация	
R – Регистрация	ET – датчик силы тока
Z – Технологические защиты	

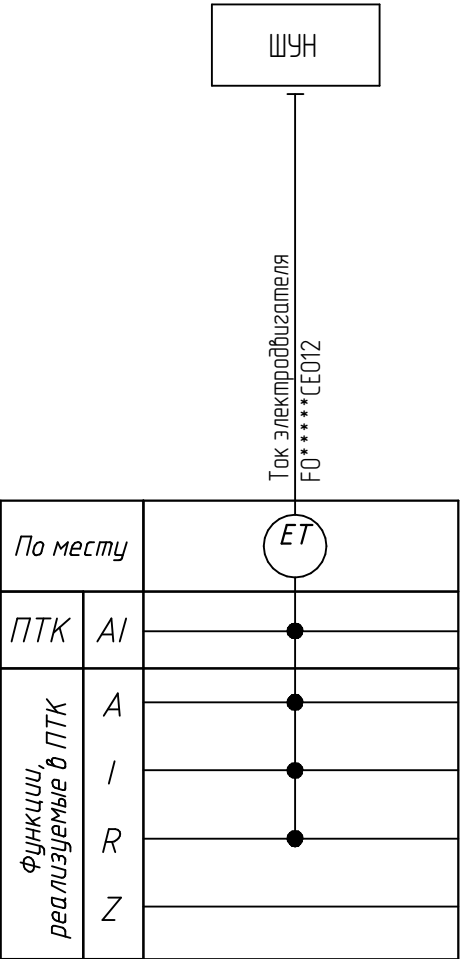

Примечание:
1. Схема выполнена для:
- насосов кислотной промывки НКП-1, НКП-2;
- насосов подпитки котлового контура К23.1, К23.2