

Согласовано					Шифр	Назначение	Значение номиналь-ное	Единица изме-рения	Схема электри-ческая	Схема монтажа		Шифр	Назначение	Значение номиналь-ное	Единица изме-рения	Схема электри-ческая	Схема монтажа		Шифр	Назначение	Значение номиналь-ное	Единица изме-рения	Схема электри-ческая	Схема монтажа
	F1NDG10AA001	Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1				se0001, л.7			F0NDG01AA002	Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1			se0001, л.34			F0GAA01CT001	Температура исходной воды			se0005, л.60				
	F0NDG10AA002	Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды				se0001, л.8			F0NDG12AA002	Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2			se0001, л.35			F0GAA01CP001	Давление исходной воды			se0005, л.60				
	F1NDF10AA001	Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1				se0001, л.9			F0NDG11AA002	Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1			se0001, л.36			F0GAA01CP002	Давление исходной воды до сетчатого фильтра			se0005, л.60				
	F0NDF10AA002	Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды				se0001, л.10			F0GDH11AA001	Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9			se0001, л.37			F0GAA01CP003	Давление исходной воды после сетчатого фильтра			se0005, л.60				
	F2NDG10AA001	Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2				se0001, л.11			F0GCN01AA001	Кран запорный бака раствора щелочи 9Д			se0002, л.41			F0GAF01CP001	Давление сырой воды на всасе НСВ-1 (К5.1)			se0005, л.60				
	F2NDF10AA001	Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2				se0001, л.12			F0GAD12AA801	Регулятор температуры в баке газоотделителя Р-66			se0003, л.42			F0GAF01CP002	Давление сырой воды на напоре НСВ-1 (К5.1)			se0005, л.60				
	F3NDG10AA001	Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3				se0001, л.13			F0GAD16AA801	Регулятор уровня в баке газоотделителя РТ-68			se0003, л.42			F0GAF02CP001	Давление сырой воды на всасе НСВ-2 (К5.2)			se0005, л.60				
	F3NDF10AA001	Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3				se0001, л.14			F0GHJ20AA801	Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63			se0003, л.43			F0GAF02CP002	Давление сырой воды на напоре НСВ-2 (К5.2)			se0005, л.61				
	F4NDG10AA001	Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4				se0001, л.15			F0GAD17AA801	Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5			se0003, л.43			F0GAF10CP001	Давление исходной воды после насосов НСВ			se0005, л.61				
F4NDF10AA001	Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4				se0001, л.16			F0NDG24AA801	Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ-70			se0003, л.44			F0GAF03CP001	Давление исходной воды в трубопроводе байпаса насосов НСВ			se0005, л.61					
F5NDG10AA001	Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5				se0001, л.17			F0NDG20AA803	Регулятор давления обратной котловой воды РД-К			se0003, л.44			F0GAD11CT001	Температура воды аварийной подпитки			se0005, л.61					
F5NDF10AA001	Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5				se0001, л.18			F0GAC01AA801	Регулятор производительности ХВО РД-3			se0003, л.45			F0GAD11CP001	Давление воды аварийной подпитки			se0005, л.61					
F6NDG10AA001	Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6				se0001, л.19			F0GAC01AA802	Регулятор температуры сырой воды РТ-4			se0003, л.45			F0GBK10CL001	Уровень в баке-аккумуляторе запаса котловой воды			se0006, л.83					
F6NDF10AA001	Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6				se0001, л.20			F0GBJ01AA801	Регулятор температуры умягченной воды РТ-71			se0003, л.46			F0GAC01CT101	Температура воды после подогревателя исходной воды К11			se0007, л.84					
F7NDG10AA001	Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7				se0001, л.21			F1NDG10AA801	Затвор дисковый РК.КА1 регулятор расхода воды через ВК-1			se0004, л.47			F0GBJ01CT101	Температура умягченной воды после подогревателя К16			se0007, л.84					
F7NDF10AA001	Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7				se0001, л.22			F2NDG10AA801	Затвор дисковый РК.КА2 регулятор расхода воды через ВК-2			se0004, л.48			F0GAD13CT001	Температура воды в баке-газоотделителе			se0005, л.61					
F8NDG10AA001	Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8				se0001, л.23			F3NDG10AA801	Затвор дисковый РК.КА3 регулятор расхода воды через ВК-3			se0004, л.49			F0GAD14CP001	Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.1			se0005, л.61					
F8NDF10AA001	Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8				se0001, л.24			F4NDG10AA801	Затвор дисковый РК.КА4 регулятор расхода воды через ВК-4			se0004, л.50			F0GAD14CP002	Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.1			se0005, л.62					
F0NDG12AA001	Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2				se0001, л.25			F5NDG10AA801	Затвор дисковый РК.КА5 регулятор расхода воды через ВК-5			se0004, л.51			F0GAD15CP001									

Согласовано					Шифр	Назначение	Значение номиналь-ное	Единица изме-рения	Схема электри-ческая	Схема монтажа		Шифр	Назначение	Значение номиналь-ное	Единица изме-рения	Схема электри-ческая	Схема монтажа																																																																																																																																																																																																																																																			
					F0NDK11 CP001	Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1			se0005, л.63			F0NDG23 CP001	Давление обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции			se0005, л.70																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0NDK11 CP002	Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1			se0005, л.63			F0NDG20 CP001	Давление обратной котловой воды на входе в котельную			se0005, л.71																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0NDK12 CP001	Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2			se0005, л.63			F0GBK11 CP001	Давление на всасе насоса №1 подпитки котлового контура К23.1			se0005, л.71																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0NDK12 CP002	Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2			se0005, л.63			F0GBK11 CP002	Давление на напоре насоса №1 подпитки котлового контура К23.1			se0005, л.71																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0NDK13 CP001	Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3			se0005, л.63			F0GBK12 CP001	Давление на всасе насоса №2 подпитки котлового контура К23.2			se0005, л.71																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0NDK13 CP002	Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3			se0005, л.64			F0GBK12 CP002	Давление на напоре насоса №2 подпитки котлового контура К23.2			se0005, л.71																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GDH11 CL002	Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора			se0006, л.83			F0NDG20 CT001	Температура обратной котловой воды на входе в котельную			se0005, л.71																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0NDK20 CP001	Давление подпитки теплосети от деаэратора			se0005, л.64			F1NDG10 CT001	Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.1			se0005, л.71																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0NDK20 CT001	Температура подпитки теплосети от деаэратора			se0005, л.64			F1NDG10 CP001	Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.1			se0005, л.72																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GHJ11 CP001	Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 1			se0005, л.64			F1NDG10 CT002	Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.1			se0005, л.72																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GHJ11 CT001	Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-1			se0005, л.64			F2NDG10 CT001	Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.2			se0005, л.72																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GHJ11 CP003	Давление греющей воды на ПХОВ-1			se0005, л.64			F2NDG10 CP001	Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.2			se0005, л.72																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GHJ11 CT003	Температура греющей воды на ПХОВ-1			se0005, л.64			F2NDG10 CT002	Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.2			se0005, л.72																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GHJ11 CP002	Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 1			se0005, л.65			F3NDG10 CT001	Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.3			se0005, л.72																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GHJ11 CT002	Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1			se0005, л.65			F3NDG10 CP001	Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.3			se0005, л.72																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GHJ11 CP004	Давление греющей воды после ПХОВ-1			se0005, л.65			F3NDG10 CT002	Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.3			se0005, л.73																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GHJ11 CT004	Температура греющей воды после ПХОВ-1			se0005, л.65			F4NDG10 CT001	Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.4			se0005, л.73																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GHJ12 CP001	Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 2			se0005, л.65			F4NDG10 CP001	Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.4			se0005, л.73																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GHJ12 CT001	Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2			se0005, л.65			F4NDG10 CT002	Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.4			se0005, л.73																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GHJ12 CP003	Давление греющей воды на ПХОВ-2			se0005, л.65			F5NDG10 CT001	Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.5			se0005, л.73																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GHJ12 CT003	Температура греющей воды на ПХОВ-2			se0005, л.66			F5NDG10 CP001	Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.5			se0005, л.73																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GHJ12 CP002	Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 2			se0005, л.66			F5NDG10 CT002	Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.5			se0005, л.73																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GHJ12 CT002	Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-2			se0005, л.66			F6NDG10 CT001	Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.6			se0005, л.74																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GHJ12 CP004	Давление греющей воды после ПХОВ-2			se0005, л.66			F6NDG10 CP001	Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.6			se0005, л.74																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GHJ12 CT004	Температура греющей воды после ПХОВ-2			se0005, л.66			F6NDG10 CT002	Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.6			se0005, л.74																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0GHJ20 CT002	Температура хим.очищенной воды к вакуумному деаэратору подпитки т/с			se0005, л.66			F7NDG10 CT001	Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.7			se0005, л.74																																																																																																																																																																																																																																																				
					F0NDG23 CT001	Температура обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции			se0005, л.66			F7NDG10 CP001	Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.7			se0005, л.74																																																																																																																																																																																																																																																				
																	878.2023-АСУ ТП.СБ.2																																																																																																																																																																																																																																																			
																	РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76																																																																																																																																																																																																																																																			

[illegible]

Согласовано					Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа		Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа		Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа
					F3HHG20 CP003	Давление газа перед котлом до регулятора №3			se0005, л.79			F3HHG20 AA201	Затвор продувной свечи газа котла №3			se0022, л.114			Z0CJU01 GH005	Питание ИБП в норме (Серв 1)			se0023, л.118	
					F3HHG20 CP004	Давление газа перед котлом после регулятора №3			se0005, л.79			F4HHG20 AA801	Заслонка регулирующая газа котла №4			se0021, л.108			Z0CJU01 GH009	Дверь шкафа открыта (Серв 1)			se0023, л.119	
					F4HHG20 CP001	Давление газа перед фильтром котла №4			se0005, л.79			F4HHG20 AA201	Затвор продувной свечи газа котла №4			se0022, л.114			Z0CJU02 GH001	Питание ввода №1 в норме (Серв 2)			se0023, л.119	
					F4HHG20 CP002	Давление газа после фильтра котла №4			se0005, л.79			F5HHG20 AA801	Заслонка регулирующая газа котла №5			se0021, л.109			Z0CJU02 GH002	Питание ввода №2 в норме (Серв 2)			se0023, л.119	
					F4HHG20 CP003	Давление газа перед котлом до регулятора №4			se0005, л.79			F5HHG20 AA201	Затвор продувной свечи газа котла №5			se0022, л.115			Z0CJU02 GH003	Ввод 1 включен (Серв 2)			se0023, л.119	
					F4HHG20 CP004	Давление газа перед котлом после регулятора №4			se0005, л.79			F6HHG20 AA801	Заслонка регулирующая газа котла №6			se0021, л.110			Z0CJU02 GH004	Ввод 2 включен (Серв 2)			se0023, л.119	
					F5HHG20 CP001	Давление газа перед фильтром котла №5			se0005, л.80			F6HHG20 AA201	Затвор продувной свечи газа котла №6			se0022, л.115			Z0CJU02 GH005	Питание ИБП в норме (Серв 2)			se0023, л.119	
					F5HHG20 CP002	Давление газа после фильтра котла №5			se0005, л.80			F7HHG20 AA801	Заслонка регулирующая газа котла №7			se0021, л.111			Z0CJU02 GH009	Дверь шкафа открыта (Серв 2)			se0023, л.119	
					F5HHG20 CP003	Давление газа перед котлом до регулятора №5			se0005, л.80			F7HHG20 AA201	Затвор продувной свечи газа котла №7			se0022, л.116			K-F0-БВД10	Сигналы с щита КИП БВД-10			se0020, л.120	
				F5HHG20 CP004	Давление газа перед котлом после регулятора №5			se0005, л.80			F8HHG20 AA801	Заслонка регулирующая газа котла №8			se0021, л.112			K-F0-K4.1	Сигналы с ШУ К4.1-К4.4			se0020, л.120		
				F6HHG20 CP001	Давление газа перед фильтром котла №6			se0005, л.80			F8HHG20 AA201	Затвор продувной свечи газа котла №8			se0022, л.116			K-F0-K5.1	Сигналы с ШУ К5.1, К5.2			se0020, л.120		
				F6HHG20 CP002	Давление газа после фильтра котла №6			se0005, л.80			F0EKG10 AA001	Задвижка ГК-3			se0001, л.38			K-F0-K6.1	Сигналы с ШУ К6.1-К6.3			se0020, л.120		
				F6HHG20 CP003	Давление газа перед котлом до регулятора №6			se0005, л.80			F0EKG10 AA002	Затвор дисковый на котлы №1-5			se0001, л.39			K-F0-K10.5.1	Сигналы с ШУ К10.5.1, К10.5.2			se0020, л.120		
				F6HHG20 CP004	Давление газа перед котлом после регулятора №6			se0005, л.81			F0EKG10 AA003	Затвор дисковый на котлы №6-8			se0001, л.40			K-F0-K23.1	Сигналы с ШУ К23.1, К23.2			se0020, л.120		
				F7HHG20 CP001	Давление газа перед фильтром котла №7			se0005, л.81			F0CJU01 GH001	Питание ввода №1 в норме (БК)			se0023, л.117			K-F0-НКП1	Сигналы с ШУ НКП-1, НКП-2			se0020, л.120		
				F7HHG20 CP002	Давление газа после фильтра котла №7			se0005, л.81			F0CJU01 GH002	Питание ввода №2 в норме (БК)			se0023, л.117			K-F0-K12	Сигналы с ШУ К12			se0020, л.121		
				F7HHG20 CP003	Давление газа перед котлом до регулятора №7			se0005, л.81			F0CJU01 GH003	Ввод 1 включен (БК)			se0023, л.117			K-F0-УУГ1	Сигналы со шкафа УУГ1			se0020, л.121		
				F7HHG20 CP004	Давление газа перед котлом после регулятора №7			se0005, л.81			F0CJU01 GH004	Ввод 2 включен (БК)			se0									

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-1 на входе котловой воды в БК-1
F1NDG10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

1X 1 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 22 23 24

F0-M1-A1 F0-M1-A5 F0-M1-A11 F0-M1-A12 F0-M1-A9 F0-M1-A7 F0-M1-A19 F0-M1-A20 F0-M1-A8 F0-M1-A6 F0-M1-A30 F0-M1-XM01 F0-A220-M1 F0-M1-N

Шкаф АСУТП БК (F0CJU01)

XT1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

F0-M1-A1 F0-M1-A5 F0-M1-A11 F0-M1-A12 F0-M1-A19 F0-M1-A20 F0-M1-A9 F0-M1-A7 F0-M1-A8 F0-M1-A6 F0-M1-A30 F0-M1-N F0-M1-XM01 F0-A220-M1

11 12 K1-10 A1 A2 DO1-1B DO1-1A

11 14 K1-03 A1 A2 DO1-2B DO1-2A

11 14 K1-04 A1 A2 DO1-3B DO1-3A

A1 A2 K1-01 11 14 D11-B1 D11-C1

A1 A2 K1-08 11 14 D11-B2 D11-C2

A1 A2 K1-02 11 14 D11-B3 D11-C3

A1 A2 K1-09 11 14 D11-B4 D11-C4

A1 A2 K1-05 11 14 D11-B5 D11-C5

A1 A2 K1-11 11 14 D11-B6 D11-C6

A6.1 1B 1A 2B 2A 3B 3A A5.1 B1 C1 B2 C2 B3 C3 B4 C4 B5 C5 B6 C6

Module Терминальная панель TP-O Module Терминальная панель TP-D

Стоп Открыть Закрыть Не открыт Превышение момента на открытие Не закрыт Превышение момента на закрытие Дистанционный режим работы Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3 CIDC-6-3-0-3-3

XP1 M12510-0 XP1 M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Разработал Чураков

Проверил Корепанов

Н.контр. Агафонов

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 7

Схема электрическая se0001: F1NDG10AA001

Стадия Лист Листов

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый секционирующий K-1С на коллекторе обратной котловой воды F0NDG10AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

2X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M2-A1

F0-M2-A5

F0-M2-A11

F0-M2-A12

F0-M2-A9

F0-M2-A7

F0-M2-A19

F0-M2-A20

F0-M2-A8

F0-M2-A6

F0-M2-A30

F0-M2-XM01

F0-A220-M2

F0-M2-N

F0-A3

KBBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M2-A1

F0-M2-A5

F0-M2-A11

F0-M2-A12

F0-M2-A19

F0-M2-A20

F0-M2-A9

F0-M2-A7

F0-M2-A8

F0-M2-A6

F0-M2-A30

F0-M2-N

F0-M2-XM01

F0-A220-M2

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

D01-4B

D01-4A

D01-5B

D01-5A

D01-6B

D01-6A

D11-B7

D11-C7

D11-B8

D11-C8

D11-B9

D11-C9

D11-B10

D11-C10

D11-B11

D11-C11

D11-B12

D11-C12

A6.1

4B

4A

5B

5A

6B

6A

A5.1

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 8

Схема электрическая se0001: F0NDG10AA002

Стадия Лист Листов

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Разработал Чураков

Проверил Корепанов

Н.контр. Агафонов

07.25

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1
F1NDF10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

3X 1 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 22 23 24

F0-M3-A1 F0-M3-A5 F0-M3-A11 F0-M3-A12 F0-M3-A9 F0-M3-A7 F0-M3-A19 F0-M3-A20 F0-M3-A8 F0-M3-A6 F0-M3-A30 F0-M3-XM01 F0-A220-M3 F0-M3-N

F0-A5

KVBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

ХТЗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

F0-M3-A1 F0-M3-A5 F0-M3-A11 F0-M3-A12 F0-M3-A19 F0-M3-A20 F0-M3-A9 F0-M3-A7 F0-M3-A8 F0-M3-A6 F0-M3-A30 F0-M3-N F0-M3-XM01 F0-A220-M3

11 12

K3-10

A1 A2

DO1-7B DO1-7A

11 14

K3-03

A1 A2

DO1-8B DO1-8A

11 14

K3-04

A1 A2

DO1-9B DO1-9A

A1 A2

K3-01

11 14

D11-B13 D11-C13

A1 A2

K3-08

11 14

D11-B14 D11-C14

A1 A2

K3-02

11 14

D11-B15 D11-C15

A1 A2

K3-09

11 14

D11-B16 D11-C16

A1 A2

K3-05

11 14

D11-B17 D11-C17

A1 A2

K3-11

11 14

D11-B18 D11-C18

A6.1 7B 7A 8B 8A 9B 9A A5.1 B13 C13 B14 C14 B15 C15 B16 C16 B17 C17 B18 C18

Module Терминальная панель TP-O Module Терминальная панель TP-D

Стоп Открыть Закрыть Не открыт Превышение момента на открытие Не закрыт Превышение момента на закрытие Дистанционный режим работы Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3 CIDC-6-3-0-3-3

XP1 M12510-0 XP1 M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F1NDF10AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-3 на входе котловой воды в ВК-2
F2NDG10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

5X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M5-A1

F0-M5-A5

F0-M5-A11

F0-M5-A12

F0-M5-A9

F0-M5-A7

F0-M5-A19

F0-M5-A20

F0-M5-A8

F0-M5-A6

F0-M5-A30

F0-M5-XM01

F0-A220-M5

F0-M5-N

F0-A9

KVBГнг(A)-LS 19x1.0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M5-A1

F0-M5-A5

F0-M5-A11

F0-M5-A12

F0-M5-A19

F0-M5-A20

F0-M5-A9

F0-M5-A7

F0-M5-A8

F0-M5-A6

F0-M5-A30

F0-M5-N

F0-M5-XM01

F0-A220-M5

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K5-10

A1

A2

DO1-13B

DO1-13A

11

14

11

14

A1

A2

K5-03

A1

A2

DO1-14B

DO1-14A

11

14

11

14

A1

A2

K5-04

A1

A2

DO1-15B

DO1-15A

A1

A2

K5-01

11

14

D11-B25

D11-C25

A1

A2

K5-08

11

14

D11-B26

D11-C26

A1

A2

K5-02

11

14

D11-B27

D11-C27

A1

A2

K5-09

11

14

D11-B28

D11-C28

A1

A2

K5-05

11

14

D11-B29

D11-C29

A1

A2

K5-11

11

14

D11-B30

D11-C30

A6.1

13B

13A

14B

14A

15B

15A

A5.1

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

РД

11

Разработал

Чураков

07.25

Схема электрическая se0001: F2NDG10AA001

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2
F2NDF10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

6х 1 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 22 23 24

F0-M6-A1 F0-M6-A5 F0-M6-A11 F0-M6-A12 F0-M6-A9 F0-M6-A7 F0-M6-A19 F0-M6-A20 F0-M6-A8 F0-M6-A6 F0-M6-A30 F0-M6-XM01 F0-A220-M6 F0-M6-N

F0-A11

KVBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L= Lg= Lt=

ШТ6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

F0-M6-A1 F0-M6-A5 F0-M6-A11 F0-M6-A12 F0-M6-A19 F0-M6-A20 F0-M6-A9 F0-M6-A7 F0-M6-A8 F0-M6-A6 F0-M6-A30 F0-M6-N F0-M6-XM01 F0-A220-M6

L6 N N

11 12 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14

K6-10 K6-03 K6-04 K6-01 K6-08 K6-02 K6-09 K6-05 K6-11

A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2

11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14

DO1-16B DO1-16A DO1-17B DO1-17A DO1-18B DO1-18A D12-B1 D12-C1 D12-B2 D12-C2 D12-B3 D12-C3 D12-B4 D12-C4 D12-B5 D12-C5 D12-B6 D12-C6

A6.1 16B 16A 17B 17A 18B 18A A5.2 B1 C1 B2 C2 B3 C3 B4 C4 B5 C5 B6 C6

Module Терминальная панель TP-O Module Терминальная панель TP-D

Стоп Открыть Закрыть Не открыт Превышение момента на открытие Не закрыт Превышение момента на закрытие Дистанционный режим работы Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3 CIDC-6-3-0-3-3

XP1 M12510-0 XP1 M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 12

Схема электрическая se0001: F2NDF10AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-5 на входе котловой воды в ВК-3
F3NDG10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

7X 1 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 22 23 24

F0-M7-A1 F0-M7-A5 F0-M7-A11 F0-M7-A12 F0-M7-A9 F0-M7-A7 F0-M7-A19 F0-M7-A20 F0-M7-A8 F0-M7-A6 F0-M7-A30 F0-M7-XM01 F0-A220-M7 F0-M7-N

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

F0-M7-A1 F0-M7-A5 F0-M7-A11 F0-M7-A12 F0-M7-A19 F0-M7-A20 F0-M7-A9 F0-M7-A7 F0-M7-A8 F0-M7-A6 F0-M7-A30 F0-M7-N F0-M7-XM01 F0-A220-M7

11 12 K7-10 A1 A2 DO1-19B DO1-19A

11 14 K7-03 A1 A2 DO1-20B DO1-20A

11 14 K7-04 A1 A2 DO1-21B DO1-21A

A1 A2 K7-01 D/2-B7 D/2-C7

A1 A2 K7-08 D/2-B8 D/2-C8

A1 A2 K7-02 D/2-B9 D/2-C9

A1 A2 K7-09 D/2-B10 D/2-C10

A1 A2 K7-05 D/2-B11 D/2-C11

A1 A2 K7-11 D/2-B12 D/2-C12

A6.1 19B 19A 20B 20A 21B 21A A5.2 B7 C7 B8 C8 B9 C9 B10 C10 B11 C11 B12 C12

Module Терминальная панель TP-O Module Терминальная панель TP-D

Стоп Открыть Закрыть Не открыт Превышение момента на открытие Не закрыт Превышение момента на закрытие Дистанционный режим работы Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3 CIDC-6-3-0-3-3

XP1 M12510-0 XP1 M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 13


Схема электрическая se0001: F3NDG10AA001

Разработал Чураков Проверил Корепанов Н.контр. Агафонов

07.25

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

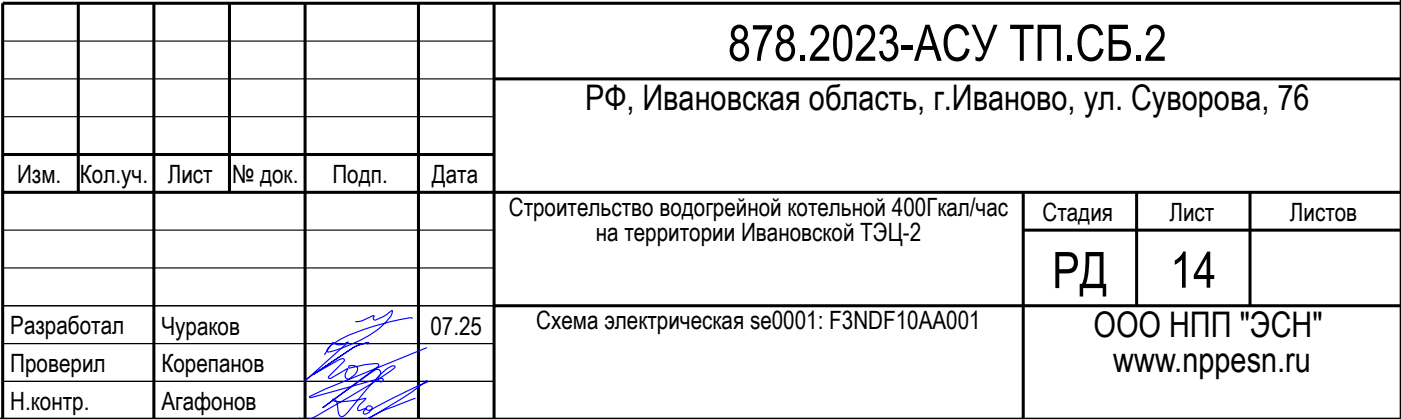

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-7 на входе котловой воды в ВК-4
F4NDG10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

9х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M9-A1

F0-M9-A5

F0-M9-A11

F0-M9-A12

F0-M9-A9

F0-M9-A7

F0-M9-A19

F0-M9-A20

F0-M9-A8

F0-M9-A6

F0-M9-A30

F0-M9-XM01

F0-A220-M9

F0-M9-N

F0-A17

KVBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

ХТ9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M9-A1

F0-M9-A5

F0-M9-A11

F0-M9-A12

F0-M9-A19

F0-M9-A20

F0-M9-A9

F0-M9-A7

F0-M9-A8

F0-M9-A6

F0-M9-A30

F0-M9-N

F0-M9-XM01

F0-A220-M9

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K9-10

A1

A2

DO1-25B

DO1-25A

11

14

11

14

A1

A2

DO1-26B

DO1-26A

11

14

11

14

A1

A2

DO1-27B

DO1-27A

A1

A2

K9-01

11

14

D/2-B19

D/2-C19

A1

A2

K9-08

11

14

D/2-B20

D/2-C20

A1

A2

K9-02

11

14

D/2-B21

D/2-C21

A1

A2

K9-09

11

14

D/2-B22

D/2-C22

A1

A2

K9-05

11

14

D/2-B23

D/2-C23

A1

A2

K9-11

11

14

D/2-B24

D/2-C24

A6.1

25B

25A

26B

26A

27B

27A

A5.2

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25


Схема электрическая se0001: F4NDG10AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

	Согласовано	
	Инв. № подл.	Взамен инв. №
	Подп. и дата	

Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода

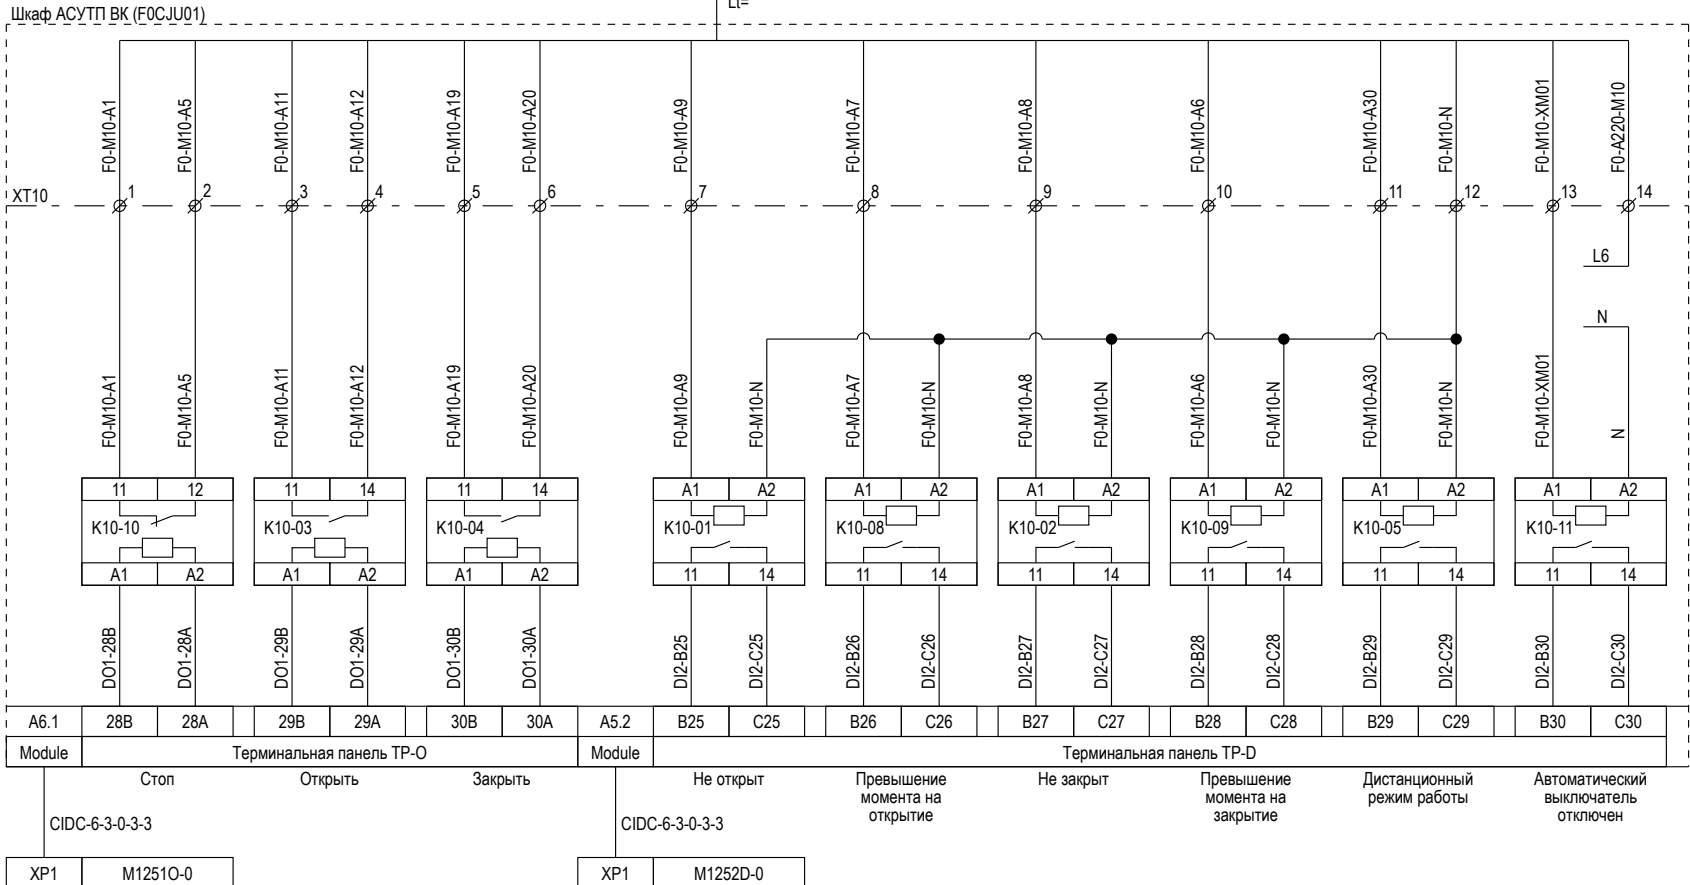

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	16	
Разработал	Чураков				07.25		Схема электрическая se0001: F4NDF10AA001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-9 на входе котловой воды в БК-5
F5NDG10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

11X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M11-A1

F0-M11-A5

F0-M11-A11

F0-M11-A12

F0-M11-A9

F0-M11-A7

F0-M11-A19

F0-M11-A20

F0-M11-A8

F0-M11-A6

F0-M11-A30

F0-M11-XM01

F0-A220-M11

F0-M11-N

F0-A21

KVBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП БК (F0CJU01)

XT11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M11-A1

F0-M11-A5

F0-M11-A11

F0-M11-A12

F0-M11-A19

F0-M11-A20

F0-M11-A9

F0-M11-A7

F0-M11-A8

F0-M11-A6

F0-M11-A30

F0-M11-N

F0-M11-XM01

F0-A220-M11

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

A1

A2

K11-10

A1

A2

D02-1B

D02-1A

D02-2B

D02-2A

D02-3B

D02-3A

A1

A2

K11-01

11

14

D13-B1

D13-C1

A1

A2

K11-08

11

14

D13-B2

D13-C2

A1

A2

K11-02

11

14

D13-B3

D13-C3

A1

A2

K11-09

11

14

D13-B4

D13-C4

A1

A2

K11-05

11

14

D13-B5

D13-C5

A1

A2

K11-11

11

14

D13-B6

D13-C6

A6.2

1B

1A

2B

2A

3B

3A

A5.3

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F5NDG10AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-10 на выходе котловой воды из ВК-5
F5NDF10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

12X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M12-A1

F0-M12-A5

F0-M12-A11

F0-M12-A12

F0-M12-A9

F0-M12-A7

F0-M12-A19

F0-M12-A20

F0-M12-A8

F0-M12-A6

F0-M12-A30

F0-M12-XM01

F0-A220-M12

F0-M12-N

F0-A23

KVBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M12-A1

F0-M12-A5

F0-M12-A11

F0-M12-A12

F0-M12-A19

F0-M12-A20

F0-M12-A9

F0-M12-A7

F0-M12-A8

F0-M12-A6

F0-M12-A30

F0-M12-N

F0-M12-XM01

F0-A220-M12

F0-M12-N

11

12

K12-10

A1

A2

D02-4B

D02-4A

11

14

K12-03

A1

A2

D02-5B

D02-5A

11

14

K12-04

A1

A2

D02-6B

D02-6A

A1

A2

K12-01

11

14

D13-B7

D13-C7

A1

A2

K12-08

11

14

D13-B8

D13-C8

A1

A2

K12-02

11

14

D13-B9

D13-C9

A1

A2

K12-09

11

14

D13-B10

D13-C10

A1

A2

K12-05

11

14

D13-B11

D13-C11

A1

A2

K12-11

11

14

D13-B12

D13-C12

A6.2

4B

4A

5B

5A

6B

6A

A5.3

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25


Схема электрическая se0001: F5NDF10AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

Оборудование
KKS
Клеммник шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Питание 220В
Ноль 220В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода

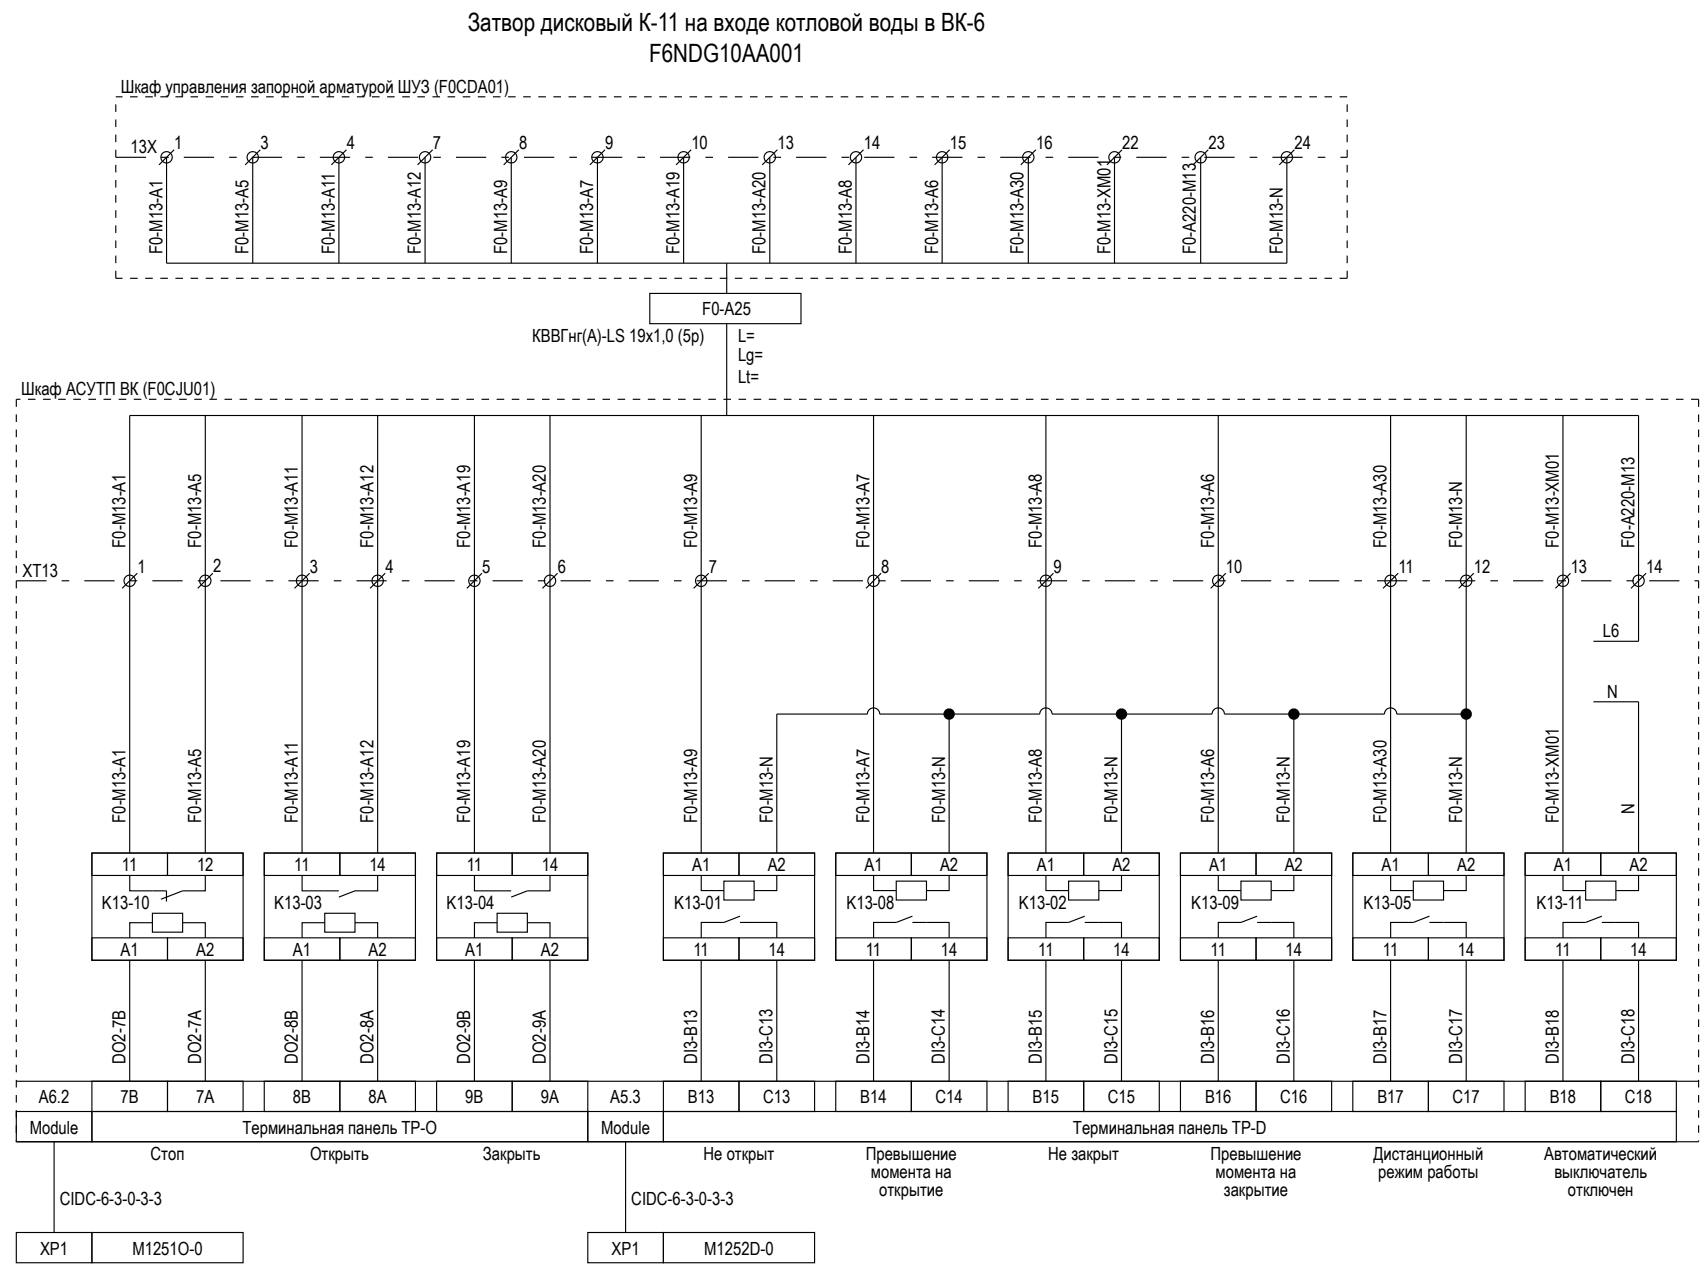

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	19	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0001: F6NDG10AA001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-12 на выходе котловой воды из ВК-6
F6NDF10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

14X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M14-A1

F0-M14-A5

F0-M14-A11

F0-M14-A12

F0-M14-A9

F0-M14-A7

F0-M14-A19

F0-M14-A20

F0-M14-A8

F0-M14-A6

F0-M14-A30

F0-M14-XM01

F0-A220-M14

F0-M14-N

F0-A27

KBBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M14-A1

F0-M14-A5

F0-M14-A11

F0-M14-A12

F0-M14-A19

F0-M14-A20

F0-M14-A9

F0-M14-A7

F0-M14-A8

F0-M14-A6

F0-M14-A30

F0-M14-N

F0-M14-XM01

F0-A220-M14

F0-M14-N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

D02-10B

D02-10A

D02-11B

D02-11A

D02-12B

D02-12A

D13-B19

D13-C19

D13-B20

D13-C20

D13-B21

D13-C21

D13-B22

D13-C22

D13-B23

D13-C23

D13-B24

D13-C24

A6.2

10B

10A

11B

11A

12B

12A

A5.3

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F6NDF10AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-13 на входе котловой воды в ВК-7
F7NDG10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

15X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M15-A1

F0-M15-A5

F0-M15-A11

F0-M15-A12

F0-M15-A9

F0-M15-A7

F0-M15-A19

F0-M15-A20

F0-M15-A8

F0-M15-A6

F0-M15-A30

F0-M15-XM01

F0-A220-M15

F0-M15-N

F0-A29

KVBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M15-A1

F0-M15-A5

F0-M15-A11

F0-M15-A12

F0-M15-A19

F0-M15-A20

F0-M15-A9

F0-M15-A7

F0-M15-A8

F0-M15-A6

F0-M15-A30

F0-M15-N

F0-M15-XM01

F0-A220-M15

F0-M15-N

11

12

K15-10

A1

A2

D02-13B

D02-13A

11

14

K15-03

A1

A2

D02-14B

D02-14A

11

14

K15-04

A1

A2

D02-15B

D02-15A

A1

A2

K15-01

11

14

D13-B25

D13-C25

A1

A2

K15-08

11

14

D13-B26

D13-C26

A1

A2

K15-02

11

14

D13-B27

D13-C27

A1

A2

K15-09

11

14

D13-B28

D13-C28

A1

A2

K15-05

11

14

D13-B29

D13-C29

A1

A2

K15-11

11

14

D13-B30

D13-C30

A6.2

13B

13A

14B

14A

15B

15A

A5.3

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Заккрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F7NDG10AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-14 на выходе котловой воды из ВК-7
F7NDF10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

16X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M16-A1

F0-M16-A5

F0-M16-A11

F0-M16-A12

F0-M16-A9

F0-M16-A7

F0-M16-A19

F0-M16-A20

F0-M16-A8

F0-M16-A6

F0-M16-A30

F0-M16-XM01

F0-A220-M16

F0-M16-N

F0-A31

KBBГнг(A)-LS 19x1.0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M16-A1

F0-M16-A5

F0-M16-A11

F0-M16-A12

F0-M16-A19

F0-M16-A20

F0-M16-A9

F0-M16-A7

F0-M16-A8

F0-M16-A6

F0-M16-A30

F0-M16-N

F0-M16-XM01

F0-A220-M16

F0-M16-N

11

12

K16-10

A1

A2

D02-16B

D02-16A

11

14

K16-03

A1

A2

D02-17B

D02-17A

11

14

K16-04

A1

A2

D02-18B

D02-18A

A1

A2

K16-01

11

14

D14-B1

D14-C1

A1

A2

K16-08

11

14

D14-B2

D14-C2

A1

A2

K16-02

11

14

D14-B3

D14-C3

A1

A2

K16-09

11

14

D14-B4

D14-C4

A1

A2

K16-05

11

14

D14-B5

D14-C5

A1

A2

K16-11

11

14

D14-B6

D14-C6

A6.2

16B

16A

17B

17A

18B

18A

A5.4

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F7NDF10AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-16 на выходе котловой воды из ВК-8 F8NDF10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

18х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M18-A1

F0-M18-A5

F0-M18-A11

F0-M18-A12

F0-M18-A9

F0-M18-A7

F0-M18-A19

F0-M18-A20

F0-M18-A8

F0-M18-A6

F0-M18-A30

F0-M18-XM01

F0-A220-M18

F0-M18-N

F0-A35

KVBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M18-A1

F0-M18-A5

F0-M18-A11

F0-M18-A12

F0-M18-A19

F0-M18-A20

F0-M18-A9

F0-M18-A7

F0-M18-A8

F0-M18-A6

F0-M18-A30

F0-M18-N

F0-M18-XM01

F0-A220-M18

F0-M18-N

11

12

K18-10

A1

A2

D02-22B

D02-22A

11

14

K18-03

A1

A2

D02-23B

D02-23A

11

14

K18-04

A1

A2

D02-24B

D02-24A

A1

A2

K18-01

11

14

D14-B13

D14-C13

A1

A2

K18-08

11

14

D14-B14

D14-C14

A1

A2

K18-02

11

14

D14-B15

D14-C15

A1

A2

K18-09

11

14

D14-B16

D14-C16

A1

A2

K18-05

11

14

D14-B17

D14-C17

A1

A2

K18-11

11

14

D14-B18

D14-C18

L6

N

N

A6.2

22B

22A

23B

23A

24B

24A

A5.4

B13

C13

B14

C14

B15

C15

B16

C16

B17

C17

B18

C18

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F8NDF10AA001


ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

Оборудование
KKS
Клеммник шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Питание 220В
Ноль 220В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода

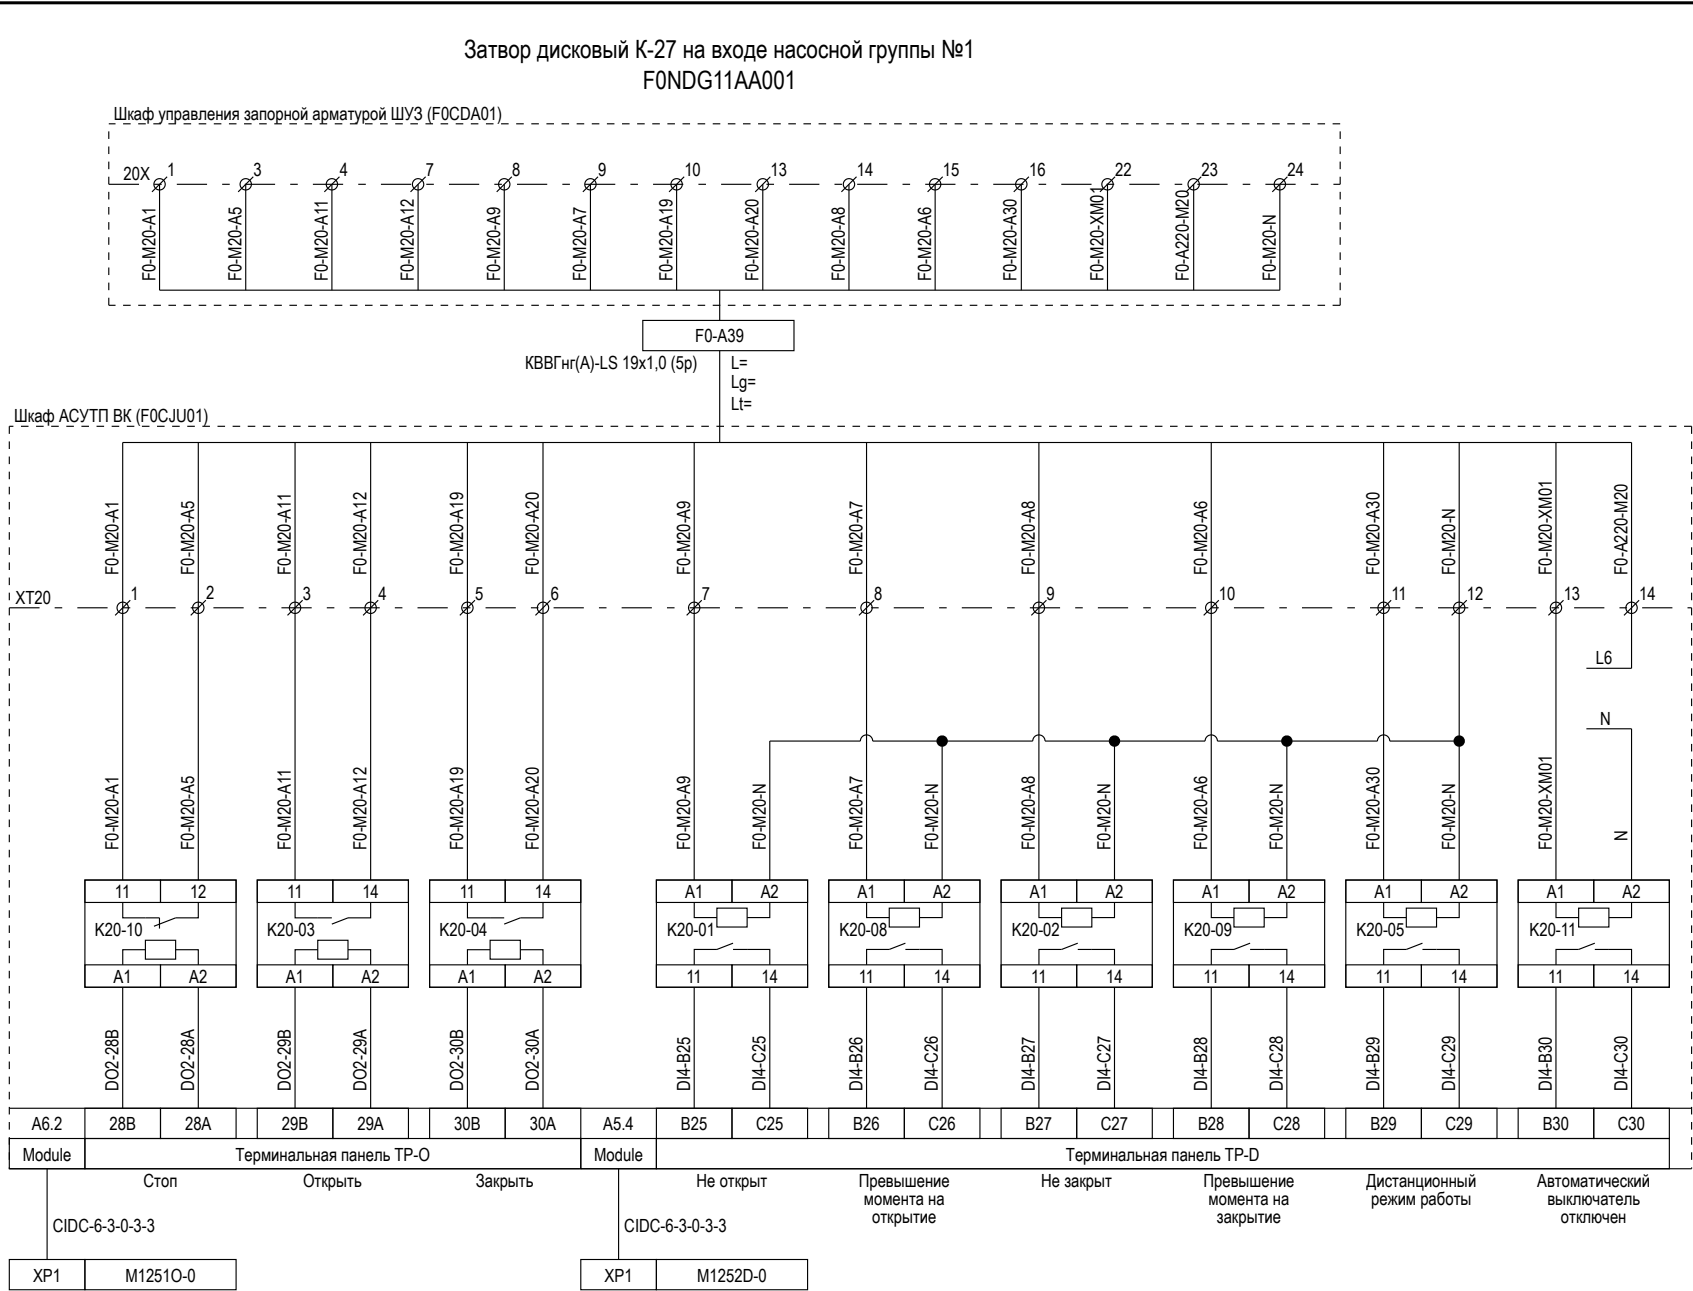

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	26	
Разработал	Чураков			07.25		Схема электрическая se0001: F0NDG11AA001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4
F0NDG04AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

22Х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M22-A1

F0-M22-A5

F0-M22-A11

F0-M22-A12

F0-M22-A9

F0-M22-A7

F0-M22-A19

F0-M22-A20

F0-M22-A8

F0-M22-A6

F0-M22-A30

F0-M22-XM01

F0-A220-M22

F0-A43

KBBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M22-A1

F0-M22-A5

F0-M22-A11

F0-M22-A12

F0-M22-A19

F0-M22-A20

F0-M22-A9

F0-M22-A7

F0-M22-A8

F0-M22-A6

F0-M22-A30

F0-M22-N

F0-M22-XM01

F0-A220-M22

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

D03-4B

D03-4A

D03-5B

D03-5A

D03-6B

D03-6A

D15-B7

D15-C7

D15-B8

D15-C8

D15-B9

D15-C9

D15-B10

D15-C10

D15-B11

D15-C11

D15-B12

D15-C12

K22-10

K22-03

K22-04

K22-01

K22-08

K22-02

K22-09

K22-05

K22-11

A6.3

4B

4A

5B

5A

6B

6A

A5.5

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 28


Схема электрическая se0001: F0NDG04AA002

Стадия Лист Листов

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

[illegible]

Оборудование
KKS
Клеммник шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Питание 220В
Ноль 220В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода

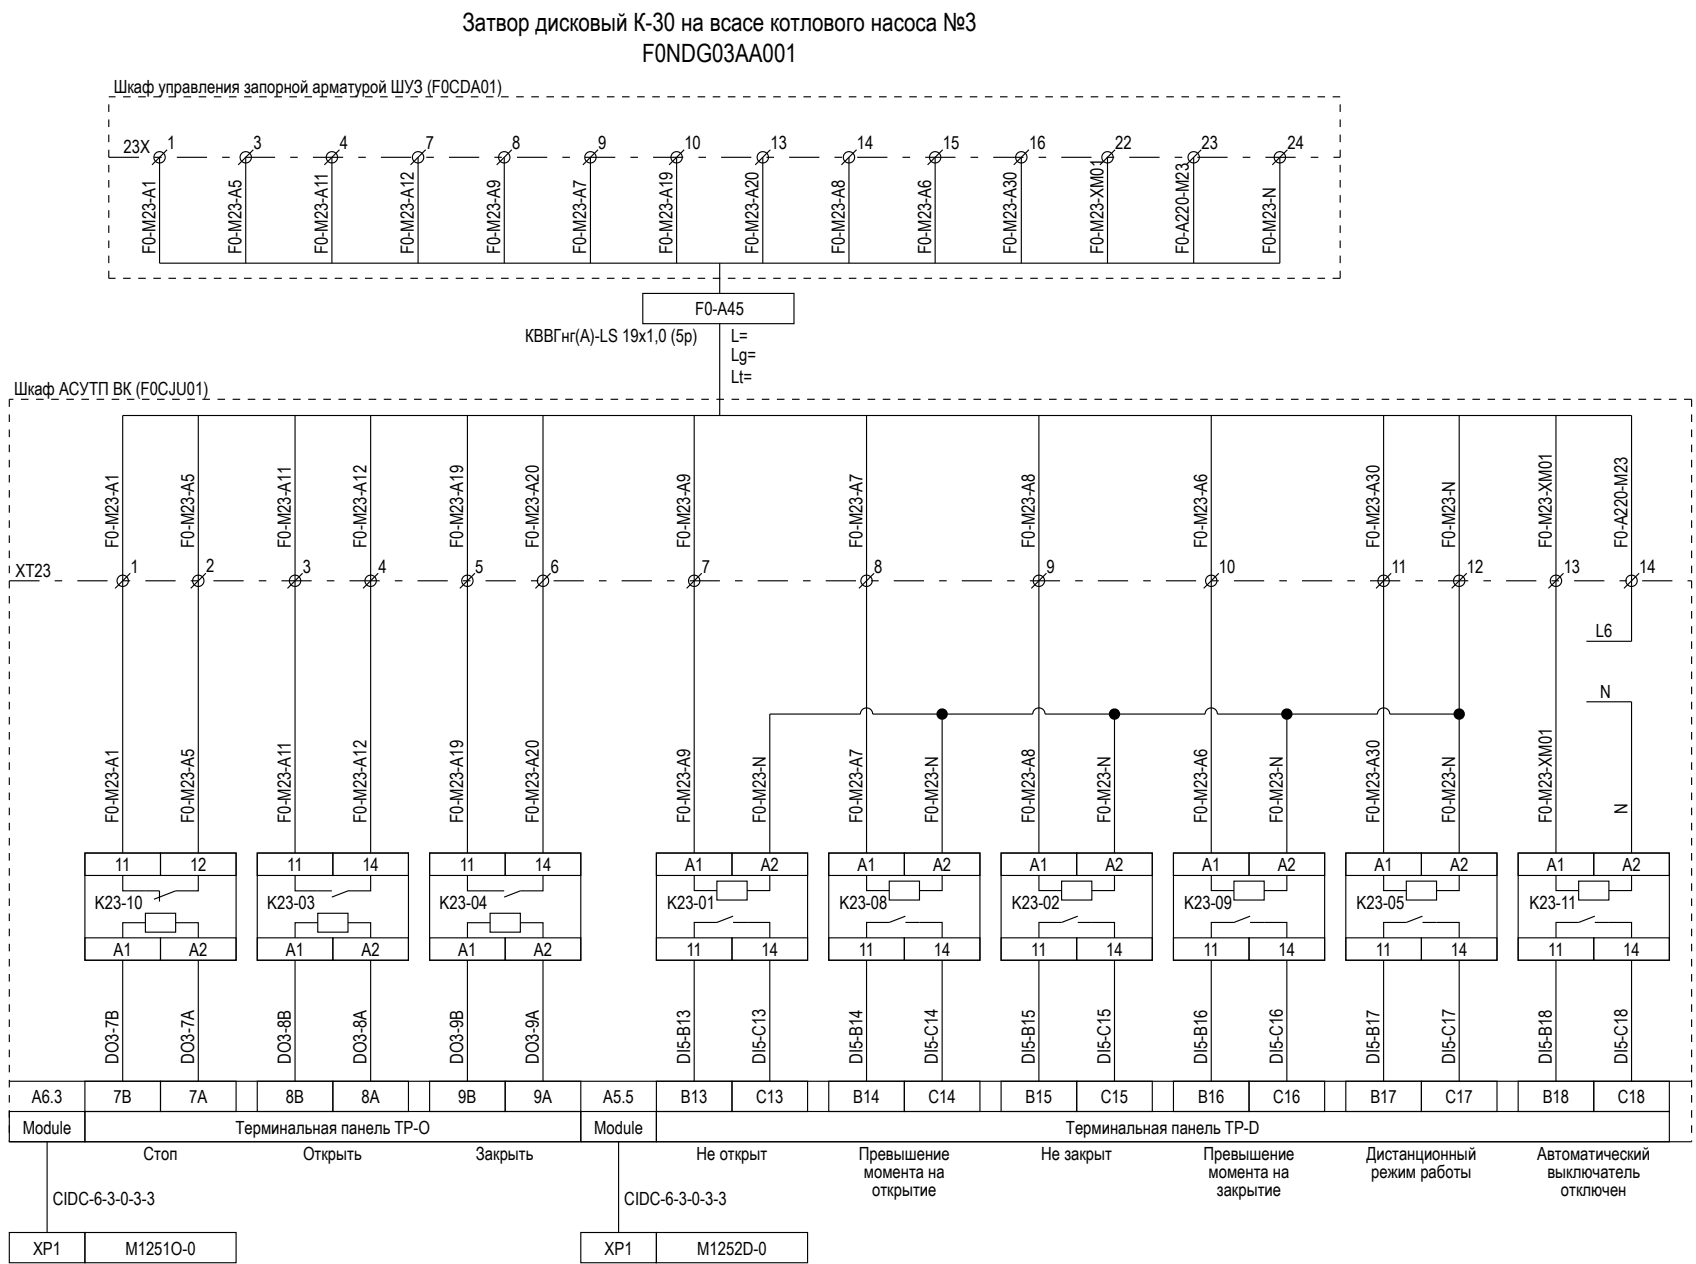

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	29	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0001: F0NDG03AA001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2
F0NDG02AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

25X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M25-A1

F0-M25-A5

F0-M25-A11

F0-M25-A12

F0-M25-A9

F0-M25-A7

F0-M25-A19

F0-M25-A20

F0-M25-A8

F0-M25-A6

F0-M25-A30

F0-M25-XM01

F0-A220-M25

F0-M25-N

F0-A49

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M25-A1

F0-M25-A5

F0-M25-A11

F0-M25-A12

F0-M25-A19

F0-M25-A20

F0-M25-A9

F0-M25-A7

F0-M25-A8

F0-M25-A6

F0-M25-A30

F0-M25-N

F0-M25-XM01

F0-A220-M25

F0-M25-N

11

12

K25-10

A1

A2

DO3-13B

DO3-13A

11

14

K25-03

A1

A2

DO3-14B

DO3-14A

11

14

K25-04

A1

A2

DO3-15B

DO3-15A

A1

A2

K25-01

11

14

D15-B25

D15-C25

A1

A2

K25-08

11

14

D15-B26

D15-C26

A1

A2

K25-02

11

14

D15-B27

D15-C27

A1

A2

K25-09

11

14

D15-B28

D15-C28

A1

A2

K25-05

11

14

D15-B29

D15-C29

A1

A2

K25-11

11

14

D15-B30

D15-C30

A6.3

13B

13A

14B

14A

15B

15A

A5.5

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F0NDG02AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2
F0NDG02AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

26х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M26-A1

F0-M26-A5

F0-M26-A11

F0-M26-A12

F0-M26-A9

F0-M26-A7

F0-M26-A19

F0-M26-A20

F0-M26-A8

F0-M26-A6

F0-M26-A30

F0-M26-XM01

F0-A220-M26

F0-A51

KBBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M26-A1

F0-M26-A5

F0-M26-A11

F0-M26-A12

F0-M26-A19

F0-M26-A20

F0-M26-A9

F0-M26-A7

F0-M26-A8

F0-M26-A6

F0-M26-A30

F0-M26-N

F0-M26-XM01

F0-A220-M26

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

D03-16B

D03-16A

D03-17B

D03-17A

D03-18B

D03-18A

D16-B1

D16-C1

D16-B2

D16-C2

D16-B3

D16-C3

D16-B4

D16-C4

D16-B5

D16-C5

D16-B6

D16-C6

K26-10

K26-03

K26-04

K26-01

K26-08

K26-02

K26-09

K26-05

K26-11

A6.3

16B

16A

17B

17A

18B

18A

A5.6

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Module

Терминальная панель TP-O

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 32


Схема электрическая se0001: F0NDG02AA002

Стадия Лист Листов

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

[illegible]


Оборудование
KKS
Клеммник шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Питание 220В
Ноль 220В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода

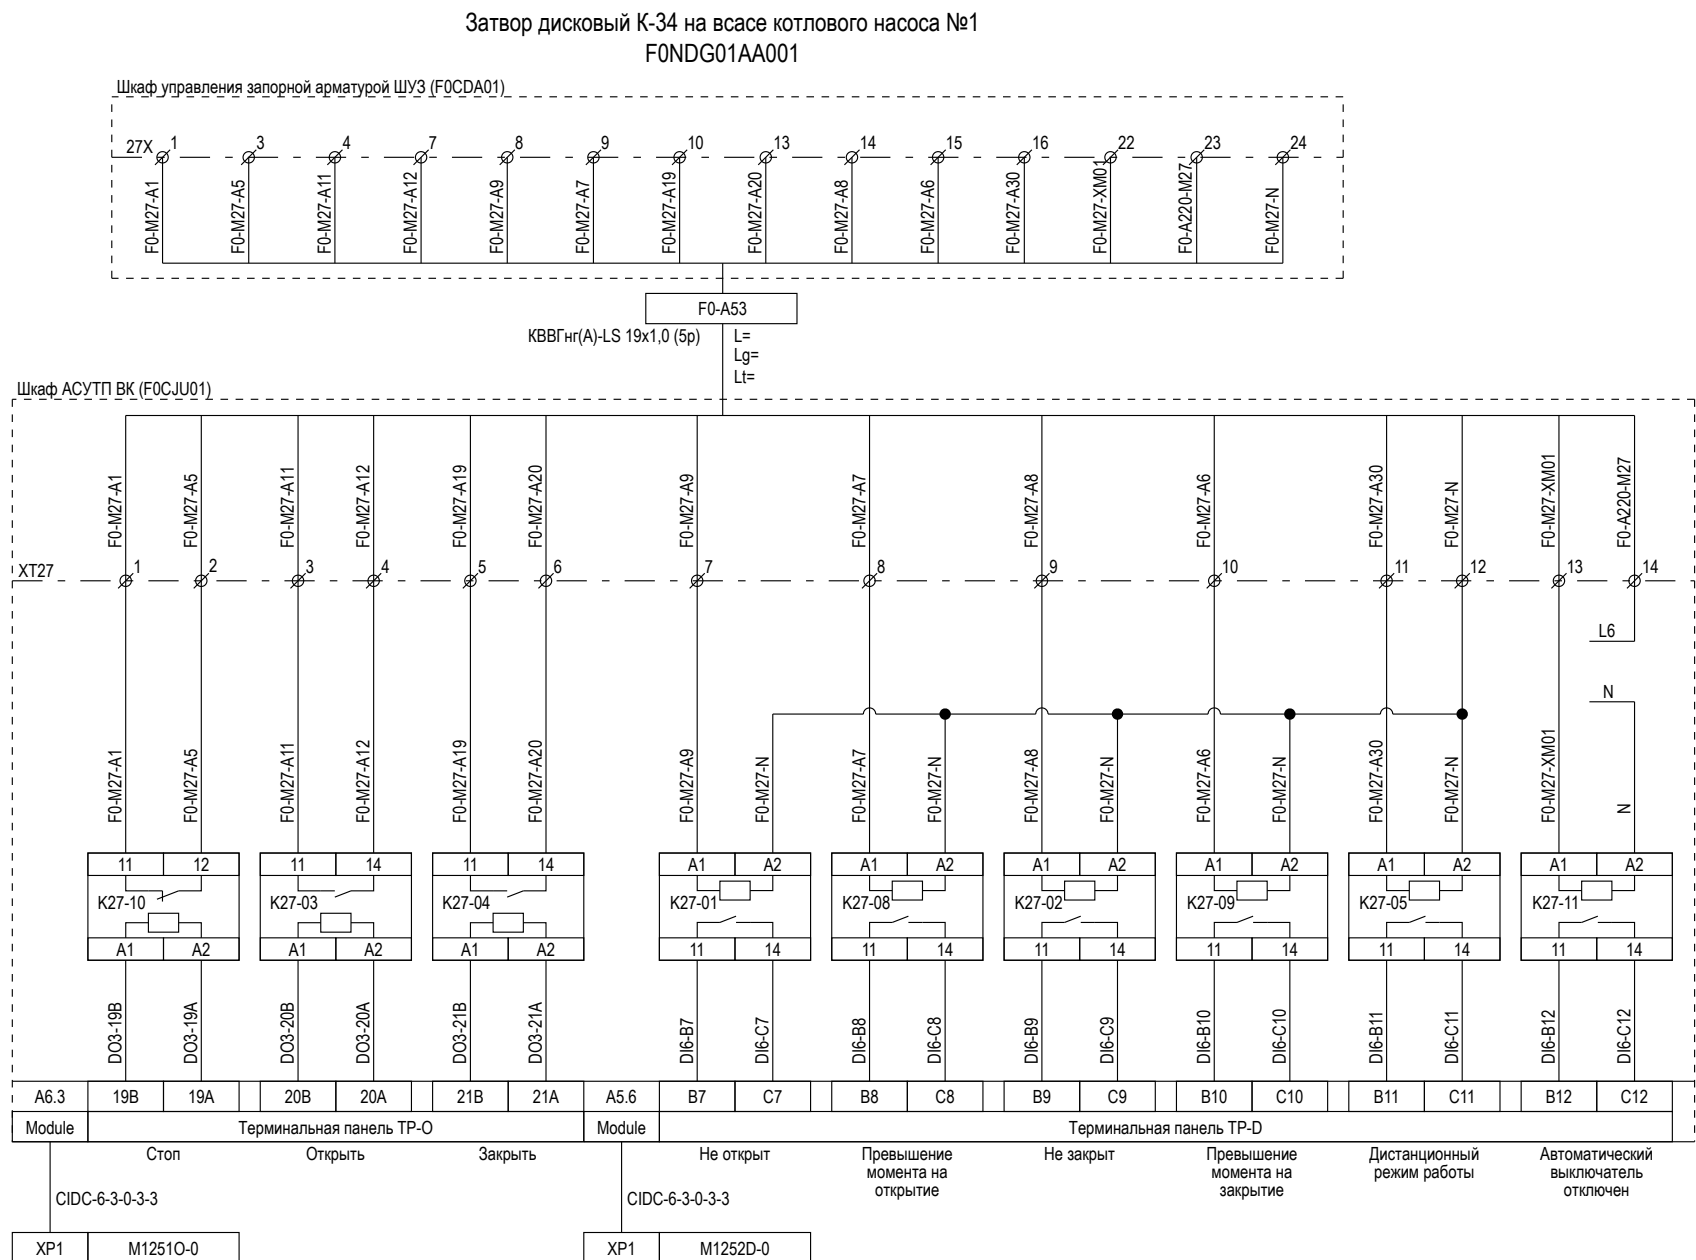

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	33	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0001: F0NDG01AA001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

[illegible]

Оборудование
KKS
Клеммник шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Питание 220В
Ноль 220В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода

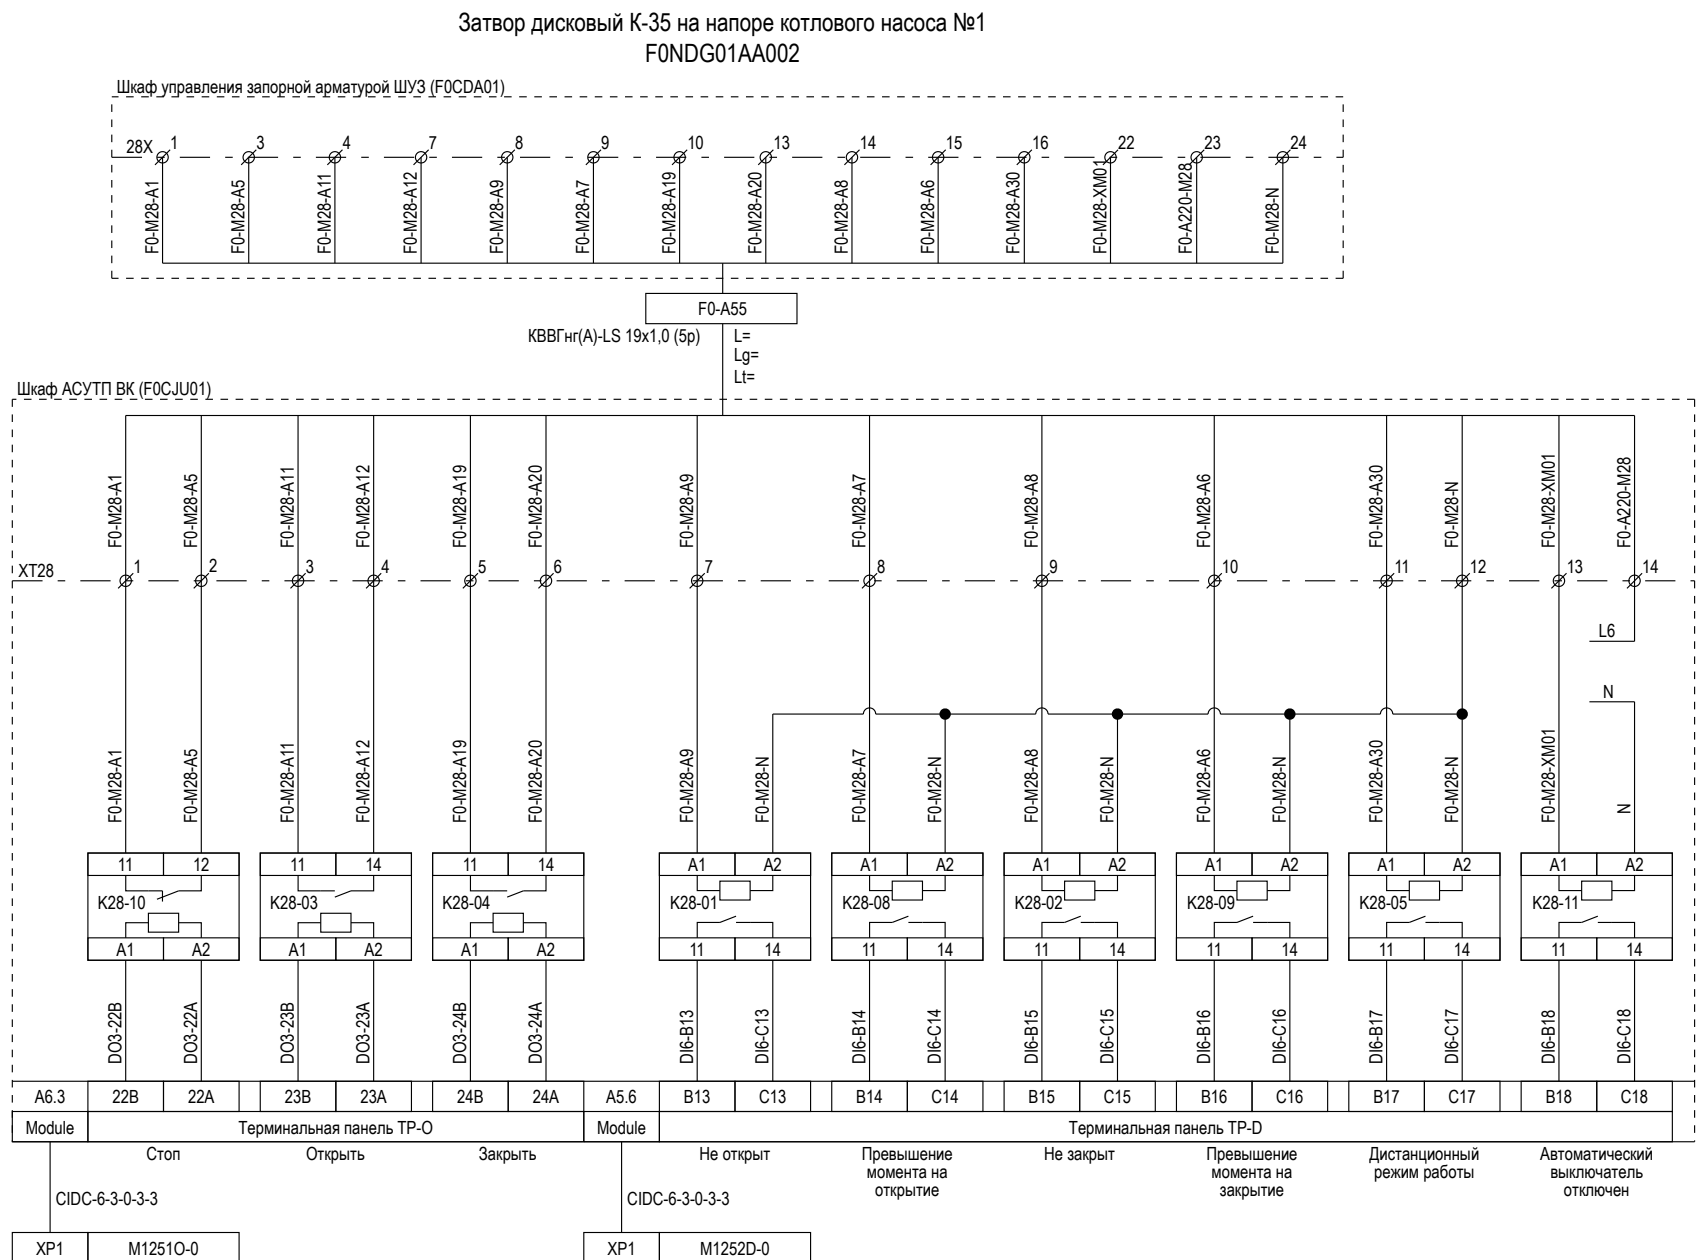


						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	34	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0001: F0NDG01AA002	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

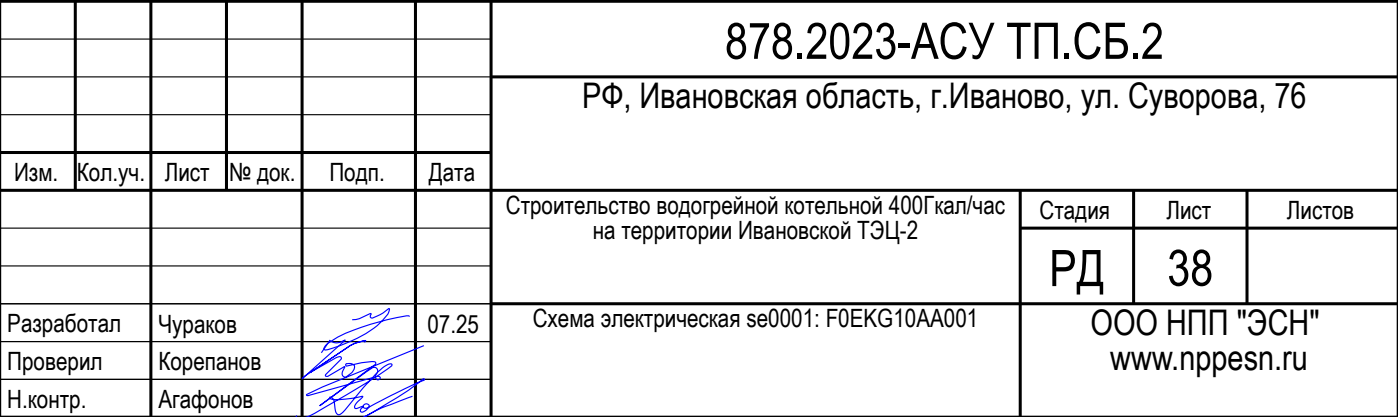

[illegible]

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый на котлы №6-8
F0EKG10AA003

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

Клеммники

Реле

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата


Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД40

Схема электрическая se0001: F0EKG10AA003

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Согласовано

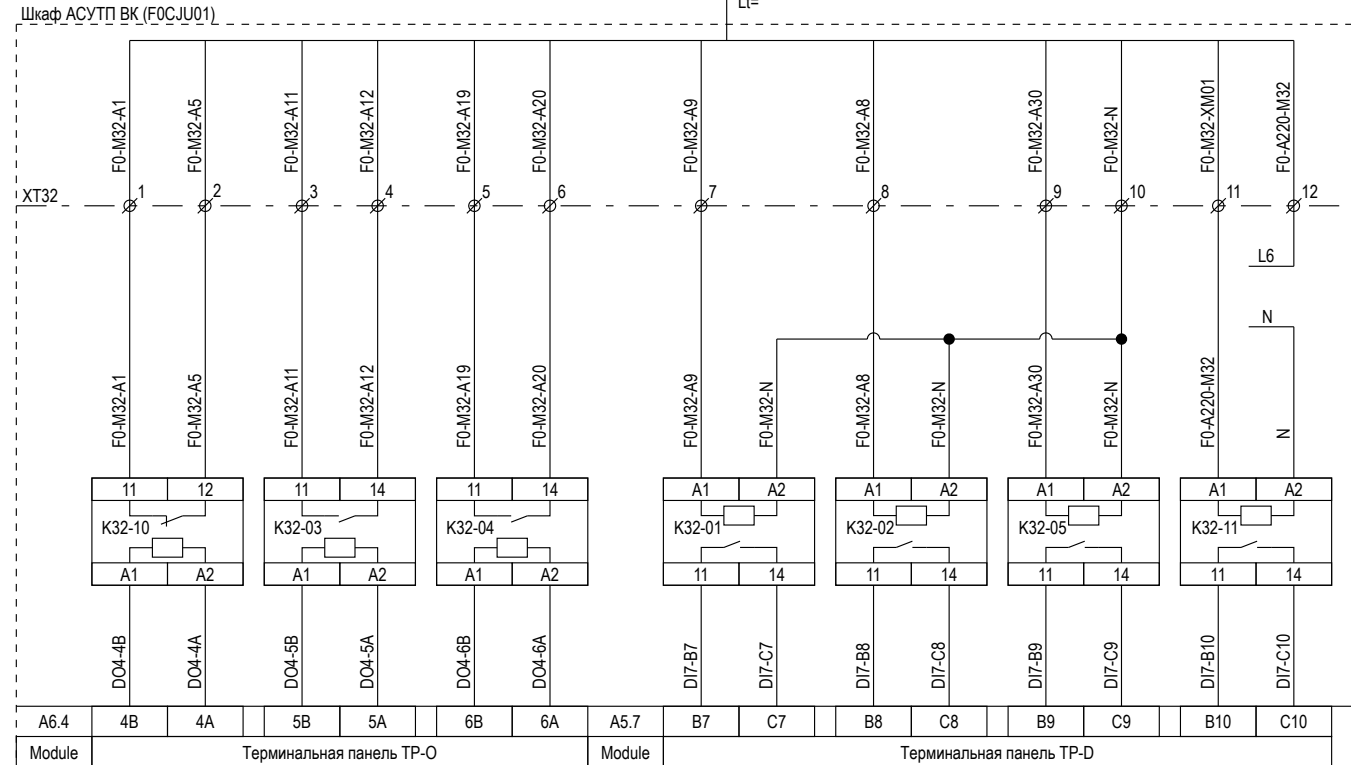


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Чураков			07.25
Проверил		Корепанов			
Н.контр.		Агафонов			

				Оборудование
				KKS
				Клеммник шкафа
				Маркировка жил кабеля/провода
				Маркировка кабеля/провода
				Марка, тип, длина кабеля
				Маркировка жил кабеля/провода
				Клеммник шкафа
				Питание 220В
				Ноль 220В
				Маркировка провода
				Реле
				Маркировка провода
				Клеммники терминальной панели
				Описание сигнала
				Модуль ввода/вывода

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

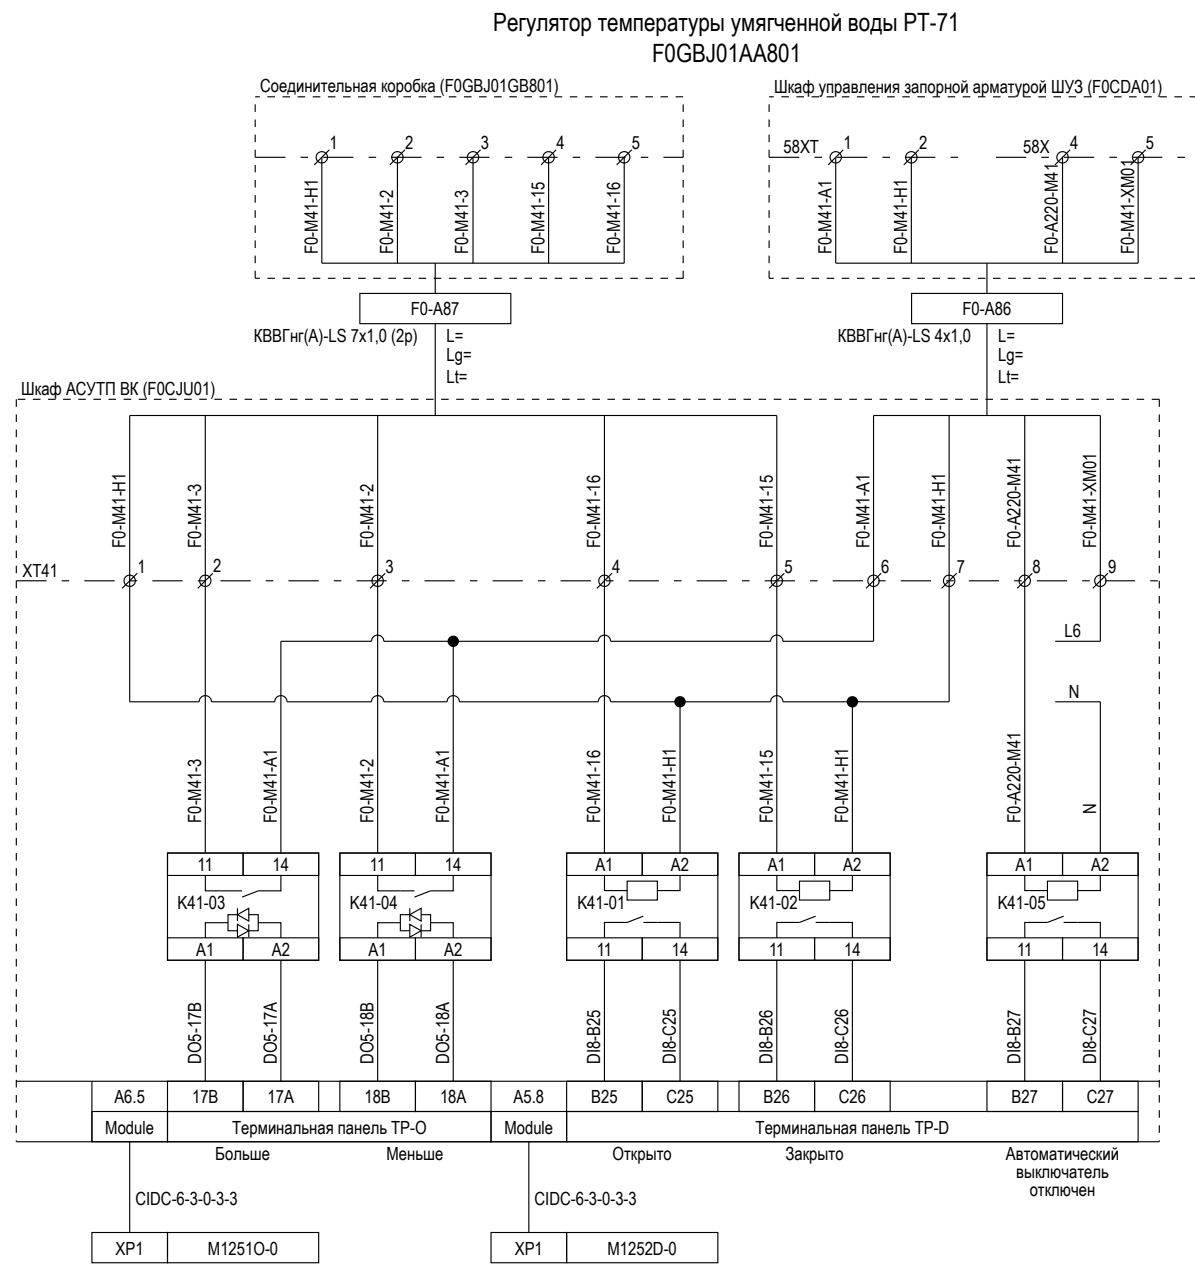

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	46	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0003: F0GBJ01AA801		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый РК.КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 F1NDG10AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

32X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

26

27

30

F0-M42-AMS-18

F0-M42-AMS-17

F0-M42-AMS-13

F0-M42-AMS-12

F0-M42-AMS-11

F0-M42-AMS-7

F0-M42-AMS-9

F0-M42-AMS-10

F0-M42-AMS-20

F0-M42-AMS-24-M42

F0-M42-XM01

A11-1B

A11-1A

PE

F0-A93

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

F0-A94

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M42-AMS-9

F0-M42-AMS-7

F0-M42-AMS-10

F0-M42-AMS-11

F0-M42-AMS-13

F0-M42-AMS-18

F0-M42-AMS-20

F0-M42-AMS-17

F0-M42-AMS-12

F0-M42-AMS-24-M42

F0-M42-XM01

A11-1B

A11-1A

PE

11

14

11

14

A1

A2

K42-01

11

14

A1

A2

K42-02

11

14

A1

A2

K42-05

11

14

A1

A2

K42-06

11

14

A1

A2

K42-07

11

14

A1

A2

K42-08

11

14

D06-1B

D06-1A

D06-2B

D06-2A

D19-B1

D19-C1

D19-B2

D19-C2

D19-B3

D19-C3

D19-B4

D19-C4

D19-B5

D19-C5

D19-B6

D19-C6

A11-1B

A11-1A

PE

A6.6

1B

1A

2B

2A

A5.9

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

A3.1

1B

1A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0004: F1NDG10AA801

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый РК.КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 F2NDG10AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

33X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

26

27

30

F0-M43-AMS-18

F0-M43-AMS-17

F0-M43-AMS-13

F0-M43-AMS-12

F0-M43-AMS-11

F0-M43-AMS-7

F0-M43-AMS-9

F0-M43-AMS-10

F0-M43-AMS-20

F0-M43-AMS-24-M43

F0-M43-XM01

A11-3B

A11-3A

PE

F0-A97

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

F0-A98

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT43

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

D06-3B

D06-3A

D06-4B

D06-4A

D19-B7

D19-C7

D19-B8

D19-C8

D19-B9

D19-C9

D19-B10

D19-C10

D19-B11

D19-C11

D19-B12

D19-C12

A11-3B

A11-3A

PE

A6.6

3B

3A

4B

4A

A5.9

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

A3.1

3B

3A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.


Агафонов

07.25

Схема электрическая se0004: F2NDG10AA801

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

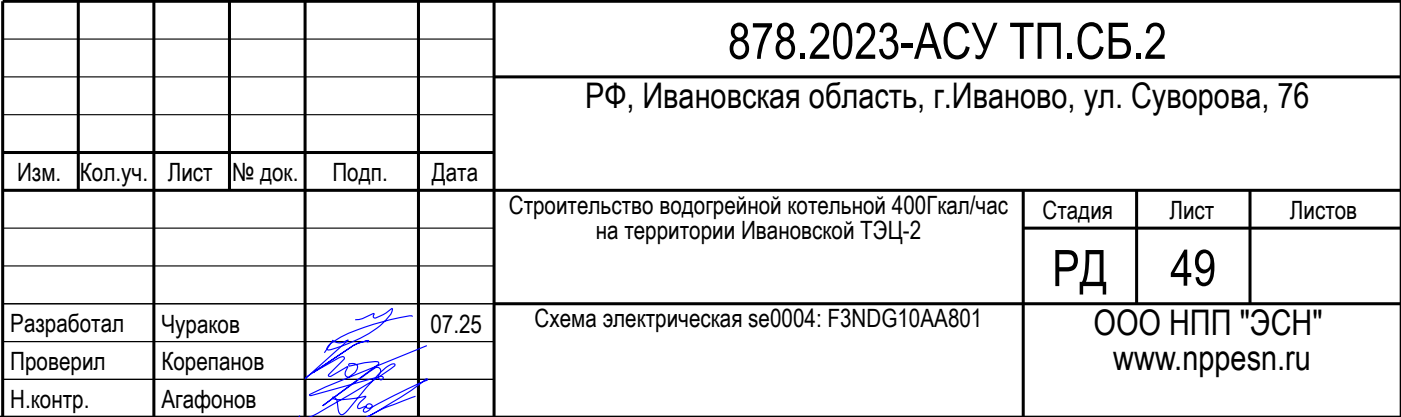

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый РК.КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 F4NDG10AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

35X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

F0-M45-AMS-18

F0-M45-AMS-17

F0-M45-AMS-13

F0-M45-AMS-12

F0-M45-AMS-11

F0-M45-AMS-7

F0-M45-AMS-9

F0-M45-AMS-10

F0-M45-AMS-20

F0-M45-AMS-24-M45

F0-M45-XM01

A11-7B

A11-7A

PE

F0-A105

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

F0-A106

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M45-AMS-9

F0-M45-AMS-7

F0-M45-AMS-10

F0-M45-AMS-11

F0-M45-AMS-13

F0-M45-AMS-18

F0-M45-AMS-20

F0-M45-AMS-17

F0-M45-AMS-12

F0-M45-AMS-24-M45

F0-M45-XM01

A11-7B

A11-7A

PE

24v6

0v6

0v6

11

14

K45-03

A1

A2

D06-7B

D06-7A

11

14

K45-04

A1

A2

D06-8B

D06-8A

A1

A2

D09-B19

D09-C19

A1

A2

D09-B20

D09-C20

A1

A2

D09-B21

D09-C21

A1

A2

D09-B22

D09-C22

A1

A2

D09-B23

D09-C23

A1

A2

D09-B24

D09-C24

A1

A2

D09-B24

D09-C24

A1

A2

A6.6

7B

7A

8B

8A

A5.9

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

A3.1

7B

7A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0004: F4NDG10AA801

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый РК.КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 F5NDG10AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

36X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

26

27

30

F0-M46-AMS-18

F0-M46-AMS-17

F0-M46-AMS-13

F0-M46-AMS-12

F0-M46-AMS-11

F0-M46-AMS-7

F0-M46-AMS-9

F0-M46-AMS-10

F0-M46-AMS-20

F0-M46-AMS-24-M46

F0-M46-XM01

A1-9B

A1-9A

PE

F0-A109

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

F0-A110

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M46-AMS-9

F0-M46-AMS-7

F0-M46-AMS-10

F0-M46-AMS-11

F0-M46-AMS-13

F0-M46-AMS-18

F0-M46-AMS-20

F0-M46-AMS-17

F0-M46-AMS-12

F0-M46-AMS-24-M46

F0-M46-XM01

A1-9B

A1-9A

PE

11

14

K46-03

A1

A2

D06-9B

D06-9A

11

14

K46-04

A1

A2

D06-10B

D06-10A

A1

A2

11

14

K46-01

A1

A2

D19-B25

D19-C25

A1

A2

11

14

K46-02

A1

A2

D19-B26

D19-C26

A1

A2

11

14

K46-05

A1

A2

D19-B27

D19-C27

A1

A2

11

14

K46-06

A1

A2

D19-B28

D19-C28

A1

A2

11

14

K46-07

A1

A2

D19-B29

D19-C29

A1

A2

11

14

K46-08

A1

A2

D19-B30

D19-C30

A6.6

9B

9A

10B

10A

A5.9

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

A3.1

9B

9A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0004: F5NDG10AA801

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый РК.КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 F6NDG10AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

37X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

26

27

30

F0-M47-AMS-18

F0-M47-AMS-17

F0-M47-AMS-13

F0-M47-AMS-12

F0-M47-AMS-11

F0-M47-AMS-7

F0-M47-AMS-9

F0-M47-AMS-10

F0-M47-AMS-20

F0-M47-AMS-24-M47

F0-M47-XM01

A11-11B

A11-11A

PE

F0-A113

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

F0-A114

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT47

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M47-AMS-9

F0-M47-AMS-7

F0-M47-AMS-10

F0-M47-AMS-11

F0-M47-AMS-13

F0-M47-AMS-18

F0-M47-AMS-20

F0-M47-AMS-17

F0-M47-AMS-12

F0-M47-AMS-24-M47

F0-M47-XM01

A11-11B

A11-11A

PE

24v6

0v6

0v6

11

14

11

14

A1

A2

K47-01

11

14

A1

A2

K47-02

11

14

A1

A2

K47-05

11

14

A1

A2

K47-06

11

14

A1

A2

K47-07

11

14

A1

A2

K47-08

11

14

D06-11B

D06-11A

D06-12B

D06-12A

D10-B1

D10-C1

D10-B2

D10-C2

D10-B3

D10-C3

D10-B4

D10-C4

D10-B5

D10-C5

D10-B6

D10-C6

A11-11B

A11-11A

A6.6

11B

11A

12B

12A

A5.10

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

A3.1

11B

11A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.


Агафонов

07.25

Схема электрическая se0004: F6NDG10AA801

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

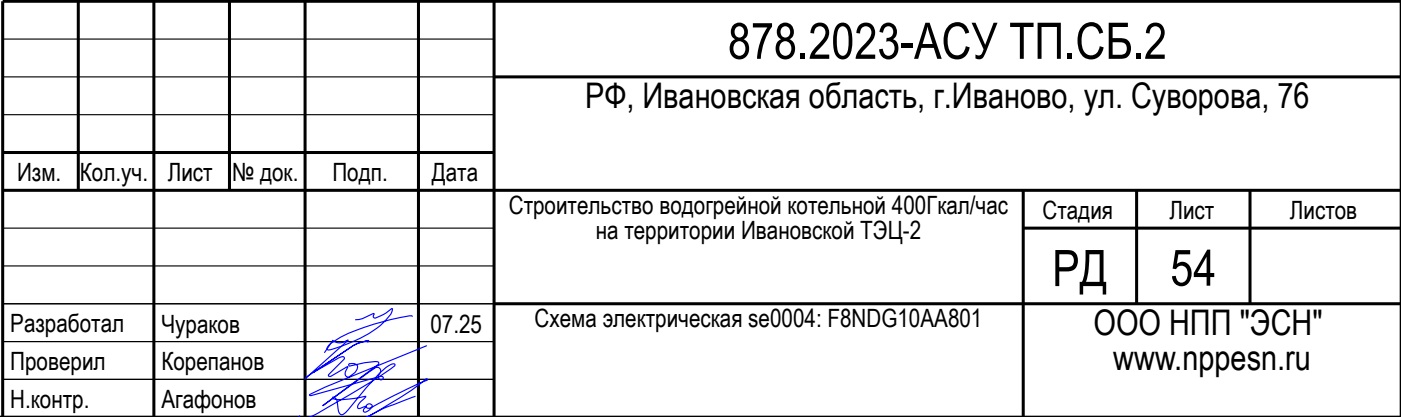

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ F0GAF03AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

40X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

F0-M50-AMS-18

F0-M50-AMS-17

F0-M50-AMS-13

F0-M50-AMS-12

F0-M50-AMS-11

F0-M50-AMS-7

F0-M50-AMS-9

F0-M50-AMS-10

F0-M50-AMS-20

F0-M50-AMS-24-M50

F0-M50-XM01

A12-1B

A12-1A

PE

F0-A125

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

F0-A126

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M50-AMS-9

F0-M50-AMS-7

F0-M50-AMS-10

F0-M50-AMS-11

F0-M50-AMS-13

F0-M50-AMS-18

F0-M50-AMS-20

F0-M50-AMS-17

F0-M50-AMS-12

F0-M50-AMS-24-M50

F0-M50-XM01

A12-1B

A12-1A

PE

24v6

0v6

0v6

11

14

K50-03

A1

A2

D06-17B

11

14

K50-04

A1

A2

D06-17A

11

14

K50-01

A1

A2

D10-B19

11

14

K50-02

A1

A2

D10-C19

11

14

K50-05

A1

A2

D10-B21

11

14

K50-06

A1

A2

D10-B22

11

14

K50-07

A1

A2

D10-C23

11

14

K50-08

A1

A2

D10-B24

11

14

D10-C24

A6.6

17B

17A

18B

18A

A5.10

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

A3.2

1B

1A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M1234A-0

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0004: F0GAF03AA801

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59
F0GHJ20AA802

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

43X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

26

27

30

F0-M51-AMS-18

F0-M51-AMS-17

F0-M51-AMS-13

F0-M51-AMS-12

F0-M51-AMS-11

F0-M51-AMS-7

F0-M51-AMS-9

F0-M51-AMS-10

F0-M51-AMS-20

F0-M51-AMS-24-M51

F0-M51-XM01

A12-3B

A12-3A

PE

F0-A129

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

F0-A130

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M51-AMS-9

F0-M51-AMS-7

F0-M51-AMS-10

F0-M51-AMS-11

F0-M51-AMS-13

F0-M51-AMS-18

F0-M51-AMS-20

F0-M51-AMS-17

F0-M51-AMS-12

F0-M51-AMS-24-M51

F0-M51-XM01

A12-3B

A12-3A

PE

11

14

11

14

A1

A2

K51-01

11

14

A1

A2

K51-02

11

14

A1

A2

K51-05

11

14

A1

A2

K51-06

11

14

A1

A2

K51-07

11

14

A1

A2

K51-08

11

14

D06-19B

D06-19A

D06-20B

D06-20A

D10-B25

D10-C25

D10-B26

D10-C26

D10-B27

D10-C27

D10-B28

D10-C28

D10-B29

D10-C29

D10-B30

D10-C30

A3.2

3B

3A

A6.6

19B

19A

20B

20A

A5.10

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

A3.2

3B

3A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0004: F0GHJ20AA802

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 F0NDG20AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

47X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

F0-M52-AMS-18

F0-M52-AMS-17

F0-M52-AMS-13

F0-M52-AMS-12

F0-M52-AMS-11

F0-M52-AMS-7

F0-M52-AMS-9

F0-M52-AMS-10

F0-M52-AMS-20

F0-M52-AMS-2

F0-M52-XM01

A2-5B

A2-5A

PE

F0-A133

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

F0-A134

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M52-AMS-9

F0-M52-AMS-7

F0-M52-AMS-10

F0-M52-AMS-11

F0-M52-AMS-13

F0-M52-AMS-18

F0-M52-AMS-20

F0-M52-AMS-17

F0-M52-AMS-12

F0-M52-AMS-24

F0-M52-XM01

A2-5B

A2-5A

PE

24v6

0v6

0v6

11

14

K52-03

A1

A2

D06-21B

11

14

K52-04

A1

A2

D06-21A

11

14

K52-01

A1

A2

D11-B1

11

14

K52-02

A1

A2

D11-C1

11

14

K52-05

A1

A2

D11-B3

11

14

K52-06

A1

A2

D11-B4

11

14

K52-07

A1

A2

D11-B5

11

14

K52-08

A1

A2

D11-B6

11

14

A6.6

21B

21A

22B

22A

A5.11

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

A3.2

5B

5A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0004: F0NDG20AA801

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 F0NDG20AA802

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

48X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

F0-M53-AMS-18

F0-M53-AMS-17

F0-M53-AMS-13

F0-M53-AMS-12

F0-M53-AMS-11

F0-M53-AMS-7

F0-M53-AMS-9

F0-M53-AMS-10

F0-M53-AMS-20

F0-M53-AMS-24-M53

F0-M53-XM01

26

27

30

A12-7B

A12-7A

PE

F0-A137

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

F0-A138

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT53

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M53-AMS-9

F0-M53-AMS-7

F0-M53-AMS-10

F0-M53-AMS-11

F0-M53-AMS-13

F0-M53-AMS-18

F0-M53-AMS-20

F0-M53-AMS-17

F0-M53-AMS-12

F0-M53-AMS-24-M53

F0-M53-XM01

A12-7B

A12-7A

PE

24v6

0v6

0v6

11

14

K53-03

A1

A2

D06-23B

D06-23A

11

14

K53-04

A1

A2

D06-24B

D06-24A

A1

A2

D11-B7

D11-C7

A1

A2

D11-B8

D11-C8

A1

A2

D11-B9

D11-C9

A1

A2

D11-B10

D11-C10

A1

A2

D11-B11

D11-C11

A1

A2

D11-B12

D11-C12

A3.2

7B

7A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0004: F0NDG20AA802

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование	Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 F0GHJ10AA801									
	Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)									
	F0-A141									
	KBBГнГ(A)-LS 14x1,0 (3p)									
	L=									
	Lg=									
	Lt=									
	F0-A142									
	KBBГнГ(A)-LS 4x1,0 (2p)									
L=										
Lg=										
Lt=										
Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)										
XT54										
F0-M54-AMS-9										
F0-M54-AMS-7										
F0-M54-AMS-10										
F0-M54-AMS-11										
F0-M54-AMS-13										
F0-M54-AMS-18										
F0-M54-AMS-20										
F0-M54-AMS-17										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-10										
F0-M54-AMS-11										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-13										
F0-M54-AMS-18										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-20										
F0-M54-AMS-17										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-10										
F0-M54-AMS-11										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-13										
F0-M54-AMS-18										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-20										
F0-M54-AMS-17										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-10										
F0-M54-AMS-11										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-13										
F0-M54-AMS-18										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-20										
F0-M54-AMS-17										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-10										
F0-M54-AMS-11										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-13										
F0-M54-AMS-18										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-20										
F0-M54-AMS-17										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-10										
F0-M54-AMS-11										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-13										
F0-M54-AMS-18										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-20										
F0-M54-AMS-17										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-10										
F0-M54-AMS-11										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-13										
F0-M54-AMS-18										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-20										
F0-M54-AMS-17										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-10										
F0-M54-AMS-11										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-13										
F0-M54-AMS-18										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-20										
F0-M54-AMS-17										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-10										
F0-M54-AMS-11										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-13										
F0-M54-AMS-18										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-20										
F0-M54-AMS-17										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-10										
F0-M54-AMS-11										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-13										
F0-M54-AMS-18										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-20										
F0-M54-AMS-17										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-10										
F0-M54-AMS-11										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-13										
F0-M54-AMS-18										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-20										
F0-M54-AMS-17										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-10										
F0-M54-AMS-11										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-13										
F0-M54-AMS-18										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-20										
F0-M54-AMS-17										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-10										
F0-M54-AMS-11										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-13										
F0-M54-AMS-18										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-20										
F0-M54-AMS-17										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-10										
F0-M54-AMS-11										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-13										
F0-M54-AMS-18										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-20										
F0-M54-AMS-17										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-10										
F0-M54-AMS-11										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-13										
F0-M54-AMS-18										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-20										
F0-M54-AMS-17										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-10										
F0-M54-AMS-11										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-13										
F0-M54-AMS-18										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-20										
F0-M54-AMS-17										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-10										
F0-M54-AMS-11										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-13										
F0-M54-AMS-18										
F0-M54-AMS-12										
F0-M54-AMS-20										
F0-M54-AMS-17										
F0-M54-AMS-12										

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	60	
Разработал	Чураков			07.25			000 НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

[illegible][illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	61	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0005: F0GAF02CP002, F0GAF10CP001, F0GAF03CP001, F0GAD11CT001, F0GAD11CP001, F0GAD13CT001, F0GAD14CP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2				
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0005: F0NDK13CP002, F0NDK20CP001, F0NDK20CT001, F0GHJ11CP001, F0GHJ11CT001, F0GHJ11CP003, F0GHJ11CT003		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов									
Н.контр.	Агафонов									

Назначение	KKS	Тип прибора	Контакт прибора	Маркировка жил кабеля/провода	Маркировка кабеля/провода	Марка, тип, длина кабеля	Маркировка жил кабеля/провода	Клеммник шкафа	Маркировка провода	Клеммники терминальной панели	Модуль ввода/вывода	Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 1										Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1										Давление греющей воды после ПХОВ-1										Температура греющей воды после ПХОВ-1										Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 2										Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2										Давление греющей воды на ПХОВ-2									
												F0GHJ11CP002 AIP-20/M2-H										F0GHJ11CT002 ТПУ-205										F0GHJ11CP004 AIP-20/M2-H										F0GHJ11CT004 ТПУ-205										F0GHJ12CP001 AIP-20/M2-H										F0GHJ12CT001 ТПУ-205										F0GHJ12CP003 AIP-20/M2-H									
												F0-43										F0-44										F0-45										F0-46										F0-47										F0-48										F0-49									
												КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)										КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)										КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)										КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)										КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)										КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)																			
												A3.10 10B 9B										A3.10 12B 11B										A3.10 14B 13B										A3.10 16B 15B										A3.11 2B 1B										A3.11 4B 3B										A3.11 6B 5B									
												Module TP-U										Module TP-U										Module TP-U										Module TP-U										Module TP-U										Module TP-U																			
												CIDCS-6-3-0-3-3										CIDCS-6-3-0-3-3										CIDCS-6-3-0-3-3										CIDCS-6-3-0-3-3										CIDCS-6-3-0-3-3										CIDCS-6-3-0-3-3																			
												XP1 M1234A-0										XP1 M1234A-0										XP1 M1234A-0										XP1 M1234A-0										XP1 M1234A-0										XP1 M1234A-0																			

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано			

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	66	
Разработал	Чураков			07.25			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	69	
Разработал	Чураков			07.25			000 НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов					Схема электрическая se0005: F3NDG10CP001, F3NDG10CT002, F4NDG10CT001, F4NDG10CP001, F4NDG10CT002, F5NDG10CT001, F5NDG10CP001			
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																																																																																																			Назначение KKS Тип прибора Контакт прибора Маркировка жил кабеля/провода Маркировка кабеля/провода Марка, тип, длина кабеля Маркировка жил кабеля/провода Клеммник шкафа Маркировка провода Клеммники терминальной панели Модуль ввода/вывода	Температура воды перед котлом T21 Котёл K1.5 F5NDG10CT002 ТПУ-205 12 F0-A115-6B F0-A115-5B PE F0-87 КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) L= Lg= Lt= XT55 234 235 236 F0-A115-6B F0-A115-5B PE A3.15 6B 5B ModuleTP-U CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0	Температура воды после задвижки T21 Котёл K1.6 F6NDG10CT001 ТПУ-205 12 F0-A115-8B F0-A115-7B PE F0-88 КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) L= Lg= Lt= XT55 237 238 239 F0-A115-8B F0-A115-7B PE A3.15 8B 7B ModuleTP-U CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0	Давление воды перед котлом T21 Котёл K1.6 F6NDG10CP001 АИР-20/М2-Н 12 F0-A115-10B F0-A115-9B PE F0-89 КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) L= Lg= Lt= XT55 240 241 242 F0-A115-10B F0-A115-9B PE A3.15 10B 9B ModuleTP-U CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0	Температура воды перед котлом T21 Котёл K1.6 F6NDG10CT002 ТПУ-205 12 F0-A115-12B F0-A115-11B PE F0-90 КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) L= Lg= Lt= XT55 243 244 245 F0-A115-12B F0-A115-11B PE A3.15 12B 11B ModuleTP-U CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0	Температура воды после задвижки T21 Котёл K1.7 F7NDG10CT001 ТПУ-205 12 F0-A116-2B F0-A116-1B PE F0-91 КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) L= Lg= Lt= XT55 246 247 248 F0-A116-2B F0-A116-1B PE A3.16 2B 1B ModuleTP-U CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0	Давление воды перед котлом T21 Котёл K1.7 F7NDG10CP001 АИР-20/М2-Н 12 F0-A116-4B F0-A116-3B PE F0-92 КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) L= Lg= Lt= XT55 249 250 251 F0-A116-4B F0-A116-3B PE A3.16 4B 3B ModuleTP-U CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0	Температура воды перед котлом T21 Котёл K1.7 F7NDG10CT002 ТПУ-205 12 F0-A116-6B F0-A116-5B PE F0-93 КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) L= Lg= Lt= XT55 252 253 254 F0-A116-6B F0-A116-5B PE A3.16 6B 5B ModuleTP-U CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	70	
Разработал	Чураков				07.25		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	71	
Разработал	Чураков			07.25			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов					Схема электрическая se0005: F8NDG10CT001, F8NDG10CP001, F8NDG10CT002, F0NDF22CP001, F0NDF22CT001, F1NDF10CP001, F1NDF10CT001			
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	73	
Разработал	Чураков			07.25		Схема электрическая se0005: F5NDF10CT001, F6NDF10CP001, F6NDF10CT001, F7NDF10CP001, F7NDF10CT001, F8NDF10CP001, F8NDF10CT001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

[illegible][illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	75	
Разработал	Чураков			07.25			000 НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

Назначение	KKS	Тип прибора	Контакт прибора	Маркировка жил кабеля/провода	Маркировка кабеля/провода	Марка, тип, длина кабеля	Маркировка жил кабеля/провода	Клеммник шкафа	Маркировка провода	Клеммники терминальной панели	Модуль ввода/вывода	Согласовано Взамен инв. № Подп. и дата Инов. № подл.	Давление газа перед котлом до регулятора №1	Давление газа перед котлом после регулятора №1	Давление газа перед фильтром котла №2	Давление газа после фильтра котла №2	Давление газа перед котлом до регулятора №2	Давление газа перед котлом после регулятора №2	Давление газа перед фильтром котла №3
													F1HHG20CP003	F1HHG20CP004	F2HHG20CP001	F2HHG20CP002	F2HHG20CP003	F2HHG20CP004	F3HHG20CP001
													AIP-20/M2-H	AIP-20/M2-H	AIP-20/M2-H	AIP-20/M2-H	AIP-20/M2-H	AIP-20/M2-H	AIP-20/M2-H
													1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2
													F0-AI33-6B F0-AI33-5B PE	F0-AI33-8B F0-AI33-7B PE	F0-AI33-10B F0-AI33-9B PE	F0-AI33-12B F0-AI33-11B PE	F0-AI33-14B F0-AI33-13B PE	F0-AI33-16B F0-AI33-15B PE	F0-AI34-2B F0-AI34-1B PE
													F1-3	F1-4	F2-1	F2-2	F2-3	F2-4	F3-1
													КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)
													XT79	XT79	XT80	XT80	XT80	XT80	XT81
													A3.33 6B 5B	A3.33 8B 7B	A3.33 10B 9B	A3.33 12B 11B	A3.33 14B 13B	A3.33 16B 15B	A3.34 2B 1B
													Module TP-U	Module TP-U	Module TP-U	Module TP-U	Module TP-U	Module TP-U	Module TP-U
CIDCS-6-3-0-3-3	CIDCS-6-3-0-3-3	CIDCS-6-3-0-3-3	CIDCS-6-3-0-3-3	CIDCS-6-3-0-3-3	CIDCS-6-3-0-3-3	CIDCS-6-3-0-3-3													
XP1 M1234A-0	XP1 M1234A-0	XP1 M1234A-0	XP1 M1234A-0	XP1 M1234A-0	XP1 M1234A-0	XP1 M1234A-0													
878.2023-АСУ ТП.СБ.2 РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2 Стадия Лист Листов РД 78 Схема электрическая se0005: F1HHG20CP003, F1HHG20CP004, F2HHG20CP001, F2HHG20CP002, F2HHG20CP003, F2HHG20CP004, F3HHG20CP001 ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru																			

Назначение	KKS	Тип прибора	Контакт прибора	Маркировка жил кабеля/провода	Маркировка кабеля/провода	Марка, тип, длина кабеля	Маркировка жил кабеля/провода	Клеммник шкафа	Маркировка провода	Клеммники терминальной панели	Модуль ввода/вывода	Давление газа после фильтра котла №3										Давление газа перед котлом до регулятора №3										Давление газа перед котлом после регулятора №3										Давление газа перед фильтром котла №4										Давление газа после фильтра котла №4										Давление газа перед котлом до регулятора №4										Давление газа перед котлом после регулятора №4									
												F3HHG20CP002										F3HHG20CP003										F3HHG20CP004										F4HHG20CP001										F4HHG20CP002										F4HHG20CP003										F4HHG20CP004									
												AIP-20/M2-H										AIP-20/M2-H										AIP-20/M2-H										AIP-20/M2-H										AIP-20/M2-H										AIP-20/M2-H										AIP-20/M2-H									
												1 2										1 2										1 2										1 2										1 2										1 2										1 2									
												F0-AI34-4B F0-AI34-3B PE										F0-AI34-6B F0-AI34-5B PE										F0-AI34-8B F0-AI34-7B PE										F0-AI34-10B F0-AI34-9B PE										F0-AI34-12B F0-AI34-11B PE										F0-AI34-14B F0-AI34-13B PE										F0-AI34-16B F0-AI34-15B PE									
												F3-2										F3-3										F3-4										F4-1										F4-2										F4-3										F4-4									
												КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 L= Lg= Lt= Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)										КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 L= Lg= Lt= Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)										КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 L= Lg= Lt= Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)										КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 L= Lg= Lt= Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)										КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 L= Lg= Lt= Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)										КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 L= Lg= Lt= Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)										КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 L= Lg= Lt= Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)									
												XT81 4 5 6										XT81 7 8 9										XT81 10 11 12										XT82 1 2 3										XT82 4 5 6										XT82 7 8 9										XT82 10 11 12									
												A3.34 4B 3B										A3.34 6B 5B										A3.34 8B 7B										A3.34 10B 9B										A3.34 12B 11B										A3.34 14B 13B										A3.34 16B 15B									
												Module TP-U										Module TP-U										Module TP-U										Module TP-U										Module TP-U										Module TP-U																			
CIDCS-6-3-0-3-3										CIDCS-6-3-0-3-3										CIDCS-6-3-0-3-3										CIDCS-6-3-0-3-3										CIDCS-6-3-0-3-3										CIDCS-6-3-0-3-3																															
XP1 M1234A-0										XP1 M1234A-0										XP1 M1234A-0										XP1 M1234A-0										XP1 M1234A-0										XP1 M1234A-0																															

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	81	
Разработал	Чураков			07.25			Схема электрическая se0005: F6HNG20CP004, F7HNG20CP001, F7HNG20CP002, F7HNG20CP003, F7HNG20CP004, F8HNG20CP001, F8HNG20CP002	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

[illegible]

Назначение
KKS
Тип прибора
Контакт прибора
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода

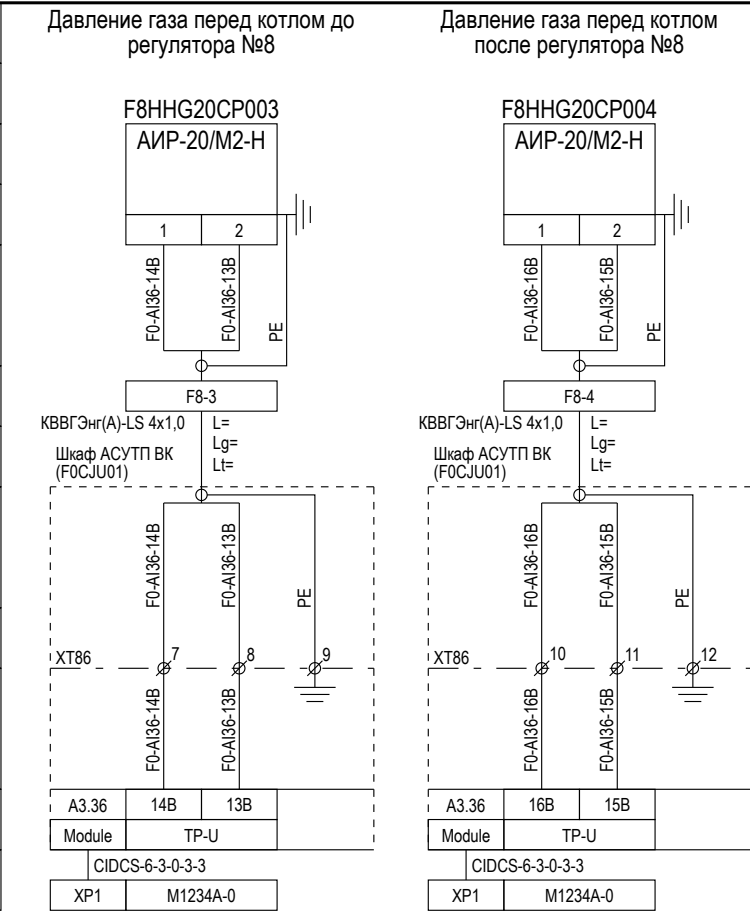

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	82	
Разработал	Чураков			07.25		Схема электрическая se0005: F8HNG20CP003, F8HNG20CP004	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								


Согласовано

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	83	
Разработал	Чураков				07.25		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано Изм. № подл. Взамен инв. № Подп. и дата				Назначение	Температура воды после подогревателя исходной воды K11				Температура умягченной воды после подогревателя K16				Температура до теплообменников по сети T11				Температура ТЗ в систему ГВС АБК котельной				Температура В1 от насосной станции																																							
				KKS																																																								
				Тип прибора																																																								
				Контакт прибора																																																								
				Маркировка жил кабеля/провода																																																								
				Маркировка кабеля/провода																																																								
				Марка, тип, длина кабеля																																																								
				Маркировка жил кабеля/провода																																																								
				Клеммник шкафа																																																								
				Плюс 24В																																																								
Минус 24В																																																												
Маркировка провода																																																												
Клеммники терминальной панели																																																												
Модуль ввода/вывода																																																												
878.2023-АСУ ТП.СБ.2 РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76 <table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="2">Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>РД</td><td>84</td><td></td></tr><tr><td>Разработал</td><td colspan="3">Чураков</td><td></td><td>07.25</td><td rowspan="3">Схема электрическая se0007: F0GAC01CT101, F0GBJ01CT101, F0NDF15CT101, F0GKB20CT101, F0GKB10CT101</td><td colspan="3">ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru</td></tr><tr><td>Проверил</td><td colspan="3">Корепанов</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Н.контр.</td><td colspan="3">Агафонов</td><td></td><td></td></tr></table>																				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов							РД	84		Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0007: F0GAC01CT101, F0GBJ01CT101, F0NDF15CT101, F0GKB20CT101, F0GKB10CT101	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			Проверил	Корепанов					Н.контр.	Агафонов				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов																																																			
							РД	84																																																				
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0007: F0GAC01CT101, F0GBJ01CT101, F0NDF15CT101, F0GKB20CT101, F0GKB10CT101	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru																																																					
Проверил	Корепанов																																																											
Н.контр.	Агафонов																																																											

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

Назначение
KKS
Тип прибора
Контакт прибора
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Плюс датчика 24В
Минус датчика 24В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода

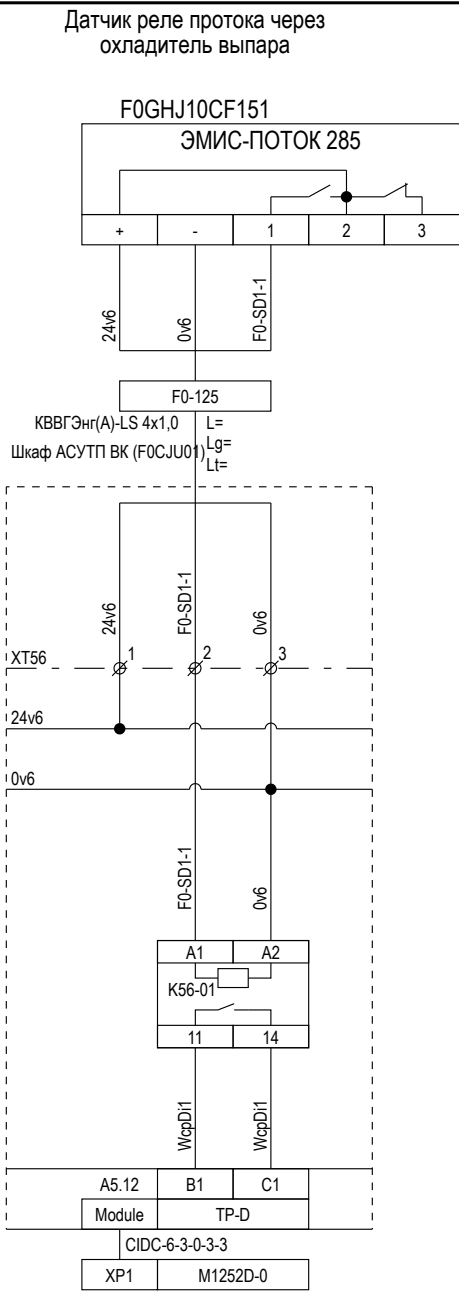

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2				
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2		Стадия	Лист	Листов
								РД	85	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая се0008: F0GHJ10CF151		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов									
Н.контр.	Агафонов									

	Назначение	Расход воды аварийной подпитки F0GAD11CF001	Расход воды на теплообменник K12 F0NDF22CF001	Расход воды на теплообменники K11, K16 F0NDF22CF002	Расход воды на бак-газоотделитель F0GAD12CF001	Расход подпитки теплосети от деаэратора F0NDK20CF001	Расход сырой воды к ХВО F0GAD18CF001	Расход хим.очищенной воды к вакуумному деаэратору F0GHJ20CF001
	KKS							
	Клеммник шкафа							
	Маркировка жил кабеля/провода							
	Маркировка кабеля/провода							
	Марка, тип, длина кабеля							
	Маркировка жил кабеля/провода							
	Клеммник шкафа							
	Маркировка провода							
	Клеммники терминальной панели							
Модуль ввода/вывода								
Согласовано								
Изм. № подл.	Взамен инв. №							
	Подп. и дата							

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	86	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0009: F0GAD11CF001, F0NDF22CF001, F0NDF22CF002, F0GAD12CF001, F0NDK20CF001, F0GAD18CF001, F0GHJ20CF001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Назначение	Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.1 сработала										Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.2 сработала									
	F0GBJ01CF151 режим b-01										F0GBJ02CF151 режим b-01									
	=24										=24									
	+24										+24									
	-24										-24									
	NC										NC									
	COM										COM									
	NO										NO									
	1										1									
	2										2									
3										3										
4										4										
5										5										
24v6										24v6										
0v6										0v6										
F0-SD2-1										F0-SD3-1										
0v6										0v6										
F0-FTM1										F0-FTM2										
КВВГнг(А)-LS 4х1,5										КВВГнг(А)-LS 4х1,5										
L=										L=										
Lg=										Lg=										
Lt=										Lt=										
Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)										Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)										
Маркировка жил кабеля/провода										Маркировка жил кабеля/провода										
Клеммник шкафа										Клеммник шкафа										
Плюс датчика 24В										Плюс датчика 24В										
Минус датчика 24В										Минус датчика 24В										
Маркировка провода										Маркировка провода										
Реле										Реле										
Маркировка провода										Маркировка провода										
Клеммники терминальной панели										Клеммники терминальной панели										
Модуль ввода/вывода										Модуль ввода/вывода										
CIDC-6-3-0-3-3										CIDC-6-3-0-3-3										
XP1										XP1										
M1252D-0										M1252D-0										

Согласовано

Взамен инв. №


Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2					
РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2			Стадия	Лист	Листов
			РД	87	
Разработал	Чураков		07.25	Схема электрическая se0010: F0GBJ01CF151, F0GBJ02CF151	
Проверил	Корепанов				
Н.контр.	Агафонов				
ООО НПП "ЭСН"			www.nppesn.ru		

Согласовано				

Согласовано

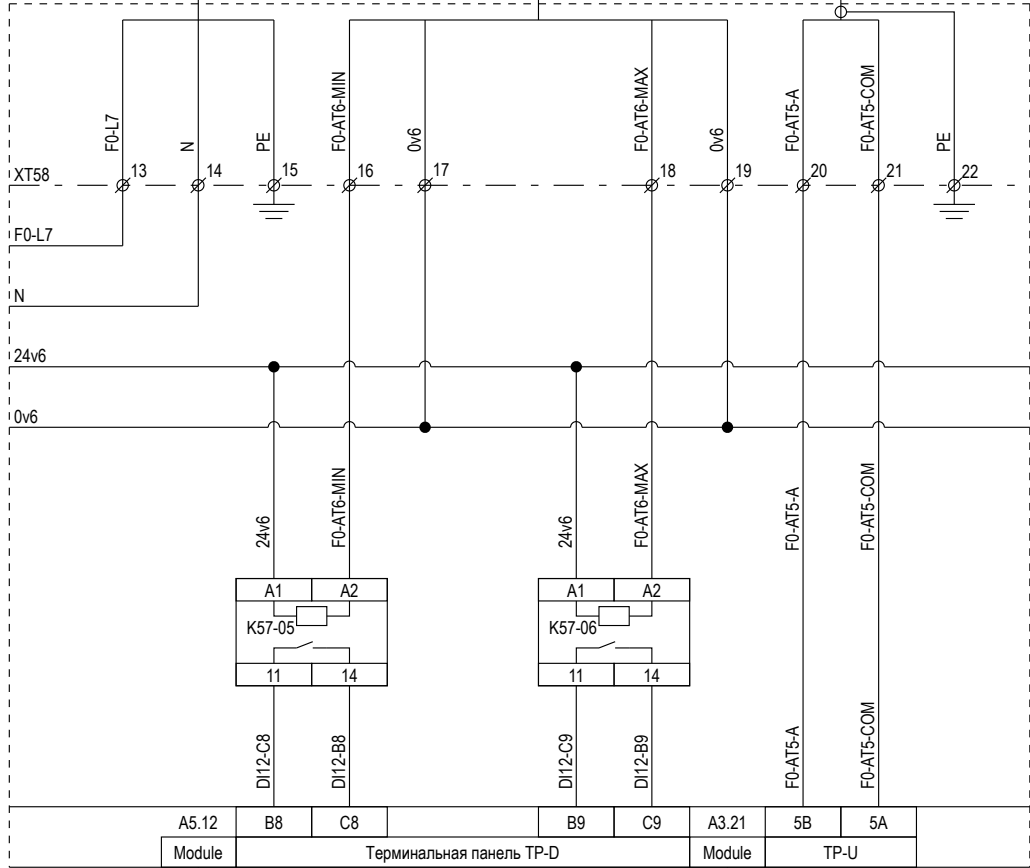

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	89	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0012: F0GHJ01CQ001		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Назначение	Температура подшипника №1 ЭД котлового насоса К4.1		Температура подшипника №2 ЭД котлового насоса К4.1		Температура подшипника №3 ЭД котлового насоса К4.1		Температура подшипника №4 ЭД котлового насоса К4.1		Температура подшипника №1 ЭД котлового насоса К4.2		Температура подшипника №2 ЭД котлового насоса К4.2		Температура подшипника №3 ЭД котлового насоса К4.2		Температура подшипника №4 ЭД котлового насоса К4.2		
	F0NDG01CT101		F0NDG01CT102		F0NDG01CT103		F0NDG01CT104		F0NDG02CT101		F0NDG02CT102		F0NDG02CT103		F0NDG02CT104		
	Соединительная коробка СК-1 К4.1				Соединительная коробка СК-1 К4.1				Соединительная коробка СК-1 К4.2				Соединительная коробка СК-1 К4.2				
	F0-K1		F0-K2		F0-K6		F0-K7		F0-K6		F0-K7		F0-K6		F0-K7		
	КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		
	L=		L=		L=		L=		L=		L=		L=		L=		
	Lg=		Lg=		Lg=		Lg=		Lg=		Lg=		Lg=		Lg=		
	Lt=		Lt=		Lt=		Lt=		Lt=		Lt=		Lt=		Lt=		
	Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		
Маркировка жил кабеля/провода																	
Клеммник шкафа	XT59		XT59		XT59		XT59		XT60		XT60		XT60		XT60		
Плюс 24В																	
Минус 24В																	
Маркировка провода																	
Клеммники терминальной панели	A3.39		A3.39		A3.39		A3.39		A3.40		A3.40		A3.40		A3.40		
Модуль ввода/вывода	Module		Module		Module		Module		Module		Module		Module		Module		
CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3	
XP1		M1231TR-0		XP1		M1231TR-0		XP1		M1231TR-0		XP1		M1231TR-0		XP1	
Module		Module		Module		Module		Module		Module		Module		Module		Module	
TP-U		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U	
1B		1A		2B		3B		3A		4B		5B		5A		6B	
1A		2B		3B		3A		4B		5B		5A		6B		6A	
2B		3B		3A		4B		5B		5A		6B		6A		7B	
3B		3A		4B		5B		5A		6B		6A		7B		7A	
3A		4B		5B		5A		6B		6A		7B		7A		8B	
4B		5B		5A		6B		6A		7B		7A		8B		8A	
5B		5A		6B		6A		7B		7A		8B		8A		9B	
5A		6B		6A		7B		7A		8B		8A		9B		9A	
6B		6A		7B		7A		8B		8A		9B		9A		10B	
6A		7B		7A		8B		8A		9B		9A		10B		10A	
7B		7A		8B		8A		9B		9A		10B		10A		11B	
7A		8B		8A		9B		9A		10B		10A		11B		11A	
8B		8A		9B		9A		10B		10A		11B		11A		12B	
8A		9B		9A		10B		10A		11B		11A		12B		12A	
9B		9A		10B		10A		11B		11A		12B		12A		13B	
9A		10B		10A		11B		11A		12B		12A		13B		13A	
10B		10A		11B		11A		12B		12A		13B		13A		14B	
10A		11B		11A		12B		12A		13B		13A		14B		14A	
11B		11A		12B		12A		13B		13A		14B		14A		15B	
11A		12B		12A		13B		13A		14B		14A		15B		15A	
12B		12A		13B		13A		14B		14A		15B		15A		16B	
12A		13B		13A		14B		14A		15B		15A		16B		16A	
13B		13A		14B		14A		15B		15A		16B		16A		17B	
13A		14B		14A		15B		15A		16B		16A		17B		17A	
14B		14A		15B		15A		16B		16A		17B		17A		18B	
14A		15B		15A		16B		16A		17B		17A		18B		18A	
15B		15A		16B		16A		17B		17A							

Сотласовано Ивн. № подл. Взамен инв. № Подп. и дата				Назначение	Температура подшипника №1 ЭД котлового насоса К4.3						Температура подшипника №2 ЭД котлового насоса К4.3						Температура подшипника №3 ЭД котлового насоса К4.3						Температура подшипника №4 ЭД котлового насоса К4.3						Температура подшипника №1 ЭД котлового насоса К4.4						Температура подшипника №2 ЭД котлового насоса К4.4						Температура подшипника №3 ЭД котлового насоса К4.4						Температура подшипника №4 ЭД котлового насоса К4.4					
				KKS	F0NDG03CT101						F0NDG03CT102						F0NDG03CT103						F0NDG03CT104						F0NDG04CT101						F0NDG04CT102						F0NDG04CT103						F0NDG04CT104					
				Клеммники шкафа	Соединительная коробка СК-1 К4.3												Соединительная коробка СК-1 К4.3												Соединительная коробка СК-1 К4.4												Соединительная коробка СК-1 К4.4											
				Маркировка жил кабеля/провода																																																
				Маркировка кабеля/провода	F0-K11 КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 L= Lg= Lt=												F0-K12 КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 L= Lg= Lt=												F0-K16 КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 L= Lg= Lt=												F0-K17 КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 L= Lg= Lt=											
				Маркировка жил кабеля/провода	Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)												Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)												Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)												Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)											
				Клеммник шкафа	XT61												XT61												XT62												XT62											
				Плюс 24В																																																
				Минус 24В																																																
				Маркировка провода																																																
				Клеммники терминальной панели	A3.41 1B 1A 2B 3B 3A 4B Module TP-U												A3.41 5B 5A 6B 7B 7A 8B Module TP-U												A3.42 1B 1A 2B 3B 3A 4B Module TP-U												A3.42 5B 5A 6B 7B 7A 8B Module TP-U											
				Модуль ввода/вывода	CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1231TR-0												CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1231TR-0												CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1231TR-0												CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1231TR-0											

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2								
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2						Стадия	Лист	Листов
												РД	91	
Разработал	Чураков				07.25							Схема электрическая se0013: F0NDG03CT101, F0NDG03CT103, F0NDG04CT101, F0NDG04CT103		
Проверил	Корепанов													
Н.контр.	Агафонов													

Назначение	Температура подшипника №1 ЭД насоса сырой воды K5.1		Температура подшипника №2 ЭД насоса сырой воды K5.1		Температура подшипника №1 ЭД насоса сырой воды K5.2		Температура подшипника №2 ЭД насоса сырой воды K5.2		Температура подшипника №1 ЭД насоса подпитки теплосети K6.1		Температура подшипника №2 ЭД насоса подпитки теплосети K6.1		Температура подшипника №1 ЭД насоса подпитки теплосети K6.2		Температура подшипника №2 ЭД насоса подпитки теплосети K6.2	
	F0GAF01CT101		F0GAF01CT102		F0GAF02CT101		F0GAF02CT102		F0NDK11CT101		F0NDK11CT102		F0NDK12CT101		F0NDK12CT102	
	Соединительная коробка СК-1 K5.1				Соединительная коробка СК-1 K5.2				Соединительная коробка СК-1 K6.1				Соединительная коробка СК-1 K6.2			
	F0-K22		F0-K24		F0-K27		F0-K29									
	КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0									
	L=		L=		L=		L=									
	Lg=		Lg=		Lg=		Lg=									
	Lt=		Lt=		Lt=		Lt=									
	Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	
Маркировка жил кабеля/провода																
	A3.43		A3.43		A3.43		A3.43		A3.43		A3.43		A3.44		A3.44	
	Module		Module		Module		Module		Module		Module		Module		Module	
	TP-U		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U	
	CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3	
	XP1		XP1		XP1		XP1		XP1		XP1		XP1		XP1	
	M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0	
Клеммник шкафа																
Плюс 24В																
Минус 24В																
Маркировка провода																
Клеммники терминальной панели																
Модуль ввода/вывода																


Согласовано					
Взамен инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2					
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2					
						Стадия					
						Лист					
						Листов					
Разработал	Чураков				07.25	РД					
Проверил	Корепанов					92					
Н.контр.	Агафонов										
						Схема электрическая se0013: F0GAF01CT101, F0GAF02CT101, F0NDK11CT101, F0NDK12CT101					
						ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru					

Назначение	Температура обмоток электродвигателя фаза U котлового насоса K4.1			Температура обмоток электродвигателя фаза V котлового насоса K4.1			Температура обмоток электродвигателя фаза W котлового насоса K4.1			Температура обмоток электродвигателя фаза U котлового насоса K4.2			Температура обмоток электродвигателя фаза V котлового насоса K4.2			Температура обмоток электродвигателя фаза W котлового насоса K4.2			Температура обмоток электродвигателя фаза U котлового насоса K4.3			Температура обмоток электродвигателя фаза V котлового насоса K4.3			Температура обмоток электродвигателя фаза W котлового насоса K4.3		
	F0NDG01CT105			F0NDG01CT106			F0NDG01CT107			F0NDG02CT105			F0NDG02CT106			F0NDG02CT107			F0NDG03CT105			F0NDG03CT106			F0NDG03CT107		
	Соединительная коробка СК-2 K4.1																										
	Маркировка жил кабеля/провода																										
	Маркировка кабеля/провода																										
	Марка, тип, длина кабеля																										
	Маркировка жил кабеля/провода																										
	Клеммник шкафа																										
	Плюс 24В																										
Минус 24В																											
Маркировка провода																											
Клеммники терминальной панели																											
Модуль ввода/вывода																											
Согласовано																											
Взамен инв. №																											
Подп. и дата																											
Инв. № подл.																											
878.2023-АСУ ТП.СБ.2																											
РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76																											
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата																											
Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2																											
Стадия Лист Листов																											
РД 94																											
Схема электрическая se0014: F0NDG01CT105, F0NDG02CT105, F0NDG03CT105																											
ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru																											

Согласовано


Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода

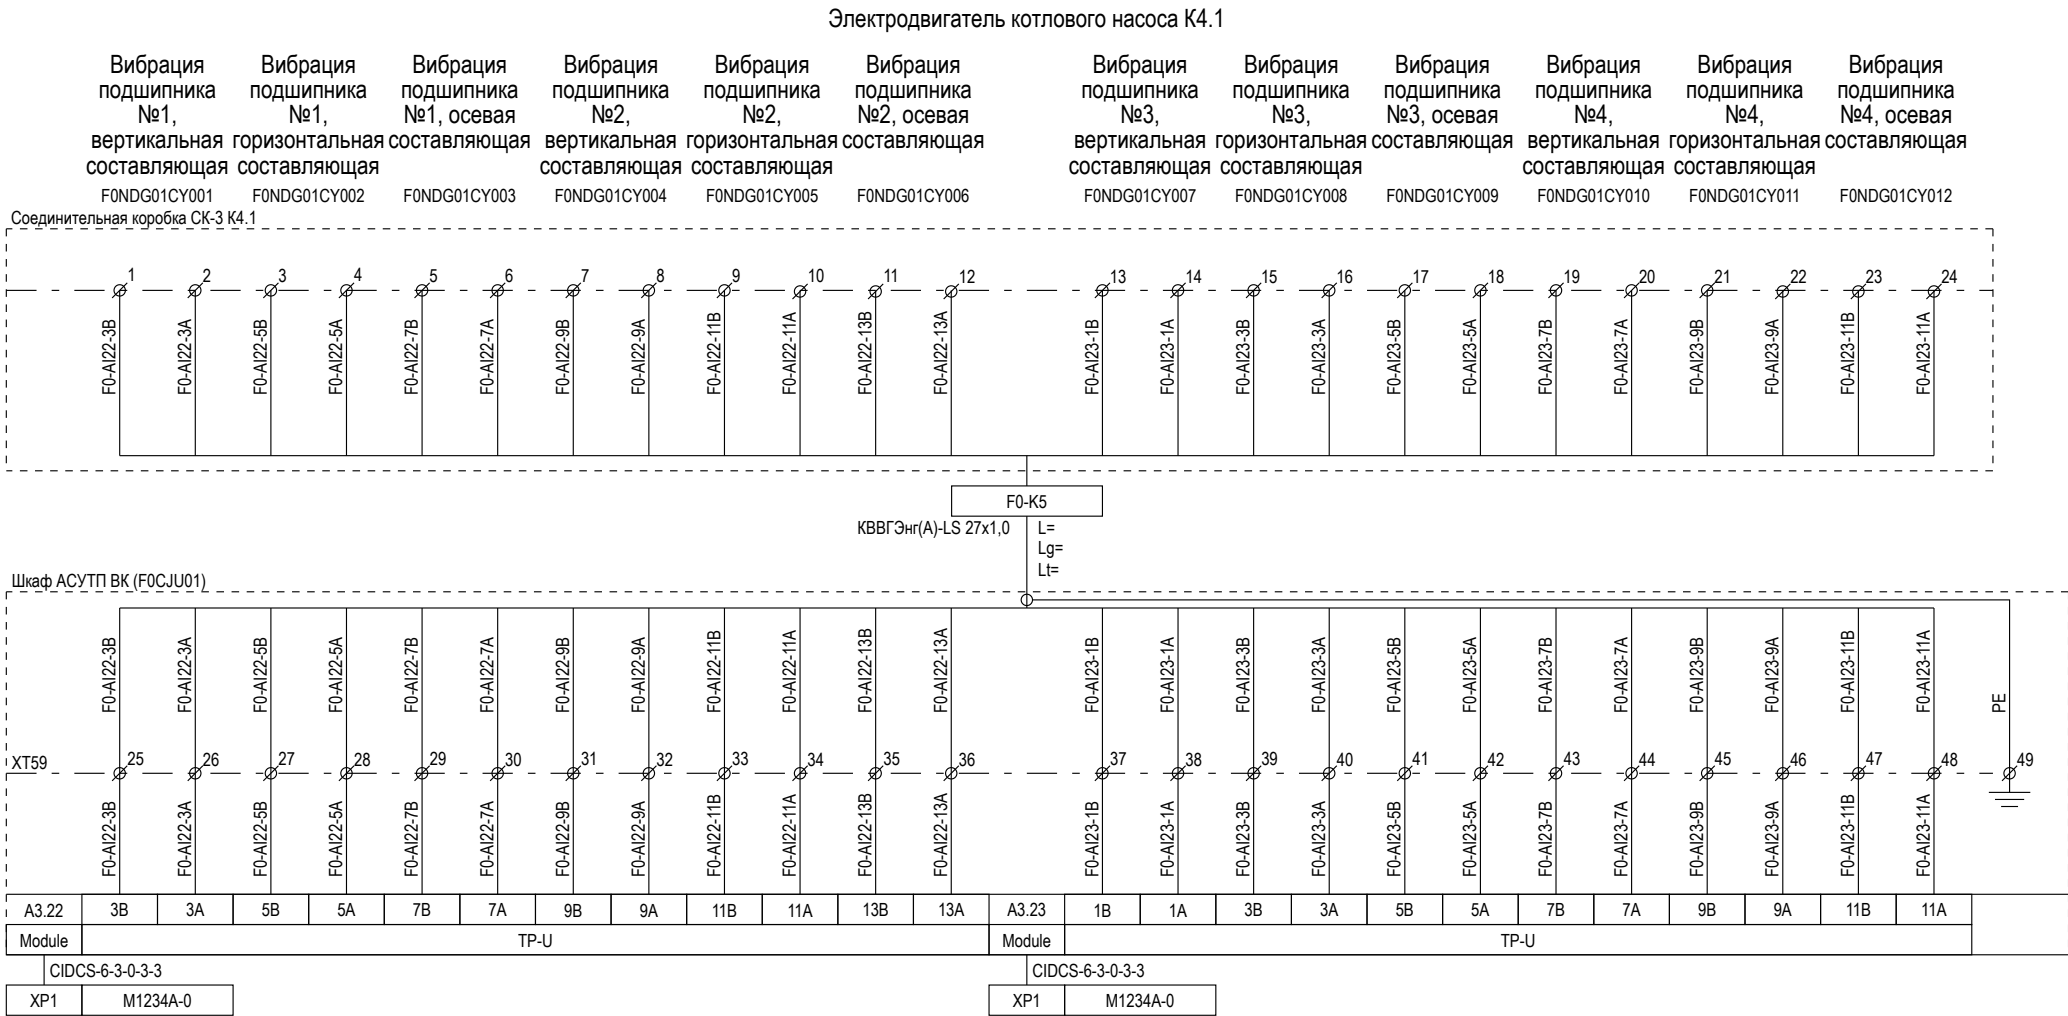


						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	96	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0015: F0NDG01AP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано


Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода

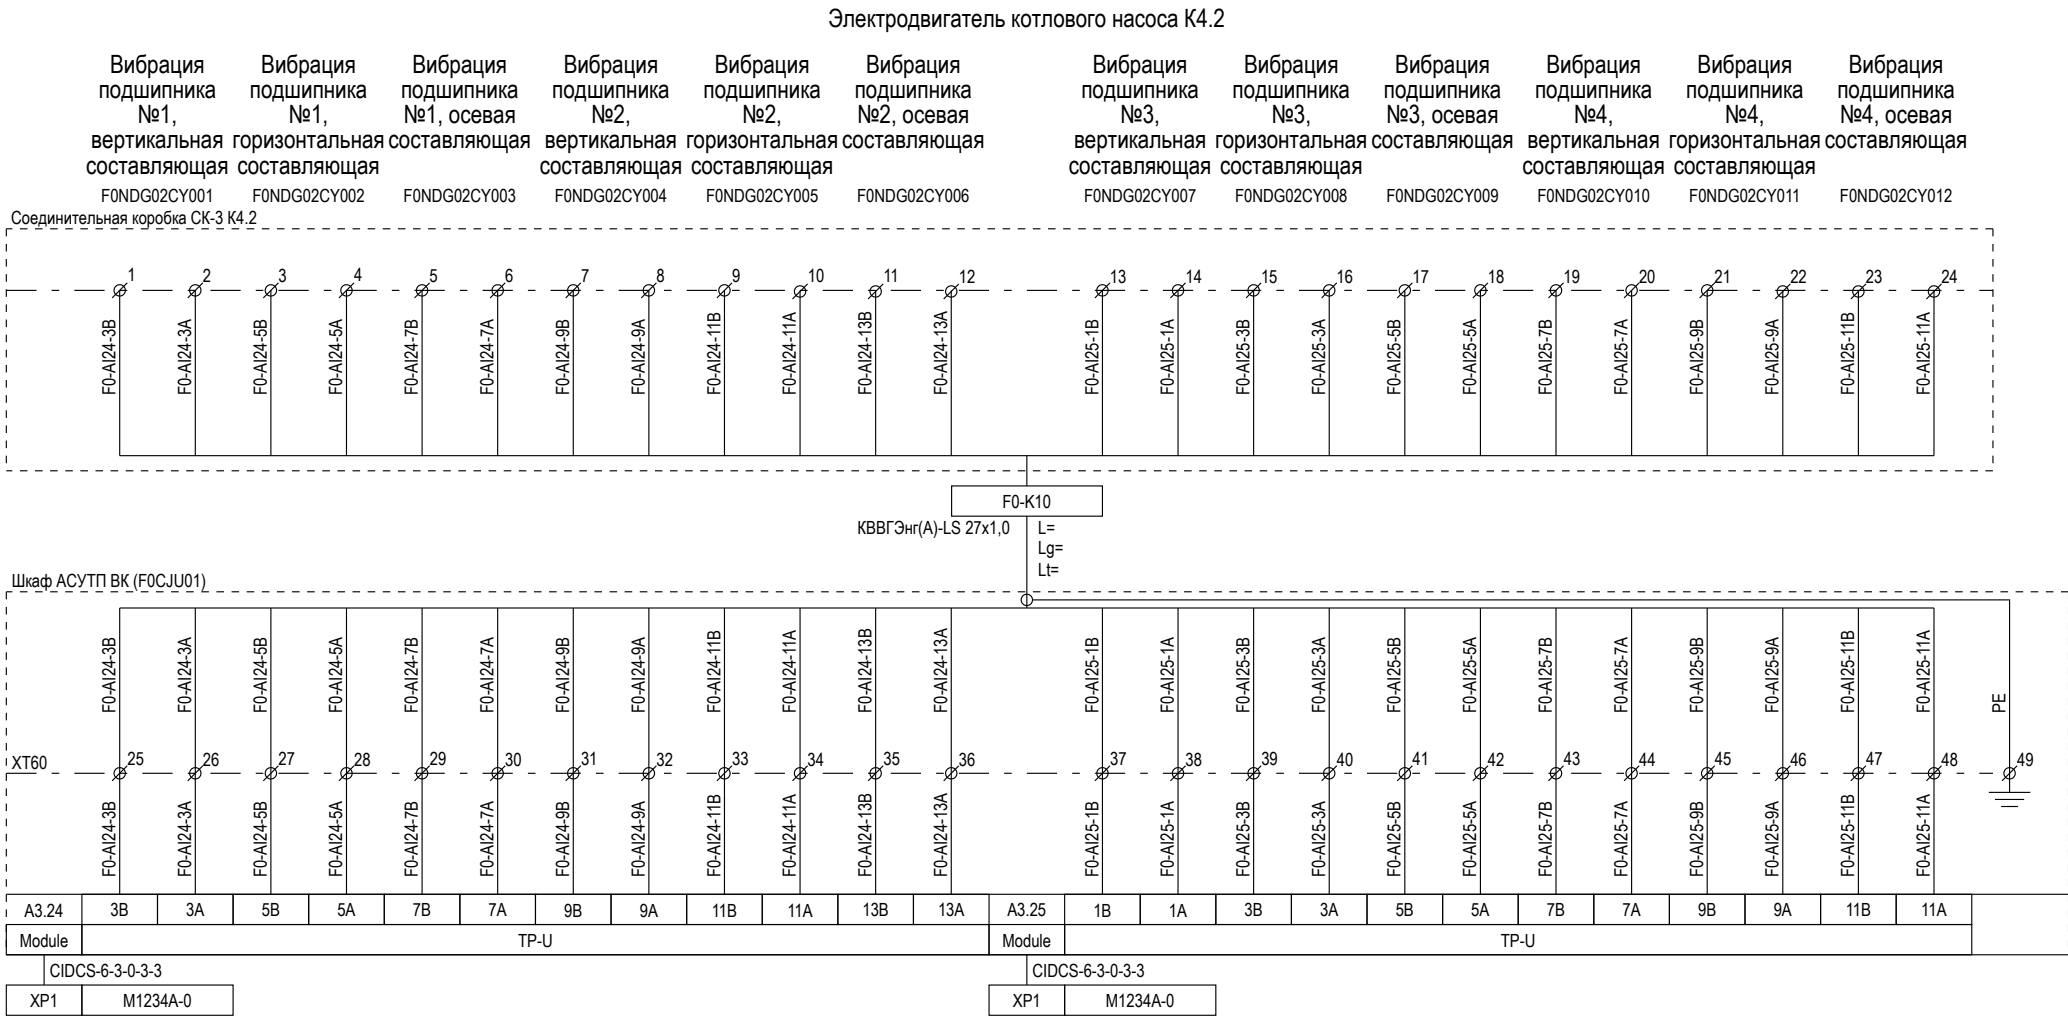


						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	97	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0015: F0NDG02AP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано


Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода

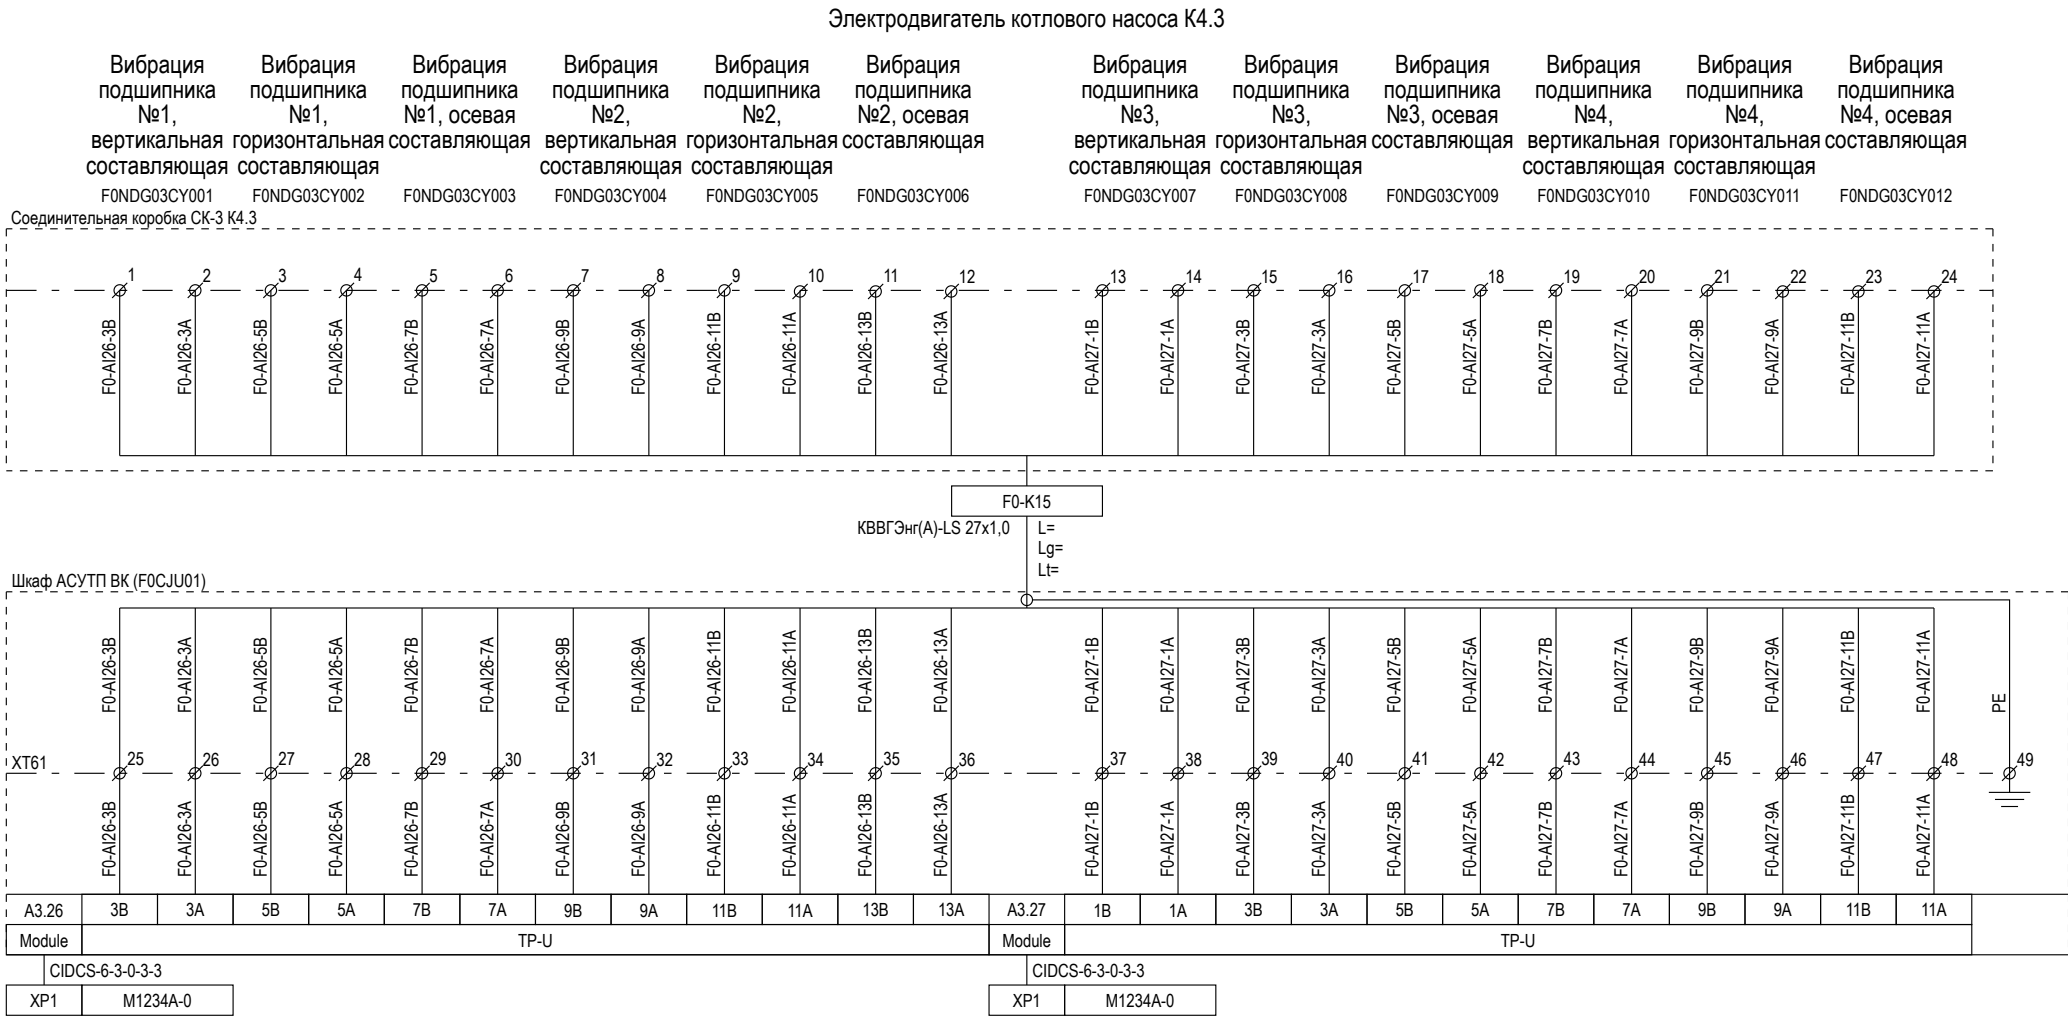

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	98	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0015: F0NDG03AP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано



Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода

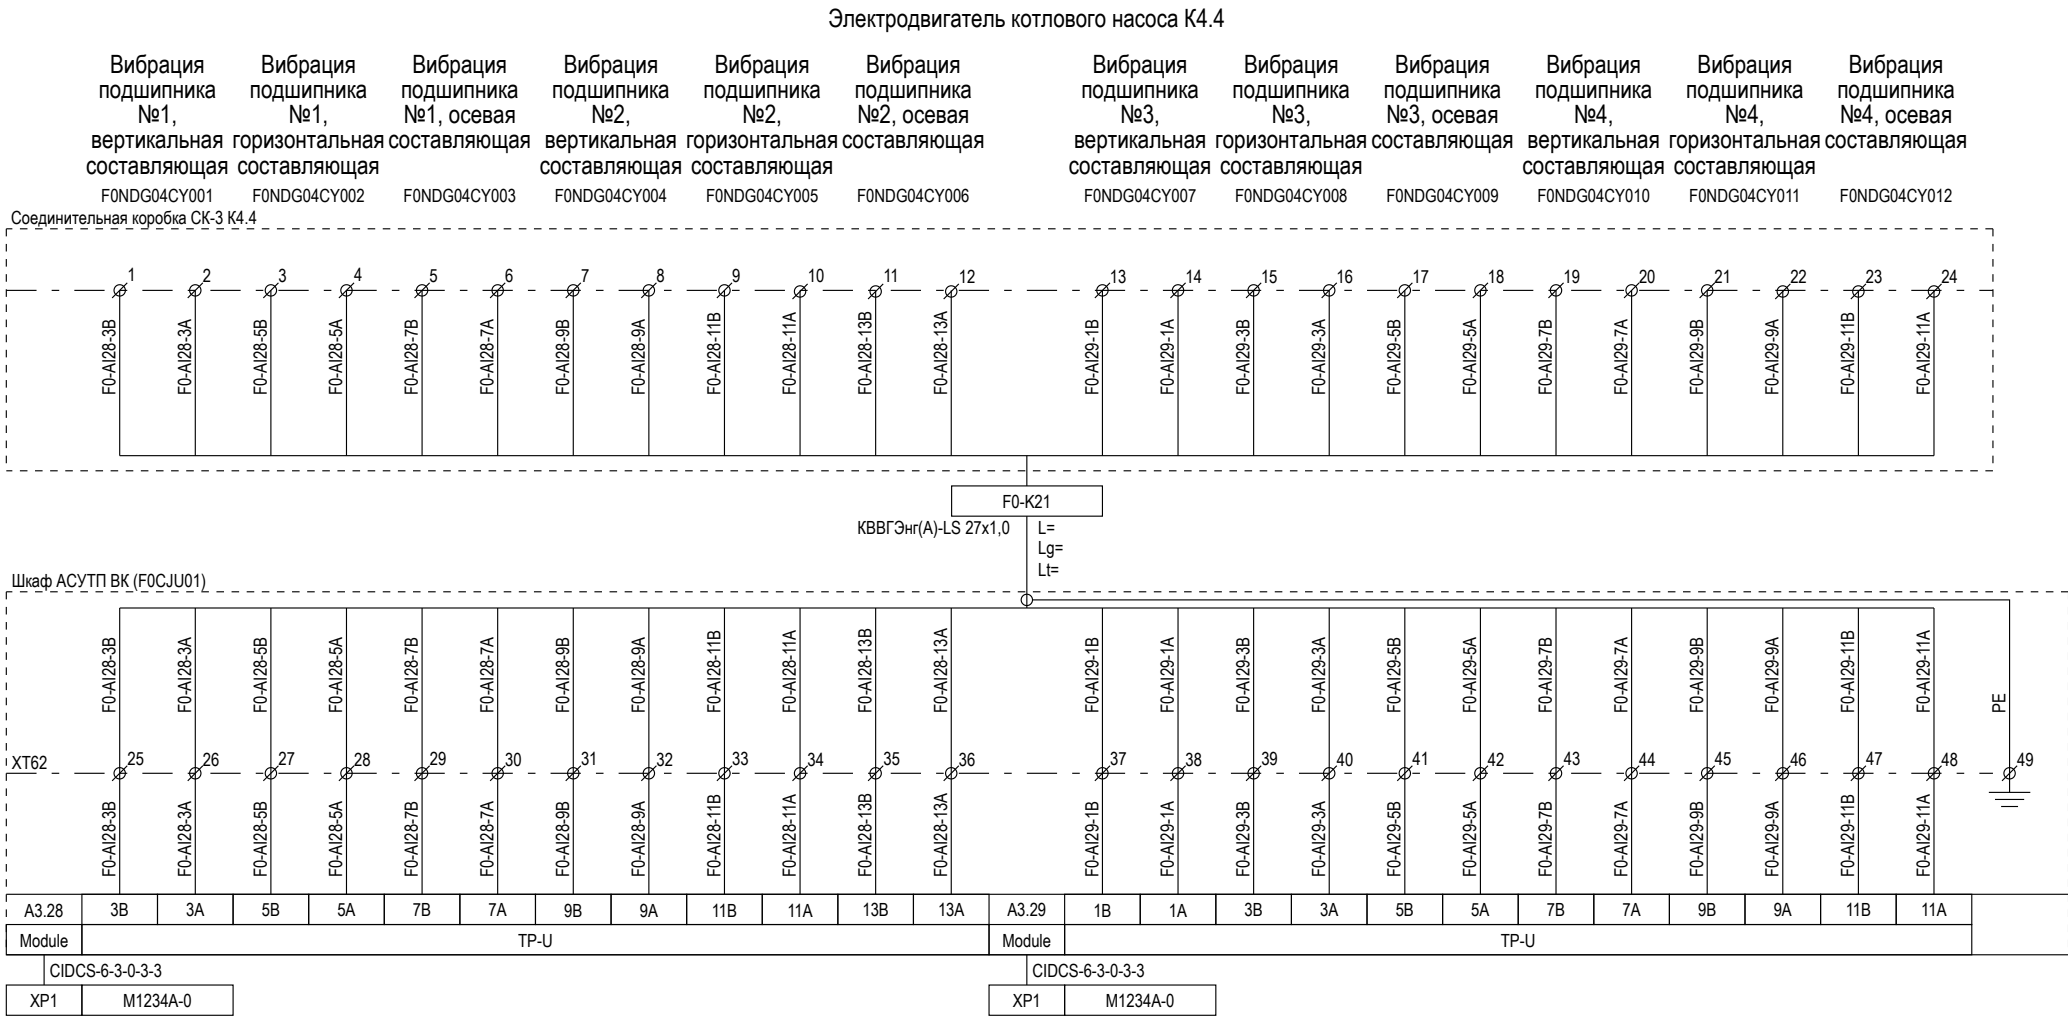

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	99	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0015: F0NDG04AP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

[illegible]

Оборудование
KKS
Клеммник шкафа/ прибора
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Питание 220В
Ноль 220В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода

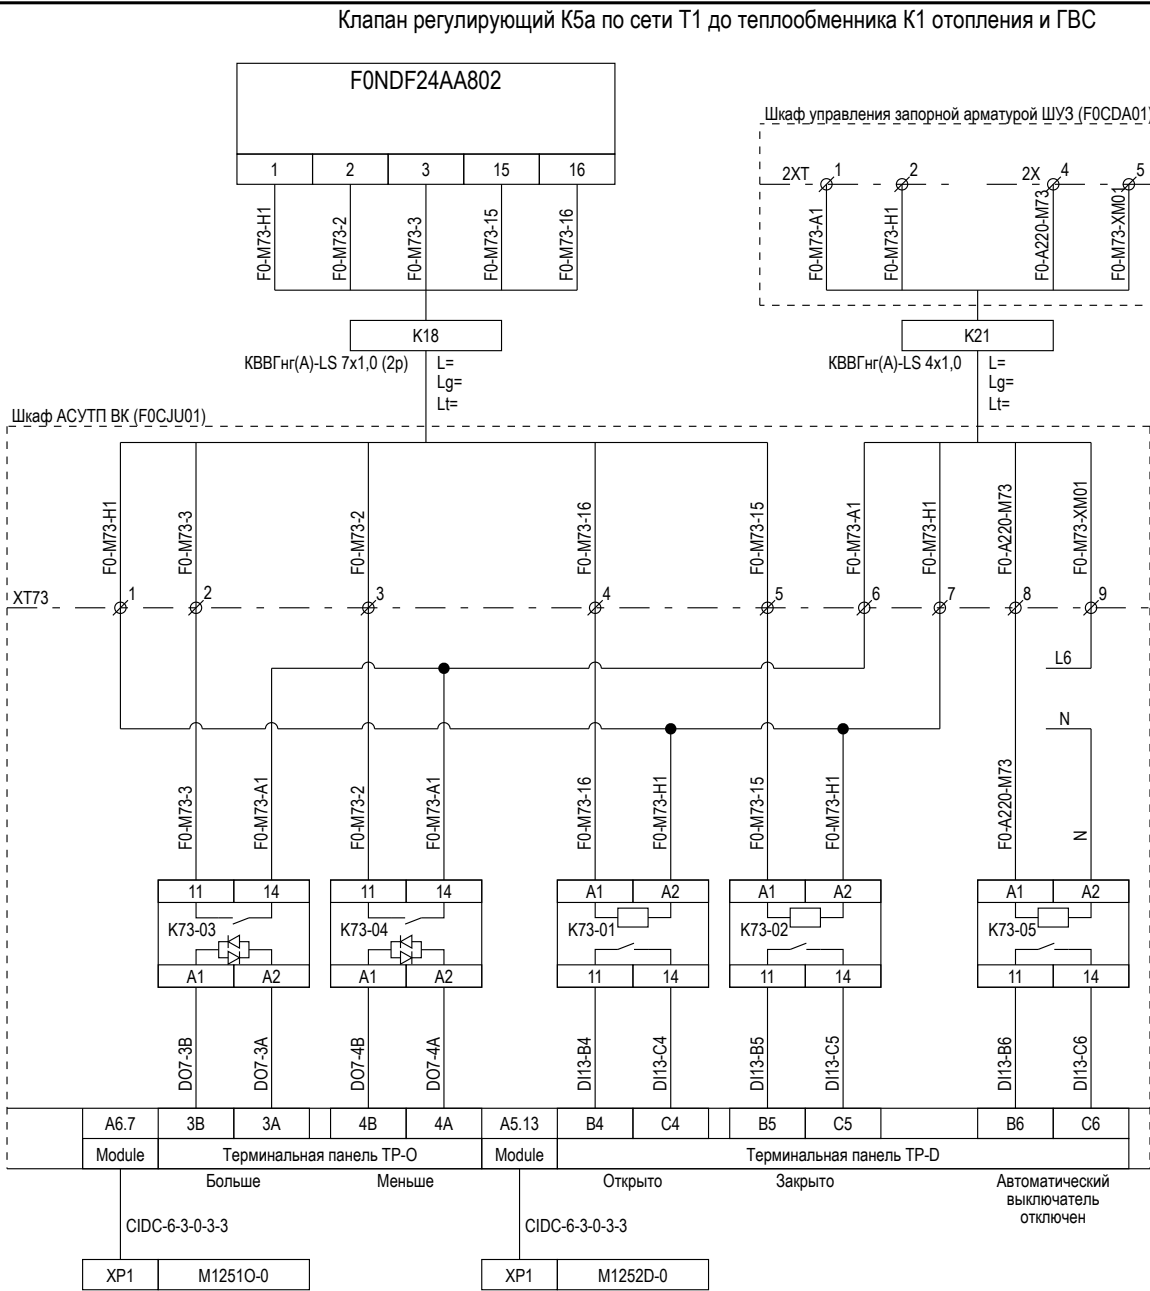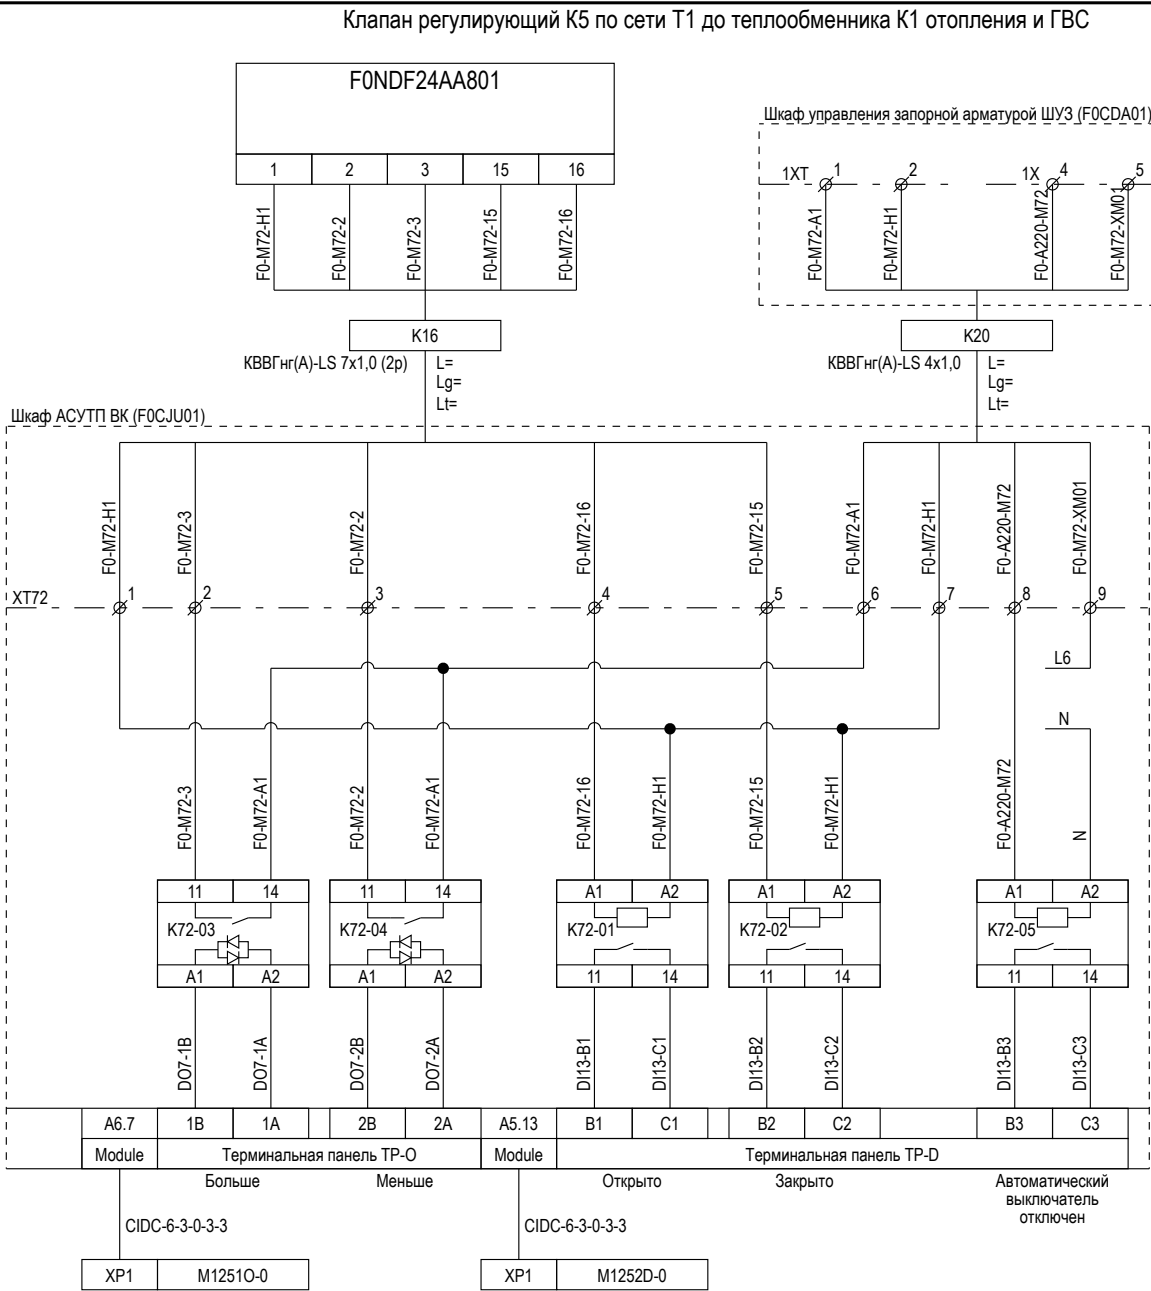

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	101	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0018: F0NDF24AA801, F0NDF24AA802	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа/прибора

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Клапан регулирующий K6 по сети Т1 до теплообменника K2 вентиляции

F0NDF24AA803

1

2

3

15

16

F0-M74-H1

F0-M74-2

F0-M74-3

F0-M74-15

F0-M74-16

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

3XT

1

2

3X

4

5

F0-M74-A1

F0-M74-H1

F0-A220-M74

F0-M74-XM01

K19

KBBГнг(A)-LS 7x1,0 (2р)

L=

Lg=

Lt=

K22

KBBГнг(A)-LS 4x1,0

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT74

1

2

3

4

5

6

7

8

9

F0-M74-H1

F0-M74-3

F0-M74-2

F0-M74-16

F0-M74-15

F0-M74-A1

F0-M74-H1

F0-A220-M74

F0-M74-XM01

L6

N

N

11

14

11

14

A1

A2

K74-01

11

14

11

14

A1

A2

K74-02

11

14

11

14

A1

A2

K74-05

11

14

D07-5B

D07-5A

D07-6B

D07-6A

D113-B7

D113-C7

D113-B8

D113-C8

D113-B9

D113-C9

A6.7

5B

5A

6B

6A

A5.13

B7

C7

B8

C8

B9

C9

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Больше

Меньше

Открыто

Закрыто

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

07.25

Схема электрическая се0018: F0NDF24AA803

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

РД

102

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

	Оборудование	Клапан электромагнитный K7 по сети T94 подпитки контура отопления и ГВС				Клапан электромагнитный K13 на линии заполнения теплоносителя по сети T21 системы вентиляции						
	KKS	F0NDG24AA001				F0SAH21AA001						
	Клеммник шкафа/прибора	Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)				Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)						
	Маркировка жил кабеля/провода											
	Маркировка кабеля/провода											
	Марка, тип, длина кабеля											
	Маркировка жил кабеля/провода											
	Клеммник шкафа											
	Питание 220В											
	Ноль 220В											
Маркировка провода												
Реле												
Маркировка провода												
Клеммники терминальной панели												
Описание сигнала												
Модуль ввода/вывода												
Согласовано												
Изм. № подл.	Взамен инв. №											
	Подп. и дата											

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2					
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов		
							РД	103			
Разработал	Чураков				07.25		Схема электрическая se0017: F0NDG24AA001, F0SAH21AA001			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов										
Н.контр.	Агафонов										

Согласовано						Назначение	Сигнализация "сухого хода" насосов К3 раб, К3 рез К3ХG02						Сигнализация "сухого хода" насосов К4 раб, К4 рез К4ХG02						Сигнализация "сухого хода" насосов К12 К12ХG02																																									
							KKS																																																					
							Клеммники шкафа																																																					
							Маркировка жил кабеля/провода																																																					
							Маркировка кабеля/провода																																																					
							Марка, тип, длина кабеля																																																					
							Маркировка жил кабеля/провода																																																					
							Клеммник шкафа																																																					
							Плюс датчика 24В																																																					
							Минус датчика 24В																																																					
							Маркировка провода																																																					
							Реле																																																					
							Маркировка провода																																																					
							Клеммники терминальной панели																																																					
							Модуль ввода/вывода																																																					
							Шкаф ШУ-К3						Шкаф ШУ-К4						Шкаф ШУ-К12																																									
							<table><tr><td>A5.13</td><td>B13</td><td>C13</td></tr><tr><td>Module</td><td colspan="2">TP-D</td></tr><tr><td colspan="3">CIDC-6-3-0-3-3</td></tr><tr><td>XP1</td><td colspan="2">M1252D-0</td></tr></table>						A5.13	B13	C13	Module	TP-D		CIDC-6-3-0-3-3			XP1	M1252D-0		<table><tr><td>A5.13</td><td>B14</td><td>C14</td></tr><tr><td>Module</td><td colspan="2">TP-D</td></tr><tr><td colspan="3">CIDC-6-3-0-3-3</td></tr><tr><td>XP1</td><td colspan="2">M1252D-0</td></tr></table>						A5.13	B14	C14	Module	TP-D		CIDC-6-3-0-3-3			XP1	M1252D-0		<table><tr><td>A5.13</td><td>B15</td><td>C15</td></tr><tr><td>Module</td><td colspan="2">TP-D</td></tr><tr><td colspan="3">CIDC-6-3-0-3-3</td></tr><tr><td>XP1</td><td colspan="2">M1252D-0</td></tr></table>						A5.13	B15	C15	Module	TP-D		CIDC-6-3-0-3-3			XP1	M1252D-0	
A5.13	B13	C13																																																										
Module	TP-D																																																											
CIDC-6-3-0-3-3																																																												
XP1	M1252D-0																																																											
A5.13	B14	C14																																																										
Module	TP-D																																																											
CIDC-6-3-0-3-3																																																												
XP1	M1252D-0																																																											
A5.13	B15	C15																																																										
Module	TP-D																																																											
CIDC-6-3-0-3-3																																																												
XP1	M1252D-0																																																											

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Заслонка регулирующая газа котла №2
F2HNG20AA801

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)

5X69-AMS-18

69-AMS-13

9-AMS-12

10-AMS-11

11-AMS-7

15-AMS-9

17-AMS-10

18-AMS-20

20-AMS-24-M89

22-AMS-XM01

26-3B

27-3A

30-PE

F2-10

КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0р/2р)

L=

Lg=

Lt=

F2-11

КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (0р/2р)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT89

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

F0-M89-AMS-9

F0-M89-AMS-7

F0-M89-AMS-10

F0-M89-AMS-11

F0-M89-AMS-13

F0-M89-AMS-18

F0-M89-AMS-20

F0-M89-AMS-12

F0-M89-AMS-14-M89

F0-M89-AMS-14-M01

A137-3B

A137-3A

PE

11

14

11

14

A1

A2

11

14

A1

A2

11

14

A1

A2

11

14

A1

A2

11

14

A1

A2

11

14

A137-3B

A137-3A

6B

6A

7B

7A

A5.14

B11

C11

B12

C12

B13

C13

B14

C14

B15

C15

A3.37

3B

3A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0021: F2HNG20AA801

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Заслонка регулирующая газа котла №7

F7HNG20AA801

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

5X691011151718202223

F0-M99-AMS-18F0-M99-AMS-13F0-M99-AMS-12F0-M99-AMS-11F0-M99-AMS-7F0-M99-AMS-9F0-M99-AMS-10F0-M99-AMS-20F0-M99-AMS-22F0-M99-AMS-23

262730

A137-13BA137-13APE

F7-10F7-11

КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0р/2р)КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (0р/2р)

L=Lg=Lt

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT99

12345678910111213

F0-M99-AMS-9F0-M99-AMS-7F0-M99-AMS-10F0-M99-AMS-11F0-M99-AMS-13F0-M99-AMS-18F0-M99-AMS-20F0-M99-AMS-12F0-M99-AMS-24-M99F0-M99-AMS-10

24v60v60v6

K99-03K99-04K99-01K99-02K99-05K99-06K99-08

A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2

D09-11BD09-11AD09-12BD09-12AD117-B1D117-C1D117-B2D117-C2D117-B3D117-C3D117-B4D117-C4D117-D117-D117-

A3.3713B13A

TP-U

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.Кол.уч.Лист№ док.Подп.Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД111

Схема электрическая se0021: F7HNG20AA801

РазработалЧураковПроверилКорепановН.контр.Агафонов

07.25

СтадияЛистЛистов

ООО НПП "ЭСН"www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Заслонка регулирующая газа котла №8
F8HHG20AA801

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)

5X691011151718202223262730

F0-M101-AMS-18F0-M101-AMS-13F0-M101-AMS-12F0-M101-AMS-11F0-M101-AMS-7F0-M101-AMS-9F0-M101-AMS-10F0-M101-AMS-20F0-M101-AMS-101F0-M101-XM01

A137-15BA137-15APE

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

12345678910111213

F0-M101-AMS-9F0-M101-AMS-7F0-M101-AMS-10F0-M101-AMS-11F0-M101-AMS-13F0-M101-AMS-18F0-M101-AMS-20F0-M101-AMS-12F0-M101-XM01

K101-03K101-04K101-01K101-02K101-05K101-06K101-08

D09-16BD09-16AD09-17BD09-17AD17-B11D17-C11D17-B12D17-C12D17-B13D17-C13D17-B14D17-C14D17-D17-FD17-D17-F

A6.916B16A17B17AA5.17B11C11B12C12B13C13B14C14B15C15A3.3715B15A

ModuleТерминальная панель TP-OModuleТерминальная панель TP-DModuleTP-U

БольшеМеньшеНе закрытНе открытНеисправностьГотовностьАвтоматический выключатель отключенПоложение

CIDC-6-3-0-3-3CIDC-6-3-0-3-3CIDCS-6-3-0-3-3

XP1M12510-0XP1M1252D-0XP1M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.Кол.уч.Лист№ док.Подп.Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД112

Схема электрическая se0021: F8HHG20AA801

РазработалЧураковПроверилКорепановН.контр.Агафонов

07.25

ООО НПП "ЭСН"www.nppesn.ru

Согласовано

Согласовано


						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	114	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0022: F3HHG20AA201, F4HHG20AA201	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	116	
Разработал	Чураков			07.25			Схема электрическая se0022: F7HHG20AA201, F8HHG20AA201	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
	Взамен инв. №			
	Подп. и дата			
Инв. № подл.				

Назначение
KKS
Тип прибора
Контакт прибора
Маркировка жил кабеля/провода
Плюс датчика 24В
Минус датчика 24В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода

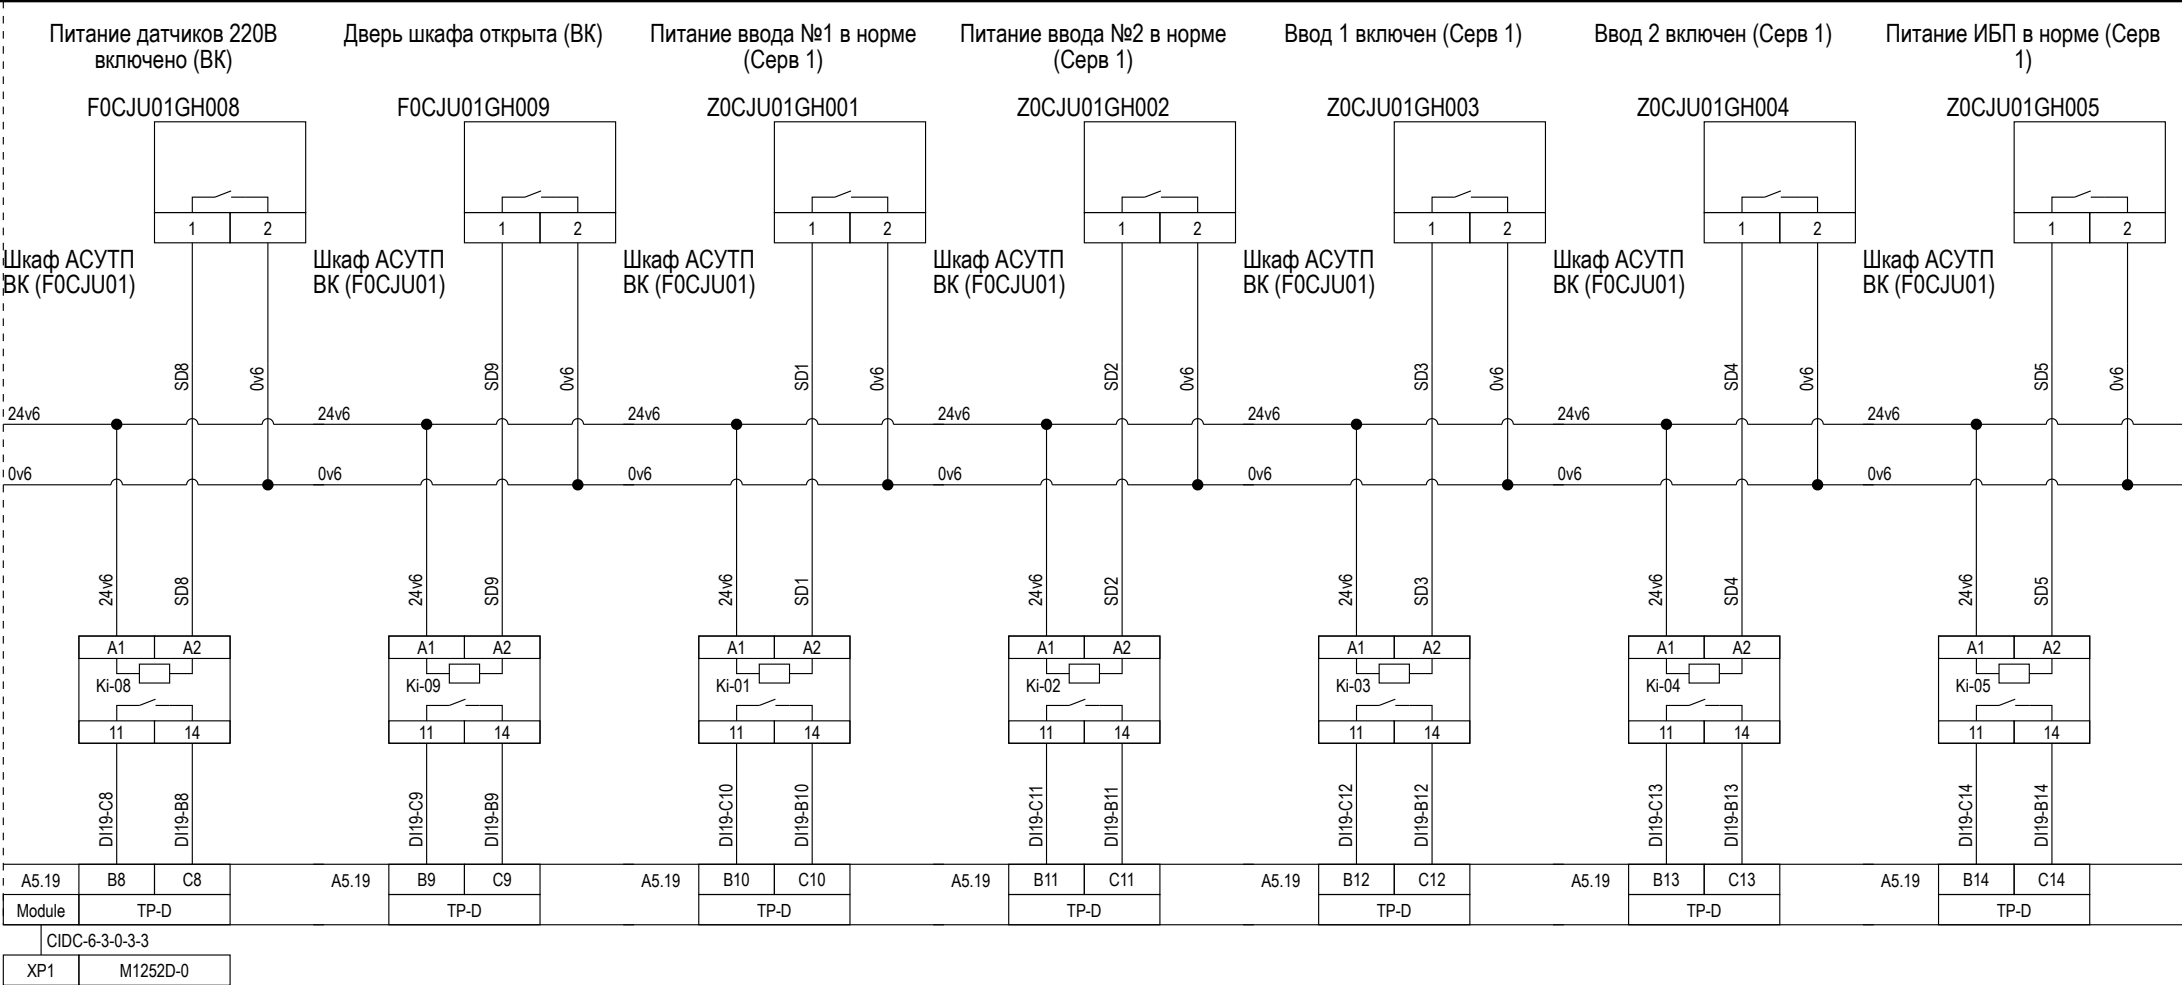

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2		
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист
							РД	118
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0023: F0CJU01GH008, F0CJU01GH009, Z0CJU01GH001, Z0CJU01GH002, Z0CJU01GH003, Z0CJU01GH004, Z0CJU01GH005	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов							
Н.контр.	Агафонов							

Согласовано				
Ивн. № подл.	Подп. и дата		Взамен инв. №	

Назначение	Сигналы с щита КИП БВД-10		Сигналы с ШУ К4.1-К4.4		Сигналы с ШУ К5.1, К5.2		Сигналы с ШУ К6.1-К6.3		Сигналы с ШУ К10.5.1, К10.5.2		Сигналы с ШУ К23.1, К23.2		Сигналы с ШУ НКП-1, НКП-2	
ККС	К-F0-БВД10		К-F0-K4.1		К-F0-K5.1		К-F0-K6.1		К-F0-K10.5.1		К-F0-K23.1		К-F0-НКП1	
Клеммники шкафа														
Маркировка жил кабеля/провода														
Маркировка кабеля/провода	КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78	
Марка, тип, длина кабеля	Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)													
Маркировка жил кабеля/провода														
Клеммник шкафа	ХТ107		ХТ107		ХТ107		ХТ107		ХТ107		ХТ107		ХТ107	
Плюс 24В														
Минус 24В														
Маркировка провода														
Клеммник модуля ввода/вывода	GW01 Port3		GW01 Port4		GW01 Port5		GW01 Port6		GW02 Port3		GW02 Port4		GW02 Port5	

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2		
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист
							РД	120
							Листов	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0020: К-F0-БВД10, К-F0-K4.1, К-F0-K5.1, К-F0-K6.1, К-F0-K10.5.1, К-F0-K23.1, К-F0-НКП1	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов							
Н.контр.	Агафонов							

[illegible]

Назначение	Сигналы с ШУ К12	Сигналы со шкафа УУГ1
KKS	K-F0-K12	K-F0-УУГ1
Клеммники шкафа	ШУ К12	Шкаф УУГ1
Маркировка жил кабеля/провода	Com1-6-A Com1-6-B Com1-6-SG	Com1-7-A Com1-7-B Com1-7-SG
Маркировка кабеля/провода	К9	F0-УУГ1
Марка, тип, длина кабеля	КИПвЭВнг(A)-LS 1x2x0.78	КИПвЭВнг(A)-LS 1x2x0.78
Маркировка жил кабеля/провода	L= Lg= Lt=	L= Lg= Lt=
Клеммник шкафа	ХТ107	ХТ107
Плюс 24В	22	25
Минус 24В	23	26
Маркировка провода	Com1-6-A Com1-6-B Com1-6-SG	Com1-7-A Com1-7-B Com1-7-SG
Клеммник модуля ввода/вывода	GW02 Port6 A B SG S343-0	GW02 Port7 A B SG S343-0

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	121	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0020: К-F0-K12, К-F0-УУГ1	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								