

				Согласовано																	
Изм.		Кол.уч.		Лист		№ док.		Подп.		Дата		878.2023-АСУ ТП.СБ.2 РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76									
Разработал		Чураков				07.25		Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2													
Проверил		Корепанов						Ведомость элементов функциональной схемы (1/1)													
Н.контр.		Агафонов						ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru													

[illegible][illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	256	
Разработал	Чураков			07.25			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Назначение KKS Тип прибора Контакт прибора Маркировка жил кабеля/провода Маркировка кабеля/провода Марка, тип, длина кабеля Маркировка жил кабеля/провода Клеммник шкафа Маркировка провода Клеммники терминальной панели Модуль ввода/вывода	Давление газа после регулятора на перемычке	Давление газа до регулятора на перемычке	Расход газа
	E2EKA02CP002 AIP-20/M2-H 1 2 E2-AI2-4B E2-AI2-3B PE E2-12 КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) L= Lg= Lf= E2-AI2-4B E2-AI2-3B PE 4 5 6 A3.2 4B 3B Module TP-U CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0	E2EKA02CP003 AIP-20/M2-H 1 2 E2-AI2-6B E2-AI2-5B PE E2-13 КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) L= Lg= Lf= E2-AI2-6B E2-AI2-5B PE 7 8 9 A3.2 6B 5B Module TP-U CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0	E2EKA02CF001 ИРВИС-Ультра.ТИ (A1.4) 1 2 E2-AI2-12B E2-AI2-11B PE E2-16 КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) L= Lg= Lf= E2-AI2-12B E2-AI2-11B PE 1 2 3 A3.2 12B 11B Module TP-U CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0

Согласовано


Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	257	
Разработал	Чураков				07.25		Схема электрическая se0005: E2EKA02CP002, E2EKA02CP003, E2EKA02CF001		
Проверил	Корепанов					ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Н.контр.	Агафонов								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

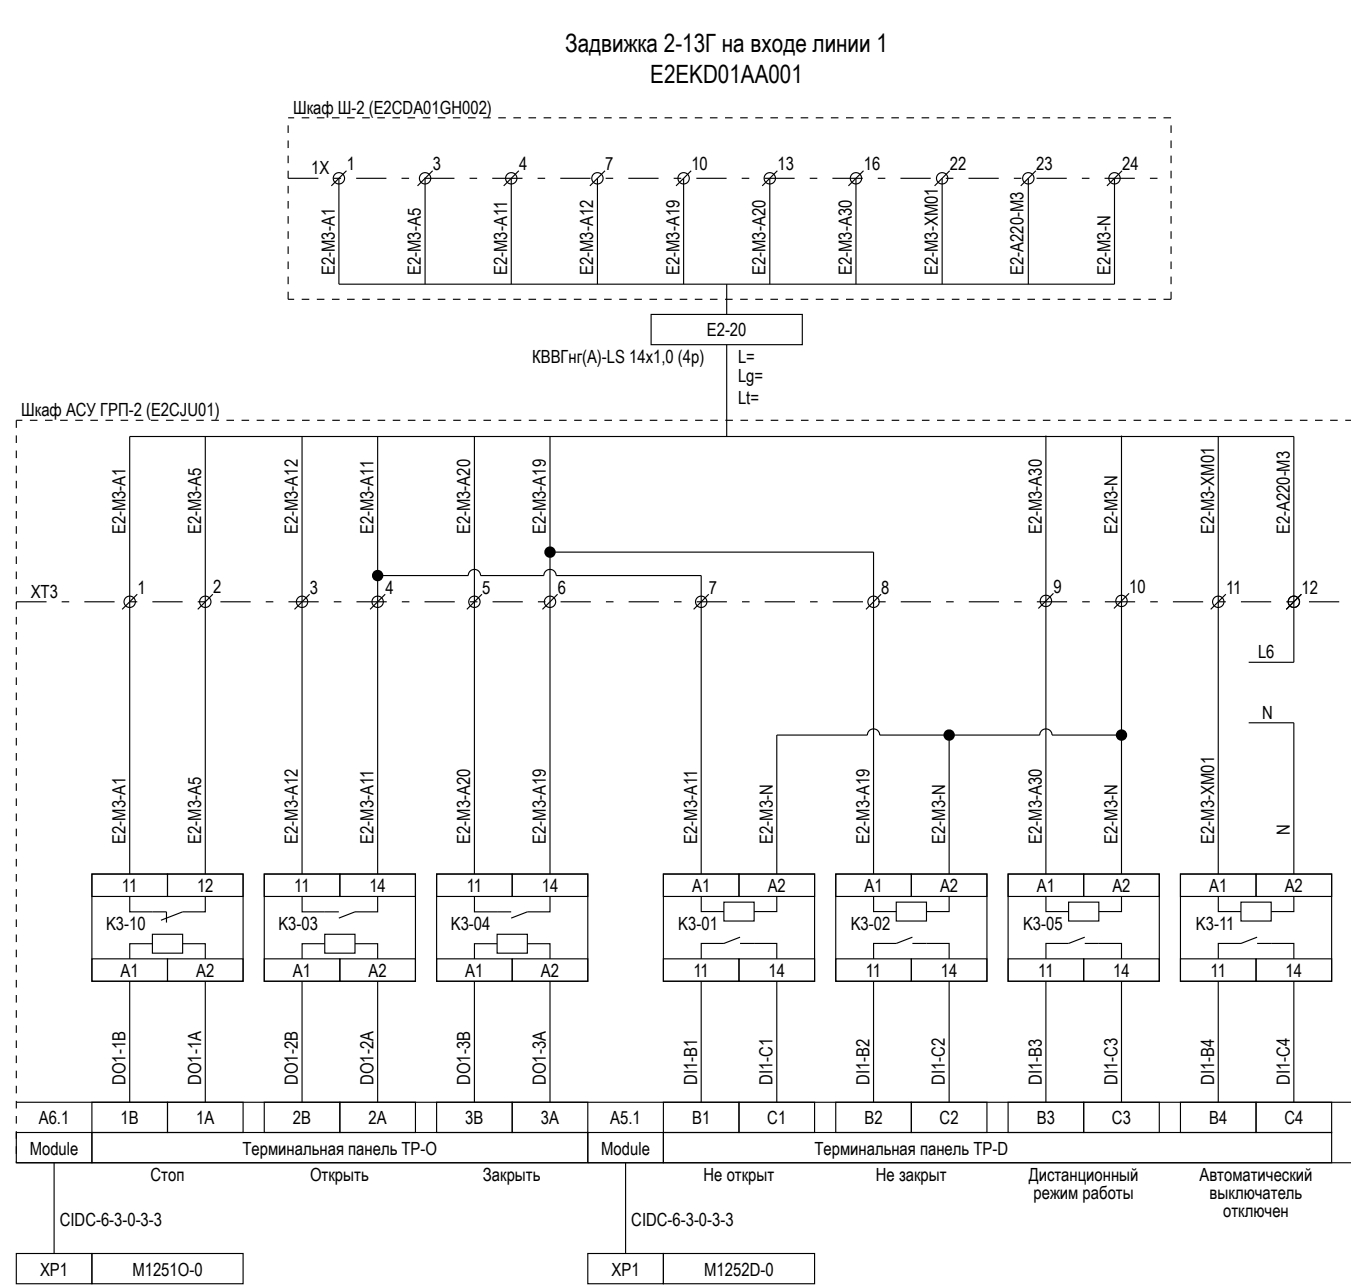

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	259	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0033: E2EKD01AA001		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Задвижка 2-14Г на выходе линии 1
E2EKD01AA002

Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002)

2X

1

3

4

7

10

13

16

22

23

24

E2-M4-A1

E2-M4-A5

E2-M4-A11

E2-M4-A12

E2-M4-A19

E2-M4-A20

E2-M4-A30

E2-M4-XM01

E2-A220-M4

E2-M4-N

E2-23

KBBГнг(A)-LS 14x1,0 (4p)

L=

Lg=

L=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

ХТ4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

E2-M4-A1

E2-M4-A5

E2-M4-A12

E2-M4-A11

E2-M4-A20

E2-M4-A19

E2-M4-A30

E2-M4-N

E2-M4-XM01

E2-A220-M4

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

K4-10

K4-03

K4-04

K4-01

K4-02

K4-05

K4-11

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

D01-4B

D01-4A

D01-5B

D01-5A

D01-6B

D01-6A

D11-B5

D11-C5

D11-B6

D11-C6

D11-B7

D11-C7

D11-B8

D11-C8

A6.1

4B

4A

5B

5A

6B

6A

A5.1

B5

C5

B6

C6

B7

C7

B8

C8

Module

Module

Терминальная панель TP-O

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Заккрыть

Не открыт

Не закрыт

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов


07.25

Схема электрическая se0033: E2EKD01AA002

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Согласовано				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

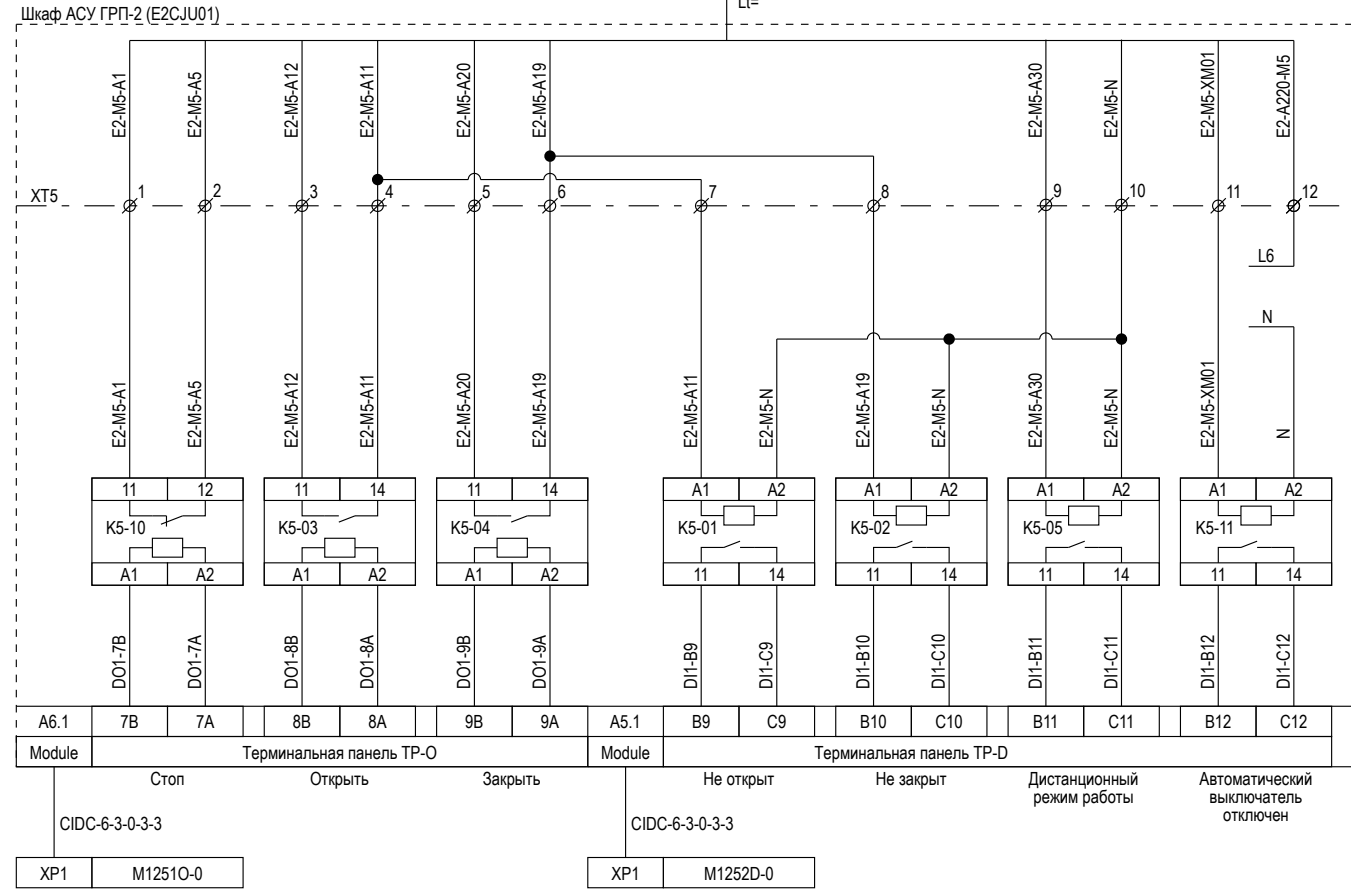

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	261	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0033: E2EKD02AA001		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Задвижка 2-16Г на выходе линии 2
E2EKD02AA002

Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002)

4X

1

3

4

7

10

13

16

22

23

24

E2-M6-A1

E2-M6-A5

E2-M6-A11

E2-M6-A12

E2-M6-A19

E2-M6-A20

E2-M6-A30

E2-M6-XM01

E2-A220-M6

E2-M6-N

E2-29

KBBГнг(A)-LS 14x1.0 (4p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

ХТ6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

E2-M6-A1

E2-M6-A5

E2-M6-A12

E2-M6-A11

E2-M6-A20

E2-M6-A19

E2-M6-A30

E2-M6-N

E2-M6-XM01

E2-A220-M6

11

12

11

14

11

14

A1

A2

K6-10

A1

A2

DO1-10B

DO1-10A

11

14

11

14

A1

A2

K6-03

A1

A2

DO1-11B

DO1-11A

11

14

11

14

A1

A2

K6-04

A1

A2

DO1-12B

DO1-12A

A1

A2

K6-01

11

14

D11-B13

D11-C13

A1

A2

K6-02

11

14

D11-B14

D11-C14

A1

A2

K6-05

11

14

D11-B15

D11-C15

A1

A2

K6-11

11

14

D11-B16

D11-C16

L6

N

N

A6.1

10B

10A

11B

11A

12B

12A

A5.1

B13

C13

B14

C14

B15

C15

B16

C16

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Не закрыт

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0033: E2EKD02AA002

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор со стороны газопровода на ГРП-2
E2EKA02AA001

Шкаф Ш-3 (E2CDA01GH003)

1X 1 3 4 7 10 13 16 22 23 24

E2-M14-A1 E2-M14-A5 E2-M14-A11 E2-M14-A12 E2-M14-A19 E2-M14-A20 E2-M14-A30 E2-M14-XM01 E2-A220-M14 E2-M14-N

E2-57

KBBГнг(A)-LS 14x1,0 (4p)

L= Lg= Lt=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

XT14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E2-M14-A1 E2-M14-A5 E2-M14-A12 E2-M14-A11 E2-M14-A20 E2-M14-A19 E2-M14-A30 E2-M14-N E2-M14-XM01 E2-A220-M14

11 12

K14-10

A1 A2

D02-4B D02-4A

11 14

K14-03

A1 A2

D02-5B D02-5A

11 14

K14-04

A1 A2

D02-6B D02-6A

A1 A2

K14-01

11 14

D12-B27 D12-C27

A1 A2

K14-02

11 14

D12-B28 D12-C28

A1 A2

K14-05

11 14

D12-B29 D12-C29

A1 A2

K14-11

11 14

D12-B30 D12-C30

A6.2 4B 4A 5B 5A 6B 6A A5.2 B27 C27 B28 C28 B29 C29 B30 C30

Module Терминальная панель TP-O Module Терминальная панель TP-D

Стоп Открыть Закрыть Не открыт Не закрыт Дистанционный режим работы Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3 CIDC-6-3-0-3-3

XP1 M12510-0 XP1 M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 263

Схема электрическая se0033: E2EKA02AA001

Разработал Чураков Проверил Корепанов Н.контр. Агафонов

07.25

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор со стороны газопровода на ГРП-1
E2EKA02AA002

Шкаф Ш-3 (E2CDA01GH003)

2х

1

3

4

7

10

13

16

22

23

24

E2-M15-A1

E2-M15-A5

E2-M15-A11

E2-M15-A12

E2-M15-A19

E2-M15-A20

E2-M15-A30

E2-M15-XM01

E2-A220-M15

E2-M15-N

E2-60

KBBГнг(A)-LS 14x1,0 (4p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

XT15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

E2-M15-A1

E2-M15-A5

E2-M15-A12

E2-M15-A11

E2-M15-A20

E2-M15-A19

E2-M15-A30

E2-M15-N

E2-M15-XM01

E2-A220-M15

11

12

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

11

14

11

14

11

14

11

14

K15-10

K15-03

K15-04

K15-01

K15-02

K15-05

K15-11

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

11

14

11

14

11

14

11

14

D02-7B

D02-7A

D02-8B

D02-8A

D02-9B

D02-9A

D13-B1

D13-C1

D13-B2

D13-C2

D13-B3

D13-C3

D13-B4

D13-C4

A6.2

7B

7A

8B

8A

9B

9A

A5.3

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Не закрыт

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25


Схема электрическая se0033: E2EKA02AA002

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	265	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0021: E2EKD01AA801		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода

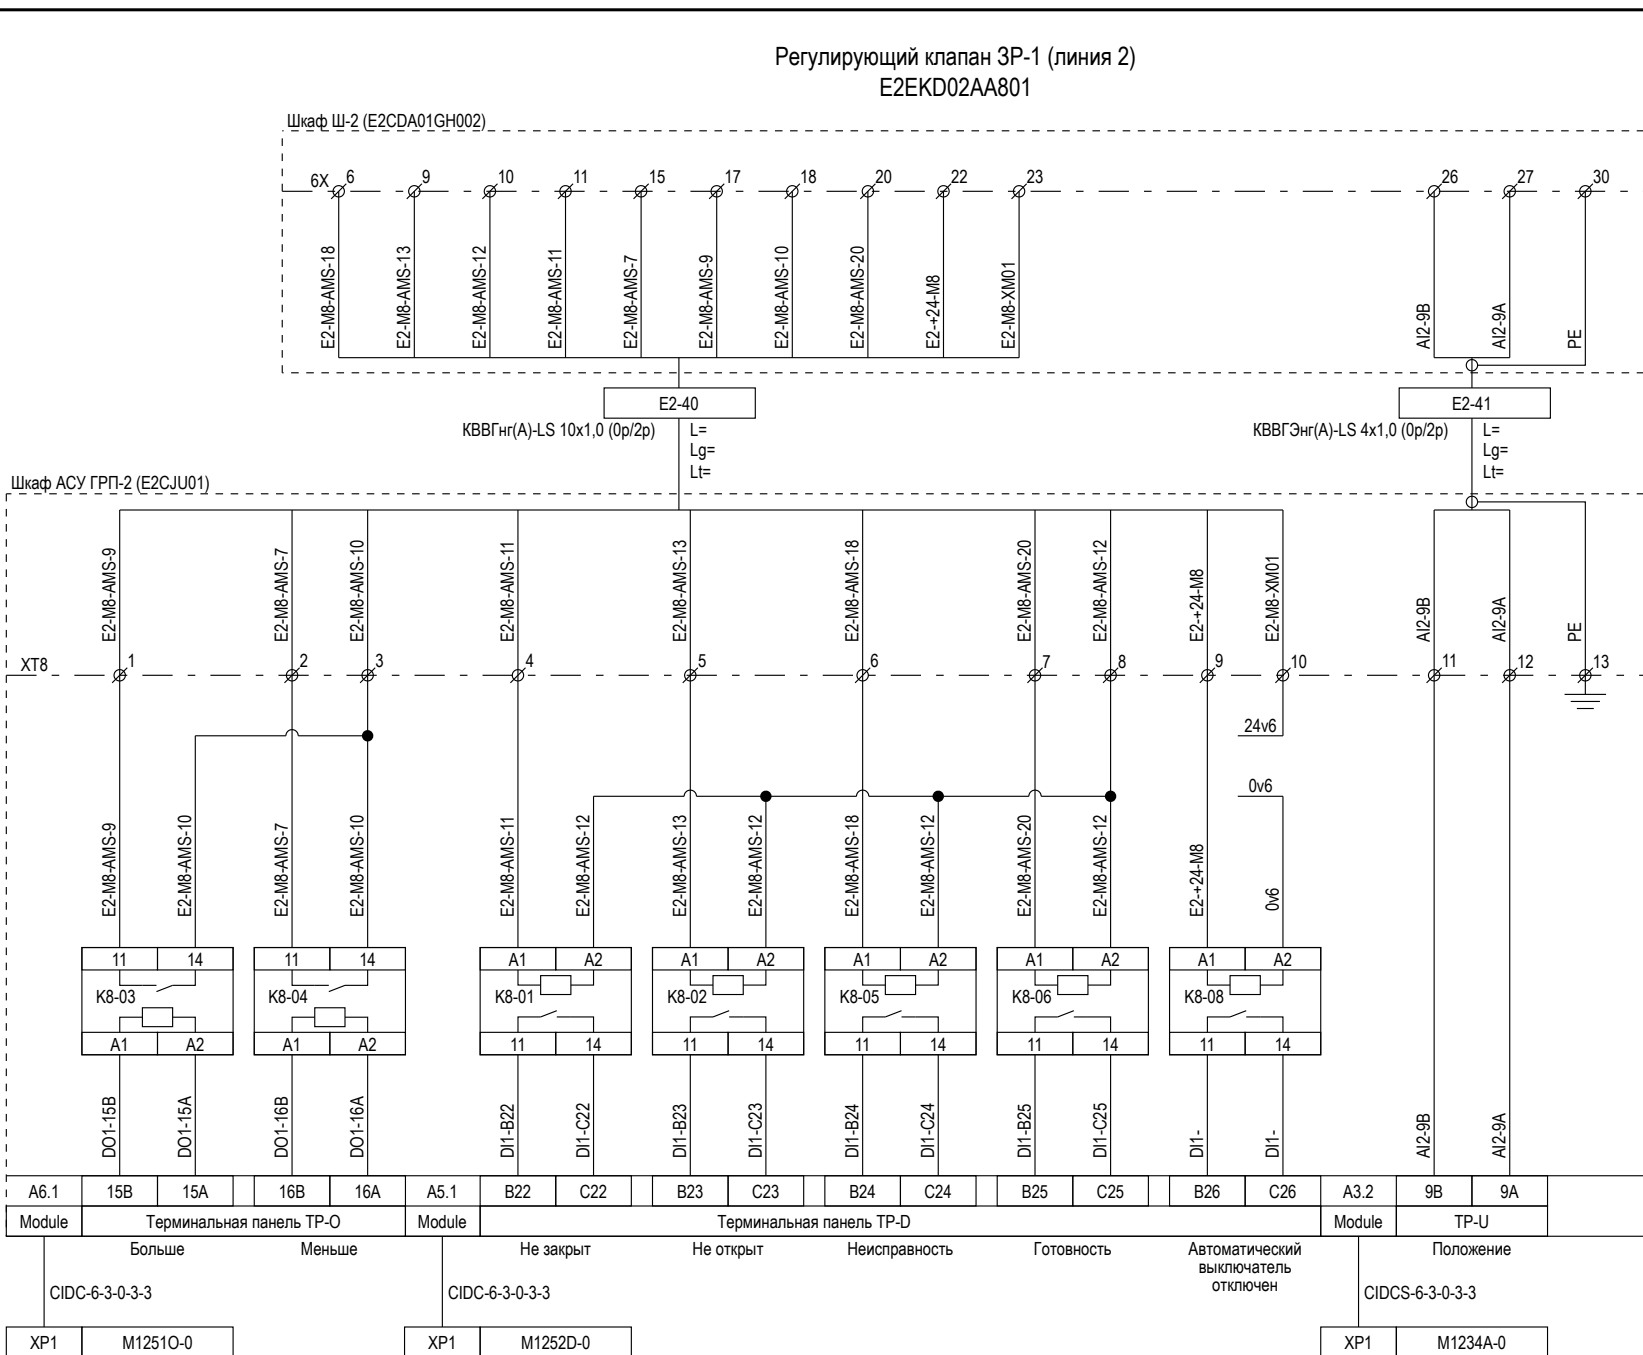

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	266	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0021: E2EKD02AA801	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Дисковый затвор ГК-2
E2EKG12AA001

Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002)

7X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

E2-M9-A1

E2-M9-A5

E2-M9-A11

E2-M9-A12

E2-M9-A9

E2-M9-A7

E2-M9-A19

E2-M9-A20

E2-M9-A8

E2-M9-A6

E2-M9-A30

E2-M9-XM01

E2-A220-M9

E2-M9-N

E2-42

KBBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

XT9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

E2-M9-A1

E2-M9-A5

E2-M9-A11

E2-M9-A12

E2-M9-A19

E2-M9-A20

E2-M9-A9

E2-M9-N

E2-M9-A8

E2-M9-N

E2-M9-A7

E2-M9-N

E2-M9-A6

E2-M9-N

E2-M9-A30

E2-M9-N

E2-M9-XM01

E2-A220-M9

E2-M9-N

11

12

K9-10

A1

A2

DO1-17B

DO1-17A

11

14

K9-03

A1

A2

DO1-18B

DO1-18A

11

14

K9-04

A1

A2

DO1-19B

DO1-19A

A1

A2

K9-01

11

14

D/2-B1

D/2-C1

A1

A2

K9-02

11

14

D/2-B2

D/2-C2

A1

A2

K9-05

11

14

D/2-B3

D/2-C3

A1

A2

K9-06

11

14

D/2-B4

D/2-C4

A1

A2

K9-07

11

14

D/2-B5

D/2-C5

A1

A2

K9-11

11

14

D/2-B6

D/2-C6

A6.1

17B

17A

18B

18A

19B

19A

A5.2

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Module

Терминальная панель TP-O

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Открыт

Закреть

Превышение момента

Готовность

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0029: E2EKG12AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Задвижка 2-3Г на входе ГРП-2
E2EKA01AA001

Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002)

8х

E2-M10-A1

E2-M10-A5

E2-M10-A11

E2-M10-A12

E2-M10-A9

E2-M10-A7

E2-M10-A19

E2-M10-A20

E2-M10-A8

E2-M10-A6

E2-M10-A30

E2-M10-XM01

E2-A220-M10

E2-M10-N

E2-45

KBBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

XT10

E2-M10-A1

E2-M10-A5

E2-M10-A11

E2-M10-A12

E2-M10-A19

E2-M10-A20

E2-M10-A9

E2-M10-A8

E2-M10-A6

E2-M10-A30

E2-M10-N

E2-M10-XM01

E2-A220-M10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

K10-10

K10-03

K10-04

K10-01

K10-02

K10-09

K10-05

K10-11

DO1-20B

DO1-20A

DO1-21B

DO1-21A

DO1-22B

DO1-22A

D/2-B7

D/2-C7

D/2-B9

D/2-C9

D/2-B10

D/2-C10

D/2-B11

D/2-C11

D/2-

D/2-

A6.1

20B

20A

21B

21A

22B

22A

A5.2

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

РД

268

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0037: E2EKA01AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Задвижка 2-19Г на выходе ГРП-2 к главному корпусу
E2EKG11AA001

Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002)

9х

E2-M11-A1

E2-M11-A5

E2-M11-A11

E2-M11-A12

E2-M11-A9

E2-M11-A7

E2-M11-A19

E2-M11-A20

E2-M11-A8

E2-M11-A6

E2-M11-A30

E2-M11-XM01

E2-A220-M11

E2-M11-N

E2-48

KVBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

L=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

XT11

E2-M11-A1

E2-M11-A5

E2-M11-A11

E2-M11-A12

E2-M11-A19

E2-M11-A20

E2-M11-A9

E2-M11-A8

E2-M11-A6

E2-M11-A30

E2-M11-N

E2-M11-XM01

E2-A220-M11

11

12

K11-10

A1

A2

DO1-23B

DO1-23A

11

14

K11-03

A1

A2

DO1-24B

DO1-24A

11

14

K11-04

A1

A2

DO1-25B

DO1-25A

A1

A2

K11-01

11

14

D/2-B12

D/2-C12

A1

A2

K11-02

11

14

D/2-B14

D/2-C14

A1

A2

K11-09

11

14

D/2-B15

D/2-C15

A1

A2

K11-05

11

14

D/2-B16

D/2-C16

A1

A2

K11-11

11

14

D/2-

D/2-

A6.1

23B

23A

24B

24A

25B

25A

A5.2

B12

C12

B13

C13

B14

C14

B15

C15

B16

C16

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

РД

269

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0037: E2EKG11AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Задвижка 4-ГД
E2EKG11AA002

Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002)

10х

E2-M12-A1

E2-M12-A5

E2-M12-A11

E2-M12-A12

E2-M12-A9

E2-M12-A7

E2-M12-A19

E2-M12-A20

E2-M12-A8

E2-M12-A6

E2-M12-A30

E2-M12-XM01

E2-A220-M12

E2-M12-N

E2-51

KVBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

L=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

XT12

E2-M12-A1

E2-M12-A5

E2-M12-A11

E2-M12-A12

E2-M12-A19

E2-M12-A20

E2-M12-A9

E2-M12-A8

E2-M12-A6

E2-M12-A30

E2-M12-N

E2-M12-XM01

E2-A220-M12

11

12

K12-10

A1

A2

DO1-26B

DO1-26A

11

14

K12-03

A1

A2

DO1-27B

DO1-27A

11

14

K12-04

A1

A2

DO1-28B

DO1-28A

A1

A2

K12-01

11

14

D12-B17

D12-C17

A1

A2

K12-02

11

14

D12-B19

D12-C19

A1

A2

K12-09

11

14

D12-B20

D12-C20

A1

A2

K12-05

11

14

D12-B21

D12-C21

A1

A2

K12-11

11

14

D12-

D12-

L6

N

N

A6.1

26B

26A

27B

27A

28B

28A

A5.2

B17

C17

B18

C18

B19

C19

B20

C20

B21

C21

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0037: E2EKG11AA002

РД

270

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Задвижка 2-17Г на байпасе ГРП-2
E2EKG02AA001

Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002)

11х

E2-M13-A1

E2-M13-A5

E2-M13-A11

E2-M13-A12

E2-M13-A9

E2-M13-A7

E2-M13-A19

E2-M13-A20

E2-M13-A8

E2-M13-A6

E2-M13-A30

E2-M13-XM01

E2-A220-M13

E2-M13-N

E2-54

KVBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

XT13

E2-M13-A1

E2-M13-A5

E2-M13-A11

E2-M13-A12

E2-M13-A19

E2-M13-A20

E2-M13-A9

E2-M13-A8

E2-M13-A6

E2-M13-A30

E2-M13-N

E2-M13-XM01

E2-A220-M13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11

12

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

K13-10

K13-03

K13-04

K13-01

K13-02

K13-09

K13-05

K13-11

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

D02-1B

D02-1A

D02-2B

D02-2A

D02-3B

D02-3A

D/2-B22

D/2-C22

D/2-B24

D/2-C24

D/2-B25

D/2-C25

D/2-B26

D/2-C26

D/2-

D/2-

A6.2

1B

1A

2B

2A

3B

3A

A5.2

B22

C22

B23

C23

B24

C24

B25

C25

B26

C26

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

РД

271

Схема электрическая se0037: E2EKG02AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Регулятор давления газа

E2EKA02AA801

Шкаф Ш-3 (E2CDA01GH003)

1

2

3

4

5

E2-M16-H1

E2-M16-2

E2-M16-3

E2-M16-15

E2-M16-16

E2-M16-A1

E2-M16-H1

E2-A220-M16

E2-M16-XM01

E2-67

E2-66

KBBГнг(A)-LS 7x1,0 (2p)

KBBГнг(A)-LS 4x1,0

L=

Lg=

Lf=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

XT16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E2-M16-H1

E2-M16-3

E2-M16-2

E2-M16-16

E2-M16-15

E2-M16-A1

E2-M16-H1

E2-A220-M16

E2-M16-XM01

K16-03

K16-04

K16-01

K16-02

K16-05

D02-10B

D02-10A

D02-11B

D02-11A

D13-B5

D13-C5

D13-B6

D13-C6

D13-B7

D13-C7

A6.2

10B

10A

11B

11A

A5.3

B5

C5

B6

C6

B7

C7

Module

Module

Терминальная панель TP-O

Терминальная панель TP-D

Больше

Меньше

Открыто

Закрыто

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1251O-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

РД

272

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0003: E2EKA02AA801

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Назначение	Неисправность шкафа сборки задвижек											
	E2CDA01GH001											
	Шкаф Ш-1 (E2CDA01GH001)											
	MKЭШвнг(A)-LS 1x2x0,75											
	L=											
	Lg=											
	Lt=											
	Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)											
	A5.3 B8 C8											
	Module терминальная панель TP-D											
CIDC-6-3-0-3-3												
XP1 M1252D-0												
E2-68												
D13-B8												
Маркировка жил кабеля/провода												
Клеммник шкафа												
Плюс датчика 24В												
Минус датчика 24В												
Маркировка провода												
Реле												
Маркировка провода												
Клеммники терминальной панели												
Модуль ввода/вывода												

Согласовано				

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.СБ.2						
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76						
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2						
						Стадия	Лист	Листов				
Разработал Чураков						07.25	Схема электрическая se0019: E2CDA01GH001			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил Корепанов												
Н.контр. Агафонов												

Согласовано

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм. № подл.

Взамен инв. №

Подп. и дата

Назначение

KKS

Наименование прибора

Контакт прибора

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Минус датчика 24В

Плюс датчика 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Сигнализатор газов СТМ-10

E2UEN01CQ001

Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ (E2CXE01)

KL1

KL2

21

24

21

24

E2-DI3-C9

0v6

E2-DI3-C10

0v6

E2-17

КВВГнг(А)-LS 4x1,0

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

XT17

0v6

24v6

E2-DI3-C9

0v6

E2-DI3-C10

0v6

24v6

A1

A2

A1

A2

K17-01

K17-02

11

14

11

14

D13-B9

D13-B9

D13-B10

D13-C10

A5.3

B9

C9

B10

C10

Module

Терминальная панель TP-D

Порог 1

Порог 2

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов


07.25

Схема электрическая se0031: E2UEN01CQ001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Согласовано				
Инва. № подл.	Взамен инв. №			
	Подп. и дата			

Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Плюс 24В
Минус 24В
Маркировка провода
Клеммник модуля ввода/вывода

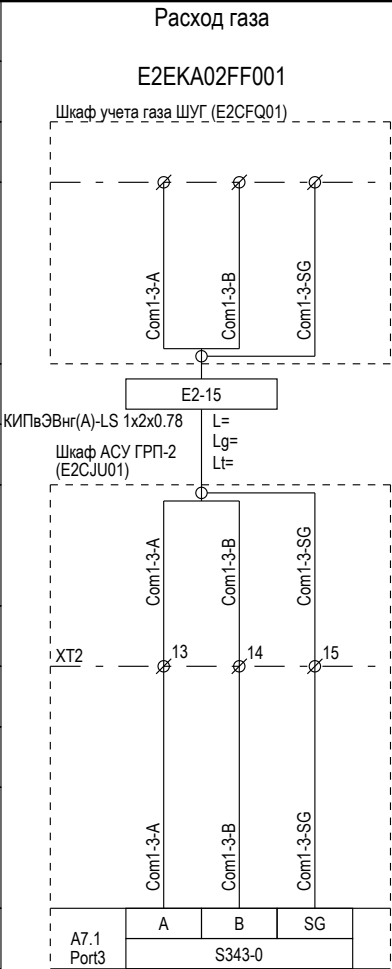

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	275	
Разработал	Чураков				07.25		Схема электрическая se0020: E2EKA02FF001		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								
						ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			


Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Назначение
KKS
Тип прибора
Контакт прибора
Маркировка жил кабеля/провода
Плюс датчика 24В
Минус датчика 24В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода

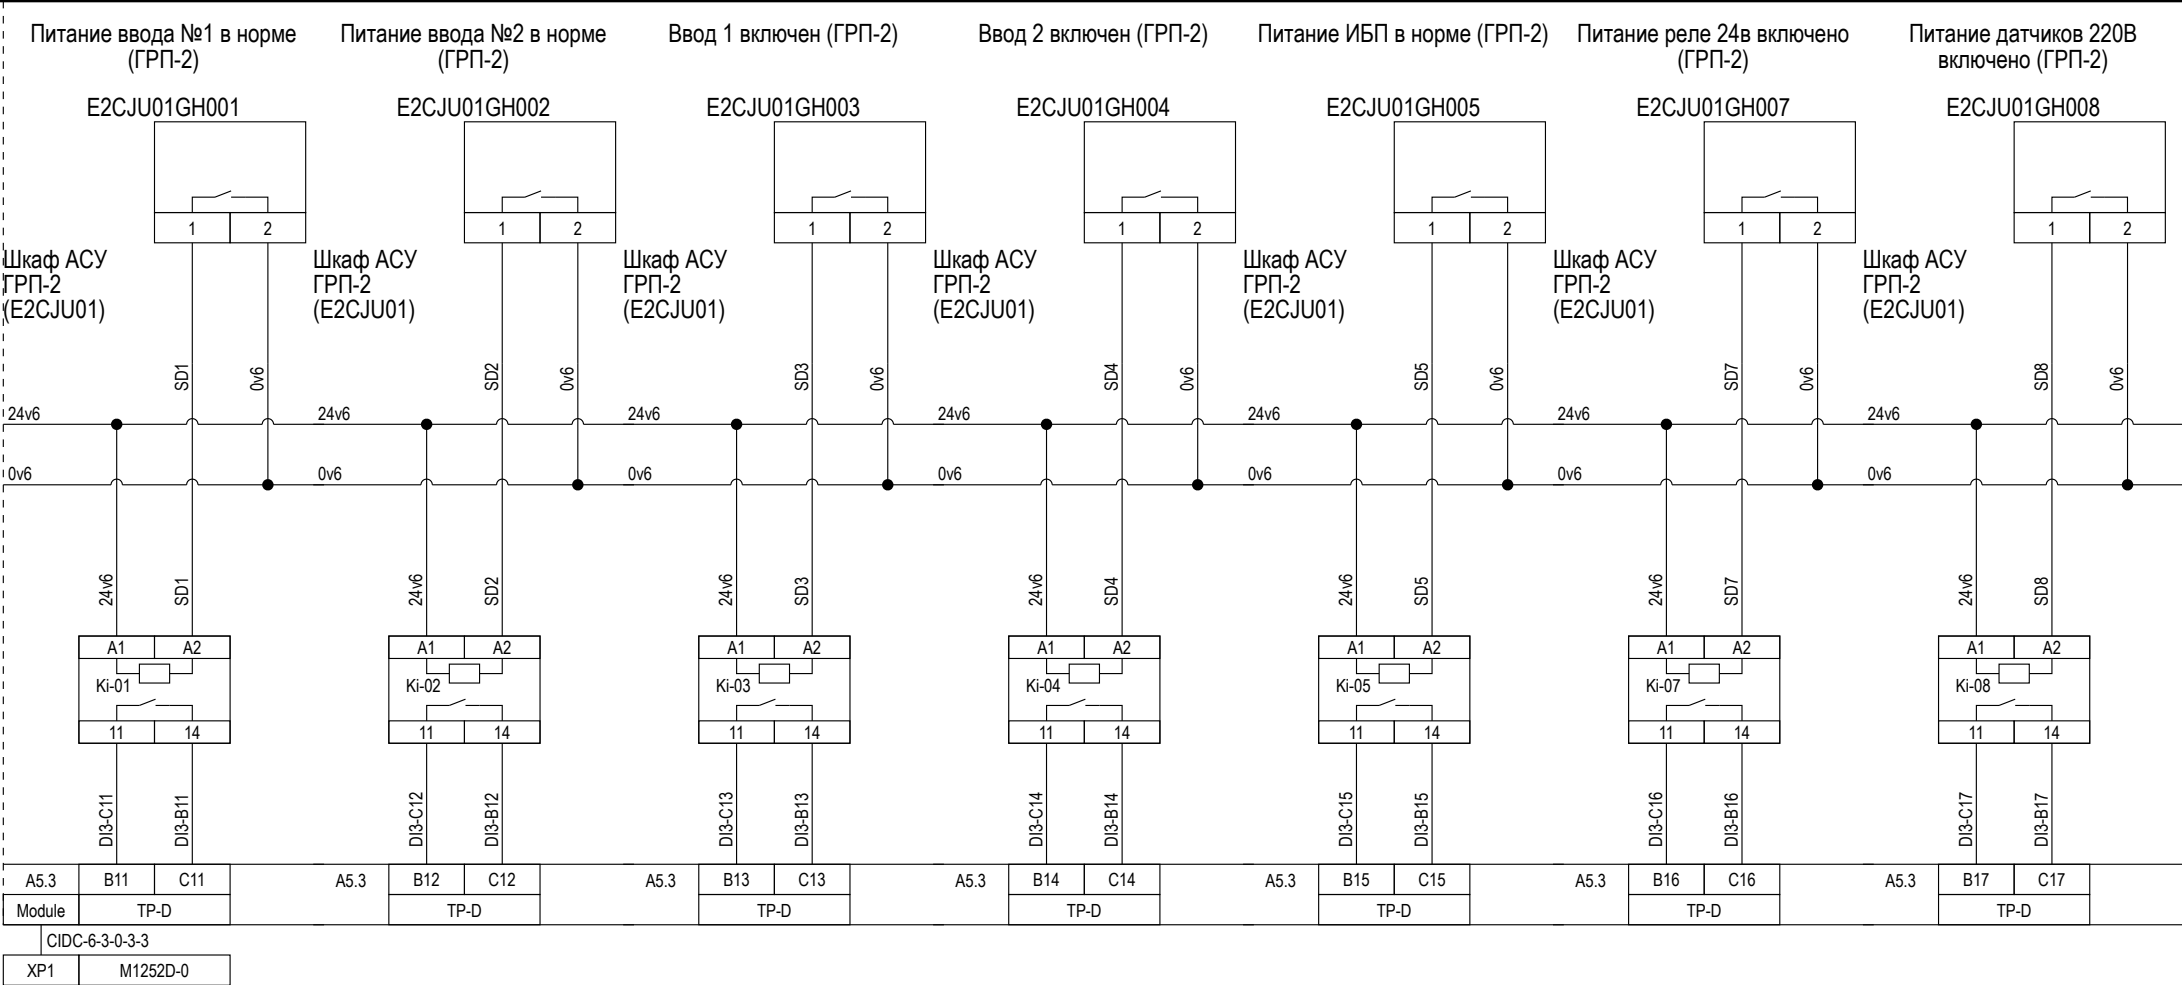

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

07.25

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

Схема электрическая se0023: E2CJU01GH001, E2CJU01GH002, E2CJU01GH003, E2CJU01GH004, E2CJU01GH005, E2CJU01GH007, E2CJU01GH008


РД

276

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

[illegible]

Назначение
KKS
Тип прибора
Контакт прибора
Маркировка жил кабеля/провода
Плюс датчика 24В
Минус датчика 24В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода

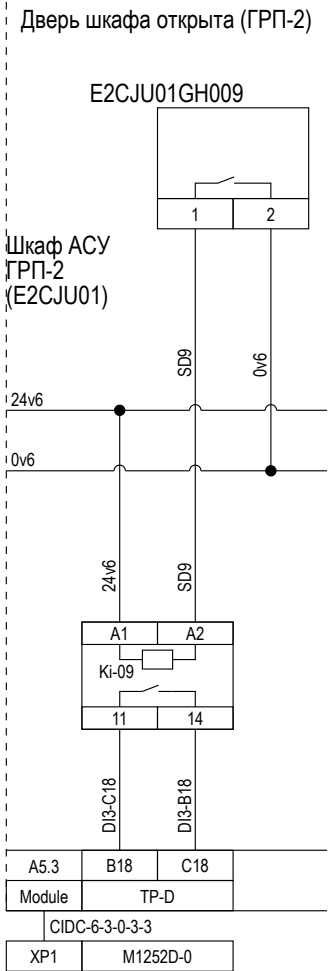

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	277	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0023: E2CJU01GH009		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								