




เปลี่ยนเป็นโถปัสสาวะ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ (เปิด-ปิด) น้ำอัตโนมัติ (ประหยัดน้ำ)

3.1.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และวิเคราะห์ผล

(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน

แบบฟอร์ม 3.2(1)

บันทึกปริมาณการใช้น้ำ									
เดือน	ปริมาณการใช้น้ำปี 2567			ปริมาณการใช้น้ำปี 2568				ร้อยละปริมาณการใช้น้ำ	
	(หน่วย) ปี 2567	ค่าน้ำ/เดือน (บาท)	(หน่วย/คน) ปี 2567	จำนวนคน	(หน่วย) ปี 2568	ค่าน้ำ/เดือน (บาท)	(หน่วย/คน) ปี 2568	(หน่วย)ปี 2568 8	(หน่วย/คน)ปี 2568
ม.ค.	291.00	2,328.00	3.06	95.00	939.00	7,512.00	9.88	222.7%	222.7%
ก.พ.	467.30	3,738.40	4.92	95.00	447.50	3,580.00	4.71	-4.2%	-4.2%
มี.ค.	507.60	4,060.80	5.34	95.00	555.00	4,440.00	5.84	9.3%	9.3%
เม.ย.	452.30	3,618.40	4.76	95.00	594.60	4,756.80	6.26	31.5%	31.5%
พ.ค.	408.70	3,269.60	4.30	95.00	697.30	5,578.40	7.34	70.6%	70.6%
มิ.ย.	369.00	2,952.00	3.88	95.00	662.70	5,301.60	6.98	79.6%	79.6%
ก.ค.	462.10	3,696.80	4.86	95.00	642.70	5,141.60	6.77	39.1%	39.1%
ส.ค.	348.60	2,788.80	3.67	95.00	696.50	5,572.00	7.33	99.8%	99.8%
ก.ย.	355.50	2,844.00	3.74	95.00	734.10	5,872.80	7.73	106.5%	106.5%
ต.ค.	463.60	3,708.80	4.88	95.00	599.40	4,795.20	6.31	29.3%	29.3%
พ.ย.	508.10	4,064.80	5.35	95.00	840.60	6,724.80	8.85	65.4%	65.4%
ธ.ค.	1,032.60	8,260.80	10.87	95.00	928.10	7,424.80	9.77	-10.1%	-10.1%
เฉลี่ย	472.20	3,777.60	4.97	95.00	694.79	5,558.33	7.31	47.1%	47.1%
รวม	5,666.40	45,331.20	59.65	1,140.00	8,337.50	66,700.00	87.76	47.1%	47.1%

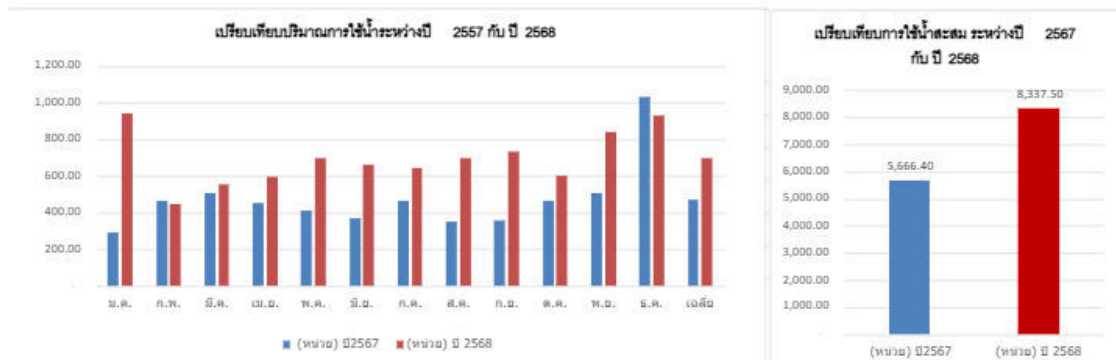


สรุปผลการใช้น้ำ ปริมาณการใช้น้ำสะสมตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ปี 2568 เท่ากับ 8,337.50 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 2,672 หน่วย คิดเป็น 47.1 %

- ☐ บรรลุเป้าหมาย
- ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย

แบบฟอร์ม 3.2(1)

บันทึกปริมาณการใช้น้ำ									
เดือน	ปริมาณการใช้น้ำปี 2567			ปริมาณการใช้น้ำปี 2568				ร้อยละปริมาณการใช้น้ำ	
	(หน่วย) ปี2567	ค่าน้ำ/เดือน (บาท)	(หน่วย/คน) ปี2567	จำนวนคน	(หน่วย) ปี 2568	ค่าน้ำ/เดือน (บาท)	(หน่วย/คน)ปี 2568	(หน่วย)ปี2568 8	(หน่วย/คน)ปี2568
ม.ค.	291.00	2,328.00	3.06	95.00	939.00	7,512.00	9.88	222.7%	222.7%
ก.พ.	467.30	3,730.40	4.92	95.00	447.50	3,500.00	4.71	-4.2%	-4.2%
มี.ค.	507.60	4,060.80	5.34	95.00	555.00	4,440.00	5.84	9.3%	9.3%
เม.ย.	452.30	3,618.40	4.76	95.00	594.60	4,756.80	6.26	31.5%	31.5%
พ.ค.	408.70	3,269.60	4.30	95.00	697.30	5,578.40	7.34	70.6%	70.6%
มิ.ย.	369.00	2,952.00	3.88	95.00	662.70	5,301.60	6.98	79.6%	79.6%
ก.ค.	462.10	3,696.80	4.86	95.00	642.70	5,141.60	6.77	39.1%	39.1%
ส.ค.	348.60	2,788.80	3.67	95.00	696.50	5,572.00	7.33	99.8%	99.8%
ก.ย.	355.50	2,844.00	3.74	95.00	734.10	5,872.80	7.73	106.5%	106.5%
ต.ค.	463.60	3,708.80	4.88	95.00	599.40	4,795.20	6.31	29.3%	29.3%
พ.ย.	508.10	4,064.80	5.35	95.00	840.60	6,724.80	8.85	65.4%	65.4%
ธ.ค.	1,032.60	8,260.80	10.87	95.00	928.10	7,424.80	9.77	-10.1%	-10.1%
เฉลี่ย	472.20	3,777.60	4.97	95.00	694.79	5,558.33	7.31	47.1%	47.1%
รวม	5,666.40	45,331.20	59.65	1,140.00	8,337.50	66,700.00	87.76	47.1%	47.1%

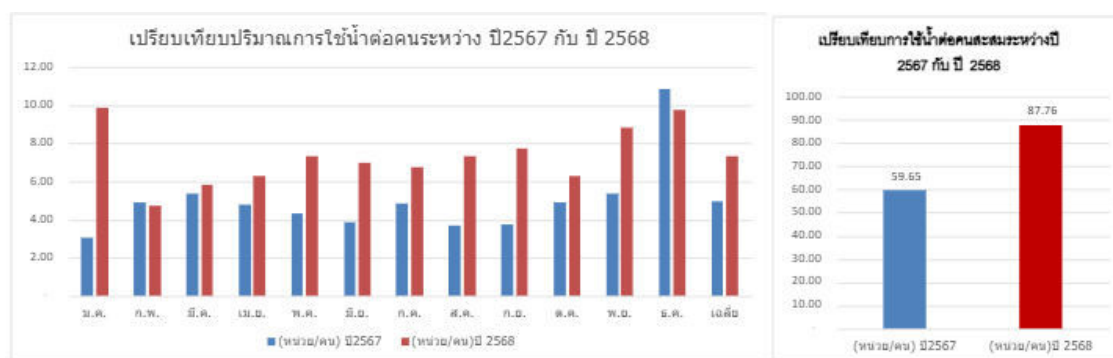

สรุปผลการใช้น้ำต่อหน่วย ปริมาณน้ำต่อคน สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน ธันวาคม ปี 2568 เท่ากับ 87.76 หน่วย/คน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2567 ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 29 หน่วย/คน คิดเป็น 47.71 %

(3) มีการรายงานผลสรุปประจำเดือนเกี่ยวกับการใช้น้ำ สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ข้อมูลและสาเหตุ (เป้าหมาย : การใช้น้ำลดลง 1% จากปี 2568)	
เดือนมกราคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน มกราคม 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 939.00 หน่วย คิดเป็นเงิน 7,512.00 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 9.88 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 222.2%
วิเคราะห์สาเหตุ :	เนื่องจากมีบุคลากรและนักศึกษาเข้ามาใช้ห้องบริการห้องประชุมจำนวนมาก และมีน้ำรั่วซึมบริเวณห้องปฏิบัติการชั้น 2 แดก พร้อมทั้งมีการปลูกต้นไม้รอบอาคาร
แนวทางการจัดการ :	ทำมาตรการจุกจิกปรับน้ำรั่ว ตรวจสอบโดยรายสัปดาห์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนกุมภาพันธ์ 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 447.50 หน่วย คิดเป็นเงิน 3,580.00 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 4.71 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 ลดลง -4.2%
วิเคราะห์สาเหตุ :	น้ำที่รั่วซึมบริเวณห้องปฏิบัติการชั้น 2 ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
แนวทางการจัดการ :	ทำมาตรการจุกจิกปรับน้ำรั่ว ตรวจสอบโดยรายสัปดาห์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนมีนาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 555.00 หน่วย คิดเป็นเงิน 4,440.00 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 5.84 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 9.3%
วิเคราะห์สาเหตุ :	เนื่องจากมีบุคลากรและนักศึกษาเข้ามาใช้ห้องบริการห้องประชุม อีกทั้งมีการใช้น้ำนอกอาคารต่อเนื่อง เช่น รดน้ำต้นไม้ หรือมีรั่วเล็กน้อย ที่ยังไม่แสดงชัด
แนวทางการจัดการ :	ตรวจสอบพื้นที่ที่รั่วซึมสภาพ ทำมาตรการจุกจิกปรับน้ำรั่ว และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนเมษายน 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน เมษายน 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 594.60 หน่วย คิดเป็นเงิน 4,756.80 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 6.26 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 31.5%
วิเคราะห์สาเหตุ :	การใช้น้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อาจสัมพันธ์กับการใช้อาคารมากขึ้น กิจกรรมมากขึ้น หรือมาตรการควบคุมยังไม่เข้มพอ
แนวทางการจัดการ :	เก็บความถี่การตรวจรายสัปดาห์ และมาตรการรณรงค์มากขึ้น พร้อมทั้งนำเดือน ผู้รับผิดชอบติดตามดูแลต่อไป

เดือนพฤษภาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 697.30 หน่วย คิดเป็นเงิน 5,578.40 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 7.34 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 1.1%
วิเคราะห์สาเหตุ :	การใช้น้ำเพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อย อาจสัมพันธ์กับการใช้อาคารมากขึ้น กิจกรรมมากขึ้น และอาจเกิดการรั่วซึม เช่น ชักโครกไหลตลอด วาล์วค้างท่อซึม
แนวทางการจัดการ :	ตรวจสอบทั่วทั้งพื้นที่ทุกห้องน้ำแบบเช็คลิสต์ ทำการทดสอบปิดวาล์วเป็นโซนนอกเวลางานเพื่อหาวงรั่ว รวมถึงทำมาตรการจุกดริ้นแจ้งน้ำรั่ว และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนมิถุนายน 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน มิถุนายน 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 662.70 หน่วย คิดเป็นเงิน 5,301.60 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 6.98 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 79.6%
วิเคราะห์สาเหตุ :	การใช้อาคารมากขึ้นรวมถึงกิจกรรมการใช้อาคารจากหน่วยงานภายในและภายนอกมากขึ้น อีกทั้งอาจเกิดการรั่วซึม เช่น ชักโครกไหลตลอด วาล์วค้างท่อซึม
แนวทางการจัดการ :	ทำมาตรการจุกดริ้นแจ้งน้ำรั่ว ตรวจสอบโดยรัยสายสปีดาร์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนกรกฎาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 642.70 หน่วย คิดเป็นเงิน 5,141.60 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 6.77 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 39.1%
วิเคราะห์สาเหตุ :	การใช้อาคารมากขึ้นรวมถึงกิจกรรมการใช้อาคารจากหน่วยงานภายในและภายนอกมากขึ้น
แนวทางการจัดการ :	ทำมาตรการจุกดริ้นแจ้งน้ำรั่ว ตรวจสอบโดยรัยสายสปีดาร์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนสิงหาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 696.50 หน่วย คิดเป็นเงิน 5,572.00 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 7.33 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 99.8%
วิเคราะห์สาเหตุ :	เกิดจากการใช้อาคารมากขึ้นรวมถึงกิจกรรมการใช้อาคารจากหน่วยงานภายในจำนวนมาก ประกอบกับการภายในอาคารมีการจัดกิจกรรม
แนวทางการจัดการ :	ทำมาตรการจุกดริ้นแจ้งน้ำรั่ว ตรวจสอบโดยรัยสายสปีดาร์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนกันยายน 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน กันยายน 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 734.10 หน่วย คิดเป็นเงิน 5,872.80 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 7.73 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 106.5%
วิเคราะห์สาเหตุ :	การใช้อาคารมากขึ้นรวมถึงกิจกรรมการใช้อาคารจากหน่วยงานภายในและภายนอกมากขึ้น
แนวทางการจัดการ :	ทำมาตรการจุกดริ้นแจ้งน้ำรั่ว ตรวจสอบโดยรัยสายสปีดาร์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนตุลาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 699.40 หน่วย คิดเป็นเงิน 5,795.20 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 6.31 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 29.3%
วิเคราะห์สาเหตุ :	การใช้อาคารมากขึ้นรวมถึงกิจกรรมการใช้อาคารจากหน่วยงานภายใน และอาจเกิดการรั่วซึม
แนวทางการจัดการ :	ทำมาตรการจุกดริ้นแจ้งน้ำรั่ว ตรวจสอบโดยรัยสายสปีดาร์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด และตรวจสอบทั่วทั้งพื้นที่ทุกห้องน้ำแบบเช็คลิสต์
เดือนพฤศจิกายน 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 840.60 หน่วย คิดเป็นเงิน 6,724.80 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 8.85 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 65.4%
วิเคราะห์สาเหตุ :	เกิดจากการใช้อาคารมากขึ้นรวมถึงกิจกรรมการใช้อาคารจากหน่วยงานภายในจำนวนมาก ประกอบกับการภายในอาคารมีการจัดกิจกรรม IOS OPEN HOUSE
แนวทางการจัดการ :	ทำมาตรการจุกดริ้นแจ้งน้ำรั่ว ตรวจสอบโดยรัยสายสปีดาร์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนธันวาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 928.10 หน่วย คิดเป็นเงิน 7,424.80 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 9.77 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 ลดลง 10.1%
วิเคราะห์สาเหตุ :	อาจเริ่มมีมาตรการการใช้น้ำที่เข้มข้น ทำให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากขึ้น
แนวทางการจัดการ :	ทำมาตรการจุกดริ้นแจ้งน้ำรั่ว ตรวจสอบโดยรัยสายสปีดาร์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด และทำการตรวจสอบระบบคั้งใหญ่ก่อนช่วงวันหยุด