



การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

หมวด 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1 การใช้น้ำ

3.1.1 มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีการกำหนดมาตรการและแนวทางการใช้น้ำที่มีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของอาคาร โดยดำเนินการบริหารจัดการการใช้น้ำให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การใช้ทรัพยากร และพลังงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

เป้าหมาย : ลดปริมาณการใช้น้ำร้อยละ 1

(1) กำหนดมาตรการประหยัดน้ำ และการสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้กำหนดมาตรการประหยัดน้ำควบคู่กับการสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ โดยดำเนินการติดสติ๊กเกอร์ณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดในจุดที่เหมาะสมภายในอาคาร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้ใช้อาคารมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างเหมาะสม ทั้งนี้มีการดำเนินการ ดังนี้



มีการประชาสัมพันธ์ติดสติ๊กเกอร์ภายในห้องปฏิบัติการ



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์



มีการประชาสัมพันธ์ด้านหน้าอาคาร



มาตรการควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากร
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี 2568

1. มาตรการควบคุมการใช้น้ำ

- 1) ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียอย่างเปล่าประโยชน์
- 2) ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ขณะล้างหน้า แปรงฟันหรือฟอกสบู่ล้างมือ เพราะจะสูญน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ นาที่ละหลายๆ ลิตร
- 3) ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลว โดยใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น จะใช้น้ำน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลวเข้มข้น
- 4) อย่าทิ้งน้ำดื่มที่เหลือในขวดโดยไม่เกิดประโยชน์ ควรนำมารดน้ำต้นไม้ ชำระสิ่งสกปรกต่างๆ รวมถึงพื้นผิวให้สะอาดได้
- 5) การเปิดก๊อกน้ำแต่ละครั้ง ไม่ควรเปิดก๊อกน้ำที่ระดับความแรงสูง
- 6) ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้น้ำ
- 7) ควรมีภาชนะรองน้ำขณะล้างอุปกรณ์ แทนการล้างตรงจากก๊อกน้ำ
- 8) รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดที่ใช้น้ำต่างๆ
- 9) น้ำที่เหลือจากการอุปโภคและบริโภคให้นำกลับมาใช้ใหม่ เช่น นำไปรดน้ำต้นไม้ ล้างพื้นภายนอก

อาคาร

(2) การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

มีการกำหนดช่วงเวลาการใช้น้ำสำหรับกิจกรรมที่จำเป็น เช่น การรดน้ำต้นไม้บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยกำหนดให้ดำเนินการในช่วงเช้า ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น. เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม ลดการสูญเสียจากการใช้น้ำที่ไม่จำเป็น และสอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ นายนิวัช ออนศรี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดอย่างเหมาะสม



รดน้ำตามเวลาที่กำหนด และเก็บสายยางสำหรับรดน้ำให้เรียบร้อย



รดน้ำตามเวลาที่กำหนด 8.00 - 9.00 น.

และมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการใช้น้ำแบบกำหนดเวลา (Timer) ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการรดน้ำต้นไม้บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยกำหนดการใช้น้ำในช่วงเช้าเวลา 8.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. วันละ 2 ช่วงเวลา เปิดใช้งานครั้งละ 5 นาที เพื่อควบคุมปริมาณการให้น้ำให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็น



รดน้ำแปลงผักผ่านแอปพลิเคชัน



กำหนดช่วงเวลาในการรดน้ำผ่านแอปพลิเคชัน

(3) มีการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

มีการนำน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ และเครื่องดูดความชื้นภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กลับมาใช้ประโยชน์ โดยมอบหมายให้นางอ่อน ลงทุน แม่บ้านประจำอาคาร เป็นผู้รับผิดชอบนำน้ำมาใช้รดน้ำต้นไม้บริเวณอาคารฯ ในช่วงเวลา 16.00 น. เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำประปา ของมหาวิทยาลัย



น้ำที่ได้จากเครื่องปรับอากาศและเครื่องกรองอากาศ



นำน้ำที่ได้จากน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องกรองอากาศมารดน้ำต้นไม้

ตารางบันทึกปริมาณน้ำเครื่องปรับอากาศ เดือน มกราคม ๒๕๖๘

ที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ปริมาณน้ำที่วัดได้ (มิลลิลิตร)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
๑	๑ ม.ค. ๖๘				
๒	๒ ม.ค. ๖๘		1600	อ.อ.ช	
๓	๓ ม.ค. ๖๘		5000	อ.อ.ช	
๔	๔ ม.ค. ๖๘				
๕	๕ ม.ค. ๖๘				
๖	๖ ม.ค. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๗	๗ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๘	๘ ม.ค. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๙	๙ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๑๐	๑๐ ม.ค. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๑๑	๑๑ ม.ค. ๖๘				
๑๒	๑๒ ม.ค. ๖๘				
๑๓	๑๓ ม.ค. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๑๔	๑๔ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๑๕	๑๕ ม.ค. ๖๘		3000	อ.อ.ช	
๑๖	๑๖ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๑๗	๑๗ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๑๘	๑๘ ม.ค. ๖๘				
๑๙	๑๙ ม.ค. ๖๘				
๒๐	๒๐ ม.ค. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๒๑	๒๑ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๒๒	๒๒ ม.ค. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๒๓	๒๓ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๒๔	๒๔ ม.ค. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๒๕	๒๕ ม.ค. ๖๘				
๒๖	๒๖ ม.ค. ๖๘				
๒๗	๒๗ ม.ค. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๒๘	๒๘ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๒๙	๒๙ ม.ค. ๖๘		1000	อ.อ.ช	
๓๐	๓๐ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๓๑	๓๑ ม.ค. ๖๘		4000	อ.อ.ช	

อ.น.ค

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

ปริมาณน้ำที่จากเครื่องปรับอากาศ

เดือน	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวม
จำนวน	76,600	97,200	75,800	82,600	107,000	50,100	91,600	53,800	88,600	93,500	84,800	88,000	989,600

ปริมาณน้ำที่จากเครื่องปรับอากาศตลอดปี

(4) การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรือมีแผนในการเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประน้ำในอนาคต

มีการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ควบคุมการเปิด - ปิดน้ำอัตโนมัติ บริเวณอ่างล้างมือและโถปัสสาวะภายในอาคาร เพื่อควบคุมและลดการใช้น้ำที่เกินความจำเป็น

ตารางที่ 1 เปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำภายในห้องน้ำส่วนกลาง ทั้ง 3 ชั้น

ชั้น	ประเภท	จำนวน (จุด)	จำนวนติดตั้ง	สำเร็จ (%)
1	ก๊อกน้ำ	16	16	100
	โถปัสสาวะ	8	8	100
2	ก๊อกน้ำ	16	16	100
	โถปัสสาวะ	8	3	37.5
3	ก๊อกน้ำ	16	16	100
	โถปัสสาวะ	8	8	100

ทั้งนี้ทางอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีแผนดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำเพิ่มเติม รวมถึงชักโครกแบบประหยัดน้ำ เพื่อรองรับการใช้งานของผู้มาใช้บริการภายในอาคารอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้กำหนดดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2568 - 2570



เปลี่ยนเป็นก๊อกน้ำ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ (เปิด-ปิด) น้ำอัตโนมัติ (ประหยัดน้ำ)




เปลี่ยนเป็นโถปัสสาวะ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ (เปิด-ปิด) น้ำอัตโนมัติ (ประหยัดน้ำ)

3.1.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และวิเคราะห์ผล

(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน

แบบฟอร์ม 3.2(1)

บันทึกปริมาณการใช้น้ำ									
เดือน	ปริมาณการใช้น้ำปี 2567			จำนวนคน	ปริมาณการใช้น้ำปี 2568			ร้อยละปริมาณการใช้น้ำ	
	(หน่วย) ปี 2567	ค่าน้ำ/เดือน (บาท)	(หน่วย/คน) ปี 2567		(หน่วย) ปี 2568	ค่าน้ำ/เดือน (บาท)	(หน่วย/คน)ปี 2568	(หน่วย)ปี 256 8	(หน่วย/ คน)ปี 2568
ม.ค.	291.00	2,328.00	3.06	95.00	939.00	7,512.00	9.88	222.7%	222.7%
ก.พ.	467.30	3,738.40	4.92	95.00	447.50	3,580.00	4.71	-4.2%	-4.2%
มี.ค.	507.60	4,060.80	5.34	95.00	555.00	4,440.00	5.84	9.3%	9.3%
เม.ย.	452.30	3,618.40	4.76	95.00	594.60	4,756.80	6.26	31.5%	31.5%
พ.ค.	408.70	3,269.60	4.30	95.00	697.30	5,578.40	7.34	70.6%	70.6%
มิ.ย.	369.00	2,952.00	3.88	95.00	662.70	5,301.60	6.98	79.6%	79.6%
ก.ค.	462.10	3,696.80	4.86	95.00	642.70	5,141.60	6.77	39.1%	39.1%
ส.ค.	348.60	2,788.80	3.67	95.00	696.50	5,572.00	7.33	99.8%	99.8%
ก.ย.	355.50	2,844.00	3.74	95.00	734.10	5,872.80	7.73	106.5%	106.5%
ต.ค.	463.60	3,708.80	4.88	95.00	599.40	4,795.20	6.31	29.3%	29.3%
พ.ย.	508.10	4,064.80	5.35	95.00	840.60	6,724.80	8.85	65.4%	65.4%
ธ.ค.	1,032.60	8,260.80	10.87	95.00	928.10	7,424.80	9.77	-10.1%	-10.1%
เฉลี่ย	472.20	3,777.60	4.97	95.00	694.79	5,558.33	7.31	47.1%	47.1%
รวม	5,666.40	45,331.20	59.65	1,140.00	8,337.50	66,700.00	87.76	47.1%	47.1%

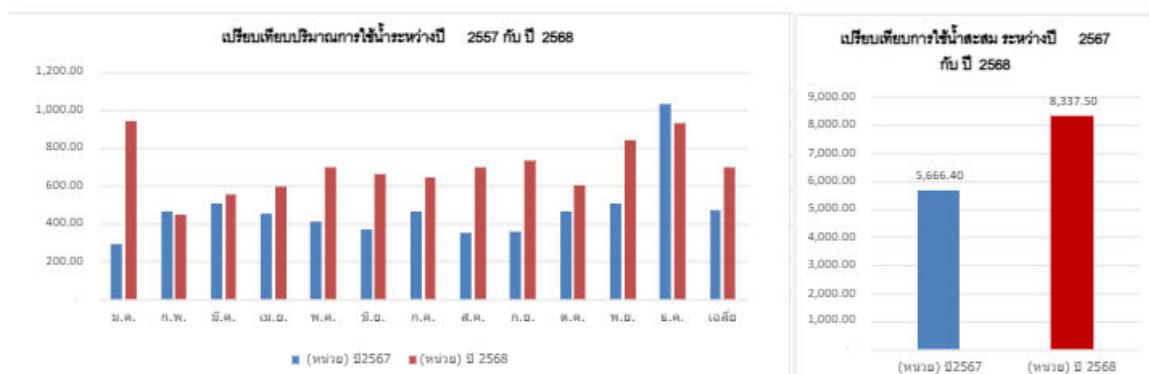


สรุปผลการใช้น้ำ ปริมาณการใช้น้ำสะสมตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ปี 2568 เท่ากับ 8,337.50 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 2,672 หน่วย คิดเป็น 47.1 %

- ☐ บรรลุเป้าหมาย
- ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย

แบบฟอร์ม 3.2(1)

บันทึกปริมาณการใช้น้ำ									
เดือน	ปริมาณการใช้น้ำปี 2567			ปริมาณการใช้น้ำปี 2568				ร้อยละปริมาณการใช้น้ำ	
	(หน่วย) ปี 2567	ค่าน้ำ/เดือน (บาท)	(หน่วย/คน) ปี 2567	จำนวนคน	(หน่วย) ปี 2568	ค่าน้ำ/เดือน (บาท)	(หน่วย/คน) ปี 2568	(หน่วย)ปี 2568	(หน่วย/คน)ปี 2568
ม.ค.	291.00	2,328.00	3.06	95.00	939.00	7,512.00	9.88	222.7%	222.7%
ก.พ.	467.30	3,738.40	4.92	95.00	447.50	3,580.00	4.71	-4.2%	-4.2%
มี.ค.	507.60	4,060.80	5.34	95.00	555.00	4,440.00	5.84	9.3%	9.3%
เม.ย.	452.30	3,618.40	4.76	95.00	594.60	4,756.80	6.26	31.5%	31.5%
พ.ค.	408.70	3,269.60	4.30	95.00	697.30	5,578.40	7.34	70.6%	70.6%
มิ.ย.	369.00	2,952.00	3.88	95.00	662.70	5,301.60	6.98	79.6%	79.6%
ก.ค.	462.10	3,696.80	4.86	95.00	642.70	5,141.60	6.77	39.1%	39.1%
ส.ค.	348.60	2,788.80	3.67	95.00	696.50	5,572.00	7.33	99.8%	99.8%
ก.ย.	355.50	2,844.00	3.74	95.00	734.10	5,872.80	7.73	106.5%	106.5%
ต.ค.	463.60	3,708.80	4.88	95.00	599.40	4,795.20	6.31	29.3%	29.3%
พ.ย.	508.10	4,064.80	5.35	95.00	840.60	6,724.80	8.85	65.4%	65.4%
ธ.ค.	1,032.60	8,260.80	10.87	95.00	928.10	7,424.80	9.77	-10.1%	-10.1%
เฉลี่ย	472.20	3,777.60	4.97	95.00	694.79	5,558.33	7.31	47.1%	47.1%
รวม	5,666.40	45,331.20	59.65	1,140.00	8,337.50	66,700.00	87.76	47.1%	47.1%

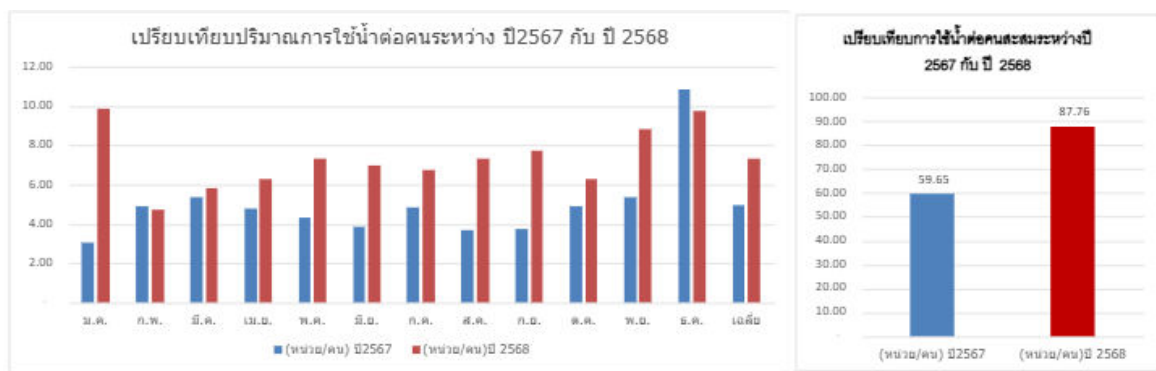

สรุปผลการใช้น้ำต่อหน่วย ปริมาณน้ำต่อคน สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน ธันวาคม ปี 2568 เท่ากับ 87.76 หน่วย/คน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2567 ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 29 หน่วย/คน คิดเป็น 47.71 %

(3) มีการรายงานผลสรุปประจำเดือนเกี่ยวกับการใช้น้ำ สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ข้อมูลและสาเหตุ (เป้าหมาย : การใช้น้ำลดลง 1% จากปี 2568)	
เดือนมกราคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน มกราคม 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 939.00 หน่วย คิดเป็นเงิน 7,512.00 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 9.88 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 222.2%
วิเคราะห์สาเหตุ :	เนื่องจากมีบุคลากรและนักศึกษาเข้ามาใช้ห้องบริการห้องประชุมจำนวนมาก และน้ำรั่วซึมบริเวณห้องปฏิบัติการชั้น 2 แดก พร้อมทั้งมีการปลูกต้นไม้รอบอาคาร
แนวทางการจัดการ :	ทำมาตรการการจุดรับแจ้งน้ำรั่ว ตรวจสอบเตอมรั่วรายสัปดาห์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนกุมภาพันธ์ 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 447.50 หน่วย คิดเป็นเงิน 3,580.00 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 4.71 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 ลดลง -4.2%
วิเคราะห์สาเหตุ :	น้ำที่รั่วซึมบริเวณห้องปฏิบัติการชั้น 2 ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
แนวทางการจัดการ :	ทำมาตรการการจุดรับแจ้งน้ำรั่ว ตรวจสอบเตอมรั่วรายสัปดาห์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนมีนาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 555.00 หน่วย คิดเป็นเงิน 4,440.00 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 5.84 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 9.3%
วิเคราะห์สาเหตุ :	เนื่องจากมีบุคลากรและนักศึกษาเข้ามาใช้ห้องบริการห้องประชุม อีกทั้งมีการใช้น้ำนอกอาคารต่อเนื่อง เช่น รดน้ำต้นไม้ หรือมีรั่วเล็กน้อย ที่ยังไม่แสดงชัด
แนวทางการจัดการ :	ตรวจสอบพื้นที่ที่เสื่อมสภาพ ทำมาตรการการจุดรับแจ้งน้ำรั่ว และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนเมษายน 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน เมษายน 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 594.60 หน่วย คิดเป็นเงิน 4,756.80 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 6.26 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 31.5%
วิเคราะห์สาเหตุ :	การใช้น้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อาจสัมพันธ์กับการใช้อาคารมากขึ้น กิจกรรมมากขึ้น หรือมาตรการควบคุมยังไม่เข้มพอ
แนวทางการจัดการ :	เพิ่มความถี่การตรวจรั่วรายสัปดาห์ และมาตรการการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งป้ายเตือน ผู้รับผิดชอบรับผิดชอบดูแลรับผิดชอบ

เดือนพฤษภาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 697.30 หน่วย คิดเป็นเงิน 5,578.40 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 7.34 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 79.6%
วิเคราะห์สาเหตุ :	การใช้น้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อาจสัมพันธ์กับการใช้อาคารมากขึ้น กิจกรรมมากขึ้น และอาจเกิดการรั่วซึม เช่น ชักโครกไหลตลอด วาส์ล้างท้อซึม
แนวทางการจัดการ :	ตรวจสอบสุขภัณฑ์ทุกห้องน้ำแบบเช็คลิสต์ ทำการทาสีผนังห้องน้ำบริเวณนอกเวจงานเพื่อหาจุดรั่ว รวมสิ่งทำมาดการจุดรับแจ้งน้ำรั่ว และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนมิถุนายน 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน มิถุนายน 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 662.70 หน่วย คิดเป็นเงิน 5,301.60 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 6.98 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 79.6%
วิเคราะห์สาเหตุ :	การใช้อาคารมากขึ้นรวมถึงกิจกรรมการใช้อาคารประจุมจากหน่วยงานภายในและภายนอกมากขึ้น อีกทั้งอาจเกิดการรั่วซึม เช่น ชักโครกไหลตลอด วาส์ล้างท้อซึม
แนวทางการจัดการ :	ทำมาดการจุดรับแจ้งน้ำรั่ว ตรวจสอบเดือรรัายสัปลาด์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนกรกฎาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 642.70 หน่วย คิดเป็นเงิน 5,141.60 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 6.77 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 39.1%
วิเคราะห์สาเหตุ :	การใช้อาคารมากขึ้นรวมถึงกิจกรรมการใช้อาคารประจุมจากหน่วยงานภายในและภายนอกมากขึ้น
แนวทางการจัดการ :	ทำมาดการจุดรับแจ้งน้ำรั่ว ตรวจสอบเดือรรัายสัปลาด์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนสิงหาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 696.50 หน่วย คิดเป็นเงิน 5,572.00 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 7.33 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 99.8%
วิเคราะห์สาเหตุ :	เกิดจากการใช้อาคารประจุมจากหน่วยงานภายในจำนวนมาก ประกอบการภายในอาคารมีการจัดกิจกรรม
แนวทางการจัดการ :	ทำมาดการจุดรับแจ้งน้ำรั่ว ตรวจสอบเดือรรัายสัปลาด์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนกันยายน 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน กันยายน 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 734.10 หน่วย คิดเป็นเงิน 5,872.80 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 7.73 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 106.5%
วิเคราะห์สาเหตุ :	การใช้อาคารมากขึ้นรวมถึงกิจกรรมการใช้อาคารประจุมจากหน่วยงานภายในและภายนอกมากขึ้น
แนวทางการจัดการ :	ทำมาดการจุดรับแจ้งน้ำรั่ว ตรวจสอบเดือรรัายสัปลาด์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนตุลาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 599.40 หน่วย คิดเป็นเงิน 4,795.20 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 6.31 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 29.3%
วิเคราะห์สาเหตุ :	การใช้อาคารมากขึ้นรวมถึงกิจกรรมการใช้อาคารประจุม และอาจเกิดการรั่วซึม
แนวทางการจัดการ :	ทำมาดการจุดรับแจ้งน้ำรั่ว ตรวจสอบเดือรรัายสัปลาด์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด และตรวจสอบสุขภัณฑ์ทุกห้องน้ำแบบเช็คลิสต์
เดือนพฤศจิกายน 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 840.80 หน่วย คิดเป็นเงิน 6,724.80 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 8.85 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น 65.4%
วิเคราะห์สาเหตุ :	เกิดจากการใช้อาคารประจุมจากหน่วยงานภายในจำนวนมาก ประกอบการภายในอาคารมีการจัดกิจกรรม IQS OPEN HOUSE
แนวทางการจัดการ :	ทำมาดการจุดรับแจ้งน้ำรั่ว ตรวจสอบเดือรรัายสัปลาด์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เดือนธันวาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2568 พบว่า มีการใช้น้ำ 928.10 หน่วย คิดเป็นเงิน 7,424.80 บาท มีปริมาณการใช้น้ำ 9.77 หน่วย/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 ลดลง 10.1%
วิเคราะห์สาเหตุ :	อาจเริ่มมีมาดการการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ทำให้อาคารปฏิบัติคามมากขึ้น
แนวทางการจัดการ :	ทำมาดการจุดรับแจ้งน้ำรั่ว ตรวจสอบเดือรรัายสัปลาด์ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด และทำมาดการตรวจสอบคั้งใหญ่ก่อนช่วงวันหยุด

3.1.3 การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

(1) ในการสำรวจพื้นที่สำนักงานมีการปฏิบัติตามมาตรการและไม่พบน้ำหยด รั่วไหลจากอุปกรณ์ในห้องน้ำ ก๊อกน้ำ

มีการสำรวจอุปกรณ์ภายในอาคาร และสำนักงาน หากตรวจพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทำการซ่อม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่พบโดยเร่งด่วน



ไม่พบน้ำหยด และรั่วไหลจากอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ