

3.2 การใช้พลังงาน

3.2.1 มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้ากับสำนักงาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด


เป้าหมาย : ลดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า) 1 %

(1) กำหนดมาตรการประหยัดการใช้ไฟฟ้า การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า

มีการรณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้า ในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยการติดสติ๊กเกอร์ณรงค์ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน บริเวณตามสวิตช์ไฟของอาคาร



รูปแสดงตำแหน่งการเปิด-ปิดหลอดไฟและการประหยัดพลังงาน

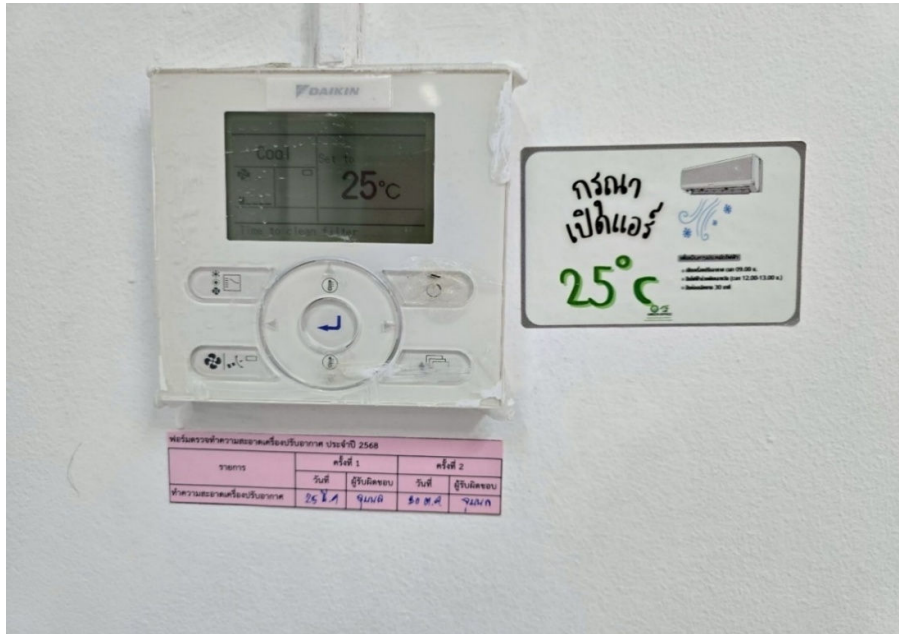

รูปแสดงปรับอุณหภูมิ 25 องศาของเครื่องปรับอากาศ



การประหยัดพลังงานไฟฟ้าหลังไม่มีการใช้งาน

มาตรการควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากร
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี 2568

1. มาตรการควบคุมการใช้น้ำ

- 1) ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียอย่างเปล่าประโยชน์
- 2) ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ขณะล้างหน้า แปรงฟันหรือฟอกสบู่ล้างมือ เพราะจะสูญน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ นาที่ละหลายๆ ลิตร
- 3) ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลว โดยใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น จะใช้น้ำน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลวเข้มข้น
- 4) อย่าทิ้งน้ำดื่มที่เหลือในขวดโดยไม่เกิดประโยชน์ ควรนำมารดน้ำต้นไม้ ชำระสิ่งสกปรกต่างๆ รวมถึงพื้นผิวให้สะอาดได้
- 5) การเปิดก๊อกน้ำแต่ละครั้ง ไม่ควรเปิดก๊อกน้ำที่ระดับความแรงสูง
- 6) ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้น้ำ
- 7) ควรมีภาชนะรองน้ำขณะล้างอุปกรณ์ แทนการล้างตรงจากก๊อกน้ำ
- 8) รมรงคให้มีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดที่ใช้น้ำต่างๆ
- 9) น้ำที่เหลือจากการอุปโภคและบริโภคให้นำกลับมาใช้ใหม่ เช่น นำไปรดน้ำต้นไม้ ล้างพื้นภายนอก

2. มาตรการการควบคุมการใช้ไฟฟ้า

2.1. เครื่องปรับอากาศ

- 1) ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส
- 2) ควรเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5
- 3) การปิด - เปิด เครื่องปรับอากาศ กำหนดดังนี้
 - 3.1 พื้นที่สำนักงาน เปิดปิดให้เหมาะสมในการทำงาน โดยพิจารณาจากจำนวนบุคลากรที่ทำงานอยู่ในขณะนั้น หากสามารถใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศได้ ให้เปิดพัดลมแทน
 - 3.2 หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง ให้ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง
- 4) การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศดังนี้
 - 4.1 ให้มีแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปี
 - 4.2 ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ 3 ครั้งต่อปีและล้างเครื่องปรับอากาศปีละ 1 ครั้ง
- 5) ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศดังนี้
 - 5.1 ปลุกต้นไม้บริเวณรอบอาคารเพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร
 - 5.2 ใช้ผ้าม่าน หรือมู่ลี่ป้องกันแสงแดดที่ส่องกระทบตัวอาคาร เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป
 - 5.3 ไม่วางสิ่งของใด ๆ ขวางทางลม เข้า-ออก ของเครื่องปรับอากาศ

2.3 การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง

- 1) เปิดไฟฟ้าในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานเท่านั้น
- 2) ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกครั้งหากไม่ใช้งานและปิดไฟทุกดวงที่ไม่จำเป็น
- 3) ให้มีการจัดทำแผนบำรุงรักษาการเปลี่ยนหลอดไฟประจำปี
- 4) ปิดไฟระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00-13.00 น.) ยกเว้นผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น
- 5) เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดไฟ LED หลอดประหยัดพลังงานที่เทียบเท่าความสว่างเดิม

2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

- 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานเกิน 10 นาที (Sleep Mode)
- 2) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ยกเว้นเครื่องแม่ข่าย
- 3) ใช้เครื่องพิมพ์กรณีที่อยู่ในสถานที่ใกล้กัน
- 4) ปิดเครื่องพิมพ์เมื่อเลิกใช้งาน
- 5) ปิดจอคอมพิวเตอร์เวลาพักกลางวัน (เวลา 12.00-13.00 น.) และหลังเลิกใช้งานให้ถอดปลั๊กไฟและปิดเครื่องสำรองไฟ

2.5 เครื่องถ่ายเอกสาร

- 1) ถ่ายเฉพาะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
- 2) ปิดเครื่องถ่ายหลังจากเลิกใช้งานและถอดปลั๊กออก

2.6 ตู้เย็น

- 1) ไม่นำอาหารที่ร้อนหรือยังอุ่นแช่ในตู้เย็น
- 2) ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น
- 3) ไม่เปิดตู้เย็นเป็นเวลานาน ๆ
- 4) ไม่แช่ของจนแน่นเกินไป เพราะความเย็นไหลเวียนไม่สะดวก
- 5) อย่าตั้งตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาไฟ หม้อหุงข้าว หรือถูกแสงอาทิตย์โดยตรง เพราะทำให้ตู้เย็นระบายความร้อนได้ไม่ดี และสิ้นเปลืองไฟ
- 6) ควรปรับตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นให้เหมาะสม
- 7) หมั่นละลายน้ำแข็งอย่าให้น้ำแข็งเกาะในช่องน้ำแข็งมากเกินไป
- 8) ควรตั้งตู้เย็นห่างจากผนังทั้งด้านหลังและด้านข้างอย่างน้อย 15 เซนติเมตร
- 9) เลือกซื้อตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- 10) ตรวจสอบยางขอบประตูว่าเสื่อมหรือไม่

2.7 กระจกน้ำร้อน

- 1) ไม่ใส่น้ำเกินปริมาณที่ต้องการใช้
- 2) เสียบปลั๊กต้มน้ำร้อนเวลา 9.30-10.30 น. และ 14.00-14.30 น. เท่านั้น
- 3) ถอดปลั๊กทันทีที่เลิกใช้
- 4) อย่างนำน้ำเย็นไปต้มทันที
- 5) อย่าให้มีตะกอนเกาะติดด้านในของตัวกระจก เพราะสิ้นเปลืองไฟ
- 6) อย่างนำสิ่งของใด ๆ มาปิดช่องไอน้ำออก
- 7) หมั่นตรวจสอบสายไฟและขั้วปลั๊กอยู่เสมอ
- 8) เลือกซื้อกระจกน้ำร้อนที่มีฉนวนกันความร้อน


มาตรการการควบคุมการใช้ไฟฟ้า

(2) การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า / อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เวลาการเปิด - ปิด เป็นต้น

มีกำหนดช่วงเวลาการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยมีการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่มีการใช้งานและในช่วงเวลาพักเที่ยง รวมถึงมีการติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมการเปิด-ปิด ไฟฟ้าอัตโนมัติในห้องน้ำภายในอาคาร เพื่อควบคุมและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น



การประหยัดพลังงานไฟฟ้าหลังไม่มีการใช้งาน

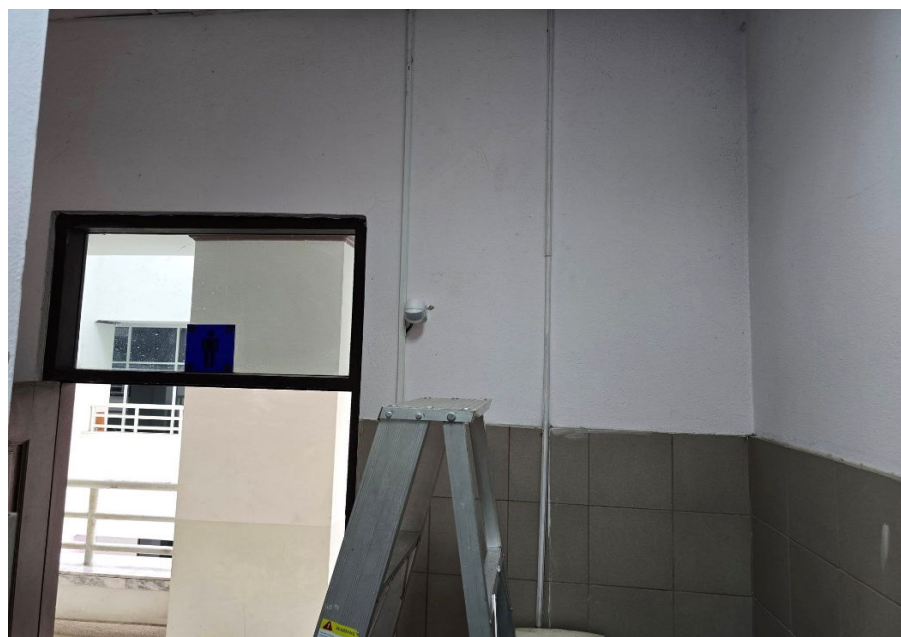

ติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อเปิด-ปิดหลอดไฟภายในห้องน้ำชาย และหญิง

(3) การใช้พลังงานทดแทน

มีการติดตั้งอุปกรณ์พลังงานทดแทน อาทิเช่น หลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหน้าอาคาร จำนวน 2 หลอด และบริเวณโรงจอดรถ จำนวน 2 หลอด



ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 2 หลอดที่โรงจอดรถยนต์ด้านข้างอาคาร




ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่โรงจอดรถยนต์ด้านข้างอาคาร

(4) มีการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า หรือมีแผนในการเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าในอนาคต

มีการเปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคารเป็นหลอด LED (T8) ซึ่งเป็นหลอดประหยัดพลังงานจำนวน 150 หลอด เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้มีแผนดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED (T8) ครอบคลุมทั้งอาคารในช่วงปีงบประมาณ 2568-2570 โดยจะทดแทนหลอดไฟเดิมภายในอาคารซึ่งเป็นหลอด LED (T5)



เปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคารเป็นหลอด LED (T8)

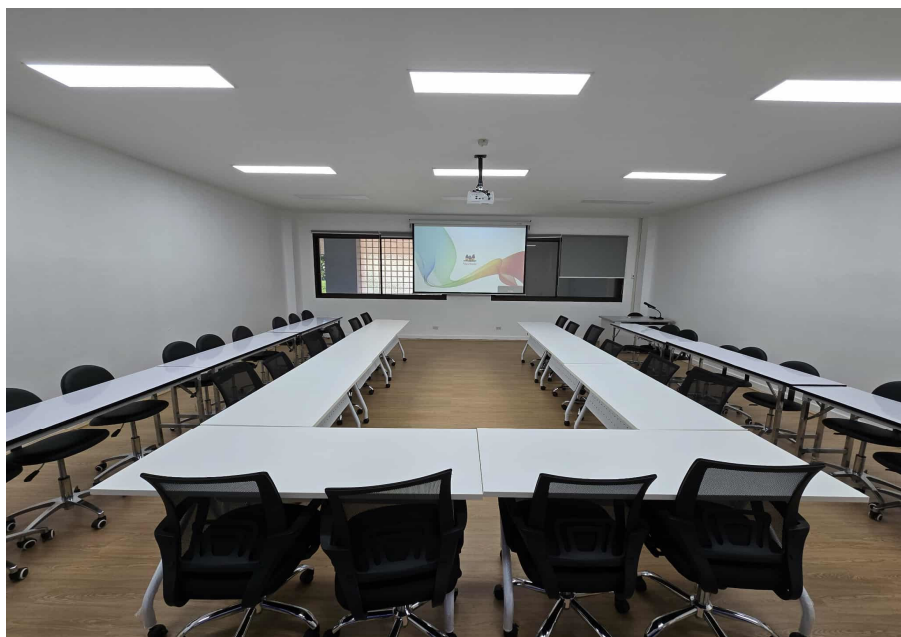


เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ห้องประชุมห้องปฏิบัติการ ชั้น 2

3.2.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน

แบบฟอร์ม 3.2(1)

บันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้า										
เดือน	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2567				ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2568				ร้อยละปริมาณการใช้ไฟฟ้า	
	จำนวนคน	(kwh)ปี2567	ค่าไฟฟ้า/เดือน (บาท)	(kwh/คน) ปี2567	จำนวนคน	(kwh) ปี 2568	ค่าไฟฟ้า/เดือน (บาท)	(kwh/คน)ปี 2568	(kwh)ปี 2568	(kwh/คน)ปี 2568
ม.ค.	95.00	16,036.40	86,917.29	168.80	95.00	17,434.40	94,494.45	183.52	8.7%	8.7%
ก.พ.	95.00	22,663.60	122,836.71	238.56	95.00	24,458.40	132,564.53	257.46	7.9%	7.9%
มี.ค.	95.00	34,897.40	189,143.91	367.34	95.00	37,355.20	202,465.18	393.21	7.0%	7.0%
เม.ย.	95.00	38,465.80	208,484.64	404.90	95.00	36,772.80	199,308.58	387.08	-4.4%	-4.4%
พ.ค.	95.00	37,366.40	202,525.89	393.33	95.00	40,243.20	218,118.14	423.61	7.7%	7.7%
มิ.ย.	95.00	37,150.40	201,355.17	391.06	95.00	38,310.40	207,642.37	403.27	3.1%	3.1%
ก.ค.	95.00	41,176.00	223,173.92	433.43	95.00	39,260.80	212,793.54	413.27	-4.7%	-4.7%
ส.ค.	95.00	37,746.40	204,585.49	397.33	95.00	39,360.00	213,331.20	414.32	4.3%	4.3%
ก.ย.	95.00	36,835.00	199,645.70	387.74	95.00	41,646.40	225,723.49	438.38	13.1%	13.1%
ต.ค.	95.00	32,364.20	175,413.96	340.68	95.00	33,204.80	179,970.02	349.52	2.6%	2.6%
พ.ย.	95.00	23,816.00	129,082.72	250.69	95.00	31,715.20	171,896.38	333.84	33.2%	33.2%
ธ.ค.	95.00	26,628.80	144,328.10	280.30	95.00	23,275.20	126,151.58	245.00	-12.6%	-12.6%
เฉลี่ย	95.00	32,095.53	173,957.79	337.85	95.00	33,586.40	182,038.29	353.54	4.6%	4.6%
รวม	1,140.00	385,146.40	2,087,493.49	4,054.17	1,140.00	403,036.80	2,184,459.46	4,242.49	4.6%	4.6%

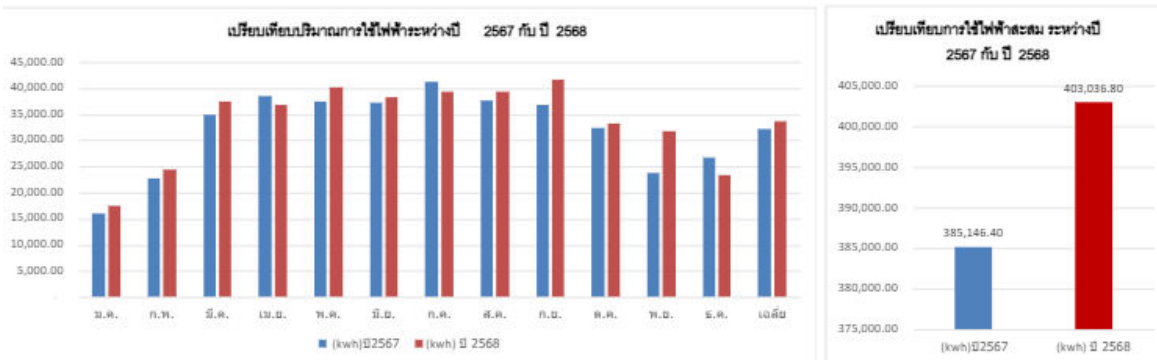

สรุปผลการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสะสมตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ปี 2568 เท่ากับ 403,036.80 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 385,146.40 หน่วย คิดเป็น 4.6 %


- ☐ บรรลุเป้าหมาย
- ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย

แบบฟอร์ม 3.2(1)

บันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้า

เดือน	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2567				ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2568				ร้อยละปริมาณการใช้ไฟฟ้า	
	จำนวนคน	(kwh)ปี2567	ค่าไฟฟ้า/เดือน (บาท)	(kwh/คน) ปี2567	จำนวนคน	(kwh) ปี 2568	ค่าไฟฟ้า/เดือน (บาท)	(kwh/คน)ปี 2568	(kwh)ปี 2568	(kwh/คน)ปี 2568
ม.ค.	95.00	16,036.40	86,917.29	168.80	95.00	17,434.40	94,494.45	183.52	8.7%	8.7%
ก.พ.	95.00	22,663.60	122,836.71	238.56	95.00	24,458.40	132,564.53	257.46	7.9%	7.9%
มี.ค.	95.00	34,897.40	189,143.91	367.34	95.00	37,355.20	202,465.18	393.21	7.0%	7.0%
เม.ย.	95.00	38,465.80	208,484.64	404.90	95.00	36,772.80	199,308.58	387.08	-4.4%	-4.4%
พ.ค.	95.00	37,366.40	202,525.89	393.33	95.00	40,243.20	218,118.14	423.61	7.7%	7.7%
มิ.ย.	95.00	37,150.40	201,355.17	391.06	95.00	38,310.40	207,642.37	403.27	3.1%	3.1%
ก.ค.	95.00	41,176.00	223,173.92	433.43	95.00	39,260.80	212,793.54	413.27	-4.7%	-4.7%
ส.ค.	95.00	37,746.40	204,585.49	397.33	95.00	39,360.00	213,331.20	414.32	4.3%	4.3%
ก.ย.	95.00	36,835.00	199,645.70	387.74	95.00	41,646.40	225,723.49	438.38	13.1%	13.1%
ต.ค.	95.00	32,364.20	175,413.96	340.68	95.00	33,204.80	179,970.02	349.52	2.6%	2.6%
พ.ย.	95.00	23,816.00	129,082.72	250.69	95.00	31,715.20	171,896.38	333.84	33.2%	33.2%
ธ.ค.	95.00	26,628.80	144,328.10	280.30	95.00	23,275.20	126,151.58	245.00	-12.6%	-12.6%
เฉลี่ย	95.00	32,095.53	173,957.79	337.85	95.00	33,586.40	182,038.29	353.54	4.6%	4.6%
รวม	1,140.00	385,146.40	2,087,493.49	4,054.17	1,140.00	403,036.80	2,184,459.46	4,242.49	4.6%	4.6%

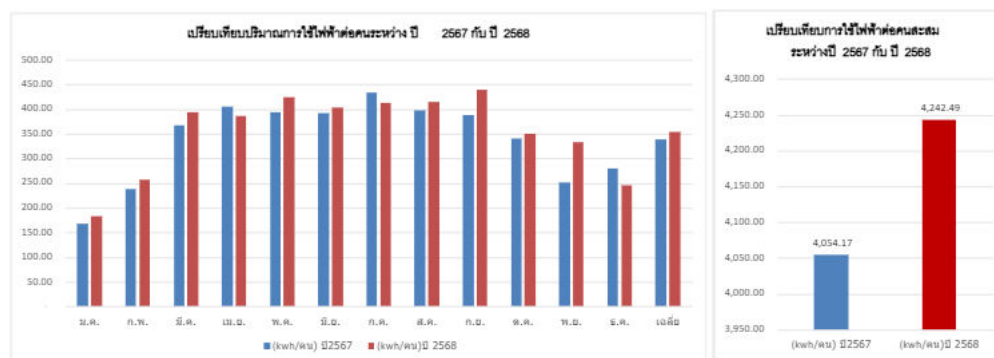

สรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า

1. ปริมาณไฟฟ้าสะสมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2568 เท่ากับ 403,036.80 kwh เพิ่มขึ้นจาก ปี 2567 ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 385,146.40 kwh คิดเป็น 4.6 %
2. ปริมาณไฟฟ้าต่อคนสะสมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2568 เท่ากับ 4,242.49 kwh/คน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2567 ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 4,054.17 kwh/คน คิดเป็น 4.6 %
3. ปริมาณไฟฟ้าเฉลี่ยตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2568 เท่ากับ 33,586.40 kwh เพิ่มขึ้นจาก ปี 2567 ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 32,095.53 kwh คิดเป็น 4.6 %
4. ปริมาณไฟฟ้าต่อคนเฉลี่ยตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2568 เท่ากับ 337.85 kwh/คน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2567 ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 333.54 kwh/คน คิดเป็น 4.6 %

(3) มีการรายงานผลสรุปประจำเดือนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ข้อมูลและสาเหตุ (เป้าหมาย : การใช้ไฟฟ้าลดลง 1 % จากปี 2567)	
เดือนมกราคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม 2568 มีการใช้ไฟฟ้า 17,434.40 kwh คิดเป็นค่าไฟ 94,494.45 บาท โดยเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 183.52 kwh/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 มีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 168.80 kwh/คน พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เพิ่มขึ้นเท่ากับ 8.7 %
วิเคราะห์สาเหตุ :	มีการจัดประชุม กิจกรรมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมถึงการใช้เครื่องปรับอากาศต่อเนื่อง
แนวทางการจัดการ :	ติดสัญลักษณ์รณรงค์ประหยัดไฟบริเวณสวิตช์ไฟ และมีการมอบหมายหน้าที่ดูแลการประหยัดพลังงาน สรุปผลการใช้ไฟให้บุคลากรรับทราบทุกเดือน
เดือนกุมภาพันธ์ 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 มีการใช้ไฟฟ้า 24,458.40 kwh คิดเป็นค่าไฟ 132,564.53 บาท โดยเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 257.46 kwh/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 มีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 238.56 kwh/คน พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เพิ่มขึ้นเท่ากับ 7.9 %
วิเคราะห์สาเหตุ :	มีการจัดประชุม กิจกรรมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมถึงการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการจัดการ :	ติดสัญลักษณ์รณรงค์ประหยัดไฟบริเวณสวิตช์ไฟ และมีการมอบหมายหน้าที่ดูแลการประหยัดพลังงาน สรุปผลการใช้ไฟให้บุคลากรรับทราบทุกเดือน และจัดประกวดแผนกประหยัดไฟดีเด่น
เดือนมีนาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม 2568 มีการใช้ไฟฟ้า 37,355.20 kwh คิดเป็นค่าไฟ 202,465.18 บาท โดยเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 393.21 kwh/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 มีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 367.34 kwh/คน พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เพิ่มขึ้นเท่ากับ 7.0 %
วิเคราะห์สาเหตุ :	มีการจัดประชุม กิจกรรมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมถึงการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการจัดการ :	ติดสัญลักษณ์รณรงค์ประหยัดไฟบริเวณสวิตช์ไฟ และมีการมอบหมายหน้าที่ดูแลการประหยัดพลังงาน สรุปผลการใช้ไฟให้บุคลากรรับทราบทุกเดือน และจัดประกวดแผนกประหยัดไฟดีเด่น
เดือนเมษายน 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน เมษายน 2568 มีการใช้ไฟฟ้า 36,772.80 kwh คิดเป็นค่าไฟ 199,308.58 บาท โดยเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 387.08 kwh/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 มีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 404.90 kwh/คน พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าต่อคน ลดลงเท่ากับ 4.4 %
วิเคราะห์สาเหตุ :	มีการควบคุมการเปิดไฟและแอร์เย็นจัดขึ้น และสร้างความตระหนักให้บุคลากรมีส่วนร่วมมากขึ้น
แนวทางการจัดการ :	ติดสัญลักษณ์รณรงค์ประหยัดไฟบริเวณสวิตช์ไฟ และมีการมอบหมายหน้าที่ดูแลการประหยัดพลังงาน สรุปผลการใช้ไฟให้บุคลากรรับทราบทุกเดือน
เดือนพฤษภาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 มีการใช้ไฟฟ้า 40,243.20 kwh คิดเป็นค่าไฟ 218,118.14 บาท โดยเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 423.61 kwh/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 มีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 393.33 kwh/คน พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เพิ่มขึ้นเท่ากับ 7.7 %
วิเคราะห์สาเหตุ :	มีการจัดประชุม กิจกรรมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมถึงหน่วยงานมีการติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้อาจเปิดทิ้งไว้ตลอด 24 ชั่วโมง
แนวทางการจัดการ :	ติดสัญลักษณ์รณรงค์ประหยัดไฟบริเวณสวิตช์ไฟ และมีการมอบหมายหน้าที่ดูแลการประหยัดพลังงาน สรุปผลการใช้ไฟให้บุคลากรรับทราบทุกเดือน และจัดประกวดแผนกประหยัดไฟดีเด่น
เดือนมิถุนายน 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน 2568 มีการใช้ไฟฟ้า 38,310.40 kwh คิดเป็นค่าไฟ 207,642.37 บาท โดยเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 403.27 kwh/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 มีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 391.06 kwh/คน พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เพิ่มขึ้นเท่ากับ 3.1 %
วิเคราะห์สาเหตุ :	มีการจัดประชุม กิจกรรมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมถึงหน่วยงานมีการติดตั้งอุปกรณ์ และอาจเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนเริ่มเก่าและเสื่อมสภาพ ทำให้เครื่องกินไฟมากกว่าปกติ
แนวทางการจัดการ :	ติดสัญลักษณ์รณรงค์ประหยัดไฟบริเวณสวิตช์ไฟ และมีการมอบหมายหน้าที่ดูแลการประหยัดพลังงาน สรุปผลการใช้ไฟให้บุคลากรรับทราบทุกเดือน และจัดประกวดแผนกประหยัดไฟดีเด่น

เดือนกรกฎาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 มีการใช้ไฟฟ้า 39,280.80 kwh คิดเป็นค่าไฟฟ้า 212,793.54 บาท โดยเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 413.27 kwh/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 มีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 433.43 kwh/คน พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าต่อคน ลดลงเท่ากับ 4.7 %
วิเคราะห์สาเหตุ :	มีการจัดประชุม กิจกรรมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เนื่องจากเป็นช่วงที่นักศึกษาหยุดภาคเรียนการศึกษา
แนวทางการจัดการ :	ติดสัญลักษณ์ธงธงคูปองประหยัดไฟบริเวณสวิตซ์ไฟฟ้า และมีการมอบหมายหน้าที่ดูแลการประหยัดพลังงาน สรุปผลการใช้ไฟฟ้าให้บุคลากรรับทราบทุกเดือน
เดือนสิงหาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม 2568 มีการใช้ไฟฟ้า 39,360.00 kwh คิดเป็นค่าไฟฟ้า 213,331.20 บาท โดยเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 414.32 kwh/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 มีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 397.33 kwh/คน พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.3 %
วิเคราะห์สาเหตุ :	มีการจัดประชุม กิจกรรมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
แนวทางการจัดการ :	ติดสัญลักษณ์ธงธงคูปองประหยัดไฟบริเวณสวิตซ์ไฟฟ้า และมีการมอบหมายหน้าที่ดูแลการประหยัดพลังงาน สรุปผลการใช้ไฟฟ้าให้บุคลากรรับทราบทุกเดือน และจัดประกวดแผนกประหยัดไฟดีเด่น
เดือนกันยายน 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน 2568 มีการใช้ไฟฟ้า 41,646.40 kwh คิดเป็นค่าไฟฟ้า 225,723.49 บาท โดยเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 438.38 kwh/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 มีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 387.74 kwh/คน พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เพิ่มขึ้นเท่ากับ 13.1 %
วิเคราะห์สาเหตุ :	มีการจัดประชุม กิจกรรมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมถึงหน่วยงานมีการติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้อาจเปิดทิ้งไว้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนเริ่มเก่าและเสื่อมสภาพ ทำให้เครื่องกินไฟมากกว่าปกติ
แนวทางการจัดการ :	ติดสัญลักษณ์ธงธงคูปองประหยัดไฟบริเวณสวิตซ์ไฟฟ้า และมีการมอบหมายหน้าที่ดูแลการประหยัดพลังงาน สรุปผลการใช้ไฟฟ้าให้บุคลากรรับทราบทุกเดือน และจัดประกวดแผนกประหยัดไฟดีเด่น
เดือนตุลาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2568 มีการใช้ไฟฟ้า 33,204.80 kwh คิดเป็นค่าไฟฟ้า 179,970.02 บาท โดยเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 349.52 kwh/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 มีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 340.68 kwh/คน พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.6 %
วิเคราะห์สาเหตุ :	มีการจัดประชุม กิจกรรมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมถึงหน่วยงานมีการติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้อาจเปิดทิ้งไว้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนเริ่มเก่าและเสื่อมสภาพ ทำให้เครื่องกินไฟมากกว่าปกติ
แนวทางการจัดการ :	ติดสัญลักษณ์ธงธงคูปองประหยัดไฟบริเวณสวิตซ์ไฟฟ้า และมีการมอบหมายหน้าที่ดูแลการประหยัดพลังงาน สรุปผลการใช้ไฟฟ้าให้บุคลากรรับทราบทุกเดือน และจัดประกวดแผนกประหยัดไฟดีเด่น
เดือนพฤศจิกายน 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 มีการใช้ไฟฟ้า 31,715.20 kwh คิดเป็นค่าไฟฟ้า 171,896.38 บาท โดยเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 333.84 kwh/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 มีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 250.69 kwh/คน พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เพิ่มขึ้นเท่ากับ 33.2 %
วิเคราะห์สาเหตุ :	มีการจัดประชุม กิจกรรมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก งาน IOS OPEN HOUSE รวมถึงหน่วยงานมีการติดตั้งอุปกรณ์ดิจิทัลและระบบจัดเก็บข้อมูล เก็บเพื่อรองรับการทำงานใหม่ๆ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เปิดทิ้งไว้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนเริ่มเก่าและเสื่อมสภาพ ทำให้เครื่องกินไฟมากกว่าปกติและเกิดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์
แนวทางการจัดการ :	ติดสัญลักษณ์ธงธงคูปองประหยัดไฟบริเวณสวิตซ์ไฟฟ้า และมีการมอบหมายหน้าที่ดูแลการประหยัดพลังงาน สรุปผลการใช้ไฟฟ้าให้บุคลากรรับทราบทุกเดือน และจัดประกวดแผนกประหยัดไฟดีเด่น
เดือนธันวาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2568 มีการใช้ไฟฟ้า 23,275.20 kwh คิดเป็นค่าไฟฟ้า 126,151.58 บาท โดยเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 245.00 kwh/คน เมื่อเทียบกับปี 2567 มีการใช้ไฟฟ้าต่อคน เท่ากับ 280.30 kwh/คน พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าต่อคน ลดลงเท่ากับ 12.6 %
วิเคราะห์สาเหตุ :	มีการควบคุมการเปิดไฟและแอร์ให้มิดชิดขึ้น และสร้างความตระหนักให้บุคลากรมีส่วนร่วมมากขึ้น ตรงกับวันหยุดและอาจเป็นเพราะอุณหภูมิอากาศที่ลดลง
แนวทางการจัดการ :	ติดสัญลักษณ์ธงธงคูปองประหยัดไฟบริเวณสวิตซ์ไฟฟ้า และมีการมอบหมายหน้าที่ดูแลการประหยัดพลังงาน สรุปผลการใช้ไฟฟ้าให้บุคลากรรับทราบทุกเดือน และจัดประกวดแผนกประหยัดไฟดีเด่น

3.2.3 การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน

(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการในการสำรวจพื้นที่สำนักงานมีการปฏิบัติตามมาตรและไม่พบการเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้ในจุดที่ไม่มีการปฏิบัติงาน



ปิดไฟในพื้นที่ที่ไม่มีการปฏิบัติงาน

(2) บุคลากรอธิบายมาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานได้ และนำไปปฏิบัติหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(3) บุคลากรทราบข้อมูลผลการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน (บรรลุ/ไม่บรรลุ เพราะอะไร)

3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้มีการกำหนดมาตรการและแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพาหนะประจำหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่จำเป็น โดยดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ เรื่อง มาตรการการประหยัดพลังงาน และทรัพยากร เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและลดการใช้พลังงานด้านเชื้อเพลิง

เป้าหมาย : ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 1

(1) การกำหนดมาตรการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน



ติดป้ายรณรงค์ทางเดียวกันไปด้วยกัน



มีการรณรงค์ในการวางแผนเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนกลาง

3. มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

- 1) การเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าฝ่าย/งาน พิจารณาความจำเป็นเมื่อมีการขอใช้รถของส่วนกลาง
- 2) การเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะควรใช้รถส่วนงาน
- 3) การเดินทางไปปฏิบัติงานเส้นทางเดียวกันให้ใช้รถร่วมกัน
- 4) ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- 5) ตั้บเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอด
- 6) ปิดเครื่องปรับอากาศล่วงหน้าก่อนถึงที่หมาย
- 7) อนุญาตให้ใช้รถยนต์เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น
- 8) ตรวจสอบสภาพรถของหน่วยงานตามระยะที่กำหนดให้อยู่ในสภาพที่ดี
- 9) ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ให้อยู่ในระดับที่กำหนด
- 10) ตรวจสอบเชลล์ยางอย่างสม่ำเสมอ

4. มาตรการการใช้ทรัพยากรอื่นๆ

4.1 กระดาษ

- 1) การนำกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า กลับมาใช้ซ้ำ (พิมพ์ 2 หน้า)
- 2) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์
- 3) รณรงค์ให้จัดเอกสารประกอบ การประชุมแบบออนไลน์ (การประชุมโดยใช้คอมพิวเตอร์/เอกสารการประชุมด้วยวิธี Upload บนเว็บไซต์ หรือส่งทางอีเมล)
- 4) รับ-ส่งเอกสาร เวียนหนังสือผ่านทาง ระบบ E-Manage
- 5) ใช้แบบสำรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) แทนกระดาษ
- 6) รณรงค์ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ
- 7) บันทึกข้อมูลการเบิกใช้งานกระดาษในแต่ละเดือน
- 8) รวบรวมกระดาษที่ใช้แล้วทั้ง 2 หน้าเพื่อรอการจำหน่าย
- 9) คัดแยกขยะกระดาษก่อนทิ้งลงถังขยะ

4.2 หมึกพิมพ์

- 1) ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน
- 2) ลดการพิมพ์เอกสาร โดยให้แชร์ไฟล์ผ่านทาง Google Drive หรือ One Drive
- 3) ลดความละเอียดของการพิมพ์ เพื่อลดการใช้หมึกพิมพ์
- 4) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์
- 5) ออกแบบสื่อหรือเอกสาร โดยคำนึงถึงการประหยัดหมึกพิมพ์

4.3 มาตรการลดการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน

- 1) ครวนำของจดหมาย/ซองเอกสาร กลับมาใช้หมุนเวียนภายในหน่วยงาน โดยใช้กระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว นำมาปิดหน้าซองถึงผู้รับใหม่ได้อีก
- 2) ขอความร่วมมือในการใช้วัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม คลิปหนีบ กระดาษ เทปที่จำเป็น และให้นำกลับมาใช้ใหม่
- 3) ลดจำนวนการเบิกวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองบางประเภท ได้แก่ ดินสอ ปากกา ไม้ ยางลบ เป็นต้น


มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

(2) การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Video Confernce)


การติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความจำเป็นในการเดินทาง โดยมีการจัดส่งหนังสือราชการและเอกสารที่เกี่ยวข้องแจ้งเวียนระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มงานผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อสนับสนุนลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสมและเกิดความคุ้มค่า



การสื่อสารผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย

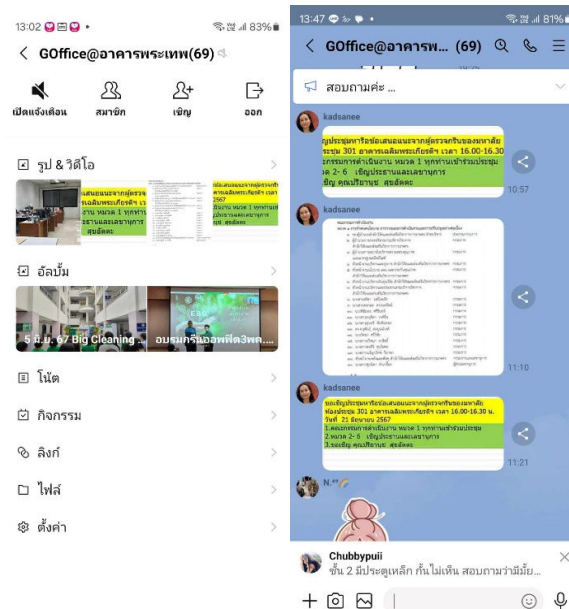

การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์

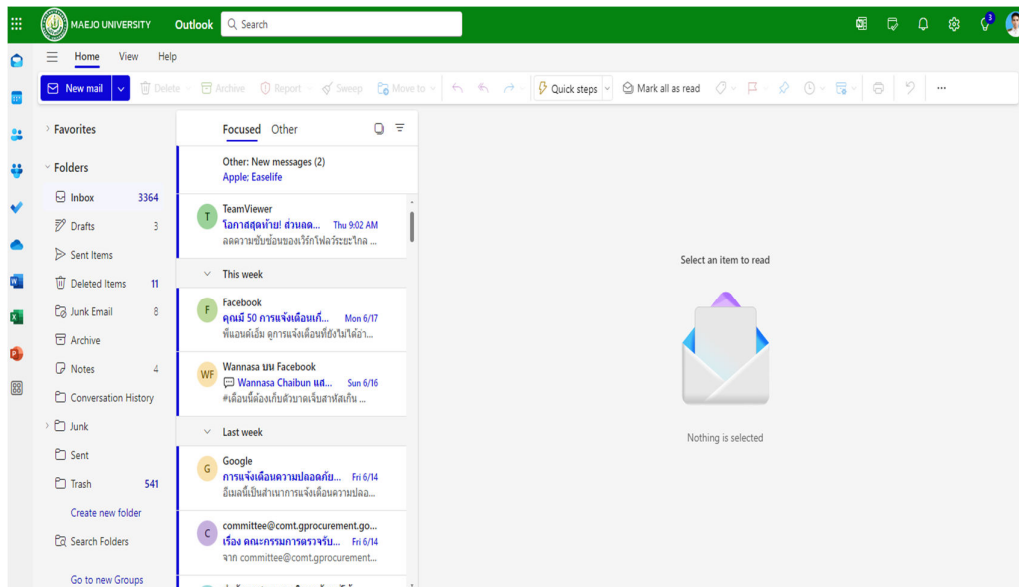

การสื่อสารผ่านระบบ EMAIL ของมหาวิทยาลัย

(3) การศึกษาเส้นทาง และวางแผนการเดินทาง

มีการศึกษาเส้นทางและวางแผนการเดินทางทุกครั้งก่อนการขอใช้พาหนะประจำหน่วยงาน โดยมีการจัดบันทึกข้อมูลการใช้รถของแต่ละหน่วยงานในตารางการใช้รถ และจัดทำรายงานสรุปผลการใช้รถเป็นประจำทุกสิ้นเดือน ทั้งนี้ในการเดินทางไปประชุมหรือประสานงานกับหน่วยงานภายนอก หากเป็นเส้นทางเดียวกัน จะมีการวางแผนให้เดินทางร่วมกัน เพื่อช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง



มีการรณรงค์ในการวางแผนเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนกลาง



วางแผนการเดินทางในการใช้รถส่วนกลาง



ทางเดียวกันไปด้วยกัน

ตารางบันทึกการใช้งานรถยนต์ของหน่วยงาน

ใบรายงานการใช้รถยนต์ราชการ
ประจำเดือน..... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔..... หมายเลขทะเบียน นง ๘๔๓๘ เชียงใหม่ (รถคู่สีขาว)

เขียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
- ได้ไปตรวจสอบความถูกต้อง
- เพื่อไปตรวจรับ และเห็นควรให้ทำงานบริหารและธุรการเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

๑. ลงชื่อ.....ผู้รายงาน ๒. ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองวิจัย/บริการวิชาการ
(นายสวาท ใจลึกเสรี) (.....)

๓. ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ ๔. ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองสำนักวิจัย
(.....) (.....)
หัวหน้ายานพาหนะสำนักวิจัย
...../...../.....

๕. ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์)
...../...../.....

กองบริหารงานสำนักวิจัย
รับที่ ๙๔๕๕
วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๒๐ น.

รายงานการใช้รถยนต์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
รถคู่ โตโยต้า สี ขาว หมายเลขทะเบียน นง ๘๔๓๘ เชียงใหม่
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วันออกเดินทาง					เดินทางกลับ							
วันที่	ขอใช้รถ	ผู้ขอใช้รถ - ฝ่าย	เลขไมล์	สถานที่ไป	วันที่	เวลา	เลขไมล์	รวมระยะ	เชื้อเพลิง		พนักงาน	
ไป	เวลา		ออก		กลับ	กลับ	เข้า	ทาง (ก.ม)	ลิตร	บาท	ขับรถ	
๑๔	๐๘.๐๐ น.	นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน	๔๗/๘๙๗	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจำ	๑๔	๑๖.๓๐ น.	๔๗/๙๑๕	๑๘			สวาท	
๑๔	๑๐.๐๐ น.	นางสาวบัวลอย ชัยน	๔๗/๙๑๕	ชำระเงิน ค่าโทรศัพท์	๑๔	๑๒.๐๐ น.	๔๗/๙๓๙	๒๔			สวาท	
๑๘	๐๘.๐๐ น.	กองกายภาพ	๔๗/๙๓๙	รับส่งในงานรับปริญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / วัดข้าวแก้ว และวัดสันตะยอม	๑๘	๑๖.๐๐ น.	๔๘๐๐๔	๖๕			สวาท	
๒๐	๐๙.๐๐ น.	นางจิรนันท์ เสนานาญ	๔๘๐๐๔	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่)	-	-	๔๘๒๓๓	๒๒๓			สวาท	
๒๑	-	นางจิรนันท์ เสนานาญ	๔๘๒๓๓	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จ.เชียงใหม่)	๒๑	๒๐.๐๐ น.	๔๘๕๓๓	๓๐๐			สวาท	
๒๔		นายสวาท ใจลึกเสรี	๔๘๕๓๓	ดูงานโครงการหลวงแม่เหียะ	๒๔		๔๘๖๐๖	๓/๓			สวาท	
					รวมระยะทาง					๗๐๙		



ผู้รายงาน นายสวาท ใจลึกเสรี

(3) การตรวจสอบและซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ

แผนการบำรุงรักษายานพาหนะ ปี พ.ศ. 2568															
ลำดับ	รายละเอียด	ความถี่	เดือน												ผู้รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ทุกคันก่อนออกปฏิบัติงาน	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ปฏิบัติงาน - พนักงานขับรถยนต์
2	นำรถยนต์เข้ารับการเพื่อตรวจเช็คตามระยะทาง	2 ครั้ง/ปี													
	รถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นง 8438 เชียงใหม่		✓								✓				
	รถยนต์กระบะสีประดู่หมายเลขทะเบียน กล 6465 เชียงใหม่		✓								✓				

หมายเหตุ: หากผู้รับผิดชอบตรวจเช็คเครื่องยนต์แล้วพบความผิดปกติ
ให้นำรถยนต์คันดังกล่าวเข้าศูนย์บริการเพื่อประเมินการซ่อมก่อนครบกำหนดตามแผนที่วางไว้ได้

จัดทำโดย.....
(นายวราวุธ พรทิพย์)
เจ้าหน้าที่การเงิน
วันที่..... 3 ก.พ. 2568

อนุมัติทำโดย.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เล่าประคอง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาส่งเสริมการบริการวิชาการ
วันที่..... 3 ก.พ. 2568

(5) การใช้บริการขนส่งสาธารณะ หรือการใช้รถไฟฟ้า หรือการเดินทางไปด้วยกัน

รณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรใช้จักรยาน และบริการรถขนส่งสาธารณะของมหาวิทยาลัย ในการเดินทางติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยใช้ จักรยานในการเดินทางมาปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและสนับสนุนการเดินทางที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม



การเดินทางโดยรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย



การใช้จักรยานในการเดินเอกสารภายในมหาวิทยาลัย

3.2.5 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และวิเคราะห์ผล



อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรายเดือน รวมถึงจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด และใช้ในการติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย : ลดการใช้พลังงาน เชื้อเพลิง ร้อยละ 1

3.2.5 (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน

แบบฟอร์ม 3.2(1)

เดือน	ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2567				ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2568				ร้อยละปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	
	ระยะทาง(km)	(ลิตร)ปี 2567	ค่าน้ำมัน/เดือน (บาท)	(km/ลิตร) ปี 2567	ระยะทาง(km)	(ลิตร) ปี 2568	ค่าน้ำมัน/เดือน (บาท)	(km/ลิตร)ปี 2568	(ลิตร)ปี 2568	(km/ลิตร) ปี 2568
ม.ค.	859.80	71.65	2,196.00	12.00	920.28	76.69	2,609.80	12.00	7.0%	0.0%
ก.พ.	1,398.36	116.53	3,633.66	12.00	733.80	61.15	2,060.00	12.00	-47.5%	0.0%
มี.ค.	1,410.00	117.50	3,607.60	12.00	1,136.88	94.74	3,184.80	12.00	-19.4%	0.0%
เม.ย.	450.60	37.55	1,190.00	12.00	1,058.88	88.24	2,863.03	12.00	135.0%	0.0%
พ.ค.	237.95	22.83	760.00	10.42	984.00	82.00	2,670.00	12.00	259.2%	15.1%
มิ.ย.	624.21	59.89	3,127.24	10.42	807.60	67.30	2,200.00	12.00	12.4%	15.1%
ก.ค.	824.51	68.70	2,130.00	12.00	284.52	23.71	775.00	12.00	-65.5%	0.0%
ส.ค.	1,024.68	85.39	2,690.00	12.00	728.88	60.74	1,985.60	12.00	-28.9%	0.0%
ก.ย.	1,541.16	128.43	4,110.00	12.00	844.32	70.36	2,300.00	12.00	-45.2%	0.0%
ต.ค.	690.00	57.50	1,840.00	12.00	388.80	32.40	1,060.00	12.00	-43.7%	0.0%
พ.ย.	812.28	67.69	2,200.00	12.00	461.88	38.49	1,220.00	12.00	-43.1%	0.0%
ธ.ค.	798.48	66.54	2,196.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0	-100.0%	-100.0%
เฉลี่ย	889.34	75.02	2,473.38	11.74	695.82	57.99	1,910.69	12.00	-22.7%	2.2%
รวม	10,672.03	900.20	29,680.50	140.85	8,349.84	695.82	22,928.23	132.00	-22.7%	-6.3%

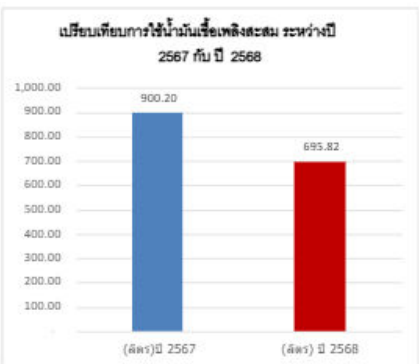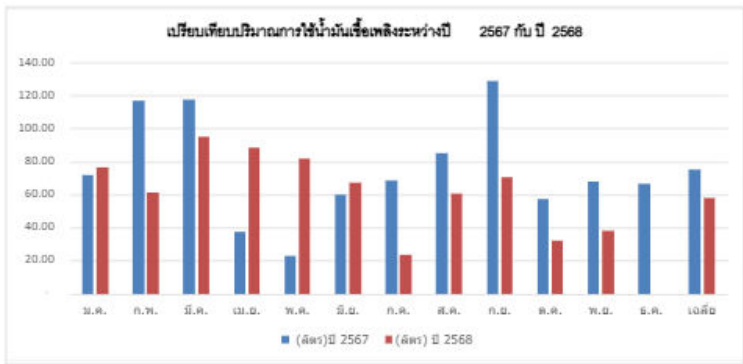


สรุปผลการใช้น้ำมัน ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสะสมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2568 เท่ากับ 695.82 ลิตร ลดลงจาก ปี 2567 ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 205 ลิตร คิดเป็น -22.7 %

- ☒ บรรลุเป้าหมาย
- ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

3.2.5 (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

แบบฟอร์ม 3.2(1)

เดือน	ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2567				ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2568				ร้อยละปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	
	ระยะทาง(km)	(ลิตร)ปี 2567	ค่าน้ำมัน/เดือน (บาท)	(km/ลิตร) ปี 2567	ระยะทาง(km)	(ลิตร) ปี 2568	ค่าน้ำมัน/เดือน (บาท)	(km/ลิตร)ปี 2568	(ลิตร)ปี 2568	(km/ลิตร) ปี 2568
ม.ค.	859.80	71.65	2,196.00	12.00	920.28	76.69	2,609.80	12.00	7.0%	0.0%
ก.พ.	1,398.36	116.53	3,633.66	12.00	733.80	61.15	2,060.00	12.00	-47.5%	0.0%
มี.ค.	1,410.00	117.50	3,607.60	12.00	1,136.88	94.74	3,184.80	12.00	-19.4%	0.0%
เม.ย.	450.60	37.55	1,190.00	12.00	1,058.88	88.24	2,863.03	12.00	135.0%	0.0%
พ.ค.	237.95	22.83	760.00	10.42	984.00	82.00	2,670.00	12.00	259.2%	15.1%
มิ.ย.	624.21	59.89	3,127.24	10.42	807.60	67.30	2,200.00	12.00	12.4%	15.1%
ก.ค.	824.51	68.70	2,130.00	12.00	284.52	23.71	775.00	12.00	-65.5%	0.0%
ส.ค.	1,024.68	85.39	2,690.00	12.00	728.88	60.74	1,985.60	12.00	-28.9%	0.0%
ก.ย.	1,541.16	128.43	4,110.00	12.00	844.32	70.36	2,300.00	12.00	-45.2%	0.0%
ต.ค.	690.00	57.50	1,840.00	12.00	388.80	32.40	1,060.00	12.00	-43.7%	0.0%
พ.ย.	812.28	67.69	2,200.00	12.00	461.88	38.49	1,220.00	12.00	-43.1%	0.0%
ธ.ค.	798.48	66.54	2,196.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0	-100.0%	-100.0%
เฉลี่ย	889.34	75.02	2,473.38	11.74	695.82	57.99	1,910.69	12.00	-22.7%	2.2%
รวม	10,672.03	900.20	29,680.50	140.85	8,349.84	695.82	22,928.23	132.00	-22.7%	-6.3%

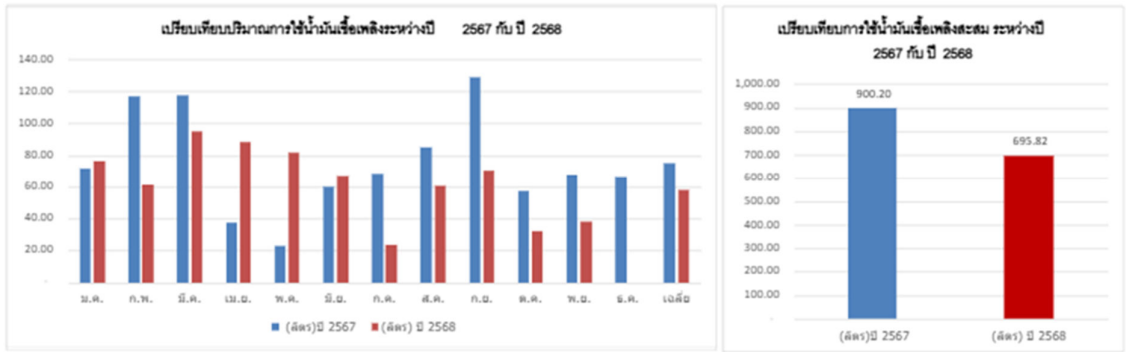

สรุปผลการใช้น้ำมัน ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสะสมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2568 เท่ากับ 695.82 ลิตร ลดลงจาก ปี 2567 ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 205 ลิตร คิดเป็น -22.7 %

3.2.5 (3) มีการรายงานผลสรุปประจำเดือนเกี่ยวกับการใช้น้ำมัน สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ข้อมูลและสาเหตุ (เป้าหมาย : การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง 1% จากปี 2566)	
เดือนมกราคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2568 พบว่า ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 5.04 ลิตร เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์/ลิตร จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 7.0%
วิเคราะห์สาเหตุ :	เนื่องจากมีการใช้รถเพื่อเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
แนวทางการจัดการ :	
เดือนกุมภาพันธ์ 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 55.38 ลิตร เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์/ลิตร จะลดลงเท่ากับ -47.65%
วิเคราะห์สาเหตุ :	เนื่องจากไม่มีการใช้รถเพื่อเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
แนวทางการจัดการ :	
เดือนมีนาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2568 พบว่า ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 22.76 ลิตร เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์/ลิตร จะลดลงเท่ากับ -19.4%
วิเคราะห์สาเหตุ :	เนื่องจากไม่มีการใช้รถเพื่อเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
แนวทางการจัดการ :	
เดือนเมษายน 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2568 พบว่า ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 50.69 ลิตร เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์/ลิตร จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 135.0%
วิเคราะห์สาเหตุ :	เนื่องจากมีการใช้รถเพื่อเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
แนวทางการจัดการ :	
เดือนพฤษภาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 พบว่า ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 59.17 ลิตร เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์/ลิตร จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 259.2%
วิเคราะห์สาเหตุ :	เนื่องจากมีการใช้รถเพื่อเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
แนวทางการจัดการ :	
เดือนมิถุนายน 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2568 พบว่า ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 7.41 ลิตร เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์/ลิตร จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 12.4%
วิเคราะห์สาเหตุ :	เนื่องจากมีการใช้รถเพื่อเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
แนวทางการจัดการ :	
เดือนกรกฎาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 พบว่า ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 44.99 ลิตร เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์/ลิตร จะลดลงเท่ากับ -65.5%
วิเคราะห์สาเหตุ :	เนื่องจากไม่มีการใช้รถเพื่อเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
แนวทางการจัดการ :	
เดือนสิงหาคม 2568	
รายละเอียด :	ผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม 2568 พบว่า ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 24.65 ลิตร เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์/ลิตร จะลดลงเท่ากับ -28.9%
วิเคราะห์สาเหตุ :	เนื่องจากไม่มีการใช้รถเพื่อเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
แนวทางการจัดการ :	

เดือนกันยายน 2568

รายละเอียด : ผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2568 พบว่า ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 58.07 ลิตร เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์/ลิตร จะลดลงเท่ากับ -45.2%

วิเคราะห์สาเหตุ : เนื่องจากไม่มีการใช้รถเพื่อเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

แนวทางจัดการ :

เดือนตุลาคม 2568

รายละเอียด : ผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2568 พบว่า ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 25.1 ลิตร เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์/ลิตร จะลดลงเท่ากับ -43.7%

วิเคราะห์สาเหตุ : เนื่องจากไม่มีการใช้รถเพื่อเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

แนวทางจัดการ :

เดือนพฤศจิกายน 2568

รายละเอียด : ผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 พบว่า ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 29.2 ลิตร เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์/ลิตร จะลดลงเท่ากับ -43.1%

วิเคราะห์สาเหตุ : เนื่องจากไม่มีการใช้รถเพื่อเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

แนวทางจัดการ :

เดือนธันวาคม 2568

รายละเอียด : ผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2568 พบว่า ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 66.54 ลิตร เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์/ลิตร จะลดลงเท่ากับ -100%

วิเคราะห์สาเหตุ : เนื่องจากไม่มีการใช้รถเพื่อเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

แนวทางจัดการ :