

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : AA-01

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
17 ก.พ. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
14 มี.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
18 เม.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 พ.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
17 มิ.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
14 ก.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 ส.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
16 ก.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 ต.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 พ.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
16 ธ.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์

ภาพถังปกติ

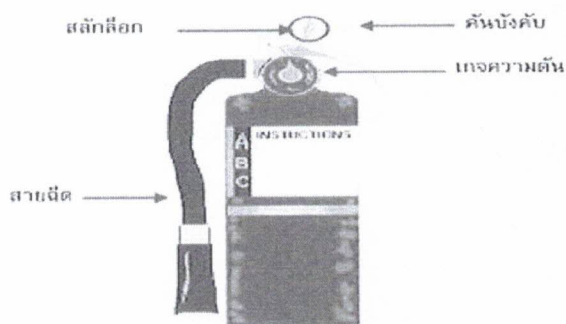

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมกอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : AA-02

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
17 ก.พ. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
14 มี.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
18 เม.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 พ.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
17 มิ.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
14 ก.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 ส.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
16 ก.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 ต.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 พ.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
16 ธ.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
											/

ภาพถังดับเพลิง

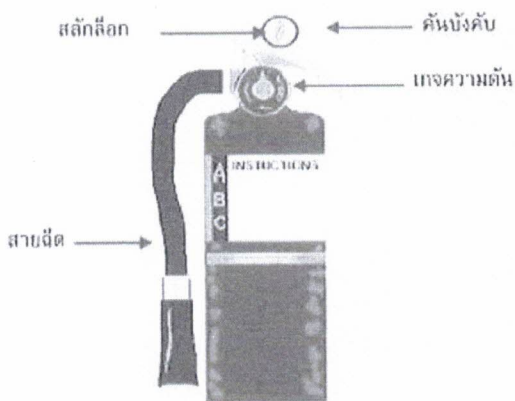

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมกอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

3

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

หมายเลขถัง : AA-03

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
17 ก.พ. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
14 มี.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
18 เม.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 พ.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
17 มิ.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
14 ก.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 ส.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
16 ก.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 ต.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 พ.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
16 ธ.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์

ภาพถังปกติ

สลักล็อก

คันบังคับ

เกจความดัน

สายฉีด

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมกอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : AA-04

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
17 ก.พ. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
14 มี.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
18 เม.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 พ.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
17 มิ.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
14 ก.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 ส.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
16 ก.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 ต.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 พ.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
16 ธ.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์

ภาพถังปกติ

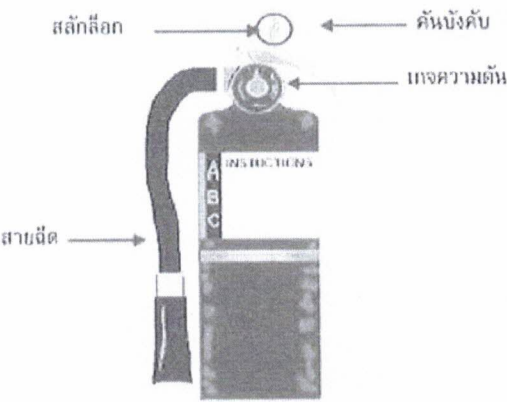

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมกอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :	
ตำแหน่ง :	
วันที่ :	

- 1

ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที


บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง
 ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

หมายเลขถัง : AA-05
 จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
17 ก.พ. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
14 มี.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
18 เม.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 พ.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
17 มิ.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
14 ก.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 ส.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
16 ก.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 ต.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 พ.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
16 ธ.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์

ภาพถังดับเพลิง

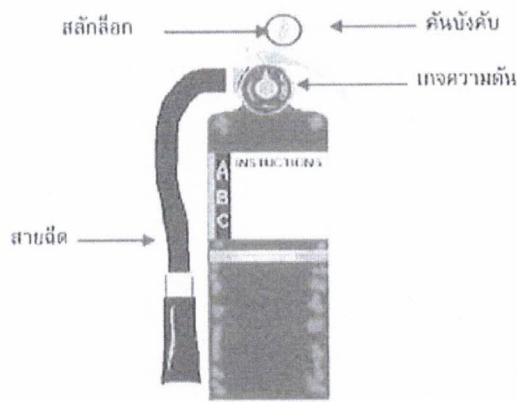

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมกอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

3

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : AA-06

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
17 ก.พ. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
14 มี.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
18 เม.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 พ.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
17 มิ.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
14 ก.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 ส.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
16 ก.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 ต.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 พ.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
16 ธ.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์

ภาพถังดับเพลิง

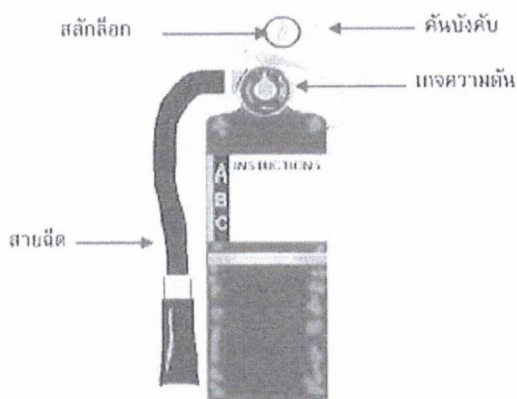

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมกอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

3

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : AA-07

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 68	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิ์
17 ก.พ. 68	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิ์
14 มี.ค. 68	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิ์
18 เม.ย. 68	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิ์
15 พ.ค. 68	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิ์
17 มิ.ย. 68	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิ์
14 ก.ค. 68	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิ์
15 ส.ค. 68	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิ์
16 ก.ย. 68	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิ์
15 ต.ค. 68	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิ์
15 พ.ย. 68	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิ์
16 ธ.ค. 68	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิ์

ภาพถังดับเพลิง

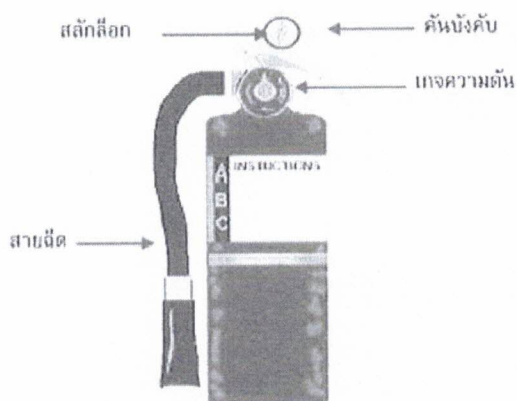

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมออายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

1

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติขึ้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : AA-08

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
17 ก.พ. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
14 มี.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
18 เม.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 พ.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
17 มิ.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
14 ก.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 ส.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
16 ก.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 ต.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
15 พ.ย. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์
16 ธ.ค. 68	/		/		/		/			/	สนธิ์

ภาพถังดับเพลิง

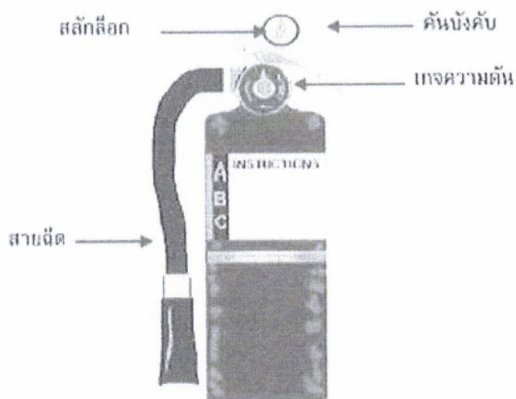

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดยุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

3

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที