

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : BB-01

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		ท่อกวามดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 68	/		/		/		/			/	วชคต
17 ก.พ. 68	/		/		/		/			/	วชคต
14 มี.ค. 68	/		/		/		/			/	วชคต
18 เม.ย. 68	/		/		/		/			/	วชคต
15 พ.ค. 68	/		/		/		/			/	วชคต
17 มิ.ย. 68	/		/		/		/			/	วชคต
14 ก.ค. 68	/		/		/		/			/	วชคต
15 ส.ค. 68	/		/		/		/			/	วชคต
16 ก.ย. 68	/		/		/		/			/	วชคต
15 ต.ค. 68	/		/		/		/			/	วชคต
15 พ.ย. 68	/		/		/		/			/	วชคต
16 ธ.ค. 68	/		/		/		/			/	วชคต

ภาพถังปกติ

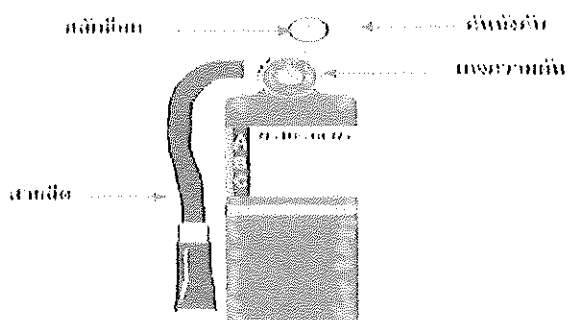

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงมีเครื่องหมายความปลอดภัย

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกข้อความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : BB-02

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 68	/		/		/		/			/	วสจนา
17 ก.พ. 68	/		/		/		/			/	วสจนา
14 มี.ค. 68	/		/		/		/			/	วสจนา
18 เม.ย. 68	/		/		/		/			/	วสจนา
15 พ.ค. 68	/		/		/		/			/	วสจนา
17 มิ.ย. 68	/		/		/		/			/	วสจนา
14 ก.ค. 68	/		/		/		/			/	วสจนา
15 ส.ค. 68	/		/		/		/			/	วสจนา
16 ก.ย. 68	/		/		/		/			/	วสจนา
15 ต.ค. 68	/		/		/		/			/	วสจนา
15 พ.ย. 68	/		/		/		/			/	วสจนา
16 ธ.ค. 68	/		/		/		/			/	วสจนา

ภาพถังปกติ

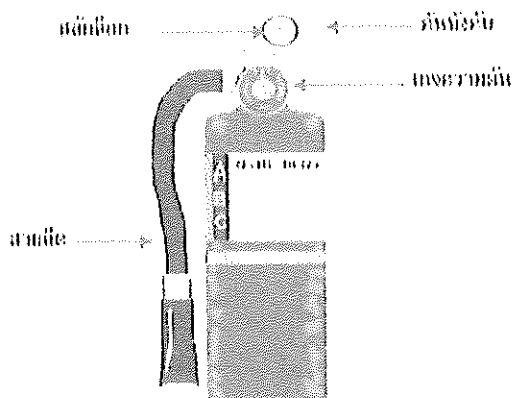

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงในภาพเป็นถังแบบมือถือ

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ
ผู้รายงาน :
ตำแหน่ง :
วันที่ :

ข้อควรระวัง :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : BB-03

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		แรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 68	/		/		/		/			/	ว.อ.ค.บ.
17 ก.พ. 68	/		/		/		/			/	ว.อ.ค.บ.
14 มี.ค. 68	/		/		/		/			/	ว.อ.ค.บ.
18 เม.ย. 68	/		/		/		/			/	ว.อ.ค.บ.
15 พ.ค. 68	/		/		/		/			/	ว.อ.ค.บ.
17 มิ.ย. 68	/		/		/		/			/	ว.อ.ค.บ.
14 ก.ค. 68	/		/		/		/			/	ว.อ.ค.บ.
15 ส.ค. 68	/		/		/		/			/	ว.อ.ค.บ.
16 ก.ย. 68	/		/		/		/			/	ว.อ.ค.บ.
15 ต.ค. 68	/		/		/		/			/	ว.อ.ค.บ.
15 พ.ย. 68	/		/		/		/			/	ว.อ.ค.บ.
16 ธ.ค. 68	/		/		/		/			/	ว.อ.ค.บ.

ภาพถังปกติ

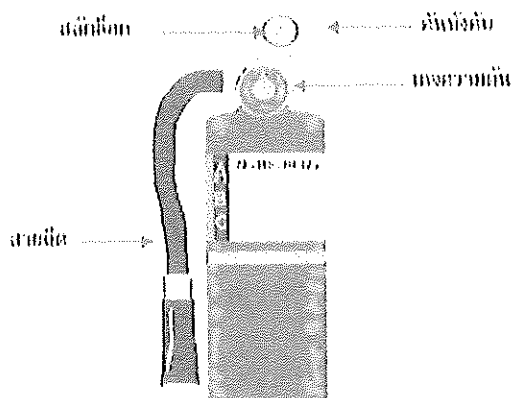

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไม่มีแรงดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมกอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :	
ตำแหน่ง :	
วันที่ :	

ผู้

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่พื้นที่

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : BB-04

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกอความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 68	/		/		/		/			/	วชด
17 ก.พ. 68	/		/		/		/			/	วชด
14 มี.ค. 68	/		/		/		/			/	วชด
18 เม.ย. 68	/		/		/		/			/	วชด
15 พ.ค. 68	/		/		/		/			/	วชด
17 มิ.ย. 68	/		/		/		/			/	วชด
14 ก.ค. 68	/		/		/		/			/	วชด
15 ส.ค. 68	/		/		/		/			/	วชด
16 ก.ย. 68	/		/		/		/			/	วชด
15 ต.ค. 68	/		/		/		/			/	วชด
15 พ.ย. 68	/		/		/		/			/	วชด
16 ธ.ค. 68	/		/		/		/			/	วชด

ภาพถังปกติ

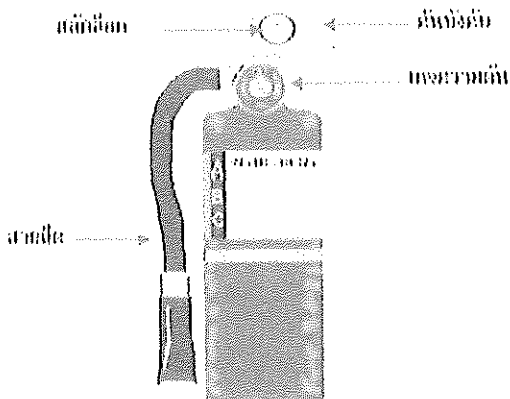

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไม่ต้องการการบำรุงรักษา

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ผู้ตรวจ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกข้อความผิดปกติ และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : BB-05

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกอความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 68	/		/		/		/			/	วชฉก
17 ก.พ. 68	/		/		/		/			/	วชฉก
14 มี.ค. 68	/		/		/		/			/	วชฉก
18 เม.ย. 68	/		/		/		/			/	วชฉก
15 พ.ค. 68	/		/		/		/			/	วชฉก
17 มิ.ย. 68	/		/		/		/			/	วชฉก
14 ก.ค. 68	/		/		/		/			/	วชฉก
15 ส.ค. 68	/		/		/		/			/	วชฉก
16 ก.ย. 68	/		/		/		/			/	วชฉก
15 ต.ค. 68	/		/		/		/			/	วชฉก
15 พ.ย. 68	/		/		/		/			/	วชฉก
16 ธ.ค. 68	/		/		/		/			/	วชฉก

ภาพถังปกติ

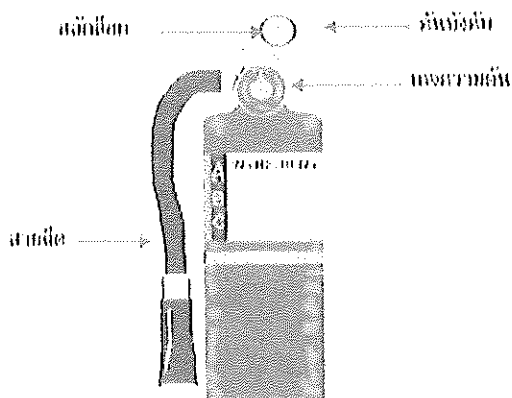

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงต้องมีการตรวจเช็คในเกอความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ	
ผู้รายงาน :	
ตำแหน่ง :	
วันที่ :	

จ. - - - - -

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่พื้นที่

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


รายละเอียดของถังดับเพลิง หมายเลขถัง : BB-06
 ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์ จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

หมายเลขถัง : BB-06

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

[illegible]

รายละเอียดการชำรุด

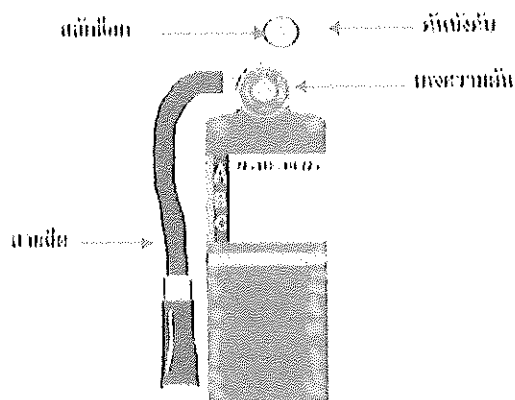

บท บทที่ ๑: สัจนิยมกับจิตนิยม เรื่องไม่ได้จบง่ายๆ

รายละเอียดการชำรุด	
สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ	
ผู้รายงาน :	
ตำแหน่ง :	
วันที่ :	

८

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


รายละเอียดของถังดับเพลิง หมายเลขถัง : BB-07
 ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์ จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

หมายเลขถัง : BB-07

จุดคิดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

[illegible]

รายละเอียดการชำรุด

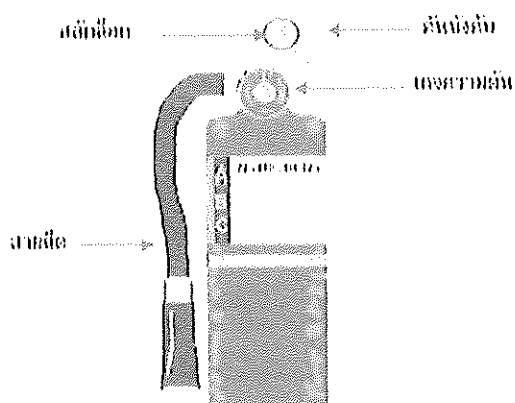

บทเฉพาะ: ผู้เขียนต้องมีการรับมอบให้ก่อนการนำขึ้น

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

မြို့နယ်များ .

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความคิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่พื้นที่

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

- ตรวจสอบสภาพองค์ประกอบเครื่อง และสิ่งของกับตัวหัวบรรจุ
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความคิดผิดปกติ และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : BB-09

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		ท่อความดัน/น้ำหัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 68	/		/		/		/			/	วสจ.นา
17 ก.พ. 68	/		/		/		/			/	วสจ.นา
14 มี.ค. 68	/		/		/		/			/	วสจ.นา
18 เม.ย. 68	/		/		/		/			/	วสจ.นา
15 พ.ค. 68	/		/		/		/			/	วสจ.นา
17 มิ.ย. 68	/		/		/		/			/	วสจ.นา
14 ก.ค. 68	/		/		/		/			/	วสจ.นา
15 ส.ค. 68	/		/		/		/			/	วสจ.นา
16 ก.ย. 68	/		/		/		/			/	วสจ.นา
15 ต.ค. 68	/		/		/		/			/	วสจ.นา
15 พ.ย. 68	/		/		/		/			/	วสจ.นา
16 ธ.ค. 68	/		/		/		/			/	วสจ.นา

ภาพถังปกติ

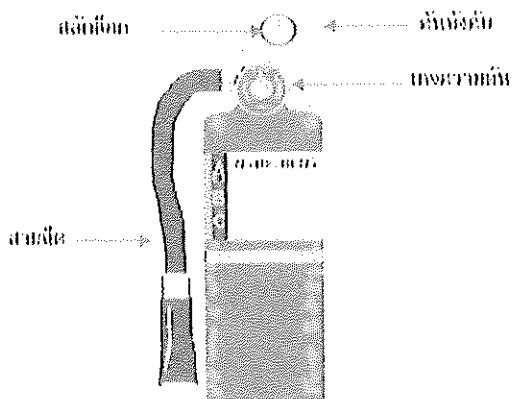

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมกอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :	
ตำแหน่ง :	
วันที่ :	

จ.

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : BB-10

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		แรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 68	/		/		/		/			/	อาสาฯ
17 ก.พ. 68	/		/		/		/			/	อาสาฯ
14 มี.ค. 68	/		/		/		/			/	อาสาฯ
18 เม.ย. 68	/		/		/		/			/	อาสาฯ
15 พ.ค. 68	/		/		/		/			/	อาสาฯ
17 มิ.ย. 68	/		/		/		/			/	อาสาฯ
14 ก.ค. 68	/		/		/		/			/	อาสาฯ
15 ส.ค. 68	/		/		/		/			/	อาสาฯ
16 ก.ย. 68	/		/		/		/			/	อาสาฯ
15 ต.ค. 68	/		/		/		/			/	อาสาฯ
15 พ.ย. 68	/		/		/		/			/	อาสาฯ
16 ธ.ค. 68	/		/		/		/			/	อาสาฯ

ภาพถังปกติ

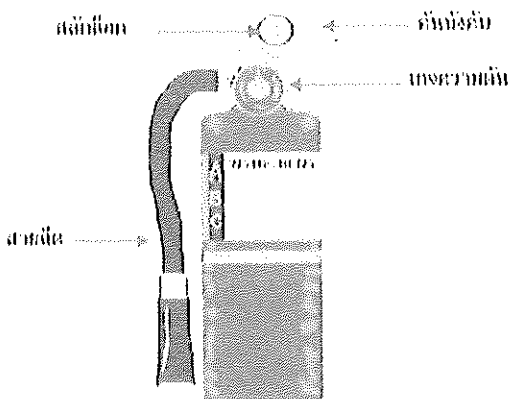

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดนี้ควรใช้ก่อนหมดอายุการใช้งาน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ผู้ตรวจ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที