

# บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : CC-01

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3

| วันที่ตรวจ  | เกณฑ์การตรวจสอบ |       |           |       |        |       |                    |         |             |       | ผู้ตรวจ |
|-------------|-----------------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------------------|---------|-------------|-------|---------|
|             | สายฉีด          |       | คันบังคับ |       | ตัวถัง |       | เกจความดัน/น้ำหนัก |         | สิ่งกีดขวาง |       |         |
|             | ปกติ            | ชำรุด | ปกติ      | ชำรุด | ปกติ   | ชำรุด | ปกติ               | ไม่ปกติ | มี          | ไม่มี |         |
| 15 ม.ค. 68  | ✓               |       | ✓         |       | ✓      |       | ✓                  |         |             | ✓     | ปรีชาพร |
| 17 ก.พ. 68  | ✓               |       | ✓         |       | ✓      |       | ✓                  |         |             | ✓     | ปรีชาพร |
| 14 มี.ค. 68 | ✓               |       | ✓         |       | ✓      |       | ✓                  |         |             | ✓     | ปรีชาพร |
| 18 เม.ย. 68 | ✓               |       | ✓         |       | ✓      |       | ✓                  |         |             | ✓     | ปรีชาพร |
| 15 พ.ค. 68  | ✓               |       | ✓         |       | ✓      |       | ✓                  |         |             | ✓     | ปรีชาพร |
| 17 มิ.ย. 68 | ✓               |       | ✓         |       | ✓      |       | ✓                  |         |             | ✓     | ปรีชาพร |
| 14 ก.ค. 68  | ✓               |       | ✓         |       | ✓      |       | ✓                  |         |             | ✓     | ปรีชาพร |
| 15 ส.ค. 68  | ✓               |       | ✓         |       | ✓      |       | ✓                  |         |             | ✓     | ปรีชาพร |
| 16 ก.ย. 68  | ✓               |       | ✓         |       | ✓      |       | ✓                  |         |             | ✓     | ปรีชาพร |
| 15 ต.ค. 68  | ✓               |       | ✓         |       | ✓      |       | ✓                  |         |             | ✓     | ปรีชาพร |
| 15 พ.ย. 68  | ✓               |       | ✓         |       | ✓      |       | ✓                  |         |             | ✓     | ปรีชาพร |
| 16 ธ.ค. 68  | ✓               |       | ✓         |       | ✓      |       | ✓                  |         |             | ✓     | ปรีชาพร |
|             |                 |       |           |       |        |       |                    |         |             |       |         |
|             |                 |       |           |       |        |       |                    |         |             |       |         |
|             |                 |       |           |       |        |       |                    |         |             |       |         |

## ภาพถังปกติ

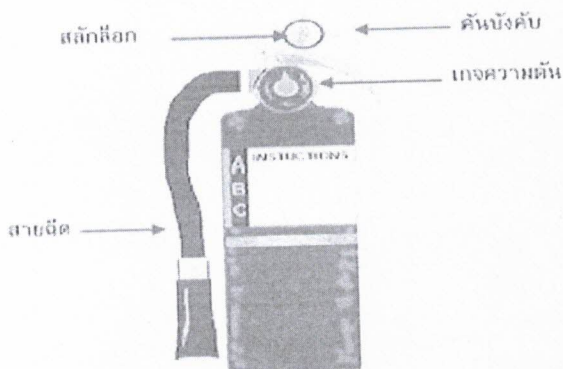

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

## รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : ( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่น ๆ

ผู้รายงาน :


ตำแหน่ง :

วันที่ :

## ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3



รายละเอียดการชำระ

สาเหตุการขำรุด : ( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : CC-03

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3

[illegible]

ภาพถังปกติ

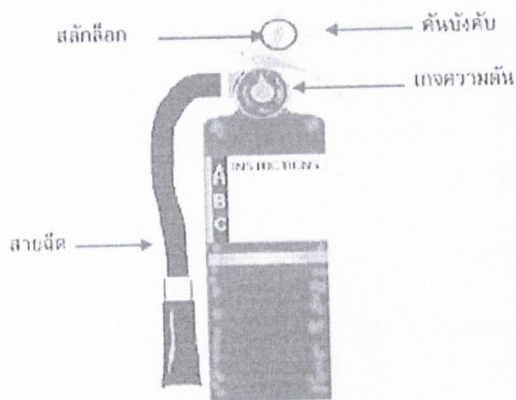

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ความดัน

รายละเอียดการชำระ

สาเหตุการชำรุด : ( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่พื้นที่

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

รายละเอียดการชำระ



สาเหตุการชำรุด : ( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่พื้นที่



จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่พื้นที่


**บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง**

รายละเอียดของถังดับเพลิง

หมายเลขถัง : CC-06

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3

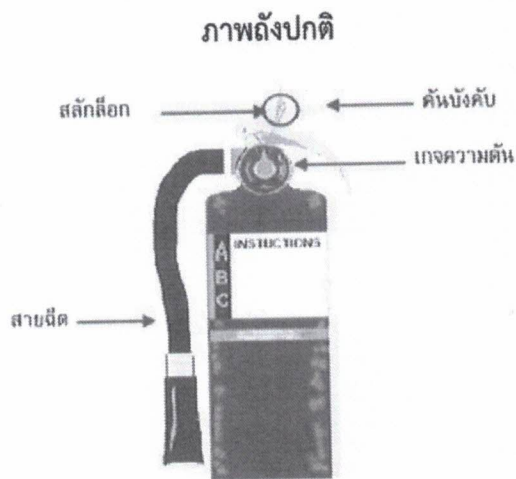[illegible]

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีแรงกดดัน

รายละเอียดการชำระ

สาเหตุการชำรุด : ( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติ และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที



# บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : CC-07

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3

| วันที่ตรวจ  | เกณฑ์การตรวจสอบ |       |           |       |        |       |                    |         |             |       | ผู้ตรวจ |
|-------------|-----------------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------------------|---------|-------------|-------|---------|
|             | สายฉีด          |       | คันบังคับ |       | ตัวถัง |       | เกจความดัน/น้ำหนัก |         | สิ่งกีดขวาง |       |         |
|             | ปกติ            | ชำรุด | ปกติ      | ชำรุด | ปกติ   | ชำรุด | ปกติ               | ไม่ปกติ | มี          | ไม่มี |         |
| 15 ม.ค. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปริญญ์  |
| 17 ก.พ. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปริญญ์  |
| 14 มี.ค. 68 | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปริญญ์  |
| 18 เม.ย. 68 | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปริญญ์  |
| 15 พ.ค. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปริญญ์  |
| 17 มิ.ย. 68 | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปริญญ์  |
| 14 ก.ค. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปริญญ์  |
| 15 ส.ค. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปริญญ์  |
| 16 ก.ย. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปริญญ์  |
| 15 ต.ค. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปริญญ์  |
| 15 พ.ย. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปริญญ์  |
| 16 ธ.ค. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปริญญ์  |
|             |                 |       |           |       |        |       |                    |         |             |       |         |
|             |                 |       |           |       |        |       |                    |         |             |       |         |

## ภาพถังปกติ

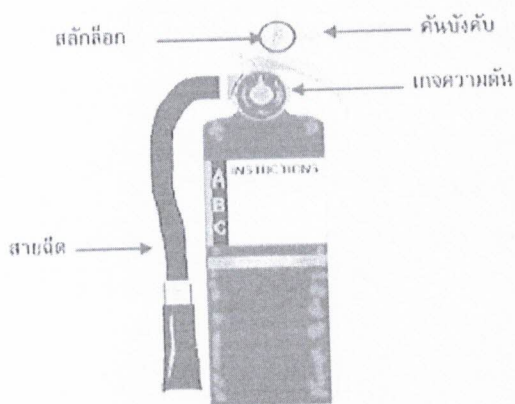

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกจความดัน

## รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : ( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

## ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

# บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : CC-08

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3

| วันที่ตรวจ  | เกณฑ์การตรวจสอบ |       |           |       |        |       |                    |         |             |       | ผู้ตรวจ |
|-------------|-----------------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------------------|---------|-------------|-------|---------|
|             | สายฉีด          |       | คันบังคับ |       | ตัวถัง |       | เกจความดัน/น้ำหนัก |         | สิ่งกีดขวาง |       |         |
|             | ปกติ            | ชำรุด | ปกติ      | ชำรุด | ปกติ   | ชำรุด | ปกติ               | ไม่ปกติ | มี          | ไม่มี |         |
| 15 ม.ค. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปรีชาพร |
| 17 ก.พ. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปรีชาพร |
| 14 มี.ค. 68 | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปรีชาพร |
| 18 เม.ย. 68 | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปรีชาพร |
| 15 พ.ค. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปรีชาพร |
| 17 มิ.ย. 68 | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปรีชาพร |
| 14 ก.ค. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปรีชาพร |
| 15 ส.ค. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปรีชาพร |
| 16 ก.ย. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปรีชาพร |
| 15 ต.ค. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปรีชาพร |
| 15 พ.ย. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปรีชาพร |
| 16 ธ.ค. 68  | /               |       | /         |       | /      |       | /                  |         |             | /     | ปรีชาพร |
|             |                 |       |           |       |        |       |                    |         |             |       |         |
|             |                 |       |           |       |        |       |                    |         |             |       |         |

## ภาพถังปกติ

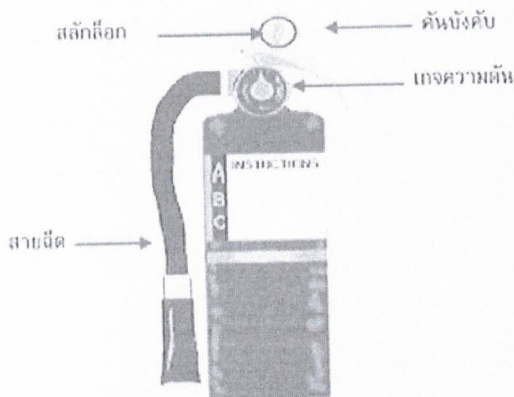

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

## รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : ( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

## ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที