

รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 2568

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว หมวด 5

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด	ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ เครือฟู	กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ รอดขาว	กรรมการ
4. นายเสกสรร สงจันทร์	กรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์ จันทวรรณ	กรรมการ
6. นายพัฒน์ โกจิнок	กรรมการ
7. นายสวาท ใจสักเสริญ	กรรมการ
8. นายประสิทธิ์ ใจคำ	กรรมการ
9. นางวิไลวรรณ สถาพรศรีสวัสดิ์	กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริณา อ้ายเสาร์	กรรมการ
11. นางกัลยาณี หล้าป้อม	กรรมการ
12. นางสาวกนกวรรณ ทาแดง	กรรมการ
13. นางสาวจิราวรรณ ชันติ	กรรมการ
14. นายนิวัช ออนศรี	กรรมการ
15. นางสาวปภาวรินทร์ บวรศิริ	กรรมการ
16. นางสาววาสนา กาฬภักดี	กรรมการ
17. นายสหรัฐ ตันก้อน	กรรมการ
18. นางสาวศศิณัท สุขอัสตะ	กรรมการ
19. นางสาวกมลวรรณ เตชะ	กรรมการ
20. นายปฐมพร อินชนบท	กรรมการ
21. นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน	กรรมการและเลขานุการ
22. นางสาวปรียานุช ปุ่กคำแดง	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการหมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

การดำเนินกิจกรรม Green office มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมการทำงานของอาคารสมเด็จพระเทพฯ ให้น้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า การกำหนดแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในอาคารสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2568 ได้ดำเนินการตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ดังนี้

5.1 อากาศในสำนักงาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประกอบไปด้วย 4 หน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
2. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3. ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

เพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ ของบุคลากรและผู้รับบริการของอาคารสมเด็จพระเทพฯ ทั้ง 4 หน่วยงาน จึงต้องมีการจัดการด้านพื้นที่ให้เหมาะสม ทั้งทางด้านความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตัวอาคาร การควบคุมมลพิษต่างๆ ภายในตัวอาคารสมเด็จพระเทพฯ โดยมีการจัดการดังต่อไปนี้

5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน

- (1) มีแผนการดูแลรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร พรหมปูพื้น ชั้นหนังสือ ชั้นวารสาร
- (2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามแผนการดูแลรักษาบำรุงรักษา

แบบฟอร์ม 5.1(1)

แผนการบำรุงรักษา ประจำปี 2568															
ลำดับ	รายละเอียด	ความถี่	เดือน												ผู้รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	เครื่องปรับอากาศ														
	1.1 ล้างโดยบริษัท	2ครั้ง/ปี				/			/						ช่างเทคนิค
	1.2 ล้างโดยบุคลากรสำนักฯ	2ครั้ง/ปี				/				/					บุคลากร
2	เครื่องฟอกอากาศ	6ครั้ง/ปี		/		/		/		/		/		/	ประสิทธิ์
3	เครื่องถ่ายเอกสาร	12ครั้ง/ปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บุคลากร
4	เครื่องพิมพ์เอกสาร	12ครั้ง/ปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บุคลากร
5	พรมปูพื้น	1ครั้ง/ปี									/				แม่บ้าน
6	ชั้นวางหนังสือ/วารสาร	2ครั้ง/สัปดาห์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บุคลากร
7	ลิฟต์	12ครั้ง/ปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ประสิทธิ์
8	พื้นที่ทำงาน	ทุกวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	แม่บ้าน
9	สำรวจความพร้อมของสัญญาณเตือนภัย	4ครั้ง/ปี			/			/			/			/	บุคลากร

จัดทำโดย



(.....)

จัดทำโดย นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน

วันที่ 3 มกราคม 2568

ตรวจสอบโดย



(.....)

ตรวจสอบโดย ผศ.ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์

วันที่ 3 มกราคม 2568

อนุมัติโดย



(.....)

อนุมัติโดย ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด

วันที่ 3 มกราคม 2568

(3) มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดในข้อที่ 1

3.1 เครื่องปรับอากาศ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้กำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารในห้องทำงานและห้องประชุม (ทั้งหมด 148 เครื่อง) จำนวน 2 ครั้งต่อปี โดยครั้งที่ 1 กำหนดแผนการล้างเครื่องปรับอากาศในเดือน มกราคม-มีนาคม 2568 และครั้งที่ 2 กำหนดแผนการล้างในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2568

โดยมีรายละเอียด

1) การล้างเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 1 และ การล้างเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ห้องประชุม สรุปได้ดังนี้

พื้นที่ชั้น 1 ได้ดำเนินการวันที่ 25-26 มีนาคม 2568 (ล้างด้วยตนเอง)

พื้นที่ชั้น 2 ได้ดำเนินการวันที่ 25-26 มีนาคม 2568 (ล้างด้วยตนเอง)


พื้นที่ชั้น 3 ได้ดำเนินการวันที่ 23 มกราคม 2568 (ล้างด้วยตนเอง)

2) การล้างเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 2 และ การล้างเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ห้องประชุม สรุปได้ดังนี้

พื้นที่ชั้น 1 ได้ดำเนินการวันที่ 30-31 ตุลาคม 2568 (ล้างด้วยตนเอง)

พื้นที่ชั้น 2 ได้ดำเนินการวันที่ 30-31 ตุลาคม 2568 (ล้างด้วยตนเอง)

พื้นที่ชั้น 3 ได้ดำเนินการในวันที่ 15-29 พฤษภาคม 2568 (ล้างโดยบริษัท)

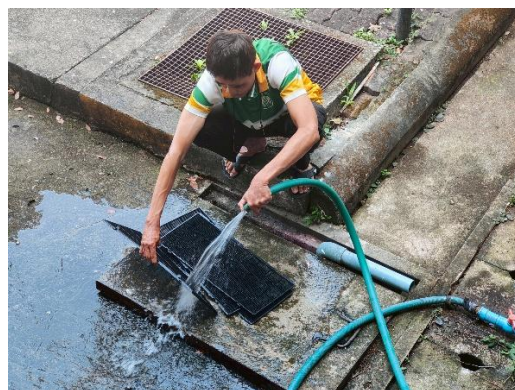

ภาพแสดงการล้างแอร์ด้วยตนเอง

3.2 เครื่องฟอกอากาศ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั้ง 4 หน่วยงาน มีเครื่องฟอกอากาศ จำนวนทั้งหมด 4 เครื่อง โดยจัดวางบริเวณพื้นที่ห้องทำงาน ชั้น 1, 2 และ 3 โดยมีแผนการทำความสะอาด ทุก ๆ 2 เดือน โดยการถอดแผ่นกรองออกไปเป่าฝุ่นนอกรอาคาร และเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องพร้อมทั้งให้ผู้รับผิดชอบทำการลงชื่อในแบบฟอร์มตรวจทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ ประจำปี 2568 ไว้เป็นหลักฐานด้วยดังนี้



ฟอร์มตรวจทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ ประจำปี 2568

รายการ	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5		ครั้งที่ 6	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก

ฟอร์มตรวจทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ ประจำปี 2568

รายการ	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5		ครั้งที่ 6	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ	10 มิ.ค. 68	ศิริกนก	10 มิ.ค. 68	ศิริกนก	10 มิ.ค. 68	ศิริกนก	10 มิ.ค. 68	ศิริกนก	10 มิ.ค. 68	ศิริกนก	10 มิ.ค. 68	ศิริกนก

ฟอร์มตรวจทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ ประจำปี 2568

รายการ	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5		ครั้งที่ 6	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก

ฟอร์มตรวจทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ ประจำปี 2568

รายการ	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5		ครั้งที่ 6	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก	15 มิ.ค. 68	ศิริกนก

ภาพแสดงการทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ

3.4 พรอมปูพื้น อาคารสมเด็จพระเทพฯ มีจำนวน 2 ห้อง ได้แก่ ชั้น 1 ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ และชั้น 3 สำนักวิจัยฯ ในห้องรับรองพิเศษ โดยให้มีการทำความสะอาดเป็นประจำเดือน และทำการดูดฝุ่น 1 ครั้ง/ปี ซึ่งจ้างแม่บ้าน ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ภายในเดือนกันยายน 2568 พร้อมทั้งมีการลงลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง และกำหนดผู้ตรวจสอบการทำความสะอาดและลงชื่อผู้ตรวจสอบทุกครั้ง



ฟอร์มตรวจทำความสะอาดพรอมปูพื้น ประจำปี 2568

รายการ	ครั้งที่ 1	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
พรอมปูพื้น	18 ๑๐ 68	ไอซ์

ภาพการทำความสะอาด ดูดฝุ่นห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น 1 และห้องรับรอง ชั้น 3

3.5 ชั้นหนังสือและชั้นวารสาร สำนักวิจัยฯ ชั้น 3 มีห้องสมุด มีการกำหนดให้ทำความสะอาด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยให้มีการลงลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง และกำหนดผู้ตรวจสอบการทำความสะอาดและลงชื่อผู้ตรวจสอบทุกครั้ง



ฟอร์มตรวจทำความสะอาดชั้นวางหนังสือ/วารสาร ประจำปี 2568

รายการ	ครั้งที่ 1	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 1	๔/๑/๖๘	กมล
รายการ	ครั้งที่ 2	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 2	๗/๒/๖๘	กมล
รายการ	ครั้งที่ 3	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 3	๓/๓/๖๘	กมล
รายการ	ครั้งที่ 4	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 4	๘/๔/๖๘	กมล
รายการ	ครั้งที่ 5	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 5	๘/๕/๖๘	กมล
รายการ	ครั้งที่ 6	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 6	๗/๖/๖๘	กมล

รายการ	ครั้งที่ 7	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 7	๙/๗/๖๘	กมล
รายการ	ครั้งที่ 8	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 8	๘/๘/๖๘	กมล
รายการ	ครั้งที่ 9	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 9	๘/๙/๖๘	กมล
รายการ	ครั้งที่ 10	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 10	๘/๑๐/๖๘	กมล
รายการ	ครั้งที่ 11	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 11	๗/๑๑/๖๘	กมล
รายการ	ครั้งที่ 12	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 12	๙/๑๒/๖๘	กมล

ภาพการทำความสะอาดชั้นหนังสือ

การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติ ในข้อ 1

อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้มีการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยได้มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาและควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน ประจำปี 2568 ประกอบด้วย

1. การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการล้างเครื่องปรับอากาศ



- การล้างเครื่องปรับอากาศมีการคลุมป้องกันการกระจายของฝุ่นละอองและน้ำ

2. การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการล้างเครื่องฟอกอากาศ

- มีการเป่าฝุ่นภายนอกอาคารเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง



3. การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์

- การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์จะย้ายออกไปทำความสะอาดในพื้นที่โล่ง



4. การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการทำความสะอาดพรมปูพื้น
- การทำความสะอาดพรมโดยใช้เครื่องดูดฝุ่น



5) การวางเครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสารให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการในการวางเครื่องปริ้นเตอร์ของอาคารสมเด็จพระเทพฯ ได้ดำเนินการจัดวางให้ห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงาน และมีนโยบายใช้ปริ้นเตอร์ร่วมกัน

แต่เนื่องจากงานของทั้ง 4 หน่วยงาน มีลักษณะงานที่จำเป็นต้องมีเครื่องพิมพ์ไว้ทำงานเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสารสำคัญ เช่น การออกใบเสร็จ การทำงบเบิกจ่ายจำนวนมาก ฯลฯ แต่ได้มีการติดแผ่นกรองคาร์บอน และมีไม้พอกอากาศขนาดเล็กที่สามารถดูดซับสารพิษ เพื่อกำจัดพิษจากผงหมึกพิมพ์ให้ลดลง

(6) การควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน


ด้านการควบคุมควันไอเสียรถยนต์รอบบริเวณสำนักงาน มีการจัดทำป้ายรณรงค์ขอความร่วมมือผู้เข้ามาใช้พื้นที่จอดรถรอบอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ให้ทำการดับเครื่องยนต์ เหตุเพราะจะเป็นการสร้างมลพิษทั้งทางเสียงและกลิ่นควันจากท่อไอเสีย ที่จะเป็นการรบกวนทั้งผู้เข้ามาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ภายในอาคารสมเด็จพระเทพฯ



ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือดับเครื่องยนต์

(7) มีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการเกิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอาคารสมเด็จพระเทพฯ ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ บุคลากรภายในอาคารสมเด็จพระเทพฯ และบุคคลทั่วไปที่ผ่านไปมาใช้บริการภายในอาคาร มีการสื่อสารโดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการหรือบุคลากรทราบถึงการเกิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตรายและอาจทำให้เกิดมลพิษทางเสียง และมลภาวะทางอากาศ ดังนั้นเมื่อเกิดกิจกรรมเหล่านี้อาคารฯ จึงมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

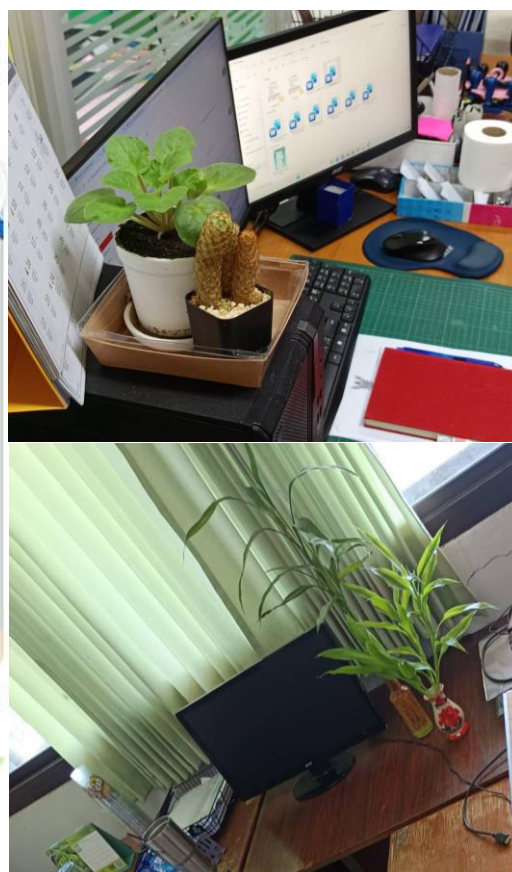

ประชาสัมพันธ์ต้นไม้ฟอกอากาศบนโຕะทำงาน

4.1.2 มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด

(1) มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ โดยการทําย่อยประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโทษของการสูบบุหรี่ ติดประชาสัมพันธ์ ณ จุดสูบบุหรี่



ภาพติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่

(2) มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ตามสถานที่รอบอาคาร เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเดือนร้อนและรำคาญแก่ผู้อื่น



ภาพการติดป้ายเขตห้ามสูบบุหรี่

(3) มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ เพื่อแสดงว่าเป็นเขตพื้นที่ที่อนุโลมให้สูบบุหรี่ได้



ภาพเขตสูบบุหรี่ และบริเวณจุดสูบบุหรี่

(4) เขตสูบบุหรี่จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า - ออกของสถานที่ที่มีการคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ และไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น

(5) ไม่พบการสูบบุหรี่ หรือก้นบุหรี่นอกเขตสูบบุหรี่

5.1.3 การจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน

(1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

(2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1)

- มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงาน

- มีที่กั้นเพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อพนักงาน

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือนเพื่อการเตรียมความพร้อมและ

ระวังการได้รับอันตราย

9. มาตรการการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงานและปลอดภัย

1) อากาศในสำนักงาน:

- จัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ (เช่น เครื่องปรับอากาศ)
- จัดให้มีอากาศหมุนเวียนและถ่ายเทได้สะดวก โดยอาจมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ (ถ้าจำเป็น) หรือการปลูกต้นไม้ในสำนักงาน
- ตรวจสอบและควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร

2) พรมปูพื้น

- ทำความสะอาดพรมปูพื้นอย่างสม่ำเสมอตามแผนที่กำหนด เพื่อลดการสะสมของฝุ่น, ไรฝุ่น และเชื้อโรค
- พิจารณาเลือกใช้พรมปูพื้นหรือวัสดุปูพื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทำความสะอาดง่าย

3) การก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร

- กำหนดมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงที่เกิดจากการก่อสร้าง/ต่อเติม (เช่น การกันพื้นที่, การแจ้งเตือนพนักงาน) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
- พิจารณาจัดพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงานในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ

4) จุดสูบบุหรี่/และจุดห้ามสูบบุหรี่

- รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่สำนักงานทั้งหมด
- กำหนด เขตปลอดบุหรี่ และติดสัญลักษณ์อย่างชัดเจนตามกฎหมาย
- กำหนด จุดสูบบุหรี่ ที่เหมาะสมตามกฎหมาย โดยต้องอยู่ห่างจากทางเข้า-ออก และบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ไม่สูบบุหรี่อย่างชัดเจน

5.2 แสงในสำนักงาน

อาคารสมเด็จพระเทพฯ มีการจัดการพื้นที่แบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วนพื้นที่การปฏิบัติงานของบุคลากร และส่วนพื้นที่ของห้องปฏิบัติการ และห้องประชุม ดังนั้นเพื่อให้การจัดการด้านแสงภายในสำนักงานให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ อาคารสมเด็จพระเทพฯ จึงได้ดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยมีวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้

5.2.1 มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งได้ทำการวัดแสงเมื่อวันจันทร์ที่ 7 และวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2568 โดยบุคลากรจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้



การวัดแสงสว่างจาก กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(1) มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจำปี พร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสงเฉพาะจุดปฏิบัติงานและพื้นที่ทำงาน

(2) เครื่องวัดแสงจะต้องมีมาตรฐานและได้รับการสอบ (แสดงหลักฐานใบรับรอง)



TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICE & EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
3141 RATANAKARIN ROAD SOI 18, MIANG KHAM, SUKHUMVIT, BANGKOK 10110
TEL. 0-2713-3880-24 FAX. 0-2713-4184

Certificate of Calibration Certificate No.: 24P0118
Page: 1 of 2

Equipment: Digital Lux Meter
Manufacturer: Digicon
Model: LX-73
Serial No.: 0005438
ID No.: -
Condition As-Received: Used Item
Received Date: 28 February 2024
Calibration Date: 01 March 2024
Reference: 2402-080904
Ambient Temperature: (23 ± 2) °C
Relative Humidity: (30 ± 10) %
Submitted by: MAEJO UNIVERSITY
63 Moo 4, Nong Han Subdistrict, San Sai District, Chiang Mai 50290
Procedure used: Calibration was conducted using calibration procedure No. CP-P001 based on inverse square law technique.

Condition of this result of calibration

1. Reference standards instruments:

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
1) Photometry & Encoder	Ugvide 6.0 m	120RC003	DL 0064-22	20 Jul 2023
2) Luminous intensity standard lamp	OL FEL-U	F-1542	SP-1029-23	22 Apr 2024

2. This result of calibration was made on request of the point specified by customer.
3. Test Equipment: Programmable Voltage/Current Source (Model : CLAS3, SN : 16221394).
4. Test Equipment: Illuminance Meter (Model : 51002, SN : 080129).
5. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
6. This Certificate is traceable to the International System of Unit maintained through:-
-National Institute of Metrology Thailand (NIMT)
-National Institute of Metrology (Thailand), ISO-9000 Accredited No. Calibration 0144

Calibrated by: Nisit Niss
Issue Date: 05 March 2024
Approved Signatory:
[] Phatana Praditgarn
[] Watsit Laphan
[] Kantarat Khanchai

n 0336294

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICE & EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
3141 RATANAKARIN ROAD SOI 18, MIANG KHAM, SUKHUMVIT, BANGKOK 10110
TEL. 0-2713-3880-24 FAX. 0-2713-4184

Certificate of Calibration Certificate No.: 24P0118
Page: 2 of 2

Result of calibration: (*) Without adjustment () After adjustment

Function: Illuminance Measurement Range: 40 lx

Standard Value (lx)	UUC* Reading (lx)	Error (lx)	Uncertainty (x lx)
0	0.00	0.00	-
15	15.04	0.04	0.20
20	20.01	0.01	0.28
28	28.01	0.01	0.37
36	35.91	-0.09	0.47

Function: Illuminance Measurement Range: 400 lx

Standard Value (lx)	UUC* Reading (lx)	Error (lx)	Uncertainty (x lx)
40	38.3	-1.7	0.52
120	120.5	0.5	1.6
200	200.4	0.4	2.6
280	280.5	0.5	3.7
360	360.0	0.0	4.7

Function: Illuminance Measurement Range: 4000 lx

Standard Value (lx)	UUC* Reading (lx)	Error (lx)	Uncertainty (x lx)
400	381	-19	5.2
1200	1195	-5	16
2000	2000	0	26
2800	2797	-3	37
3600	3593	-7	47

Function: Illuminance Measurement Range: 40000 lx

Standard Value (lx)	UUC* Reading (lx)	Error (lx)	Uncertainty (x lx)
4000	4000	0	52
5000	5000	0	65

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95 %
UUC* = Unit Under Calibration.

a 1204861

(3) ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย

งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การตรวจวัดความเข้มแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานด้านแสงสว่าง

- ส่วนงาน : 1. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
2. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
4. หน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ชื่ออาคาร : อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่างตามตารางที่ 1 : หัวข้อ บริเวณใช้ประโยชน์ทั่วไป

มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง = 100 – 200 ลักซ์ (LUX)		
ผลการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)	คิดเป็นร้อยละ
ผ่านเกณฑ์	59	86.76
ไม่ผ่านเกณฑ์	9	13.24
รวม	68	100

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่างตามตารางที่ 1 : หัวข้อ บริเวณใช้ประโยชน์ในห้องสำนักงาน

มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง = 300 – 350 ลักซ์ (LUX)		
ผลการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)	คิดเป็นร้อยละ
ผ่านเกณฑ์	94	97.91
ไม่ผ่านเกณฑ์	2	2.09
รวม	96	100

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่างตามตารางที่ 2 : หัวข้องานละเอียดเล็กน้อยงานประจำในห้องสำนักงาน

ลักษณะการตรวจวัดรายบุคคล ณ จุดโต๊ะปฏิบัติงาน

มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง = 400 – 500 ลักซ์ (LUX)		
ผลการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)	คิดเป็นร้อยละ
ผ่านเกณฑ์	59	67.81
ไม่ผ่านเกณฑ์	28	32.19
รวม	87	100

สรุปผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ณ จุดตรวจวัดเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (จุดตรวจวัด n=251)


ตารางแสดงผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (จุดตรวจวัด n=251)		
ผลการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)	คิดเป็นร้อยละ
ผ่านเกณฑ์	212	84.46
ไม่ผ่านเกณฑ์	39	15.53
รวม	251	100

ผลการดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2568 จำนวนจุดตรวจวัดทั้งหมดจำนวน 251 จุดตรวจวัดจากผลการตรวจวัดพบว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร มีค่าแสงสว่างผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 84.46 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 15.53 เนื่องจากพบว่ามีความเข้มแสงสว่างของหลอดไฟไม่เพียงพอ โดยมีข้อเสนอเพื่อเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตลอดจนชี้ชวนามัยที่ดีด้านแสงสว่างของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการภายในอาคาร ดังนี้

1. พิจารณาเปิดม่านรับแสงธรรมชาติในพื้นที่ติดหน้าต่าง และพิจารณาลดความทึบแสงของฟิล์มกรองแสง เพื่อให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามาได้
2. ในพื้นที่บางจุดที่มีผลการตรวจค่าแสงสว่างต่ำ อาจพิจารณาเพิ่มโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 4200 ลูเมนที่ให้ค่าแสงส่องสว่างเพิ่มขึ้น ในส่วนโต๊ะปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความเข้มแสงสว่างไม่เพียงพอ ควรพิจารณาใช้โคมไฟโต๊ะทำงานเพื่อช่วยเพิ่มความสว่างในการปฏิบัติงาน


(นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน)
ช่างเทคนิค/ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ผู้ตรวจติดตาม


(นายชัยรัตน์ จีรวฒนสกุล)
นักบริหารงานอาคารสถานที่
ผู้ตรวจติดตาม


(นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงศ์)
หัวหน้างานจัดการพลังงาน
ผู้ตรวจสอบรับรองการตรวจติดตาม


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิตส์นวิจิตร)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
ผู้ตรวจสอบรับรองผลและให้คำแนะนำ

5.2.1(4) ผู้ที่ตรวจวัดความเข้มแสงจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ตรวจวัดความเข้มแสง เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิตศน์วิจิตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป)



เล่มที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓๓๓๓ / ๒๕๕๖ แบบ ร.๓

หนังสือสำคัญฉบับใหม่เพื่อแสดงว่า

นายศตวรรษ นิตศน์วิจิตร

๓ - ๕๐๕๕ - ๓๔๕๐๓ - ๔๕ - ๕

อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ ถนน, ตรอก หรือ ซอย - หมู่ที่ ๔
 ตำบล สารภี อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่
 บัตรชื่อ นายธวัช เมธการือ นายอำเภอสารภี
 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนหรือตัวเป็น "ชนวัฒน์" " "
 นายทะเบียนเพื่อที่ได้อนุญาตแล้ว จึงให้หนังสือสำคัญใหม่เป็นหลักฐาน

ทำการ อำเภอสารภี
 วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
 (นายธวัช เมธการือ) นายอำเภอสารภี
 ปะทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

รับรองสำเนา

 (นายชนวัฒน์ นิตศน์วิจิตร)

ใบเปลี่ยนชื่อของ ชนวัฒน์ นิตศน์วิจิตร ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า “ศตวรรษ”



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ขอรับรองว่า

นายศตวรรษ นิตน์วิจิตร

ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับ หัวหน้างาน

ระยะเวลาฝึกอบรม ๑๒ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๒

(นายสุรพล พุดทองคำ)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

(นายอมรทัต นิตติศกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ใบรับรอง จป.

5.3 เสียง

เนื่องจากอาคารสมเด็จพระเทพฯ เป็นส่วนงานที่มีได้มีมลพิษทางเสียง อาคารสมเด็จพระเทพฯ จึงไม่ได้ทำการตรวจวัดค่าความดังของเสียงภายในสำนักงาน แต่ได้มีการดำเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงภายในสำนักงาน โดยมีวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้

5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน

(1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน

อาคารสมเด็จพระเทพฯ ได้จัดทำข้อกำหนดมาตรการด้านสถานที่และการให้บริการของผู้ใช้บริการ รวมถึงแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการใช้เสียงของผู้ใช้บริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการคนอื่น

(2) ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในข้อ 1 ถ้าพบว่ามีเสียงดังมาจากภายในสำนักงาน

อาคารสมเด็จพระเทพฯ ได้ตรวจค้นหาแหล่งก่อให้เกิดเสียงภายในสำนักงาน ว่าเกิดจากแหล่งใดบ้าง และหาทางแก้ไข เช่น เสียงจากเครื่องพิมพ์เอกสาร เสียงจากเครื่องดูดฝุ่นจากการทำงานของแม่บ้านเหล่านี้ เป็นต้น แต่เสียงดังกล่าวเป็นเสียงที่ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้อาคารสมเด็จพระเทพฯ มีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ

- เครื่องพิมพ์เอกสาร จากการพิมพ์เอกสารของแต่ละหน่วยงาน ทั้ง 4 หน่วยงาน และพิมพ์เอกสารเฉพาะที่จำเป็น

- เครื่องดูดฝุ่น/ตัดหญ้า ให้แม่บ้านเปลี่ยนเวลาการทำงานที่จะก่อให้เกิดเสียง เช่น ดูดฝุ่นก่อนเปิดให้บริการเพื่อป้องกันเสียงที่จะรบกวนผู้เข้าใช้บริการ

9. มาตรการการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงานและปลอดภัย

1) อากาศในสำนักงาน:

- จัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ (เช่น เครื่องปรับอากาศ)
- จัดให้มีอากาศหมุนเวียนและถ่ายเทได้สะดวก โดยอาจมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ (ถ้าจำเป็น) หรือการปลูกต้นไม้ในสำนักงาน
- ตรวจสอบและควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร

2) พรมปูพื้น

- ทำความสะอาดพรมปูพื้นอย่างสม่ำเสมอตามแผนที่กำหนด เพื่อลดการสะสมของฝุ่น, ไรฝุ่น และเชื้อโรค
- พิจารณาเลือกใช้พรมปูพื้นหรือวัสดุปูพื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทำความสะอาดง่าย

3) การก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร

- กำหนดมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงที่เกิดจากการก่อสร้าง/ต่อเติม (เช่น การกันพื้นที่, การแจ้งเตือนพนักงาน) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
- พิจารณาจัดพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงานในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ

4) จุดสูบบุหรี่/และจุดห้ามสูบบุหรี่

- ระบุจุดไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่สำนักงานทั้งหมด
- กำหนด เขตปลอดบุหรี่ และติดสัญลักษณ์อย่างชัดเจนตามกฎหมาย
- กำหนด จุดสูบบุหรี่ ที่เหมาะสมตามกฎหมาย โดยต้องอยู่ห่างจากทางเข้า-ออก และบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ไม่สูบบุหรี่อย่างชัดเจน

มาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง



ห้ามส่งเสียงดังภายในห้องสมุดสำนักวิจัยฯ ชั้น 3

5.3.2 การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหรืออื่น ๆ ในสำนักงานที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน

- (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่เกิดจากการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สำนักหอสมุดได้กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเสียงดังที่เกิดจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร ดังนี้

9. มาตรการการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้น่าอยู่ น่านั่งและปลอดภัย

1) อากาศในสำนักงาน:

- จัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ (เช่น เครื่องปรับอากาศ)
- จัดให้มีอากาศหมุนเวียนและถ่ายเทได้สะดวก โดยอาจมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ (ถ้าจำเป็น) หรือการปลูกต้นไม้ในสำนักงาน
- ตรวจสอบและควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร

2) พรมปูพื้น

- ทำความสะอาดพรมปูพื้นอย่างสม่ำเสมอตามแผนที่กำหนด เพื่อลดการสะสมของฝุ่น, ไรฝุ่น และเชื้อโรค
- พิจารณาเลือกใช้พรมปูพื้นหรือวัสดุปูพื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทำความสะอาดง่าย

3) การก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร

- กำหนดมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงที่เกิดจากการก่อสร้าง/ต่อเติม (เช่น การกันพื้นที่, การแจ้งเตือนพนักงาน) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
- พิจารณาจัดพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงานในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ

4) จุดสูบบุหรี่/และจุดห้ามสูบบุหรี่

- รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่สำนักงานทั้งหมด
- กำหนด เขตปลอดบุหรี่ และติดสัญลักษณ์อย่างชัดเจนตามกฎหมาย
- กำหนด จุดสูบบุหรี่ ที่เหมาะสมตามกฎหมาย โดยต้องอยู่ห่างจากทางเข้า-ออก และบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ไม่สูบบุหรี่อย่างชัดเจน

มาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงจากการก่อสร้าง

(2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายนอกสำนักงาน แนวทางการกำหนดมาตรการมีดังนี้

1. มีพื้นที่สำรอง หากมีการปรับปรุงอาคาร หรือการก่อสร้างที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ จนเป็นเหตุให้ต้องมีการย้ายพื้นที่ทำงาน โดยได้กำหนดพื้นที่ ดังนี้
ชั้น 1 ห้องข่าวสาลี ชั้น 2 ห้องนักวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 ห้องประชุม 304 เป็นพื้นที่สำรองในการทำงานของบุคลากรอาคารสมเด็จพระเทพฯ



พื้นที่สำรองเพื่อทำงาน

2. มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือนเพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย (ถ้ามี)

5.4 ความน่าอยู่

อาคารสมเด็จพระเทพฯ ได้ดำเนินการจัดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อความสวยงาม น่าอยู่ และได้มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของอาคารสมเด็จพระเทพฯ โดยได้ดำเนินการดังนี้

5.4.1 มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงานโดยจะต้องดำเนินการดังนี้

(1) จัดทำแผนผังของอาคารสมเด็จพระเทพฯ ทั้งในตัวอาคารและนอกอาคาร โดยจะต้องกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน เช่นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียวพื้นที่ส่วนรวม และพื้นที่ทำงานเป็นต้น สามารถสื่อสารด้วยป้ายหรืออื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อบ่งชี้

ชั้น 1 ประกอบด้วยพื้นที่ 5,009

แผนผังพื้นที่ชั้น 1

มาตราส่วน 1 : 400



ชั้นที่ 1

- ห้องทำงาน / ห้องฝึก
- ห้องประชุม
- ห้องน้ำ
- ห้องปฏิบัติการ
- ห้องเก็บของ/เอกสาร
- โถงทางเดิน
- ภายนอกอาคาร
- พื้นที่สำรอง
- พื้นที่สีเขียว
- จุดวางถังขยะ
- จุดคัดแยกกระดาษ
- จุดพักขยะ
- ถังดับเพลิง
- สัญญาณเตือนภัย
- ถังดับเพลิง
- อุปกรณ์ดับเพลิง
- ทางหนีไฟ

แผนผังอาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้นที่ 1

ชั้น 2 ประกอบด้วยพื้นที่ 2,726

แผนผังพื้นที่ชั้น 2

มาตราส่วน 1 : 400



ชั้นที่ 2


- ห้องฝึก
- ห้องประชุม
- ห้องน้ำ
- ห้องปฏิบัติการ
- ห้องเก็บของ/เอกสาร
- โถงทางเดิน
- พื้นที่สำรอง
- จุดวางเตียงขยะ
- จุดคัดแยกกระดาน
- สัญญาณเตือนภัย
- ถังดับเพลิง
- อุปกรณ์ดับเพลิง
- ทางหนีไฟ

แผนผังอาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้นที่ 2

ชั้น 3 ประกอบด้วยพื้นที่ 2,138

แผนผังพื้นที่ชั้น 3

มาตราส่วน 1 : 400

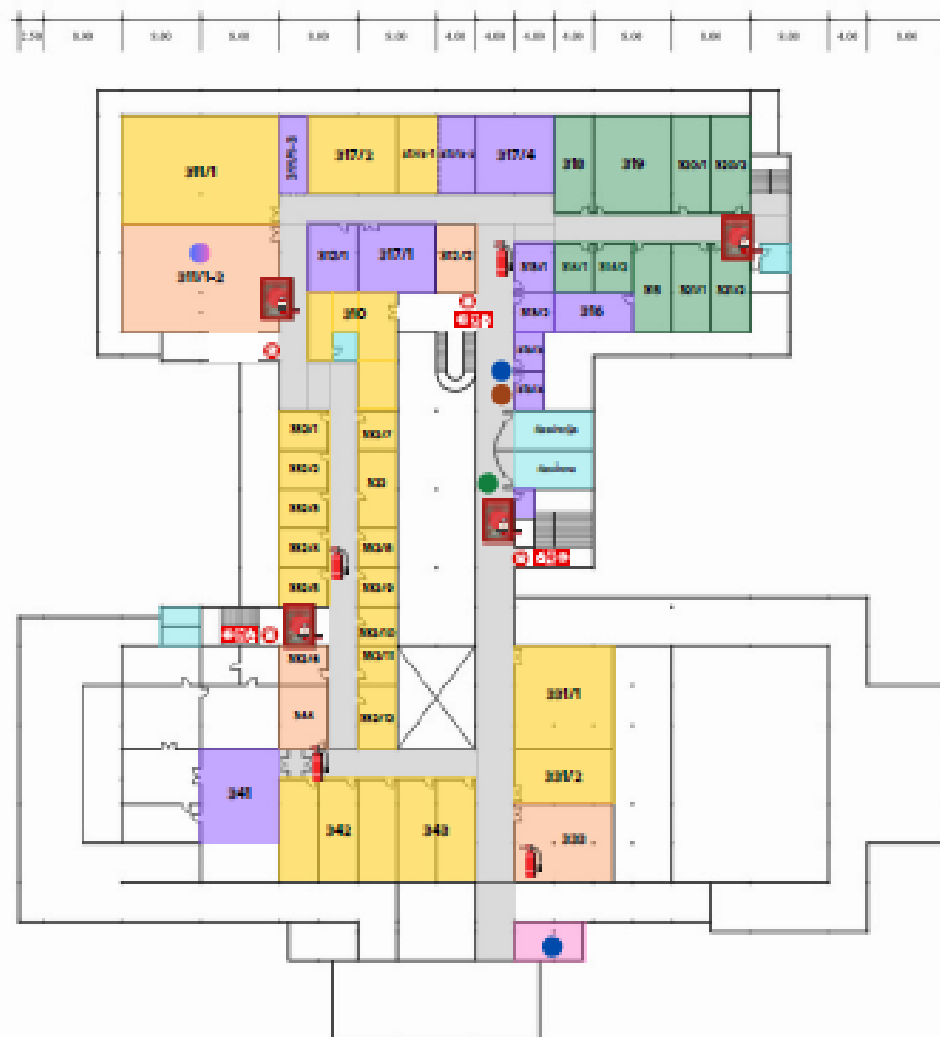

ชั้นที่ 3

- ห้องทำงาน
- ห้องประชุม
- ห้องรับประทานอาหาร
- ห้องป้า
- ห้องปฏิบัติการ
- ห้องเก็บของ/เอกสาร
- โถงทางเดิน
- พื้นที่สำรอง
- พื้นที่สีเขียว
- จุดวางสิ่งของ
- จุดคัดแยกกระดาษ
- สัญญาณเตือนภัย
- ดับเพลิง
- อุปกรณ์ดับเพลิง
- ทางหนีไฟ

แผนผังอาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้นที่ 3

- (2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ทั้งพื้นที่เฉพาะ และพื้นที่บริการทั่วไป ทั้งในอาคารและนอกอาคาร

ลักษณะพื้นที่	ผู้รับผิดชอบ
1. พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ	แม่บ้านและบุคลากร
2. พื้นที่สีเขียว	แม่บ้านและบุคลากร
3. พื้นที่ส่วนรวม	แม่บ้านและบุคลากร
4. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว	แม่บ้านและบุคลากร
5. พื้นที่ทำงาน	แม่บ้านและบุคลากร
6. พื้นที่โดยรอบอาคาร	แม่บ้านและบุคลากร

- (3) มีการกำหนดเวลาในการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ทั่วไป ทั้งในอาคารและภายนอก

อาคาร

แบบฟอร์ม 5.4. (1)

แผนการดูแลพื้นที่ของสำนักงาน ประจำปี 2568

ลำดับ	รายละเอียด	ความถี่	เดือน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค		
1	พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ	ทุกวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	แม่บ้านและบุคลากร	
2	พื้นที่สีเขียว	ทุกวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	แม่บ้านและบุคลากร	
3	พื้นที่ส่วนรวม	ทุกวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	แม่บ้านและบุคลากร	
4	การเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1/ปี									/				แม่บ้านและบุคลากร	
5	การดูแลพื้นที่ทำงาน	ทุกวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	แม่บ้านและบุคลากร	
6	การดูแลพื้นที่โดยรอบอาคาร	ทุกวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	แม่บ้านและบุคลากร	

จัดทำโดย



จัดทำโดย นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน

วันที่ 3 มกราคม 2568

ตรวจสอบโดย



ตรวจสอบโดย ผศ.ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์

วันที่ 3 มกราคม 2568

อนุมัติโดย



อนุมัติโดย ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด

วันที่ 3 มกราคม 2568

(4) การกำหนดแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคงรักษาไว้ของสำนักงานรวมไปถึงการปฏิบัติจริงตามแผนงาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มีพื้นที่รับการประเมินทั้งหมด 9,881 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นที่ภายนอกอาคาร 1,934 ตารางเมตร และพื้นที่ภายในอาคาร 7,947 ตารางเมตร

โดยได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร จำนวน 282 ตารางเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.58 ของพื้นที่ภายนอกอาคารทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของพื้นที่รับการประเมินทั้งหมด และ

จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร จำนวน 6 ตารางเมตร (บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 3) คิดเป็นร้อยละ 0.075 ของพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 0.060 ของพื้นที่รับการประเมินทั้งหมด

ทั้งนี้ ในอนาคตอาคารเฉลิมพระเกียรติมีแผนในการจัดทำสวนแนวตั้งในพื้นที่ภายนอกอาคาร รวมพื้นที่ประมาณ 15 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.77 ของพื้นที่ภายนอกอาคารทั้งหมด และเพื่อเป็นการสร้างความสวยงามและดูดซับพิษทางอากาศ จากเครื่องพิมพ์เอกสาร จึงจัดกิจกรรมปลูกไม้พุ่มอากาศขนาดเล็กที่วางประดับบนโต๊ะทำงาน/ห้องทำงาน และพื้นที่ส่วนรวมอีกด้วย



การปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับสารพิษ

5.4.2 ร้อยละการใช้สอยพื้นที่ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด
- สำรวจพื้นที่ -



การใช้สิ่งของอุปกรณ์ร่วมกัน, การใช้พื้นที่ร่วมกัน

5.4.3 ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น



การดูแลพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร มีกำจัดวัชพืชตัดหญ้าและดูแลภูมิทัศน์

5.4.4 มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและดำเนินการได้ตามที่กำหนด

(1) มีการกำหนดแนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนำโรคในสำนักงานอย่างเหมาะสม ได้แก่ นกพิราบ หนู แมลงสาบ และอื่น ๆ

อาคารสมเด็จพระเทพฯ มีแนวทางการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ พร้อมทั้งกำหนดแผนการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ และผู้รับผิดชอบ

(2) มีการกำหนดความถี่ในการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค อย่างน้อยที่สุดเดือนละ 1 ครั้ง

ตามแผนควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ได้กำหนดความถี่ในการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรควันละ 1 ครั้ง หากพบร่องรอยให้ทำการลงรายการบันทึกทันที และดำเนินการกำจัดตามแผนที่กำหนดไว้

(3) มีการตรวจสอบร่องรอยตามความถี่ที่ได้กำหนด (เฉพาะตอนกลางวัน)

อาคารสมเด็จพระเทพฯ ได้มีการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค ทุกวัน ๆ ละ 1 ครั้ง ในวันทำการปกติ แต่หากพบร่องรอยให้ทำการแจ้งผู้รับผิดชอบตามแผนการควบคุมพาหะนำเชื้อ


(4) มีแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการเมื่อพบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค

อาคารสมเด็จพระเทพฯ ได้ดำเนินการตามแผนการควบคุมพาหะนำเชื้อ หากพบร่องรอยให้ปฏิบัติตามแผนฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ อาคารสมเด็จพระเทพฯ มีข้อปฏิบัติในการป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค ดังนี้

- มีการทำความสะอาดพื้นที่รับประทานอาหารอย่างสม่ำเสมอ
- มีการคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกต้อง
- มีการนำขยะออกทิ้งทุกวัน โดยไม่ให้เหลือคั่งค้างในตัวอาคาร
- ปิดฝาถังขยะให้มิดชิด
- เก็บขนม อาหาร โดยบรรจุในภาชนะที่มิดชิด แข็งแรง
- การใช้กับดักสัตว์

การกำจัดแหล่งต้นตอแหล่งที่อาจก่อให้เกิดการสะสม การรวมตัว การหาอาหารของสัตว์พาหะต่างๆ กรณีพบสัตว์ เช่น หนู มีกำหนดให้วางกรงกีดกันในพื้นที่ที่พบเจอ และนำไปปล่อยที่ป่าบ้านโป่ง



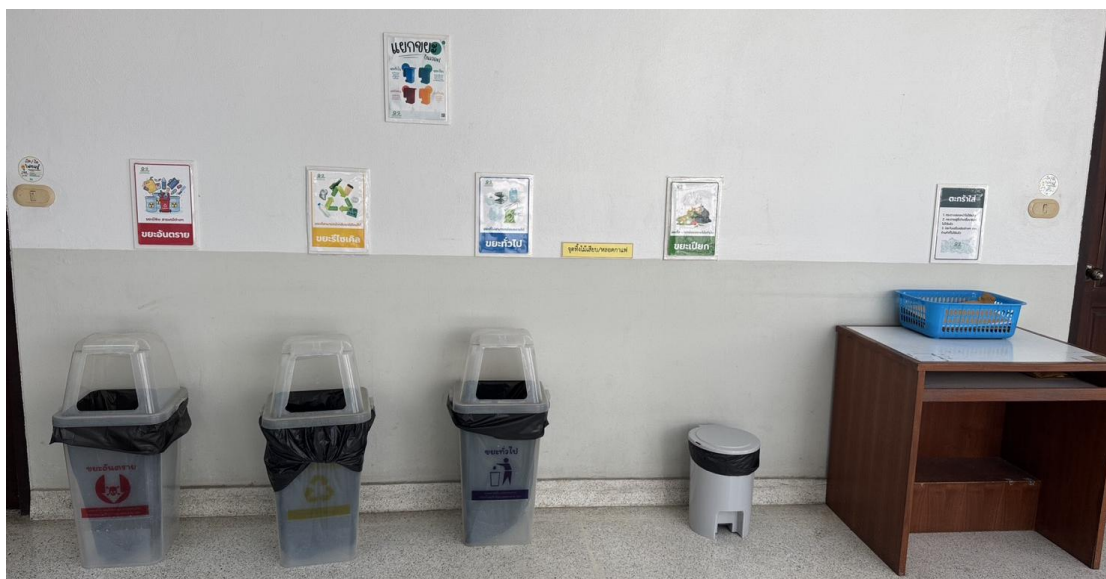

ภาพจุดคัดแยกขยะ

แบบฟอร์ม 5.4(2)

แผนการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ (ชั้น 1)

ชนิดสัตว์พาหะนำเชื้อ	วิธีการป้องกันและกำจัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
นกพิราบ	วิธีการป้องกัน	ทุกเดือน	นายนิวัช อ่อนศรี	
	1. สร้างตาข่ายล่อรอบๆ บริเวณสำนักงาน			
	2. ติดท่อน้ำตามผนังที่มีช่อง			
	วิธีการกำจัด			
	1. หากมีนกพิราบเข้าข่าย นำไปปล่อย			
	2. หากมีนกพิราบนำไข่ของเขามาเพื่อให้นำไปทิ้งต่อไป			
	3. ตรวจสอบเช็คทุกสัปดาห์และกำจัดทิ้งทันที			
หนู	วิธีการป้องกัน	ทุกเดือน	นายนิวัช อ่อนศรี	
	1. ปิดช่องทางเดินตามท่อระบายน้ำด้วยตะแกรง			
	2. ทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ			
	3. มีการตรวจดูและทุกวัน			
	4. จัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ			
	5. ปิดฝาถังขยะทุกถัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถังขยะใส่เศษอาหาร			
	6. ห้ามรับประทานอาหารในห้องทำงาน			
	วิธีการกำจัด			
	1. หากพบซากหนูติดกับดักให้ดำเนินการนำไปทิ้งทันที			
แมลงวัน	วิธีการป้องกัน	ทุกเดือน	นายนิวัช อ่อนศรี	
	1. ทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานอยู่เป็นประจำ			
	2. นำเศษวัสดุที่เหลือทิ้งไปทิ้งทุกวัน			
	3. มีการปิดปากถุงวัสดุที่เหลือใช้ก่อนนำไปทิ้ง			
	4. ปิดฝาถังขยะทุกถัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถังขยะใส่เศษอาหาร			
	วิธีการกำจัด			
	1. กำจัดแหล่งต้นตอที่ทำให้แมลงวันมาหาอาหาร			
แมลงสาบ	วิธีการป้องกัน	ทุกเดือน	นายนิวัช อ่อนศรี	
	1. ทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานอยู่เป็นประจำ			
	2. นำเศษวัสดุที่เหลือทิ้งไปทิ้งทุกวัน			
	3. มีการปิดปากถุงวัสดุที่เหลือใช้ก่อนนำไปทิ้ง			
	4. ปิดฝาถังขยะทุกถัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถังขยะใส่เศษอาหาร			
	วิธีการกำจัด			
	1. กำจัดแหล่งต้นตอที่ทำให้แมลงสาบมาหาอาหาร			

ผู้รับผิดชอบ

 นายนิวัช อ่อนศรี
 วันที่ 3 มกราคม 2568

ทวนสอบ

 นางสาวธีรียา เอกจิระชัย สมเกิด
 วันที่ 3 มกราคม 2568

แผนควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ

แบบฟอร์ม 5.4(3)

รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหื่อนำเชื้อ (ชั้น 1)

ลำดับที่	สถานที่	นก	หนู	แมลงสาบ	อื่นๆ	การแก้ไข
1	บริเวณห้องเตรียมอาหารว่าง ชั้น 1 และห้องรับตัวอย่าง ชั้น 1		P			ทิ้งเศษอาหารในถังขยะเปียก และใช้กรงดักหนู

ผู้ตรวจ.....

นายนิวัธ อ่อนศรี

วันที่ 27 มกราคม 2568

ทวนสอบโดย.....

ผศ. วรวิทย์ ร้อยเอก ดร. จิระชัย ยมเกิด

วันที่ 27 มกราคม 2568

P

พบสัตว์พาหะ

x

ไม่พบสัตว์พาหะ

แบบฟอร์ม 5.4(3) รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหื่อนำเชื้อ

5.5 การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

แผน/ผลการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี พ.ศ. 2568

ที่	กิจกรรม	แผน/ ผล	ความถี่	2568												ผู้รับผิดชอบ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
5.10	การดูแลพื้นที่ส่วนร่วม (ตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะ นก หนู แมลงสาบ อื่น ๆ)	แผน	12 ครั้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	น.ส.ใหม่ แดง/บุคลากรทุกชั้น
		ผล	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.11	การดูแลพื้นที่ทำงาน	แผน	12 ครั้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บุคลากรทุกชั้น
		ผล	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.12	การดูแลพื้นที่โดยรอบอาคาร	แผน	12 ครั้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	น.ส.ใหม่ แดง/บุคลากรทุกชั้น
		ผล	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.13	การฝึกซ้อมดับเพลิง หนีไฟ และแผ่นดินไหว	แผน	1 ครั้ง						/							น.ส.ศศิรินทร์ สุชาติตะ น.ส.กนกวรรณ ทาแดง
		ผล	1					30/5/68								
5.14	กิจกรรมตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างในสำนักงาน	แผน	1 ครั้ง				/									น.ส.ปริญญ์ ปุ๊กคำแดง
		ผล	1							7-8 /7/68						
5.15	รายงานผลการปฏิบัติงาน	แผน	2 ครั้ง			/									/	น.ส.ปริญญ์ ปุ๊กคำแดง
		ผล	2			/									/	
5.16	ประชุมคณะกรรมการหมวด 5	แผน	2 ครั้ง			/									/	น.ส.ปริญญ์ ปุ๊กคำแดง
		ผล	2					15/5/68							15/12/68	

5.5.1 การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่กำหนด

(1) มีแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ เดือน มีนาคม 2568 แต่ได้จัดการอบรมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ณ

อาคารสมเด็จพระเทพฯ เวลา 08.30- 17.00 น.





ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรในอาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เข้าร่วมโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการอพยพหนีภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2568
เวลา 08.30-17.00 น.

📍 ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การแต่งกาย : เสื้อ-กางเกง ที่เหมาะสมในการฝึกซ้อมฯ



<https://researchex.mju.ac.th/goffice>



raemju@gmail.com



0-5387-3400

ทำหน้การ




รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๒๙

- | | |
|---------------|-------------|
| ๑. นายบัณฑิต | ธรรมธิ |
| ๒. นายยุทธนา | นาโน |
| ๓. นายปิตพงศ์ | วลัญไชย |
| ๔. นายสุวิทย์ | ทองอ่วมใหญ่ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อมการอพยพหนีภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
1	ผศ.ดร.ณัฐพล เกาห่อคหพันธ์	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ	Re -
2	ผศ.ภาณุวัฒน์ เมฆะ	รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร	
3	รศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์	รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ	- โยพพร -
4	ผศ.ดร.สุบรรณ ลอยกลาง	รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย	-
5	นางวนิดา เมืองมูล	ผอ.กองบริหารสำนักวิจัยฯ	วนิดา เมืองมูล
6	นายสมยศ มีสุข	ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย	สมยศ มีสุข
7	นางสาวเกศณี จิตรัตน์	รท.หัวหน้างานคลังและพัสดุ	เกศณี
8	นางจิรนิษฐ์ เสนานาวุ	รท.หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย	จิรนิษฐ์
9	นายอติศักดิ์ การพึ่งตน	รท.ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ	- โยพพร -
10	นางสาวชนันท์ กิริติอำนาจศรี	หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ	ชนันท์
11	นายเสกสรร สงจันทร์	หัวหน้างานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์	-
12	นางพิณพร ศรีรินทร์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	พิณพร
13	นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์	หัวหน้างานบริหารและธุรการ	สุรีย์พร
14	นายปริญญา เพียรสุดสำห	นักเอกสารสนเทศ	ปริญญา
15	นายณัฐวุฒิ เครือฟู	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ณัฐวุฒิ
16	นายภูมิพัฒน์ โชติศิริอุทัยกุล	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	ภูมิพัฒน์
17	นางสาวจิตภากร สร้อยโพธิ์คุณ	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	จิตภากร
18	นางสาวบัวลอย อธิ์น	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	บัวลอย
19	นางสาวศิริกานา พานทอง	นักวิชาการพัสดุ	ศิริกานา
20	นางสาวสนธยา ธงงาม	นักวิชาการเงินและบัญชี	สนธยา
21	นางสาวณัฐวรีรักษ์ วิภาษา	นักวิชาการการเงิน	-
22	นางสาวลัดดาชนก ก่อมนมิตร	นักวิชาการการเงิน	ลัดดาชนก
23	นางสาวปริยาณัฐ ปุกคำแดง	เจ้าหน้าที่การเงิน	ปริยาณัฐ ปุกคำแดง
24	นางสาวศุภนิศา คำภักดิ์	เจ้าหน้าที่การเงิน	ศุภนิศา คำภักดิ์
25	นายวรวิทย์ ทรงคำ	เจ้าหน้าที่การเงิน	-
26	นางปนณกานต์ ภู่อึ้ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ปนณกานต์
27	นายภาณุสิทธิ์ ศรีรินทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ภาณุสิทธิ์
28	นางสาววันเพ็ญ ดวงมรรษ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	วันเพ็ญ
29	นางสาวพรสวรรค์ ดวงจันทร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ	พรสวรรค์ ดวงจันทร์
30	นางสาวสุนทรี ทับทิมทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สุนทรี ทับทิมทอง
31	นางณฤทัย ชินวงศ์	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	ณฤทัย
32	ดร.อนุพันธ์ สมบูรณ์วงศ์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	อนุพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อมการอพยพหนีภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
33	นางสาวปริศนา ยาสีหี	เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย	ปริญ
34	นางสาวศรัญญา อุฬาริยาเล้า	เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย	ศรัญญา อุฬาริยาเล้า
35	นางสาวกนกวรรณ ทาแดง	เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย	กนกวรรณ ทาแดง
36	นางสาวศศิณันท์ สุขยัคตะ	เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย	ศศิณันท์, สุขยัคตะ
37	น.ส.รัตติกาล กันทะวงศ์	เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย	รัตติกาล
38	ว่าที่ร้อยตรีสมบุญ ระดม	นักวิชาการเกษตร	-
39	นางสาวอัมภา สันทราย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	-
40	นายนิคม สุทธา	นักวิชาการเกษตร	นิคม สุทธา
41	นายสวาท ใจสักเสริญ	พนักงานขับรถยนต์	สวาท ใจสักเสริญ
42	นายประสิทธิ์ ใจคำ	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	ประสิทธิ์ ใจคำ
43	นางอุทิศ ใจสักเสริญ	คนงานเกษตร	อุทิศ ใจสักเสริญ
44	นางกัลยาณี หล้าป้อม	เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการวิชาการ	กัลยาณี
45	นางสาวรัฐธนา ชัยน	นักวิชาการศึกษา	จ.จ.
46	นางเรวดี ปุคอินทร์	เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการวิชาการ	CW
47	นางสาวจุริวารวรรณ ชินติ	เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการวิชาการ	จ.จ.
48	นางสาวกมลวรรณ เต้จ๊ะ	เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการวิชาการ	กมลวรรณ
49	นายเกียรติศักดิ์ หาญ	เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการวิชาการ	เกียรติศักดิ์
50	นายธนวัฒน์ รอดขาว	นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ	ธนวัฒน์
51	นางทิพย์สุดา ปุณณ	นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ	ทิพย์สุดา ปุณณ
52	นางสาววิชรินทร์ จันทวรรณ	นักวิจัยปฏิบัติการ	วิชรินทร์
53	นางรัตนา ศรีวิชัย	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	รัตนา ศรีวิชัย
54	นางวิไลวรรณ สอพรศรีสวัสดิ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	วิไลวรรณ
55	นางเดือนสว่าง คงบาล	ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร	เดือนสว่าง คงบาล
56	นางพินธรา สว่างสกุล	ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์	พินธรา สว่างสกุล
57	นางสายบัว เต้จ๊ะ	ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร	สายบัว เต้จ๊ะ
58	นางสาวจันทร์เพ็ญ สระ	นักวิชาการเกษตร	-
59	นางสาวสุนันทา ศรีวัฒนา	เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการวิชาการ	สุนันทา
60	นายชนกพิพัฒน์ แก้วจันทร์	เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการวิชาการ	ชนกพิพัฒน์
61	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นักวิชาการเกษตร	สุวิทย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อมการอพยพหนีภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
1	นางอ่อน สูงทุน	แม่บ้าน	อ่อน สูงทุน
2	นางสาวใหม่ แดง	แม่บ้าน	ใหม่ แดง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อมการอพยพหนีภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
1	อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด	ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร	
2	นายอรุณพล นิตราขจร	รองผู้อำนวยการสถาบันฯ	
3	นางสาวณัฐกรณิ สิทธิเมือง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ณัฐกรณิ สิทธิเมือง
4	นางสาวศุติกาญจน์ ประเมณชัย	นักวิชาการเงินและบัญชี	ศุติกาญจน์ ประเมณชัย
5	นางสาวอัญชนา ใจหาญชัย	พนักงานจ้างเหมาบริการ	อัญชนา ใจหาญชัย
6	นางสาวพัชรพรรณ พูลสาร	พนักงานจ้างเหมาบริการ	พัชรพรรณ พูลสาร
7	นางสาวศุติกาญจน์ อินแก้ว	นักวิชาการมาตรฐาน	
8	นางสาวกานต์สินี อัครศรีประไพ	นักวิชาการเกษตร	

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อมการอพยพหนีภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
37	นางสาว ศิริดา เจริญ	นักศึกษา มีงาน	ศิริดา
38	น.ส. อธิษฐ์พร ขาวพูนผล	นักศึกษา มีงาน	อธิษฐ์พร
39	น.ส. อธิษฐ์พร ขาวพูนผล	นักศึกษา มีงาน	อธิษฐ์พร
40	นาย อธิษฐ์พร ขาวพูนผล	"	อธิษฐ์พร
41	นาย อธิษฐ์พร ขาวพูนผล	"	อธิษฐ์พร
42	น.ส. อธิษฐ์พร ขาวพูนผล	"	อธิษฐ์พร
43	น.ส. นิชาภรณ์ ใจหาญชัย	"	นิชาภรณ์
44	น.ส. นิชาภรณ์ ใจหาญชัย	"	นิชาภรณ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อมการอพยพหนีภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
1	นางสาวอนุชิตา วงศ์ชื่น	พนักงานมหาวิทยาลัย	
2	นางสาวศิริณภา อ้ายเสาร์	พนักงานมหาวิทยาลัย	
3	นางสาวพนิดา ภูผา	ลูกจ้างโครงการฯ	
4	นางสาวกาญจนา กันไชย	ลูกจ้างโครงการฯ	
5	นายปฐมพร อินชนบท	ลูกจ้างโครงการฯ	
6	นางสาวส้มโอ ฉิมเสื่อ	ลูกจ้างโครงการฯ	
7	นางสาวอัญชลี แซ่หาง	ลูกจ้างโครงการฯ	
8	นายสิทธิพันธ์ จันทระสีมารวม	ลูกจ้างโครงการฯ	
9	นางสาวนันทยากร วิจิตชะจี	ลูกจ้างโครงการฯ	พันทิพร.
10	นางสาวอาทิตย์ ๗๕	ท	อาทิตย์ ๗๕
11	นายอาทิตย์ ๗๕	~	วิจิตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อมการอพยพหนีภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในคณะมนตรีบริหาร
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
1	ผศ.ดร.ตะวัน นัครสูงเนิน	ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	-
2	ผศ.ดร.ณัฏฐา ชูแสงทรัพย์	รองผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	-
3	นางสาวพรธิชา วงศ์ไชยถึก	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	งาม
4	นายชุมพล ศรีอุดมสุวรรณ	วิศวกร	ชุมพล
5	นางสาวภาศรา เขียวทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ภาศรา
6	นางสาวกิริติญา วชิพันธ์	นักวิชาการพัสดุ	-
7	นางสาวศกมล สวงทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ศกมล
8	นางริณฤทัย พุทธวงศ์	นักวิทยาศาสตร์	ริณฤทัย
9	นางสาวสุปราณี แก้วเขียน	นักวิทยาศาสตร์	สุปราณี
10	นางสาวเรือนแก้ว ประพฤติ	นักวิทยาศาสตร์	เรือนแก้ว
11	นางสาวสุธิญา ไกจีนอก	นักวิทยาศาสตร์	สุธิญา
12	นางสาวพิพดา จันทร์คำ	นักวิทยาศาสตร์	พิพดา
13	นายพาศิษฐ์ โอโธธา	นักวิทยาศาสตร์	-
14	นางสาวอนพร ดวงเดช	นักวิทยาศาสตร์	อนพร
15	นางสาวอนพร สอนแก้ววงศ์	นักเอกสารสนเทศ	อนพร
16	นายวินทร์ โภคาวัฒน์	เจ้าหน้าที่บริหารระบบมาตรฐานสากล	วินทร์
17	นางสาวจิตาภา ตาลาน	เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานในฝ่ายที่ปรึกษา	จิตาภา
18	นางสาวสิริภัทร วิธชัย	เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานในฝ่ายที่ปรึกษา	วิธชัย
19	นายพัฒน์ ไกจีนอก	นักวิทยาศาสตร์	- ลาพักร้อน -
20	นายนิวัธ อ่อนศรี	ผู้ปฏิบัติงานเกษตร	นิวัธ
21	นายคืบ เมืองมุก	พนักงานผลิตจุลินทรีย์	คืบ
22	นางสาวปภาวรินทร์ บรรลือ	พนักงานผลิตจุลินทรีย์	ปภาวรินทร์
23	นางสาววราภรณ์ กาญจน์	ผู้ช่วยนักวิจัย	วราภรณ์
24	นายสหรัฐ ต้นก้อน	พนักงานขายจุลินทรีย์	สหรัฐ
25	น.ส.วิริยา จันทร์วงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ธุรการ	วิริยา
26	นายธนากร จันทร์ใส	เจ้าหน้าที่การเงิน	ธนากร
27	น.ส.วิภาวรรณ เรือนสิทธิ์	ผู้ช่วยนักวิจัย	วิภาวรรณ
28	น.ส.วิภาวรรณ เรือนสิทธิ์	ผู้ช่วยนักวิจัย	วิภาวรรณ
29	น.ส.วิภาวรรณ เรือนสิทธิ์	ผู้ช่วยนักวิจัย	วิภาวรรณ
30	น.ส.วิภาวรรณ เรือนสิทธิ์	ผู้ช่วยนักวิจัย	วิภาวรรณ
31	น.ส.วิภาวรรณ เรือนสิทธิ์	ผู้ช่วยนักวิจัย	วิภาวรรณ
32	น.ส.วิภาวรรณ เรือนสิทธิ์	ผู้ช่วยนักวิจัย	วิภาวรรณ
33	น.ส.วิภาวรรณ เรือนสิทธิ์	ผู้ช่วยนักวิจัย	วิภาวรรณ
34	น.ส.วิภาวรรณ เรือนสิทธิ์	ผู้ช่วยนักวิจัย	วิภาวรรณ
35	น.ส.วิภาวรรณ เรือนสิทธิ์	ผู้ช่วยนักวิจัย	วิภาวรรณ
36	น.ส.วิภาวรรณ เรือนสิทธิ์	ผู้ช่วยนักวิจัย	วิภาวรรณ


(2) จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของพนักงานแต่ละแผนกหรือส่วนงาน ซึ่งบุคลากรภายในอาคาร มีจำนวนทั้งหมด 97 คน เข้าร่วมอบรม จำนวน 104 ราย (คิดเป็นร้อยละ 78.35) และมีบุคลากรภายนอกอาคาร (บุคลากรสำนักวิจัยฯ) เข้าร่วมอบรมอีกจำนวน 28 ราย

(3) พนักงานทุกคนจะต้องเข้าฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (พิจารณาพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่อยู่ประจำพื้นที่สำนักงานที่มีการฝึกซ้อมเท่านั้น)

(4) มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามแผนที่กำหนด พร้อมแสดงหลักฐานเช่นใบรับรองการอบรม ภายถ่ายเป็นต้น

(5) มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนที่กำหนด พร้อมแสดงหลักฐานเช่นใบรับรองการอบรมภาพถ่ายเป็นต้น

(6) มีจุดรวมพลที่สามารถรองรับได้ และมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
จุดรวมพลถูกกำหนดไว้ที่ด้านหน้าของอาคารสมเด็จพระเทพฯ และจุดรวมพลสำรองอยู่ที่ลานจักรีสนามาชาติ

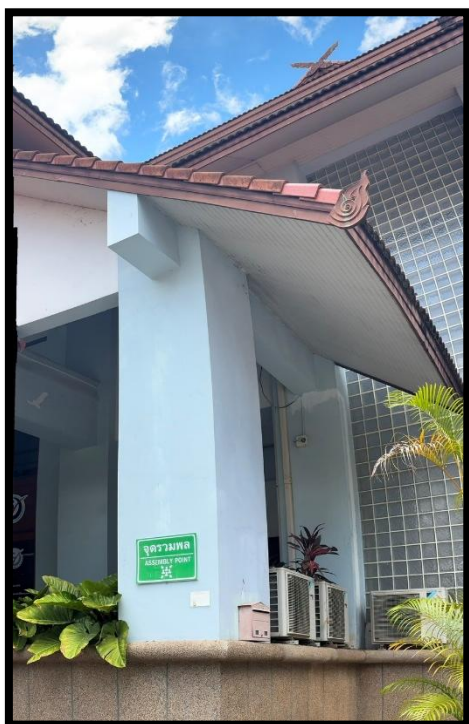

จุดรวมพลบริเวณหน้าอาคารสมเด็จพระเทพฯ



จุดรวมพลสำรองบริเวณลานจักรีสนามาชาติ แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

(7) มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนำทางหนีไฟ ไปยังจุดรวมพลพร้อมสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติงาน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จุดรวมพลของอาคารสมเด็จพระเทพฯ จะอยู่ตรงพื้นที่หน้าอาคาร
 อาคารสมเด็จพระเทพฯ สามารถมองเห็นได้ง่าย มีป้ายบอกชัดเจน มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ พร้อมป้าย
 บอกทางแสดงทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ถือธงนำทาง สามารถอพยพพาบุคคลกรออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุด
 รวมพลได้อย่างทันท่วงที จุดวางธง จะมีทั้งหมด 3 ชั้น คือ ชั้น 1 ผู้ถือธง คือ นางสาวกิริติญา วสินันท์
 ชั้น 2 ผู้ถือธง คือ นางริมฤทัย พุทธรังค์ ชั้น 3 ผู้ถือธง คือนางสาวปรียานุช ปุ๊กคำแดง

(8) มีการกำหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อมมีป้ายแสดงอย่าง
 ชัดเจน

ธงอพยพหนีภัย

ชั้นที่ 1



ชั้นที่ 2



ชั้นที่ 3



ภาพ ธงนำทางอพยพหนีภัย



ภาพ ป้ายทางหนีไฟ

1) แผนฉุกเฉิน

แนวปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้



2) แผนการตรวจตราเพื่อป้องกันอัคคีภัย

แผนตรวจตราและมาตรการป้องกันอัคคีภัย

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

1. แผนการตรวจตราเพื่อป้องกัน

เป็นแผนการสำรวจความเสี่ยงและตรวจตราเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ก่อนจัดทำแผนควรมีข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ระบบไฟฟ้าจุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติลักษณะการลุกไหม้ ปริมาณของสารอันตรายที่มีอยู่สูงสุด ชนิดของสารดับเพลิงและปริมาณที่ต้องใช้ เพื่อประกอบการวางแผน

การตรวจตรา ควรมีการกำหนดบุคคล พื้นที่ที่รับผิดชอบ หัวข้อและจุดที่ต้องตรวจจะระยะเวลาความถี่ ผู้ตรวจสอบรายงาน การส่งรายงานผล การแจ้งข้อบกพร่องในการตรวจตราที่ชัดเจน ตัวอย่างของหัวข้อที่ควรตรวจตราเช่น

- จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้
- การใช้ และการเก็บวัตถุไวไฟ
- ของเสียติดไฟง่าย
- เชื้อเพลิง
- แหล่งความร้อนต่าง ๆ
- อุปกรณ์ดับเพลิง
- ทางหนีไฟ

2. แผนการอบรม

เป็นการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทั้งในเชิงป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งการเกิดอัคคีภัยภายในสถานประกอบการ ย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียต่อธุรกิจการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเสียหาย การผลิต การบริการหยุดชะงัก เสียโอกาสการขาย หรืออาจถึงขั้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ดังนั้นในการป้องกันและความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรม โดยกำหนด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน

ตัวอย่างของหลักสูตรที่ต้องจัดทำในแผนการอบรม

- การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับบุคลากร
- การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตัวอย่างของหลักสูตรที่ควรจัดทำในแผนการอบรม

- การปฐมพยาบาล
- การฉายปอดและนวดหัวใจ


3. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการโดยเป็นการสร้างความสนใจ และส่งเสริมในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับของพนักงานในแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยควรกำหนด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจนตัวอย่างหัวข้อที่จะทำการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เช่น


- 5 ส.
- การลดการสูบบุหรี่
- การจัดนิทรรศการ
- จัดทำโปสเตอร์
- การใช้สื่อต่าง ๆ

4. แผนการดับเพลิง

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้

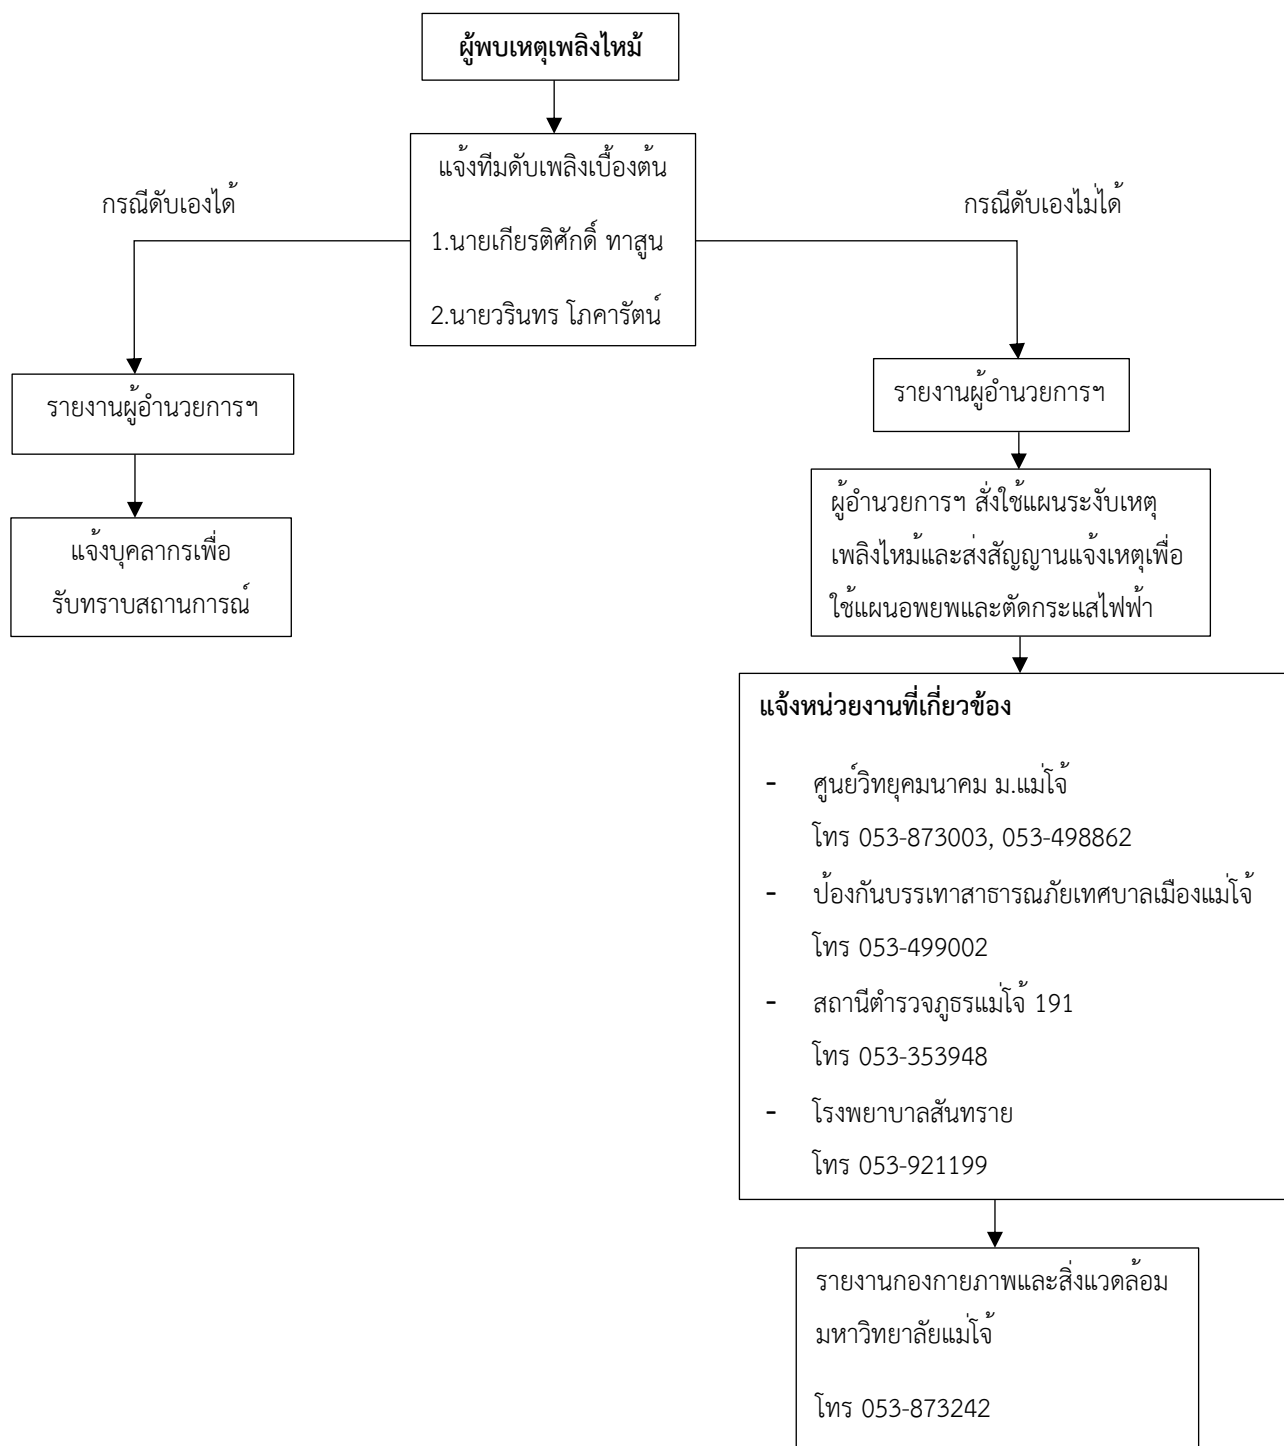

การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

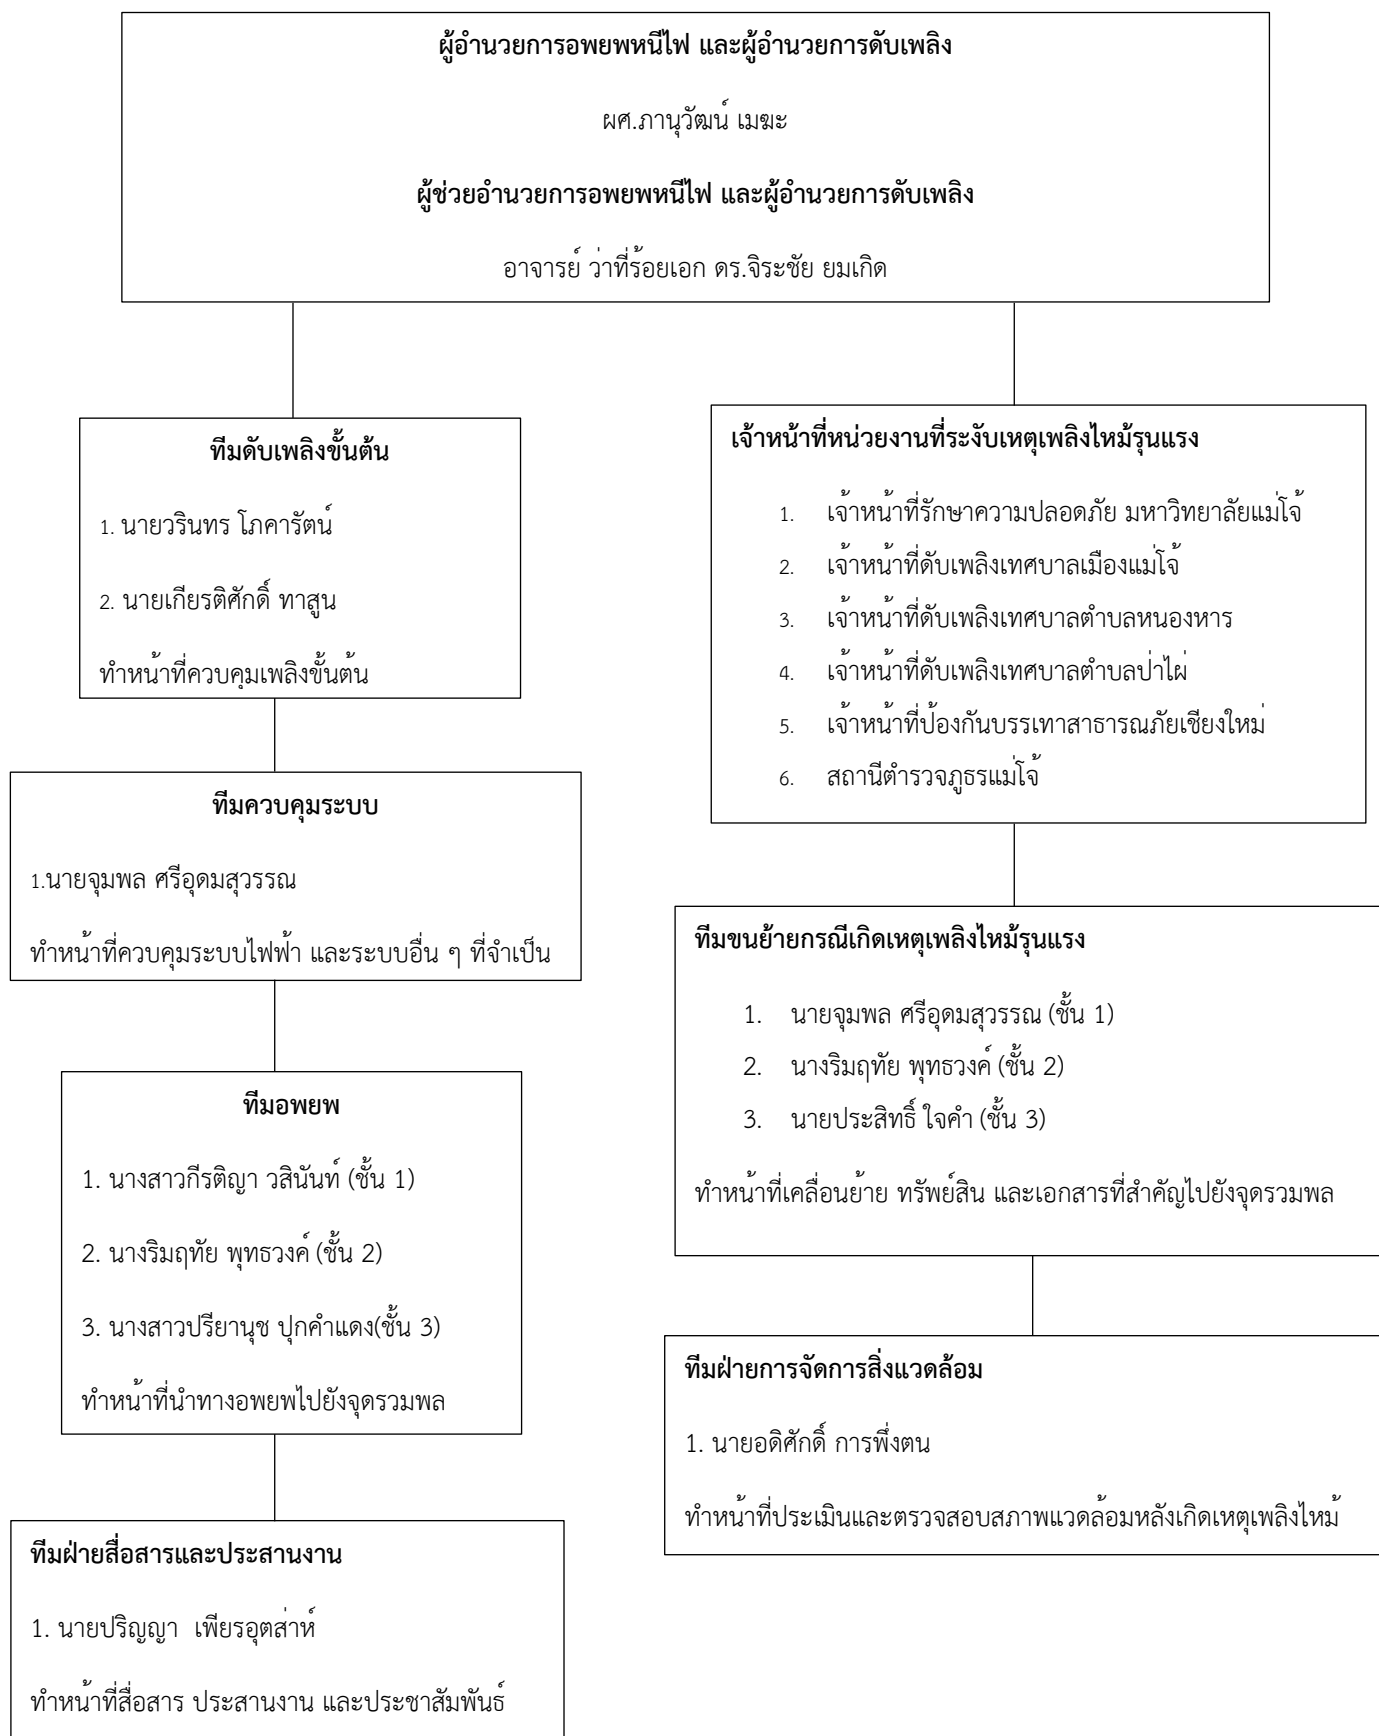

5. แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนั้นกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและของสถานประกอบการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้


แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนบุคลากร,จำนวนนักศึกษา, ผู้นำทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน โดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ดังนี้

- ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง
ผศ.ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด

ในแผนดังกล่าวควรกำหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้

1. ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำทางบุคลากร หรือผู้ให้บริการ ไปตามทางออกที่จัดไว้
2. จุดนัดพบหรือเรียกอีกอย่างว่า “จุดรวมพล” จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งบุคลากรสามารถที่จะมารายงานตัว และทำการตรวจสอบนับจำนวนได้
3. หน่วยตรวจสอบจำนวนบุคลากร มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนบุคลากร และผู้รับบริการว่ามีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่ หากพบว่าบุคลากรและผู้เข้าใช้บริการอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงยังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย
4. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและทำการช่วยชีวิตบุคลากรที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของบุคลากรที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาหารเป็นลมช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่ยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล

แผนอพยพหนีไฟ

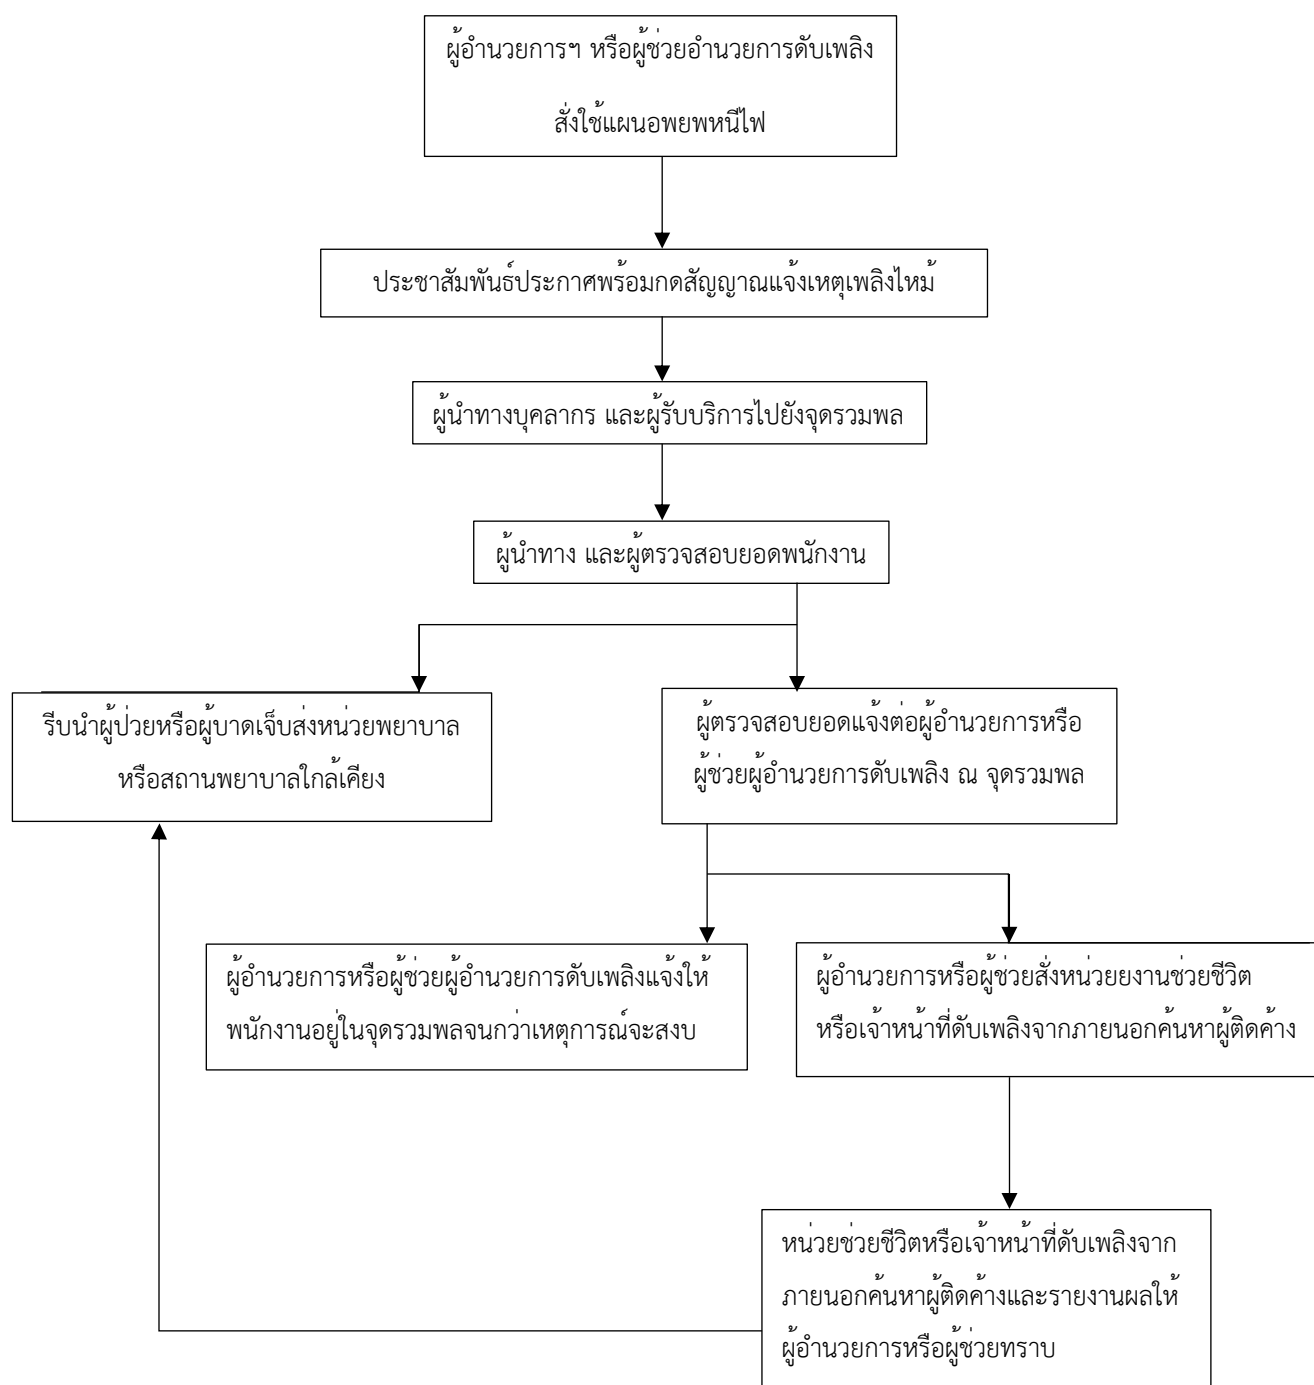

6. แผนบรรเทาทุกข์

การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดเหตุและภายหลังเกิดเหตุการณ์สงบลง เป็นหน้าที่ของบัญชาการเหตุเพลิงไหม้ที่จะต้องดำเนินการในขั้นตอน ดังต่อไปนี้

6.1 การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดเหตุ ประกอบด้วย

- ต้องประสานงานกับ งานรักษาความปลอดภัย ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 053 -873003, 053-873242 เพื่อรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและขอรับความช่วยเหลือ
- ต้องค้นหาผู้สูญหายและช่วยชีวิต ซึ่งอาจจะติดค้างอยู่ภายในสถานที่เกิดเหตุต้องเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่สำคัญออกจากที่เกิดเหตุ
- ต้องกำหนดทีมงานช่วยเหลือให้ชัดเจน พร้อมอุปกรณ์ และยานพาหนะ

6.2 การบรรเทาทุกข์ภายหลังเหตุการณ์สงบลง ประกอบด้วย

- สรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและประเมินความเสียหาย
- ต้องเสนอวิธีการปรับปรุงแก้ไขเฉพาะหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้เร็วที่สุด เช่น การจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว หรือการซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ เป็นต้น
- ต้องช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยทุกคนให้เกิดความปลอดภัย

7. แผนการฟื้นฟู

7.1 แผนการฟื้นฟู ขั้นต้นในกรณีที่อาคารเกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ร่วมกับคณะทำงาน ดำเนินการหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามายังบริเวณพื้นที่โดยเด็ดขาด เมื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ได้แล้วให้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารรวมทั้งสารพิษต่าง ๆ ที่อาจตกค้างภายในอาคารให้เกิดความปลอดภัยก่อนการอนุญาตให้บุคลากรเข้าไปภายในตัวอาคาร

7.2 แผนการฟื้นฟูกรณีเพลิงไหม้บางส่วนภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บางส่วนที่ไม่รุนแรง ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิงร่วมกับคณะทำงาน จะต้องเข้าตรวจพื้นที่เพื่อดูความเสียหาย โดยห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามายังบริเวณพื้นที่โดยเด็ดขาด และประสานงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งหากมีความเห็นว่าโครงสร้างอาคารยังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสามารถซ่อมแซมใช้งานได้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จะต้องรับผิดชอบการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่เป็นการด่วน

7.3 แผนการฟื้นฟูกรณีเพลิงไหม้รุนแรงภายหลังเหตุเพลิงไหม้รุนแรง ให้ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ร่วมกับคณะทำงาน ปิดกั้นบริเวณดังกล่าวให้มิดชิด เพื่อห้ามมิให้บุคคลเข้าไปโดยมิได้รับอนุญาต และให้ประสานงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าสำรวจสภาพอาคารว่ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ หากไม่สามารถใช้อาคารที่เกิดเหตุได้อีก ให้รีบแจ้งต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทันที เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดหาสถานที่ทำงานใหม่เป็นการชั่วคราว

5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของพนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว

(1) มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง


มีการติดตั้งถังดับเพลิงสีแดงจำนวน 26 เครื่อง สายฉีดน้ำจำนวน 12 จุด ซึ่งพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการใช้งาน การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด





ภาพแสดงที่ติดตั้งถังดับเพลิง

(2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน

อาคารสมเด็จพระเทพฯ มีการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัยและตัวตรวจจับความร้อน ที่พร้อมใช้งานทั่วทั้งอาคาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

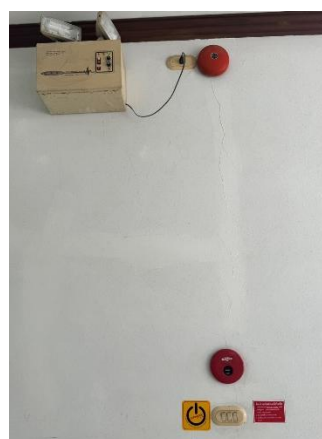

ระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย

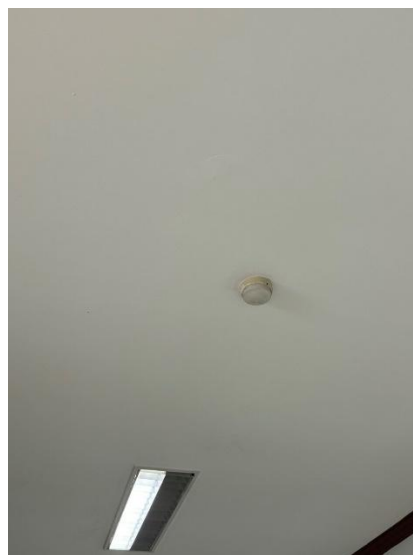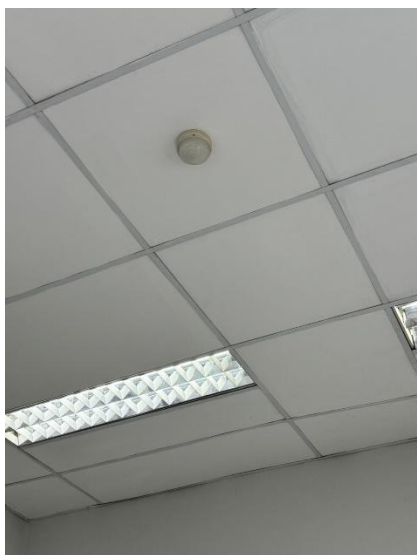

ตัวตรวจจับความร้อน

(3) มีการตรวจสอบข้อ (1) - (2) และหากพบว่าชำรุดจะต้องดำเนินการแจ้ง

ซ่อมและแก้ไข




หัวรับน้ำดับเพลิง

ใช้สำหรับพนักงานดับเพลิงใช้ต่อสายน้ำเพื่อส่งเข้าไปในระบบดับเพลิงของอาคาร

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง											
รายละเอียดของถังดับเพลิง						หมายเลขถัง : AA-01					
ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์						จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1					
วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		หัวถัง		แก๊สความดันมีเหลือ		ถังเกิดขวง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 68	/		/		/		/			/	ส.ท.ร.
17 ก.พ. 68	/		/		/		/			/	ส.ท.ร.
14 มี.ค. 68	/		/		/		/			/	ส.ท.ร.
18 เม.ย. 68	/		/		/		/			/	ส.ท.ร.
15 พ.ค. 68	/		/		/		/			/	ส.ท.ร.
17 มิ.ย. 68	/		/		/		/			/	ส.ท.ร.
14 ก.ค. 68	/		/		/		/			/	ส.ท.ร.
15 ส.ค. 68	/		/		/		/			/	ส.ท.ร.
16 ก.ย. 68	/		/		/		/			/	ส.ท.ร.
15 ต.ค. 68	/		/		/		/			/	ส.ท.ร.
15 พ.ย. 68	/		/		/		/			/	ส.ท.ร.
16 ธ.ค. 68	/		/		/		/			/	ส.ท.ร.

ภาพถังปกติ

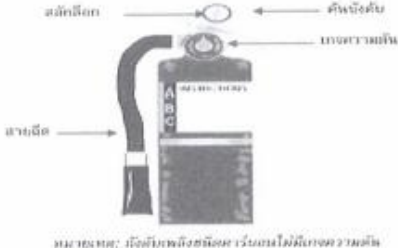

หมายเหตุ: เมื่อถังดับเพลิงหมดแรงจะไม่มีแก๊สความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :	
ตำแหน่ง :	
วันที่ :	

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยบรรทัด
- หากพบถังดับเพลิงชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติ และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

แบบฟอร์ม 5.5(2)

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2568													
รายการตรวจสอบ หมายเลขถัง AA-01	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1. แก๊สความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่ร้าวฉีกขาด หรือแตกสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. ถังถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

แบบฟอร์มตรวจสอบถังดับเพลิง

(4) พนักงานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเตือนอย่างน้อยร้อยละ 75 จากที่สุ่มสอบถาม

– สัมภาษณ์บุคลากร –

(5) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



แสดงพื้นที่ตั้งถังดับเพลิง สายดับเพลิงที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง