

山东电力市场运行工作日报

2025 年 9 月 3 日

一、本月市场主体情况

（一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 61 家（163 台机组），独立储能电站 49 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 39 家，地方公用电厂 44 家。

（二）用电侧

参与 9 月交易的售电公司 202 家（共签约 41842 家零售用户），批发用户 8 家。

二、市场交易情况

（一）9 月份中长期交易

截至 9 月 2 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、5 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、2 次挂牌交易、5 次滚动撮合交易。

表 1 截至 9 月 2 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

日期	双边协商交易		集中竞价交易		月内集中竞价		滚动撮合		挂牌交易		合计	
	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价
09 月 01 日	2.717	372.52	0.407	373.45	-	-	0.013	337.9	2.784	304.06	5.92	341.92
09 月 02 日	2.727	372.52	0.404	373.44	-	-	0.002	365.58	2.784	304.07	5.916	342.33
09 月 03 日	2.726	372.52	0.403	373.44	-	-	0.102	353.55	2.788	304.15	6.019	342.38
09 月 04 日	2.641	372.59	0.473	373.55	0.101	370.0	0.086	288.17	2.784	304.04	6.083	340.46
合计	10.811	372.43	1.686	373.27	0.101	370.0	0.201	325.44	11.14	304.08	23.938	340.3

（二）9 月 3 日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 7957.4 万千瓦（19:15）。其中，

跨省区送电 2439.0 万千瓦，风电 230.9 万千瓦，光伏 0.0 万千瓦，核电机组出力 10.6 万千瓦，自备电厂出力 552.5 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

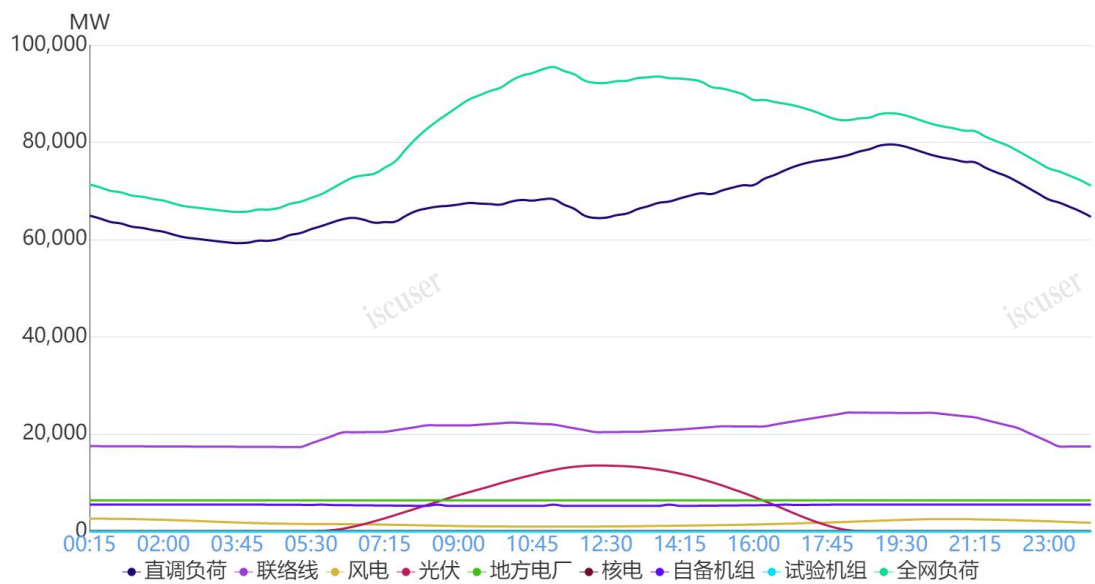


图 1 9 月 3 日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 1223.46 元/兆瓦时，最低价-31.94 元/兆瓦时，算术平均电价 309.04 元/兆瓦时。

表 2 9 月 3 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

（一）日前市场发电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
最高价	336.89	310.51	278.07	273.89	294.83	322.95	301.13	450.43	928.43	1044.71	1130.70	1223.46
最低价								261.97	250.61	102.11	9.08	-20.97
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
最高价	1045.85	1030.51	1040.81	1006.05	981.54	958.12	955.75	958.98	937.78	704.41	405.61	366.78
最低价	-31.95	-16.69	38.56	206.90	322.16	365.19	358.33	354.30	366.15	367.30	371.36	
（二）日前市场用电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

电价	336.93	310.58	278.10	273.89	294.92	322.95	301.25	272.89	292.38	311.29	331.69	331.82
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
电价	317.88	321.13	308.05	305.09	367.51	398.37	401.69	402.12	397.54	387.66	373.22	366.89

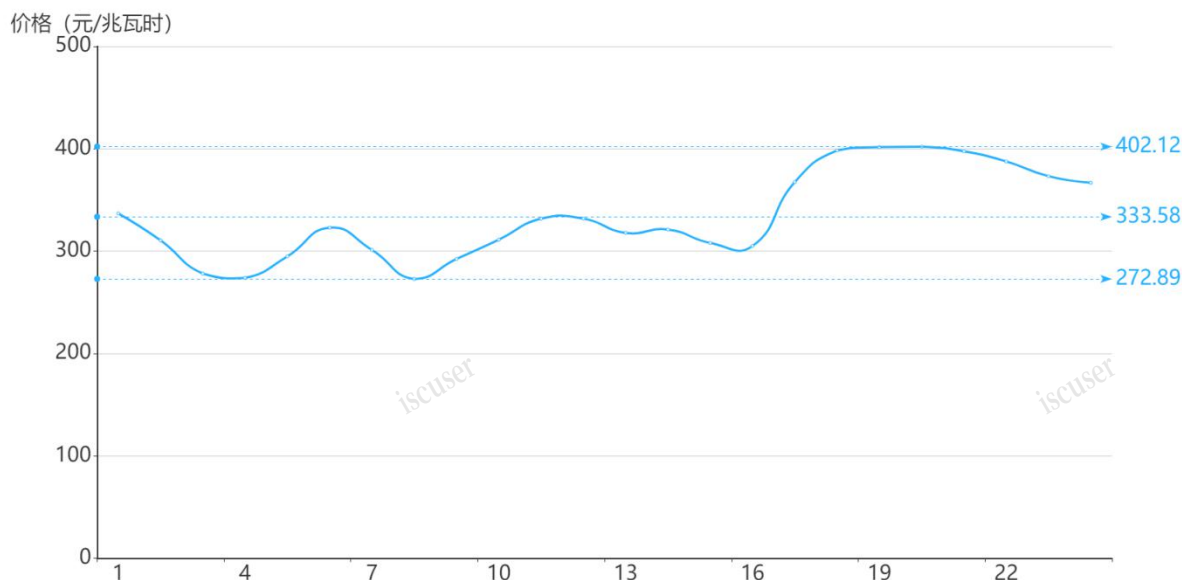


图2 9月3日日前市场用电侧价格

(三) 9月2日日前、实时现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 7746.0 万千瓦 (19:15)。其中，跨省区送电 2439.0 万千瓦，风电 188.9 万千瓦，光伏 0.0 万千瓦，核电机组出力 10.6 万千瓦，自备电厂出力 552.5 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2.日前市场发电侧最高价 1487.39 元/兆瓦时，最低价-100.00 元/兆瓦时，算术平均电价 241.14 元/兆瓦时。

3.实际日调度最高用电负荷 8172.2 万千瓦 (19:00)。其中，跨省区送电 2439.8 万千瓦，风电 170.6 万千瓦，光伏-1.9 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 1500.00 元/兆瓦时，最低价-100.00 元/兆瓦时，算术平均电价 298.02 元/兆瓦时。

2026年8月21日 13:29:20

2026年8月21日 13:29:20

2026年8月21日 13:29:20

表 3 9月2日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

（一）实时市场发电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
最高价	396.17	389.75	387.50	385.42	387.50	390.58	381.12	199.55	695.86	1352.80	1500.00	1500.00
最低价									-47.67	-100.00	-100.00	-100.00
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
最高价	1500.00	1439.12	1498.05	1183.51	1106.02	927.80	959.67	1025.33	912.27	874.24	514.04	410.43
最低价	-100.00	-99.19	-100.00	126.87	197.92	250.35	249.47	248.88	249.94	249.53	281.71	388.97
（二）实时市场用电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
电价	396.22	389.77	387.49	385.42	387.50	390.57	381.13	201.71	43.59	17.42	94.28	103.54
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
电价	152.19	318.14	407.85	420.85	437.11	439.96	455.37	465.33	442.11	446.47	417.43	403.79

iscuser

iscuser

iscuser

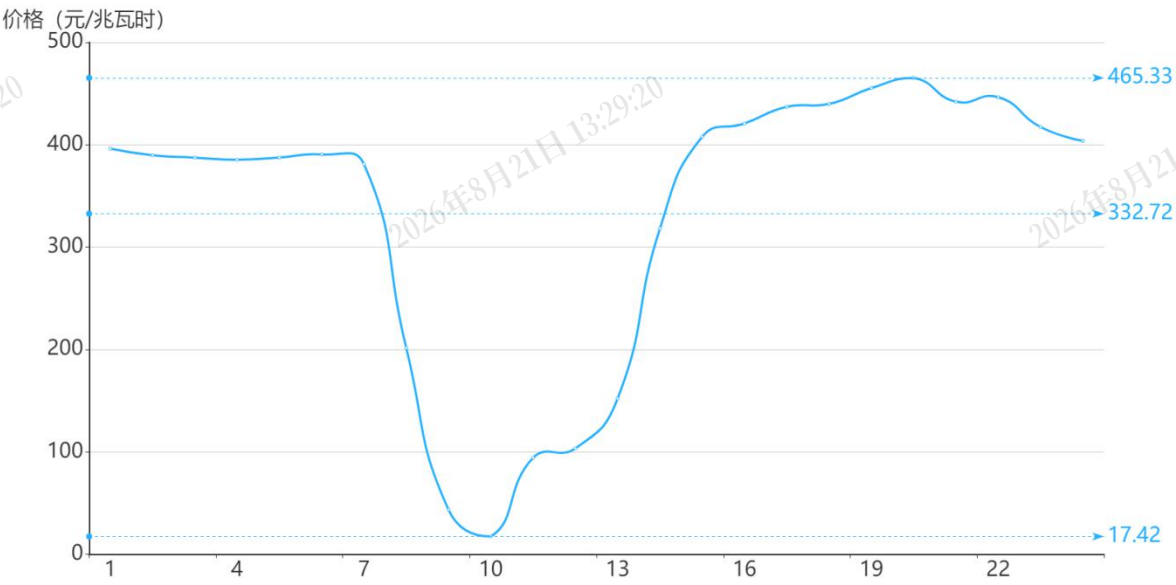


图 3 9月2日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价。

iscuser

iscuser

iscuser

2026年8月21日 13:29:20

2026年8月21日 13:29:20

2026年8月21日 13:29:20