


511	BA21R	BOGOTA	→
521		DESCONECTADO	
532		D1 TPL 2.5MVA	
12	AB11	PIS_CARLOS	→
12	AB21	PIS_BODEGA	→
→ POTENCIA SALIDA			← POTENCIA ENTRADA

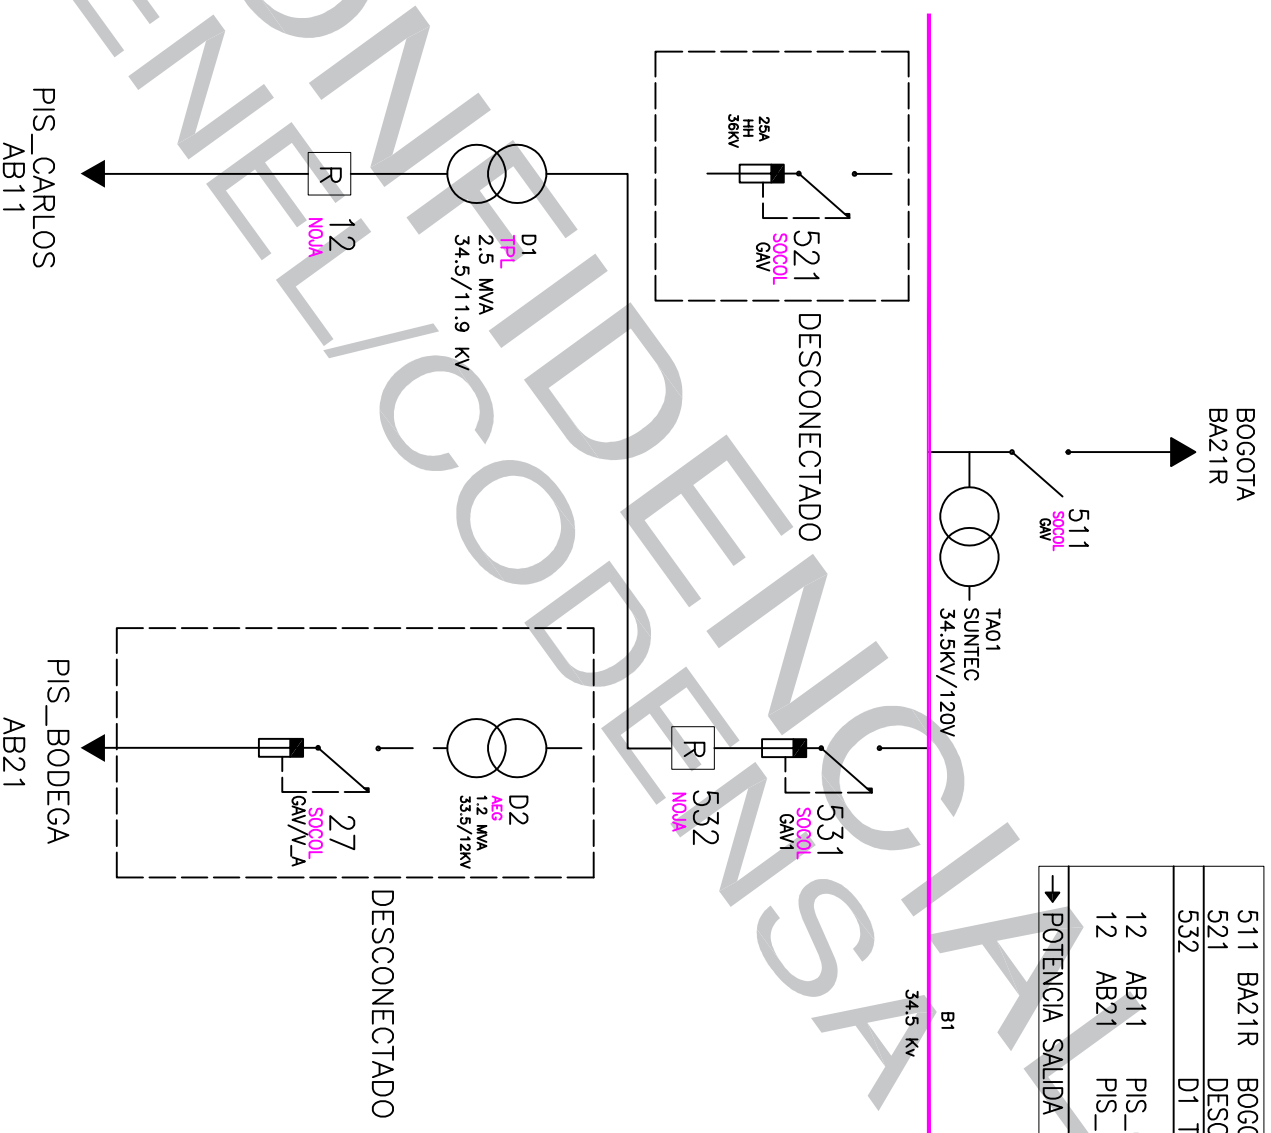

Unidad Organizativa Administración Informática Técnica Col.		REVISION No. 7		DIAGRAMA UNIFILAR	
FECHA: SEPTIEMBRE/2018		ARCHIVO: AGROBETANI.DWG		SUBESTACION AGROBETANI	
Y:\CONTROL_DE_UNIFILARES\SEPTIEMBRE_2018		CODIGO: AB		PARQUE IND. SAN CARLOS Z.R. FUNZA	
				DE: 1	

122