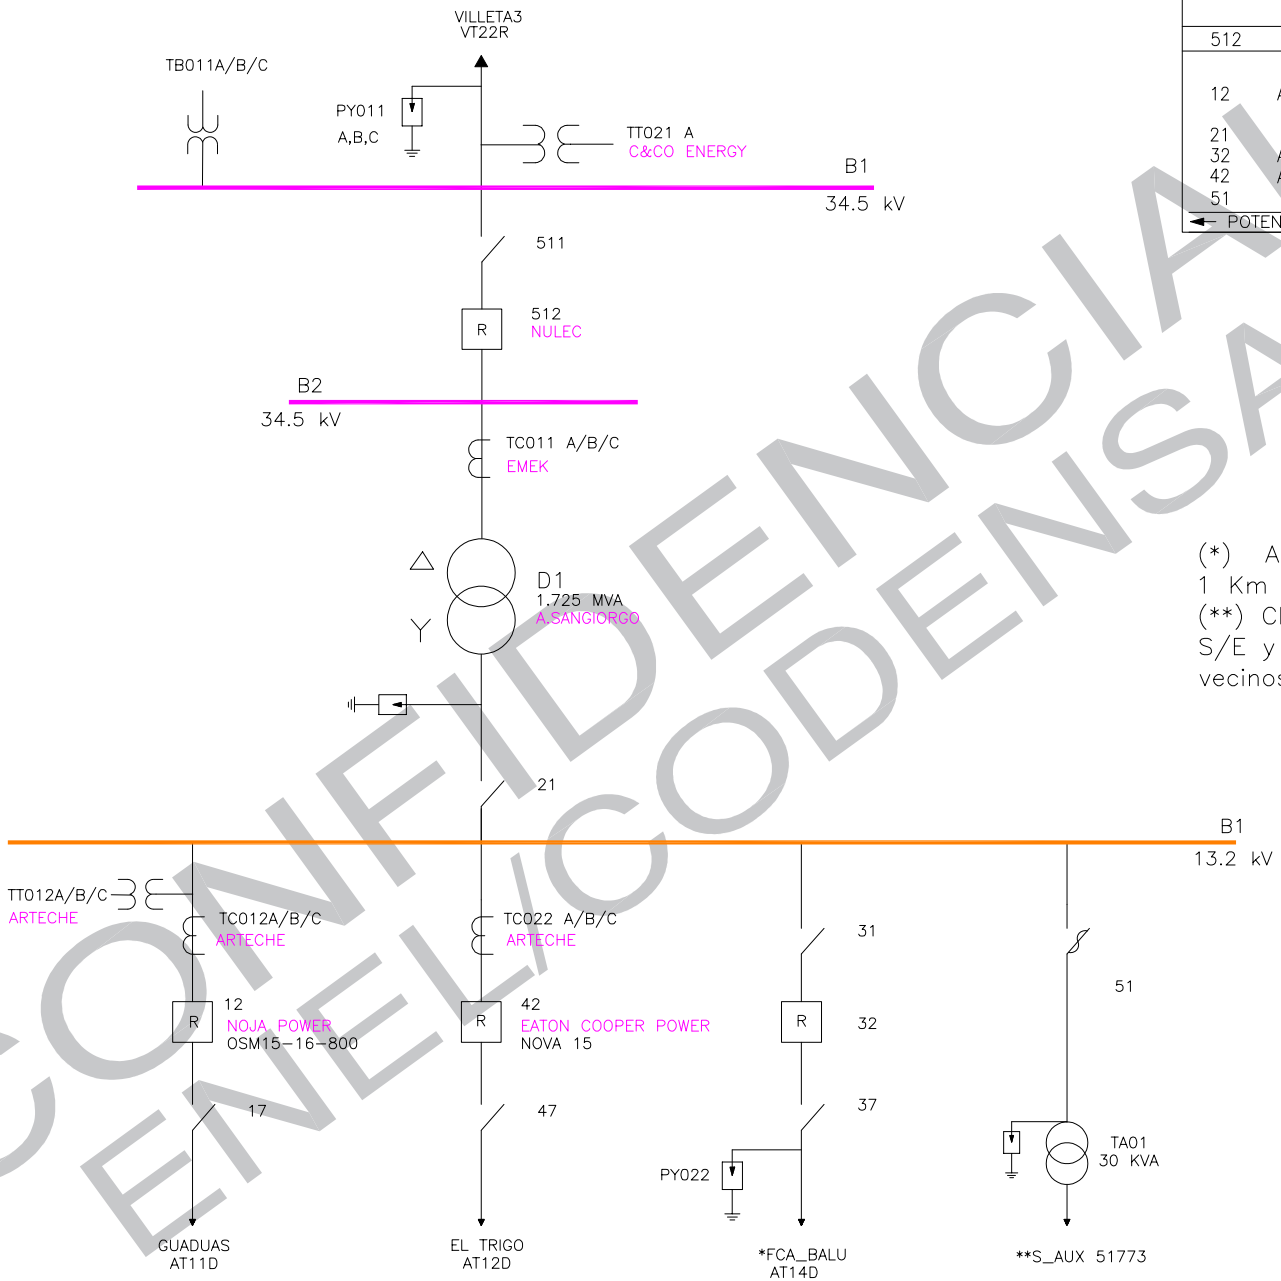

	VT22R	VILLETA3 MEDIDA B1	←
512		D1 A.SANGIORGO 1.725MVA	
12	AT11D	GUADUAS	→
		MEDIDA B1	
21		D1 A.SANGIORGO 1.725MVA	
32	AT14D	FCA_BALU	→
42	AT12D	EL_TRIGO	→
51		AT_SAUX_1	
← POTENCIA DE ENTRADA		→ POTENCIA DE SALIDA	

(*) Alimenta usuario ubicado a 1 Km de la S/E
(**) CD Ubicado dentro de la S/E y alimenta a los usuarios vecinos de la S/E

CONFIDENCIAL
ENEL/CODENSA

enel codensa	Unidad Organizativa Administración Información Técnica Col.	REVISION No. 8 FECHA: ENERO/2023 ARCHIVO: ALTO DEL TRIGO.DWG \\COLCOD09FS01\FileServer\CONTROL UNIFILARES	DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTACION ALTO DEL TRIGO VDA BALU / M.PIO GUADUAS CODIGO: AT	62 HOJA: 1 DE: 1