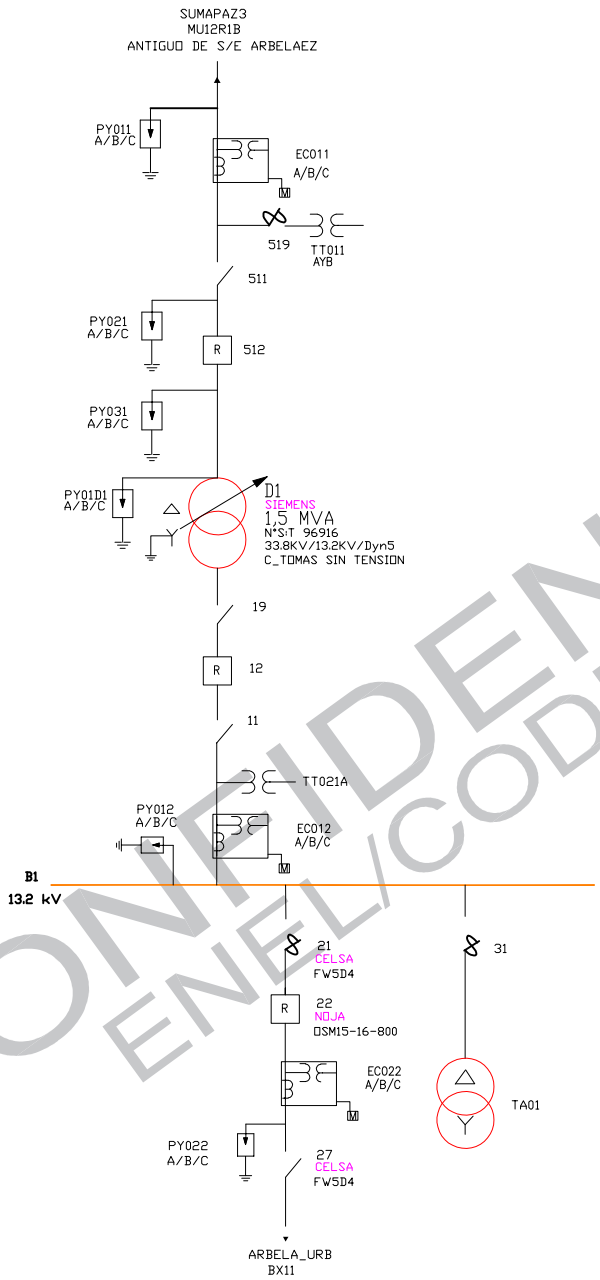

512	MU12R1B	SUMAPAZ3	←
512	D1	SIEMENS 1,5 MVA PRIMARIO	✳
12	D1	SIEMENS 1,5 MVA SECUNDARIO	
22	BX11D	ARBELA_URB	→
31	S_AUX	SERVICIOS AUXILAIRES TA01	→

← POTENCIA DE ENTRADA | → POTENCIA DE SALIDA

✳ CAMBIADOR DE TOMAS PARA OPERAR SIN TENSION

CONFIDENCIAL
ENEL/CODENSA

codensa

Unidad Organizativa
Administración Información
Técnica Col

REVISION No. 6

FECHA: JUNIO/2021

ARCHIVO: BELLAVISTA.DWG
Y:\FileServer\CONTROL UNIFILARES\UNIFILARES_FEBRERO_2019

DIAGRAMA UNIFILAR

SUBESTACION BELLAVISTA
ANTIGUO ARBELAEZ
MUNICIPIO DE ARBELAEZ

CODIGO: BX

640

HOJA: 1

DE: 1