



12	C011D	AUX_EMGESA	C01
22	C012D	LIBRE1	C02
32		D1 SIEMENS 2MVA	C03
42	C013D	LIBRE2	C04
52	C014D	LIBRE3	C05
62	C015D	SER_AUX	C06
		MEDIDA B2	C07
← POTENCIA ENTRADA			→ POTENCIA SALIDA

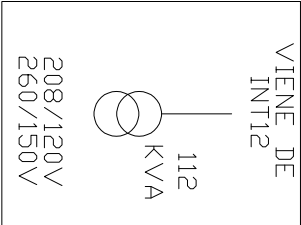

CD 18049

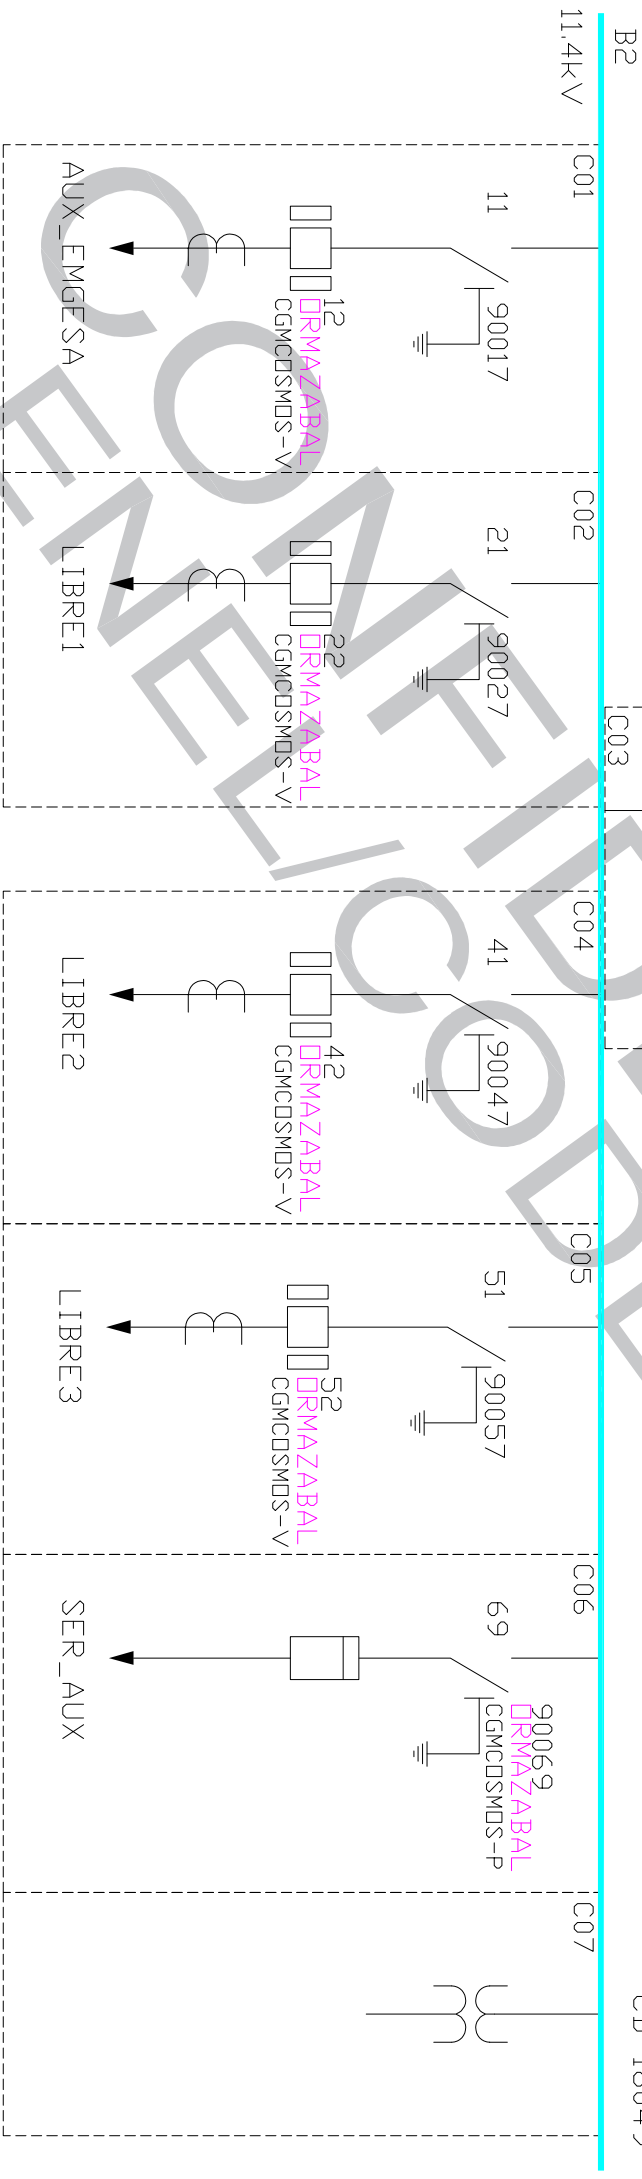

 codensa		Unidad Organizativa Administración Informática Técnica Col.		REVISION No. 37		DIAGRAMA UNIFILAR		14	
FECHA: ENERO/2023		ARCHIVO: COLEGIO.DWG		CODIGO: CO		SUBESTACION COLEGIO		HORA: 2	
TEL: 2218762/2216867		PLC217 SIEMENS 6534		DE: 2					
\\COLC0009F501\FileSystem\CONTROL UNIFILARES									