
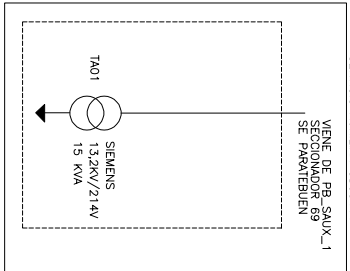


78	MC1RS GUACAVIAS	←
512	ELEMENTO AISLADO	
12	D1 2.5MVA 34.5/138 D1 2.5MVA 34.5/138	
22	PB1D PIEDMONTE	→
31	UB_B11_B12	
42	PB1D MAYA	→
52	PB13D ALGARROBOS	→
69	PB14D AUXILIARES	→
82	PB15D YARICO	→
← POTENCIA DE ENTRADA → POTENCIA DE SALIDA		

NOTA OPERATIVA:
PARA UTILIZAR LA SUPLENCIA EN 132KV
DESDE MAMBITA SE DEBE ABRIR 512, 517,
11 Y 31, FINALMENTE CERRAR 78

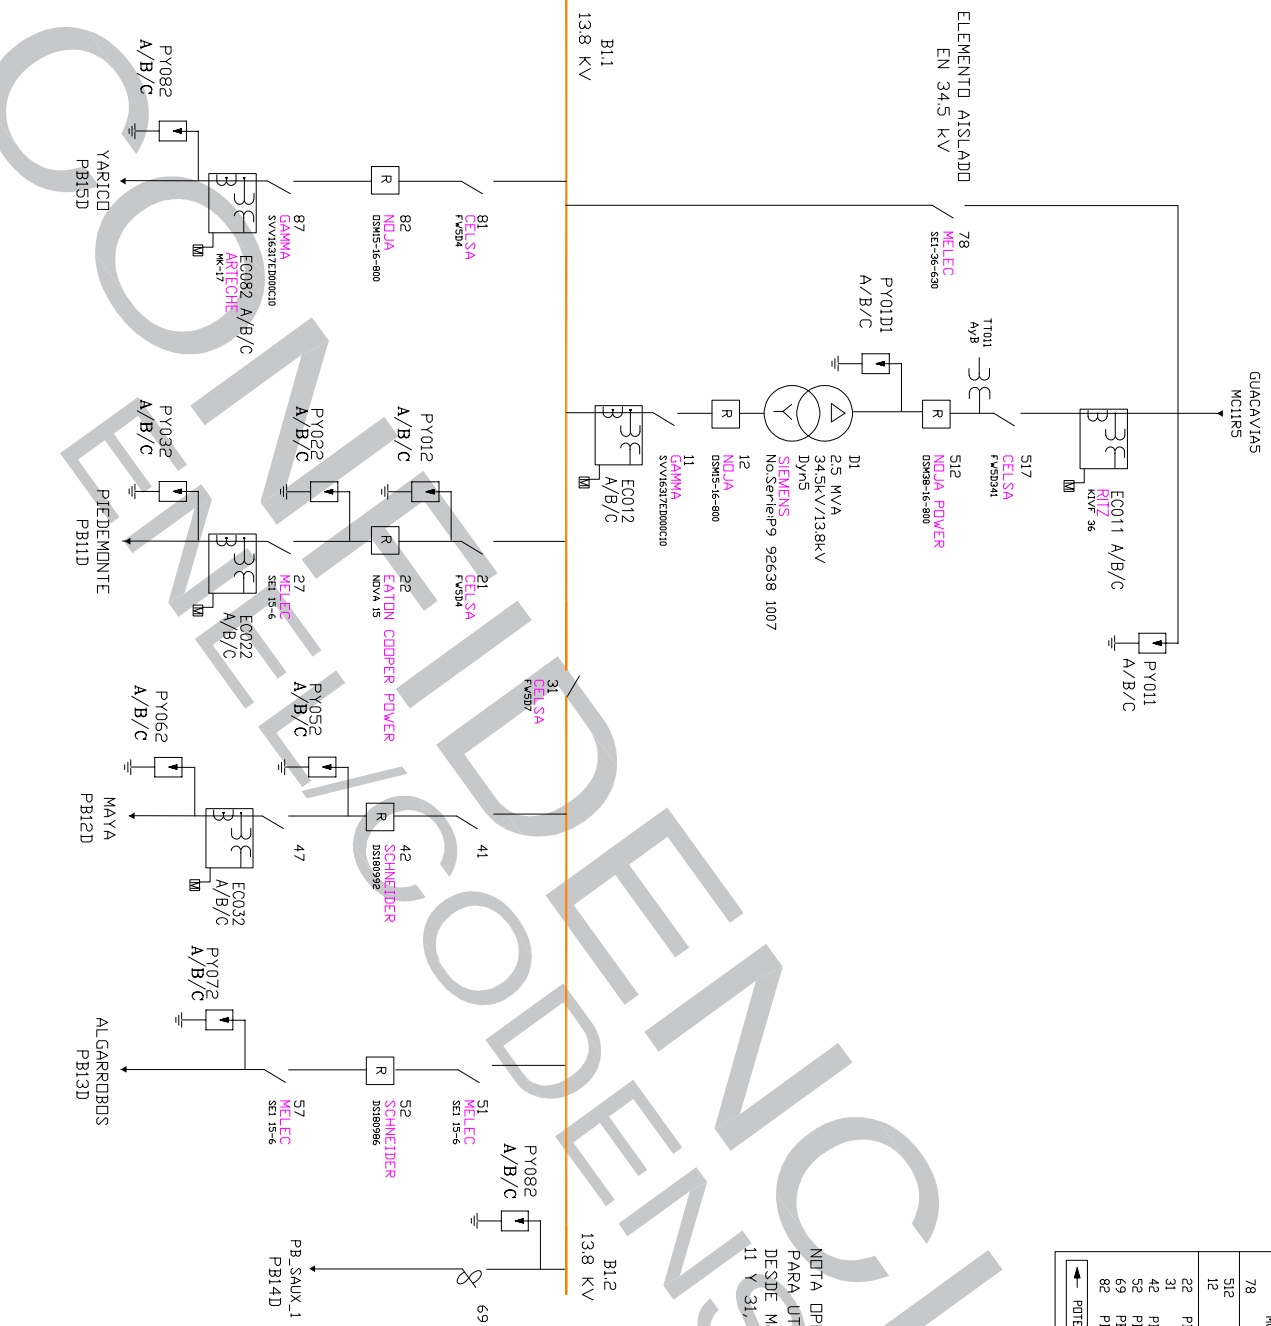

Unidad Organizativa
Administración Informacon
Técnica Col.

REVISION No. 9
FECHA: JUNIO 2022
ARCHIVO: PARATEBUEN.DWG
C:\ESQUEMAS SUBESTACIONES\ESQUEMAS DEFINITIVOS

DIAGRAMA UNIFILAR
SUBESTACION PARATEBUEN
MUNICIPIO DE PARATEBUEN
CODIGO: PB

607
HOJA: 1
DE: 1